

Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre

NOUVEAU BÂTIMENT

49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3

LISTE DES DESSINS			EXIGENCES GÉNÉRALES		
A-000	PAGE TITRE		NOTES GÉNÉRALES		
A-001	ÉTUDE DE CODE ET PLANS RÉSISTANCES AU FEU	A-801	NOTES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION		
A-005	CLOISONS ET DÉTAILS TYPES	A-802	NOTES GÉNÉRALES MOBILISATION		
A-007	PLAN D'IMPLANTATION	A-803	IMPLANTATION		
A-101	PLAN REZ-DE-CHAUSSEE	A-804			
A-102	PLAN DOUBLE HAUTEUR	A-901			
A-111	PLANS ENTREPÔT EXTÉRIEUR	A-902			
A-151	PLAN DE PLAFOND - REZ-DE-CHAUSSEE	A-951			
A-181	PLAN TOITURE				
A-201	ELEVATIONS GÉNÉRALES				
A-211	ELEVATIONS MURS-RIDEAUX				
A-251	COUPES SCHEMATIQUES				
A-301	COUPES DE MUR				
A-302	COUPES DE MUR				
A-303	COUPES DE MUR				
A-304	COUPES DE MUR				
A-305	COUPES DE MUR				
A-306	COUPES DE MUR				
A-307	COUPES DE MUR				
A-401	DÉTAILS				
A-402	DÉTAILS				
A-403	DÉTAILS				
A-501	PLANS AGRANDIS - TOILETTES				
A-502	PLANS AGRANDIS - TOILETTES				
A-551	DÉTAILS INTÉRIEURS				
A-751	BORDEREAU DES PORTES, CADRES ET QUINCAILLERIE				

PERSPECTIVES 3D - À TITRE INDICATIF SEULEMENT



ESPACE VISITEURS ET ACCUEIL




FAÇADE EST - ZONE DÉTENTE



FAÇADE SUD - AIRE DE JEUX & TERRASSE



FAÇADES SUD-OUEST - ENTRÉE PRINCIPALE

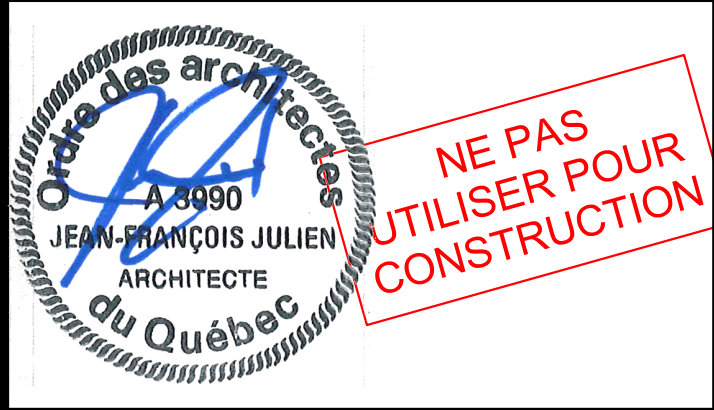

NOTES :
L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS DE CES DESSINS ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. CE DESSIN POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÊTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.

NO.	DATE	ÉMISSIONS	PAR
4	2025-05-08	SOUSSION	JFJ
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%	JFJ
2	2024-09-06	EXÉCUTION - AVANCEMENT 75%	JFJ
1	2024-07-18	EXÉCUTION - AVANCEMENT 50%	JFJ

LEGENDE :

DROITS D'AUTEUR :
AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN NE PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR UN AUTRE PROJET SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE CARDIN JULIEN



Cardin Julien


8963, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2S 2N1
Téléphone : 514 272-6798 • courriel@cardinjulien.com
www.cardinjulien.com

PROJET :
Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre
NOUVEAU BÂTIMENT
49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3

TITRE :
PAGE TITRE


CONÇU : HF/JFJ	DATE : 2023/05/01	N/D : 22-2022
DESSINÉ : AFM	FIC/2022_A_GEN-2023	FEUILLE : 1/33
VÉRIFIÉ : JFJ	ÉCH. : 1 : 50	A-000

2025-05-08 13:35:53

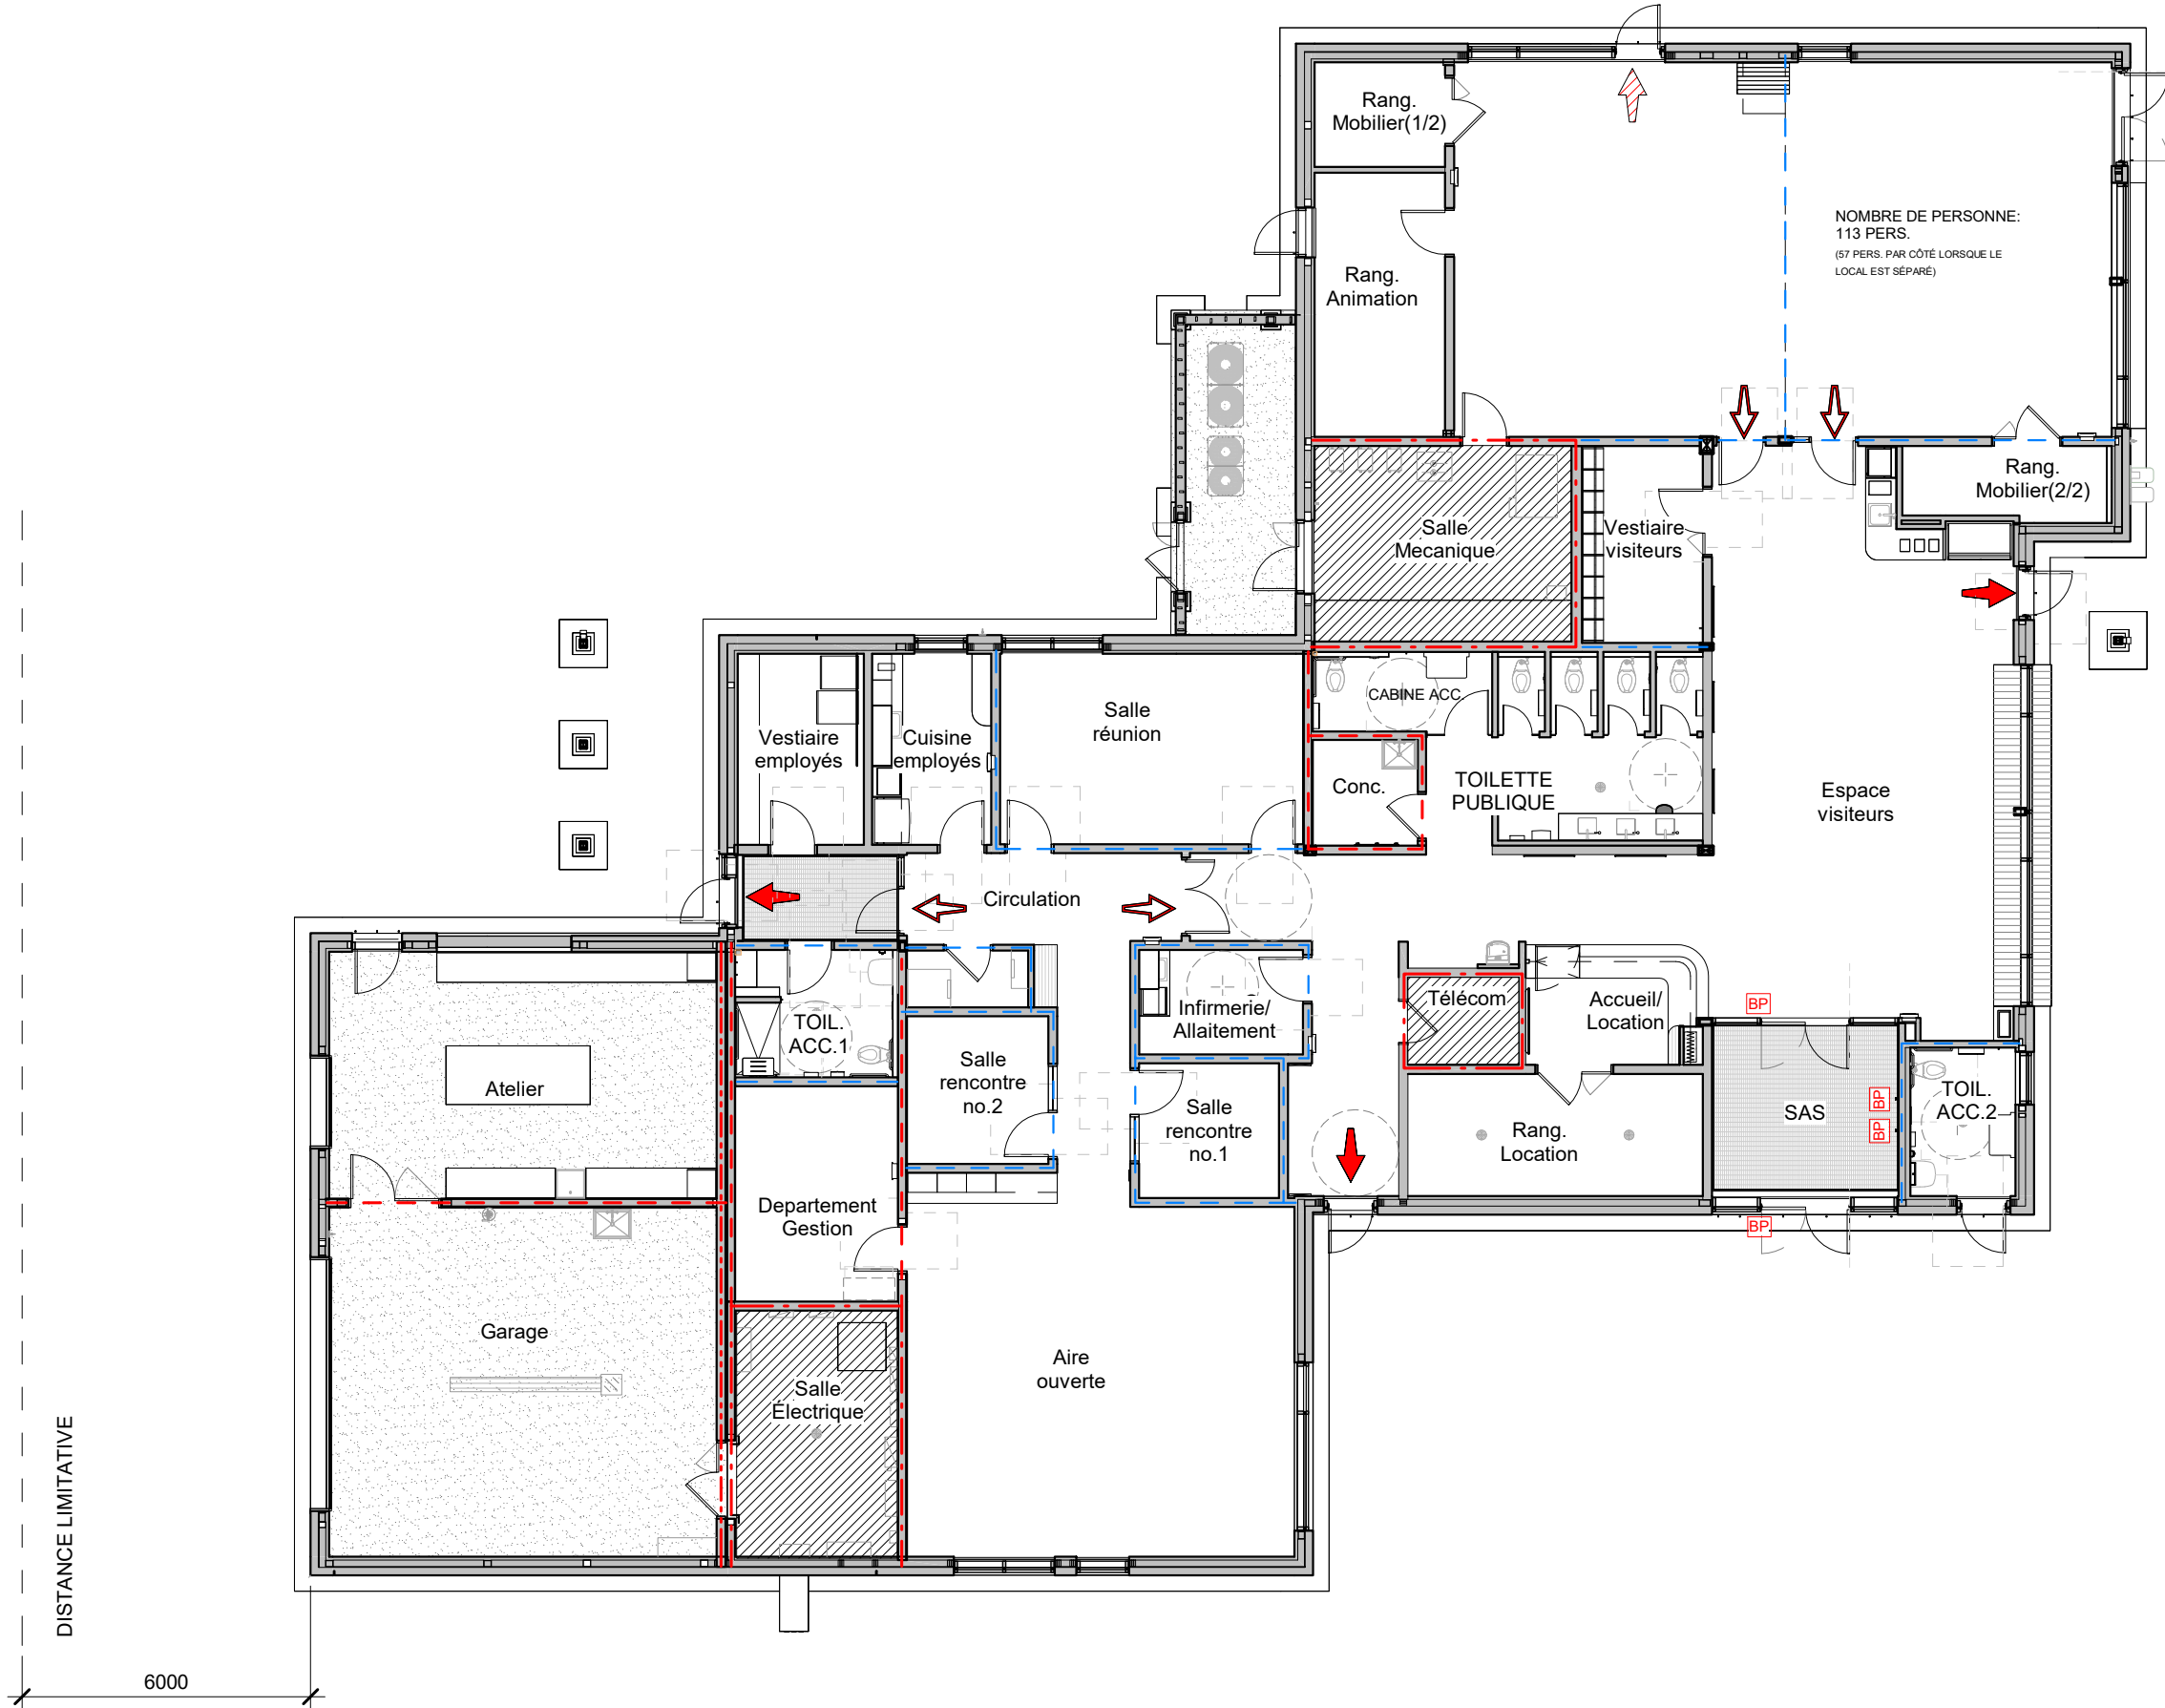

RÉSUMÉ RÉGLEMENTATION																																																						
ITEM	MATRICE DES DONNÉES DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC							C.C.Q. 2015																																														
APPLICATION DE LA LOI SUR LE BÂTIMENT (D 954-2000, A1) SECTION 4 - EXEMPTION DE CERTAIN BÂTIMENT DE L'APPLICATION DU CHAPITRE 1 DU CODE DE CONSTRUCTION LE BÂTIMENT PRINCIPAL EST NON EXEMPTÉ DE LA JURIDICTION DE LA RÉGIE DU BÂTIMENT DANS LE CAS DE BÂTIMENT EXEMPTÉ, LA VILLE DE LAVAL APPLIQUE LE Code de construction du Québec - Chapitre 1, Bâtiment, et Code national du bâtiment - Canada 2015.																																																						
1	DESCRIPTION DU PROJET: ☒ NOUVEAU ☐ AJOUT ☐ TRANSFORMATION ☐ CHANGEMENT D'USAGE					☐ PARTIE 10 1.3.3.1 (2)		☒ PARTIE 3 1.3.3.2 & 1.3.3.3																																														
2	USAGE(S) PRINCIPAL(AUX): Bâtiment 1 : A2 - ÉTABLISSEMENT DE RÉUNION F2 - GARAGE / ATELIER Bâtiment 2 : F3 - ENTREPÔT EXTÉRIEUR COUVERT					3.1.2.1																																																
3	AIRE DE BÂTIMENT :		PAVILLON PRINCIPAL : ENTREPÔT EXTÉRIEUR : TOTAL DES 2 BÂTIMENTS :		755 m² 67 m² 822 m²		1.4.1.2																																															
4	AIRE DE PLANCHER (Bâtiment 1)		REZ-DE-CHAUSSÉE :		696 m²		1.4.1.2																																															
5	NOMBRE D'ÉTAGES: AU-DESSUS DU NIVEAU MOYEN DU SOL :				1		3.2.1.1 & 1.4.1.2																																															
HAUTEUR DE BÂTIMENT : 1 ÉTAGE (3.5 À 7m)																																																						
6	NOMBRE DE RUES/VOIES D'ACCÈS :				1 RUE LARGEUR DE L'ALLÉE : 6m		3.2.2.10 & 3.2.5.5																																															
7	CLASSIFICATION DU BÂTIMENT :				PAVILLON PRINCIPAL - 3.2.2.25 ENTREPÔT EXT. - PARTIE 9		3.2.2.20-83																																															
8	SYSTÈME DE GICLÉUR PROPOSÉ :				☒ NON REQUIS		3.2.2.20-83 3.2.1.5 3.2.2.17																																															
9	CANALISATION D'INCENDIE REQUISE :				☒ NON REQUIS		3.2.5.8																																															
10	SYSTÈME D'ALARME INCENDIE REQUIS :				☒ NON REQUIS		3.2.4.1																																															
11	ALIMENTATION ADÉQUATE / INCENDIES :				☒		3.2.5.7																																															
12	BÂTIMENT DE GRANDE HAUTEUR				☐ OUI ☒ NON		3.2.6.1																																															
13	CONSTRUCTION AUTORISÉE : ☒ COMBUSTIBLE ☒ INCOMBUSTIBLE ☒ COMBINÉE CONSTRUCTION PROPOSÉE : ☒ COMBUSTIBLE ☐ INCOMBUSTIBLE ☐ COMBINÉE				3.2.2.20-83																																																	
14	DISTANCE DE PARCOURS : DISTANCE ENTRE DEUX ISSUES :				30m entre 9 m et 24.2 m		3.4.2.5.1 f) 3.4.2.3.1 b)																																															
15	SUPERFICIE DE LA(LES) MEZZANINE(S) :				N/A		3.2.1.1 (3)-(8)																																															
16	NOMBRE DE PERSONNES BASÉ SUR : ☒ m² / PERS ☐ CONCEPTION HALL VISITEURS : 60 pers. SALLE POLYVALENTE : 113 pers. BUREAUX : 16 pers. TOTAL : 189 personnes NOTES: 1. Le client indique que l'utilisation totale du bâtiment à prévoir est de 120 personnes maximum lors de la haute saison. 2. Le client indique que la salle polyvalente doit recevoir 2 groupes de 30 enfants. 3. L'aménagement prévu pour 16 employés.				3.1.17																																																	
17	CONCEPTION SANS OBSTACLE				☒ OUI ☐ NON		3.8.																																															
18	MATIÈRES DANGEREUSES				☐ OUI ☒ NON		3.3.1.2 & 3.3.1.19																																															
19	DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU : PLANCHER : 45 MIN MEZZANINE : 45 MIN TOIT : 45 MIN MURS ET POTEAUX : 45 MIN PORTEURS : 45 MIN				CONCIERGERIE : 45 MIN SALLE MÉCANIQUE : 1 H. SALLE ÉLECTRIQUE : 1 H. ENTRE USAGES A2 ET F2 : 2 H.		3.3.1.21 3) 3.2.2.5 & 3.6.2.1 1) 3.6.2.1 6) 3.3.5.5]																																															
20	SÉPARATIONS SPATIALES ET PROTECTION DES FAÇADES									3.2.3																																												
<table><tr><th>MUR</th><th>AIRE DE LA F.D.R.</th><th>D.L.</th><th>L.H. OU H.L.</th><th>% N.P. PERMIS</th><th>% N.P. PROPOSÉ</th><th>% N.P. FEU (HRES)</th><th>CONST. COMB. / INCOMB.</th><th>REVET. COMB. / INCOMB.</th></tr><tr><td>NORD (serré)</td><td>44m²</td><td>6</td><td>3.6</td><td>57%</td><td>48%</td><td>45MIN</td><td>COMB.</td><td>COMB.</td></tr><tr><td>SUD</td><td>< 250m²</td><td>> 50m</td><td>-</td><td>> 100%</td><td>n/a</td><td>-</td><td>COMB.</td><td>COMB.</td></tr><tr><td>EST</td><td>< 250m²</td><td>> 50m</td><td>-</td><td>> 100%</td><td>n/a</td><td>-</td><td>COMB.</td><td>COMB.</td></tr><tr><td>OUEST</td><td>< 250m²</td><td>> 50m</td><td>-</td><td>> 100%</td><td>n/a</td><td>-</td><td>COMB.</td><td>COMB.</td></tr></table>										MUR	AIRE DE LA F.D.R.	D.L.	L.H. OU H.L.	% N.P. PERMIS	% N.P. PROPOSÉ	% N.P. FEU (HRES)	CONST. COMB. / INCOMB.	REVET. COMB. / INCOMB.	NORD (serré)	44m²	6	3.6	57%	48%	45MIN	COMB.	COMB.	SUD	< 250m²	> 50m	-	> 100%	n/a	-	COMB.	COMB.	EST	< 250m²	> 50m	-	> 100%	n/a	-	COMB.	COMB.	OUEST	< 250m²	> 50m	-	> 100%	n/a	-	COMB.	COMB.
MUR	AIRE DE LA F.D.R.	D.L.	L.H. OU H.L.	% N.P. PERMIS	% N.P. PROPOSÉ	% N.P. FEU (HRES)	CONST. COMB. / INCOMB.	REVET. COMB. / INCOMB.																																														
NORD (serré)	44m²	6	3.6	57%	48%	45MIN	COMB.	COMB.																																														
SUD	< 250m²	> 50m	-	> 100%	n/a	-	COMB.	COMB.																																														
EST	< 250m²	> 50m	-	> 100%	n/a	-	COMB.	COMB.																																														
OUEST	< 250m²	> 50m	-	> 100%	n/a	-	COMB.	COMB.																																														
21	CONCEPTION SANS OBSTACLE LE BÂTIMENT DOIT ÊTRE ACCESSIBLE SANS OBSTACLES ET RESPECTER LES DISPOSITIONS SUIVANTES [3.8.2.1]: ENTRÉE PIÉTONNE : 1 ENTRÉE [3.8.2.2.1]) PARCOURS LOCAUX TECHNIQUES : N/A [3.8.2.3]) MÉCANISME D'OUVERTURE ÉLEC. : OUI [3.8.2.7]) À L'ENTRÉE PRINCIPALE : OUI [3.8.2.7]) APPLICATION DU GUIDE "ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX" DE LA SOCIÉTÉ LOGIQUE DANS LES ESPACES PUBLICS.																																																					

RÉSUMÉ EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE																																																																																					
ITEM	MATRICE DES DONNÉES DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC					C.N.E.B. 2020																																																																															
CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT ET CODE NATIONAL DE L'ÉNERGIE POUR LES BÂTIMENTS																																																																																					
A	TYPES D'INTERVENTIONS PROJETÉES: ☒ NOUVELLE CONSTRUCTION ☐ CHANGEMENT USAGE ☐ AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT ☐ MODIFICATION DE L'ENVELOPPE																																																																																				
B	MÉTHODE DE CONFORMITÉ : ☒ PRESCRIPTIVE (3.2) ☒ REMPLACEMENT (3.3) ☐ PERFORMANCE (PARTIE 8)																																																																																				
C	CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES DES ENSEMBLES HORS SOL (ZONE 6) (1) Valeur moyenne des différents types de mur (2) Valeur moyenne des différents types de mur-tétra. <table><tr><th>ARTICLE</th><th>RSolst (m² · K/W)</th><th>U global (W / (m² · K))</th></tr><tr><td></td><td>EXIGÉE CHB 2017</td><td>PROPOSÉE</td><td>EXIGÉE CHB 2017</td><td>PROPOSÉE</td></tr><tr><td>MURS ET PANNEAUX TYMPANS</td><td>3.2.2.2</td><td>3.60</td><td>5.63⁽¹⁾</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TOITS</td><td>3.2.2.2</td><td>5.46</td><td>5.05</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>PLANCHER</td><td>3.2.2.2</td><td>5.46</td><td>N/A</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>FENÊTRES ET MURS-RIDEAUX</td><td>3.2.2.3</td><td>-</td><td>-</td><td>2.0</td><td>1.24⁽¹⁾</td></tr><tr><td>LANTERNEAUX</td><td>3.2.2.3</td><td>-</td><td>-</td><td>2.85</td><td>N/A</td></tr><tr><td>PORTE (AVEC VITRAGE)</td><td>3.2.2.4</td><td>-</td><td>-</td><td>2.0</td><td>2.0</td></tr><tr><td>PORTE (SANS VITRAGE)</td><td>3.2.2.4</td><td>-</td><td>-</td><td>0.9</td><td>0.9</td></tr><tr><td>TRAPPE D'ACCÈS</td><td>3.2.2.4</td><td>-</td><td>-</td><td>2.0</td><td>N/A</td></tr></table> CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES DES ENSEMBLES EN CONTACT AVEC LE SOL (ZONE 6) <table><tr><td>TOITS</td><td>3.2.3.1</td><td>2.64</td><td>N/A</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>MURS (FONDATION)</td><td>3.2.3.1</td><td>2.64</td><td>3.63</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES DES ENSEMBLES EN CONTACT AVEC LE SOL (ZONE 6) (Exigences à respecter pour les valeurs RSI du matériau isolant des dalles sur sol.) <table><tr><td>DALLE (périmètre du plancher sur sol)</td><td>3.2.3.3</td><td>1.32</td><td>1.97</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> FLUX THERMIQUE TOTAL DES BÂTIMENTS (W/K) <table><tr><th>BÂTIMENT PROPOSÉ</th><th>BÂTIMENT DE RÉFÉRENCE</th><th rowspan="2">CONFORMITÉ</th></tr><tr><td>601.78</td><td>≤ 657.23</td></tr></table> NOTE IMPORTANTE : CE SONT LES MÉTHODES PRESCRIPTIVES ET DE REMPLACEMENT QUI ONT ÉTÉ UTILISÉES POUR RESPECTER LES EXIGENCES DU C.N.E.B.						ARTICLE	RSolst (m² · K/W)	U global (W / (m² · K))		EXIGÉE CHB 2017	PROPOSÉE	EXIGÉE CHB 2017	PROPOSÉE	MURS ET PANNEAUX TYMPANS	3.2.2.2	3.60	5.63 ⁽¹⁾	-	-	TOITS	3.2.2.2	5.46	5.05	-	-	PLANCHER	3.2.2.2	5.46	N/A	-	-	FENÊTRES ET MURS-RIDEAUX	3.2.2.3	-	-	2.0	1.24 ⁽¹⁾	LANTERNEAUX	3.2.2.3	-	-	2.85	N/A	PORTE (AVEC VITRAGE)	3.2.2.4	-	-	2.0	2.0	PORTE (SANS VITRAGE)	3.2.2.4	-	-	0.9	0.9	TRAPPE D'ACCÈS	3.2.2.4	-	-	2.0	N/A	TOITS	3.2.3.1	2.64	N/A	-	-	MURS (FONDATION)	3.2.3.1	2.64	3.63	-	-	DALLE (périmètre du plancher sur sol)	3.2.3.3	1.32	1.97	-	-	BÂTIMENT PROPOSÉ	BÂTIMENT DE RÉFÉRENCE	CONFORMITÉ	601.78	≤ 657.23
ARTICLE	RSolst (m² · K/W)	U global (W / (m² · K))																																																																																			
	EXIGÉE CHB 2017	PROPOSÉE	EXIGÉE CHB 2017	PROPOSÉE																																																																																	
MURS ET PANNEAUX TYMPANS	3.2.2.2	3.60	5.63 ⁽¹⁾	-	-																																																																																
TOITS	3.2.2.2	5.46	5.05	-	-																																																																																
PLANCHER	3.2.2.2	5.46	N/A	-	-																																																																																
FENÊTRES ET MURS-RIDEAUX	3.2.2.3	-	-	2.0	1.24 ⁽¹⁾																																																																																
LANTERNEAUX	3.2.2.3	-	-	2.85	N/A																																																																																
PORTE (AVEC VITRAGE)	3.2.2.4	-	-	2.0	2.0																																																																																
PORTE (SANS VITRAGE)	3.2.2.4	-	-	0.9	0.9																																																																																
TRAPPE D'ACCÈS	3.2.2.4	-	-	2.0	N/A																																																																																
TOITS	3.2.3.1	2.64	N/A	-	-																																																																																
MURS (FONDATION)	3.2.3.1	2.64	3.63	-	-																																																																																
DALLE (périmètre du plancher sur sol)	3.2.3.3	1.32	1.97	-	-																																																																																
BÂTIMENT PROPOSÉ	BÂTIMENT DE RÉFÉRENCE	CONFORMITÉ																																																																																			
601.78	≤ 657.23																																																																																				

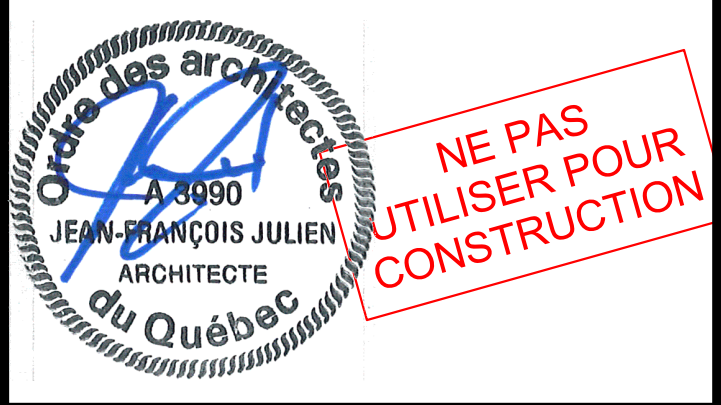

NOTES :
L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS DE CES DESSINS ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. CE DESSIN POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.

4	2025-05-08	SOUMISSION	JFJ
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%	JFJ
2	2024-09-06	EXÉCUTION - AVANCEMENT 75%	JFJ
1	2024-07-18	EXÉCUTION - AVANCEMENT 50%	JFJ
NO.	DATE	ÉMIS	PAR
ÉMISSIONS			

- LÉGENDE - ÉTUDE DE CODE
- CLOISON DALLE À PONTAGE - ACOUSTIQUE
 - CLOISON DALLE À PONTAGE - DRF 45MIN.
 - CLOISON DALLE À PONTAGE - DRF 1 H.
 - CLOISON DALLE À PONTAGE - DRF 2 H.
 - DISTANCE DE PARCOURS
 - ➔ ISSUES
 - ➔ PORTE ACCÈS À L'ISSUE [ART. 3.3.1.13]
 - ➔ PORTE DE SORTIE AVEC SIGNALISATION D'ISSUE [ART. 3.4.5.1.7])
 - ▨ PLAFOND - DRF 1 H.
 - DÉGAGEMENT POUR PARCOURS ACCESSIBLE
 - BP BOUTON POUSSOIR












DRÔITS D'AUTEUR :
AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN NE PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR UN AUTRE PROJET SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE CARDIN JULIEN INC.





6963, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2S 2N1
Téléphone: 514 272-6798 • courriel@cardinjulien.com
www.cardinjulien.com



PROJET :
Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre
NOUVEAU BÂTIMENT
49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3

TITRE :
ÉTUDE DE CODE ET PLANS RÉSISTANCES AU FEU


CONÇU : HF/JFJ	DATE : 2023/05/01	N/D : 22-2022
DESSINÉ : AFM	FIC/2022_A_GEN-2023	FEUILLE : 2/33
VÉRIFIÉ : JFJ	ÉCH. : Comme Indiqué	A-001

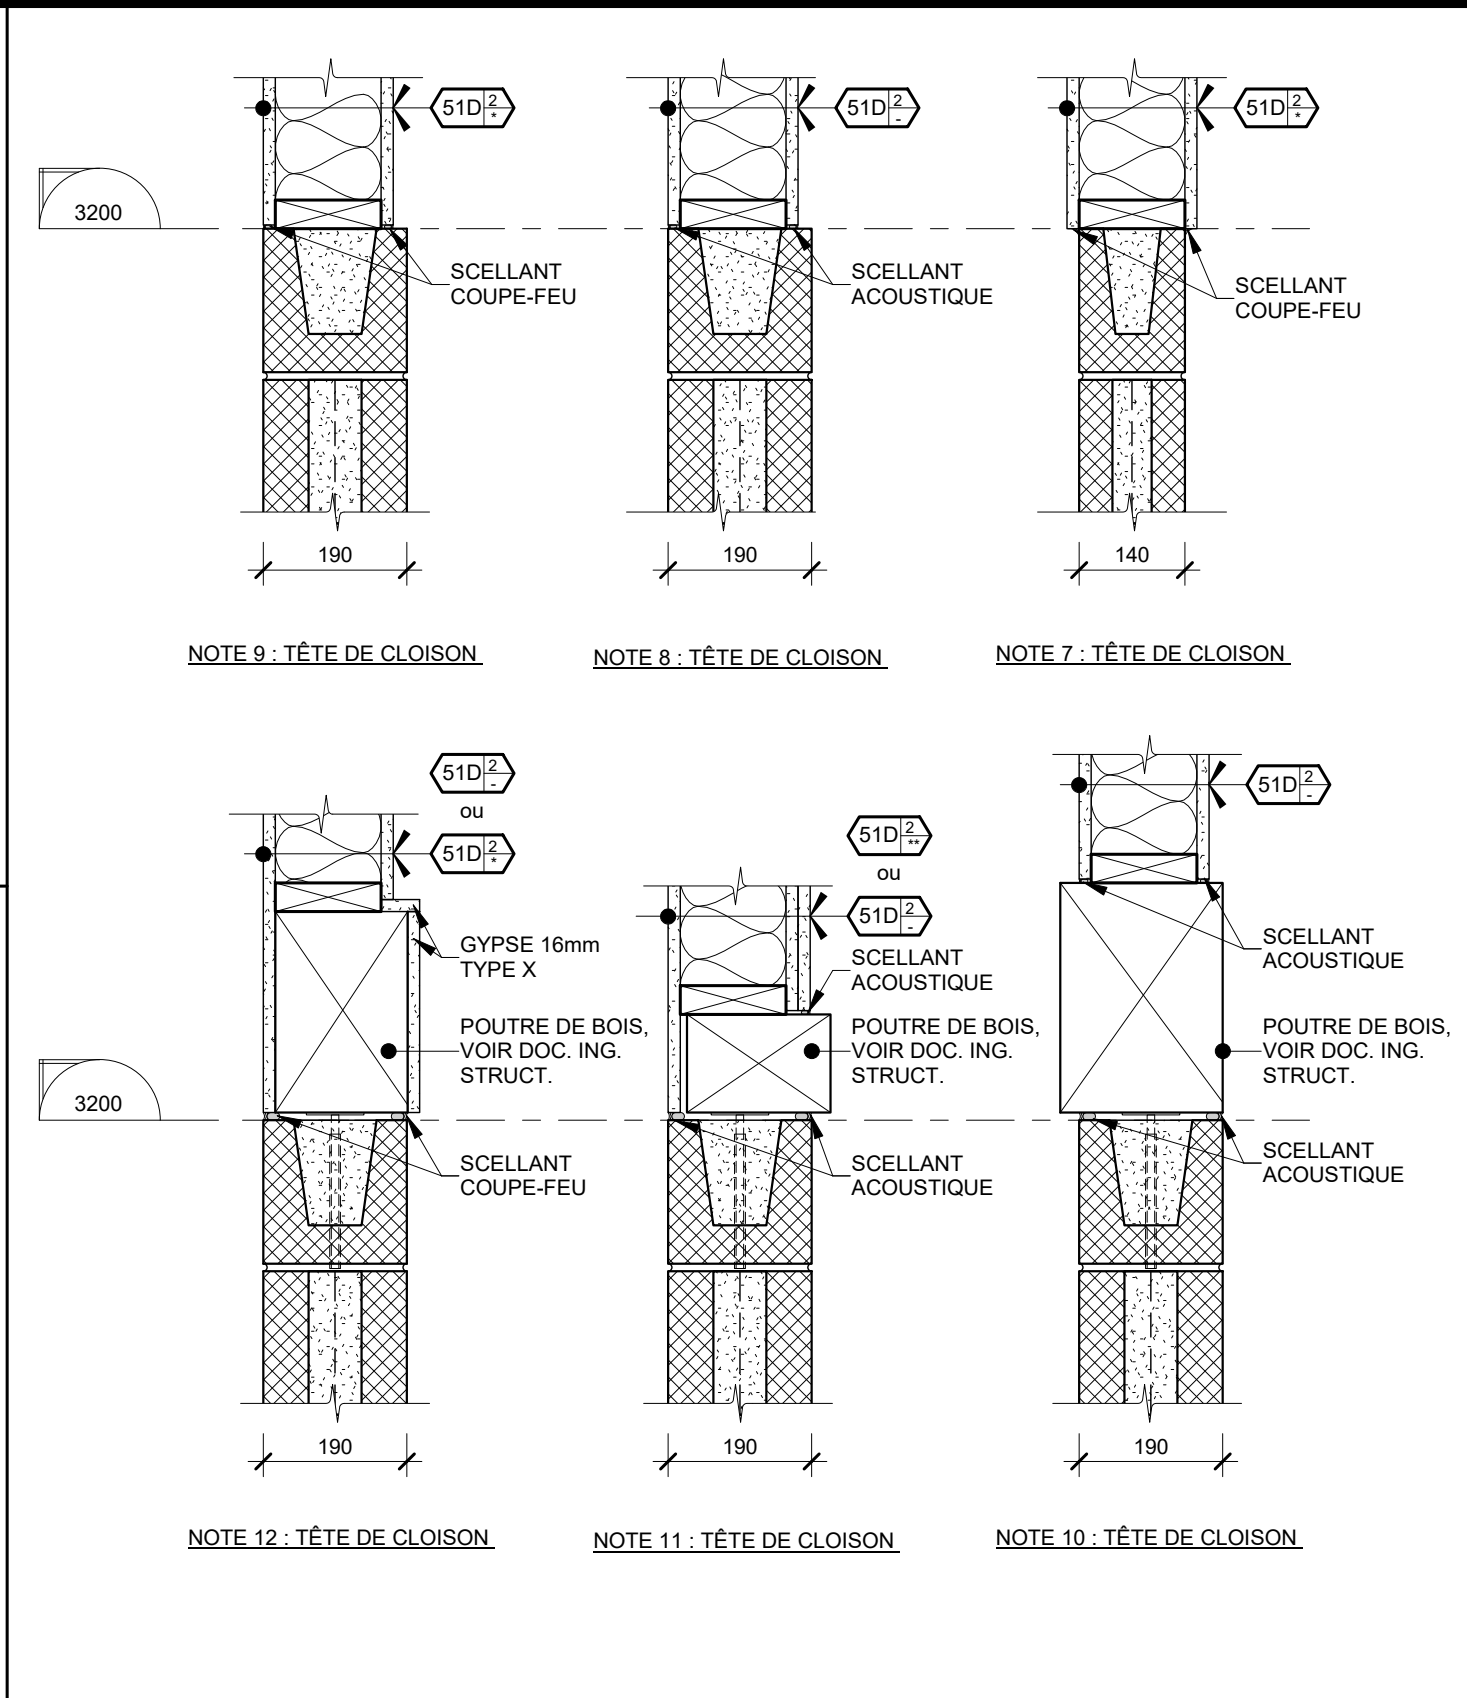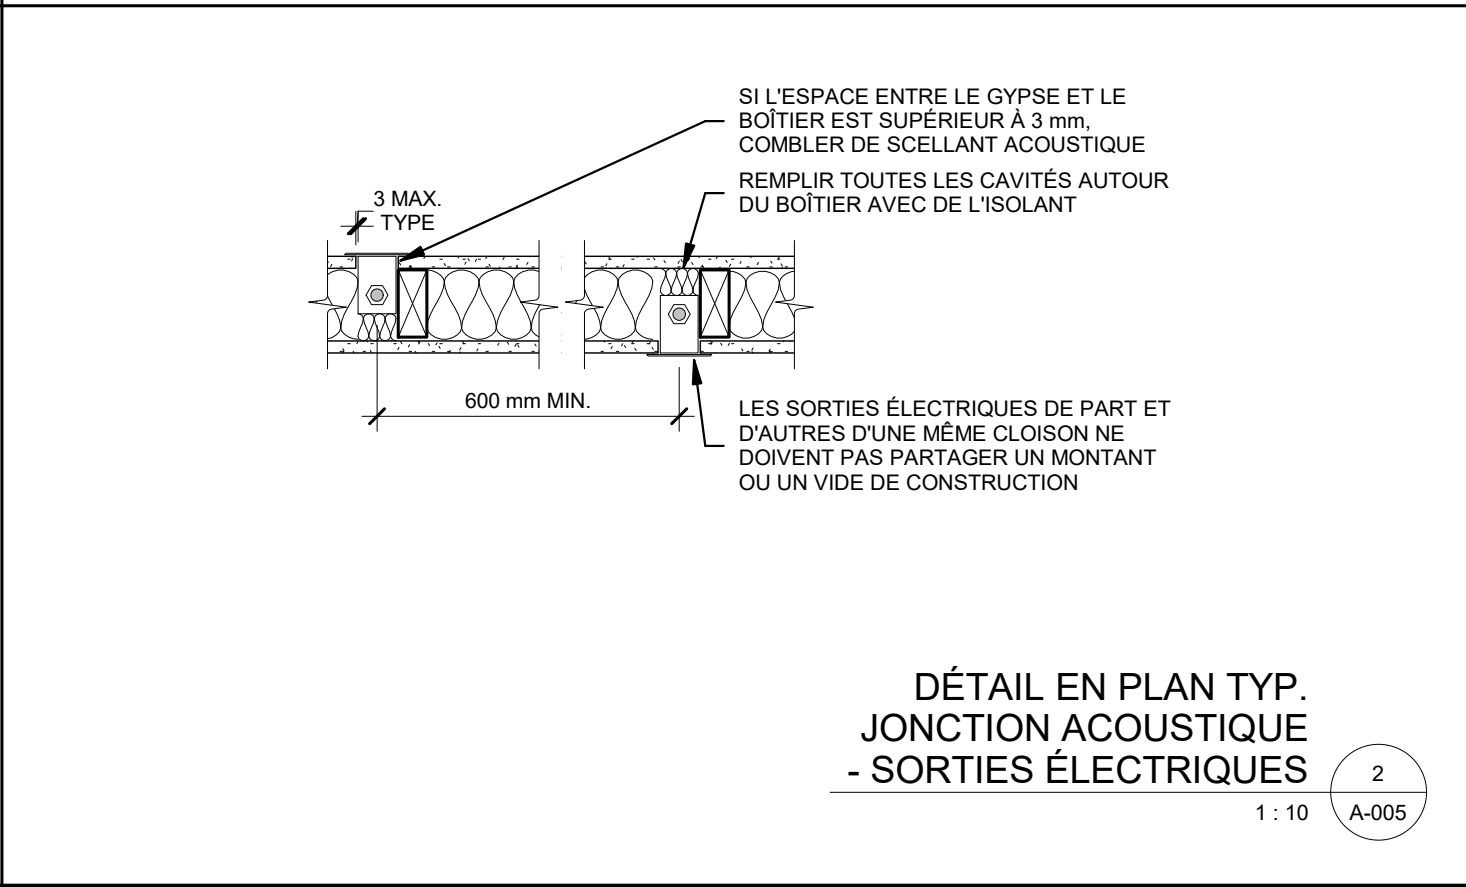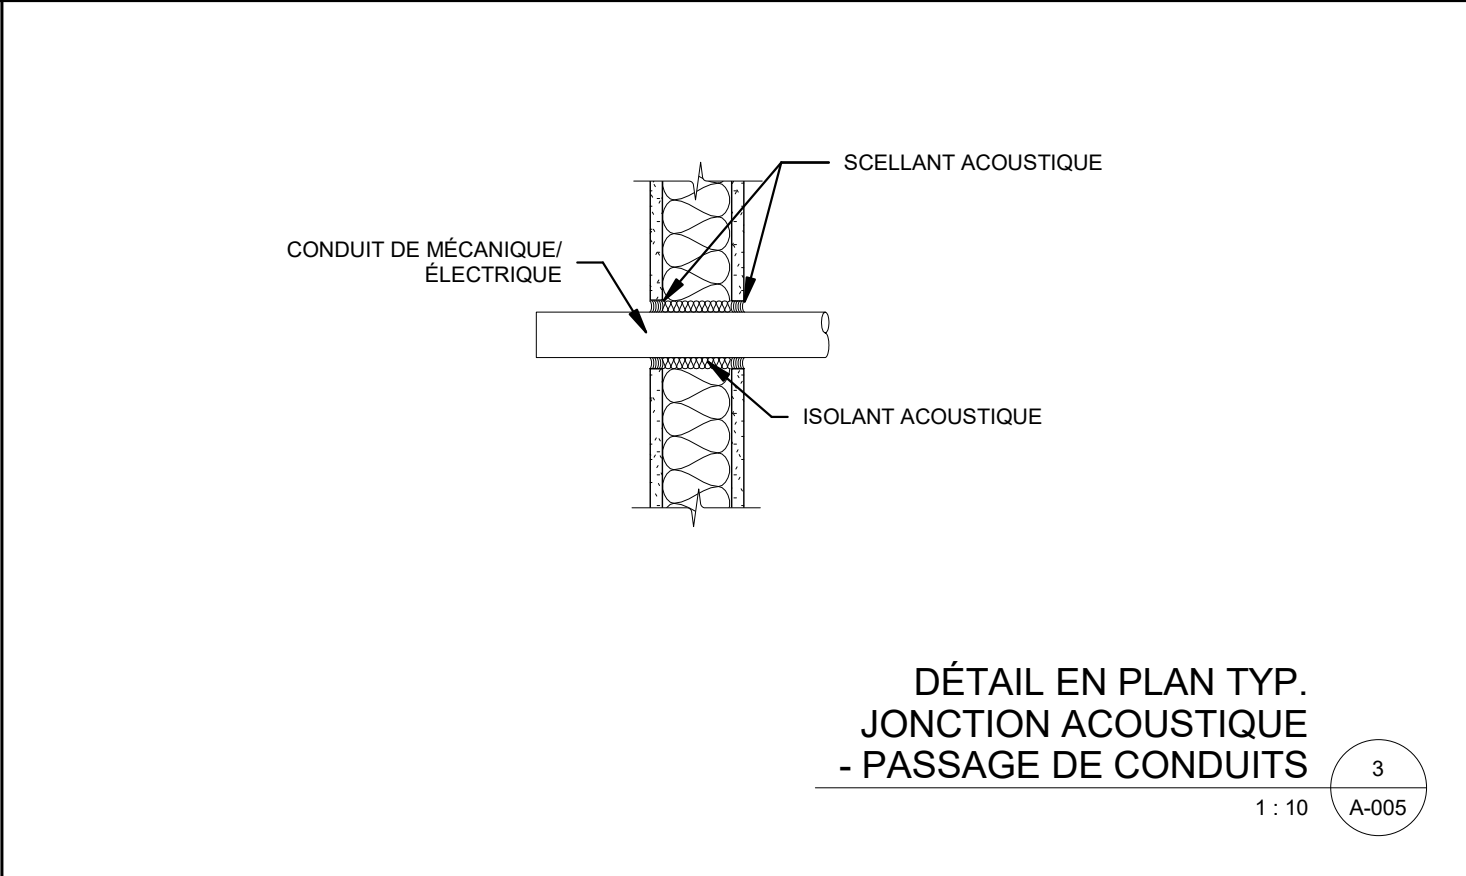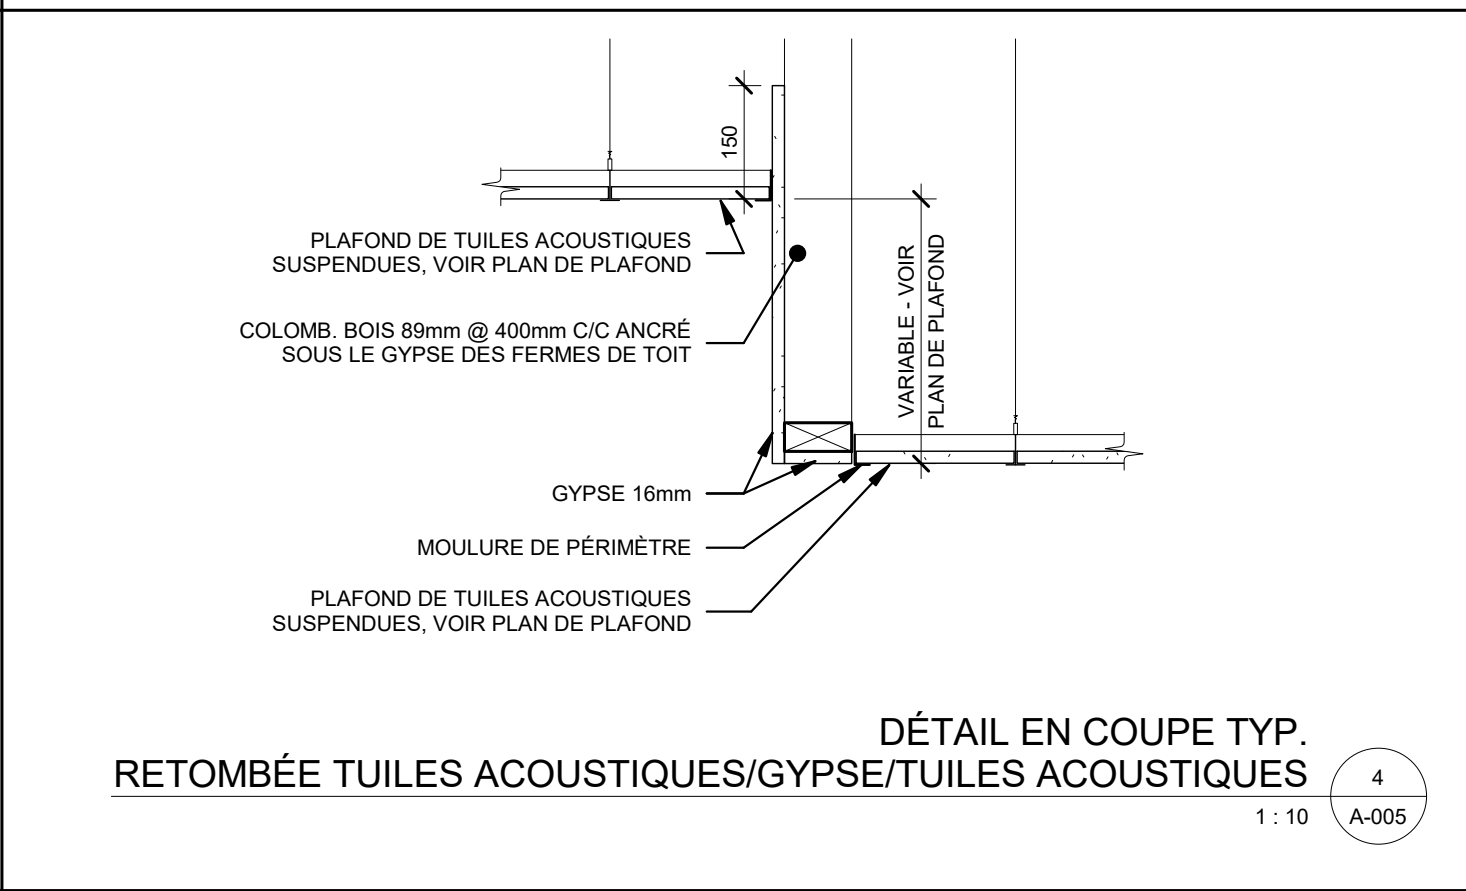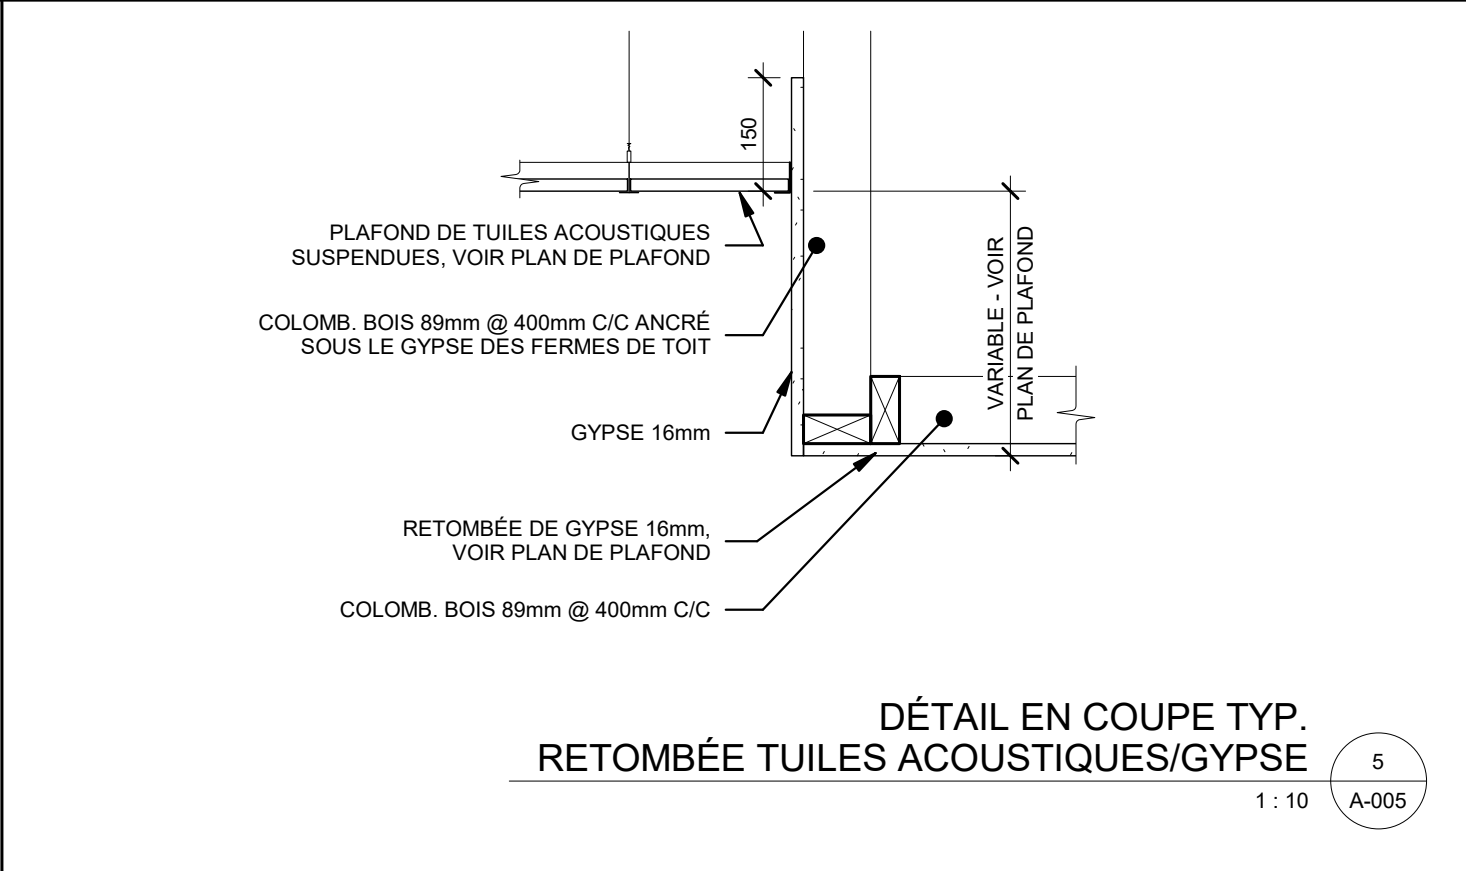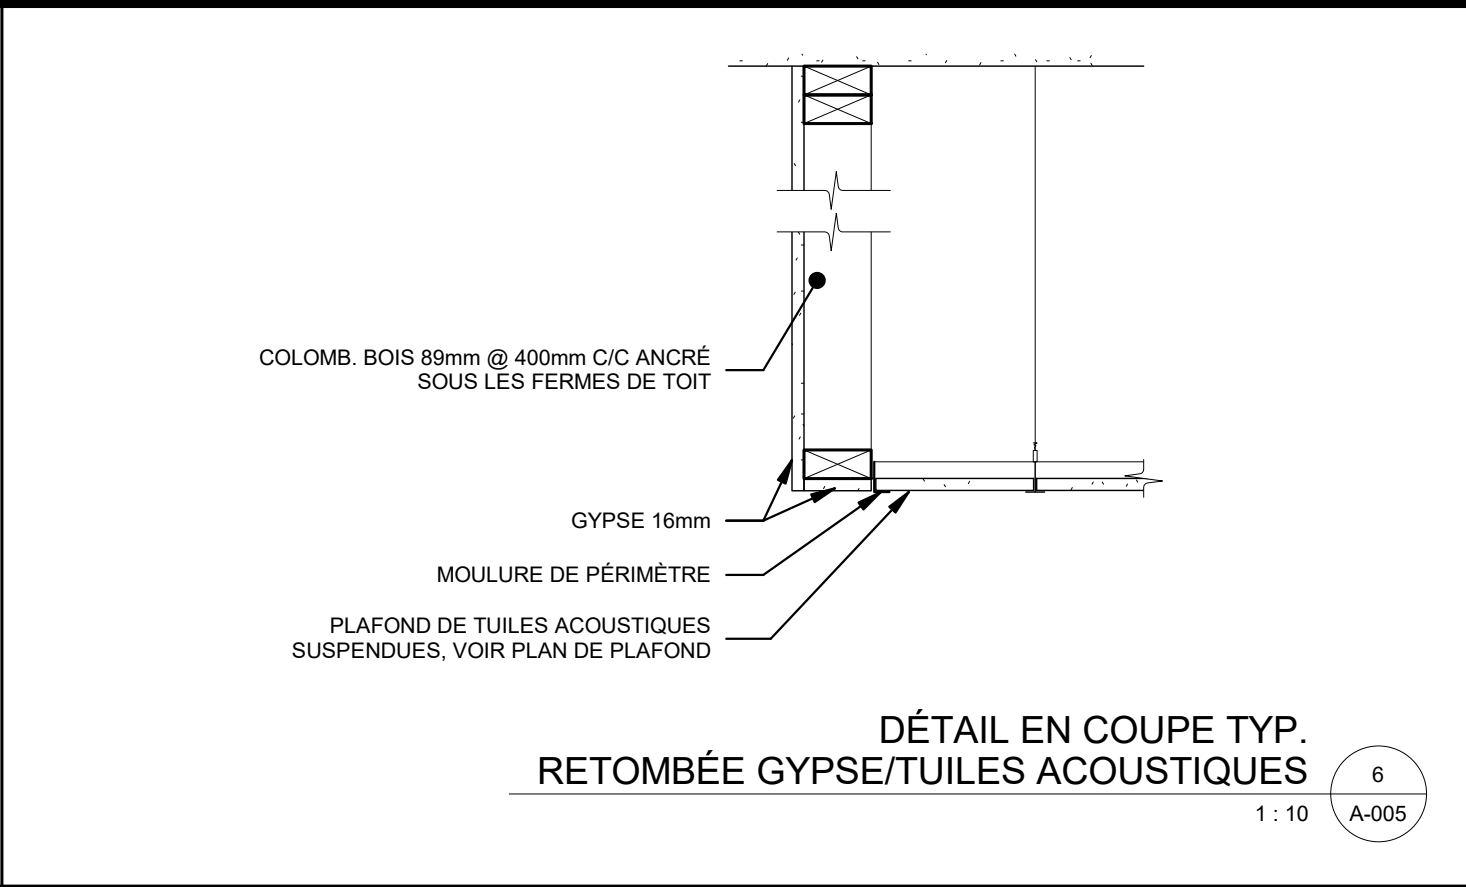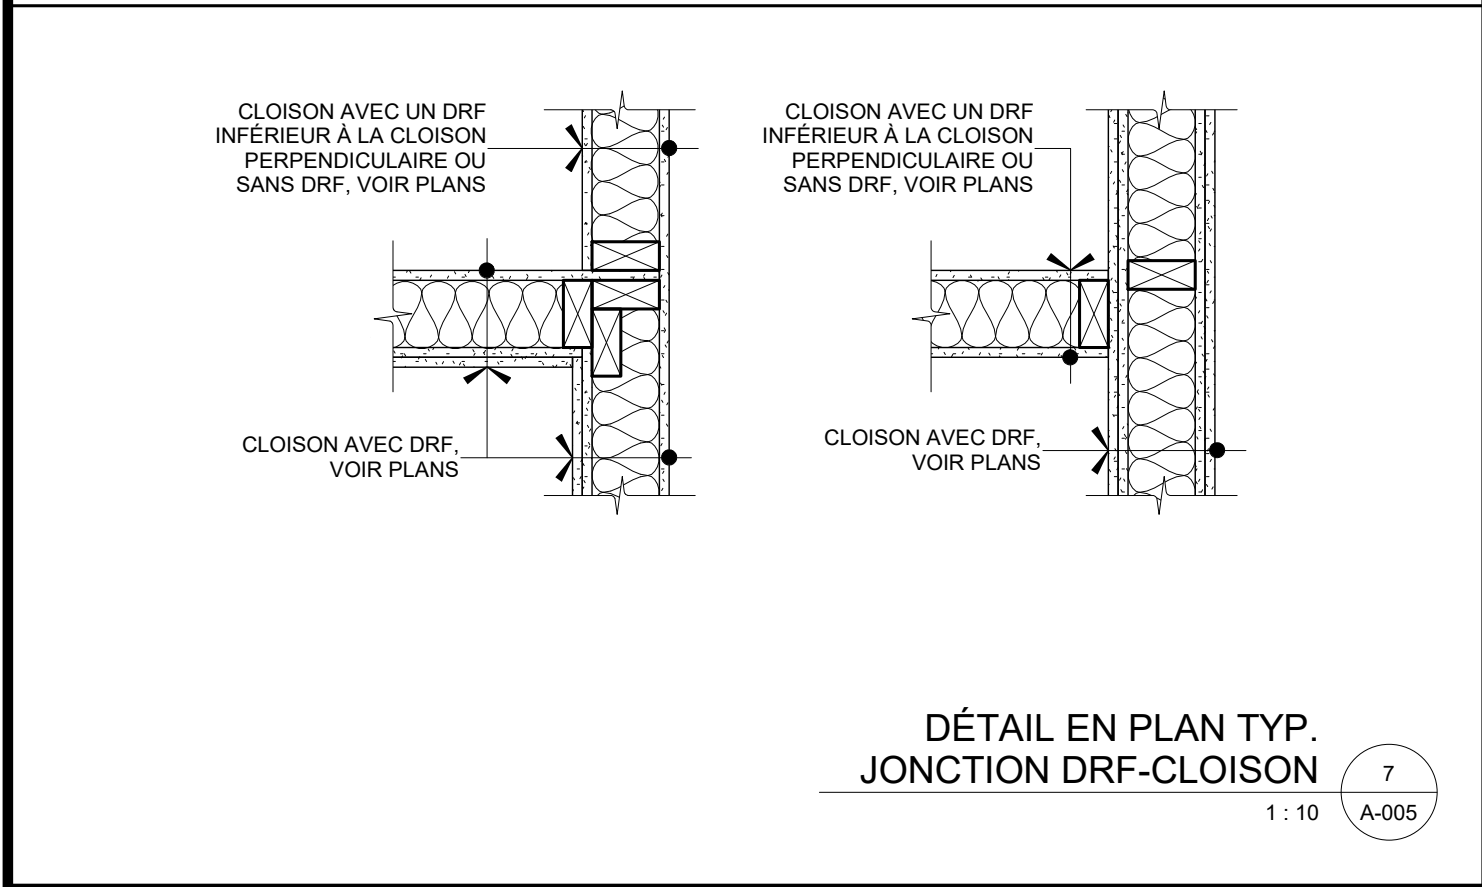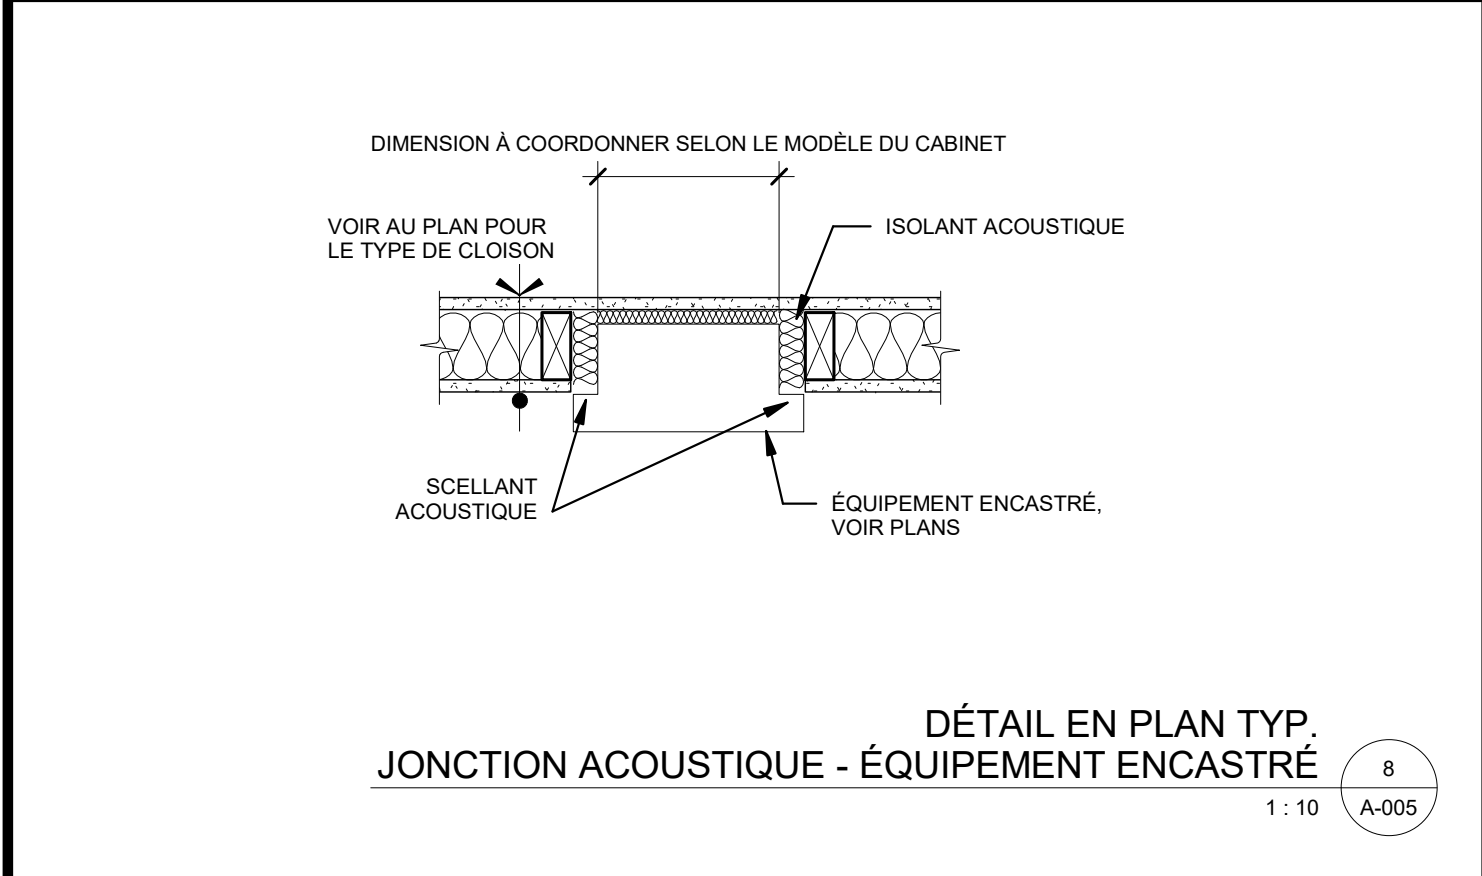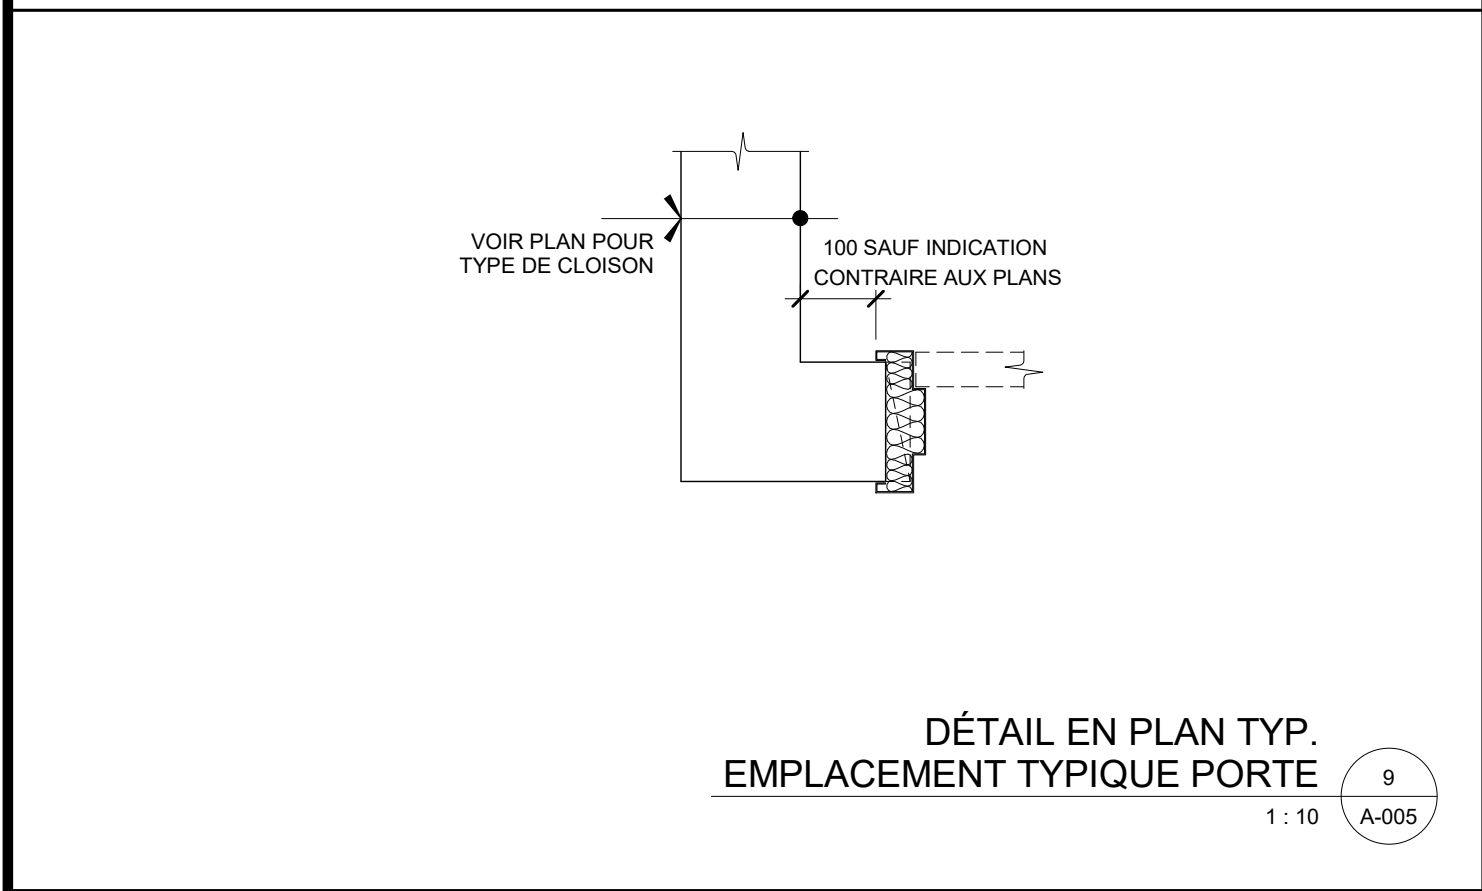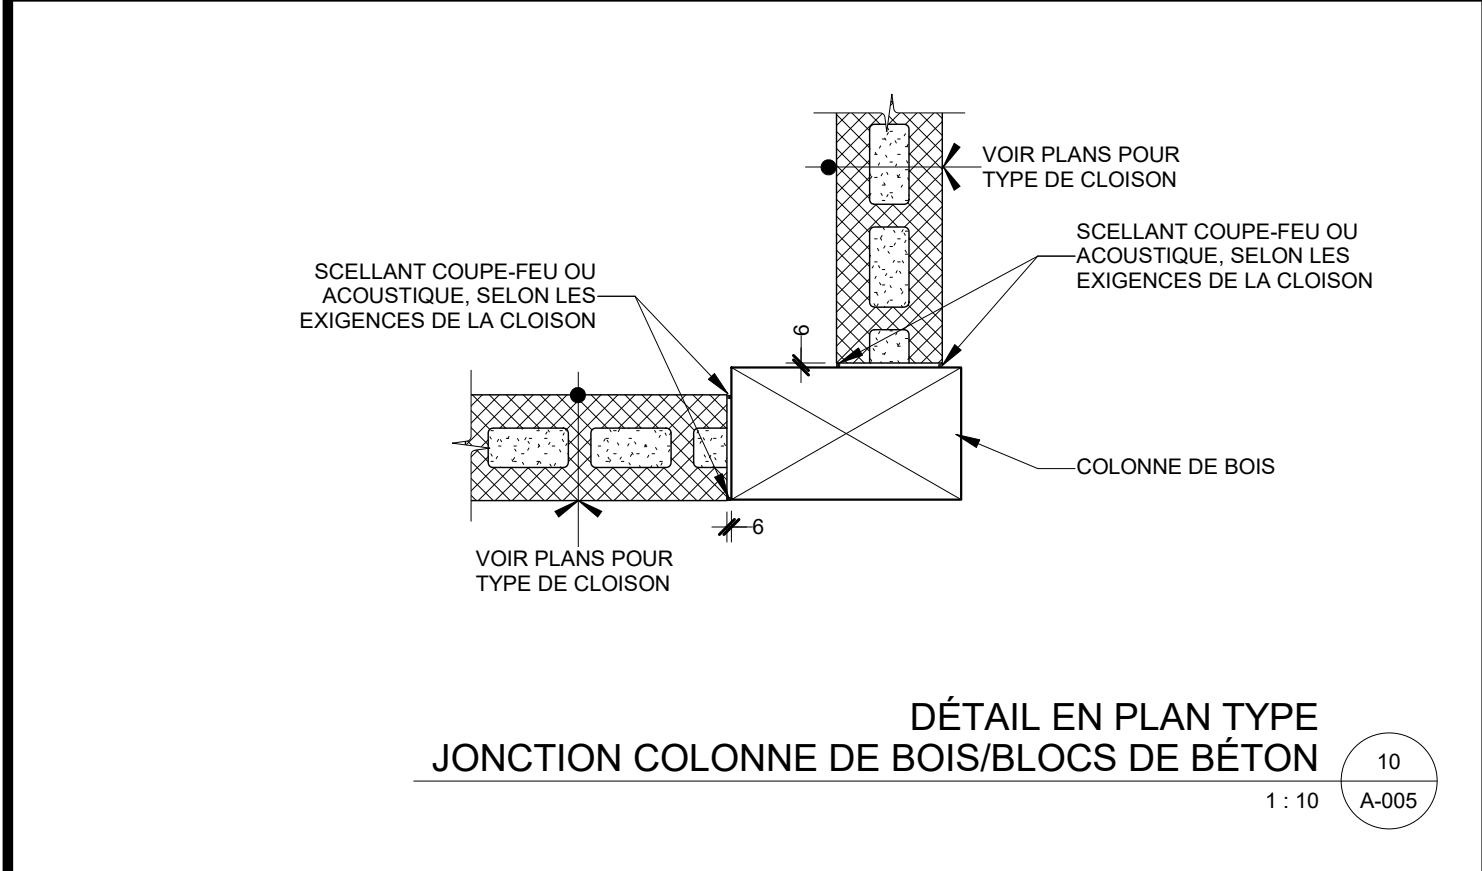

ASSEMBLAGE DES CLOISONS							
ASSEMBLAGE DES CLOISONS			DONNÉES TECHNIQUES				
DESSIN	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR		NOTES PARTIC.	I.T.S. TESTÉ	D.R.F. TESTÉ	NUMÉRO D'ESSAI
		OSSATURE	CLOISON				
71		• PANNEAU DE GYPSE 16mm • OSSATURE EN BOIS @ 400mm C/C • BARRÉ RÉSilIENTE 13mm @600mm C/C • PANNEAU DE GYPSE 16mm INSTALLER LA BARRÉ RÉSilIENTE CÔTÉ LOCAL POUR ASSURER LA CONTINUITÉ ACOUSTIQUE					
			D	140 185	2	51	1h
72		• 2 PANNEAUX DE GYPSE 16mm • OSSATURE EN BOIS @ 400mm C/C • BARRÉ RÉSilIENTE 13mm @600mm C/C • 2 PANNEAUX DE GYPSE 16mm INSTALLER LA BARRÉ RÉSilIENTE CÔTÉ LOCAL POUR ASSURER LA CONTINUITÉ ACOUSTIQUE					
			D	140 217	2	56	2h
73		• PANNEAU DE GYPSE 16mm • OSSATURE EN BOIS, VOIR DOC. ING. STRUCT. • CONTREPLAQUÉ, VOIR DOC. ING. STRUCT. • PANNEAU DE GYPSE 16mm					
			D	140 156	2		
74		• 2 PANNEAUX DE GYPSE 16mm • OSSATURE EN BOIS, VOIR DOC. ING. STRUCT. • CONTREPLAQUÉ, VOIR DOC. ING. STRUCT. • PANNEAU DE GYPSE 16mm					
			D	140 202	2		

CLOISONS EN BLOC DE BÉTON									
91		• BLOC DE BÉTON ARMÉ	A	90	90	-	-	1h	CCQ 2015
			B	140	140	-	48	1h	CCQ 2015
			C	190	190	-	50	2h	U905
CLOISONS EN OSSATURE MÉTALLIQUE									
22		• PANNEAU DE GYPSE POUR PAROI DE PUIXS 25mm • OSSATURE MÉTALLIQUE À PAROI DE PUIXS @800mm C/C • 2 PANNEAUX DE GYPSE 16mm				-	-	-	-
			B	64	96	1	37	2h	U415 W446 W462
			C	102	134	2	50	2h	U415 W446 W462
			D	152	184	1	-	2h	U415 W446 W462

NOTES GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DES TYPES DE CLOISONS						
NOTES GÉNÉRALES: • SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES HAUTEURS DE CLOISONS SONT DE TYPE DALLE AU GYPSE SOUS LES FERMES DE LA TOITURE. • SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES CLOISONS COMPRENNENT DE L'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE DANS LEUR CAVITÉ. • ASSURER L'INTÉGRITÉ DE L'INSOINORISATION ET/OU DE LA RÉSISTANCE AU FEU PARTOUT OÙ UNE JONCTION EST REQUISE (EX. JONCTION DE CLOISONS, COLONNES, ETC.). • PRÉVOIR DES FONDS DE VISSAGES EN CONTREPLAQUÉ 10mm DERRIÈRE LE GYPSE POUR L'INSTALLATION DE TOUTS LES MOBILIERS INTÉGRÉS ET TOUTS AUTRES ÉQUIPEMENTS MENTIONNÉS OU NON AUX PLANS (TÉLÉVISEURS, LAVABOS, ETC.). • LE CONTREPLAQUÉ IGNIFUGE APPARENT NE DOIT PAS ÊTRE PEINT. • POUR TOUTES LES CLOISONS DE GYPSE, TIRER LES JOINTS SUR TOUTES LES SURFACES INCLUANT LES PORTIONS NON VISIBLES ET/OU DANS LES ENTREPLAFONDS. • UTILISER DU GYPSE DE TYPE HYDROFUGE POUR TOUTES LES CLOISONS DE GYPSE DANS LES LOCAUX SUIVANTS : VESTIAIRES, SALLE DE LAVAGE, CUISINE ET CAFÉ. • UTILISER DU GYPSE DE TYPE HYDROFUGE, RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ ET À L'IMPACT RENFORCÉS D'UN TREILLIS DE FIBRE DE VERRE POUR LES CLOISONS DES TOILETTES DANS LES LOCAUX SUIVANTS : TOILETTES PUBLIQUES, TOIL. ACC.1 ET TOIL. ACC.2 NOTES PARTICULIÈRES: 1 COMPOSITION SANS ISOLANT 2 COMPOSITION AVEC ISOLANT 3 CLOISON ARRÊTANT 150mm AU-DESSUS DU PLAFOND, COMPOSITION SANS ISOLANT 4 CLOISON 1000mm DE HAUT, COMPOSITION SANS ISOLANT 5 AJOUTER 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm @ 400mm C/C DERRIÈRE LE GYPSE CÔTÉ LOCAL 1012 "ENTRÉE EMPLOYÉS". CLOISON ARRÊTANT AU DESSUS DU PLAFOND, COMPOSITION SANS ISOLANT. 6 JONCTION AVEC LA STRUCTURE DE BOIS (VOIR DOC. ING. STRUCT.). SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES CLOISONS ONT DE LA LAINE DE ROCHE DANS LEUR CAVITÉ. 7 TÊTE DE CLOISON PARTICULIÈRE. SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES CLOISONS ONT DE LA LAINE DE ROCHE DANS LEUR CAVITÉ. 8 TÊTE DE CLOISON PARTICULIÈRE. SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES CLOISONS ONT DE LA LAINE DE ROCHE DANS LEUR CAVITÉ. 9 TÊTE DE CLOISON PARTICULIÈRE. SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES CLOISONS ONT DE LA LAINE DE ROCHE DANS LEUR CAVITÉ. 10 TÊTE DE CLOISON PARTICULIÈRE. SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES CLOISONS ONT DE LA LAINE DE ROCHE DANS LEUR CAVITÉ. 11 TÊTE DE CLOISON PARTICULIÈRE. SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES CLOISONS ONT DE LA LAINE DE ROCHE DANS LEUR CAVITÉ. 12 TÊTE DE CLOISON PARTICULIÈRE. SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES CLOISONS ONT DE LA LAINE DE ROCHE DANS LEUR CAVITÉ.						
NOTES PARTICULIÈRES: 1 COMPOSITION SANS ISOLANT 2 COMPOSITION AVEC ISOLANT 3 CLOISON ARRÊTANT 150mm AU-DESSUS DU PLAFOND, COMPOSITION SANS ISOLANT 4 CLOISON 1000mm DE HAUT, COMPOSITION SANS ISOLANT 5 AJOUTER 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm @ 400mm C/C DERRIÈRE LE GYPSE CÔTÉ LOCAL 1012 "ENTRÉE EMPLOYÉS". CLOISON ARRÊTANT AU DESSUS DU PLAFOND, COMPOSITION SANS ISOLANT. 6 JONCTION AVEC LA STRUCTURE DE BOIS (VOIR DOC. ING. STRUCT.). SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES CLOISONS ONT DE LA LAINE DE ROCHE DANS LEUR CAVITÉ. 7 TÊTE DE CLOISON PARTICULIÈRE. SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES CLOISONS ONT DE LA LAINE DE ROCHE DANS LEUR CAVITÉ. 8 TÊTE DE CLOISON PARTICULIÈRE. SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES CLOISONS ONT DE LA LAINE DE ROCHE DANS LEUR CAVITÉ. 9 TÊTE DE CLOISON PARTICULIÈRE. SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES CLOISONS ONT DE LA LAINE DE ROCHE DANS LEUR CAVITÉ. 10 TÊTE DE CLOISON PARTICULIÈRE. SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES CLOISONS ONT DE LA LAINE DE ROCHE DANS LEUR CAVITÉ. 11 TÊTE DE CLOISON PARTICULIÈRE. SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES CLOISONS ONT DE LA LAINE DE ROCHE DANS LEUR CAVITÉ. 12 TÊTE DE CLOISON PARTICULIÈRE. SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES CLOISONS ONT DE LA LAINE DE ROCHE DANS LEUR CAVITÉ.						

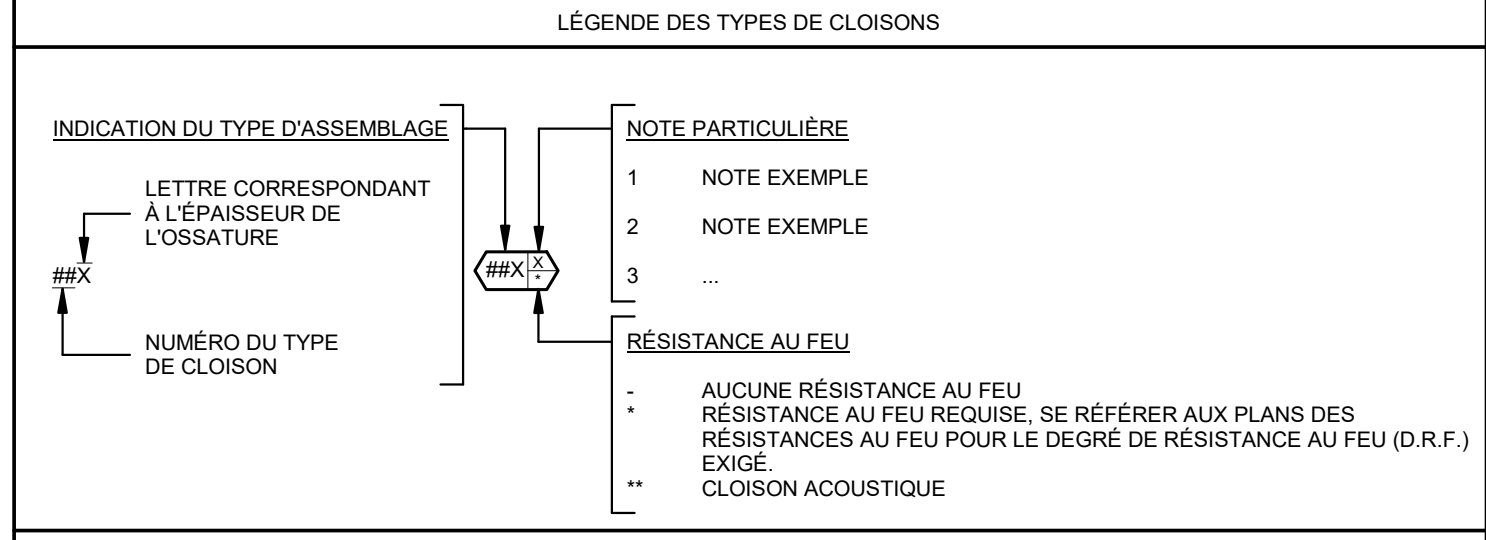


ASSEMBLAGE DES CLOISONS			DONNÉES TECHNIQUES						
DESSIN	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR		NOTES PARTIC.	I.T.S. TESTÉ	D.R.F. TESTÉ	NUMÉRO D'ESSAI		
		OSSATURE	CLOISON						
CLOISONS EN OSSATURE DE BOIS									
51		• PANNEAU DE GYPSE 16mm • OSSATURE EN BOIS @400mm C/C • PANNEAU DE GYPSE 16mm	B	64	96	-	-	-	-
			C	89	121	1	32	1h	U305 W301
			D	140	172	1	-	1h	U305 W301
						2	36		
52		• PANNEAU DE GYPSE 16mm • OSSATURE EN BOIS @400mm C/C • 2 PANNEAUX DE GYPSE 16mm	B	64	112	-	-	-	-
			C	89	137	1	-	1h	U305 W301
			D	140	188	2	38	1h	U305 W301
						1	-		
53		• 2 PANNEAUX DE GYPSE 16mm • OSSATURE EN BOIS @400mm C/C • 2 PANNEAUX DE GYPSE 16mm	B	64	128	-	-	-	-
			C	89	153	1	36	2h	U301
			D	140	204	2	40	2h	U301
						1	-		
61		• OSSATURE DE BOIS @400mm C/C OU FOURRURE DE BOIS @400mm C/C FIXÉE SUR LE MUR ARRIÈRE • PANNEAU DE GYPSE 16mm	B	64	80	-	-	-	-
			C	89	105	-	-	-	-
			D	140	156	-	-	-	-
			E	19	35	-	-	-	-
62		• OSSATURE DE BOIS @400mm C/C OU FOURRURE DE BOIS @400mm C/C FIXÉE SUR LE MUR ARRIÈRE • 2 PANNEAUX DE GYPSE 16mm	B	64	96	-	-	-	-
			C	89	121	-	-	-	-
			D	140	172	-	-	-	-
			E	19	51	-	-	-	-

		CLOISONS TYPES		1
		1 : 10		A-005



NOTES : L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS DE CES DESSINS ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. CE DESSIN POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.			
4	2025-05-08	SOUMISSION	JFJ
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%	JFJ
1	2024-07-18	EXÉCUTION - AVANCEMENT 50%	JFJ
NO.	DATE	ÉMIS	PAR
ÉMISSIONS			




DRÔITS D'AUTEUR :
AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN NE PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR UN AUTRE PROJET SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE CARDIN JULIEN INC.





PROJET :
Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre
NOUVEAU BÂTIMENT
49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3

TITRE :
CLOISONS ET DÉTAILS TYPES

CONÇU : HFJ/FJ	DATE : 2023/05/01	N/D : 22-2022
DESSINÉ : AFM	FIC/2022_A_GEN-2023	FEUILLE : 3/33
VÉRIFIÉ : FJF	ÉCH. : 1:10	A-005

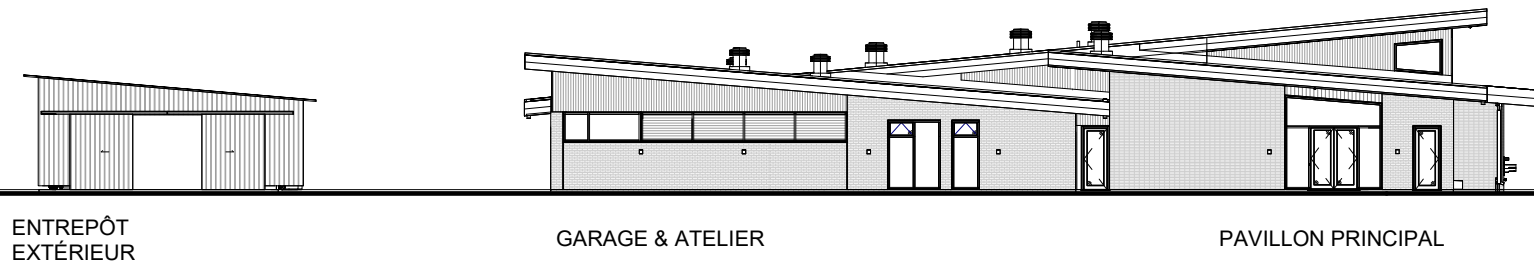

ÉLEVATION SUR RUE 2
1 : 300 A-007

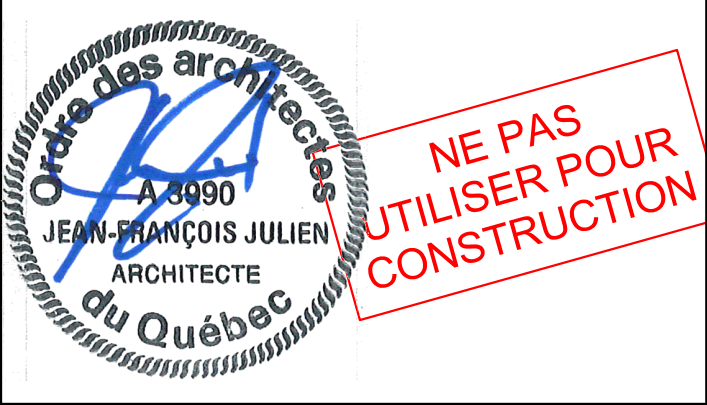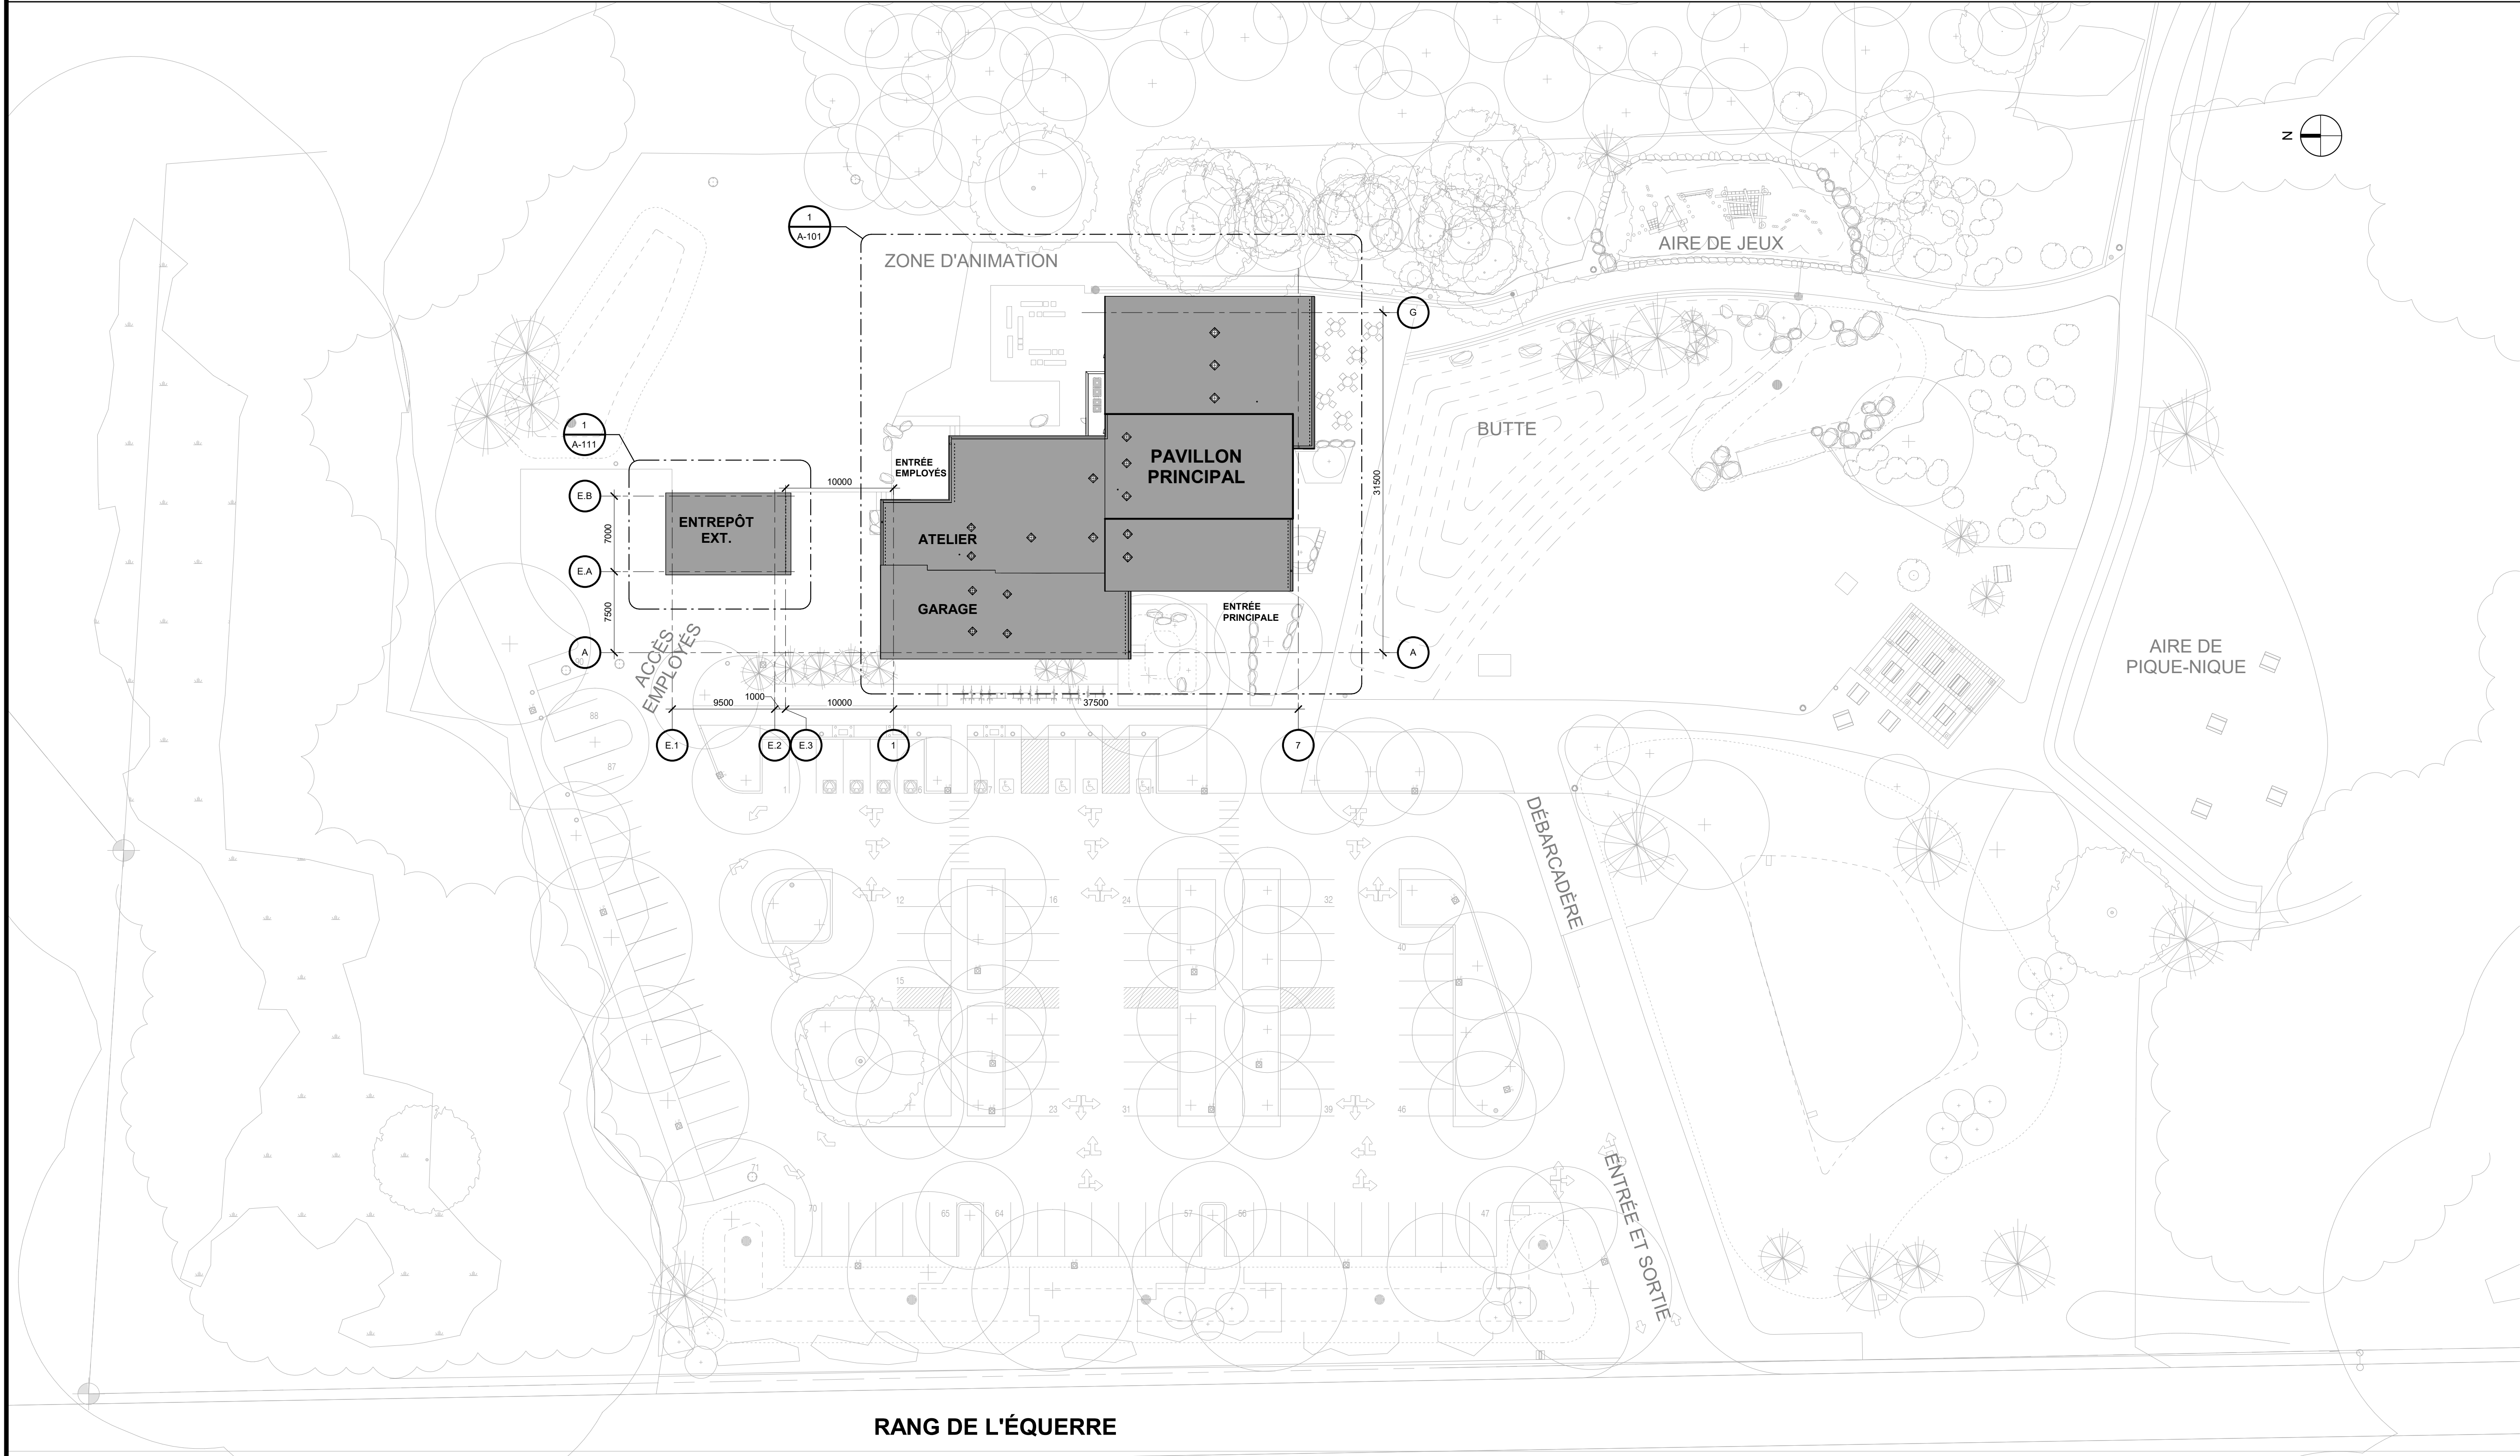

NOTES :
L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS DE CES DESSINS ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. CE DESSIN POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.

NO.	DATE	ÉMISSIONS	ÉMIS	PAR
4	2025-05-08	SOUSSION		JFJ
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%		JFJ
2	2024-09-06	EXÉCUTION - AVANCEMENT 75%		JFJ
1	2024-07-18	EXÉCUTION - AVANCEMENT 50%		JFJ

LÉGENDE GÉNÉRALE	
(XXX)	NUMÉRO DE PORTE
NOM (XXX)	NOM ET NUMÉRO DE PIÈCE
(CX 12)	TYPE DE MUR
—	LIGNE DE COUPE
—	PENTE
—	SENS DE LA PENTE
—	CHANGEMENT DE FINI
(X)	BULLE D'AXE
(1 A101)	BULLE DE RÉFÉRENCE - DÉTAIL
(X A-XXX)	BULLE DE RÉFÉRENCE - COUPE
(1 A101)	BULLE DE RÉFÉRENCE - ÉLEVATION
(XX XXX)	BULLE DE NIVEAU

ABÉVIATIONS		O.B.	
SIM.	SIMILAIRE	O.L.	OUVERTURE BRUTE
INV.	INVERSÉ	P.H.	POINT HAUT
TYP.	TYPIQUE	P.B.	POINT BAS
H.C.	HORS CONTRAT		
L.L.	LINTEAU LIBRE		

- NOTES GÉNÉRALES - IMPLANTATION:
- LES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS SONT À TITRE INDICATIF SEULEMENT. SE RÉFÉRER AUX PLANS DES ARCHITECTES PAYSAGISTES ET DES INGÉNIEURS CIVIL.
 - SE RÉFÉRER AU PLAN DE MOBILISATION AUX DOCUMENTS DES ARCHITECTES PAYSAGISTES.
 - LES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS SONT BASÉS SUR LES PLANS DES ARCHITECTES PAYSAGISTES RELIÉF DESIGN ÉMIS EN DATE DU 5 DÉCEMBRE 2024.

LIGNE DE LOT

DRÔITS D'AUTEUR :
AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN NE PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR UN AUTRE PROJET SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE CARDIN JULIEN INC.

Cardin Julien


6963, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2S 2N1
Téléphone: 514 272-6798 • courriel@cardinjulien.com
www.cardinjulien.com

PROJET :
Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre
NOUVEAU BÂTIMENT
49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3

TITRE :
PLAN D'IMPLANTATION

CONÇU : HF/JFJ	DATE : 2023/05/01	N/D : 22-2022
DESSINÉ : AFM	FIC/2022_A_GEN-2023	FEUILLE : 4/33
VÉRIFIÉ : JFJ	ÉCH. : Comme Indiqué	A-007

PLAN D'IMPLANTATION 1
1 : 300 A-007

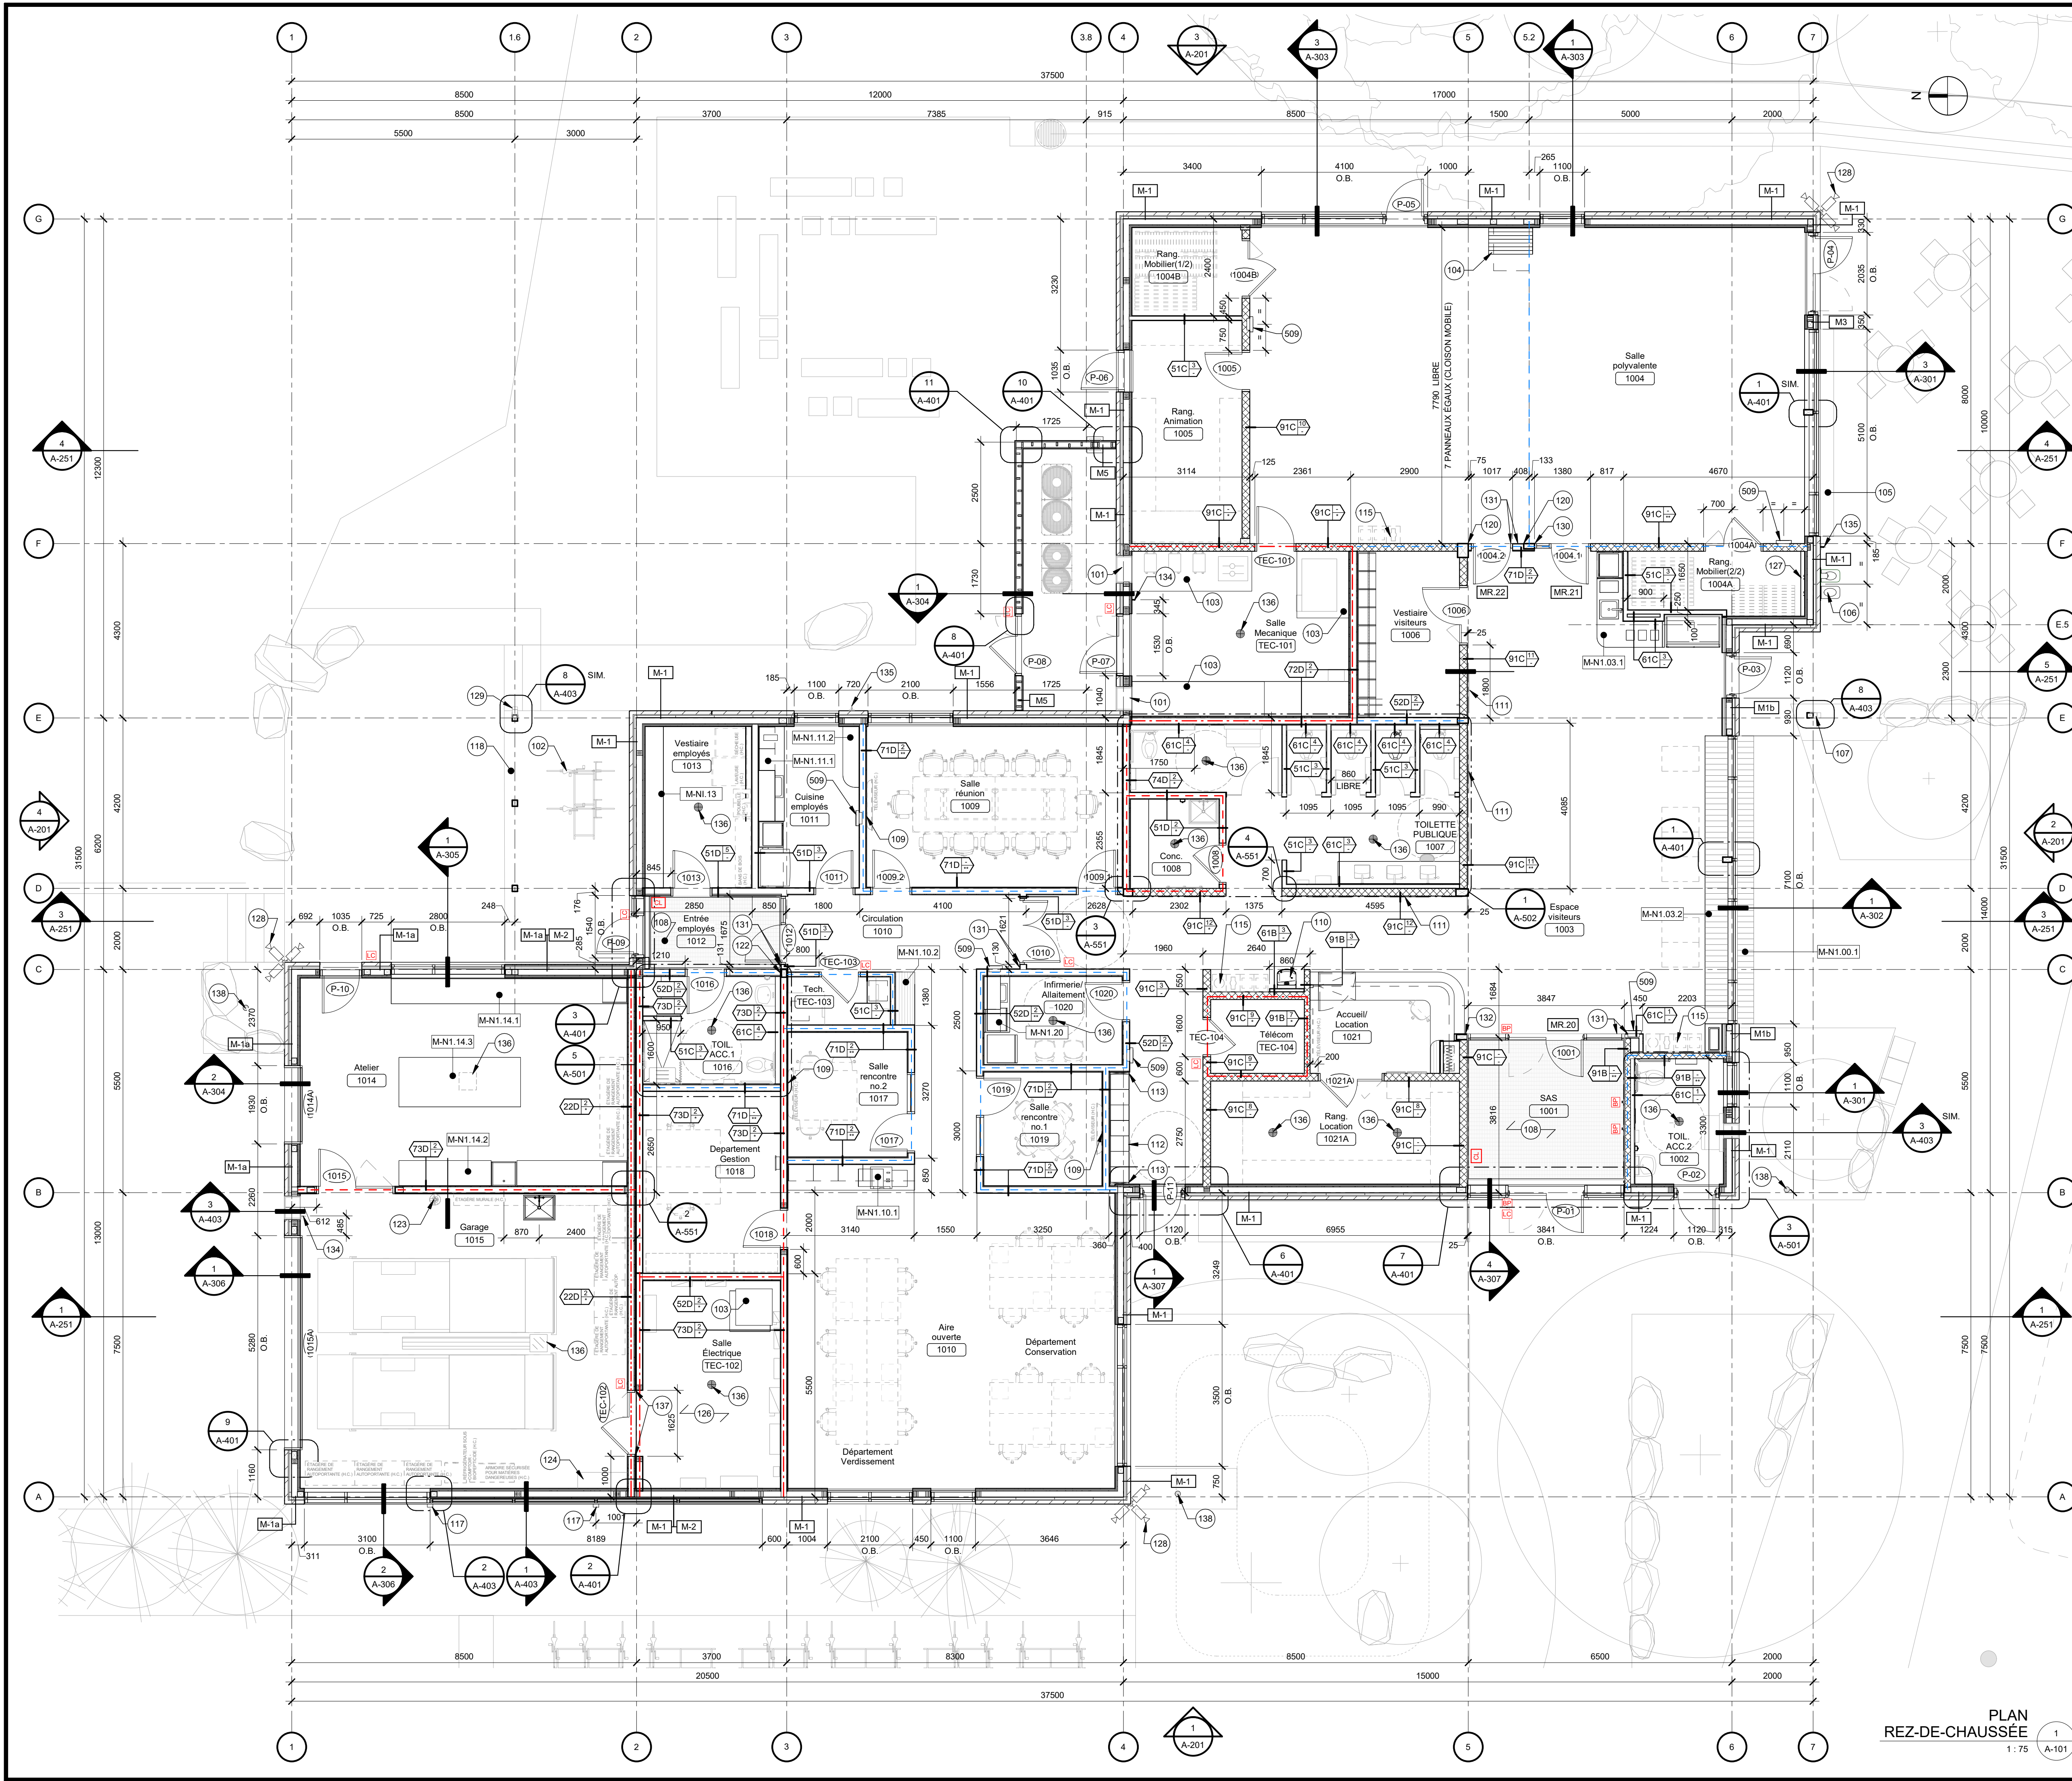

PLAN
REZ-DE-CHAUSSÉE
1 : 75

NOTES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION:

- A. SE RÉFÉRER AUX NOTES DE LA PAGE A-000.
B. LES CLOISONS SONT COTÉES À LA FACE EXTÉRIEURE DE L'OSSATURE DE BOIS OU DU BLOC DE BÉTON.

NOTES GÉNÉRALES - AMÉNAGEMENT:

1. LE MOBILIER MOBILE EST INDICUÉ À TITRE INDICATIF SEULEMENT ET À POUR OBJECTIF LA COORDINATION DES SERVICES (VOIR ING.).
2. SAUF INDICATION CONTRAIRE, LA FOURNITURE DE TOUS LES ÉLÉMENTS D'AMEUBLEMENT, D'ÉQUIPEMENT DE BUREAU OU DE CUISINE (PROJECTEURS, TÉLÉVISEURS, IMPRIMANTES, MICRO-ONDE, RÉFRIGÉRATEUR, ETC.) SONT HORS CONTRAT.

NOTES DE PLAN

- 101 PERSIENNE, VOIR DOC. ING. MÉC. LE HAUT DE LA PERSIENNE EST ALIGNÉ AVEC LE DESSUS DU MUR DE BRIQUE.
102 SUPPORT À VÉLO, VOIR DOC. ARCH. PAYS.
103 DALLE DE PROPRETÉ EN BÉTON, VOIR DOC. ING. STRUCT.
104 CLOISON MOBILE (Panneaux extensibles et boudins aux extrémités), voir détail.
105 BANC DE BOIS, voir coupe.
106 FONTAINE D'EAU 4 SAISONS, VOIR DOC. ING. MÉC.
107 DESCENTE PLUVIALE RECTANGULAIRE 130x96mm EN ACIER GALVANISÉ.
108 GRILLE GRATTE-PIEDS, VOIR DÉTAIL.
109 FOURNIR ET INSTALLER UN FOND DE CLOUAGE 5/8" DERRIÈRE LE GYPSE POUR TÉLÉVISEUR.
110 FONTAINE D'EAU, VOIR DOC. ING. MÉC.
111 RAIL D'ACCROCHAGE POUR EXPOSITION DE LONGUEUR : (2)3500mm et (1)1200mm. INSTALLER À 2450mm DU SOL ET CENTRER ENTRE COLONNES DE BOIS ET LES OUVERTURES. PANNEAU D'AFFICHAGE PAR LE CLIENT.
112 CASIERS.
113 PANNEAU DE REMPLISSAGE AUTOUR DES CASIERS.
114 BAC À ORDURE, PAR LE CLIENT.
115 ILOT DE TRI, PAR LE CLIENT.
117 APPAREIL D'ÉCLAIRAGE MURAL, VOIR ING. ÉLEC.
118 DALLE DE PROPRETÉ EN BÉTON, VOIR ING. CIVIL.
119 RAIL POUR PORTE COULISSANTE, VOIR BORDEAU DE PORTES ET CADRES.
120 MOULURE DE FINITION EN "L" ENTRE LE GYPSE ET LA COLONNE DE BOIS. ALIGNER LE GYPSE ET LA COLONNE DE BOIS.
121 ARMOIRE DE MATIÈRES DANGEREUSES, PAR LE CLIENT.
122 COLONNE DE BOIS RECOUVERTE DE GYPSE POUR ASSURER LA RÉSISTANCE AU FEU, VOIR DÉTAIL 6/A-005 POUR LA PRIORITÉ DES GYPSES.
123 DOUCHE OCULAIRE, VOIR ING. MÉC.
124 ENTRÉE D'EAU, VOIR ING. MÉC. ASSURER UN ESPACE LIBRE.
125 PANNEAU ACOUSTIQUE, VOIR ÉLÉVATIONS DES FINIS.
126 FOURNIR ET INSTALLER UN C.P. 16mm IGNIFUGE SUR TOUS LES CLOISONS DE GYPSE (DE 300mm DU PLANCHER SUR UNE HAUTEUR DE 2000mm).
127 ASSURER UN ESPACE LIBRE DE 150mm AU MUR POUR LES COMPOSANTES DE LA FONTAINE D'EAU (PROTECTEUR MÉTALLIQUE PAR ING. MÉC.).
128 3 CAMÉRAS DE SURVEILLANCE, VOIR DOC. ING. ÉLECT.
129 DESCENTE PLUVIALE CARRÉE 130X130mm EN ACIER GALVANISÉ.
130 AU-DESSUS DE L'ENCADREMENT, MOULURE DE FINITION EN "L" ENTRE LE GYPSE ET LA COLONNE DE BOIS.
131 ALIGNER L'ENCADREMENT AVEC LE GYPSE DE LA CLOISON.
132 GYPSE 16mm FIXÉ SUR LA COLONNE DE BOIS.
134 ROBINET D'EAU INTÉRIEUR, VOIR DOC. ING. MÉC.
135 ROBINET D'EAU EXTÉRIEUR, VOIR DOC. ING. MÉC.
136 DRAIN DE PLANCHER, VOIR DOC. ING. MÉC.
137 JOINT DE SCELLANT AU POURTOUR DE L'OUVERTURE DESCENTE DE PLUIE EN ACIER GALVANISÉ DÉPASSANT DE 25mm LE SOFFITE DE BOIS (DIAMÈTRE AU PLAN) ET CHÂNE DE PLUIE EN ACIER GALVANISÉ (VOIR DÉTAIL 14/A403).




NE PAS
UTILISER POUR
CONSTRUCTION

NOTES :

L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS DE CES DESINS ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. CE DESSIN POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.

NO.	DATE	ÉMISSIONS	ÉMIS	PAR
4	2025-05-08	SOUMISSION		JFJ
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%		JFJ
2	2024-09-06	EXÉCUTION - AVANCEMENT 75%		JFJ
1	2024-07-18	EXÉCUTION - AVANCEMENT 50%		JFJ

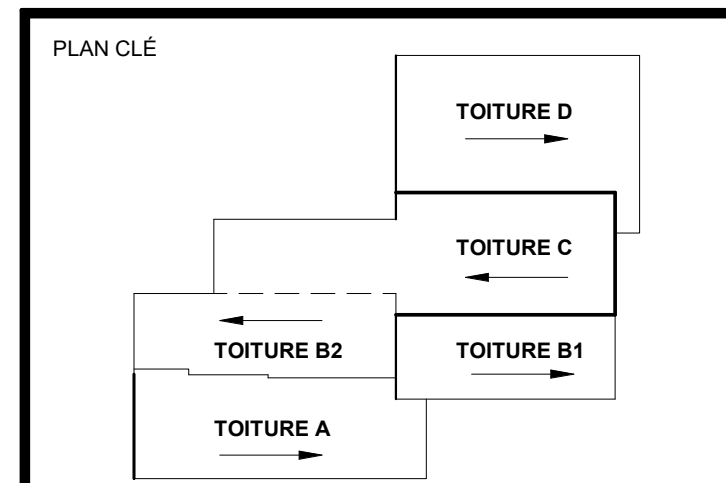

LEGENDE GÉNÉRALE


XXX	NUMÉRO DE PORTE	X	BULLE D'AXE
NOM	NOM ET NUMÉRO DE PIÈCE	1	BULLE DE RÉFÉRENCE - DÉTAIL
XX m²	TYPE DE MUR	X	BULLE DE RÉFÉRENCE - COUPE
CX 1/2	LIGNE DE COUPE	1	BULLE DE RÉFÉRENCE - ÉLEVATION
PENTE	SENS DE LA PENTE	XX XXX	BULLE DE NIVEAU
CHANGEMENT DE FINI			

ABÉVIATIONS	O.B.
SIM. SIMILAIRE	O.U. OUVERTURE BRUTE
INV. INVERSE	O.L. OUVERTURE LIBRE
TYP. TYPIQUE	P.H. POINT HAUT
H.C. HORS CONTRAT	P.B. POINT BAS
L.L. LINTÉAU LIBRE	

LEGENDE - PLAN DE CONSTRUCTION

---	CLOISON DALLE À PONTAGE - ACOUSTIQUE
---	CLOISON DALLE À PONTAGE - DRF 45MIN.
---	CLOISON DALLE À PONTAGE - DRF 1 H.
---	CLOISON DALLE À PONTAGE - DRF 2 H.
	DÉGAGEMENT POUR PARCOURS ACCESSIBLE
BP	BOITON POUSSOIR
LC	LECTEUR DE CARTE
CL	CLAVIER NUMÉRIQUE
	TOITURE EN PENTE AVEC REVÊTEMENT MÉTALLIQUE

DRÔITS D'AUTEUR :
AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN NE PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR UN AUTRE PROJET SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE CARDIN JULIEN INC.

 **Cardin Julien**
6963, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2S 2N1
Téléphone : 514 272-6798 • courriel : @cardinjulien.com
www.cardinjulien.com

PROJET :
Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre
NOUVEAU BÂTIMENT
49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3

TITRE :
PLAN REZ-DE-CHAUSSÉE

CONÇU : HF/JFJ	DATE : 2023/05/01	ND : 22-2022
DESSINÉ : AFM	FIC/2022_A_GEN-2023	FEUILLE : 5/33
VÉRIFIÉ : JFJ	ÉCH. : Comme Indiqué	A-101

2025-05-08 13:40:56



NOTES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION:


A. SE RÉFÉRER AUX NOTES DE LA PAGE A-000.
B. LES CLOISONS SONT COTÉES À LA FACE EXTÉRIEUR DE L'OSSATURE DE BOIS OU DU BLOC DE BÉTON.

NOTES GÉNÉRALES - AMÉNAGEMENT:

1. LE MOBILIER MOBILE EST INDICUÉ À TITRE INDICATIF SEULEMENT ET À POUR OBJECTIF LA COORDINATION DES SERVICES (VOIR ING.)
2. SAUF INDICATION CONTRAIRE, LA FOURNITURE DE TOUS LES ÉLÉMENTS D'AMEUBLEMENT, D'ÉQUIPEMENT DE BUREAU OU DE CUISINE (PROJECITEURS, TÉLÉVISEURS, IMPRIMANTES, MICRO-ONDE, RÉFRIGÉRATEUR, ETC.) SONT HORS CONTRAT.

NOTES DE PLAN

101	PERSIENNE, VOIR DOC. ING. MÉC. LE HAUT DE LA PERSIENNE EST ALIGNÉ AVEC LE DESSUS DU MUR DE BRIQUE.
102	SUPPORT À VÉLO, VOIR DOC. ARCH. PAYS.
103	DALLE DE PROPRETÉ EN BÉTON, VOIR DOC. ING. STRUCT.
104	CLOISON MOBILE (Panneaux extensibles et boudins aux extrémités), VOIR DÉTAIL.
105	BANC DE BOIS, VOIR COUPE.
106	Fontaine d'eau 4 saisons, VOIR DOC. ING. MÉC.
107	DESCENTE PLUVIALE RECTANGULAIRE 130x96mm EN ACIER GALVANISÉ.
108	GRILLE GRATTE-PIEDS, VOIR DÉTAIL.
109	FOURNIR ET INSTALLER UN FOND DE CLOUAGE 5/8" DERRIÈRE LE GYPSE POUR TÉLÉVISEUR.
110	Fontaine d'eau, VOIR DOC. ING. MÉC.
111	RAIL D'ACCROCHAGE POUR EXPOSITION DE LONGUEUR : (2)3500mm et (1)1200mm. INSTALLER À 2450mm DU SOL ET CENTRER ENTRE COLONNES DE BOIS ET LES OUVERTURES. PANNELAU D'AFFICHAGE PAR LE CLIENT.
112	CASIERS.
113	Panneau de remplissage autour des casiers.
114	BAC À ORDURE, PAR LE CLIENT.
115	ÎLOT DE TRI, PAR LE CLIENT.
117	Appareil d'éclairage mural, VOIR ING. ÉLEC.
118	DALLE DE PROPRETÉ EN BÉTON, VOIR ING. CIVIL.
119	RAIL POUR PORTE COULLISSANTE, VOIR BORDEAU DE PORTES ET CADRES.
120	MOULURE DE FINITION EN "L" ENTRE LE GYPSE ET LA COLONNE DE BOIS. ALIGNER LE GYPSE ET LA COLONNE DE BOIS.
121	ARMOIRE DE MATIÈRES DANGEREUSES, PAR LE CLIENT.
122	COLONNE DE BOIS RECOUVERTE DE GYPSE POUR ASSURER LA RÉSISTANCE AU FEU, VOIR DÉTAIL 6/A-005 POUR LA PRIORITÉ DES GYPSES.
123	DOUCHE OCULAIRE, VOIR ING. MÉC.
124	ENTRÉE D'EAU, VOIR ING. MÉC. ASSURER UN ESPACE LIBRE.
125	Panneau acoustique, VOIR ÉLÉVATIONS DES FINIS.
126	FOURNIR ET INSTALLER UN C.P. 16mm IGNIFUGE SUR TOUTES LES CLOISONS DE GYPSE (DE 300mm DU PLANCHER SUR UNE HAUTEUR DE 2000mm)
127	ASSURER UN ESPACE LIBRE DE 150mm AU MUR POUR LES COMPOSANTES DE LA FONTAINE D'EAU (PROTECTEUR MÉTALLIQUE PAR ING. MÉC.).
128	3 CAMÉRAS DE SURVEILLANCE, VOIR DOC. ING. ÉLECT.
129	DESCENTE PLUVIALE CARRÉE 130X130mm EN ACIER GALVANISÉ.
130	AU-DESSUS DE L'ENCADREMENT, MOULURE DE FINITION EN "L" ENTRE LE GYPSE ET LA COLONNE DE BOIS.
131	ALIGNER L'ENCADREMENT AVEC LE GYPSE DE LA CLOISON.
132	GYPSE 16mm FIXÉ SUR LA COLONNE DE BOIS.
134	ROBINET D'EAU INTÉRIEUR, VOIR DOC. ING. MÉC.
135	ROBINET D'EAU EXTÉRIEUR, VOIR DOC. ING. MÉC.
136	DRAIN DE PLANCHER, VOIR DOC. ING. MÉC.
137	JOINT DE SCELLANT AU POURTOUR DE L'OUVERTURE DESCENTE PLUVIALE RONDE EN ACIER GALVANISÉE DÉPASSANT DE 25mm LE SOFFITE DE BOIS (DIAMÈTRE AU PLAN) ET CHÂÎNE DE PLUIE EN ACIER GALVANISÉ (VOIR DÉTAIL 14/A403)
138	

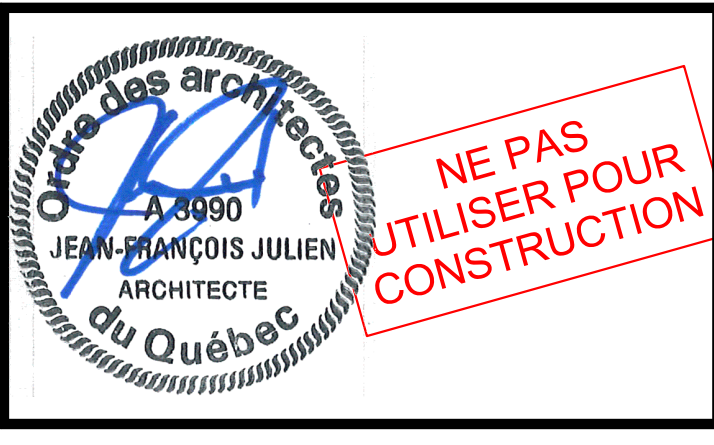


NOTES :

L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS DE CES DESSINS ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. CE DESSIN POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.

4	2025-05-08	SOUSSION		JFJ
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%		JFJ
2	2024-09-06	EXÉCUTION - AVANCEMENT 75%		JFJ
1	2024-07-18	EXÉCUTION - AVANCEMENT 50%		JFJ
NO.	DATE	ÉMIS		PAR

ÉMISSIONS

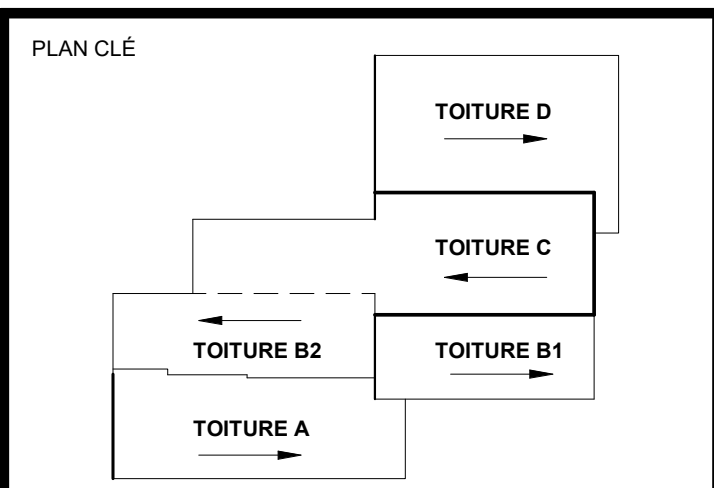

LÉGENDE GÉNÉRALE

XXX	NOM DE PORTE	X	BULLE D'AXE
NOM	NOM ET NUMÉRO DE PIÈCE	1	BULLE DE RÉFÉRENCE - DÉTAIL
XX m²	TYPE DE MUR	A101	
CX 1/2	LIGNE DE COUPE	X	BULLE DE RÉFÉRENCE - COUPE
PENTE	SENS DE LA PENTE	A-XXX	
CHANGEMENT DE FINI		1	BULLE DE RÉFÉRENCE - ÉLEVATION
		XX XXX	BULLE DE NIVEAU

ABÉVIACTIONS

SIM	SIMILAIRE	O.B.	OUVERTURE BRUTE
INV.	INVERSE	O.L.	OUVERTURE LIBRE
TYP.	TYPIQUE	P.H.	POINT HAUT
H.C.	HORS CONTRAT	P.B.	POINT BAS
L.L.	LINTEAU LIBRE		

LÉGENDE - PLAN DE CONSTRUCTION

---	CLOISON DALLE À PONTAGE - ACOUSTIQUE
---	CLOISON DALLE À PONTAGE - DRF 45MIN.
---	CLOISON DALLE À PONTAGE - DRF 1 H.
---	CLOISON DALLE À PONTAGE - DRF 2 H.

	DÉGAGEMENT POUR PARCOURS ACCESSIBLE
BP	BOULTON POUSSOIR
LC	LECTEUR DE CARTE
CL	CLAVIER NUMÉRIQUE
	TOITURE EN PENTE AVEC REVÊTEMENT MÉTALLIQUE

DROITS D'AUTEUR :

AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN NE PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR UN AUTRE PROJET SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE CARDIN JULIEN INC.

Cardin Julien

8963, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2S 2N1
Téléphone: 514 272-6798 • courriel: @cardinjulien.com
www.cardinjulien.com

PROJET :

Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre

NOUVEAU BÂTIMENT

49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3











TITRE :

PLAN DOUBLE HAUTEUR

CONÇU : HF/JFJ	DATE : 2023/05/01	N/D : 22-2022
DESSINÉ : AFM	FIC/2022_A_GEN-2023	FEUILLE : 6/33
VÉRIFIÉ : JFJ	ÉCH. : Comme Indiqué	A-102

PLAN
DOUBLE HAUTEUR
1 : 75


2025-05-08 13:41:13

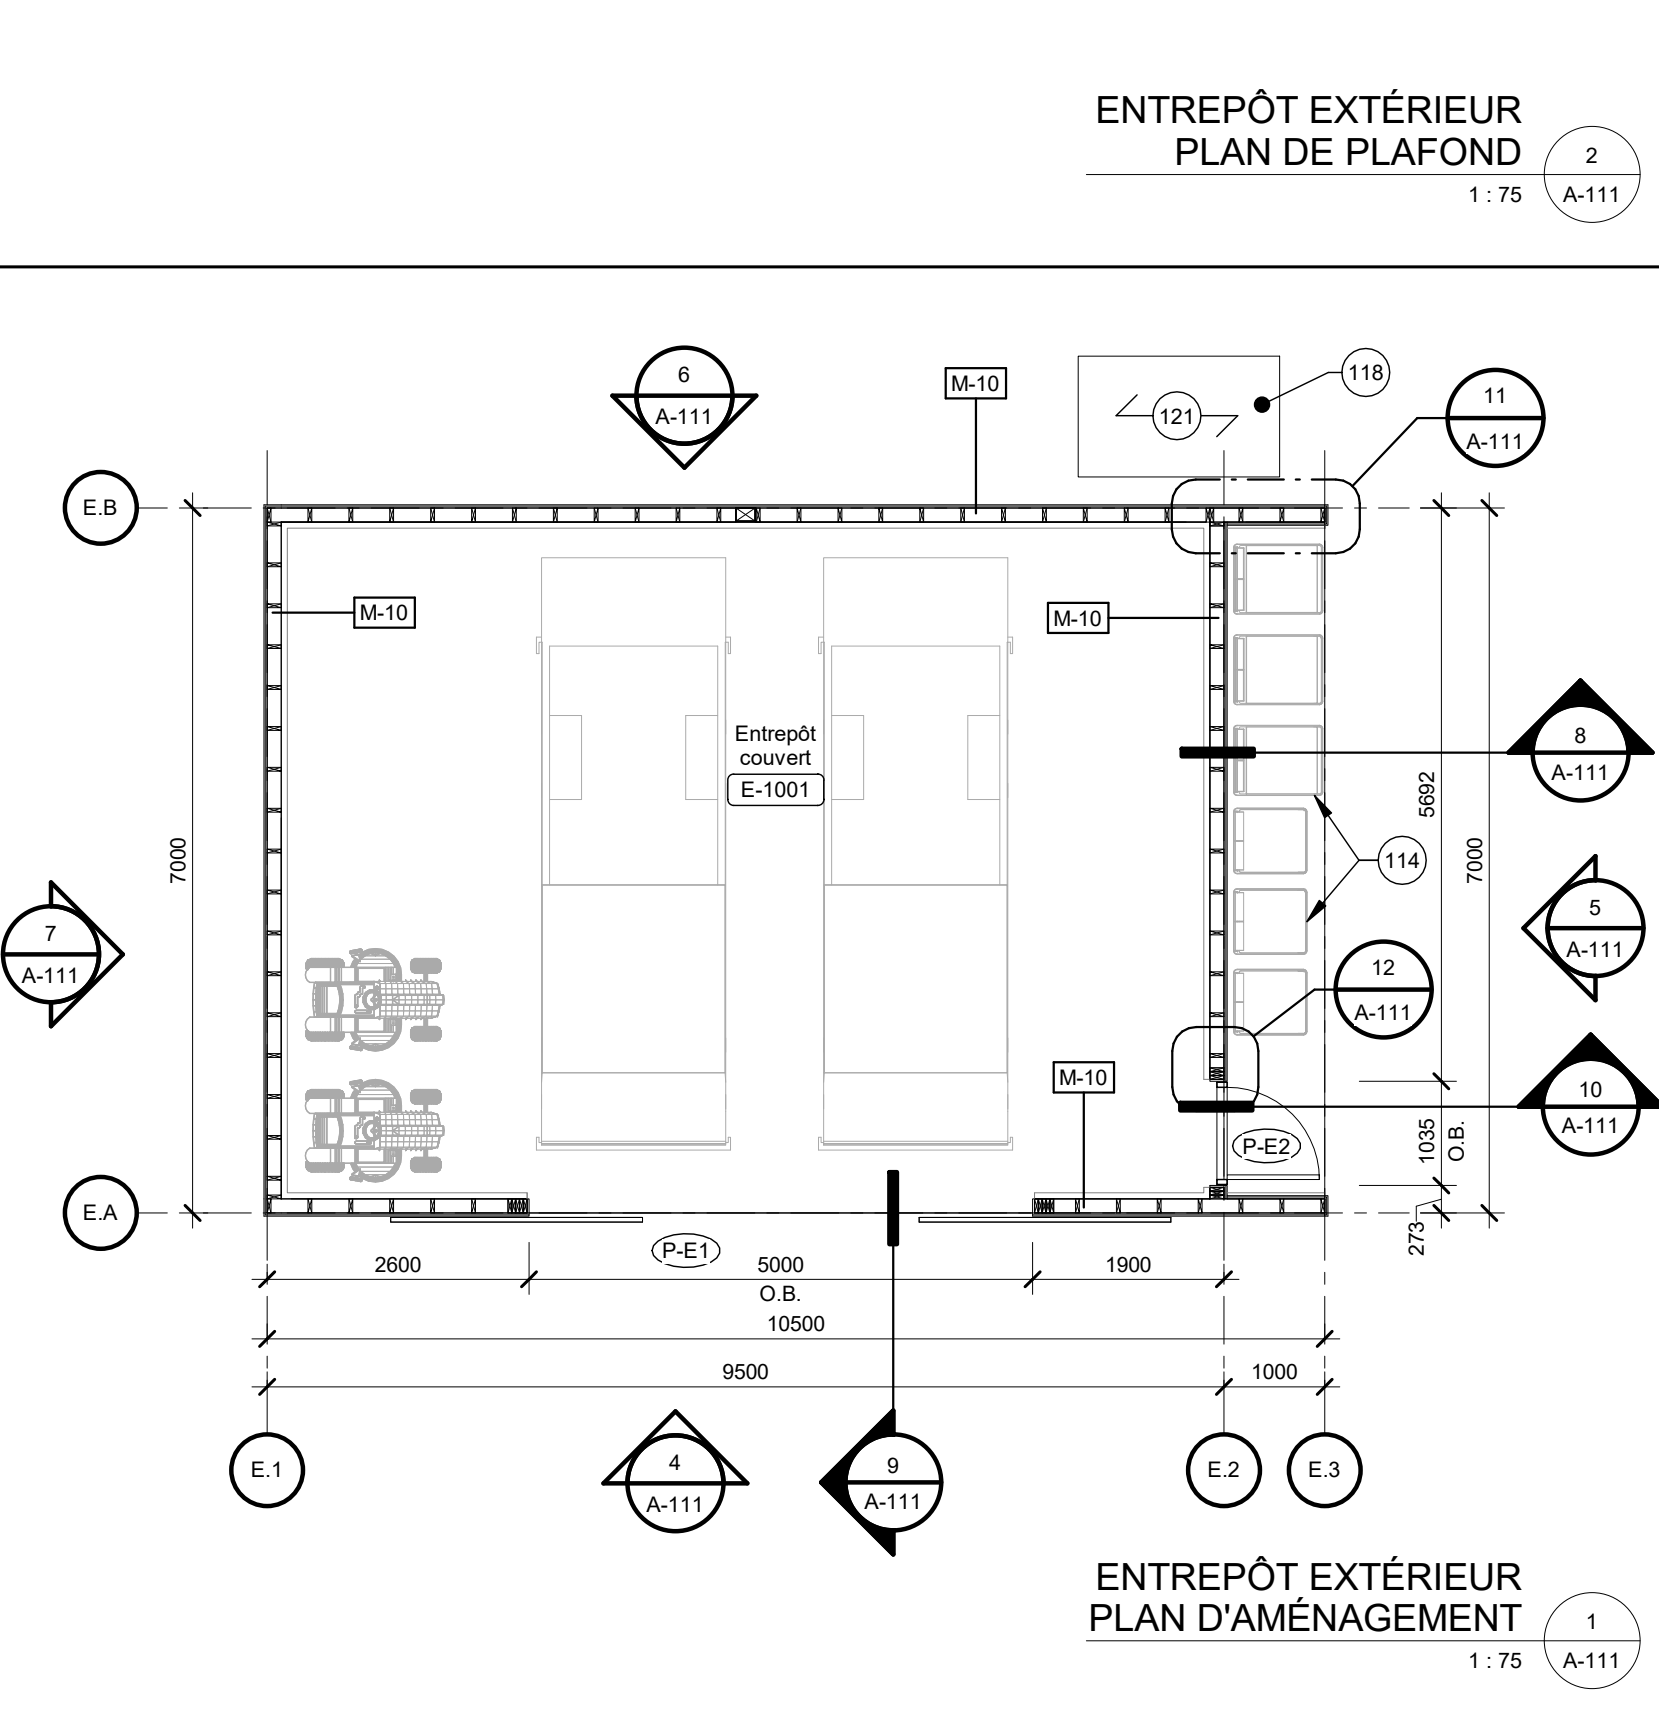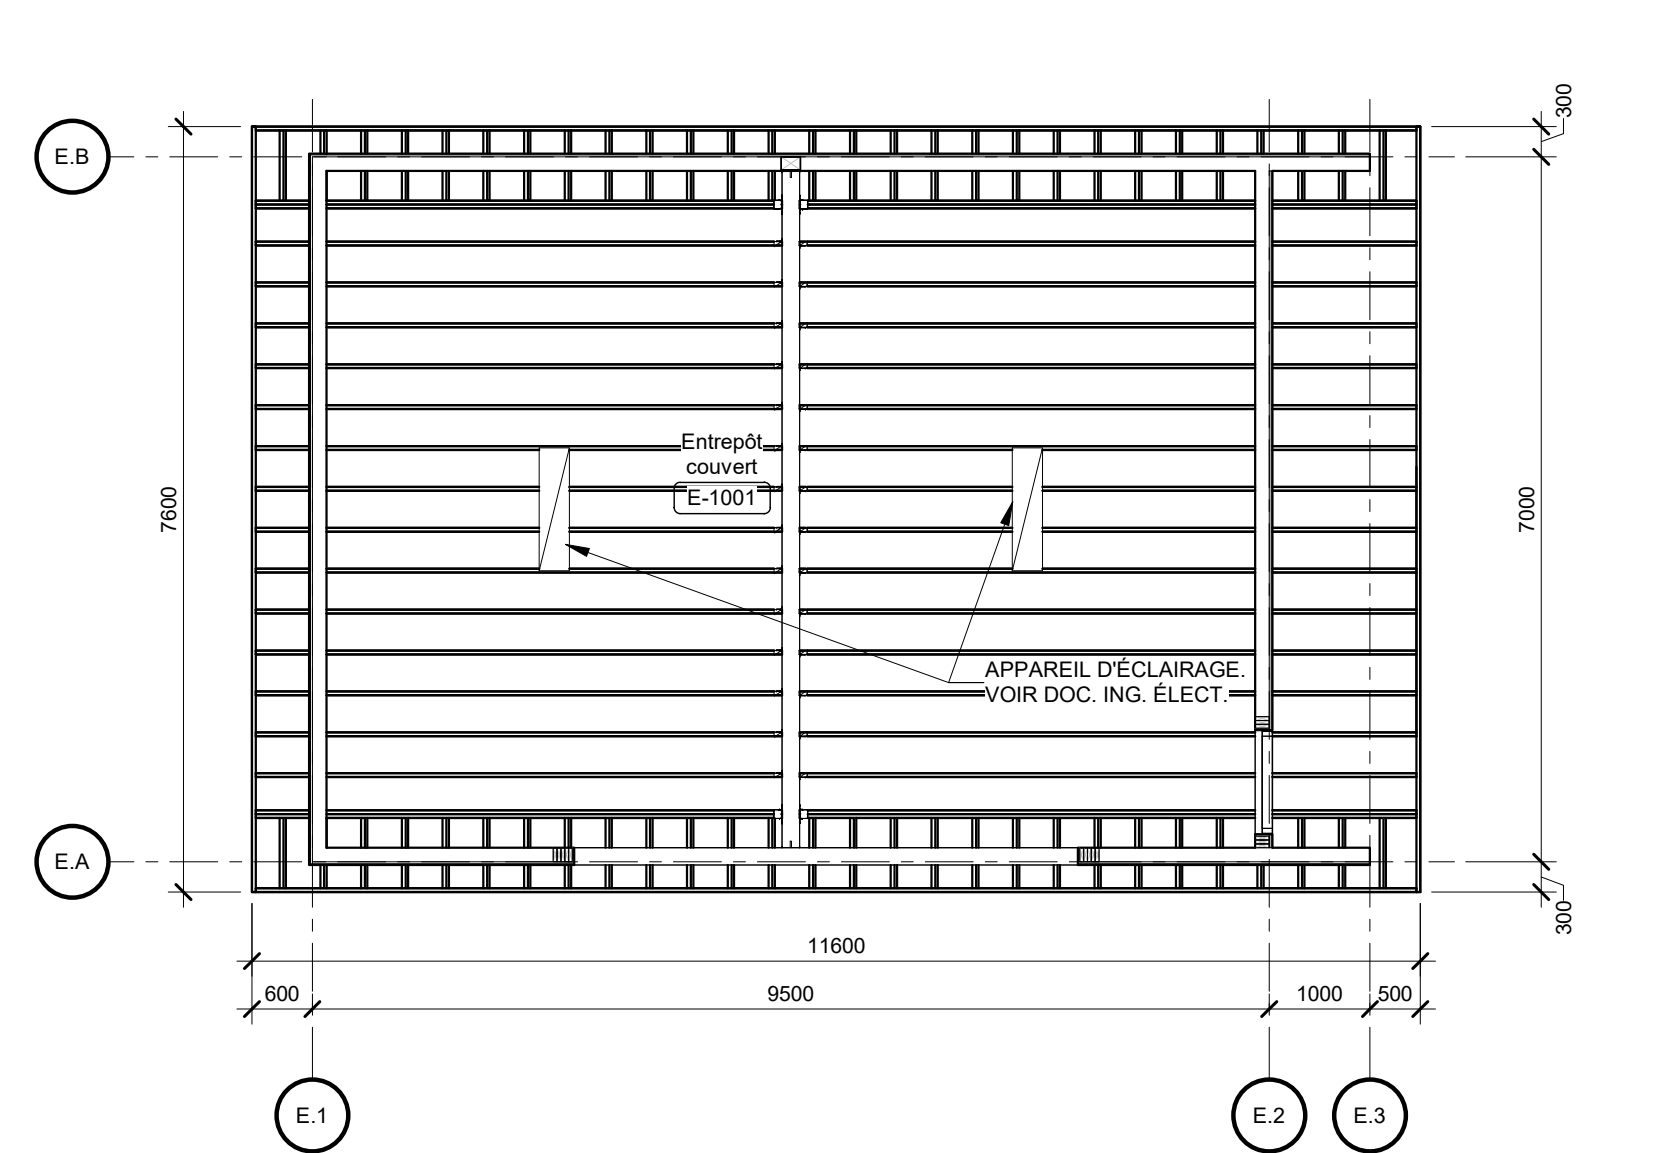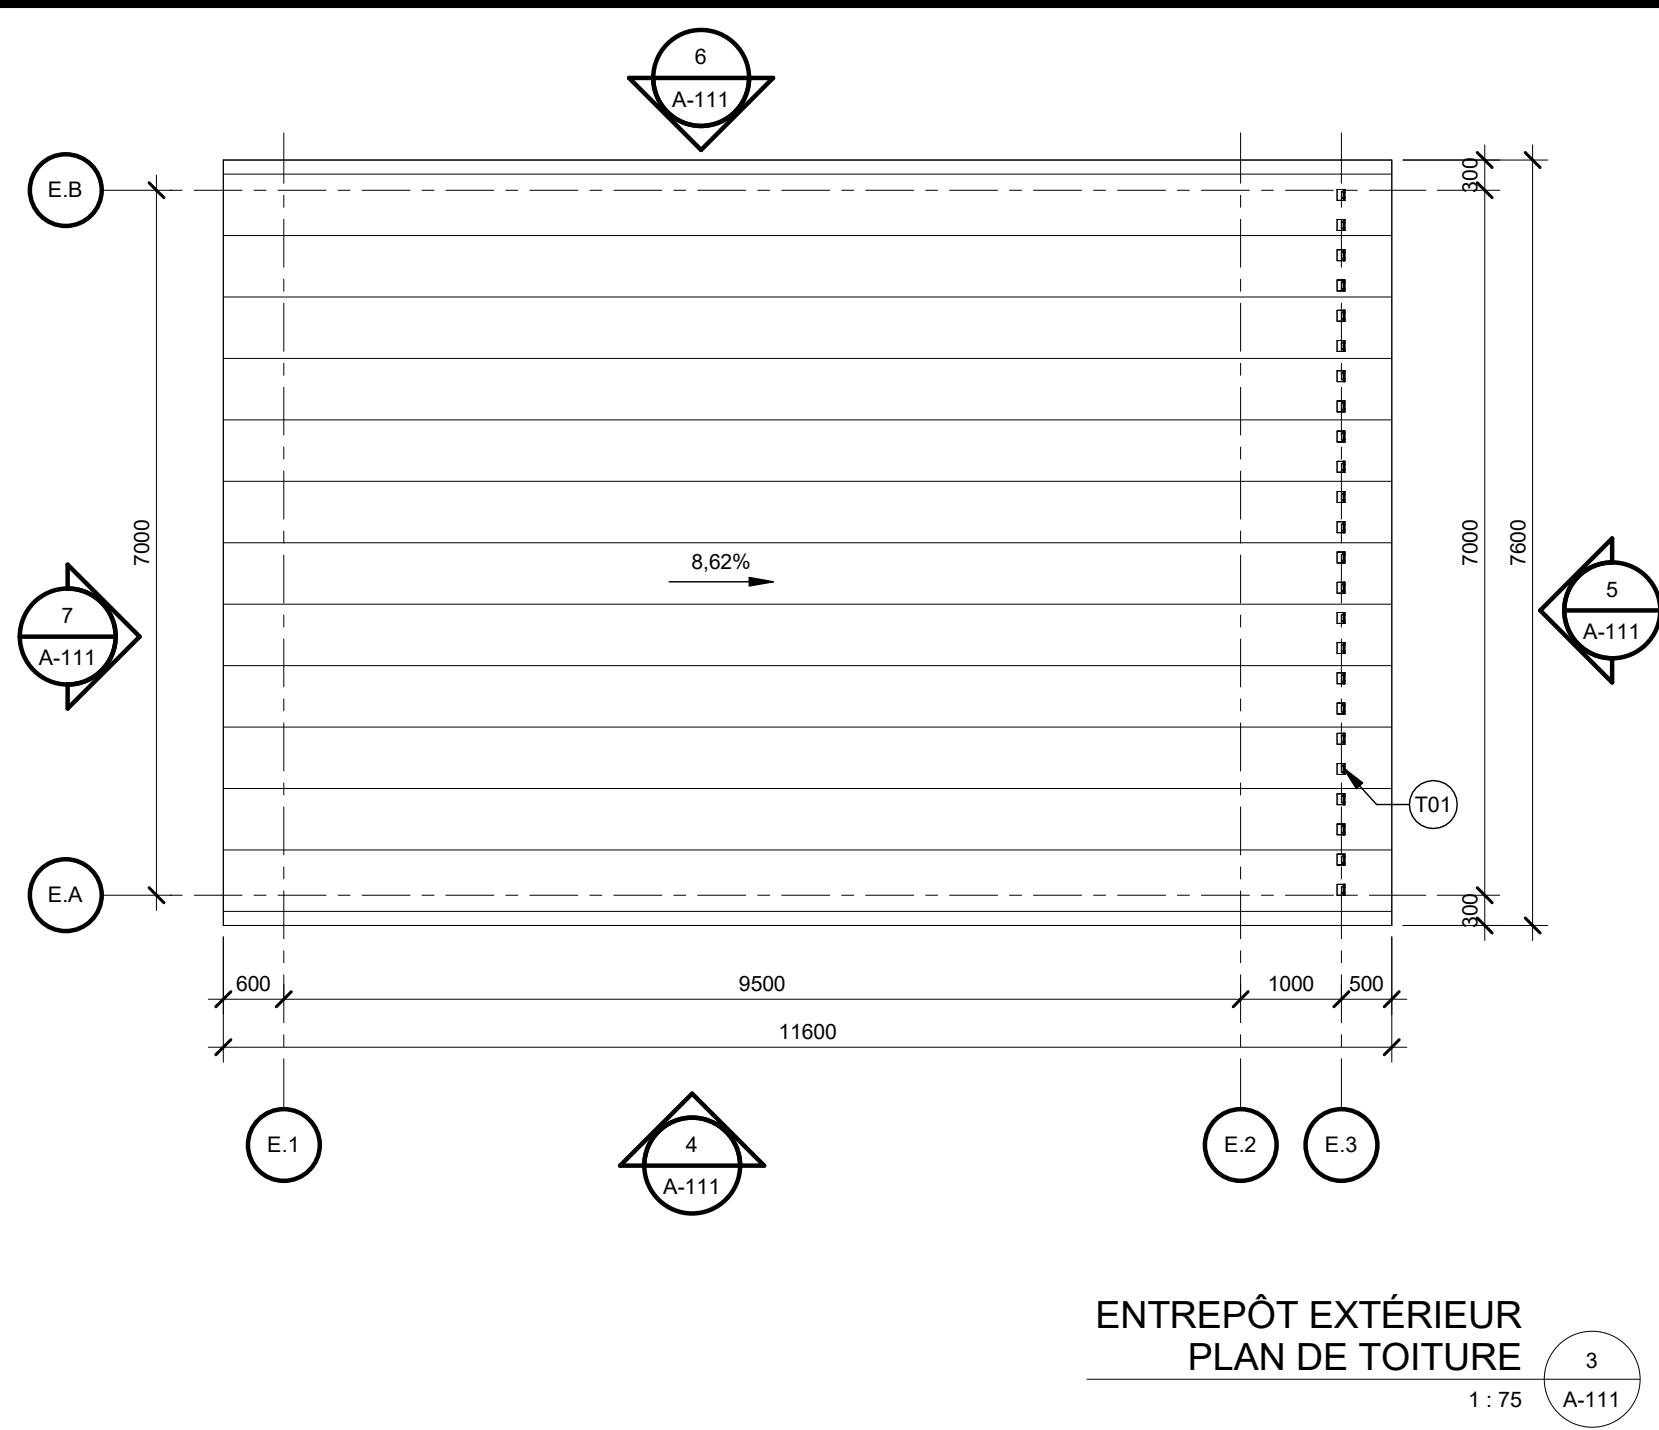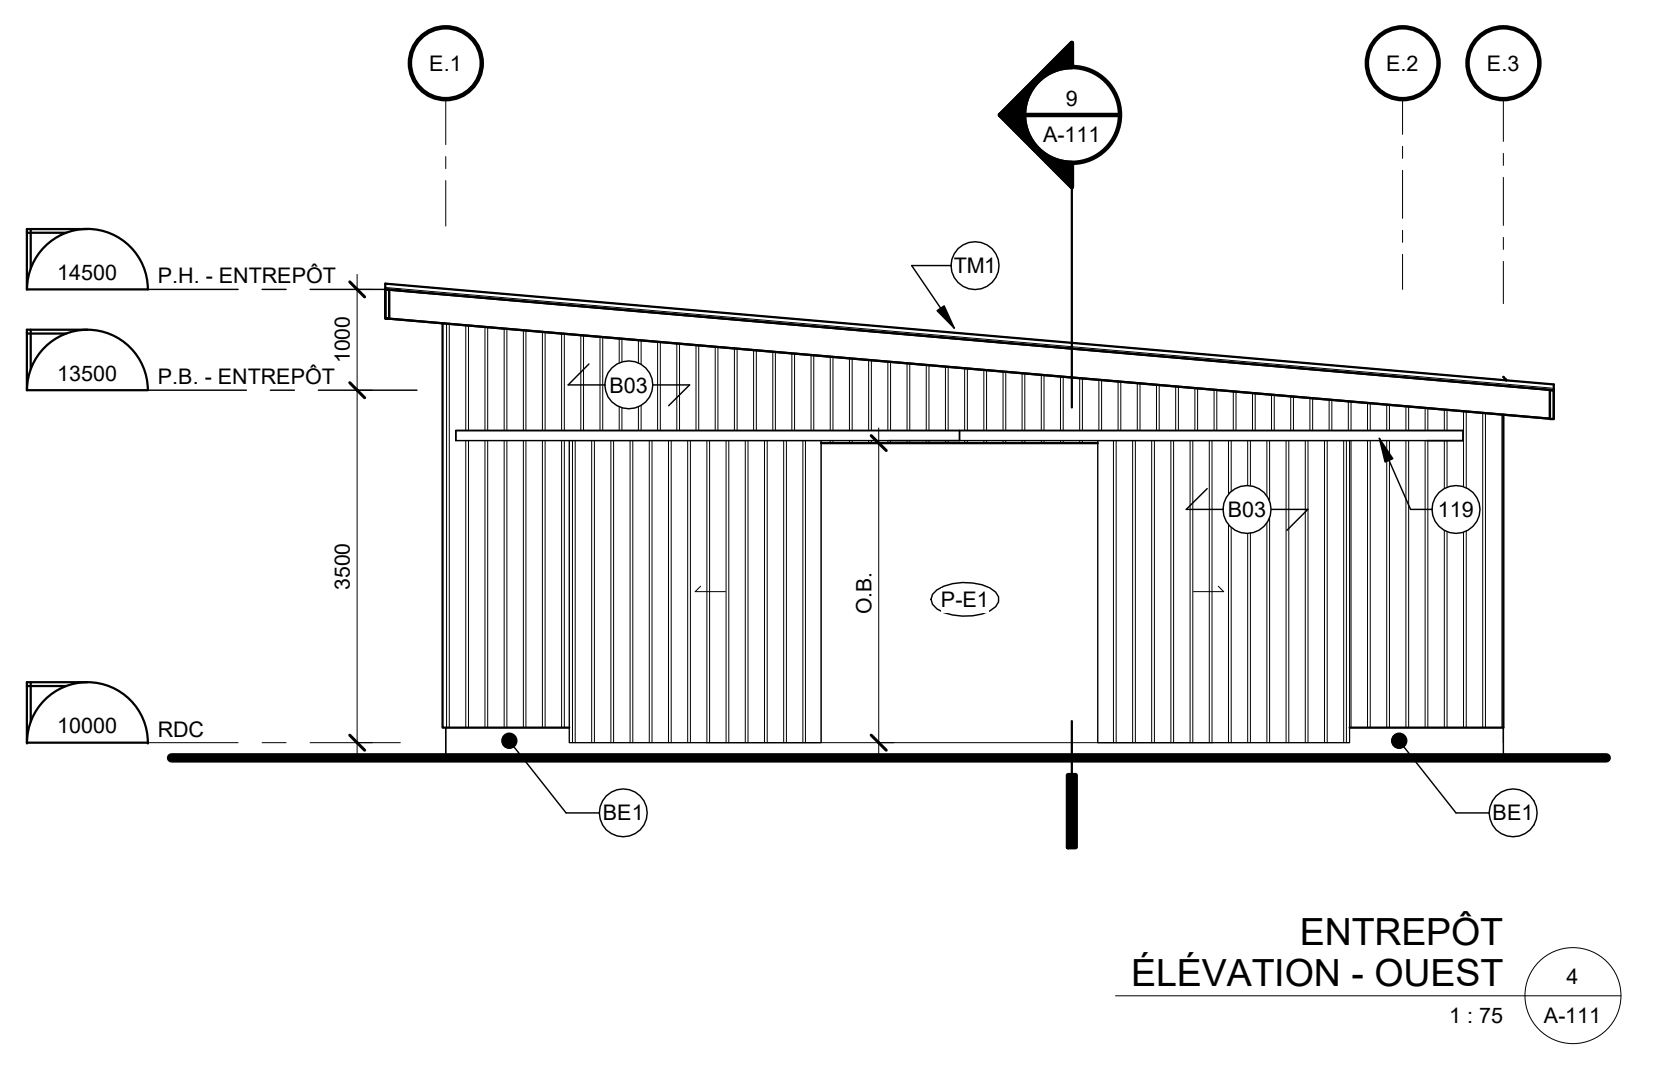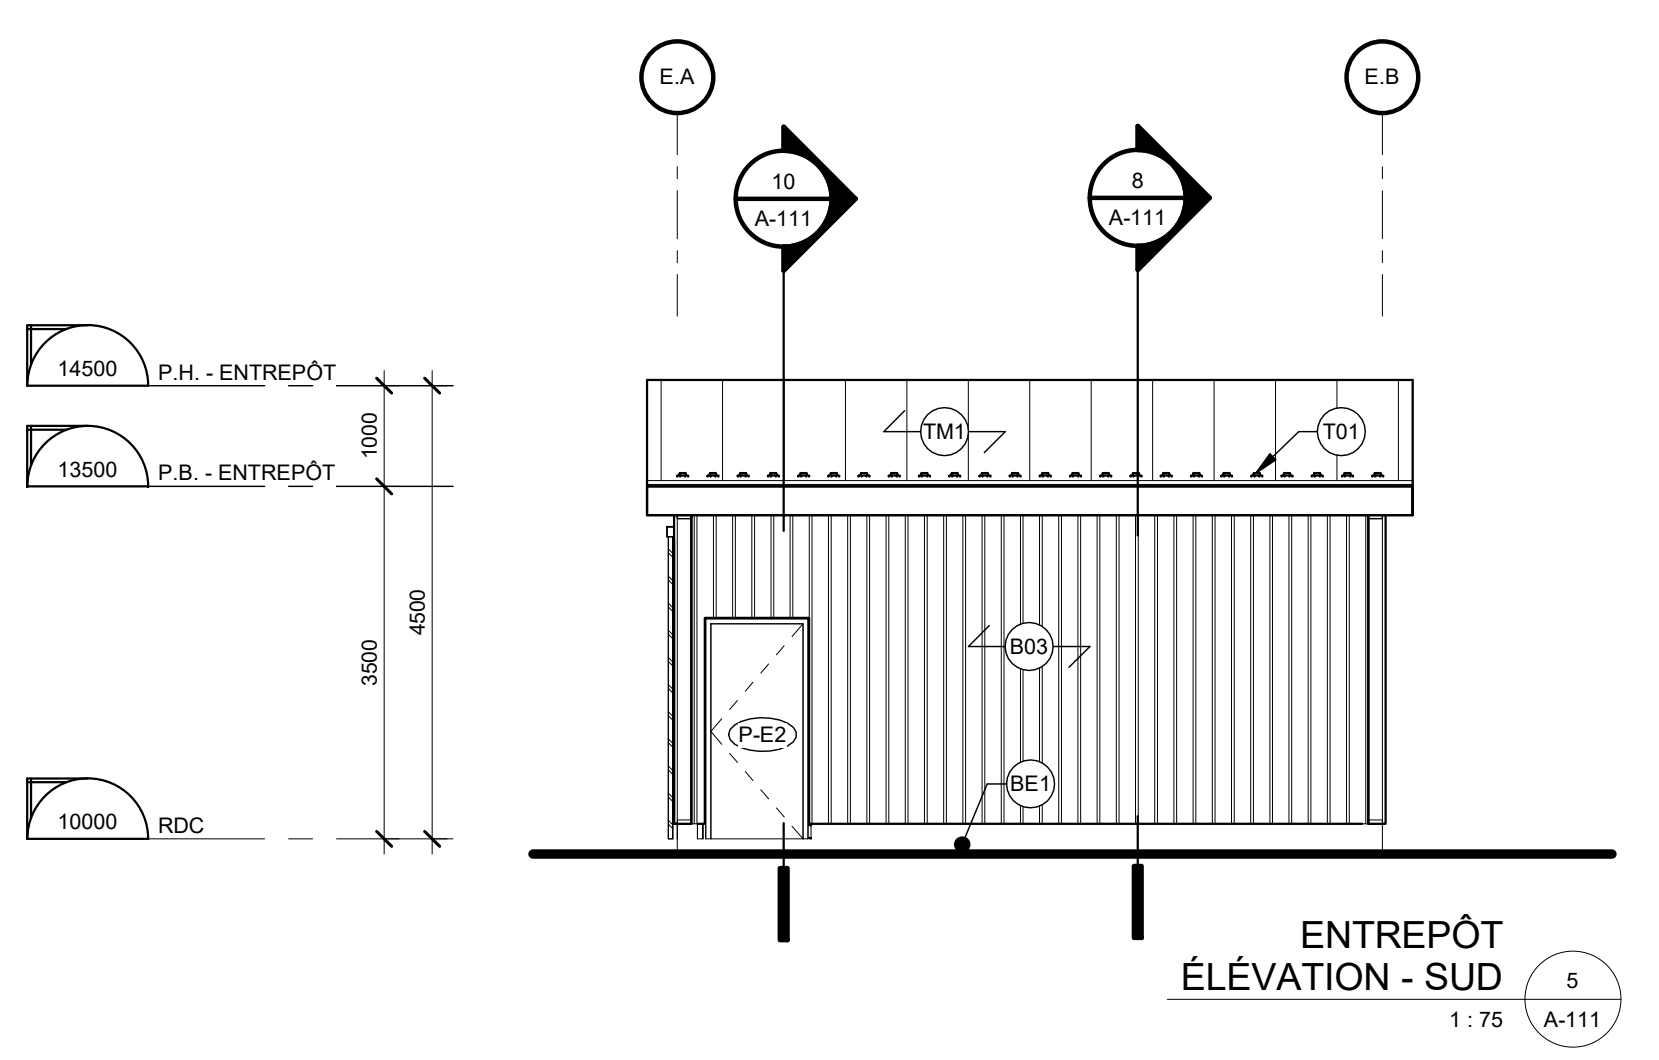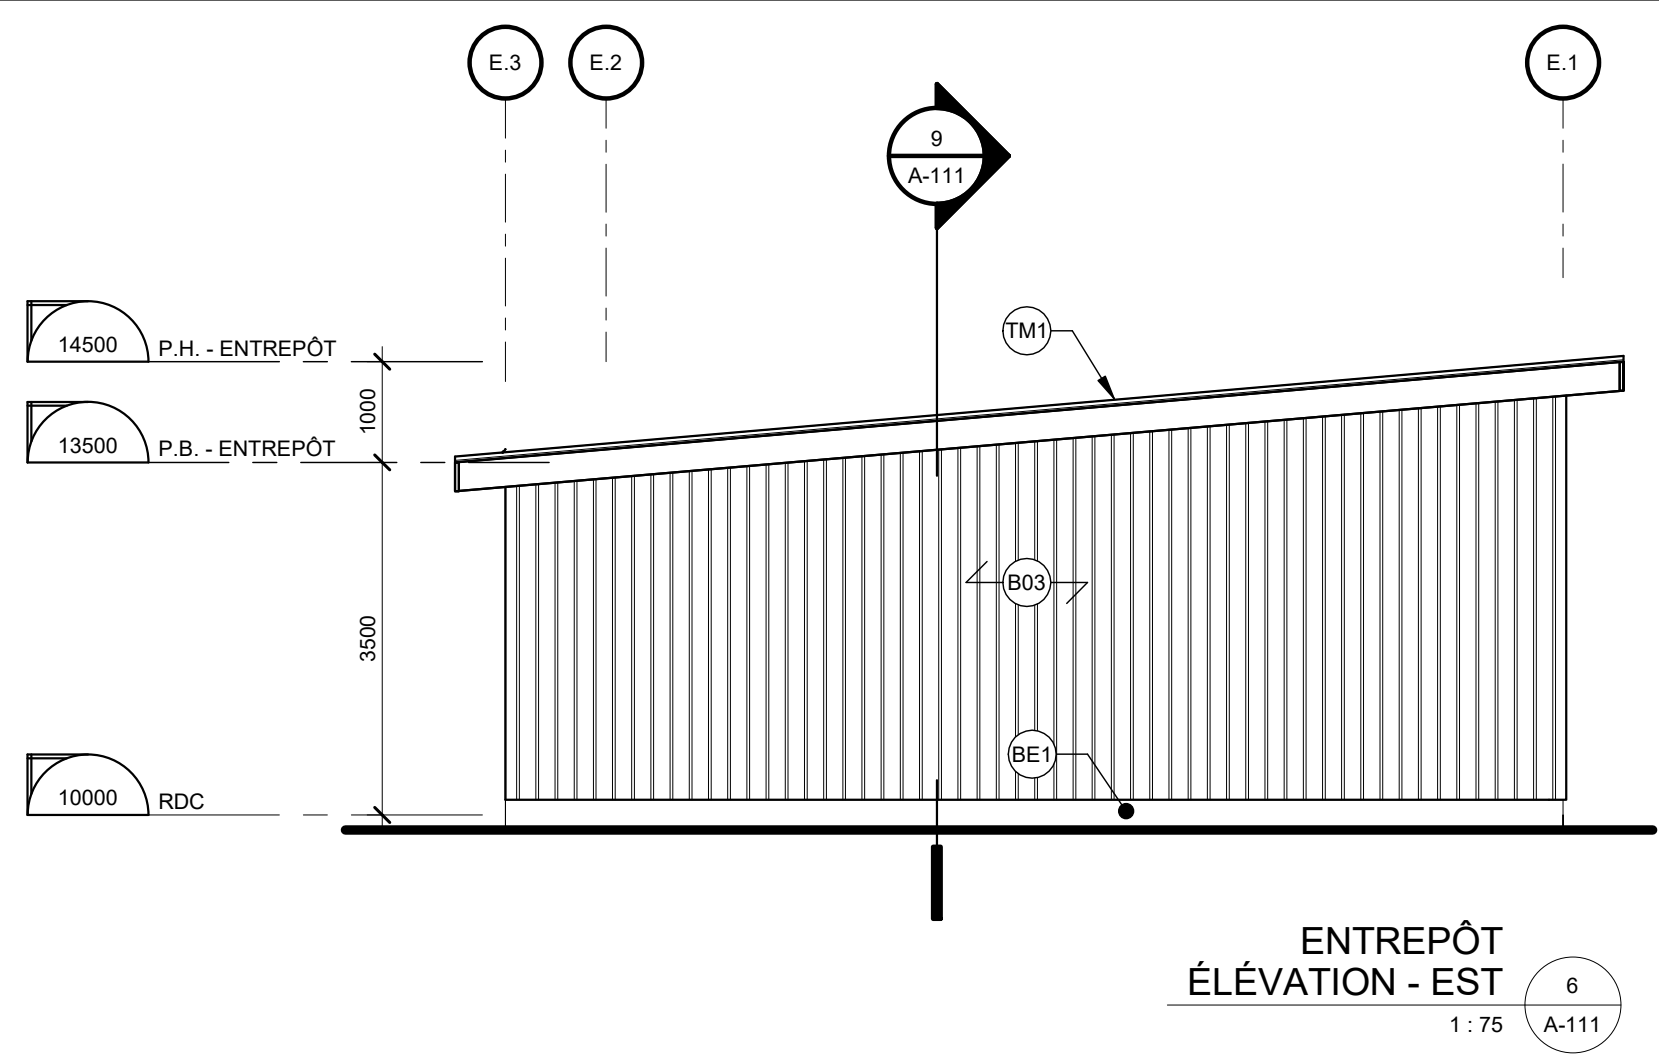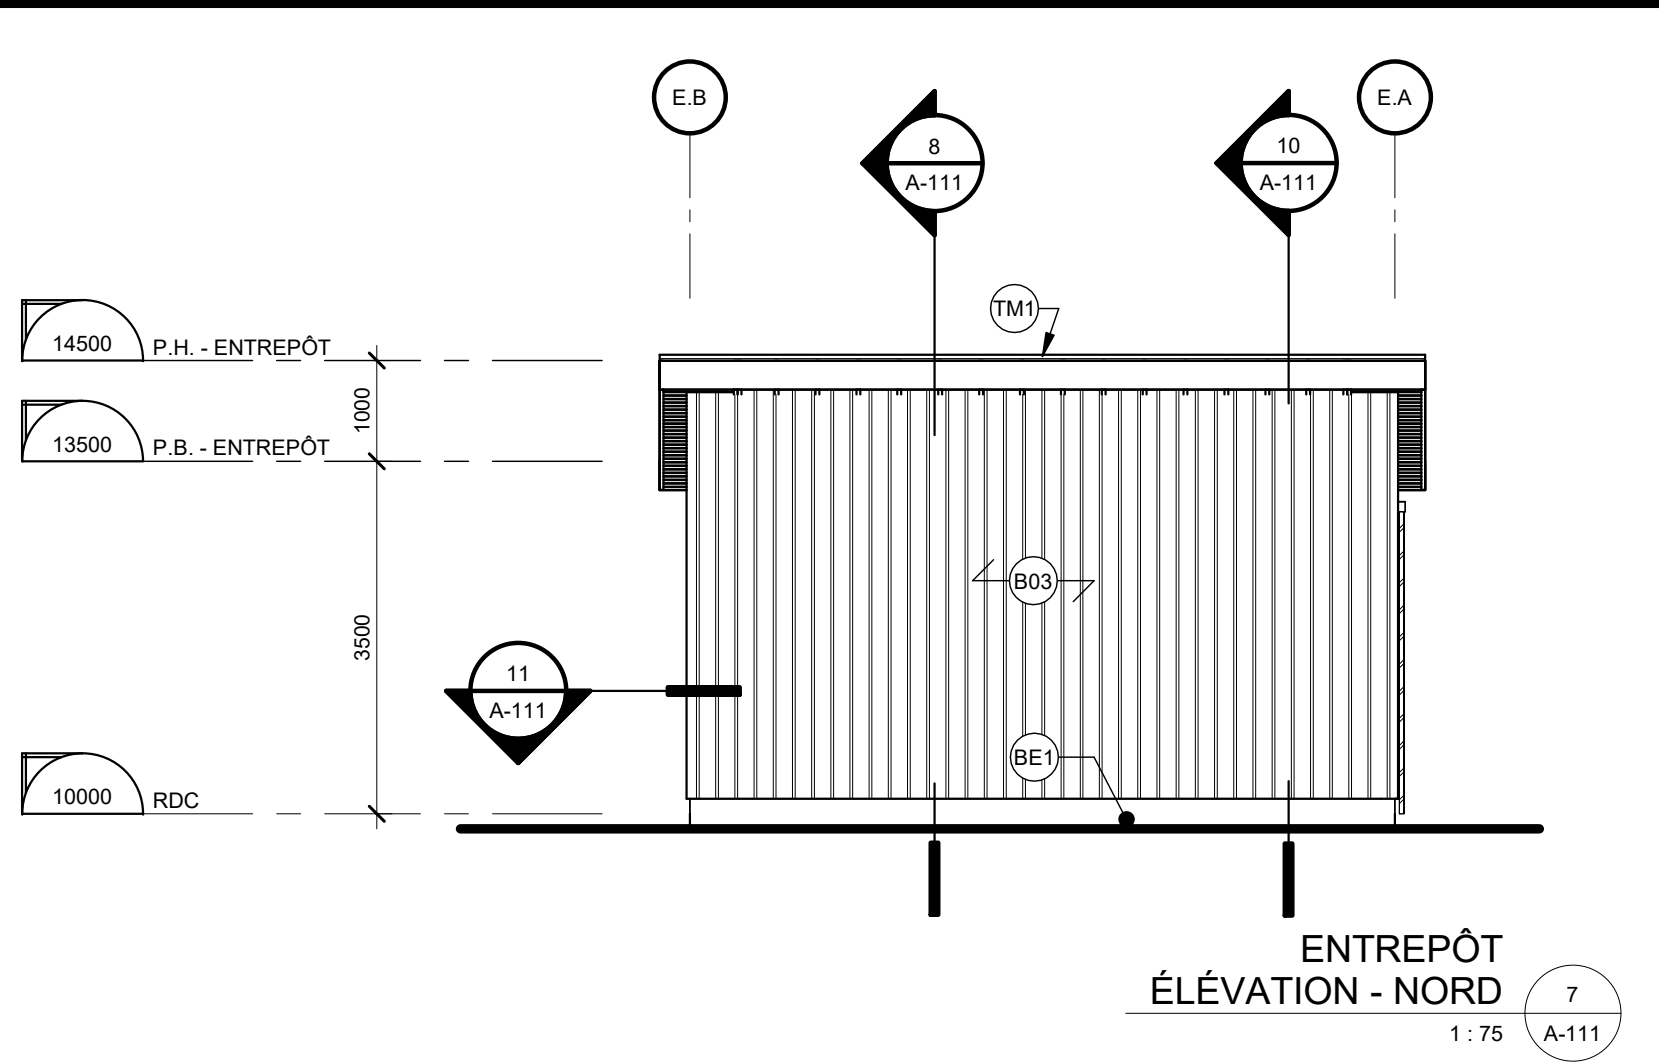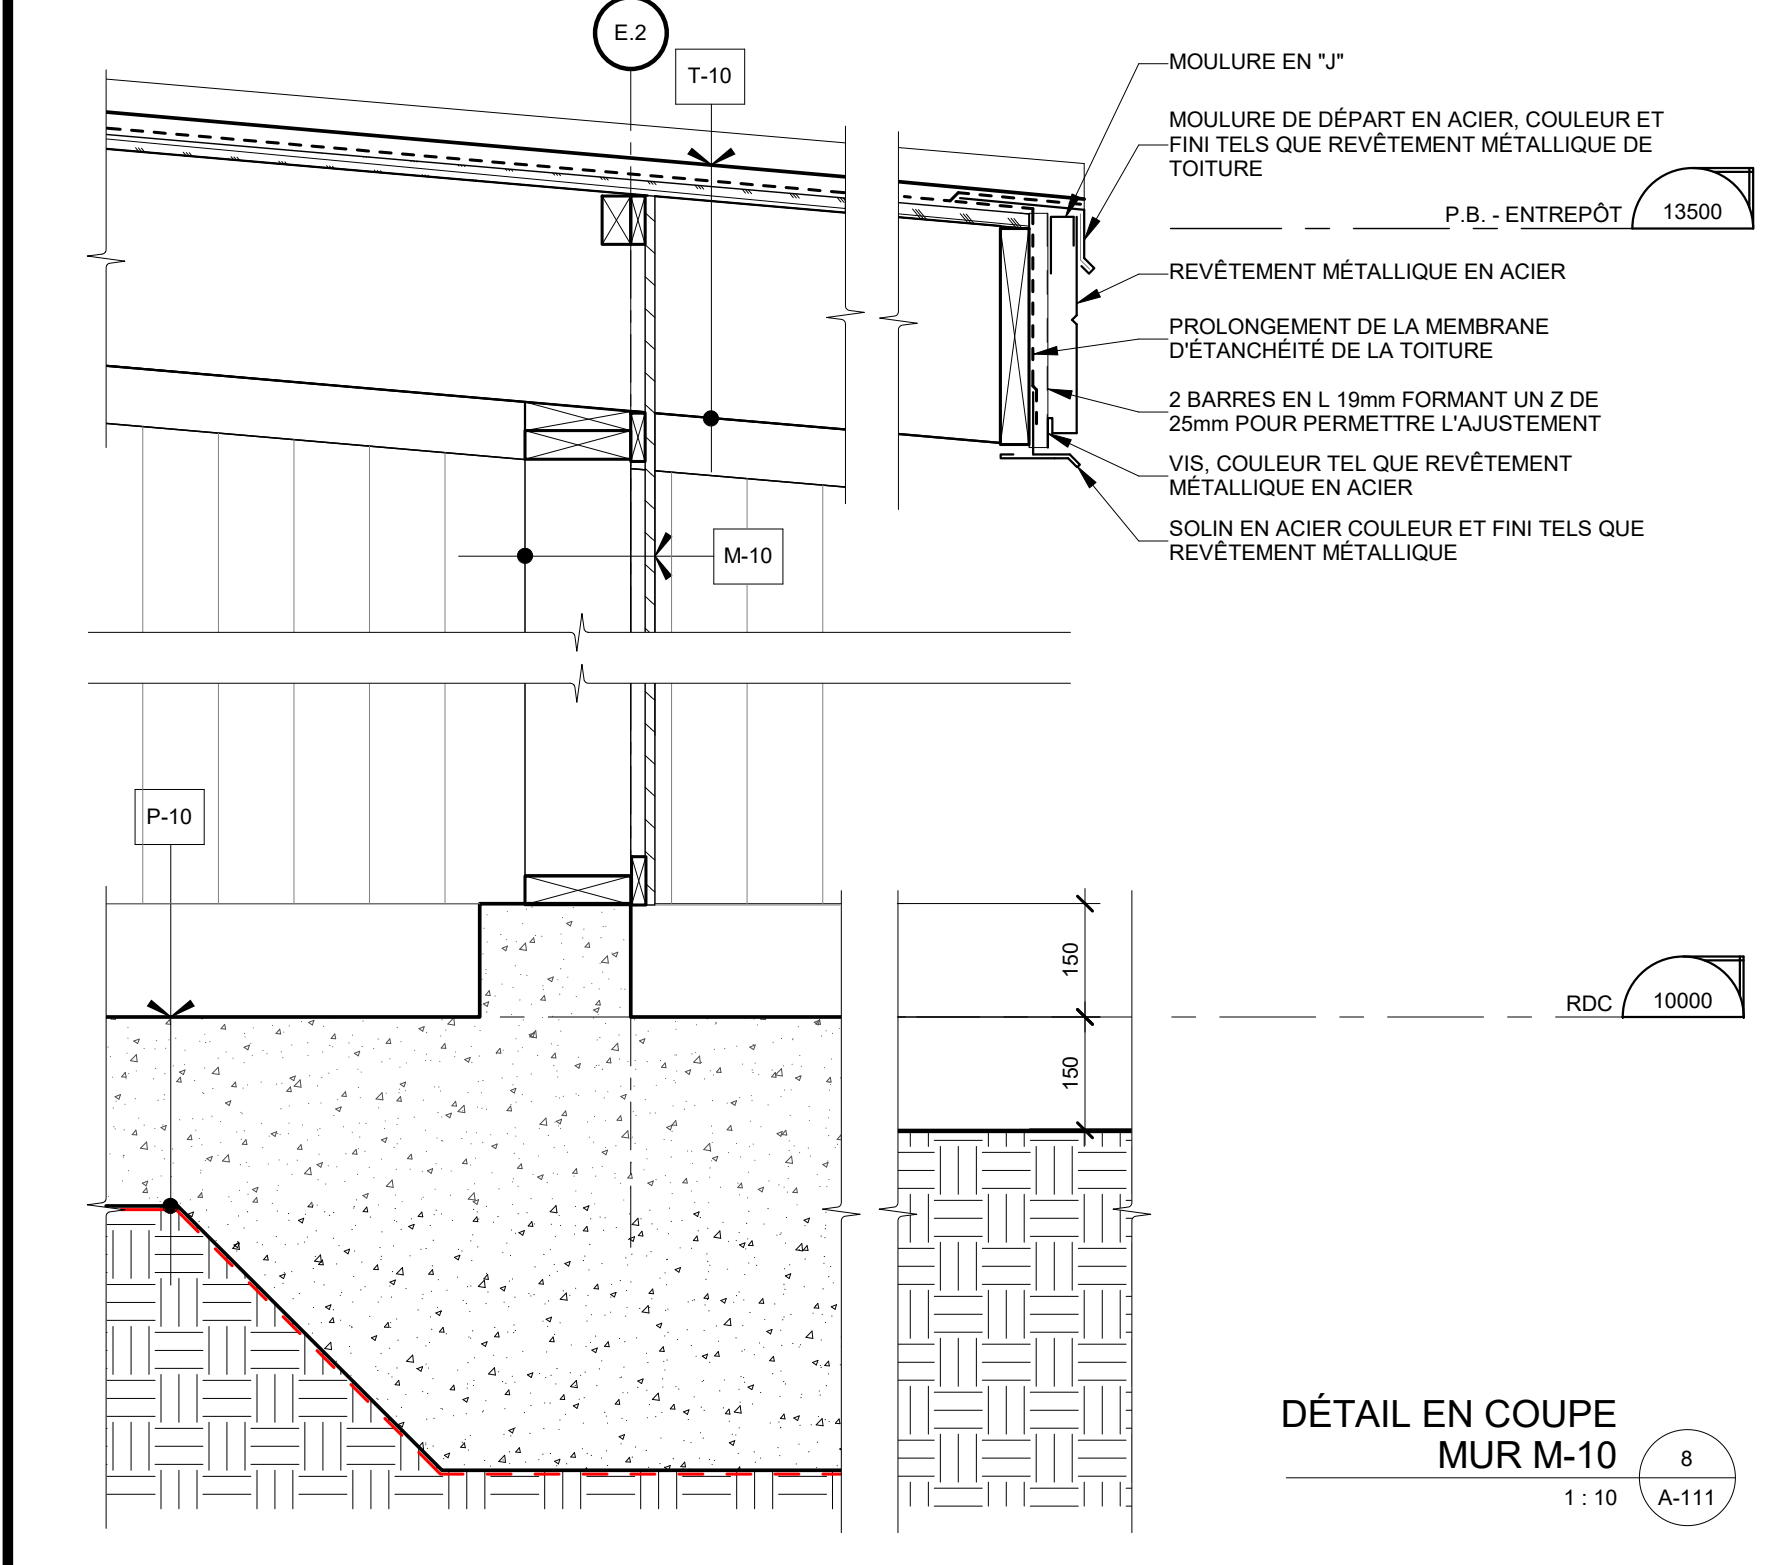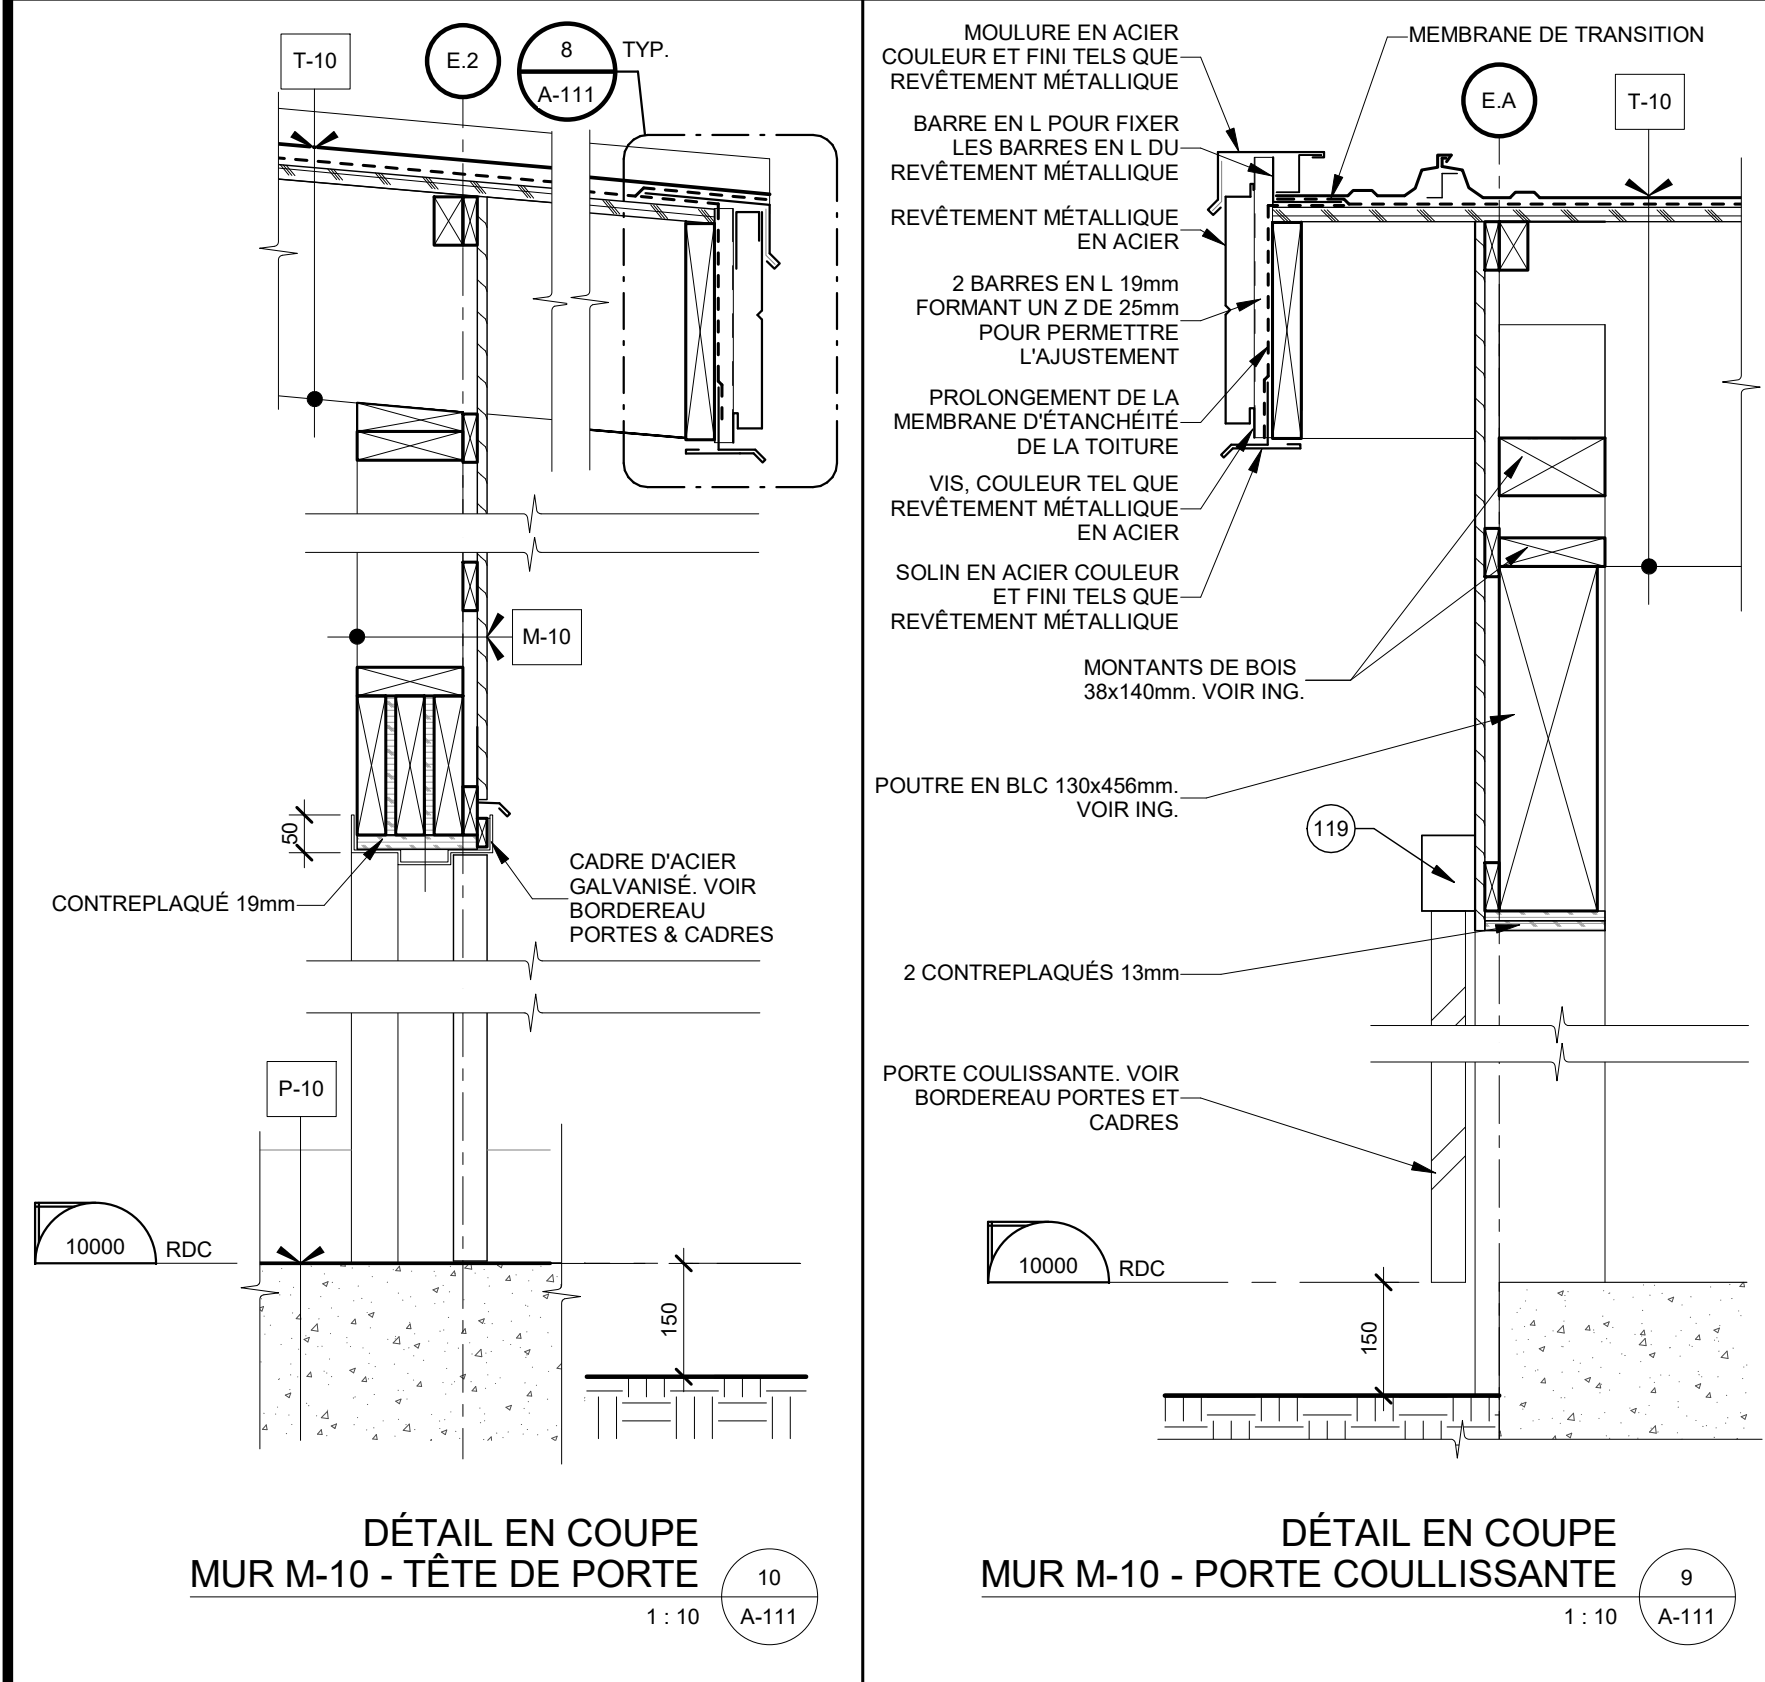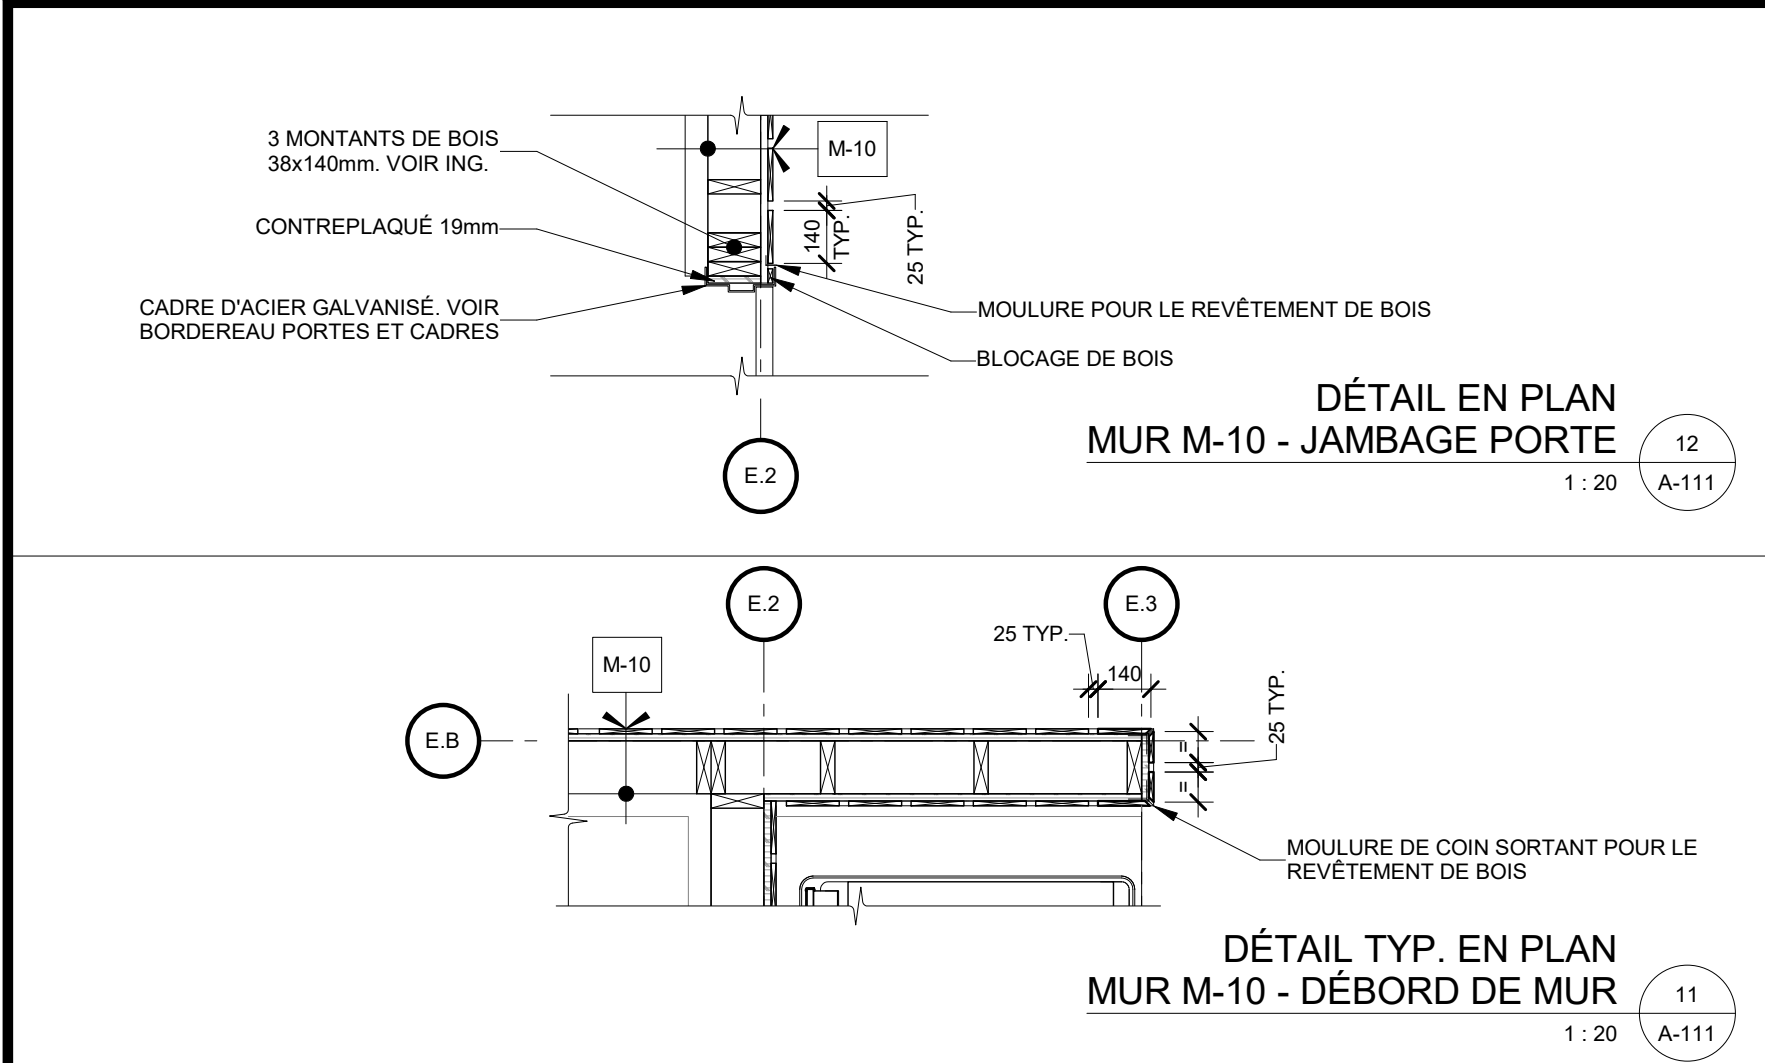

- NOTES DE PLAN
- 101 PERSIENNE. VOIR DOC. ING. MÉC. LE HAUT DE LA PERSIENNE EST ALIGNÉ AVEC LE DESSUS DU MUR DE BRIQUE
- 102 SUPPORT À VÉLO. VOIR DOC. ARCH. PAYS.
- 103 DALLE DE PROPRIÉTÉ EN BÉTON. VOIR DOC. ING. STRUCT.
- 104 CLOISON MOBILE (Panneaux extensibles et boudins aux extrémités). VOIR DÉTAIL.
- 105 BANC DE BOIS. VOIR COUPE.
- 106 FONTAINE D'EAU 4 SAISONS. VOIR DOC. ING. MÉC.
- 107 DESCENTE PLUVIALE RECTANGULAIRE 130x96mm EN ACIER GALVANISÉ.
- 108 GRILLE GRATTE-PIEDS. VOIR DÉTAIL.
- 109 FOURNIR ET INSTALLER UN FOND DE CLOUAGE 5/8" DERRIÈRE LE GYPSE POUR TÉLÉVISEUR.
- 110 FONTAINE D'EAU. VOIR DOC. ING. MÉC.
- 111 RAIL D'ACCROCHAGE POUR EXPOSITION DE LONGUEUR : (2)3500mm et (1)1200mm. INSTALLER À 2450mm DU SOL ET CENTRER ENTRE COLONNES DE BOIS ET LES OUVERTURES. PANNEAU D'AFFICHAGE PAR LE CLIENT.
- 112 CASIERS.
- 113 PANNEAU DE REMPLISSAGE AUTOUR DES CASIERS.
- 114 BAC À ORDURE. PAR LE CLIENT.
- 115 ÎLOT DE TRI. PAR LE CLIENT.
- 117 APPAREIL D'ÉCLAIRAGE MURAL. VOIR ING. ÉLEC.
- 118 DALLE DE PROPRIÉTÉ EN BÉTON. VOIR ING. CIVIL.
- 119 RAIL POUR PORTE COULISSANTE. VOIR BORDEREAU DE PORTES ET CADRES.
- 120 MOULURE DE FINITION EN "L" ENTRE LE GYPSE ET LA COLONNE DE BOIS.
- 121 ARMOIRE DE MATIÈRES DANGEREUSES. PAR LE CLIENT.
- 122 COLONNE DE BOIS RECROUVERTE DE GYPSE POUR ASSURER LA RÉSISTANCE AU FEU. VOIR DÉTAIL 6A-005 POUR LA PRIORITÉ DES GYPSES.
- 123 DOUCHE OCULAIRE. VOIR ING. MÉC.
- 124 ENTRÉE D'EAU. VOIR ING. MÉC. ASSURER UN ESPACE LIBRE.
- 125 PANNEAU ACOUSTIQUE. VOIR ÉLEVATIONS DES FINIS.
- 126 FOURNIR ET INSTALLER UN C.P. 16mm IGNIFUGE SUR TOUTES LES CLOISONS DE GYPSE (DE 300mm DU PLANCHER SUR UNE HAUTEUR DE 2000mm)
- 127 ASSURER UN ESPACE LIBRE DE 150mm AU MUR POUR LES COMPOSANTES DE LA FONTAINE D'EAU (PROTECTEUR MÉTALLIQUE PAR ING. MÉC.)
- 128 3 CAMÉRAS DE SURVEILLANCE. VOIR DOC. ING. ÉLECT.
- 129 DESCENTE PLUVIALE CARRÉE 130X130mm EN ACIER GALVANISÉ.
- 130 AU-DESSUS DE L'ENCADREMENT. MOULURE DE FINITION EN "L" ENTRE LE GYPSE ET LA COLONNE DE BOIS
- 131 ALIGNER L'ENCADREMENT AVEC LE GYPSE DE LA CLOISON.
- 132 GYPSE 16mm FIXÉ SUR LA COLONNE DE BOIS
- 134 ROBINET D'EAU INTÉRIEUR. VOIR DOC. ING. MÉC.
- 135 ROBINET D'EAU EXTÉRIEUR. VOIR DOC. ING. MÉC.
- 136 DRAIN DE PLANCHER. VOIR DOC. ING. MÉC.
- 137 JOINT DE SCELLANT AU POURTOUR DE L'OUVERTURE
- 138 DESCENTE PLUVIALE RONDE EN ACIER GALVANISÉE DÉPASSANT DE 25mm LE SOFFITE DE BOIS (DIAMÈTRE AU PLAN) ET CHAÎNE DE PLUIE EN ACIER GALVANISÉ (VOIR DÉTAIL 14/A403)

- NOTES DE TOITURE
- T01 ARRÊT DE NEIGE À 450mm DU BORD DE LA TOITURE (TYP.). INSTALLER UN ARRÊT DE NEIGE À CHAQUE PIED LINÉAIRE.
- T02 GOUTTIÈRE MÉTALLIQUE DISSIMULÉE.
- T03 JONCTION DES TOITURES A ET B2: CONSTRUIRE UN BÂTI DE BOIS QUI SERVIRA À L'ÉCOULEMENT DES EAUX DE TOIT VERS LES POINTS BAS SANS CRÉER D'ACCUMULATION D'EAU. LE BÂTI DE BOIS DOIT ÊTRE ÉTANCHE (CONTINUE DE L'ÉTANCHÉITÉ AVEC CELLE DE LA TOITURE) ET RECOUVRE D'UN SOLIN MÉTALLIQUE (FINI TEL QUE LA TOITURE MÉTALLIQUE).
- T04 DESCENTE PLUVIALE EN ACIER GALVANISÉE.
- T08 VENTILATEUR DE TOIT 457mm. VOIR DÉTAIL 8/A-402.
- T09 INSTALLER LE MAXIMUM CENTRÉ ENTRE DEUX FERMES DE TOIT.
- T10 VENTILATEUR DE TOIT 355mm. VOIR DÉTAIL 8/A-402.
- T11 INSTALLER LE MAXIMUM CENTRÉ ENTRE DEUX FERMES DE TOIT.
- T12 ÉVENT. VOIR ING. MÉC.
- T13 TOITURE EN PENTE AVEC REVÊTEMENT MÉTALLIQUE
- DESCENTE PLUVIALE RONDE EN ACIER GALVANISÉE DÉPASSANT DE 25mm LE SOFFITE DE BOIS (DIAMÈTRE AU PLAN DE PLAFOND) ET CHAÎNE DE PLUIE EN ACIER GALVANISÉ (VOIR DÉTAIL 14/A403)

- COMPOSITION - ENVELOPPE
- TOITURE
- REVÊTEMENT MÉTALLIQUE
 - MEMBRANE AUTOCOLLANTE HAUTE TEMPÉRATURE
 - CONTREPLAQUÉ 19mm. VOIR DOC. ING. STRUCT.
 - SOLIVES. VOIR DOC. ING. STRUCT.
- MUR
- PLANCHES DE BOIS 19x140mm ESPACÉES DE 25mm
 - FOURRURES 19x89mm. VOIR DOC. ING. STRUCT.
 - OSSATURE EN BOIS 89x140mm @400mm C.C. VOIR DOC. ING. STRUCT.
- PLANCHER
- DALLE SUR SOL. VOIR DOC. ING. STRUCT.
 - PARE-VAPEUR EN FEUILLE SOUS LA DALLE SUR SOL
 - ISOLANT RIGIDE. VOIR DOC. ING. STRUCT.
 - REMBLAI. VOIR DOC. ING. STRUCT.

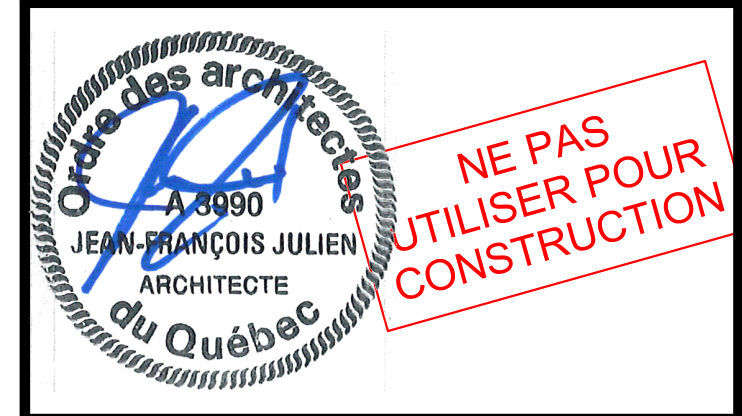

NOTES :

L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS DE CES DESSINS ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. CE DESSIN POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.

NO.	DATE	ÉMIS	PAR
4	2025-05-08	SOUSSION	JFJ
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%	JFJ
2	2024-09-06	EXÉCUTION - AVANCEMENT 75%	JFJ
1	2024-07-18	EXÉCUTION - AVANCEMENT 50%	JFJ

ÉMISSIONS

- LEGENDE GÉNÉRALE
- XXX NUMÉRO DE PORTE
- NOM XXX NUMÉRO DE PIÈCE
- CX TYPE DE MUR
- PENTE
- CHANGEMENT DE FINI
- X BULLE D'AXE
- 1 BULLE DE RÉFÉRENCE - DÉTAIL
- X BULLE DE RÉFÉRENCE - COUPE
- 1 BULLE DE RÉFÉRENCE - ÉLEVATION
- XX XXX BULLE DE NIVEAU

- ABÉVIATIONS
- SIM. SIMILAIRE
- INV. INVERSE
- TYP. TYPIQUE
- H.C. HORS CONTRAT
- L.L. LINTÉAU LIBRE
- O.B. OUVERTURE BRUTE
- O.L. OUVERTURE LIBRE
- P.H. POINT HAUT
- P.B. POINT BAS

- LEGENDE - REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS
- BR1 BRIQUE COULEUR: VOIR DEVIS APPAREILLAGÉ: PANNERESSE
- BR2 BRIQUE COULEUR: TEL QUE BR1. APPAREILLAGÉ: DAMIER
- BE1 BÉTON COULÉ - VOIR ING. FINITION: JET DE SABLE
- BO1 REVÊTEMENT DE BOIS - NATUREL COULEUR: SEMI-TRANSPARENT FINI: BRUT
- BO2 REVÊTEMENT DE BOIS - SOFFITE COULEUR: SEMI-TRANSPARENT FINI: BRUT
- BO3 REVÊTEMENT DE BOIS - AJOURÉ COULEUR: SEMI-TRANSPARENT FINI: BRUT
- MRXX MUR RIDEAU ALUMINIUM COULEUR: CHAMPAGNE
- RM1 REVÊTEMENT MÉTALLIQUE MURAL ET SOLIN - ALUMINIUM COULEUR: CHAMPAGNE
- RM2 REVÊTEMENT MÉTALLIQUE - FASCIES ACIER COULEUR: GRIS PIERRE (56071)
- RM3 REVÊTEMENT MÉTALLIQUE - SOLIN ET MOULURE - ACIER COULEUR: TEL QUE RM2
- TM1 TOITURE MÉTALLIQUE COULEUR: GRIS PIERRE (56071)

DROITS D'AUTEUR :

AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN NE PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR UN AUTRE PROJET SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE CARDIN JULIEN INC.



PROJET:

Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre

NOUVEAU BÂTIMENT



49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3

TITRE :


PLANS ENTREPÔT EXTÉRIEUR

CONÇU : HF/JFJ	DATE : 2023/05/01	N/D : 22-2022
DESSINÉ : AFM	FI/2022_A_GEN-2023	FEUILLE : 7/33
VÉRIFIÉ : JFJ	ÉCH. : Comme Indiqué	A-111

2025-05-08 13:47:25

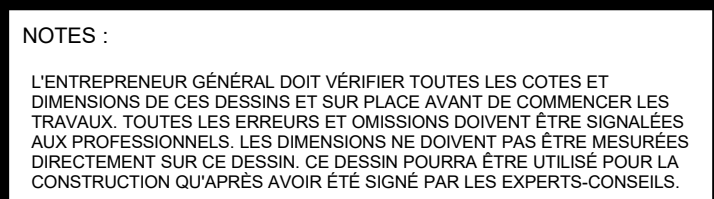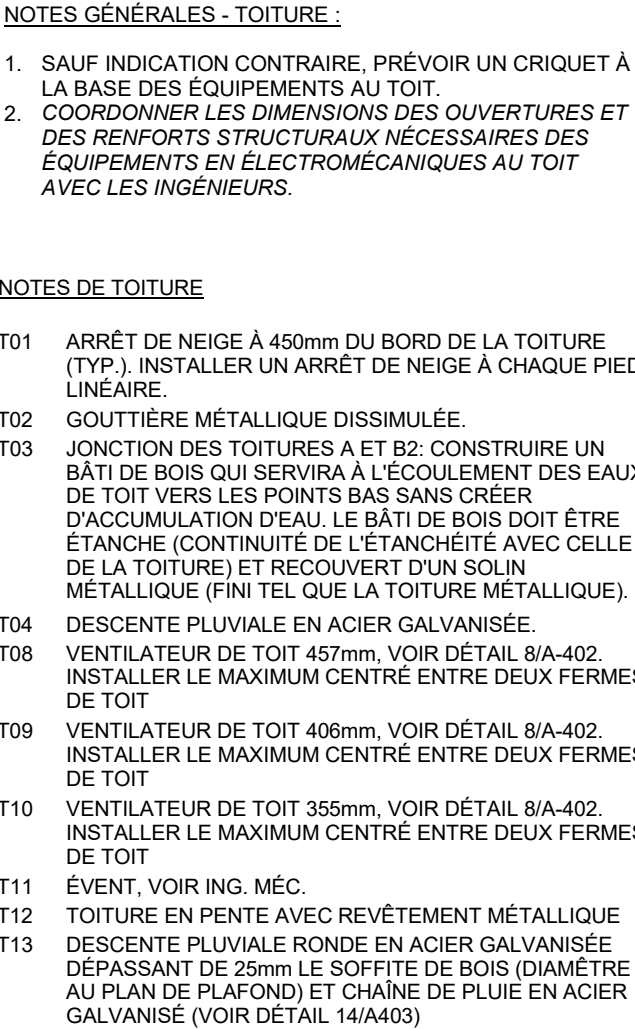

4	2025-05-08	SOUSSION	JFJ	
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%	JFJ	
2	2024-09-06	EXÉCUTION - AVANCEMENT 75%	JFJ	
1	2024-07-18	EXÉCUTION - AVANCEMENT 50%	JFJ	
NO.	DATE	ÉMIS		PAR
ÉMISSIONS				

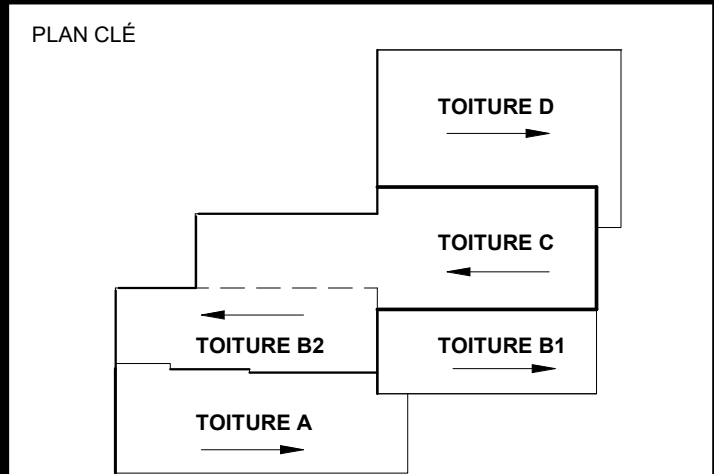

LEGENDE GÉNÉRALE			
	NUMERO DE PORTE	 BULLE D'AXE	
NOM 	NOM ET NUMERO DE PIECE	 BULLE DE REFERENCE - DETAIL	
	TYPE DE MUR	 BULLE DE REFERENCE - COUPE	
	LIGNE DE COUPE	 BULLE DE REFERENCE - ELEVATION	
PENTE 	SENS DE LA PENTE	 BULLE DE NIVEAU	
	CHANGEMENT DE FINI		
ABÉVIATIONS			
SIM.	SIMILAIRE	O.B.	OUVERTURE BRUTE
INV.	INVERSE	O.L.	OUVERTURE LIBRE
TYP.	TYPIQUE	P.H.	POINT HAUT
L.C.	HORS CONTRAT	P.B.	POINT BAS
L.L.	LAINTEUX LIBRE		

DROITS D'AUTEUR :
AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN NE PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR UN AUTRE PROJET SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE CARDIN JULIEN INC.


 **Cardin Julien**

6963, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2S 2N1
Téléphone: 514 272-6798 • courriel@cardinjulien.com
www.cardinjulien.com

PROJET : **Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre**
NOUVEAU BÂTIMENT
49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3

TITRE : **PLAN TOITURE**

CONÇU : HF/JFJ	DATE : 2023/05/01	N/D : 22-2022
DESSINÉ : AFM	FIC:2022_A_GEN-2023	FEUILLE : 9/33
VÉRIFIÉ : JFJ	ÉCH. : Comme indiqué	A-181

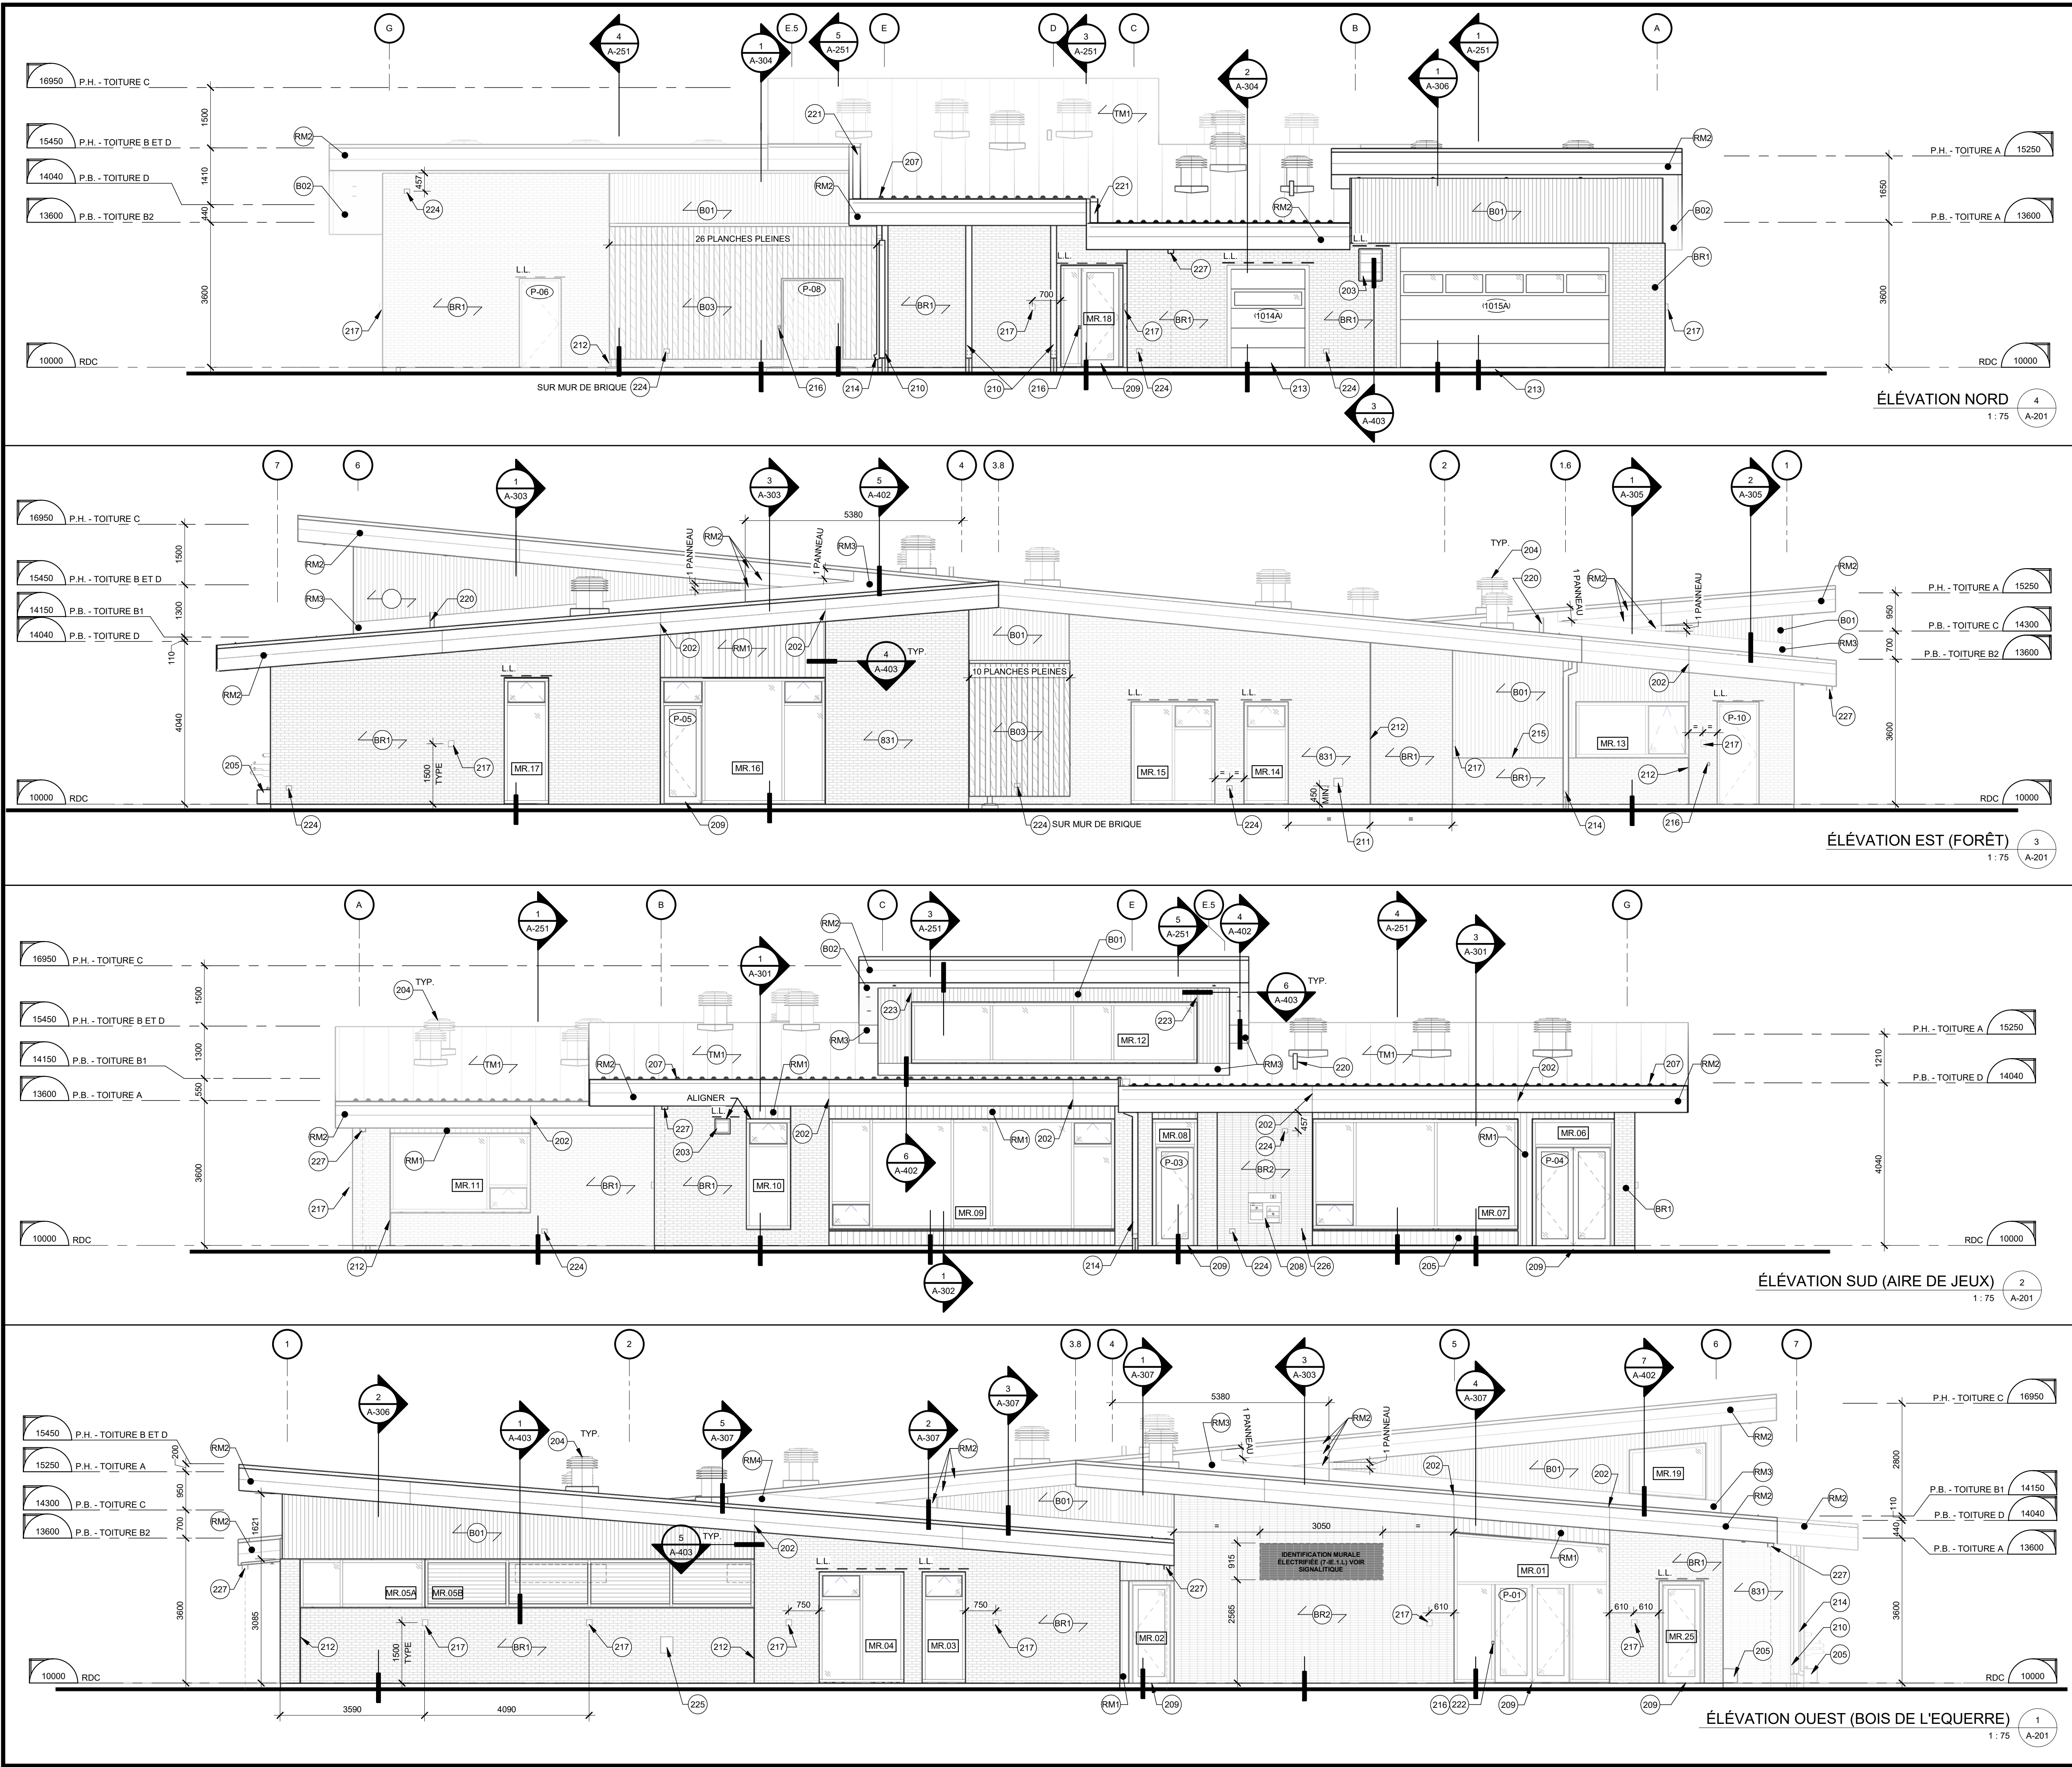

NOTES D'ÉLÉVATIONS ET COUPES GÉNÉRALES			
202	MOULURE DE JONCTION, ALIGNER AVEC L'ÉLÉMENT EN-DESSOUS. DIMENSION MAXIMALE DE 6000mm		
203	PERSIENNE VOIR ING. MEC / COULEUR TEL QUE RM2		
204	VENTILATEUR DE TOIT		
205	BANC DE BOIS, VOIR DÉTAIL.		
207	ARRÊT DE NEIGE À 450mm DU BORD DE LA TOITURE (TYP.). INSTALLER UN ARRÊT DE NEIGE À CHAQUE PIED LINÉAIRE.		
208	FONTAINE D'EAU 4 SAISONS, VOIR ING. MEC.		
209	DALLE DE TRANSITION ET DALLAGE, VOIR ING. CIVIL VOIR DOC. ING. CIVIL ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE		
210	COLONNE DE BOIS, VOIR ING. STRUCT. FINI TEL QUE B02		
211	SORTIE VENTILATION, VOIR ING. MEC.		
212	JOINT DE DILATATION		
213	PENTE D'ACCÈS VOIR DOC. ING. CIVIL ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE		
214	DESCENTE PLUVIALE EN ACIER GALVANISÉE		
215	ALLÈGE EN ALUMINIUM EXTRUDÉ TEL QUE MUR-RIDEAU ADJACENT		
216	LECTEUR DE CARTE		
217	LUMINAIRE MURAL, VOIR ING. ÉLEC.		
220	ÉVENT, VOIR ING. MEC.		
221	GOUTTIÈRE MÉTALLIQUE DISSIMULÉE.		
222	BOITIER CADENASSABLE, VOIR DOC. ING. ÉLECT.		
223	CAMLOCK, VOIR DOC. ING. ÉLECT.		
225	ROBINET D'EAU EXTÉRIEUR, VOIR DOC. ING. MÉC.		
226	DESCENTE PLUVIALE RONDE EN ACIER GALVANISÉE		
227	DÉPASSANT DE 50mm LE SOFFITE DE BOIS (DIAMÈTRE AU PLAN DE PLAFOND) ET CHAÎNE DE PLUIE EN ACIER GALVANISÉ (VOIR DÉTAIL 14A403)		
228	RAIL D'ACCROCHAGE POUR EXPOSITION À FOURNIR ET INSTALLER À 2450mm DU SOL. PANNEAU D'AFFICHAGE PAR LE CLIENT.		


LÉGENDE - REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS	
	BRIQUE COULEUR: VOIR DEVIS APPAREILLAGE: PANNERESSE
	BRIQUE COULEUR: TEL QUE BR1 APPAREILLAGE: DAMIER
	BÉTON COULÉ - VOIR ING. FINITION: JET DE SABLE
	REVÊTEMENT DE BOIS - NATUREL COULEUR: SEMI-TRANSPARENT FINI: BRUT
	REVÊTEMENT DE BOIS - SOFFITE COULEUR: SEMI-TRANSPARENT FINI: BRUT
	REVÊTEMENT DE BOIS - AJOURÉ COULEUR: SEMI-TRANSPARENT FINI: BRUT
	MUR RIDEAU ALUMINIUM COULEUR: CHAMPAGNE
	REVÊTEMENT MÉTALLIQUE MURAL ET SOLIN - ALUMINIUM COULEUR: CHAMPAGNE
	REVÊTEMENT MÉTALLIQUE - FASCIAS ACIER COULEUR: GRIS PIERRE (56071)
	REVÊTEMENT MÉTALLIQUE - SOLIN ET MOULURE - ACIER COULEUR: TEL QUE RM2
	TOITURE MÉTALLIQUE COULEUR: GRIS PIERRE (56071)



NOTES :

L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS DE CES DESSINS ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. CE DESSIN POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.

NO.	DATE	ÉMISSIONS
4	2025-05-08	SOUSSION
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%
2	2024-09-06	EXÉCUTION - AVANCEMENT 75%
1	2024-07-18	EXÉCUTION - AVANCEMENT 50%
NO.	DATE	ÉMISSIONS

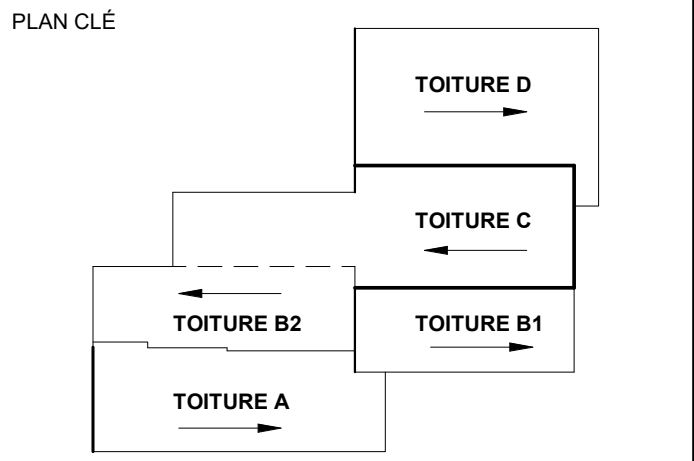

LÉGENDE GÉNÉRALE

	NUMÉRO DE PORTE		BULLE D'AXE
NOM 	NOM ET NUMÉRO DE PIÈCE		BULLE DE RÉFÉRENCE - DÉTAIL
XX m²			BULLE DE RÉFÉRENCE - COUPE
	TYPE DE MUR		BULLE DE RÉFÉRENCE - ÉLEVATION
	LIGNE DE COUPE		BULLE DE NIVEAU
	SENS DE LA PENTE		
	CHANGEMENT DE FINI		

ABÉVIATIONS	O.B.
SIM. SIMILAIRE	O.U. OUVERTURE BRUTE
INV. INVERSE	O.L. OUVERTURE LIBRE
TYP. TYPIQUE	P.H. POINT HAUT
H.C. HORS CONTRAT	P.B. POINT BAS
L.L. LINTEAU LIBRE	

PROJET :

Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre

NOUVEAU BÂTIMENT

49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3

Cardin Julien

6963, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2S 2N1
Téléphone: 514 272-6798 • courriel: @cardinjulien.com
www.cardinjulien.com

PROJET :

Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre

NOUVEAU BÂTIMENT

49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3

TITRE :

ÉLÉVATIONS GÉNÉRALES

CONÇU : HF/JFJ	DATE : 2023/05/01	N/D : 22-2022
DESSINÉ : AFM	FIC/2022_A_GEN-2023	FEUILLE : 10/33
VÉRIFIÉ : JFJ	ÉCH. : Comme Indiqué	A-201

NOTES :

L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS DE CES DESSINS ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. CE DESSIN POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.

NO.	DATE	ÉMISSIONS	ÉMIS	PAR
4	2025-05-08	SOUMISSION		JFJ
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%		JFJ
2	2024-09-06	EXÉCUTION - AVANCEMENT 75%		JFJ
1				

LÉGENDE - PORTES ET CADRES :

A : ACIER
AL : ALUMINIUM
VT : VERRE TREMPÉ
VLT : VERRE LAMINE TREMPÉ
VRS : VERRE RÉSISTANT AU FEU
VTD1 : VERRE THERMOS DOUBLE TYPE 1
VTD2 : VERRE THERMOS DOUBLE TYPE 2
VTD1 : VERRE THERMOS DOUBLE TRANSLUCIDE
VTT1 : VERRE THERMOS TRIPLE TYPE 1
VTT2 : VERRE THERMOS TRIPLE TYPE 2
VTTT : VERRE THERMOS TRIPLE TRANSLUCIDE
P : PEINTURE P2 (VOIR PLAN DES FINIS)
P.A : PEINTURE ACCENT P6 (VOIR PLAN DES FINIS)
PER : PERSIENNE (VOIR DOC. ING. MÉCANIQUE)
- : SANS OBJET

LÉGENDE MURS RIDEAUX

MR.A MUR RIDEAU - EXTÉRIEUR
• MENEAUX : 130 mm
• CAPUCHON : 75 mm

MR.B MUR RIDEAU - EXTÉRIEUR
• MENEAUX : 25 mm
• CAPUCHON : 50 mm

MR.C MUR RIDEAU - INTÉRIEUR
• MENEAUX : 100 mm
• CAPUCHON : 25 mm

MR.D ENCADREMENT - INTÉRIEUR
• PROFILÉ : 115 mm

MR.E MUR RIDEAU - EXTÉRIEUR
• MENEAUX : 130 mm
• CAPUCHON : 50 mm

MR.F MUR RIDEAU - EXTÉRIEUR
• MENEAUX : 25 mm
• CAPUCHON : 25 mm

MR.G MUR RIDEAU - EXTÉRIEUR
• MENEAUX : 130 mm
• CAPUCHON : 50 mm

DRÔITS D'AUTEUR :

AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN NE PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR UN AUTRE PROJET SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE CARDIN JULIEN INC.

Cardin Julien
























6963, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2S 2N1
Téléphone : 514 272-6798 • courriel@cardinjulien.com
www.cardinjulien.com


PROJET :
Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre
NOUVEAU BÂTIMENT
49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3

TITRE :
ÉLÉVATIONS MURS-RIDEAUX

CONÇU : HF/JFJ	DATE : 2023/05/01	N/D : 22-2022
DESSINÉ : AFM	FIC/2022_A_GEN-2023	FEUILLE : 11/33
VÉRIFIÉ : JFJ	ÉCH. : Comme Indiqué	A-211

2025-05-08 13:42:48

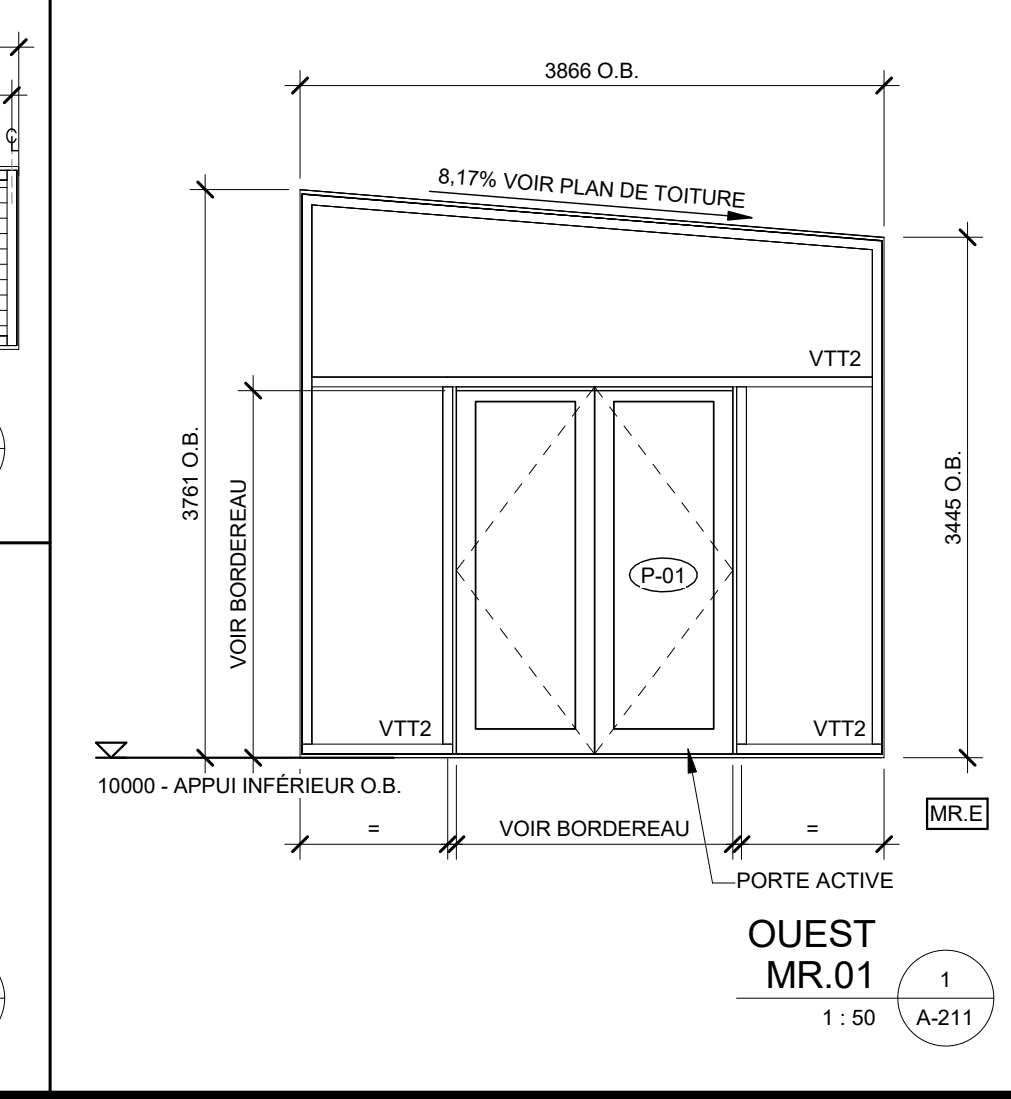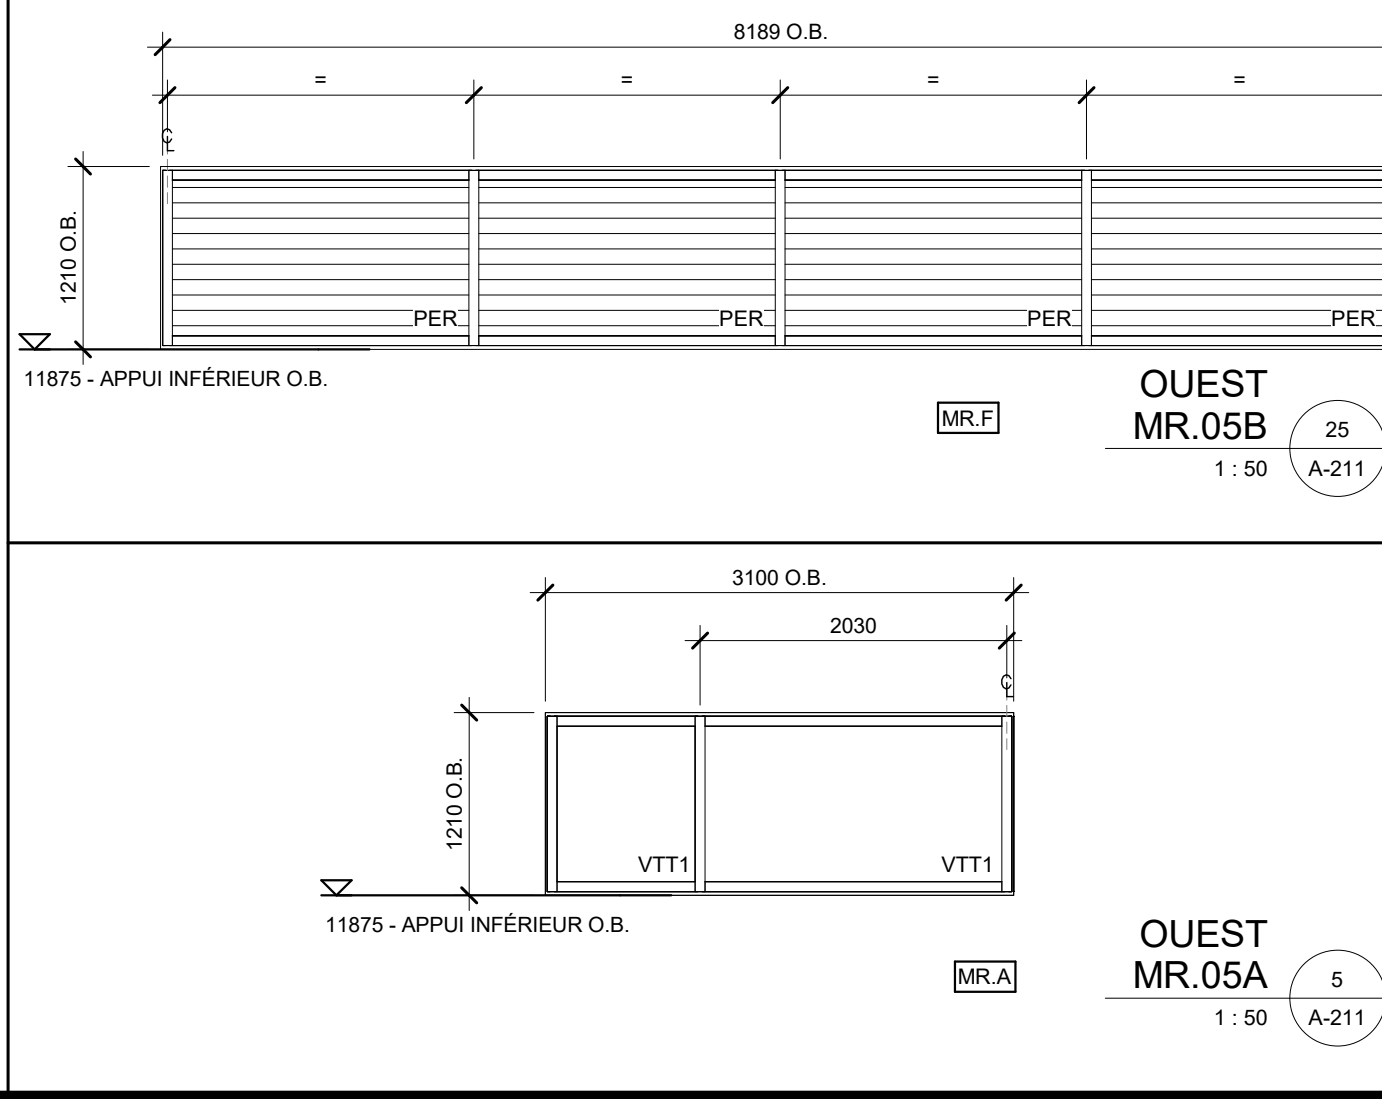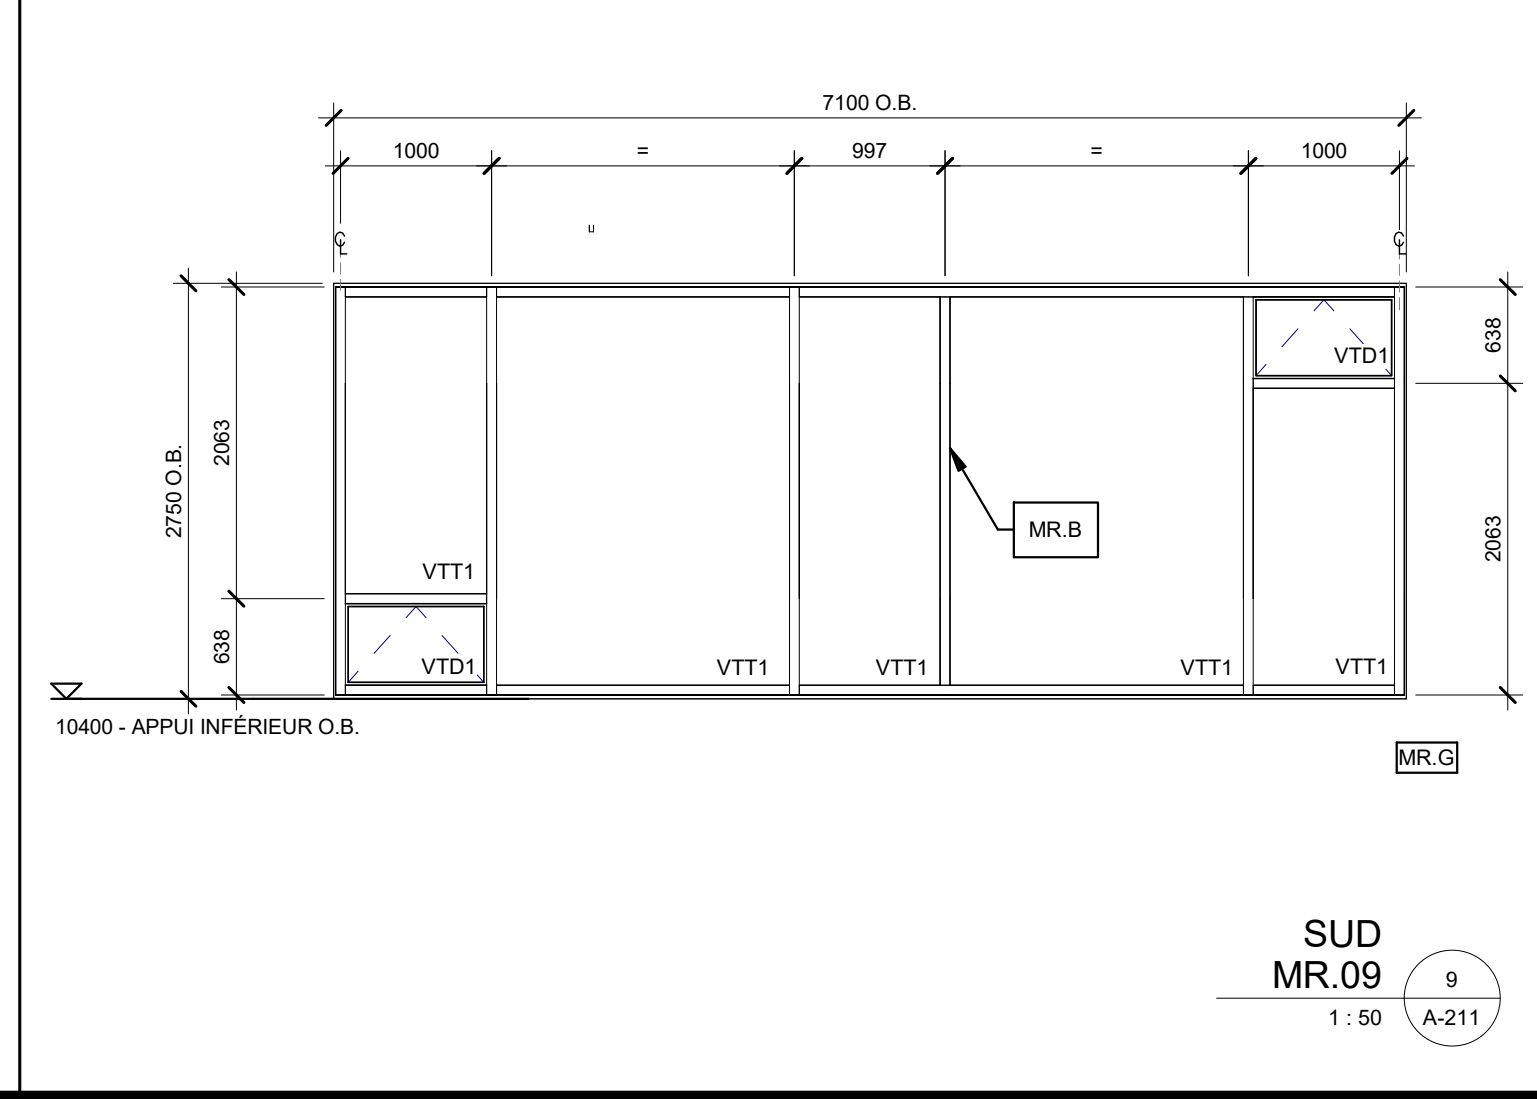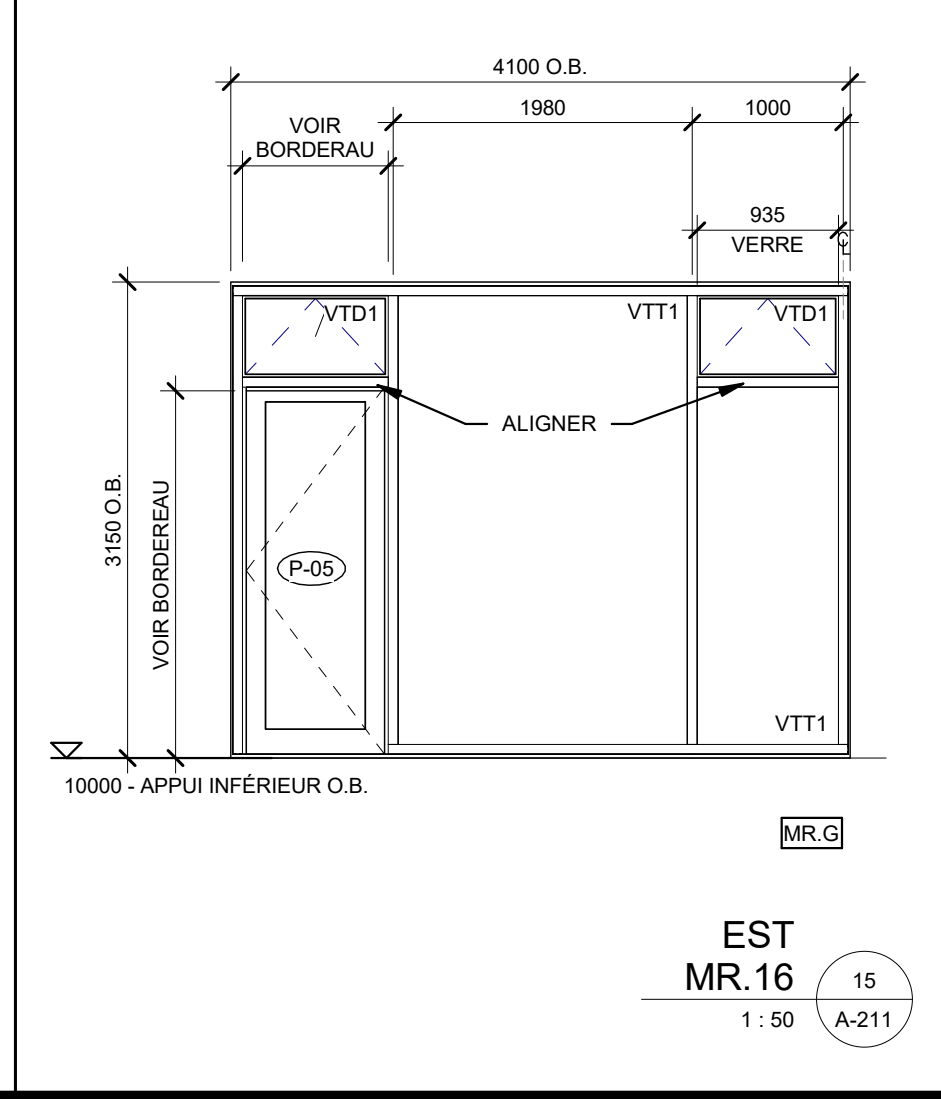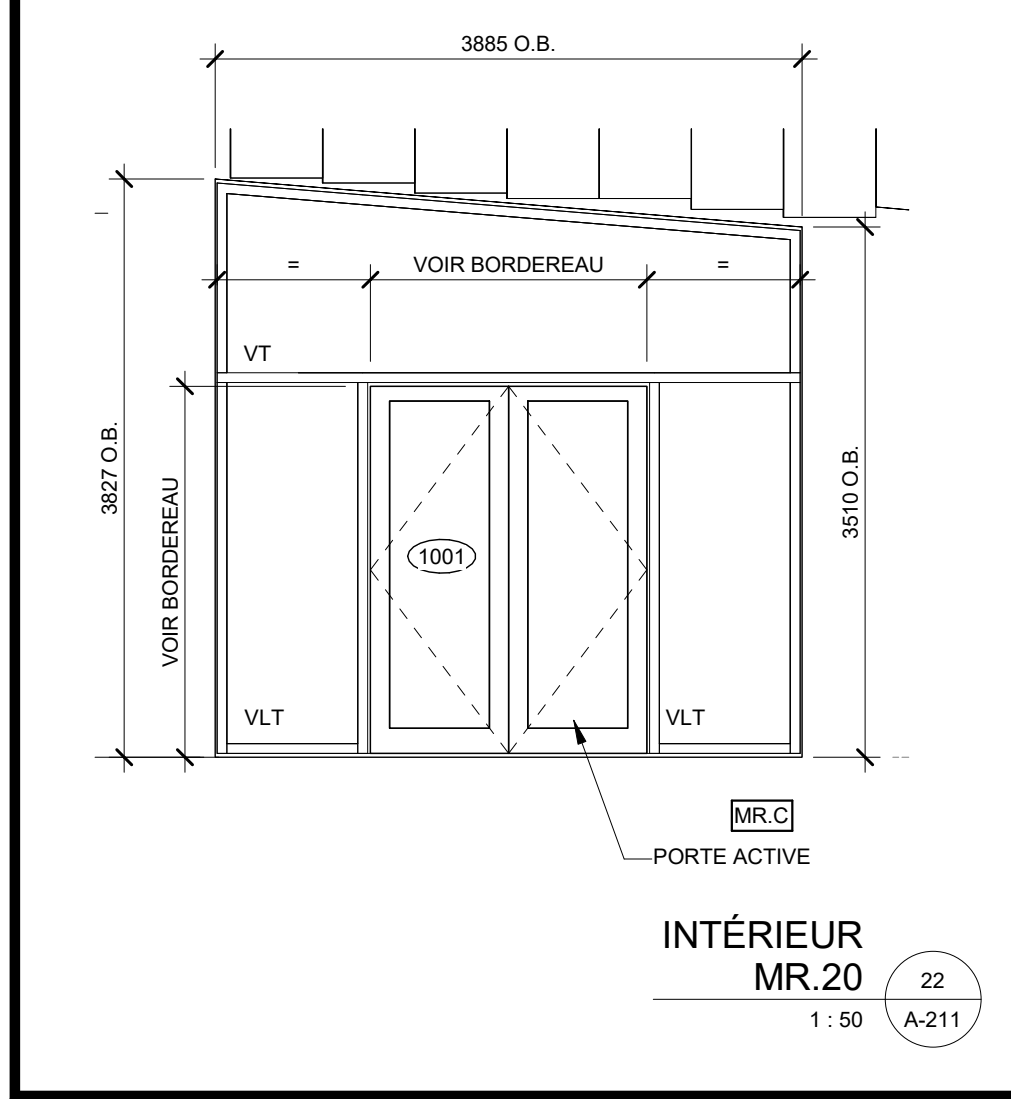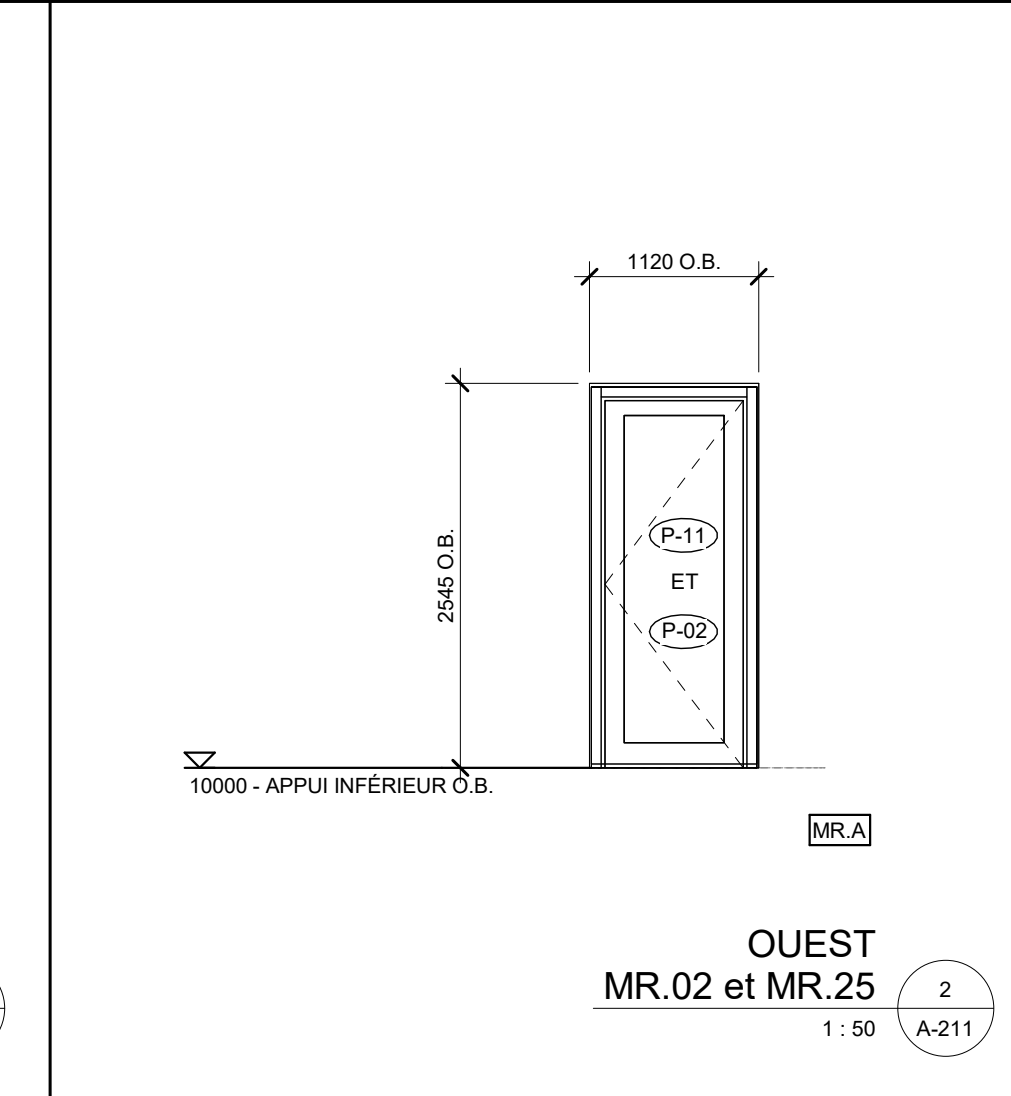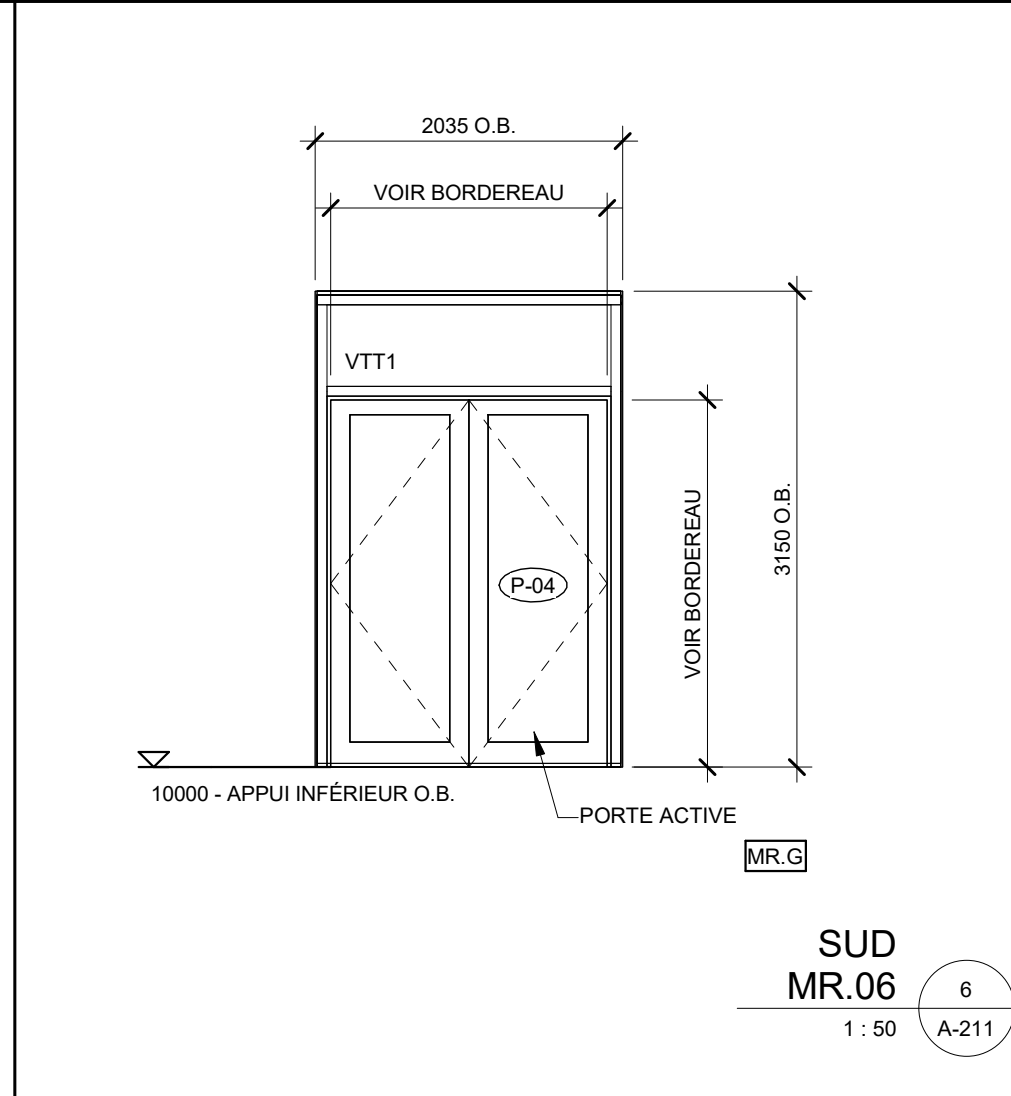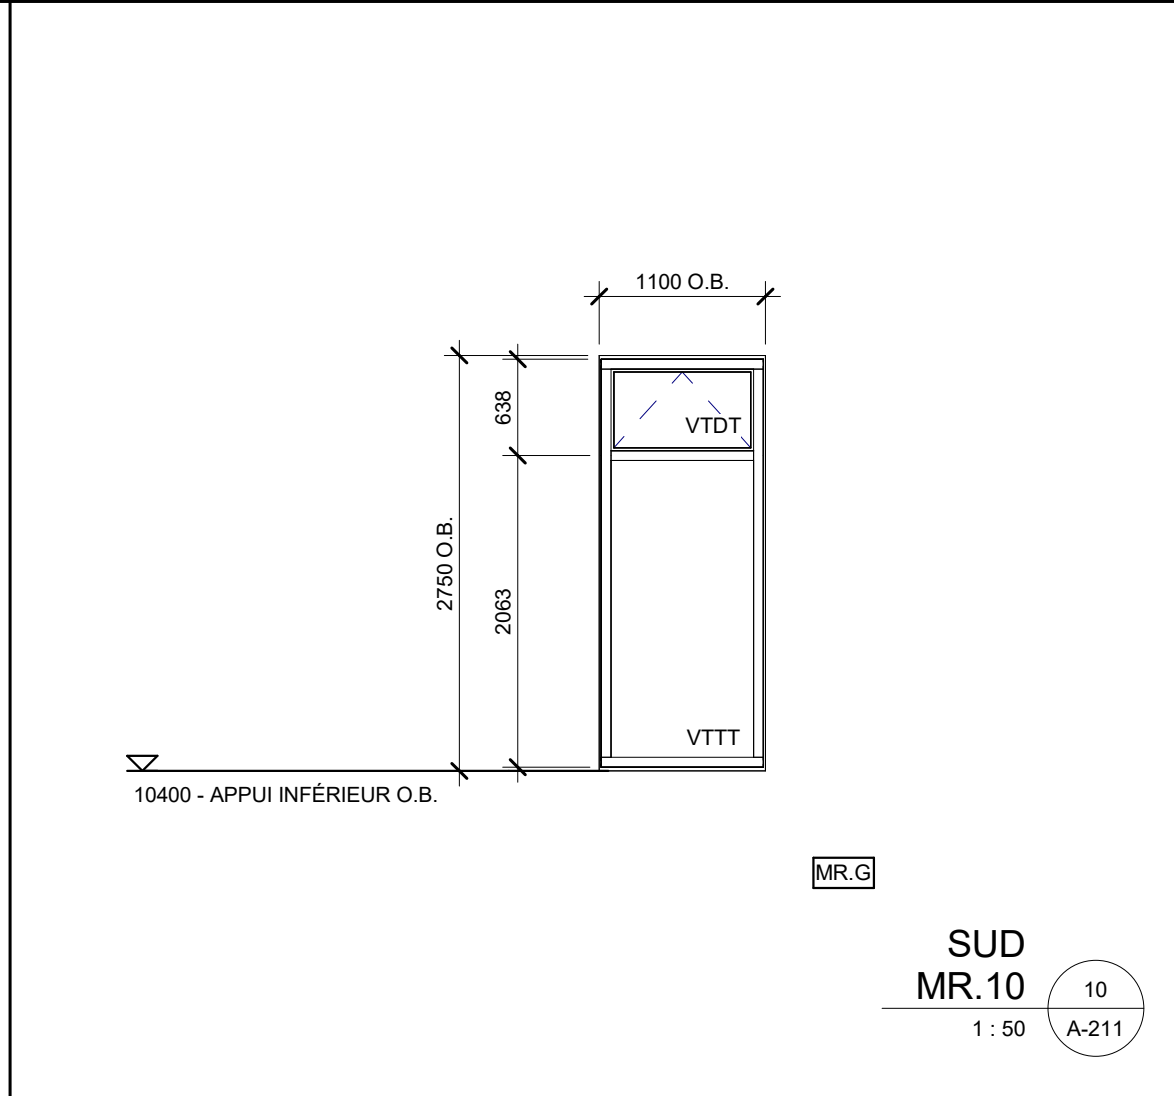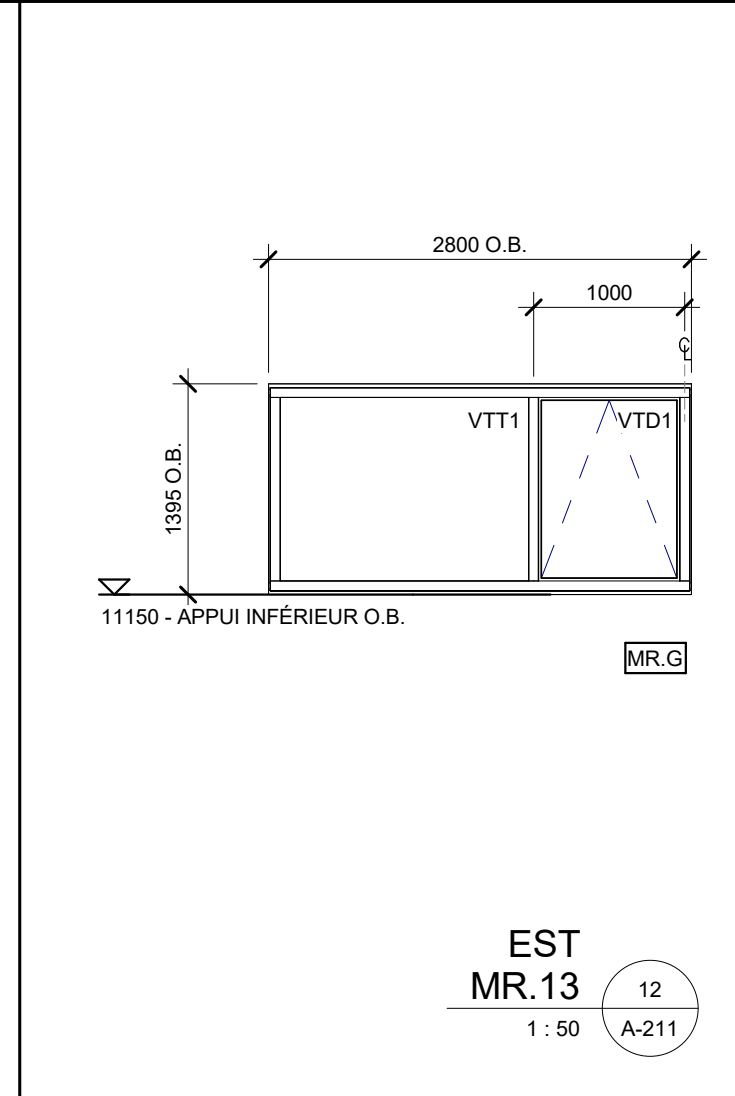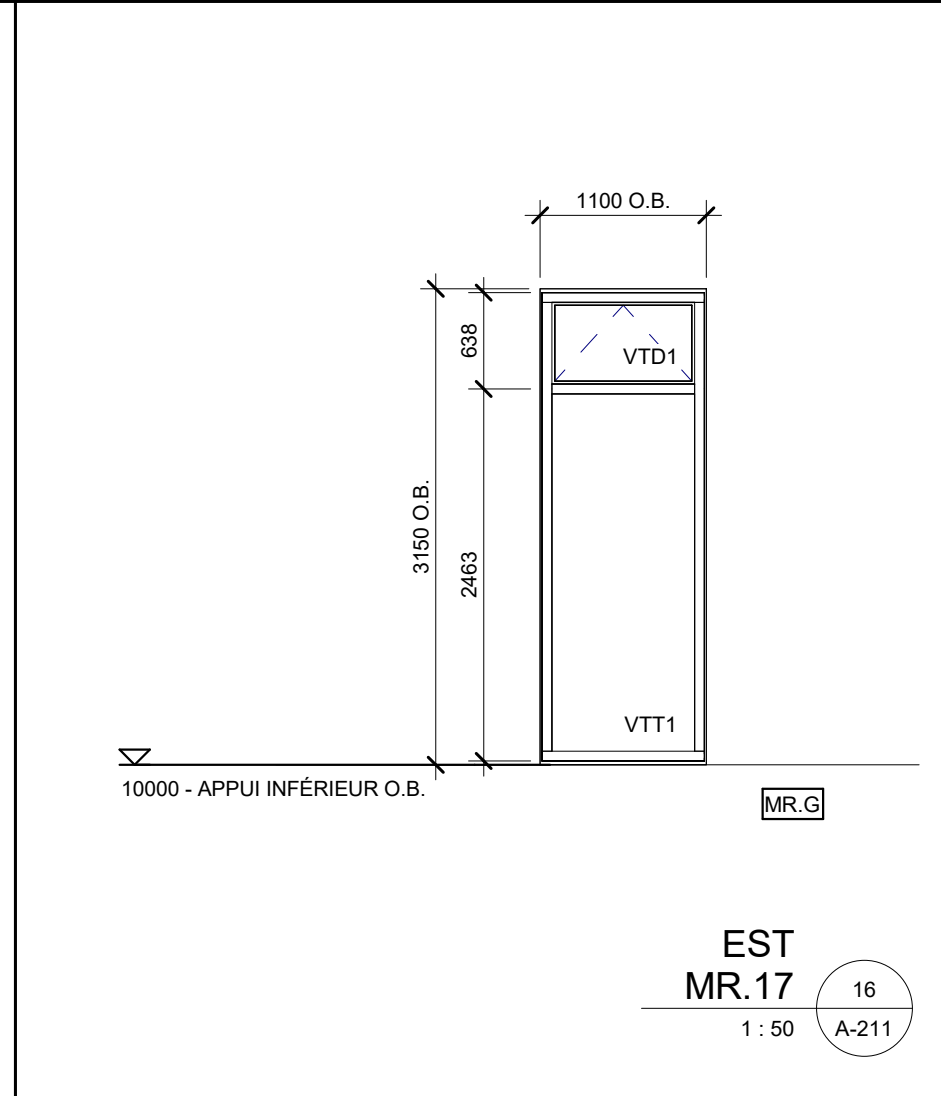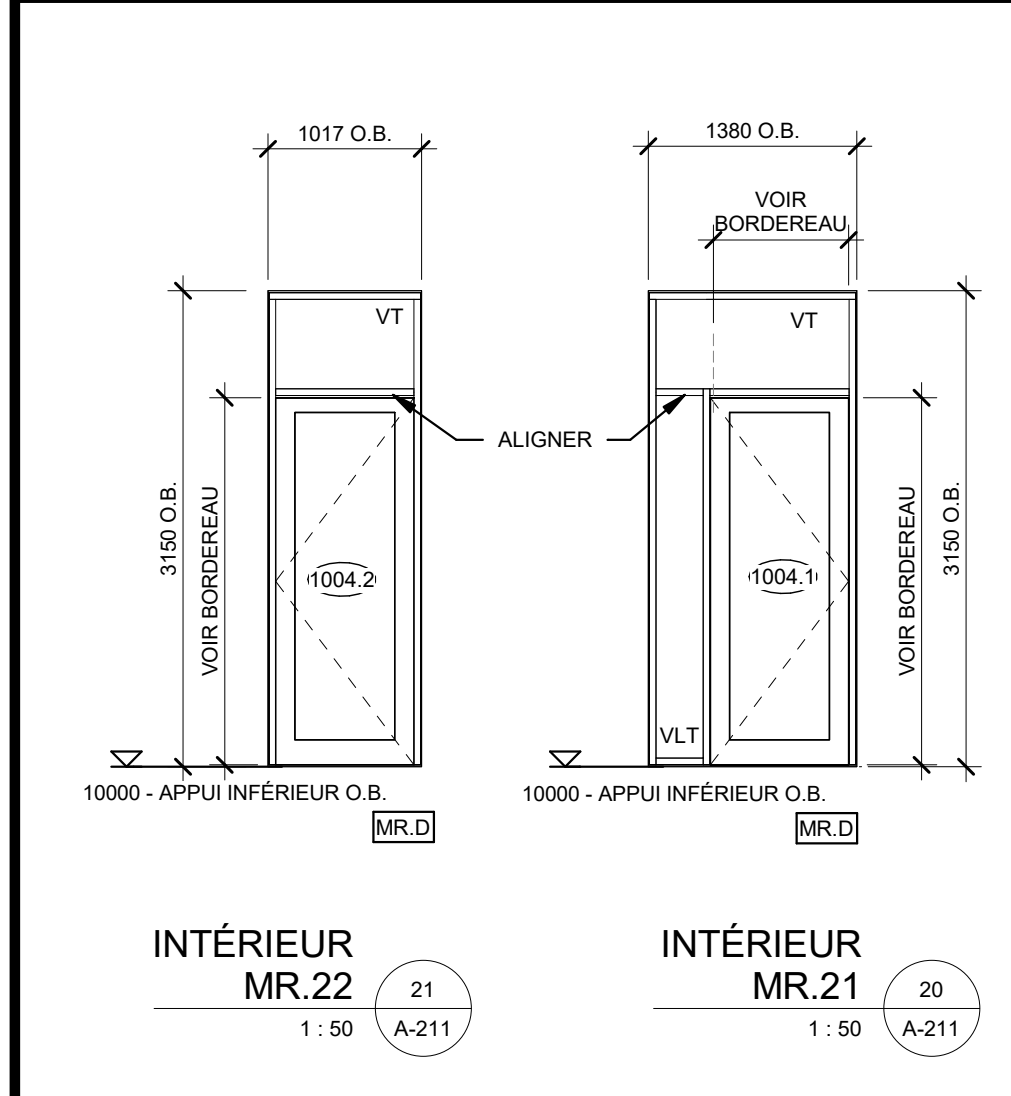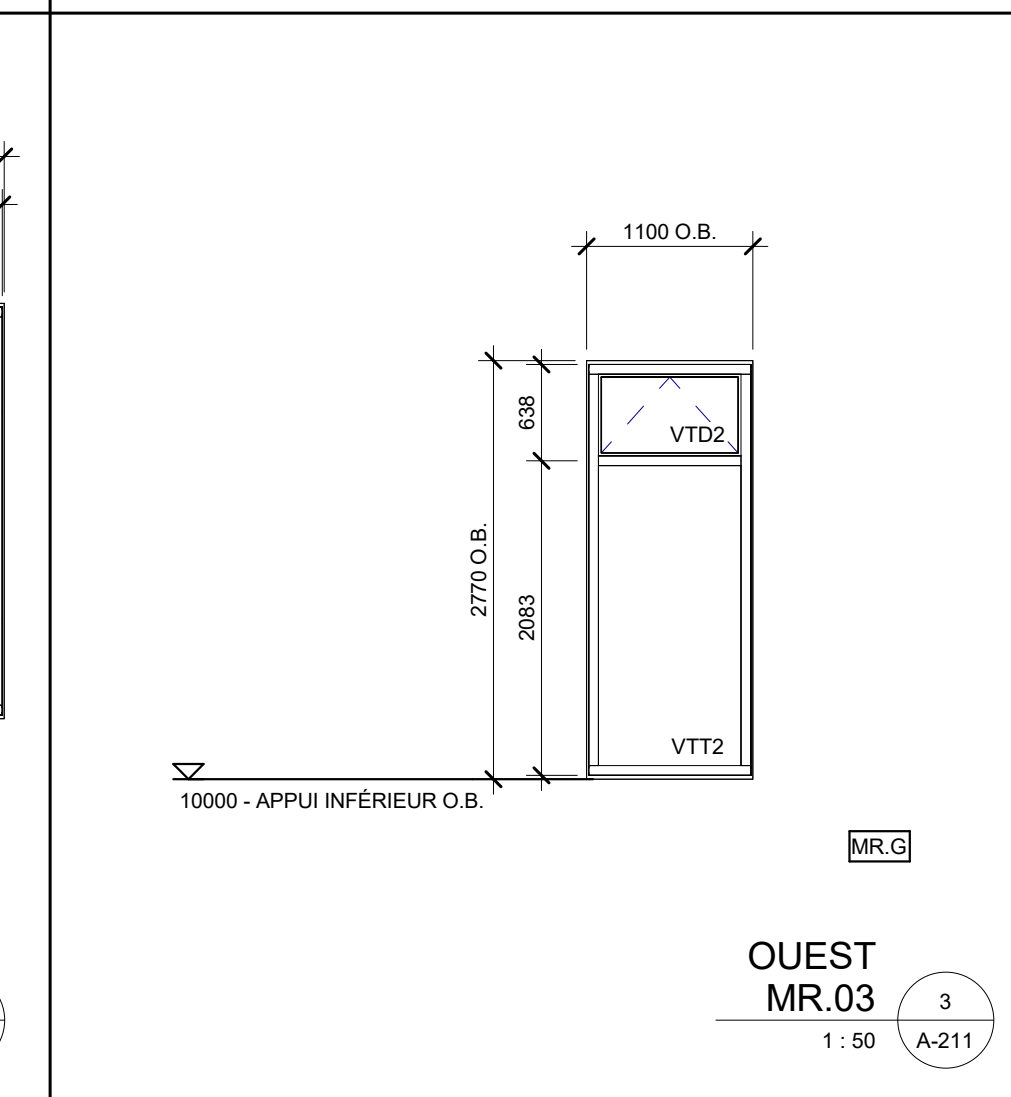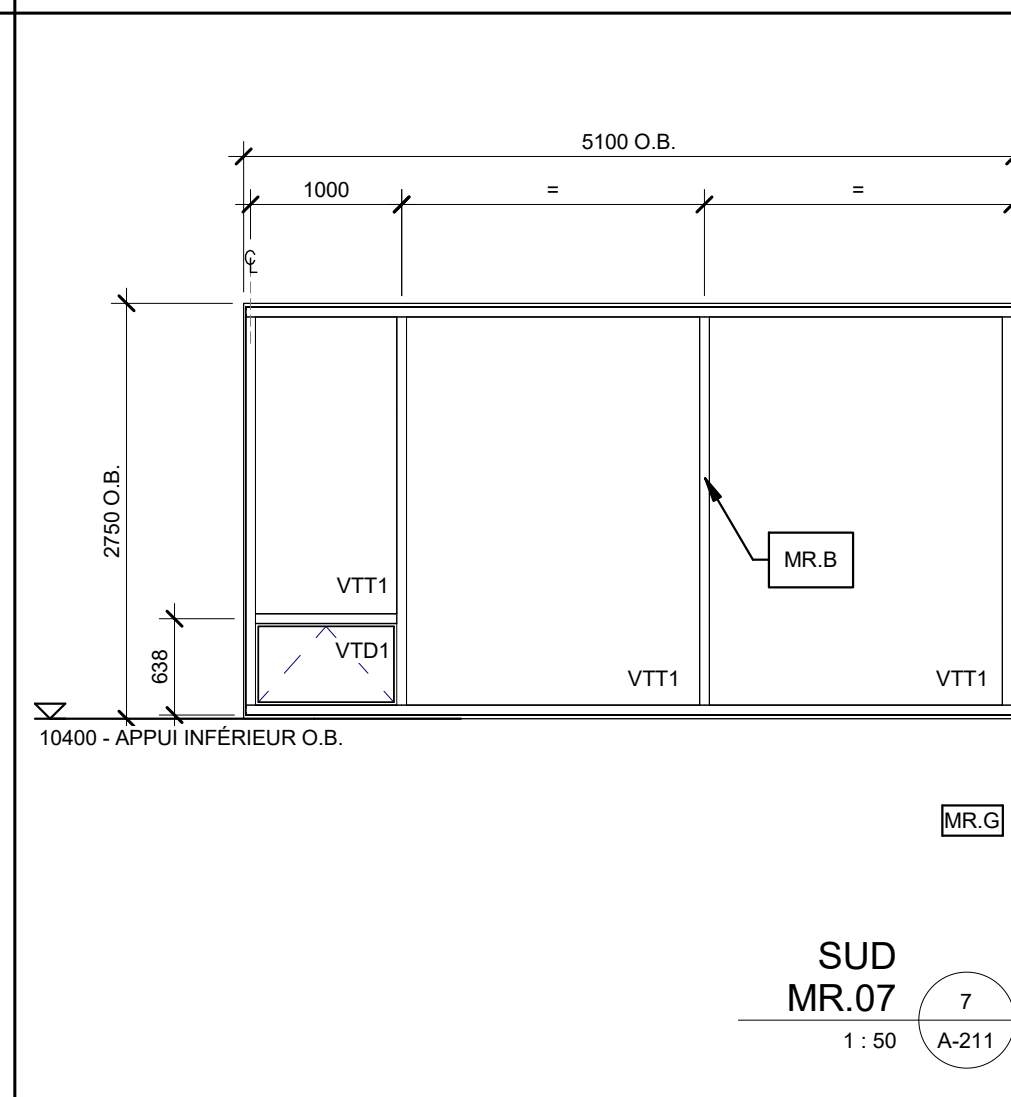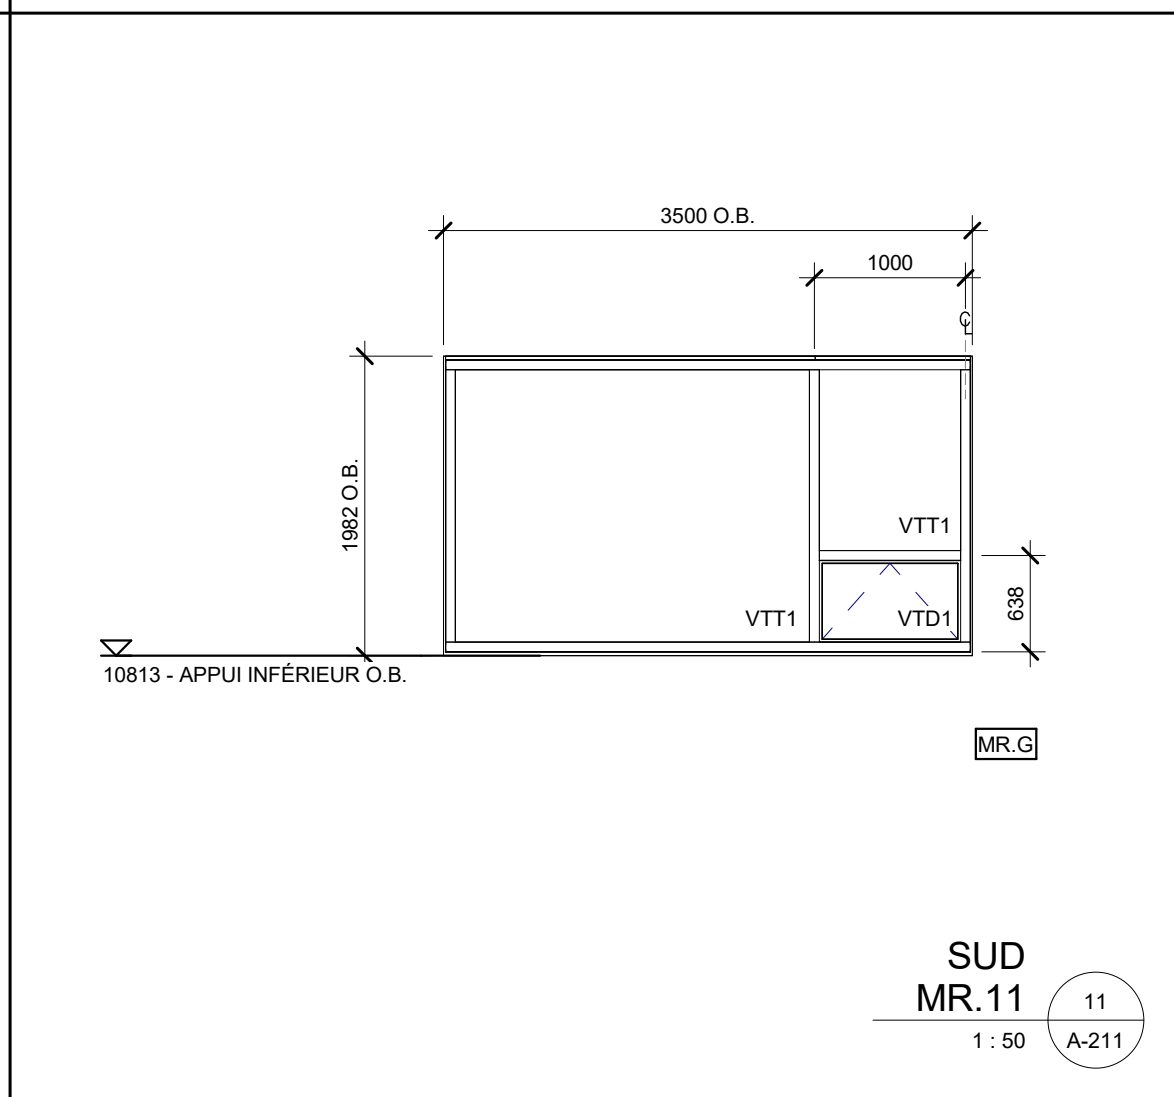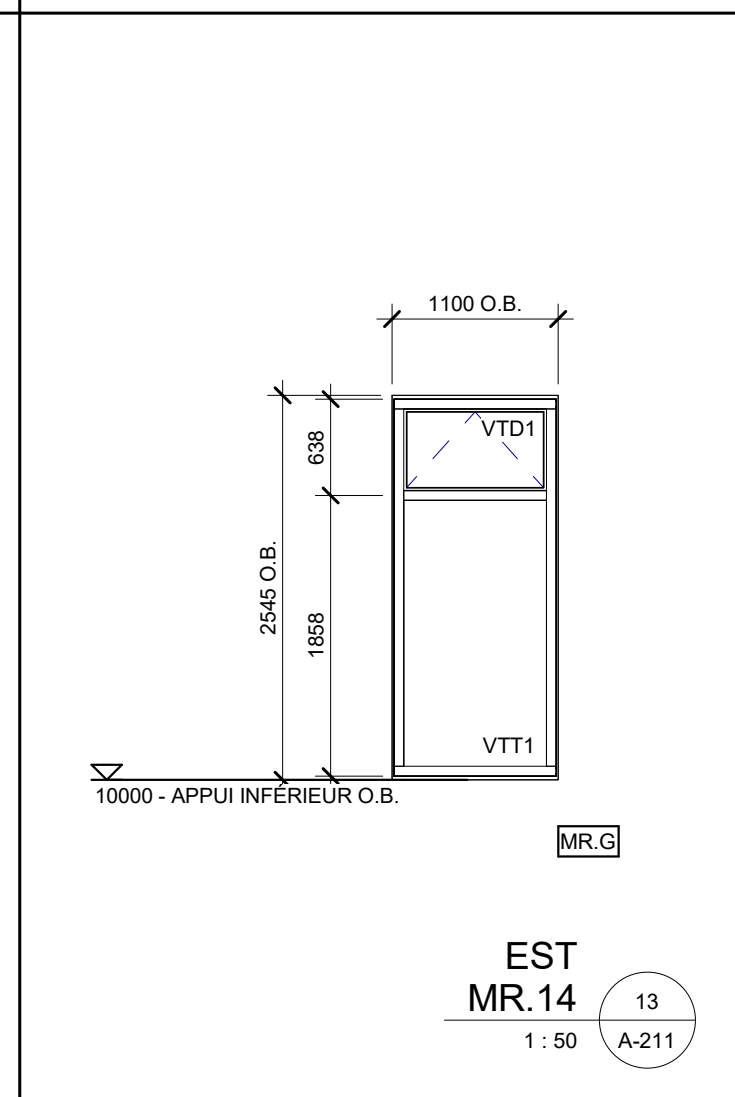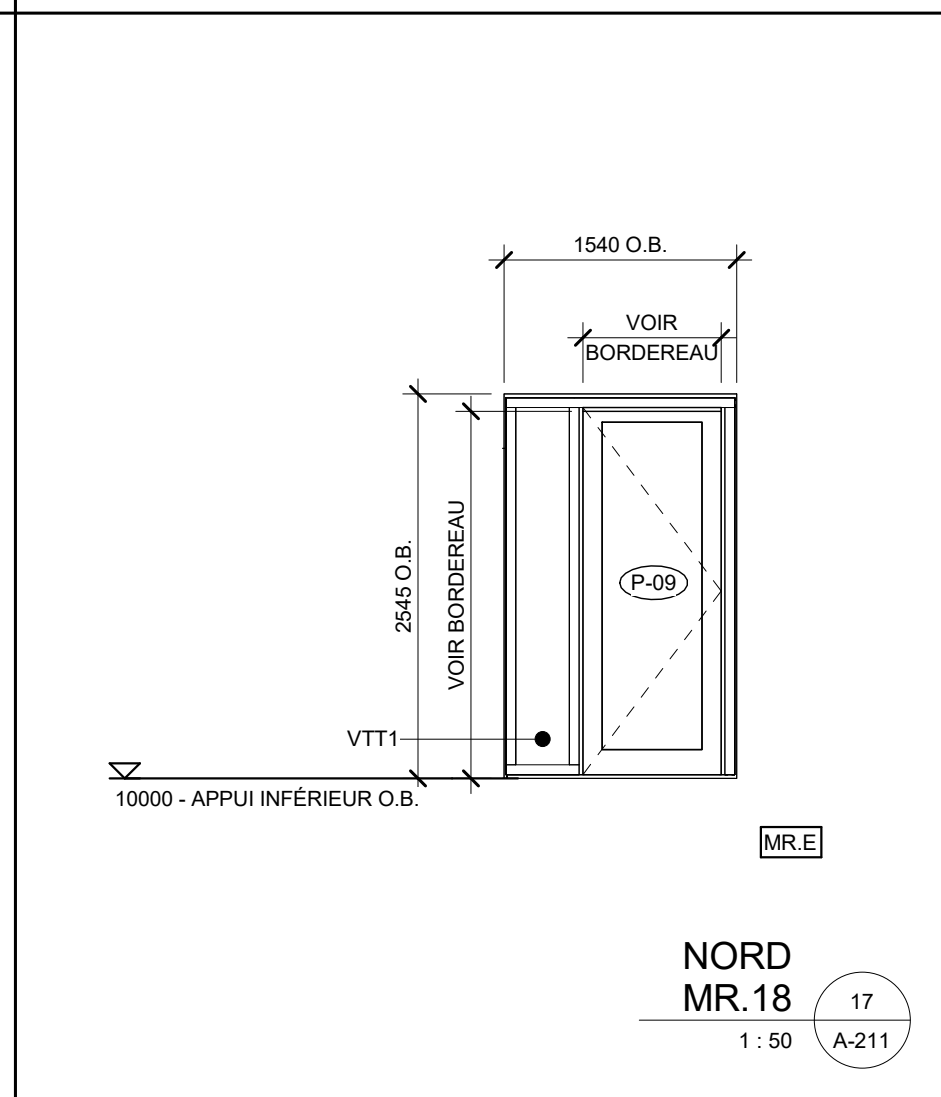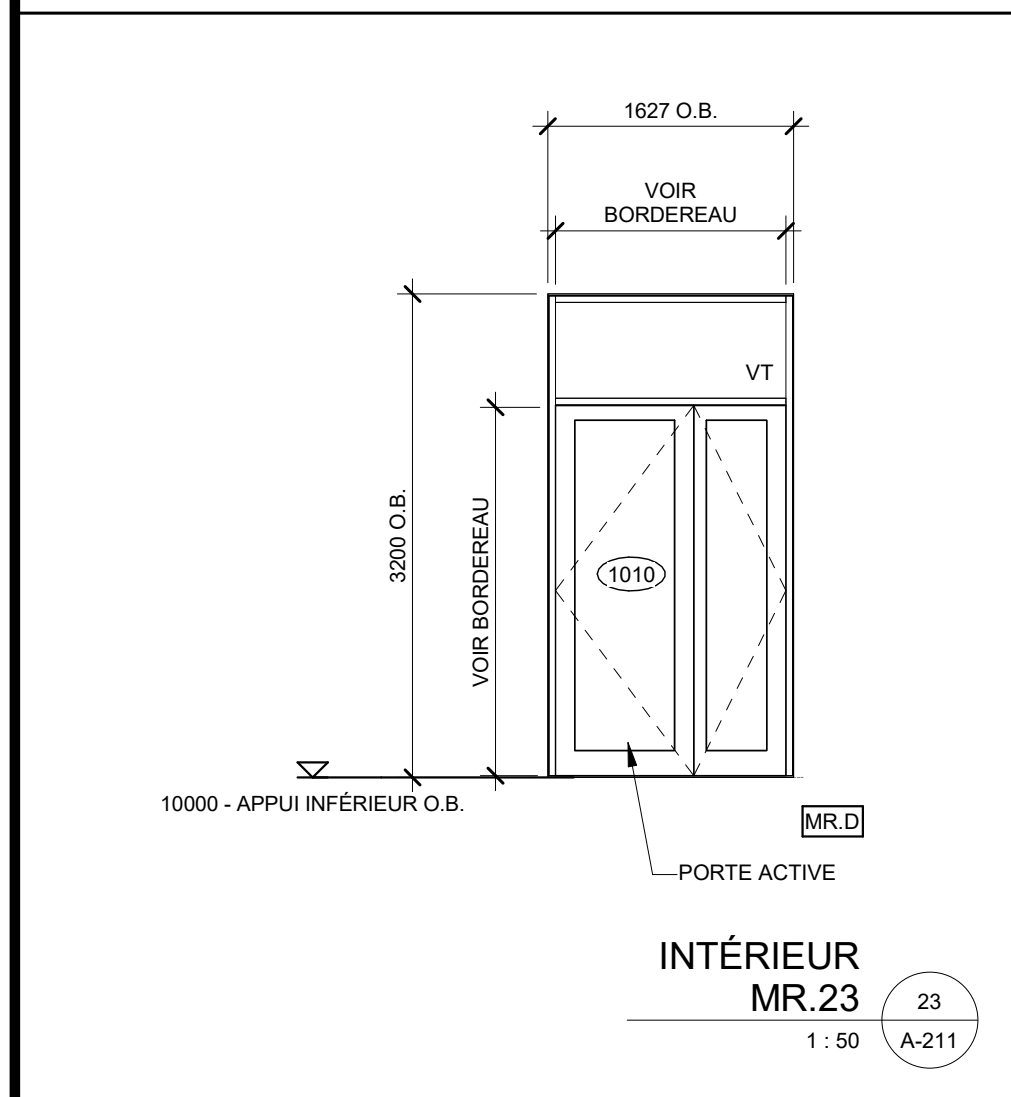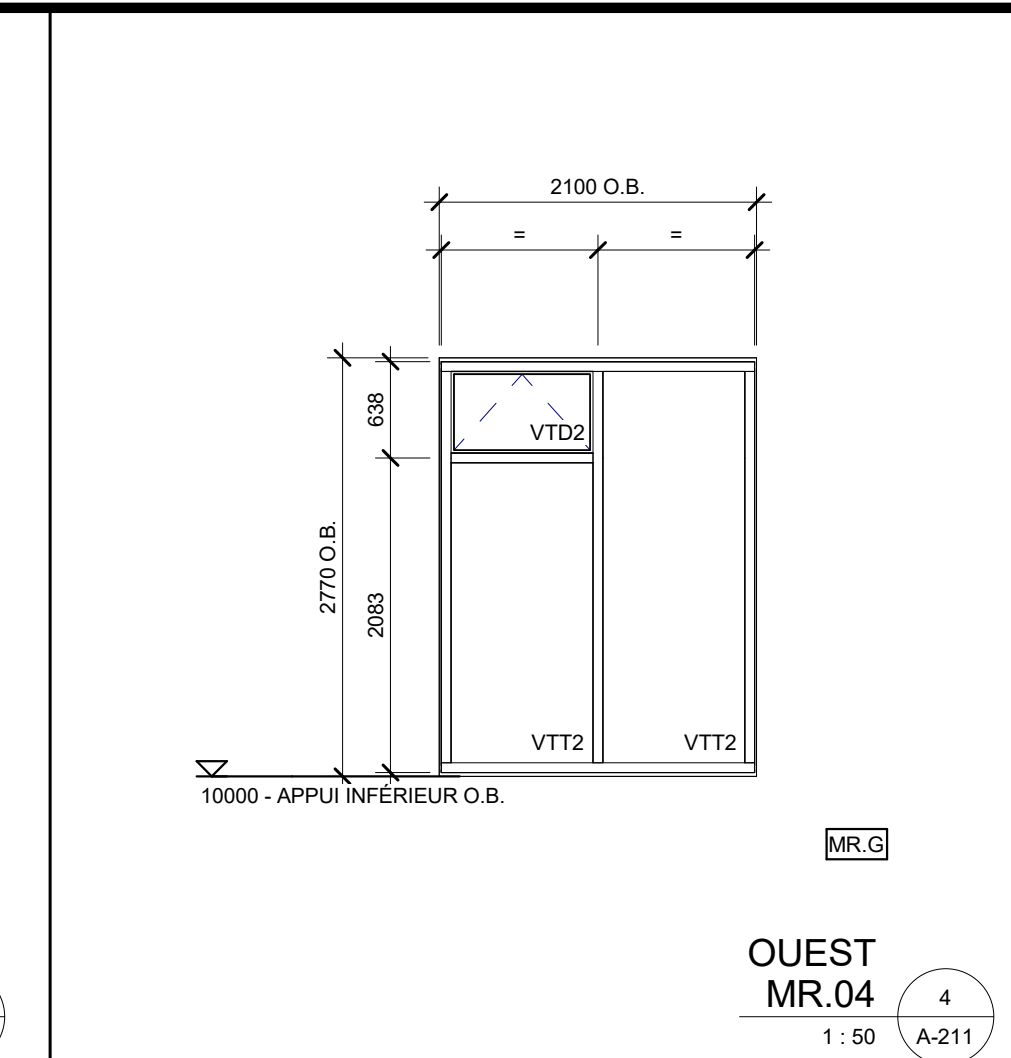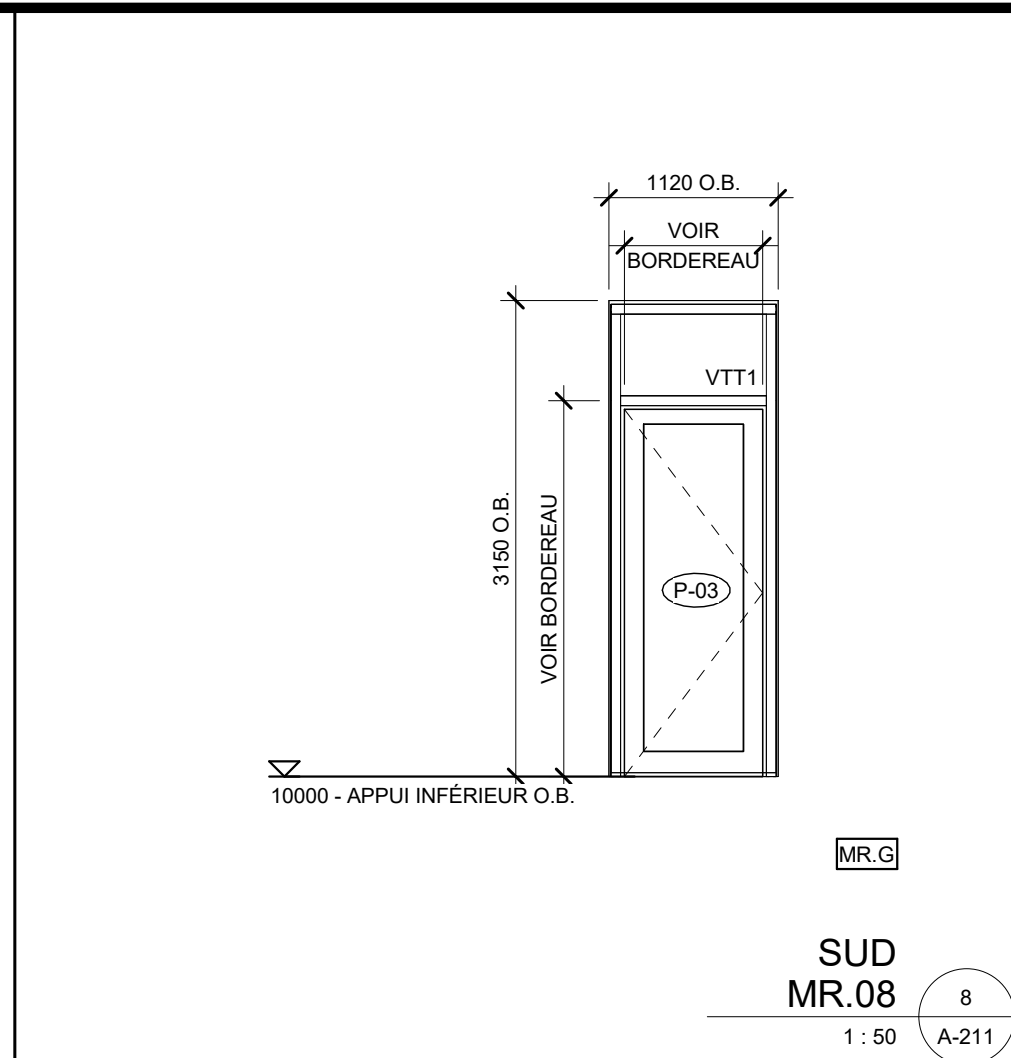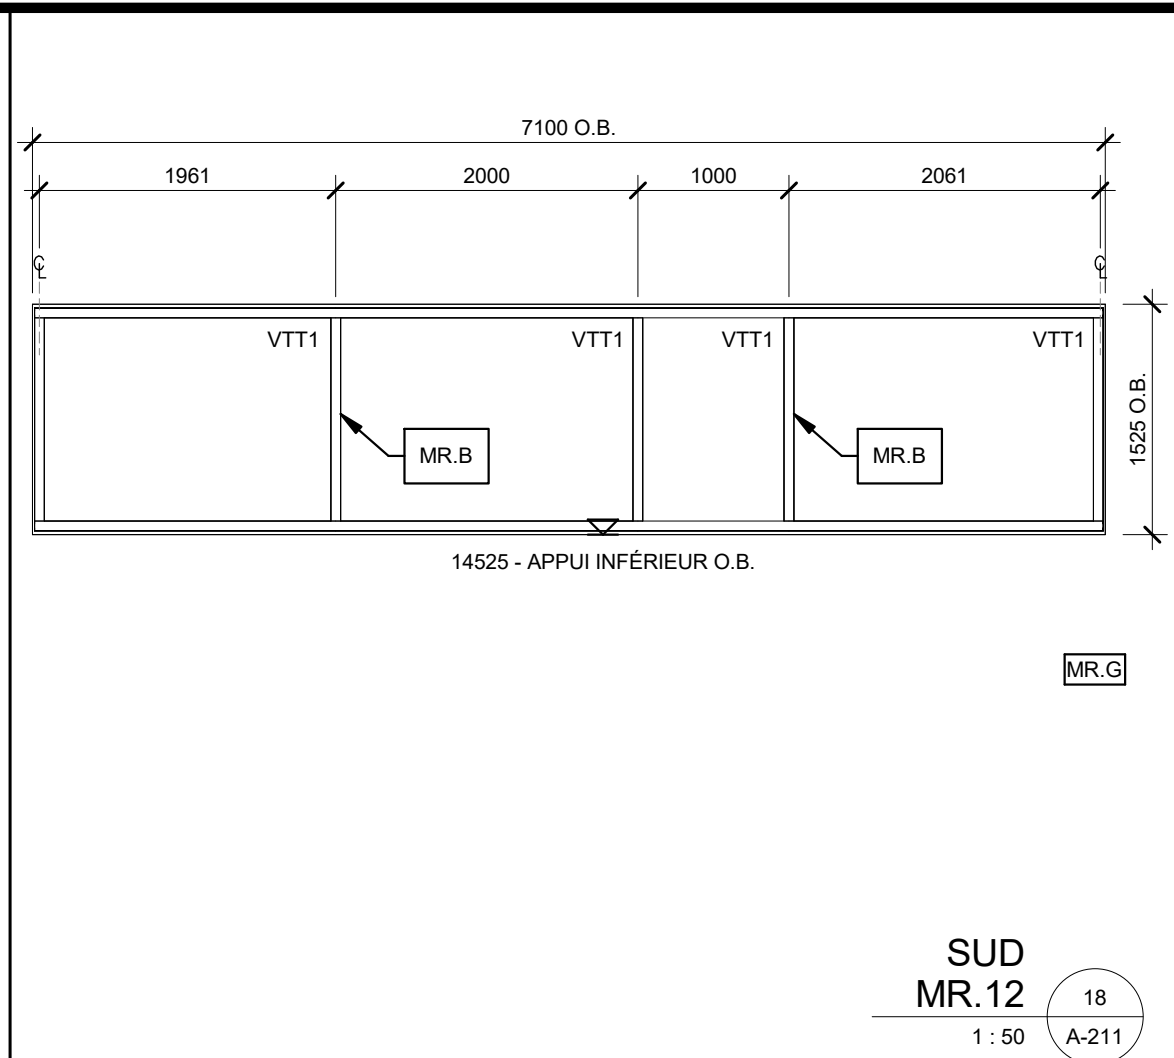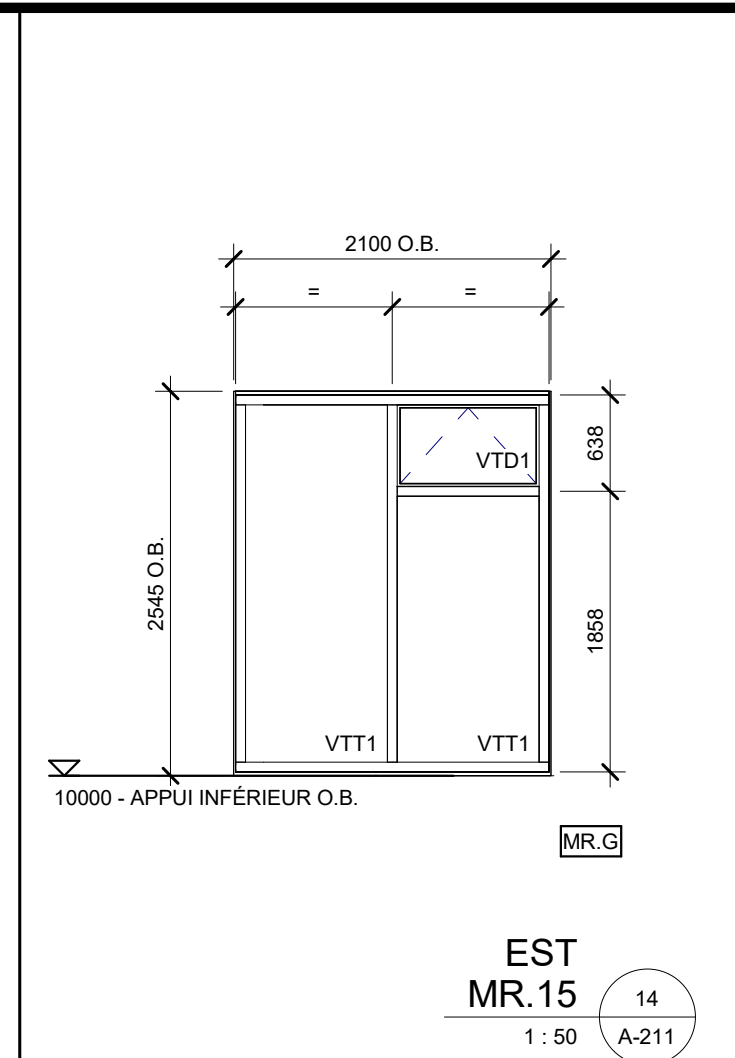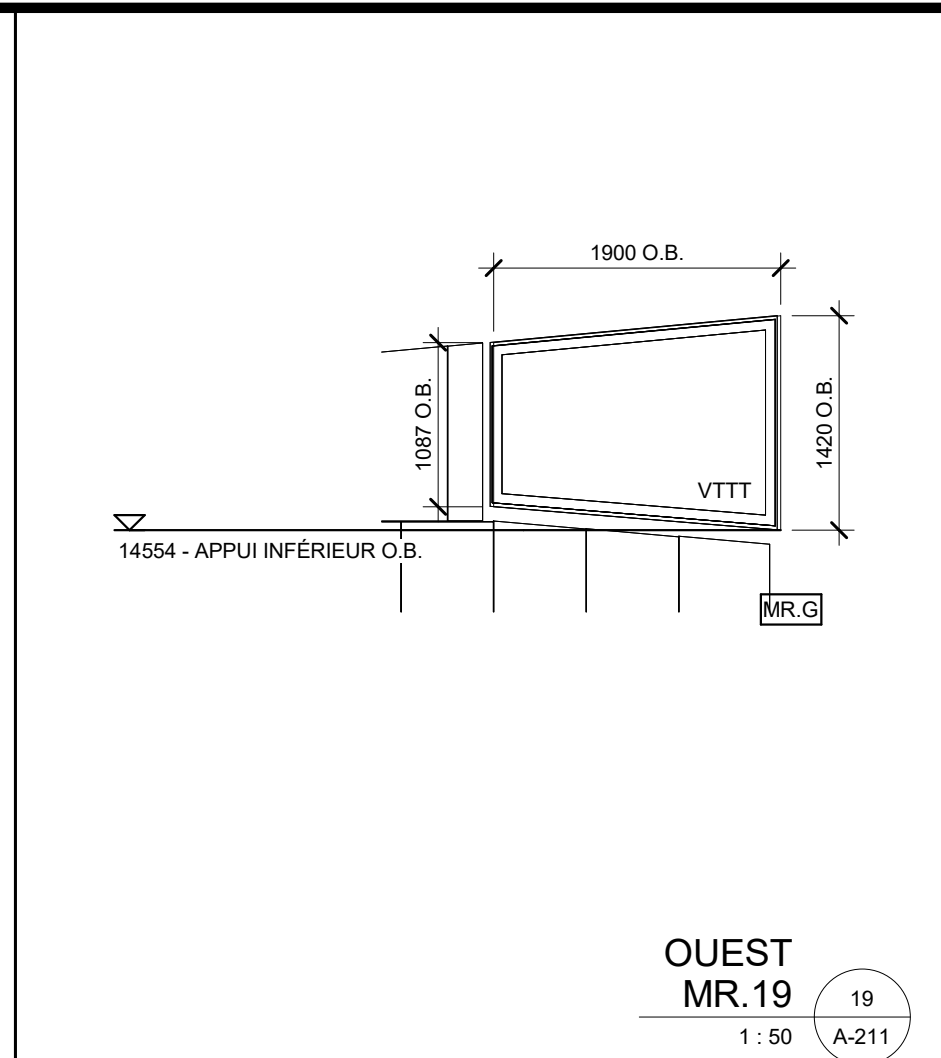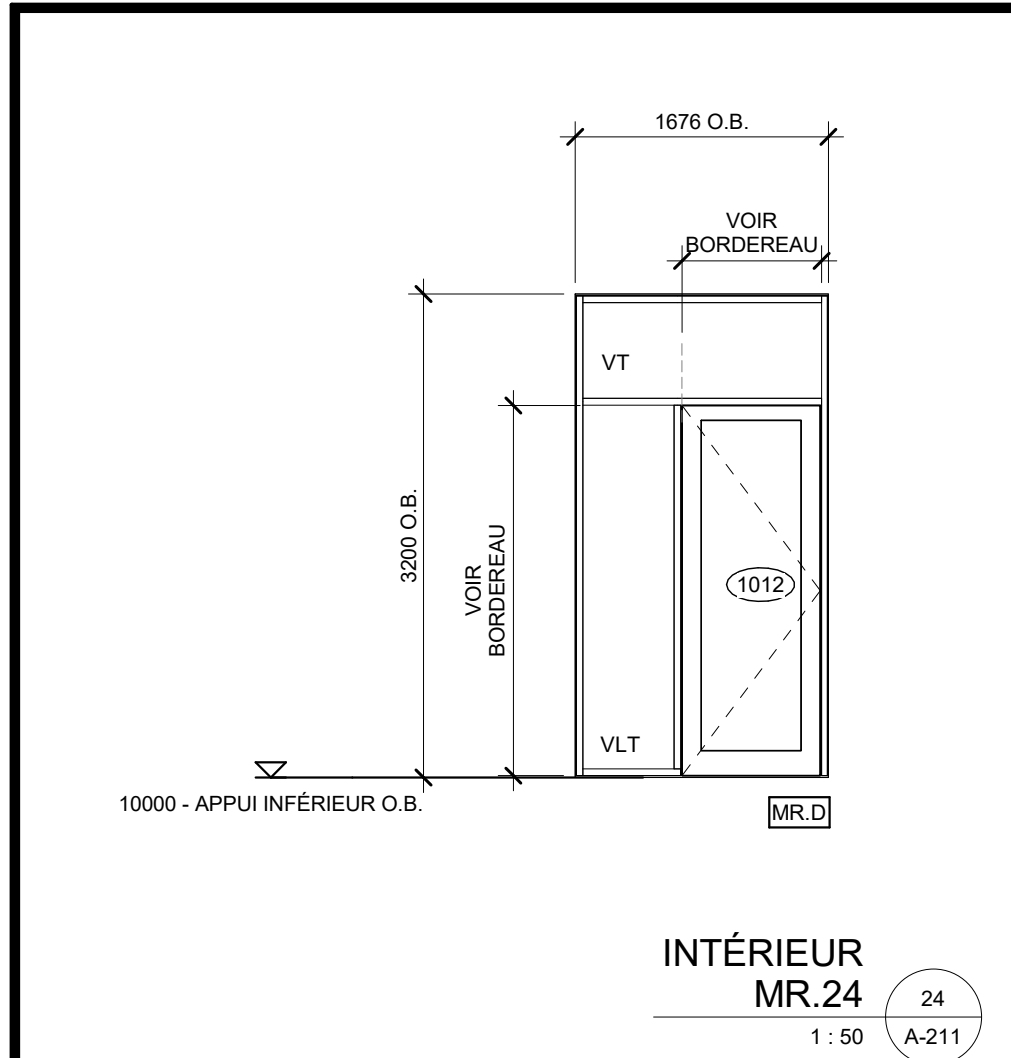

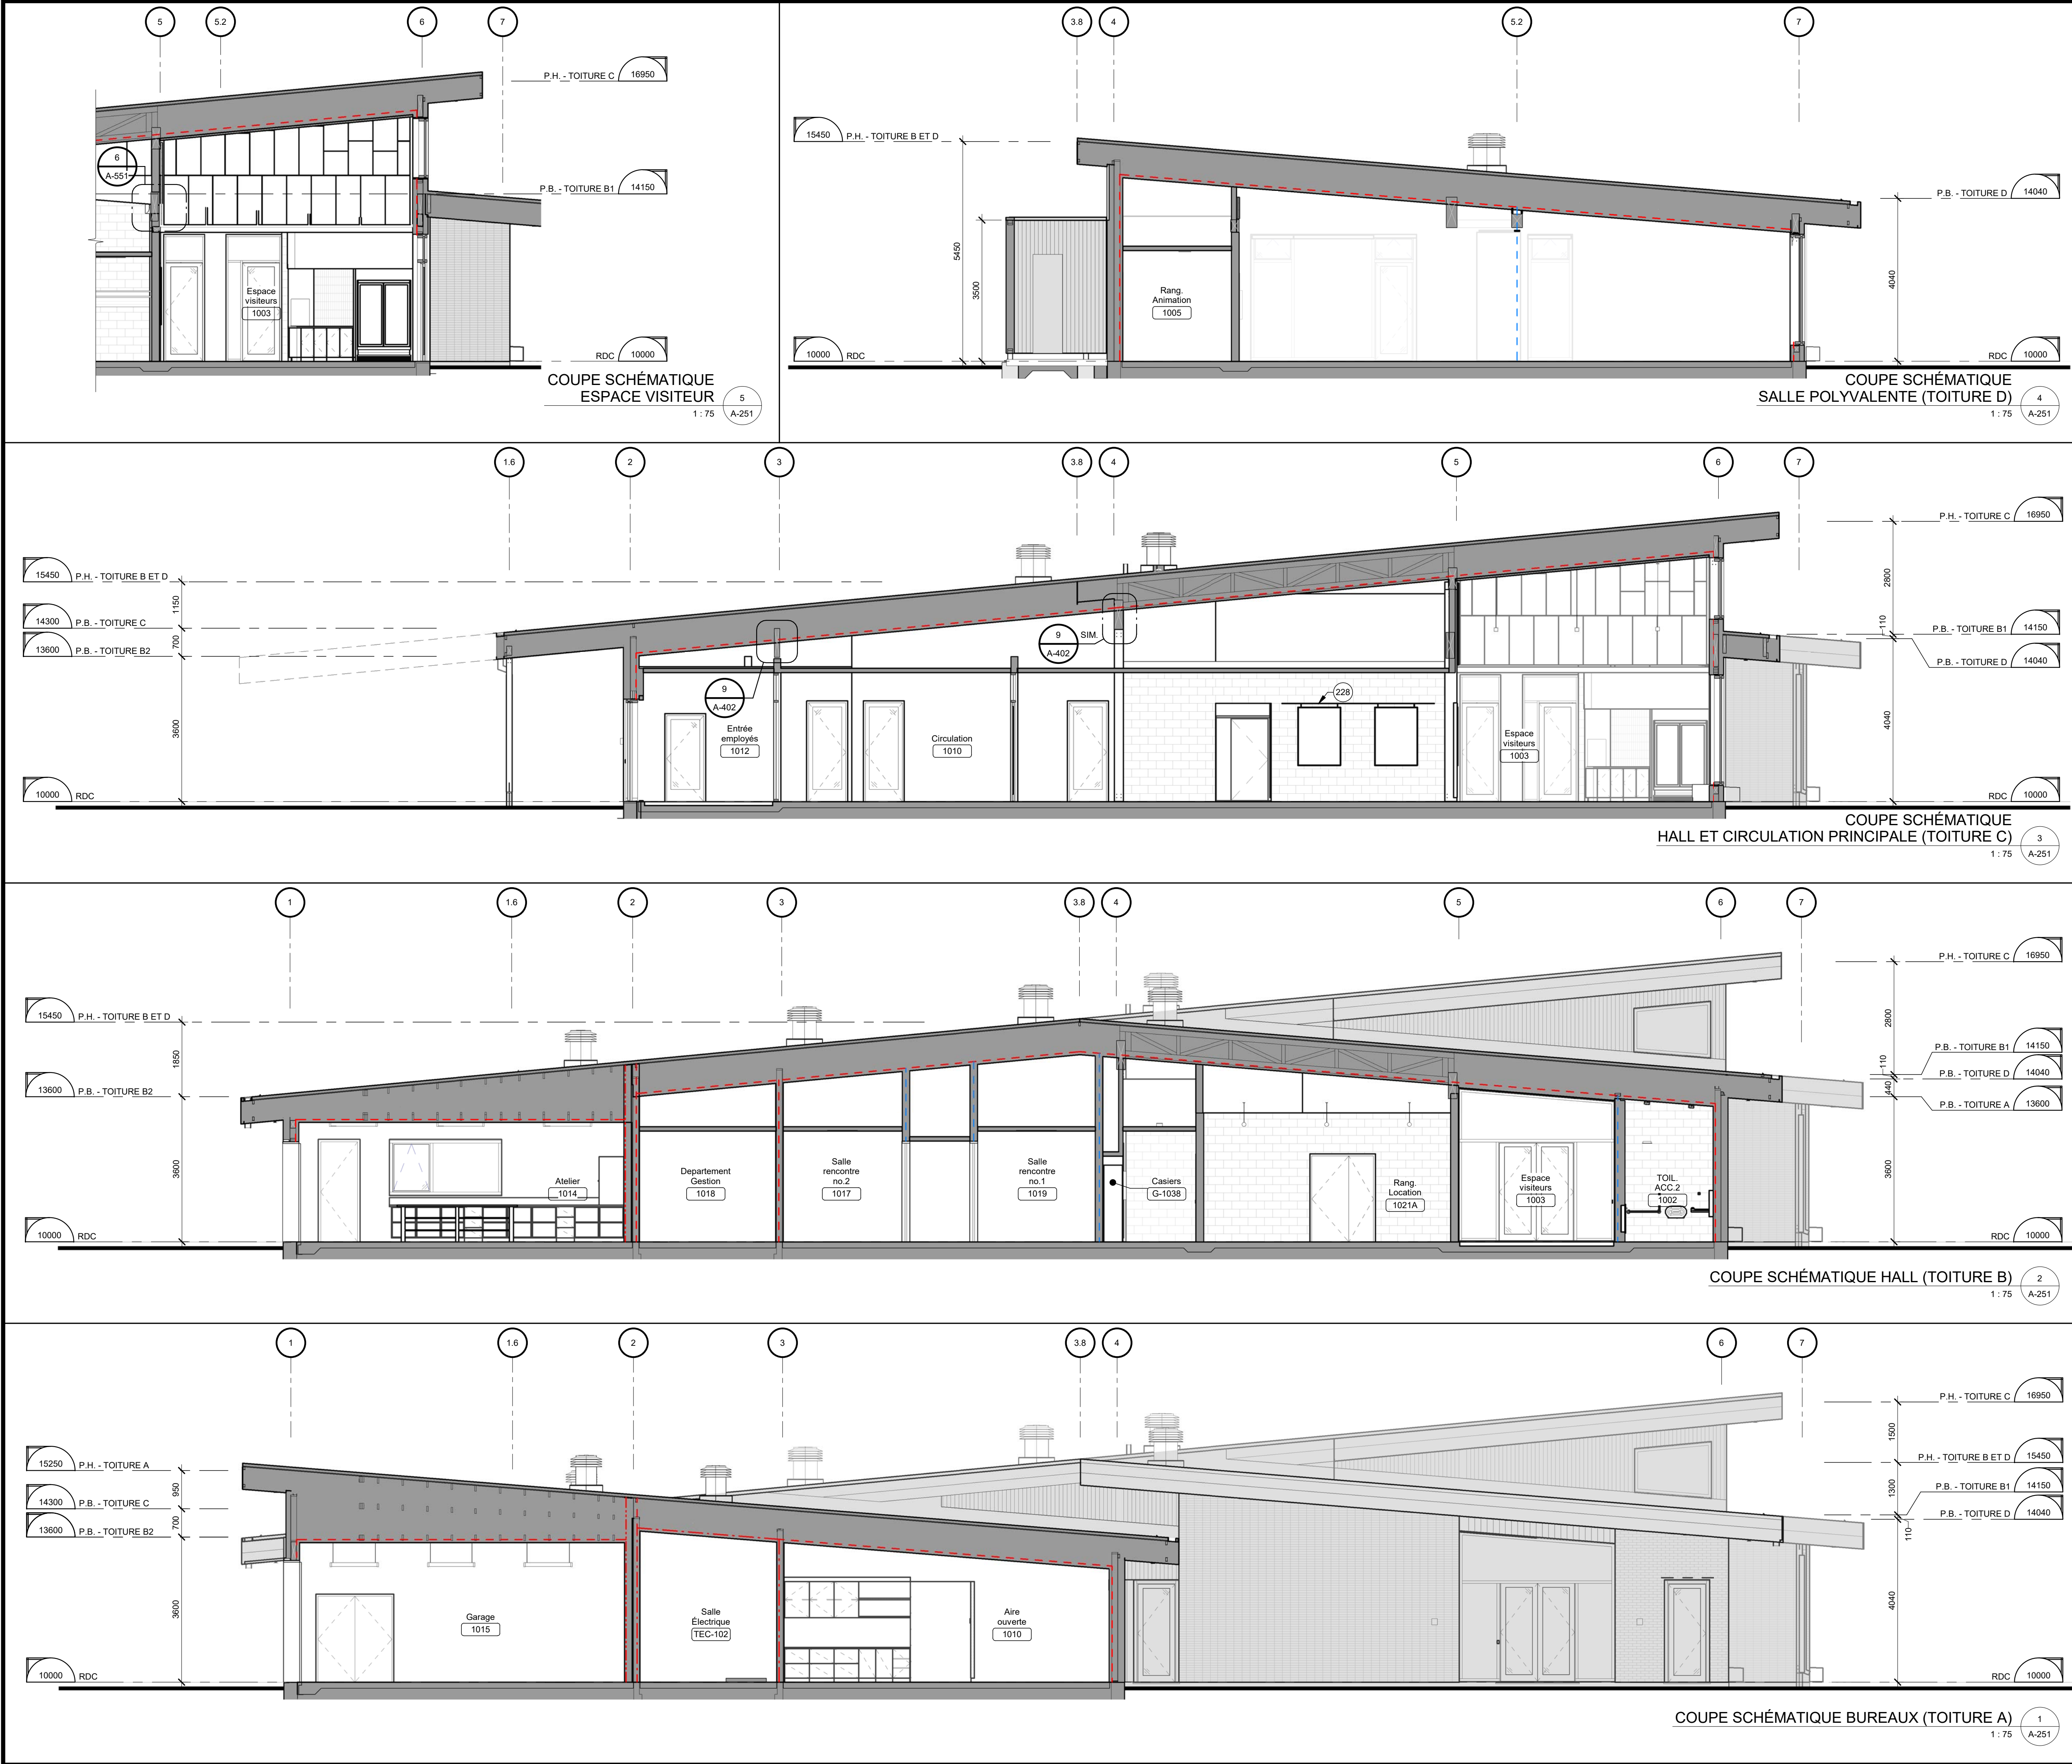

NOTES D'ÉLÉVATIONS ET COUPES GÉNÉRALES

202 MOULURE DE JONCTION, ALIGNER AVEC L'ÉLÉMENT EN-DESSOUS. DIMENSION MAXIMALE DE 6000mm

203 PERSIENNE VOIR ING. MEC / COULEUR TEL QUE RM2

204 VENTILATEUR DE TOIT

205 BANC DE BOIS, VOIR DÉTAIL.

207 ARRÊT DE NEIGE À 450mm DU BORD DE LA TOITURE (TYP.). INSTALLER UN ARRÊT DE NEIGE À CHAQUE PIED LINEAIRE.

208 FONTAINE D'EAU 4 SAISONS, VOIR ING. MEC.

209 DALLE DE TRANSITION ET DALLAGE, VOIR ING. CIVIL VOIR DOC. ING. CIVIL ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE

210 COLONNE DE BOIS, VOIR ING. STRUCT. FINI TEL QUE B02

211 SORTIE VENTILATION, VOIR ING. MEC.

212 JOINT DE DILATATION

213 PENTE D'ACCÈS VOIR DOC. ING. CIVIL ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE

214 DESCENTE PLUVIALE EN ACIER GALVANISÉE

215 ALLÈGE EN ALUMINIUM EXTRUDÉ TEL QUE MUR-RIDEAU ADJACENT

216 LECTEUR DE CARTE

217 LUMINAIRE MURAL, VOIR ING. ÉLEC.

220 ÉVENT, VOIR ING. MEC.

221 GOUTTIÈRE MÉTALLIQUE DISSIMULÉE.

222 BOUTON POUSSOIR, VOIR DOC. ING. ELECT.

223 MOULURE DE COMPARTIMENTATION

224 BOITIER CADENASSABLE, VOIR DOC. ING. ÉLECT.

225 CAMLOCK, VOIR DOC. ING. ÉLECT.

226 ROBINET D'EAU EXTÉRIEUR, VOIR DOC. ING. MÉC.

227 DESCENTE PLUVIALE RONDE EN ACIER GALVANISÉE DÉPASSANT DE 25mm LE SOFFITE DE BOIS (DIAMÈTRE AU PLAN DE PLAFOND) ET CHAÎNE DE PLUIE EN ACIER GALVANISÉ (VOIR DÉTAIL 14A403)

228 RAIL D'ACCROCHAGE POUR EXPOSITION À FOURNIR ET INSTALLER À 2450mm DU SOL. PANNEAU D'AFFICHAGE PAR LE CLIENT.

NOTES :

L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS DE CES DESSINS ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. CE DESSIN POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.

NO.	DATE	ÉMISSIONS
4	2025-05-08	SOUSSION
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%
2	2024-09-06	EXÉCUTION - AVANCEMENT 75%
1	2024-07-18	EXÉCUTION - AVANCEMENT 50%

LÉGENDE GÉNÉRALE

XXX	NOM DE PORTE	X	BULLE D'AXE
NOM XXX	NOM ET NUMÉRO DE PIÈCE	1	BULLE DE RÉFÉRENCE - DÉTAIL
XX m²	TYPE DE MUR	A101	BULLE DE RÉFÉRENCE - COUPE
CX 1/2	LIGNE DE COUPE	X	BULLE DE RÉFÉRENCE - ÉLEVATION
—	SENS DE LA PENTE	1	BULLE DE RÉFÉRENCE - ÉLEVATION
—	CHANGEMENT DE FINI	A101	BULLE DE RÉFÉRENCE - ÉLEVATION
		XX XXX	BULLE DE NIVEAU

ABÉVIACTIONS

SIM	SIMILAIRE	O.B.	OUVERTURE BRUTE
INV.	INVERSE	O.L.	OUVERTURE LIBRE
TYP.	TYPIQUE	P.H.	POINT HAUT
H.C.	HORS CONTRAT	P.B.	POINT BAS
L.L.	LINTEAU LIBRE		

LÉGENDE - DURÉE DE RÉSISTANCE AU FEU

---	CLOISON ET CLOISON MOBILE
---	DALLE À PONTAGE - ACOUSTIQUE
---	CLOISON ET PLAFOND
---	DALLE À PONTAGE - DRF 45MIN.
---	CLOISON ET PLAFOND
---	DALLE À PONTAGE - DRF 1 H.
---	CLOISON
---	DALLE À PONTAGE - DRF 2 H.

DROITS D'AUTEUR :

AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN NE PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR UN AUTRE PROJET SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE CARDIN JULIEN INC.

Cardin Julien

6963, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2S 2N1
Téléphone: 514 272-6798 • courriel@cardinjulien.com
www.cardinjulien.com

PROJET :

Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre

NOUVEAU BÂTIMENT


49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3

TITRE :


COUPES SCHEMATIQUES

CONÇU : HF/JFJ	DATE : 2023/05/01	N/D : 22-2022
DESSINÉ : AFM	FIC/2022_A_GEN-2023	FEUILLE : 12/33
VÉRIFIÉ : JFJ	ÉCH. : Comme Indiqué	A-251

2025-05-05 13:45:09

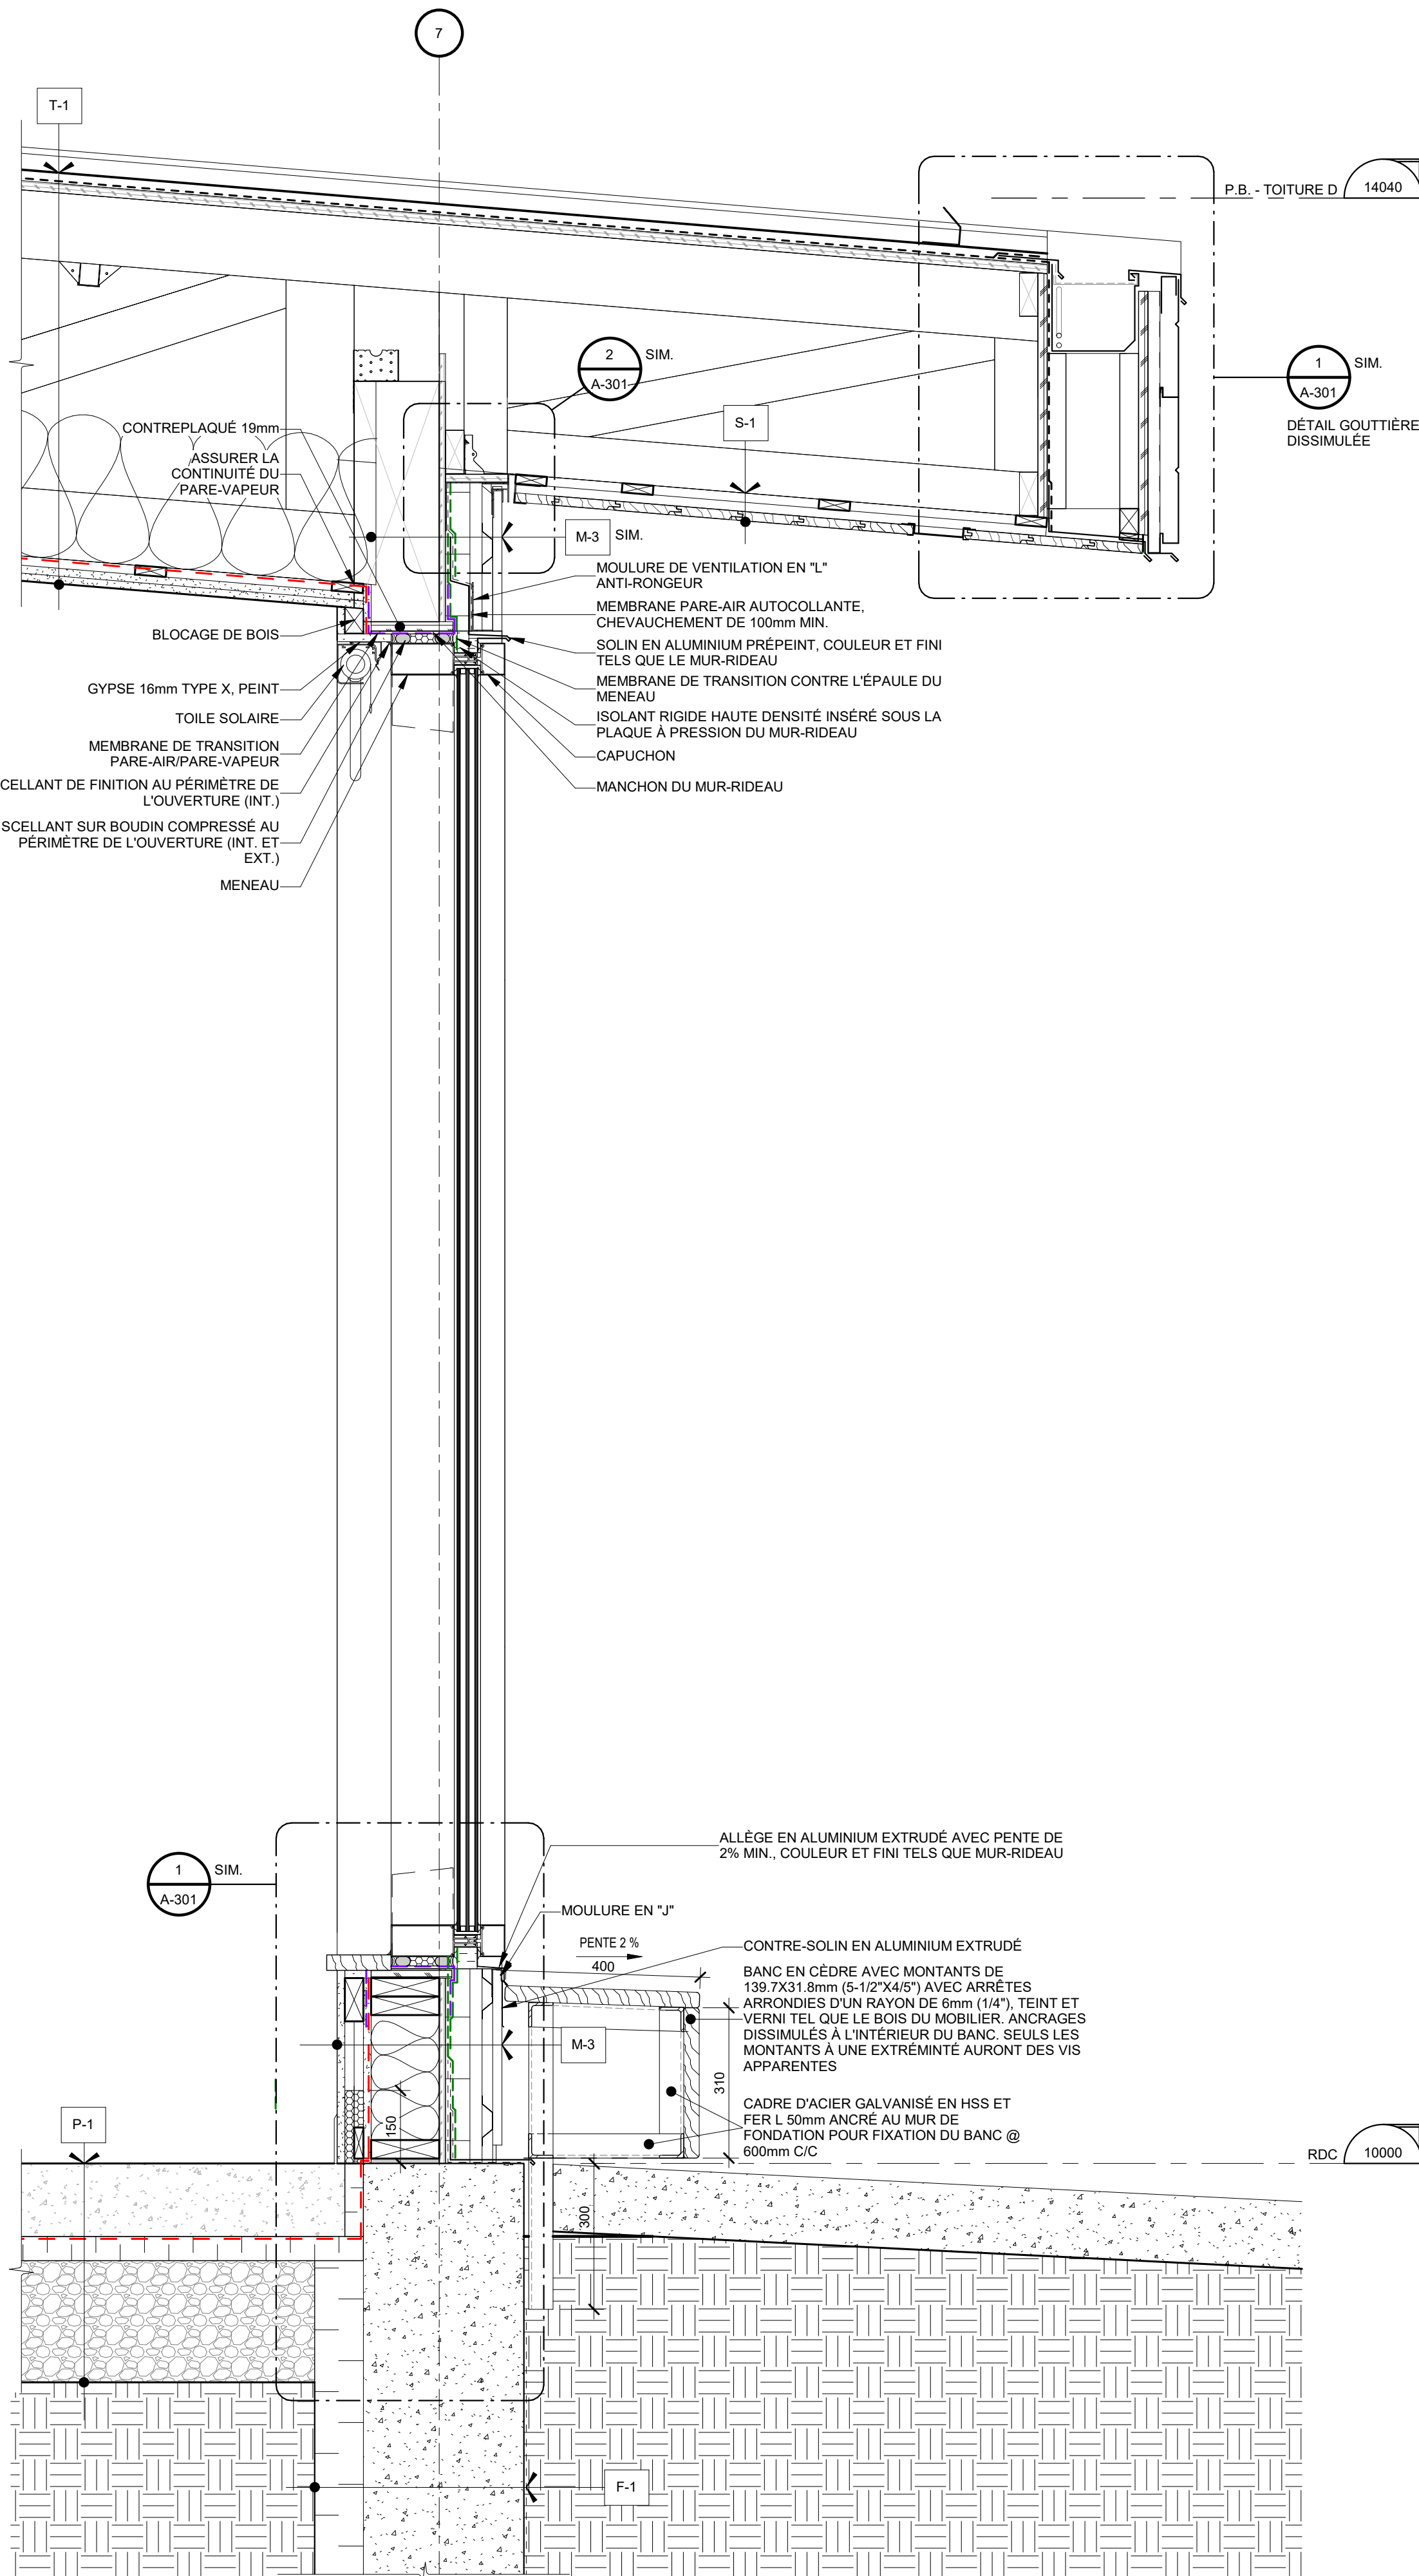

COUPE DE MUR
AXE 7
1:10
A-301

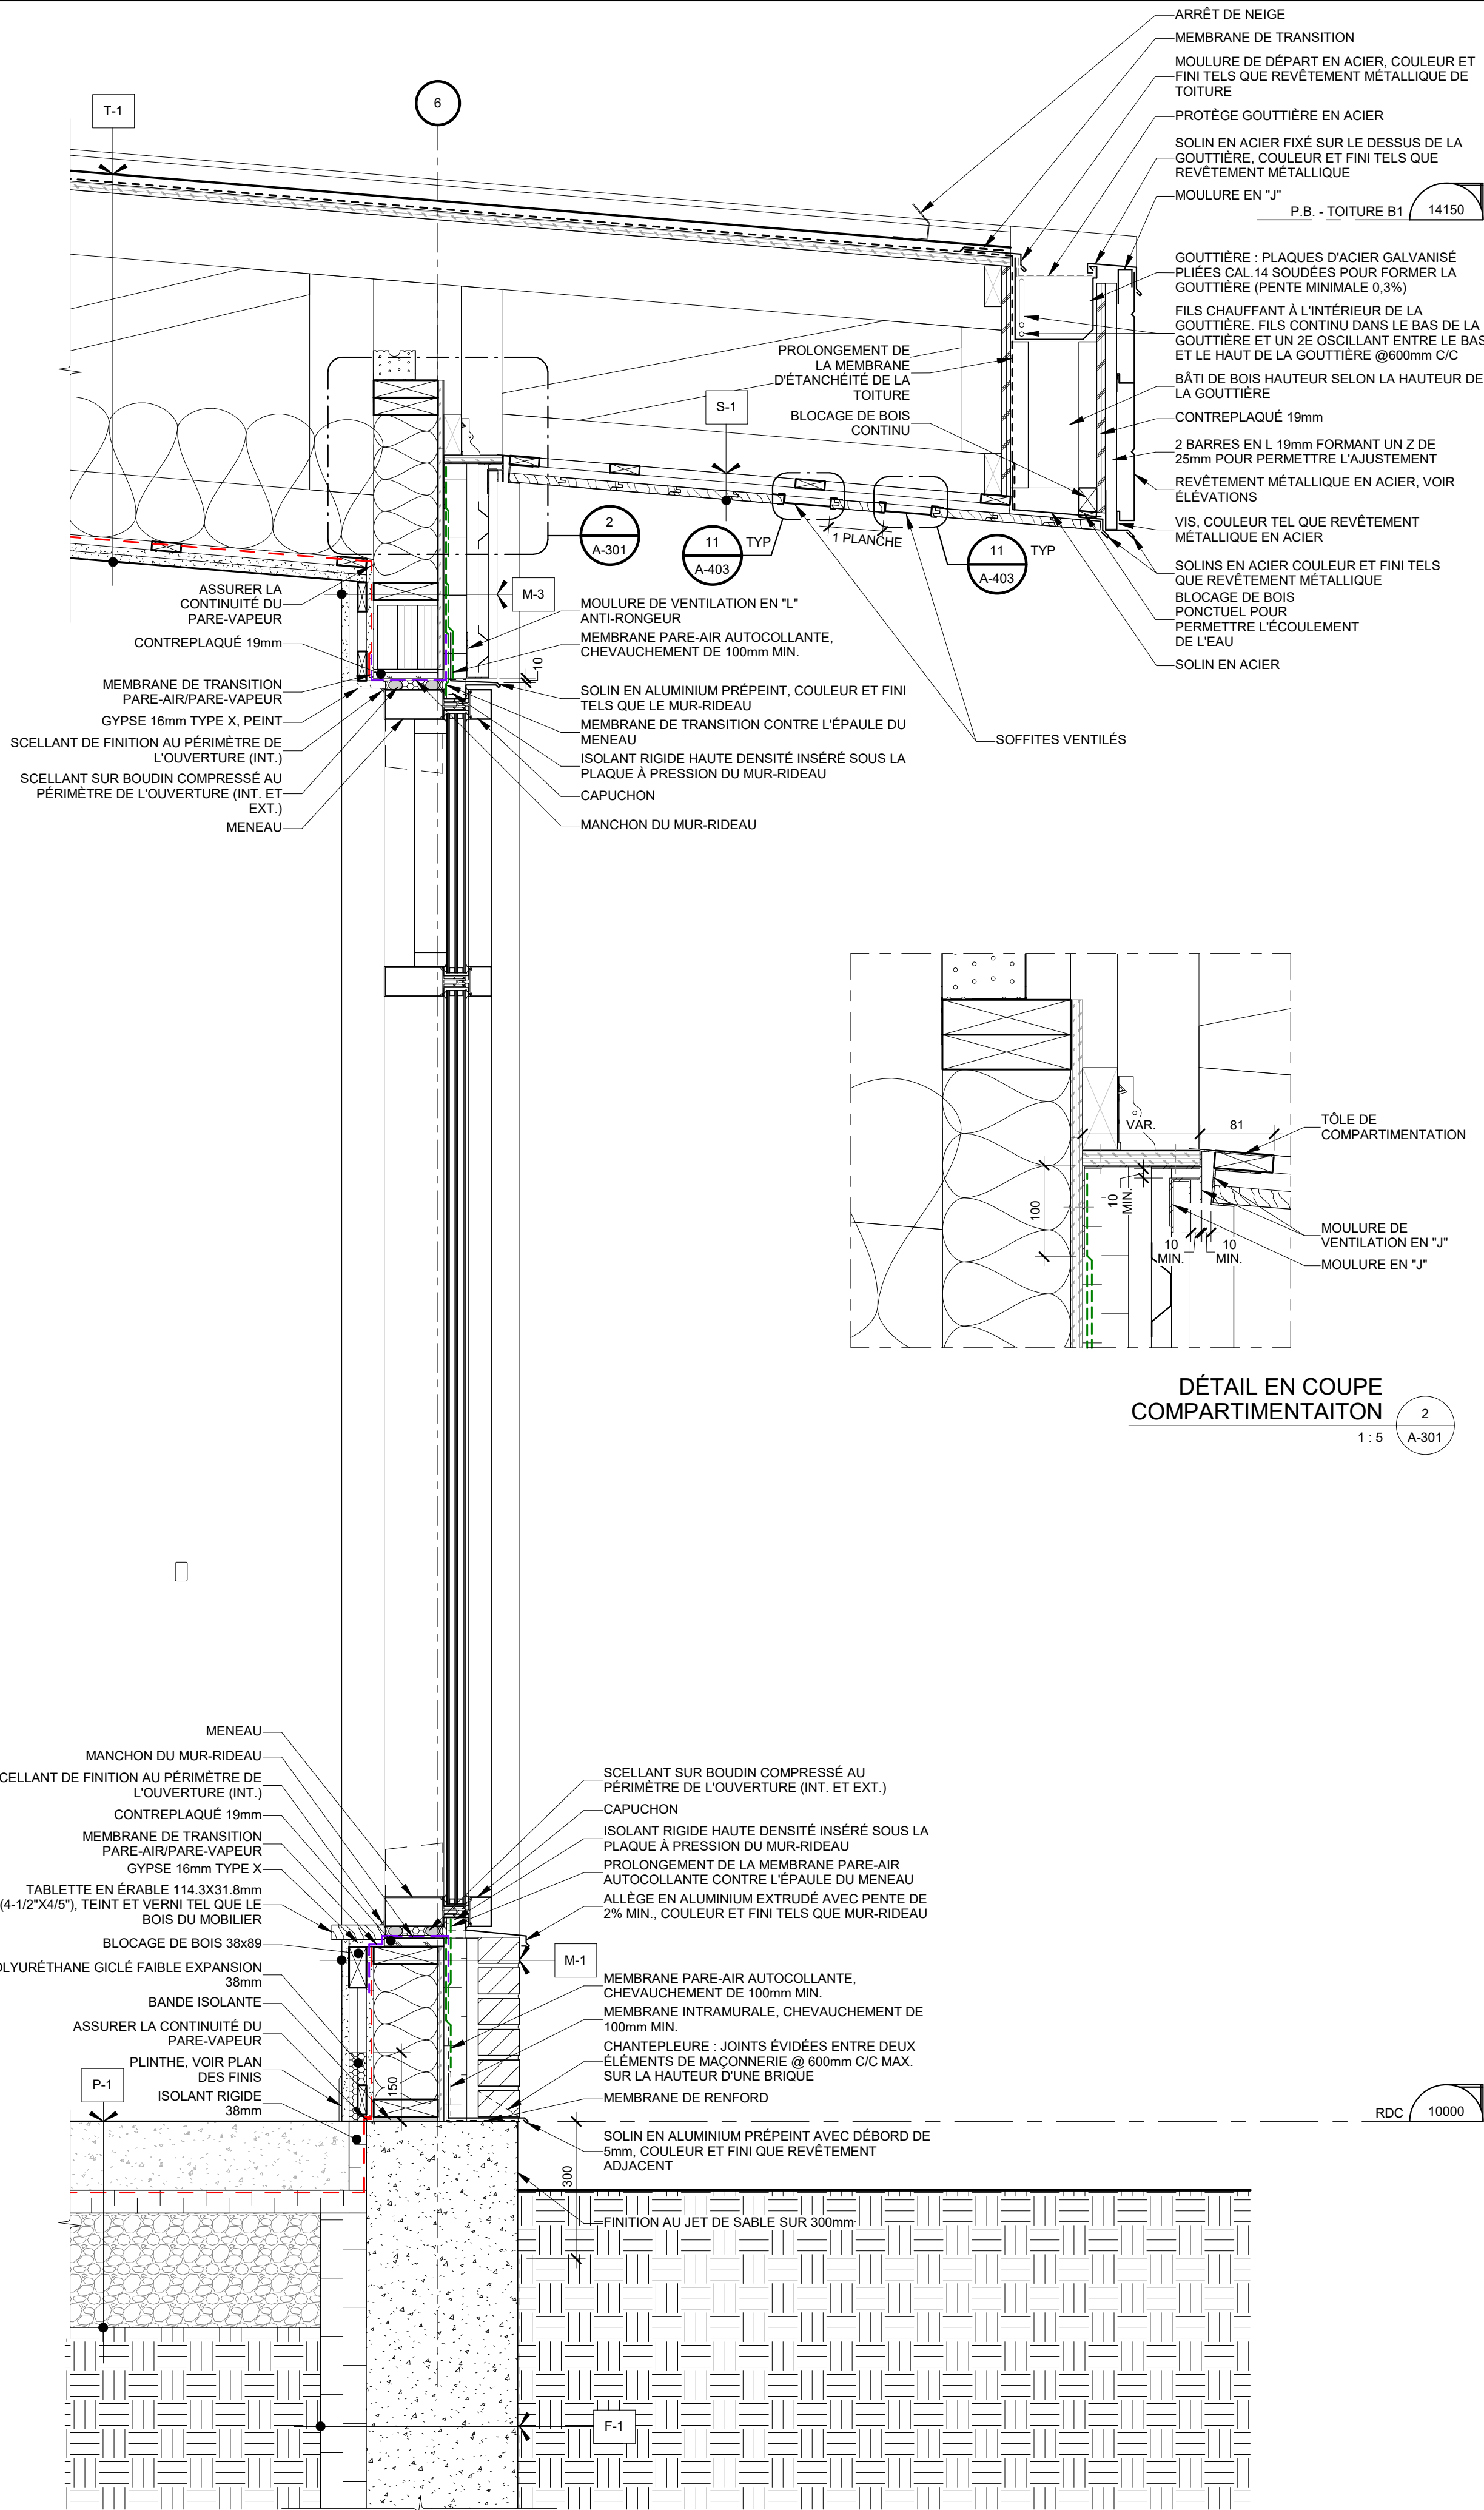

COUPE DE MUR
MUR SUD
1:10
A-301

NOTE GÉNÉRALE	
ASSURER LA CONTINUITÉ DE LA RÉSISTANCE AU FEU (MURS ET TOITS) TYP.	
TOITURE	
T-1	TOITURE MÉTALLIQUE EN PENTE
DRF	REVÊTEMENT MÉTALLIQUE À ATTACHES DISSIMULÉES
45 MIN.	MEMBRANE AUTOCOLLANTE HAUTE TEMPÉRATURE
	CONTREPLAQUÉ 19mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.
	POUTRELLE DE BOIS, VOIR DOC. ING. STRUCT.
	ENTRETOIT VENTILÉ
	ISOLANT EN NATTE, FIBRE DE VERRE 300mm (R-40)
	PARE-VAPEUR EN FEUILLE
	FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
	2 GYPSES TYPE C 16mm, PEINT
SOFITTE	
S-1	SOFITTE DE BOIS
	2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
	REVÊTEMENT DE BOIS POUR SOFITTE
MURS EXTÉRIEURS	
M-1	MUR DE MAÇONNERIE
DRF	BRIQUE 90mm
45 MIN.	ESPACE D'AIR 25mm
	ISOLANT RIGIDE 50mm
	MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
	CONTREPLAQUÉ 13mm
	OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
	PARE-VAPEUR EN FEUILLE
	GYPSE TYPE X 16mm
	2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
	GYPSE 16mm, PEINT
M-1a	IDEM À M-1, MAIS REMPLACER LE GYPSSE DE FINITION INTÉRIEUR PAR UN CONTREPLAQUÉ 13mm
M-1b	IDEM À M-1, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm
M-2	MUR DE REVÊTEMENT DE BOIS
DRF	REVÊTEMENT DE BOIS VERTICAL, PLANCHES 125mm
45 MIN.	FOURRURES DE BOIS HORIZONTALES 19x64mm
	BARRÉS Z VERTICALES 25mm
	ISOLANT RIGIDE 50mm
	ATTACHES THERMIQUES 50mm
	MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
	CONTREPLAQUÉ 13mm
	OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
	PARE-VAPEUR EN FEUILLE
	GYPSE TYPE X 16mm
	2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
	GYPSE 16mm, PEINT
M-2a	IDEM À M-2, MAIS REMPLACER LE GYPSSE DE FINITION INTÉRIEUR PAR UN CONTREPLAQUÉ 13mm
M-2b	IDEM À M-2, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm
M-3	MUR DE REVÊTEMENT MÉTALLIQUE
DRF	REVÊTEMENT MÉTALLIQUE EN ALUMINIUM
45 MIN.	FOURRURES MÉTALLIQUES HORIZONTALES 22mm
	BARRÉS Z VERTICALES 25mm
	ISOLANT RIGIDE 50mm
	ATTACHES THERMIQUES 50mm
	MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
	CONTREPLAQUÉ 13mm
	OSSATURE EN BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
	PARE-VAPEUR EN FEUILLE
	GYPSE TYPE X 16mm
	2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
	GYPSE 16mm, PEINT
M-3a	IDEM À M-3, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm
M-4	SANS OBJET
M-5	MUR ÉCRAN
	PLANCHE DE BOIS 19x140mm ESPACÉES
	FOURRURES 19x64mm @ 400mm C/C À TEINDRE DE COULEUR NOIR
	STRUCTURE D'ACIER ET DE BOIS, VOIR DOC. ING. STRUCT.
	FOURRURES 19x64mm @ 400mm C/C À TEINDRE DE COULEUR NOIR
	PLANCHE DE BOIS 19x140mm ESPACÉES
M-6	MUR DE REVÊTEMENT DE BOIS
DRF	REVÊTEMENT DE BOIS VERTICAL, PLANCHES 125mm
45 MIN.	FOURRURES DE BOIS HORIZONTALES 19x64mm
	BARRÉS Z VERTICALES 25mm
	ISOLANT RIGIDE 50mm
	ATTACHES THERMIQUES 50mm
	MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
	CONTREPLAQUÉ 13mm
	OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
	PARE-VAPEUR EN FEUILLE
	GYPSE TYPE X 16mm
	2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 38x64mm @ 400mm C/C
	GYPSE 16mm, PEINT
PA-1	PARAPET
DRF	MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
45 MIN.	CONTREPLAQUÉ 19mm
	ISOLANT RIGIDE 38mm
	ISOLANT RIGIDE 50mm
	CONTREPLAQUÉ 13mm
	OSSATURE EN BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
	PARE-VAPEUR EN FEUILLE
	GYPSE TYPE X 16mm
	2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 38x64mm @ 400mm C/C
	GYPSE 16mm, PEINT
PA-2	PARAPET
DRF	TOILE D'ACIER PLIÉ, CAL. 22
45 MIN.	MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
	CONTREPLAQUÉ 19mm
	OSSATURE DE BOIS 38x38mm @ 400mm C/C REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
	CONTREPLAQUÉ 13mm
	OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
	PARE-VAPEUR EN FEUILLE
	GYPSE TYPE X 16mm
	2 GYPSES TYPE X 16mm, PEINT
PA-3	PARAPET
	TOILE EN ACIER PLIÉ, CAL. 22
	MEMBRANE INTRAMURALE
	CONTREPLAQUÉ 19mm
	OSSATURE DE BOIS 38x140mm @ 400mm C/C
PA-4	PARAPET
	TOILE EN ACIER PLIÉ, CAL. 22
	MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
	CONTREPLAQUÉ 19mm
	OSSATURE DE BOIS 38x38mm @ 400mm C/C REMPLI D'ISOLANT EN LAINE DE ROCHE
	CONTREPLAQUÉ 13mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.
FONDATIONS	
F-1	FONDATION - MUR DE MAÇONNERIE
	Panneau de protection
	Membrane élastomère liquide (poursuivre la membrane jusqu'au bas des semelles de fondation)
	BÉTON, VOIR DOC. ING. STRUCT.
	ISOLANT RIGIDE 100mm (poursuivre l'isolant jusqu'aux semelles de fondation)
PLANCHERS	
P-1	DALLE DE BÉTON - PAVILLON PRINCIPAL
	DALLE DE BÉTON 150mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.
	PARE-VAPEUR EN FEUILLE
	ISOLANT RIGIDE 50mm
	(SUR LES PREMIERS 1200mm AU PÉRIMÈTRE DU MUR EXT.)
	REMBLAI

Ordre des architectes

A 3990

JEAN-FRANÇOIS JULIEN

ARCHITECTE

du Québec

NE PAS
UTILISER POUR
CONSTRUCTION

NOTES :

L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS DE CES DESSINS ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. CE DESSIN POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.

4	2025-05-08	SOUMISSION	JFJ
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%	JFJ
1	2024-07-18	EXÉCUTION - AVANCEMENT 50%	JFJ
NO.	DATE	ÉMIS	PAR
ÉMISSIONS			

PROJET :

Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre

NOUVEAU BÂTIMENT

49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3

TITRE :

COUPES DE MUR

CONÇU : HF/JFJ

DATE : 2023/05/01

N/D : 22-2022

DESSINÉ : AFM

FIC/2022_A_GEN-2023

FEUILLE : 13/33

VÉRIFIÉ : JFJ

ÉCH. : Comme Indiqué


A-301

6963, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2S 2N1

Téléphone : 514 272-6798 • courriel:gcardinjulien.com

www.cardinjulien.com


2025-05-05 13:45:19

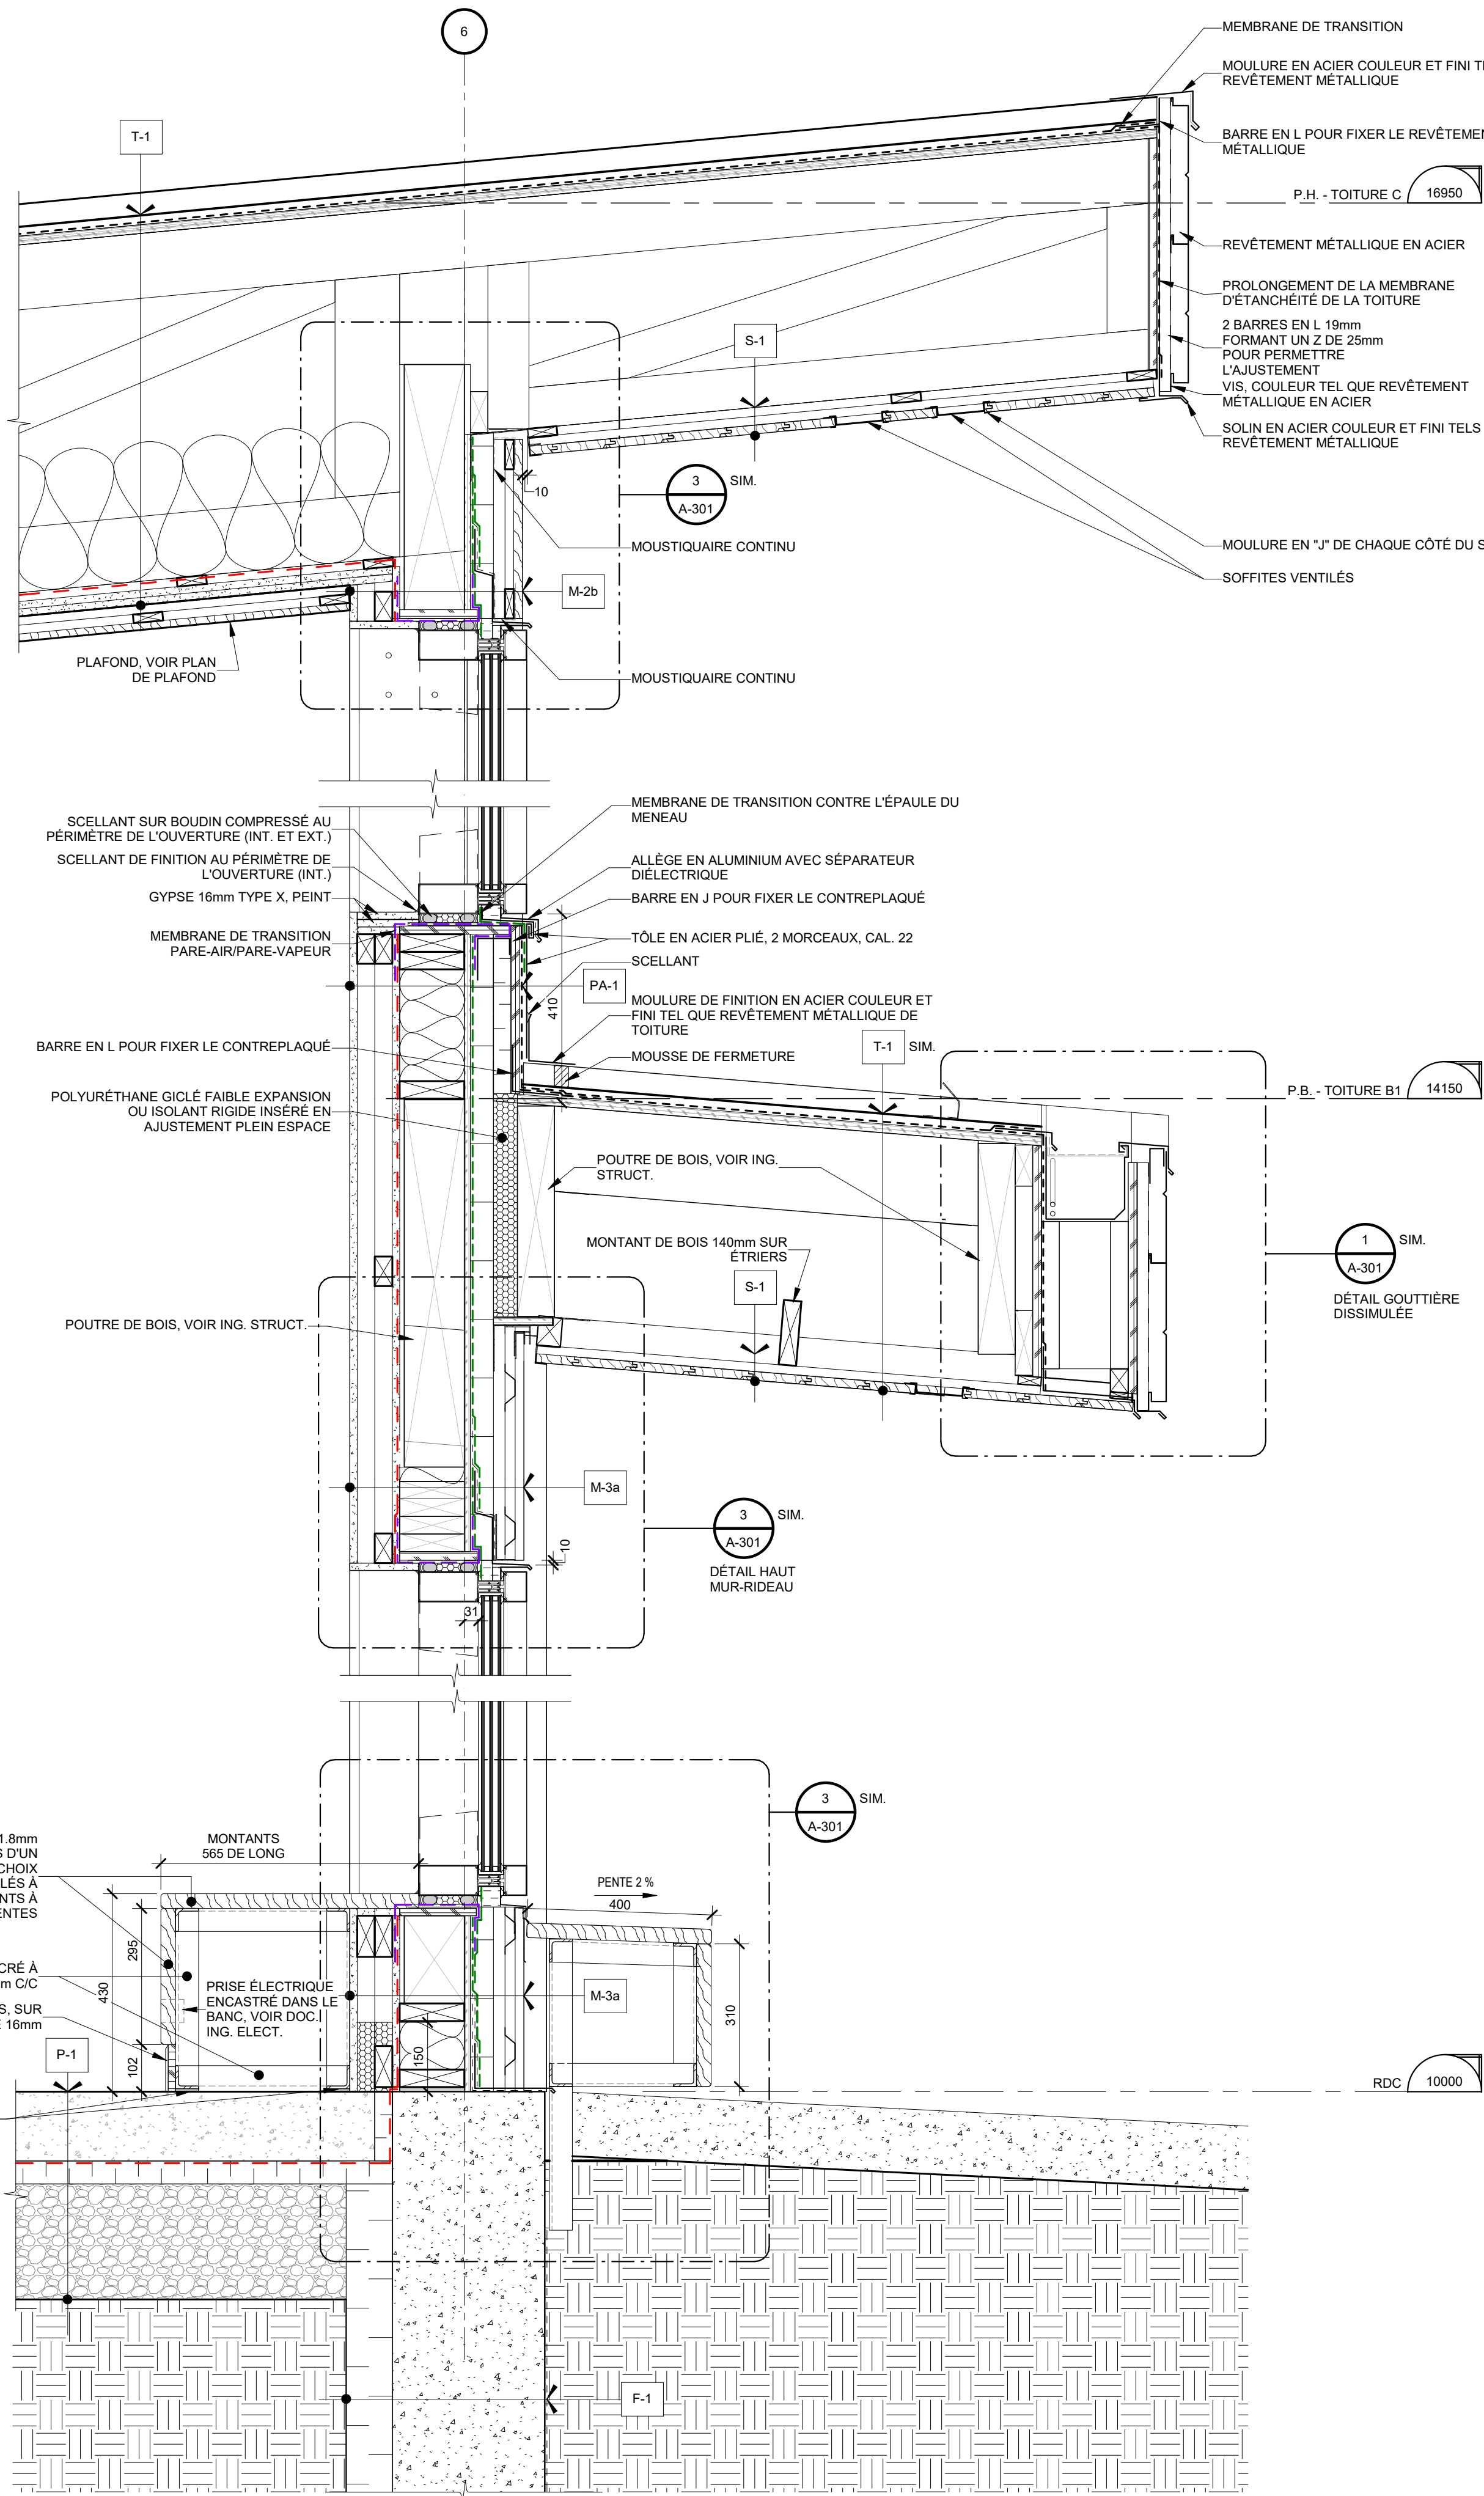

COUPE DE MUR
MUR SUD - DOUBLE HAUTEUR

1 : 10

NOTE GÉNÉRALE	
ASSURER LA CONTINUITÉ DE LA RÉSISTANCE AU FEU (MURS ET TOITS) TYP.	
TOITURE	
T-1	TOITURE MÉTALLIQUE EN PENTE
DRF	• REVÊTEMENT MÉTALLIQUE À ATTACHES DISSIMULÉES
45 MIN.	• MEMBRANE AUTOCOLLANTE HAUTE TEMPÉRATURE
	• CONTREPLAQUÉ 19mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.
	• POUTRELLE DE BOIS, VOIR DOC. ING. STRUCT.
	• ENTRETOIT VENTILÉ
	• ISOLANT EN NATTE, FIBRE DE VERRE 300mm (R-40)
	• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
	• FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
	• 2 GYPSES TYPE C 16mm, PEINT
SOFFITE	
S-1	SOFFITE DE BOIS
DRF	• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
45 MIN.	• REVÊTEMENT DE BOIS POUR SOFFITE
MURS EXTÉRIEURS	
MUR DE MAÇONNERIE	
M-1	• BRIQUE 90mm
DRF	• ESPACE D'AIR 25mm
45 MIN.	• ISOLANT RIGIDE 50mm
	• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
	• CONTREPLAQUÉ 13mm
	• OSSATURE DE BOIS 38x140mm
	(VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
	• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
	• GYPSE TYPE X 16mm
	• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
	• GYPSE 16mm, PEINT
M-1a	• IDEM À M-1, MAIS REMPLACER LE GYPSE DE FINITION INTÉRIEUR PAR UN CONTREPLAQUÉ 13mm
M-1b	• IDEM À M-1, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm
MUR DE REVÊTEMENT DE BOIS	
M-2	• REVÊTEMENT DE BOIS VERTICAL, PLANCHES 125mm
DRF	• FOURRURES DE BOIS HORIZONTALES 19x64mm
45 MIN.	• BARRES Z VERTICALES 25mm
	• ISOLANT RIGIDE 50mm
	• ATTACHES THERMIQUES 50mm
	• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
	• CONTREPLAQUÉ 13mm
	• OSSATURE DE BOIS 38x140mm
	(VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
	• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
	• GYPSE TYPE X 16mm
	• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
	• GYPSE 16mm, PEINT
M-2a	• IDEM À M-2, MAIS REMPLACER LE GYPSE DE FINITION INTÉRIEUR PAR UN CONTREPLAQUÉ 13mm
M-2b	• IDEM À M-2, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm
MUR DE REVÊTEMENT MÉTALLIQUE	
M-3	• REVÊTEMENT MÉTALLIQUE EN ALUMINIUM
DRF	• FOURRURES MÉTALLIQUES HORIZONTALES 22mm
45 MIN.	• BARRES Z VERTICALES 25mm
	• ISOLANT RIGIDE 50mm
	• ATTACHES THERMIQUES 50mm
	• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
	• CONTREPLAQUÉ 13mm
	• OSSATURE EN BOIS 38x140mm
	(VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
	• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
	• GYPSE TYPE X 16mm
	• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
	• GYPSE 16mm, PEINT
M-3a	• IDEM À M-3, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm
SANS OBJET	
M-4	
M-5	
MUR ÉCRAN	
M-6	• PLANCHE DE BOIS 19x140mm ESPACÉES
DRF	• FOURRURES 19x64mm @ 400mm C/C À TEINDRE DE COULEUR NOIR
45 MIN.	• STRUCTURE D'ACIER ET DE BOIS, VOIR DOC. ING. STRUCT.
	• FOURRURES 19x64mm @ 400mm C/C À TEINDRE DE COULEUR NOIR
	• PLANCHE DE BOIS 19x140mm ESPACÉES
MUR DE REVÊTEMENT DE BOIS	
M-6	• REVÊTEMENT DE BOIS VERTICAL, PLANCHES 152mm
DRF	• FOURRURES DE BOIS HORIZONTALES 19x64mm
45 MIN.	• BARRES Z VERTICALES 25mm
	• ISOLANT RIGIDE 50mm
	• ATTACHES THERMIQUES 50mm
	• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
	• CONTREPLAQUÉ 13mm
	• OSSATURE DE BOIS 38x140mm
	(VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
	• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
	• 2 GYPSES TYPE X 16mm
PARAPET	
PA-1	PARAPET
DRF	• MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
45 MIN.	• CONTREPLAQUÉ 19mm
	• ISOLANT RIGIDE 38mm
	• ISOLANT RIGIDE 50mm
	• CONTREPLAQUÉ 13mm
	• OSSATURE EN BOIS 38x140mm
	(VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
	• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
	• GYPSE TYPE X 16mm
	• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 38x64mm @ 400mm C/C
	• GYPSE 16mm, PEINT
PA-2	PARAPET
DRF	• TOILE D'ACIER PLIÉ, CAL. 22
45 MIN.	• MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
	• CONTREPLAQUÉ 19mm
	• OSSATURE DE BOIS 38x89mm @ 400mm C/C REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
	• CONTREPLAQUÉ 13mm
	• OSSATURE DE BOIS 38x140mm
	(VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
	• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
	• 2 GYPSES TYPE X 16mm, PEINT
PA-3	PARAPET
DRF	• TOILE EN ACIER PLIÉ, CAL. 22
45 MIN.	• MEMBRANE INTRAMURALE
	• CONTREPLAQUÉ 19mm
	• OSSATURE DE BOIS 38x140mm @ 400mm C/C
PA-4	PARAPET
DRF	• TOILE EN ACIER PLIÉ, CAL. 22
45 MIN.	• MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
	• CONTREPLAQUÉ 19mm
	• OSSATURE DE BOIS 38x38mm @ 400mm C/C REMPLI D'ISOLANT EN LAINE DE ROCHE
	• CONTREPLAQUÉ 13mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.
FONDACTIONS	
F-1	FONDATION - MUR DE MAÇONNERIE
DRF	• PANNEAU DE PROTECTION
45 MIN.	• MEMBRANE ELASTOMÈRE LIQUIDE (POUR SUIVRE LA MEMBRANE JUSQU'AU BAS DES SEMELLES DE FONDATION)
	• BÉTON, VOIR DOC. ING. STRUCT.
	• ISOLANT RIGIDE 100mm (POUR SUIVRE L'ISOLANT JUSQU'AU SEMELLES DE FONDATION)
PLANCHERS	
P-1	DALLE DE BÉTON - PAVILLON PRINCIPAL
DRF	• DALLE DE BÉTON 150mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.
45 MIN.	• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
	• ISOLANT RIGIDE 50mm
	(SUR LES PREMIERS 1200mm AU PÉRIMÈTRE DU MUR EXT.)
	• REMBLAI

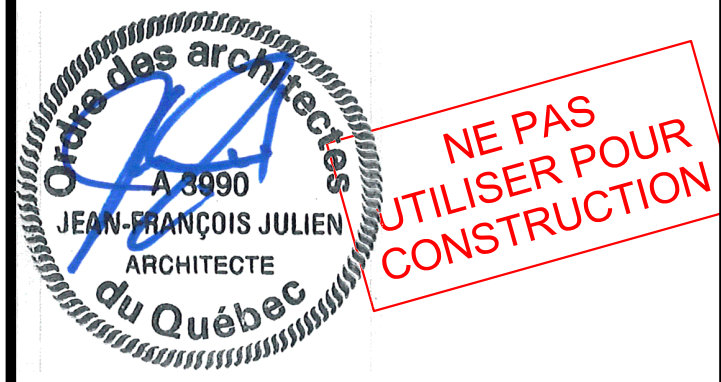

NOTES :

L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS DE CES DESSINS ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. CE DESSIN POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.

NO.	DATE	ÉMISSIONS	ÉMIS
4	2025-05-08	SOUSSION	JFJ
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%	JFJ
NO.	DATE	ÉMIS	PAR

DRÔITS D'AUTEUR :

AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN NE PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR UN AUTRE PROJET SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE CARDIN JULIEN INC.



Cardin Julien

8963, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2S 2N1
Téléphone : 514 272-6798 • courriel@cardinjulien.com
www.cardinjulien.com

PROJET :

Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre

NOUVEAU BÂTIMENT



49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3

TITRE :

COUPES DE MUR

CONÇU : HF/JFJ	DATE : 2023/05/01	NO : 22-2022
DESSINÉ : AFM	FIC/2022_A_GEN-2023	FEUILLE : 14/33
VÉRIFIÉ : JFJ	ÉCH. : Comme Indiqué	A-302

2025-05-05 13:45:26

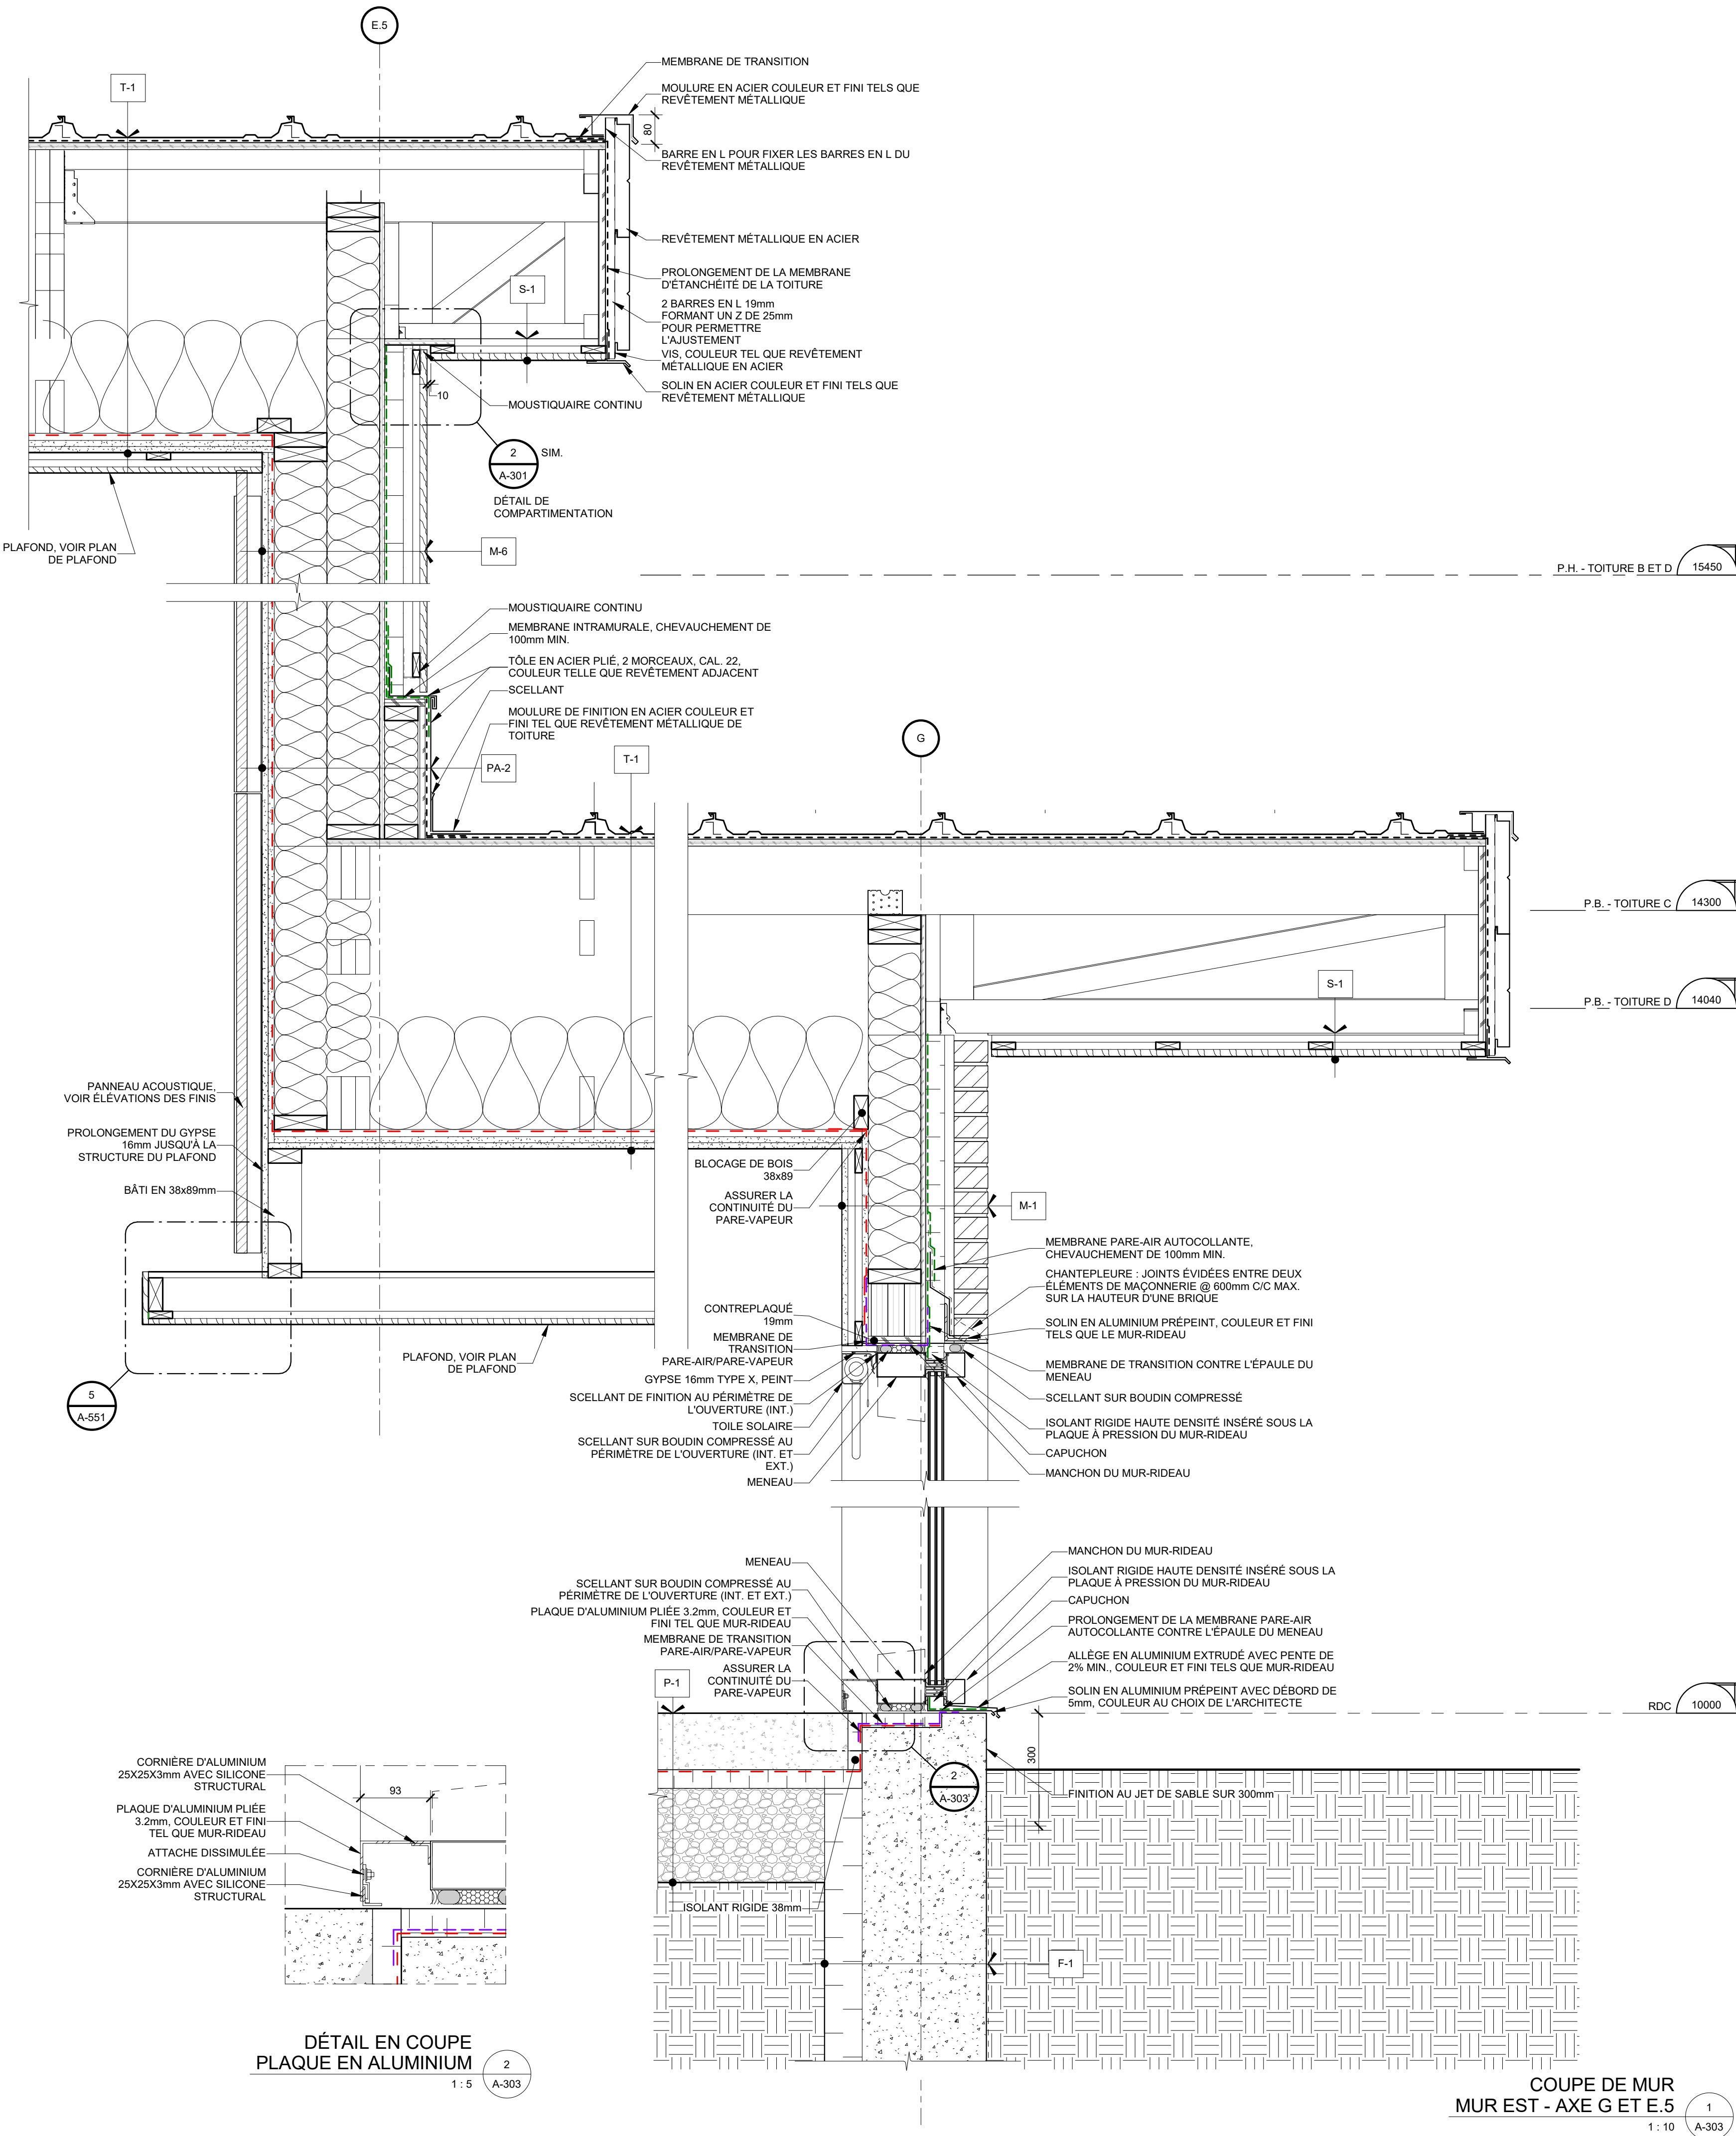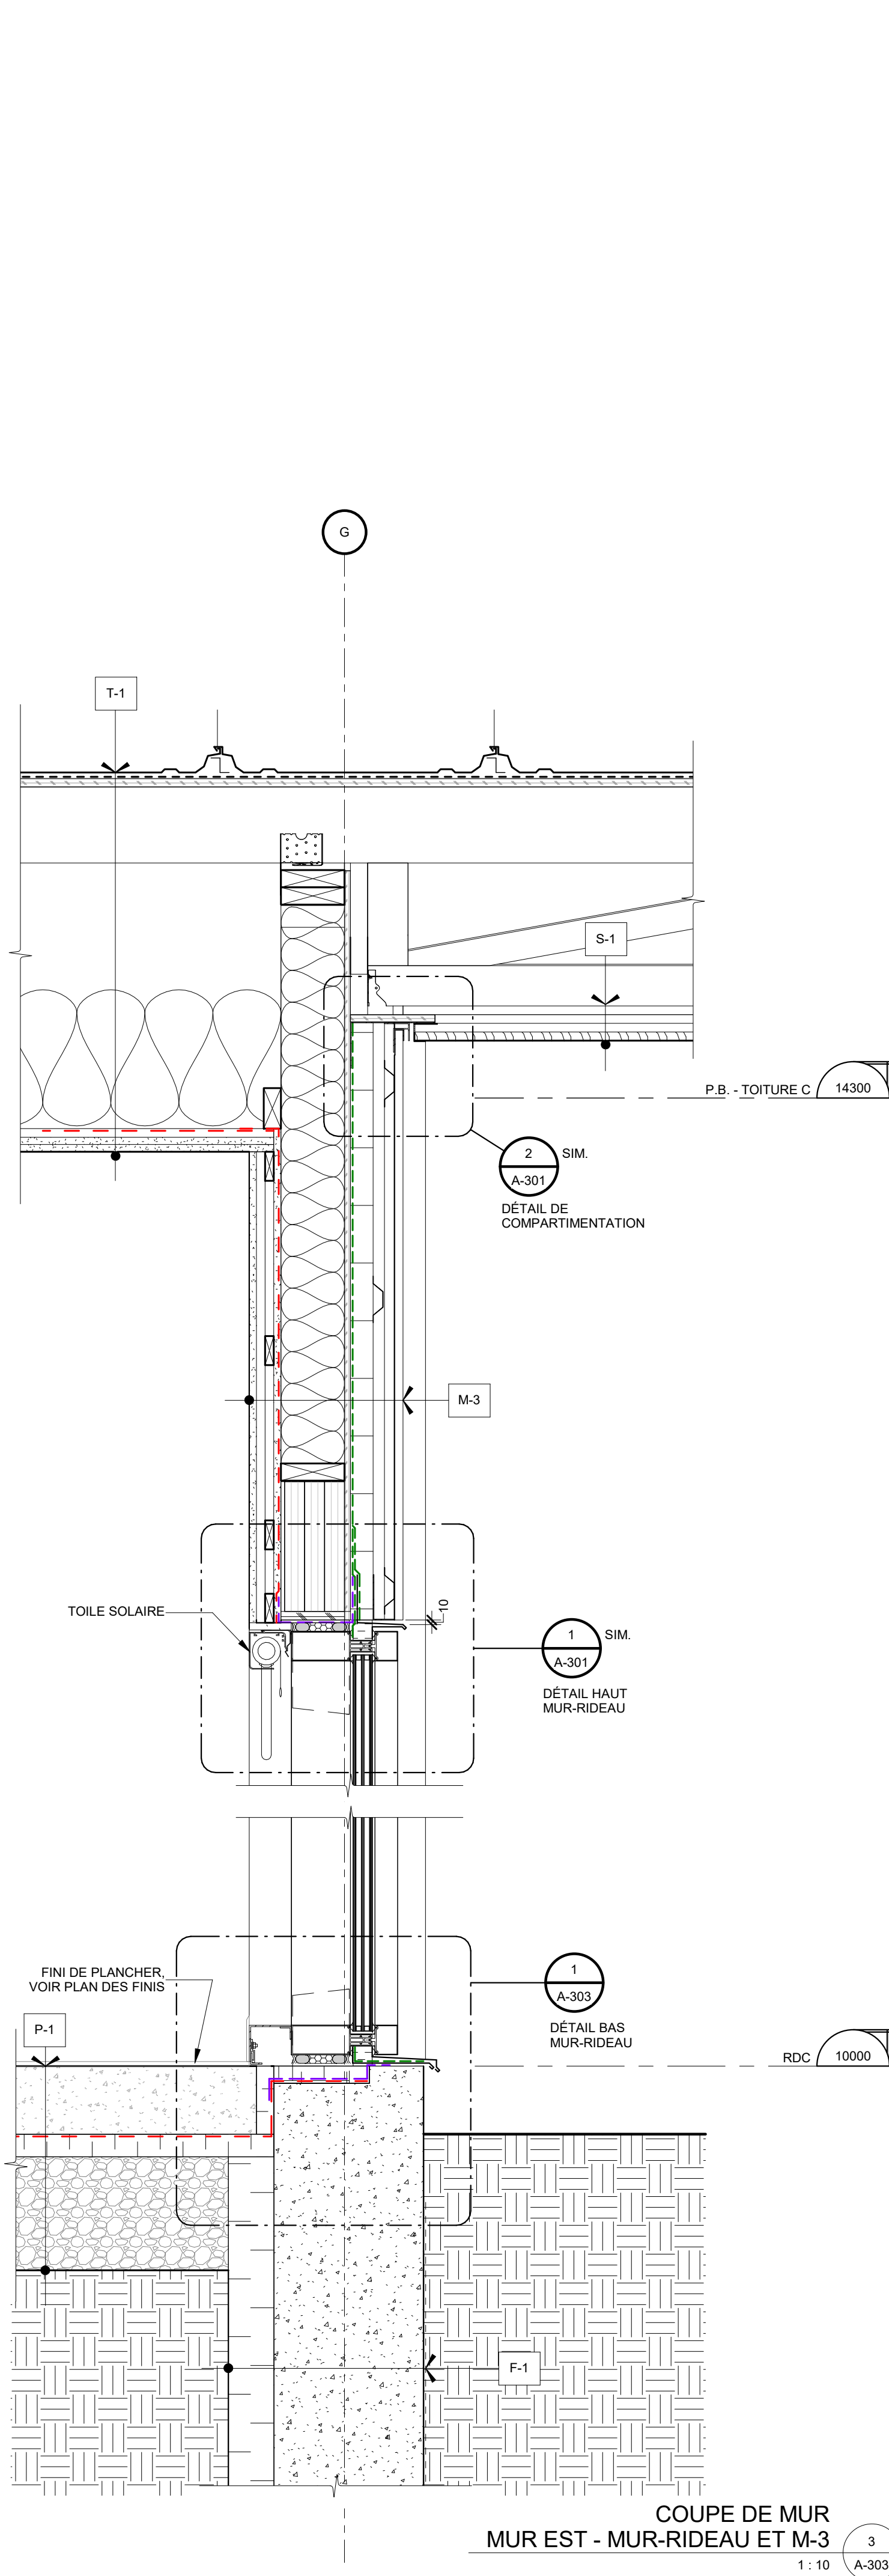

NOTE GÉNÉRALE

ASSURER LA CONTINUITÉ DE LA RÉSISTANCE AU FEU (MURS ET TOITS) TYP.

TOITURE

T-1

DRF 45 MIN.

TOITURE MÉTALLIQUE EN PENTE

• REVÊTEMENT MÉTALLIQUE À ATTACHES DISSIMULÉES

• MEMBRANE AUTOCOLLANTE HAUTE TEMPÉRATURE

CONTREPLAQUÉ 19mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.

POUTRELLE DE BOIS, VOIR DOC. ING. STRUCT.

ENTRETOIT VENTILÉ

ISOLANT EN NATTE, FIBRE DE VERRE 300mm (R-40)

PARE-VAPEUR EN FEUILLE

FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C

2 GYPSES TYPE C 16mm, PEINT

SOFITTE

S-1

DRF 45 MIN.

SOFITTE DE BOIS

• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C

• REVÊTEMENT DE BOIS POUR SOFITTE

MURS EXTÉRIEURS

M-1

DRF 45 MIN.

MUR DE MAÇONNERIE

• BRIQUE 90mm

• ESPACE D'AIR 25mm

ISOLANT RIGIDE 50mm

MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE

CONTREPLAQUÉ 13mm

OSSATURE DE BOIS 38x140mm

(VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE

PARE-VAPEUR EN FEUILLE

GYPSE TYPE X 16mm

2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C

GYPSE 16mm, PEINT

M-1a

DRF 45 MIN.

• IDEM À M-1, MAIS REMPLACER LE GYPSE DE FINITION INTÉRIEUR PAR UN CONTREPLAQUÉ 13mm

M-1b

DRF 45 MIN.

• IDEM À M-1, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm

M-2

DRF 45 MIN.

MUR DE REVÊTEMENT DE BOIS

• REVÊTEMENT DE BOIS VERTICAL, PLANCHES 125mm

FOURRURES DE BOIS HORIZONTALES 19x64mm

BARRES Z VERTICALES 25mm

ISOLANT RIGIDE 50mm

ATTACHES THERMIQUES 50mm

MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE

CONTREPLAQUÉ 13mm

OSSATURE DE BOIS 38x140mm

(VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE

PARE-VAPEUR EN FEUILLE

GYPSE TYPE X 16mm

2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C

GYPSE 16mm, PEINT

M-2a

DRF 45 MIN.

• IDEM À M-2, MAIS REMPLACER LE GYPSE DE FINITION INTÉRIEUR PAR UN CONTREPLAQUÉ 13mm

M-2b

DRF 45 MIN.

• IDEM À M-2, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm

M-3

DRF 45 MIN.

MUR DE REVÊTEMENT MÉTALLIQUE

• REVÊTEMENT MÉTALLIQUE EN ALUMINIUM

FOURRURES MÉTALLIQUES HORIZONTALES 22mm

BARRES Z VERTICALES 25mm

ISOLANT RIGIDE 50mm

ATTACHES THERMIQUES 50mm

MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE

CONTREPLAQUÉ 13mm

OSSATURE EN BOIS 38x140mm

(VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE

PARE-VAPEUR EN FEUILLE

GYPSE TYPE X 16mm

2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C

GYPSE 16mm, PEINT

M-3a

DRF 45 MIN.

• IDEM À M-3, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm

M-4

DRF 45 MIN.

SANS OBJET

M-5

DRF 45 MIN.

MUR ÉCRAN

• PLANCHE DE BOIS 19x140mm ESPACÉES

FOURRURES 19x64mm @ 400mm C/C À TEINDRE DE COULEUR NOIR

STRUCTURE D'ACIER ET DE BOIS, VOIR DOC. ING. STRUCT.

FOURRURES 19x64mm @ 400mm C/C À TEINDRE DE COULEUR NOIR

PLANCHE DE BOIS 19x140mm ESPACÉES

M-6

DRF 45 MIN.

MUR DE REVÊTEMENT DE BOIS

• REVÊTEMENT DE BOIS VERTICAL, PLANCHES 152mm

FOURRURES DE BOIS HORIZONTALES 19x64mm

BARRES Z VERTICALES 25mm

ISOLANT RIGIDE 50mm

ATTACHES THERMIQUES 50mm

MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE

CONTREPLAQUÉ 13mm

OSSATURE DE BOIS 38x140mm

(VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE

PARE-VAPEUR EN FEUILLE

GYPSE TYPE X 16mm

2 GYPSES TYPE X 16mm

PA-1

DRF 45 MIN.

PARAPET

• MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ

CONTREPLAQUÉ 19mm

ISOLANT RIGIDE 38mm

ISOLANT RIGIDE 50mm

CONTREPLAQUÉ 13mm

OSSATURE EN BOIS 38x140mm

(VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE

PARE-VAPEUR EN FEUILLE

GYPSE TYPE X 16mm

2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 38x64mm @ 400mm C/C

GYPSE 16mm, PEINT

PA-2

DRF 45 MIN.

PARAPET

• TOILE D'ACIER PLIÉ, CAL. 22

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ

CONTREPLAQUÉ 19mm

OSSATURE DE BOIS 38x89mm @ 400mm C/C REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE

CONTREPLAQUÉ 13mm

OSSATURE DE BOIS 38x140mm

(VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE

PARE-VAPEUR EN FEUILLE

2 GYPSES TYPE X 16mm, PEINT

PA-3

DRF 45 MIN.

PARAPET

• TOILE EN ACIER PLIÉ, CAL. 22

MEMBRANE INTRAMURALE

CONTREPLAQUÉ 19mm

OSSATURE DE BOIS 38x140mm @ 400mm C/C

PA-4

DRF 45 MIN.

PARAPET

• TOILE EN ACIER PLIÉ, CAL. 22

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ

CONTREPLAQUÉ 19mm

OSSATURE DE BOIS 38x38mm @ 400mm C/C REMPLI D'ISOLANT EN LAINE DE ROCHE

CONTREPLAQUÉ 13mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.

FONDATIONS

F-1

DRF 45 MIN.

FONDATION - MUR DE MAÇONNERIE

• PANNEAU DE PROTECTION

MEMBRANE ELASTOMÈRE LIQUIDE (POUR SUIVRE LA MEMBRANE JUSQU'AU BAS DES SEMELLES DE FONDATION)

BÉTON, VOIR DOC. ING. STRUCT.

ISOLANT RIGIDE 100mm

(POUR SUIVRE L'ISOLANT JUSQU'AU SEMELLES DE FONDATION)

PLANCHERS

P-1

DRF 45 MIN.

DALLE DE BÉTON - PAVILLON PRINCIPAL

• DALLE DE BÉTON 150mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.

PARE-VAPEUR EN FEUILLE

ISOLANT RIGIDE 50mm

(SUR LES PREMIERS 1200mm AU PÉRIMÈTRE DU MUR EXT.)

REMBLAI

Ordre des architectes

A 3990

JEAN-FRANÇOIS JULIEN

ARCHITECTE

du Québec

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

NOTES :

L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS DE CES DESSINS ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. CE DESSIN POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.

4	2025-05-08	SOUMISSION	JFJ
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%	JFJ
NO.	DATE	ÉMIS	PAR
ÉMISSIONS			

DROITS D'AUTEUR :

AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN NE PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR UN AUTRE PROJET SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE CARDIN JULIEN INC.

Cardin Julien

6963, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2S 2N1
Téléphone : 514 272-6798 • courriel: @cardinjulien.com
www.cardinjulien.com

PROJET :

Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre

NOUVEAU BÂTIMENT


49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3

TITRE :


COUPES DE MUR

CONÇU : HF/JFJ	DATE : 2023/05/01	ND : 22-2022
DESSINÉ : AFM	FIC/2022_A_GEN-2023	FEUILLE : 15/33
VÉRIFIÉ : JFJ	ÉCH. : Comme Indiqué	A-303

2025-05-08 13:45:32

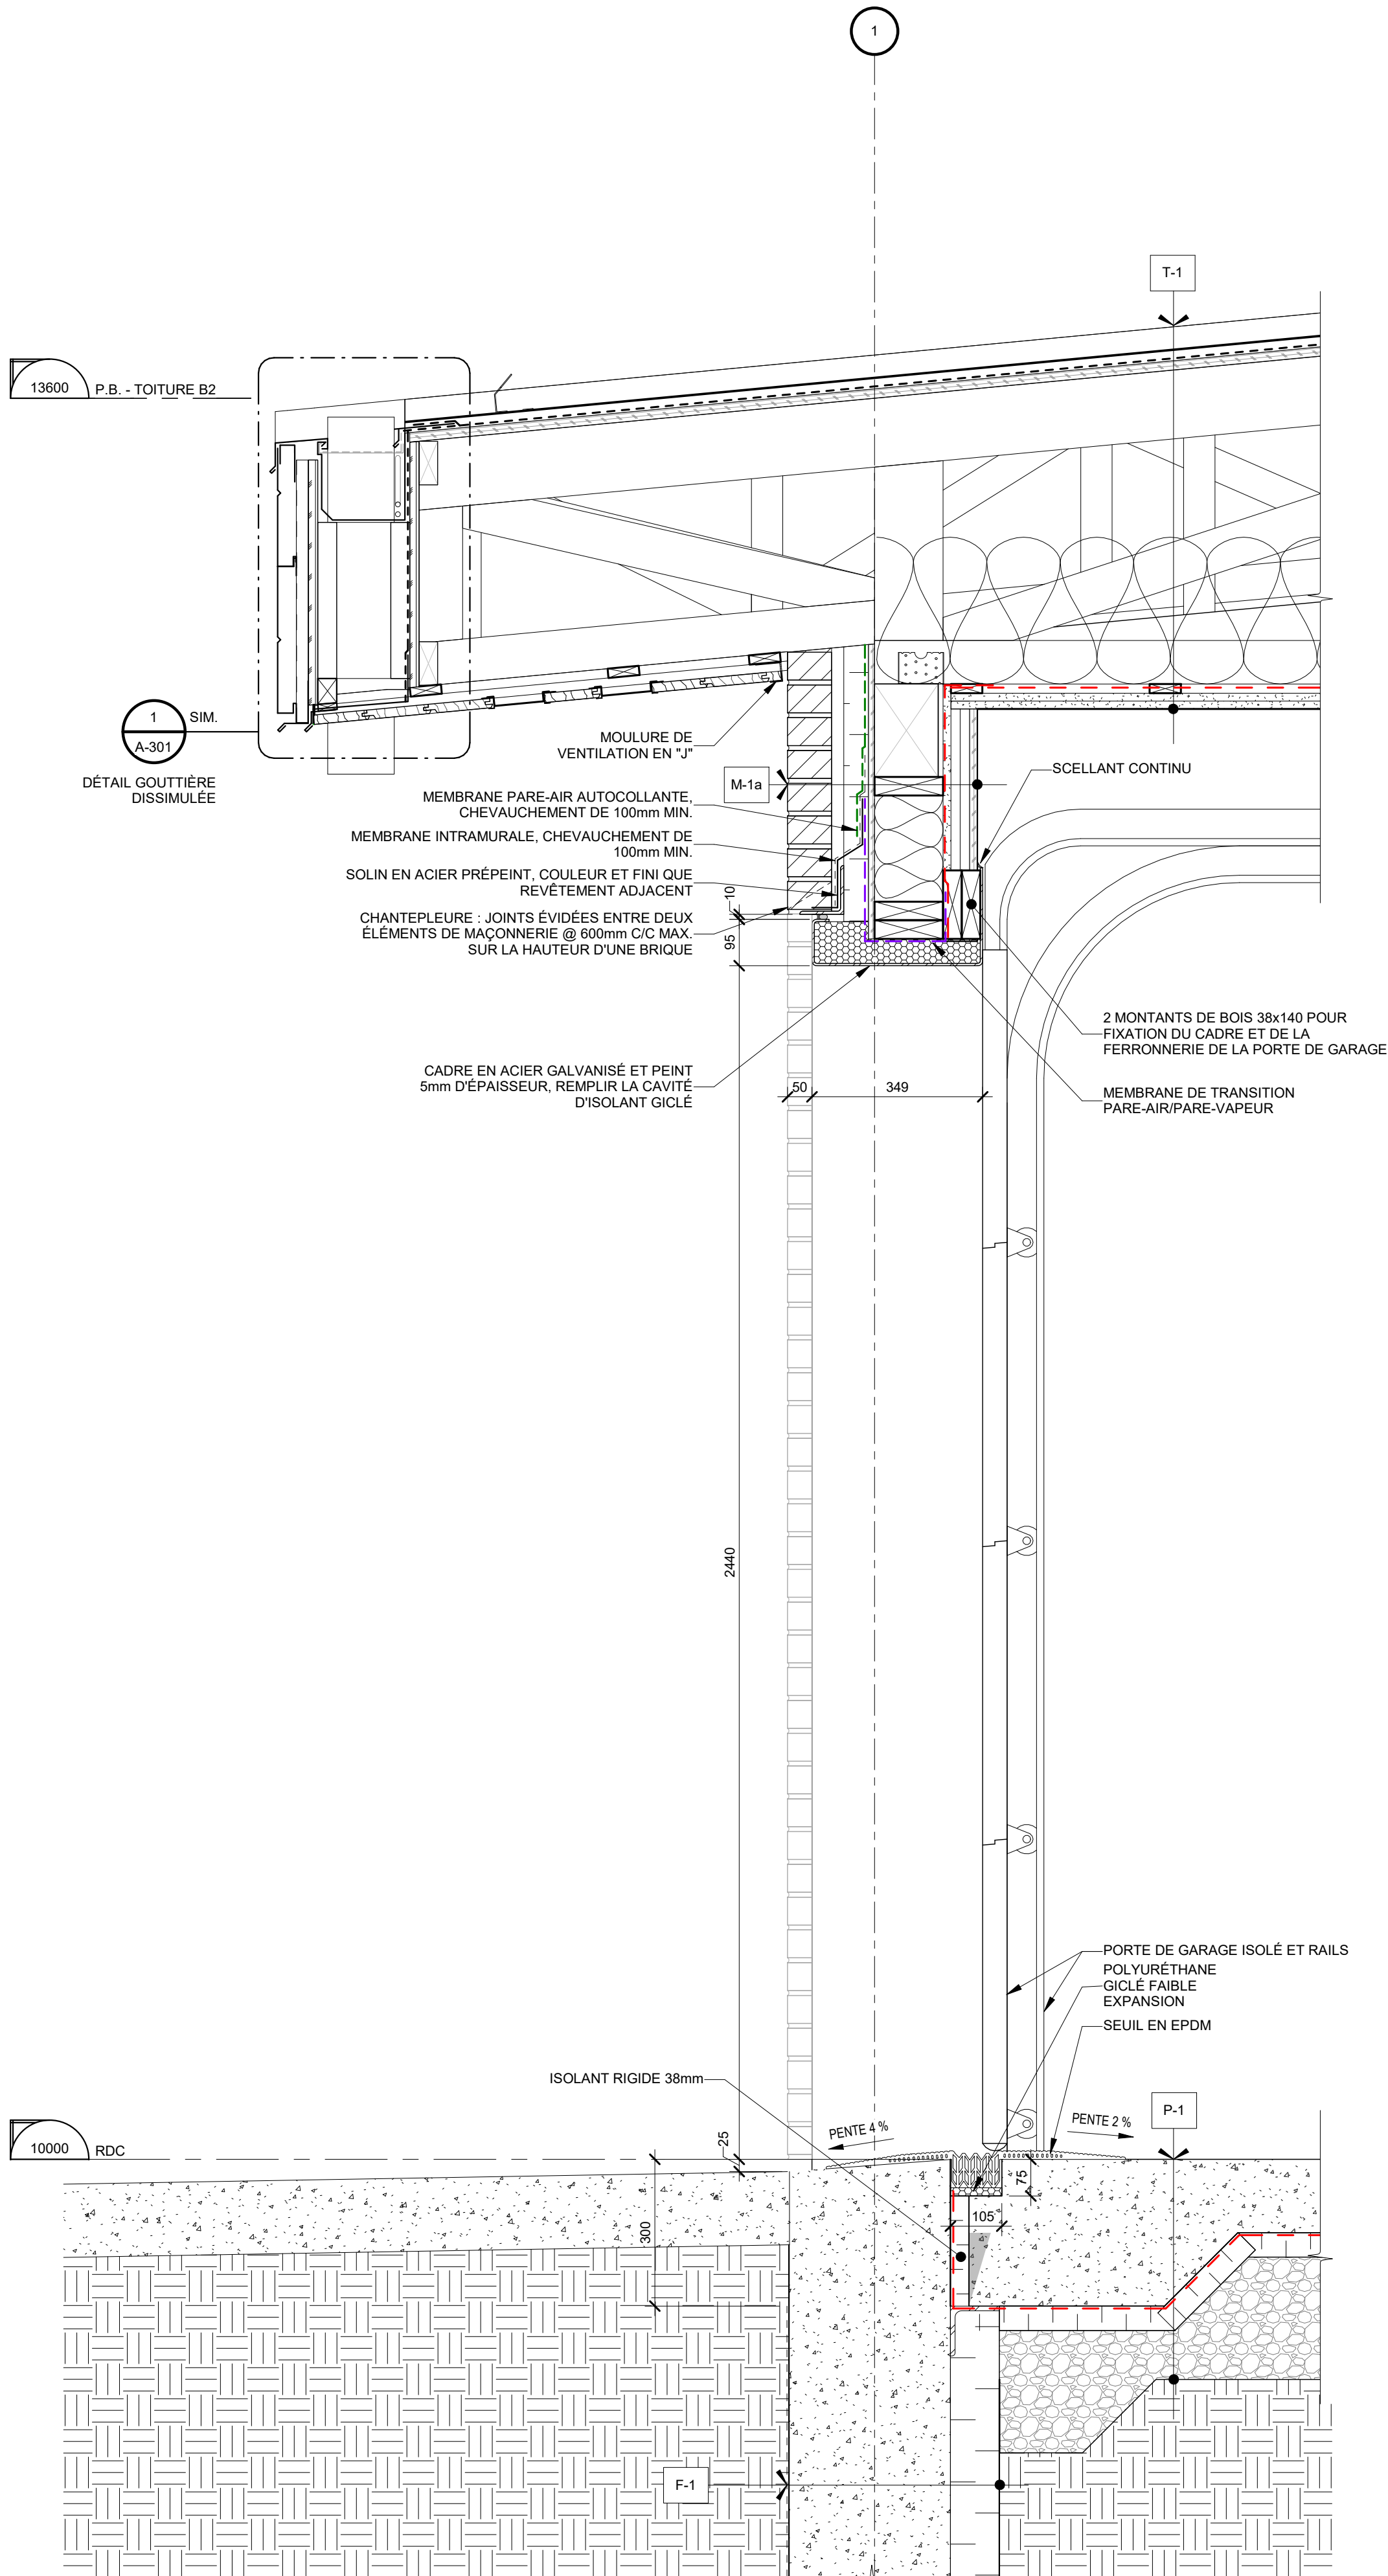

COUPE DE MUR
MUR NORD - PORTE DE GARAGE ATELIER
1 : 10
A-304

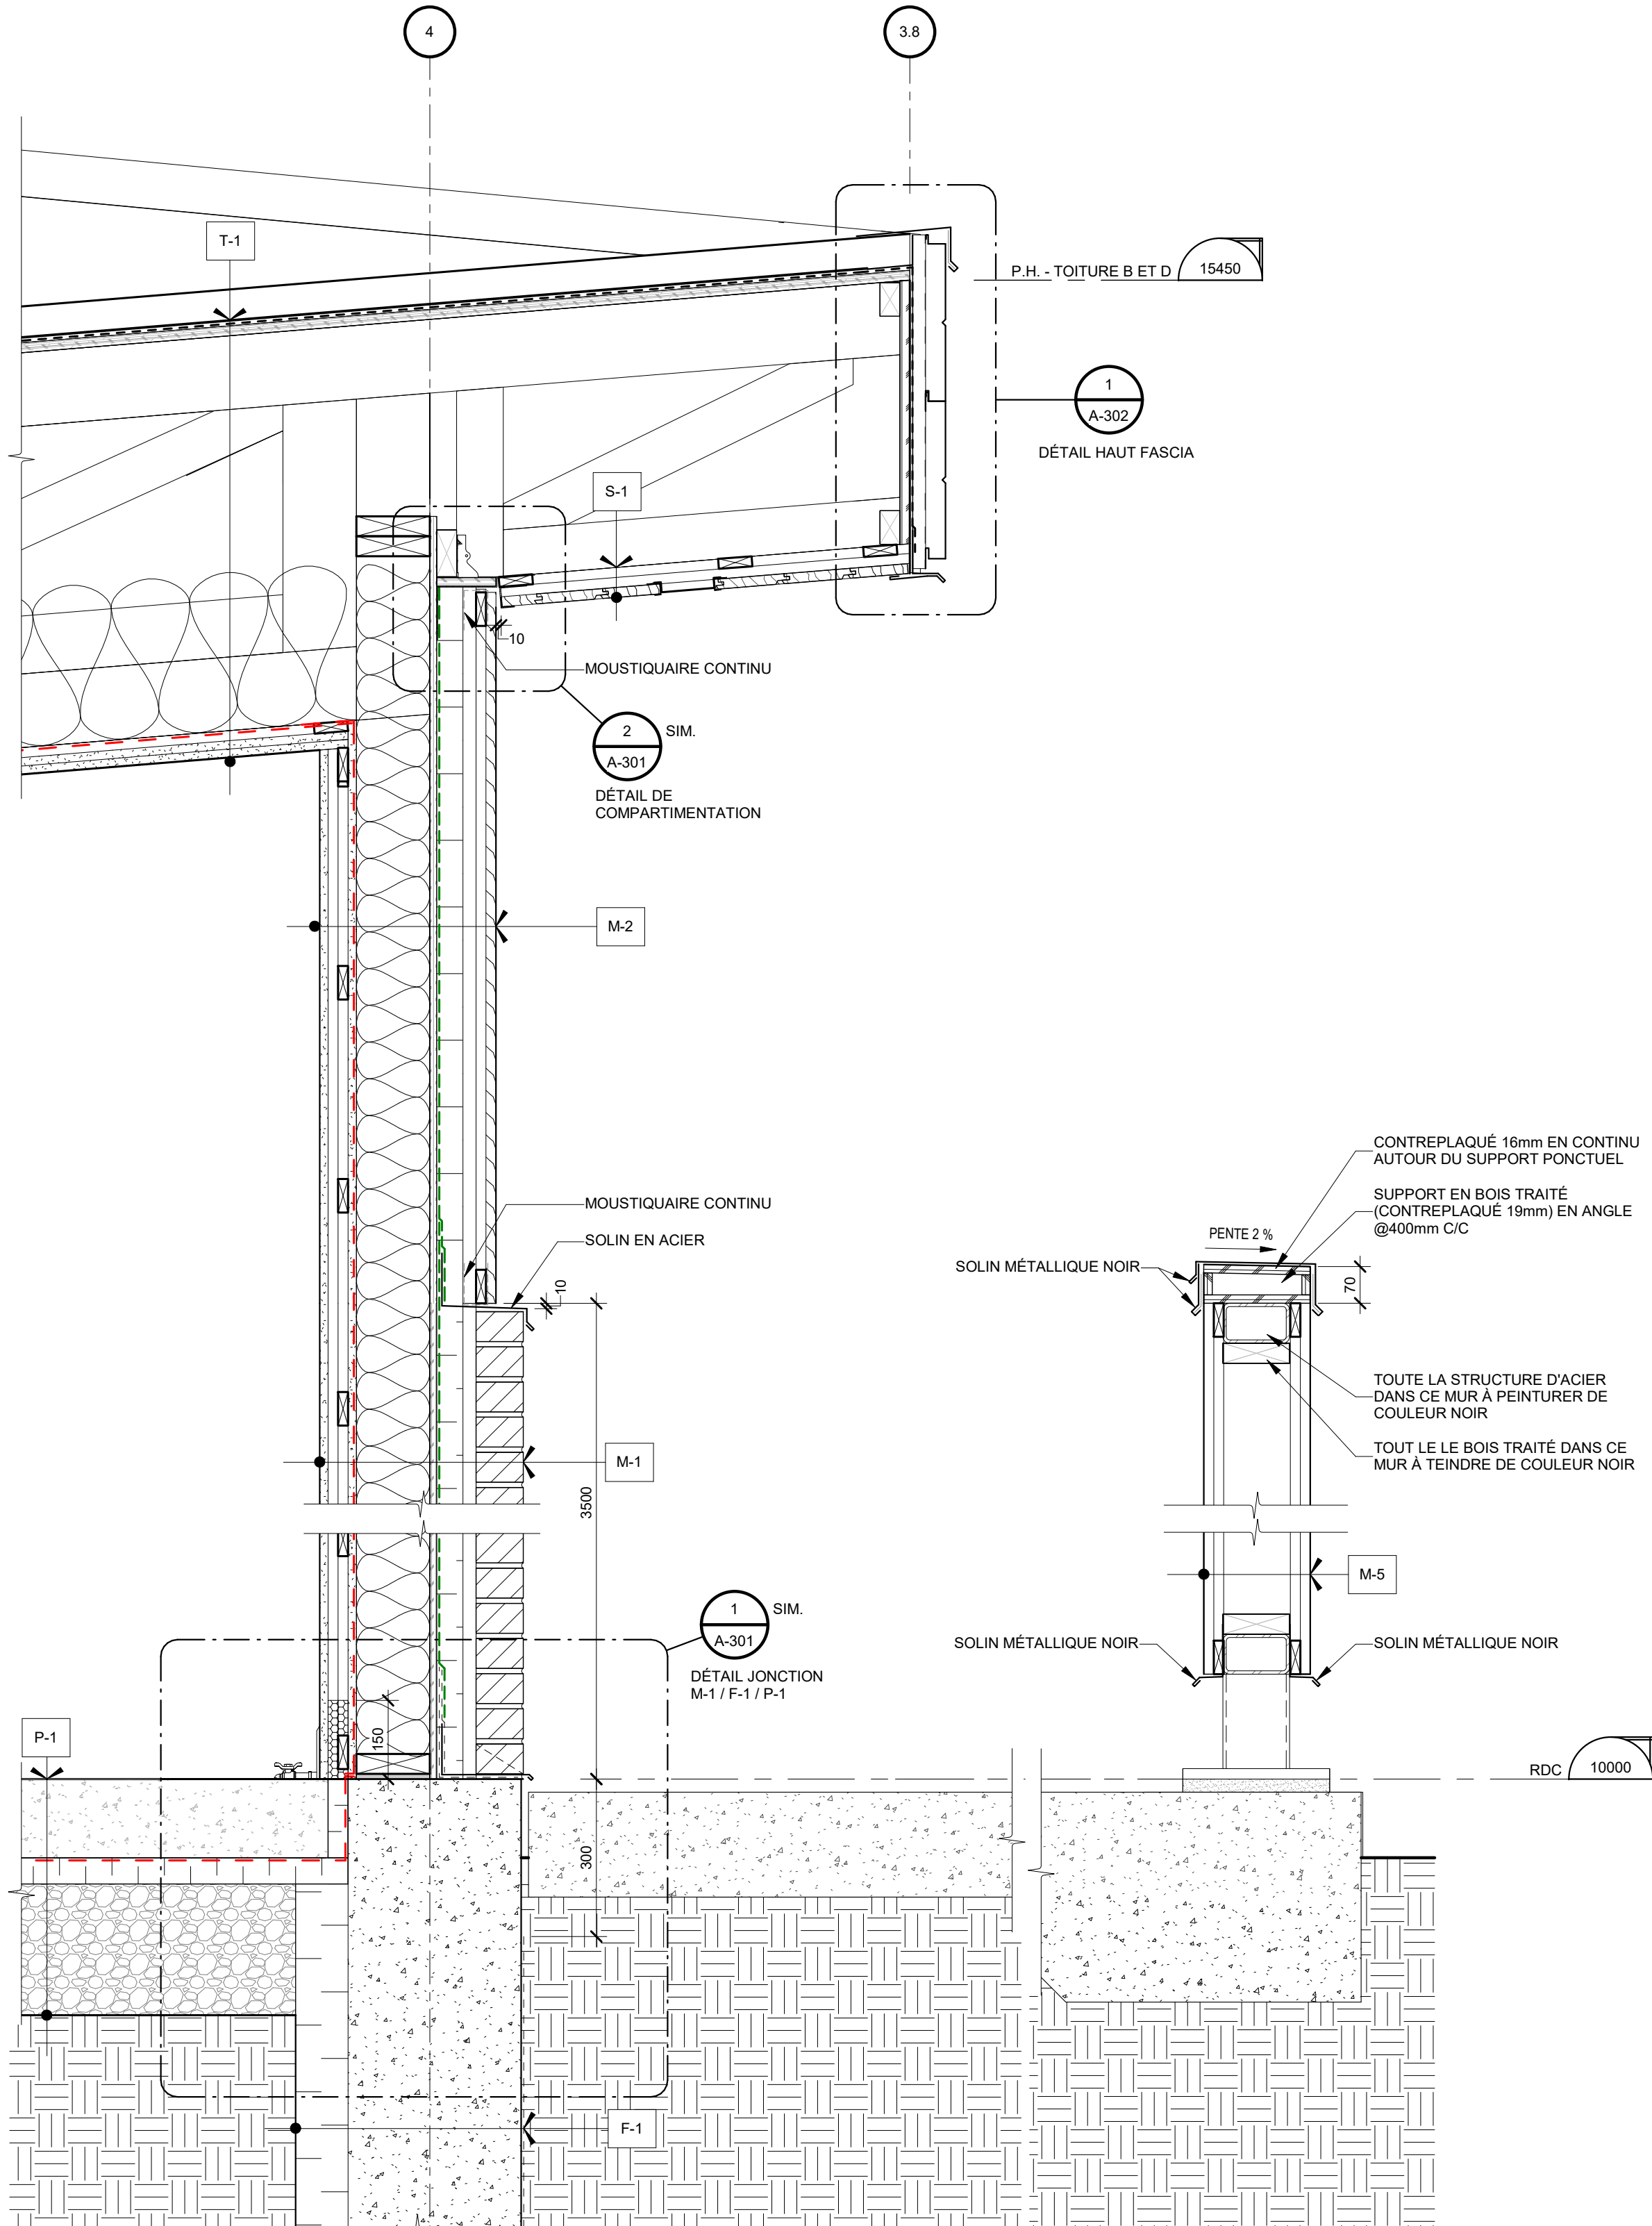

COUPE DE MUR
ESPACE MÉCANIQUE
1 : 10
A-304

NOTE GÉNÉRALE
ASSURER LA CONTINUITÉ DE LA RÉSISTANCE AU FEU (MURS ET TOITS) TYP.

TOITURE
T-1 TOITURE MÉTALLIQUE EN PENTE
DRF 45 MIN.
• REVÊTEMENT MÉTALLIQUE À ATTACHES DISSIMULÉES
• MEMBRANE AUTOCOLLANTE HAUTE TEMPÉRATURE
• CONTREPLAQUÉ 18mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• POUTRELLE DE BOIS, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• ENTRETÔIT VENTILÉ
• ISOLANT EN NATTE, FIBRE DE VERRE 300mm (R-40)
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• GYPSES TYPE C 16mm, PEINT

SOFFITE
S-1 SOFFITE DE BOIS
DRF 45 MIN.
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• REVÊTEMENT DE BOIS POUR SOFFITE

MURS EXTÉRIEURS
M-1 MUR DE MAÇONNERIE
DRF 45 MIN.
• BRIQUE 90mm
• ESPACE D'AIR 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT

M-1a IDEM À M-1, MAIS REMPLACER LE GYPSE DE FINITION INTÉRIEUR PAR UN CONTREPLAQUÉ 13mm
M-1b IDEM À M-1, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm

M-2 MUR DE REVÊTEMENT DE BOIS
DRF 45 MIN.
• FOURRURES DE BOIS VERTICALES, PLANCHES 125mm
• BARRES Z VERTICALES 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• ATTACHES THERMIQUES 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT

M-2a IDEM À M-2, MAIS REMPLACER LE GYPSE DE FINITION INTÉRIEUR PAR UN CONTREPLAQUÉ 13mm
M-2b IDEM À M-2, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm

M-3 MUR DE REVÊTEMENT MÉTALLIQUE
DRF 45 MIN.
• REVÊTEMENT MÉTALLIQUE EN ALUMINIUM
• FOURRURES MÉTALLIQUES HORIZONTALES 22mm
• BARRES Z VERTICALES 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• ATTACHES THERMIQUES 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE EN BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT

M-3a IDEM À M-3, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm

M-4 SANS OBJET
M-5 MUR ÉCRAN
• PLANCHE DE BOIS 19x140mm ESPACÉES
• FOURRURES 19x64mm @ 400mm C/C À TEINDRE DE COULEUR NOIR
• STRUCTURE D'ACIER ET DE BOIS, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• FOURRURES 19x64mm @ 400mm C/C À TEINDRE DE COULEUR NOIR
• PLANCHE DE BOIS 19x140mm ESPACÉES

M-6 MUR DE REVÊTEMENT DE BOIS
DRF 45 MIN.
• REVÊTEMENT DE BOIS VERTICAL, PLANCHES 152mm
• FOURRURES DE BOIS HORIZONTALES 19x64mm
• BARRES Z VERTICALES 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• ATTACHES THERMIQUES 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• 2 GYPSES TYPE X 16mm

PA-1 PARAPET
DRF 45 MIN.
• MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• ISOLANT RIGIDE 38mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE EN BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 38x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT

PA-2 PARAPET
DRF 45 MIN.
• TOLE D'ACIER PLIÉ, CAL. 22
• MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• OSSATURE DE BOIS 38x89mm @ 400mm C/C REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm @ 400mm C/C REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• 2 GYPSES TYPE X 16mm, PEINT

PA-3 PARAPET
• TOLE EN ACIER PLIÉ, CAL. 22
• MEMBRANE INTRAMURALE
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm @ 400mm C/C

PA-4 PARAPET
• TOLE EN ACIER PLIÉ, CAL. 22
• MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• OSSATURE DE BOIS 38x38mm @ 400mm C/C REMPLI D'ISOLANT EN LAINE DE ROCHE
• CONTREPLAQUÉ 13mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.


FONDACTIONS
F-1 FONDATION - MUR DE MAÇONNERIE
DRF 45 MIN.
• PANNEAU DE PROTECTION
• MEMBRANE ELASTOMÈRE LIQUIDE (POUR SUIVRE LA MEMBRANE JUSQU'AU BAS DES SEMELLES DE FONDATION)
• BÉTON, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• ISOLANT RIGIDE 100mm (POUR SUIVRE L'ISOLANT JUSQU'AU SEMELLES DE FONDATION)

PLANCHERS
P-1 DALLE DE BÉTON - PAVILLON PRINCIPAL
DRF 45 MIN.
• DALLE DE BÉTON 150mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• ISOLANT RIGIDE 50mm (SUR LES PREMIERS 1200mm AU PÉRIMÈTRE DU MUR EXT.)
• REMBLAI



NOTES :
L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS DE CES DESSINS ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. CE DESSIN POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.

NO.	DATE	ÉMISSIONS	ÉMIS	PAR
4	2025-05-08	SOUSSION		JFJ
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%		JFJ
				PAR



DROITS D'AUTEUR :
AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN NE PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR UN AUTRE PROJET SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE CARDIN JULIEN INC.


Cardin Julien
8963, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2S 2N1
Téléphone : 514 272-6798 • courriel@cardinjulien.com
www.cardinjulien.com

PROJET :
Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre
NOUVEAU BÂTIMENT
49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3

TITRE :
COUPES DE MUR

CONÇU : HF/JFJ	DATE : 2023/05/01	ND : 22-2022
DESSINÉ : AFM	FIC/2022_A_GEN-2023	FEUILLE : 16/33
VÉRIFIÉ : JFJ	ÉCH. : Comme Indiqué	A-304

2025-05-08 13:45:43

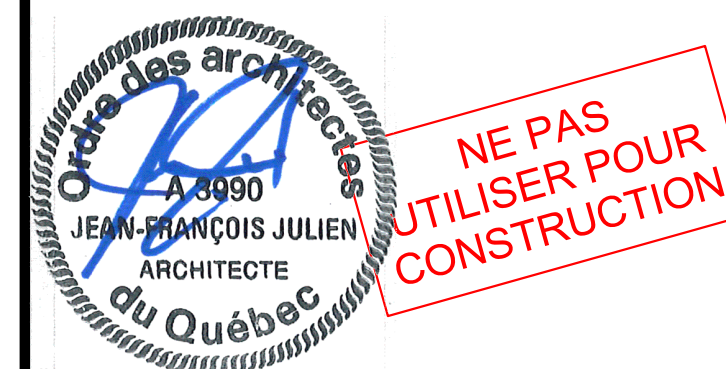

NE PAS
UTILISER POUR
CONSTRUCTION

NOTES :
L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET
DIMENSIONS DE CES DESSINS ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES
TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES
AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES
DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. CE DESSIN POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA
CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.

NO.	DATE	ÉMISSIONS	ÉMIS	PAR
4	2025-05-08	SOUMISSION		JFJ
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%		JFJ
NO.	DATE	ÉMIS		PAR



Cardin Julien

8983, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2S 2N1
Téléphone : 514 272-6798 • courriel@cardinjulien.com
www.cardinjulien.com


PROJET :
Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre
NOUVEAU BÂTIMENT
49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3

TITRE :
COUPES DE MUR

CONÇU : HF/JFJ	DATE : 2023/05/01	N/D : 22-2022
DESSINÉ : AFM	FIC/2022_A_GEN-2023	FEUILLE : 17/33
VÉRIFIÉ : JFJ	ÉCH. : Comme Indiqué	A-305


2025-05-08 13:45:49

- NOTE GÉNÉRALE**
ASSURER LA CONTINUITÉ DE LA RÉSISTANCE AU FEU (MURS ET TOITS) TYP.
- TOITURE**
T-1 TOITURE MÉTALLIQUE EN PENTE
DRF 45 MIN.
• REVÊTEMENT MÉTALLIQUE À ATTACHES DISSIMULÉES
• MEMBRANE AUTOCOLLANTE HAUTE TEMPÉRATURE
• CONTREPLAQUÉ 19mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• POUTRELLE DE BOIS, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• ENTRETOIT VENTILÉ
• ISOLANT EN NATTE, FIBRE DE VERRE 300mm (R-40)
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• 2 GYPSES TYPE C 16mm, PEINT
- SOFFITE**
S-1 SOFFITE DE BOIS
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• REVÊTEMENT DE BOIS POUR SOFFITE
- MURS EXTÉRIEURS**
M-1 MUR DE MAÇONNERIE
DRF 45 MIN.
• BRIQUE 90mm
• ESPACE D'AIR 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT
- M-1a IDEM À M-1, MAIS REMPLACER LE GYPSE DE FINITION INTÉRIEUR PAR UN CONTREPLAQUÉ 13mm
M-1b IDEM À M-1, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm
- M-2 MUR DE REVÊTEMENT DE BOIS
DRF 45 MIN.
• REVÊTEMENT DE BOIS VERTICAL, PLANCHES 125mm
• FOURRURES DE BOIS HORIZONTALES 19x64mm
• BARRES Z VERTICALES 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• ATTACHES THERMIQUES 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT
- M-2a IDEM À M-2, MAIS REMPLACER LE GYPSE DE FINITION INTÉRIEUR PAR UN CONTREPLAQUÉ 13mm
M-2b IDEM À M-2, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm
- M-3 MUR DE REVÊTEMENT MÉTALLIQUE
DRF 45 MIN.
• REVÊTEMENT MÉTALLIQUE EN ALUMINIUM
• FOURRURES MÉTALLIQUES HORIZONTALES 22mm
• BARRES Z VERTICALES 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• ATTACHES THERMIQUES 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE EN BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT
- M-3a IDEM À M-3, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm
- M-4 SANS OBJET
M-5 MUR ÉCRAN
• PLANCHE DE BOIS 19x140mm ESPACÉES
• FOURRURES 19x64mm @400mm C/C À TEINDRE DE COULEUR NOIR
• STRUCTURE D'ACIER ET DE BOIS, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• FOURRURES 19x64mm @400mm C/C À TEINDRE DE COULEUR NOIR
• PLANCHE DE BOIS 19x140mm ESPACÉES
- M-6 MUR DE REVÊTEMENT DE BOIS
DRF 45 MIN.
• REVÊTEMENT DE BOIS VERTICAL, PLANCHES 152mm
• FOURRURES DE BOIS HORIZONTALES 19x64mm
• BARRES Z VERTICALES 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• ATTACHES THERMIQUES 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 38x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT
- PA-1 PARAPET
DRF 45 MIN.
• MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• ISOLANT RIGIDE 38mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE EN BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 38x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT
- PA-2 PARAPET
DRF 45 MIN.
• TÔLE D'ACIER PLIÉ, CAL. 22
• MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• OSSATURE DE BOIS 38x89mm @ 400mm C/C REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm @ 400mm C/C REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• 2 GYPSES TYPE X 16mm, PEINT
- PA-3 PARAPET
• TÔLE EN ACIER PLIÉ, CAL. 22
• MEMBRANE INTRAMURALE
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm @ 400mm C/C
- PA-4 PARAPET
• TÔLE EN ACIER PLIÉ, CAL. 22
• MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• OSSATURE DE BOIS 38x38mm @ 400mm C/C REMPLI D'ISOLANT EN LAINE DE ROCHE
• CONTREPLAQUÉ 13mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.
- FOUNDATIONS**
F-1 FONDATION - MUR DE MAÇONNERIE
• PANNEAU DE PROTECTION
• MEMBRANE ELASTOMÈRE LIQUIDE (POUR SUIVRE LA MEMBRANE JUSQU'AU BAS DES SEMELLES DE FONDATION)
• BÉTON, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• ISOLANT RIGIDE 100mm (POUR SUIVRE L'ISOLANT JUSQU'AU SEMELLES DE FONDATION)
- PLANCHERS**
P-1 DALLE DE BÉTON - PAVILLON PRINCIPAL
• DALLE DE BÉTON 150mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• ISOLANT RIGIDE 50mm (SUR LES PREMIERS 1200mm AU PÉRIMÈTRE DU MUR EXT.)
• REMBLAI

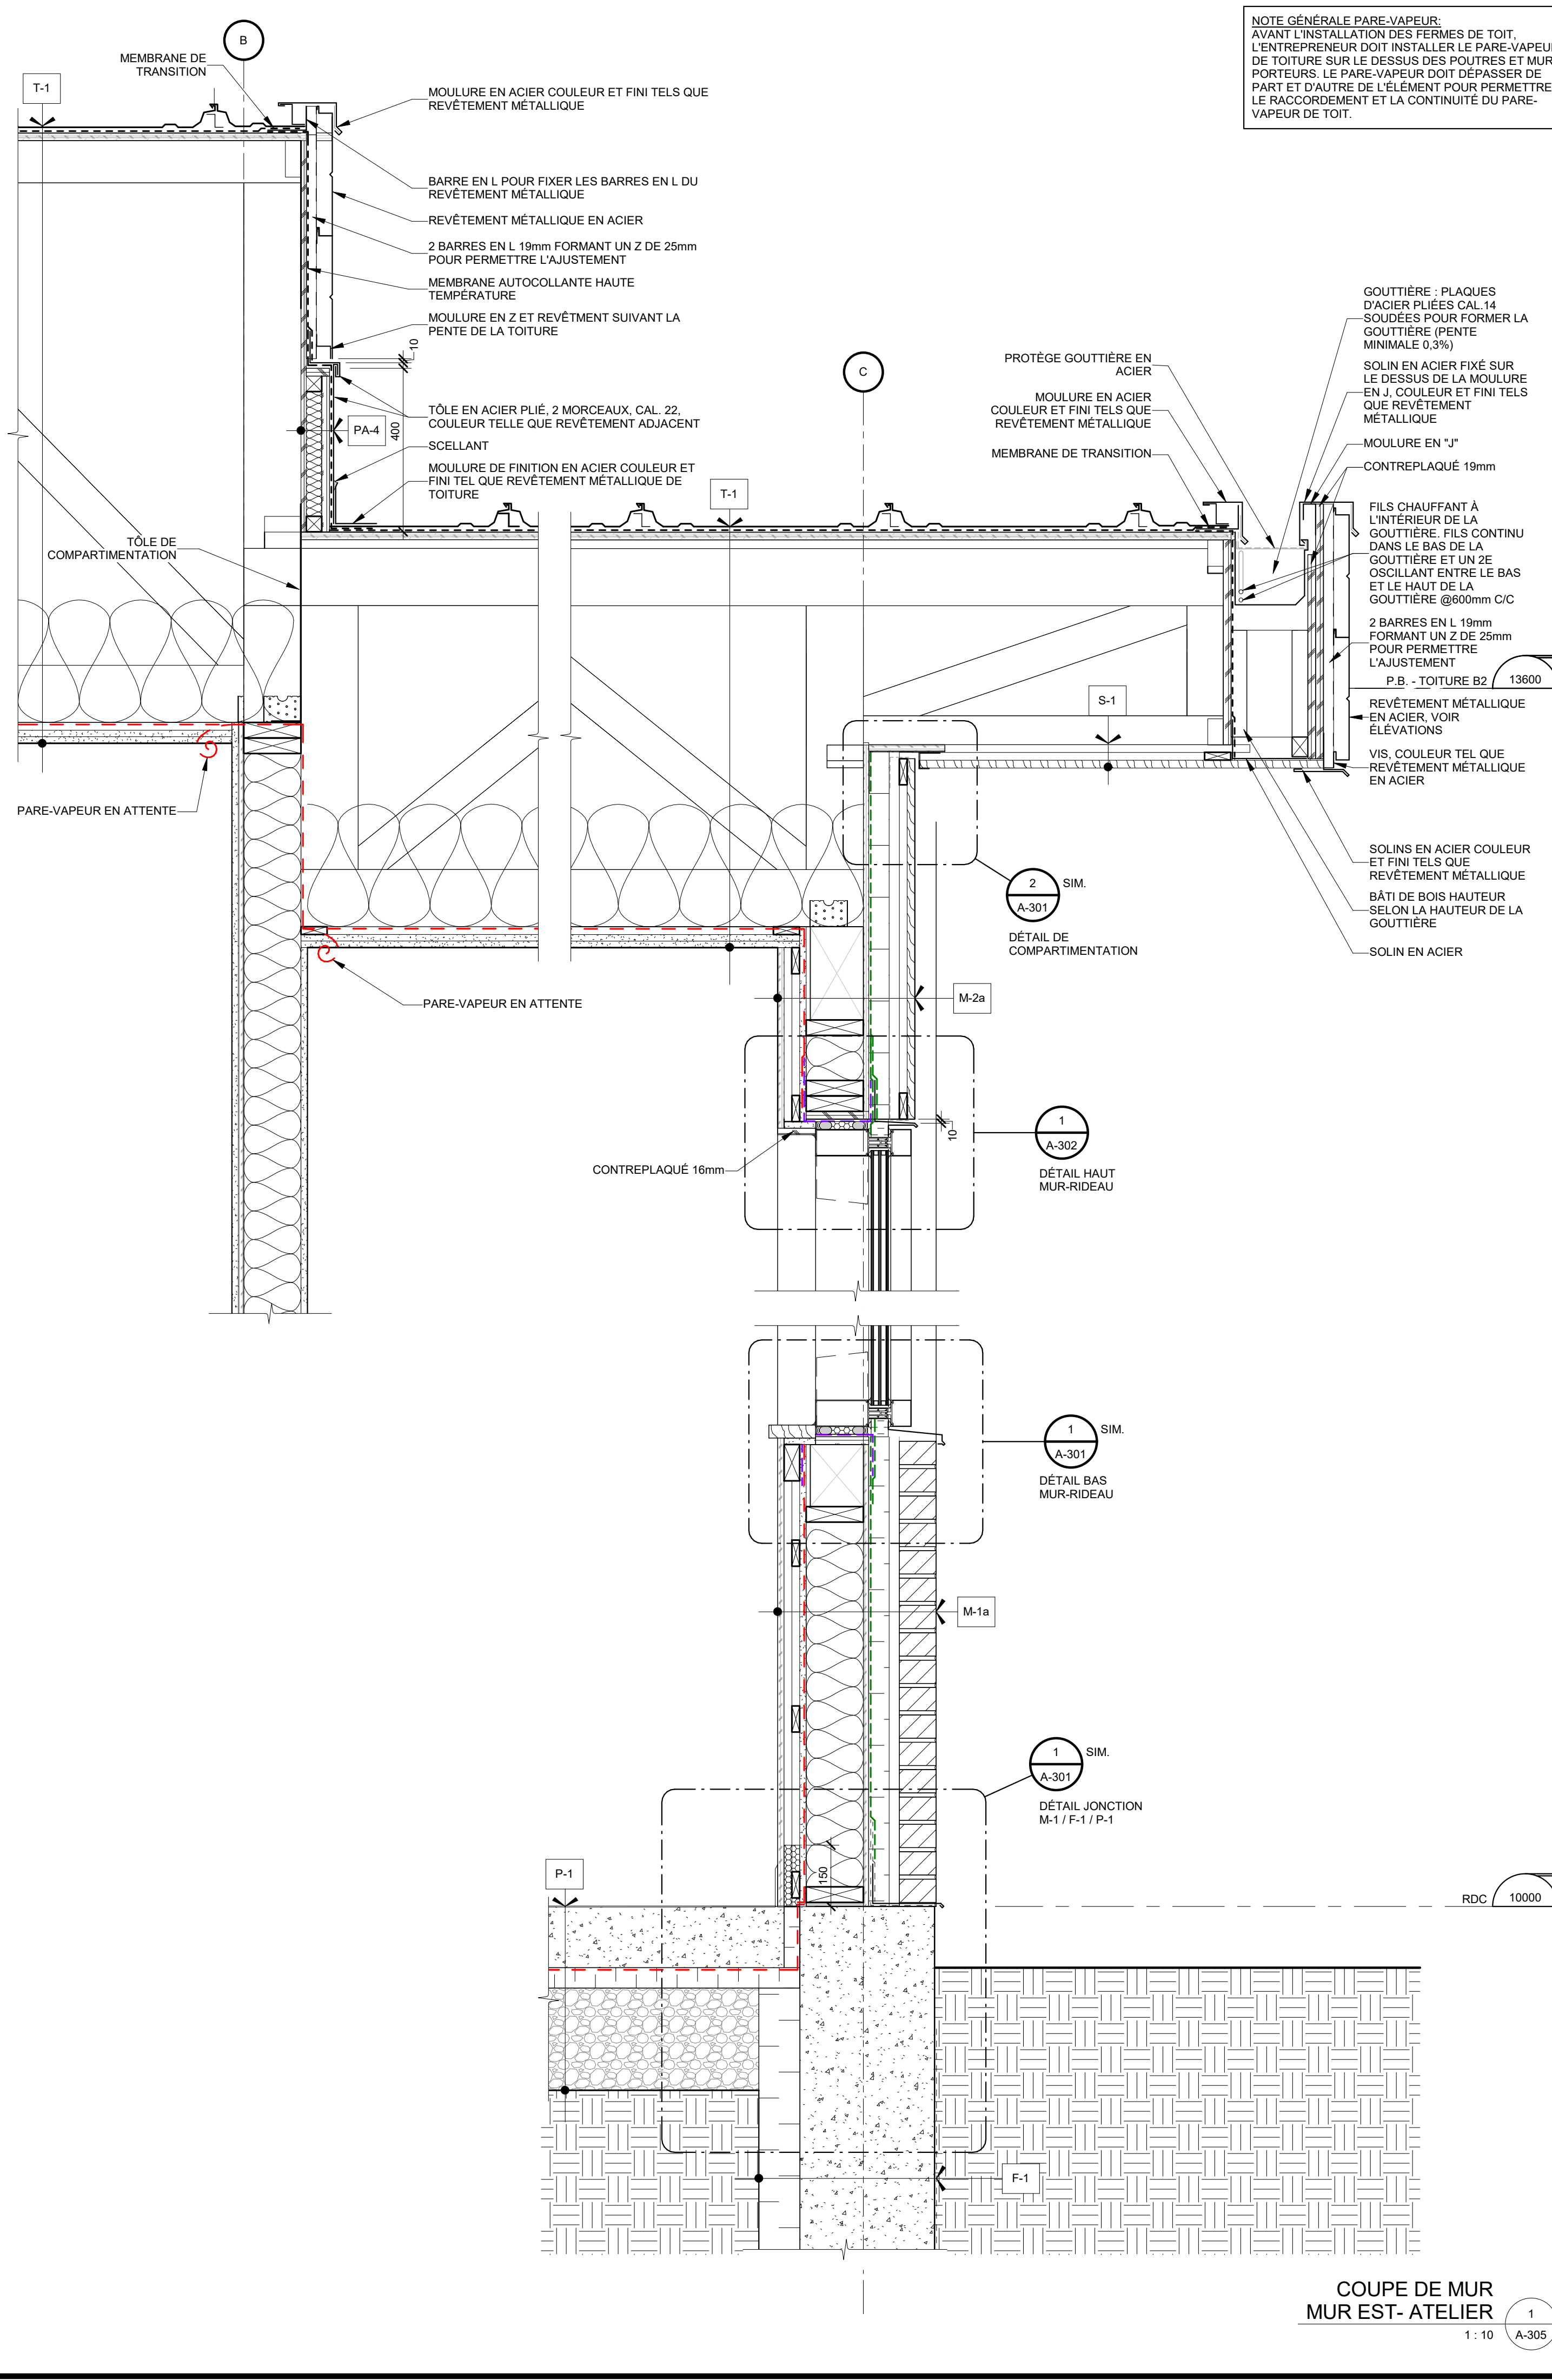


DÉTAILS EN COUPE
JONCTION TOITURE GARAGE ET ATELIER
1:10

COUPE DE MUR
MUR EST- ATELIER
1:10

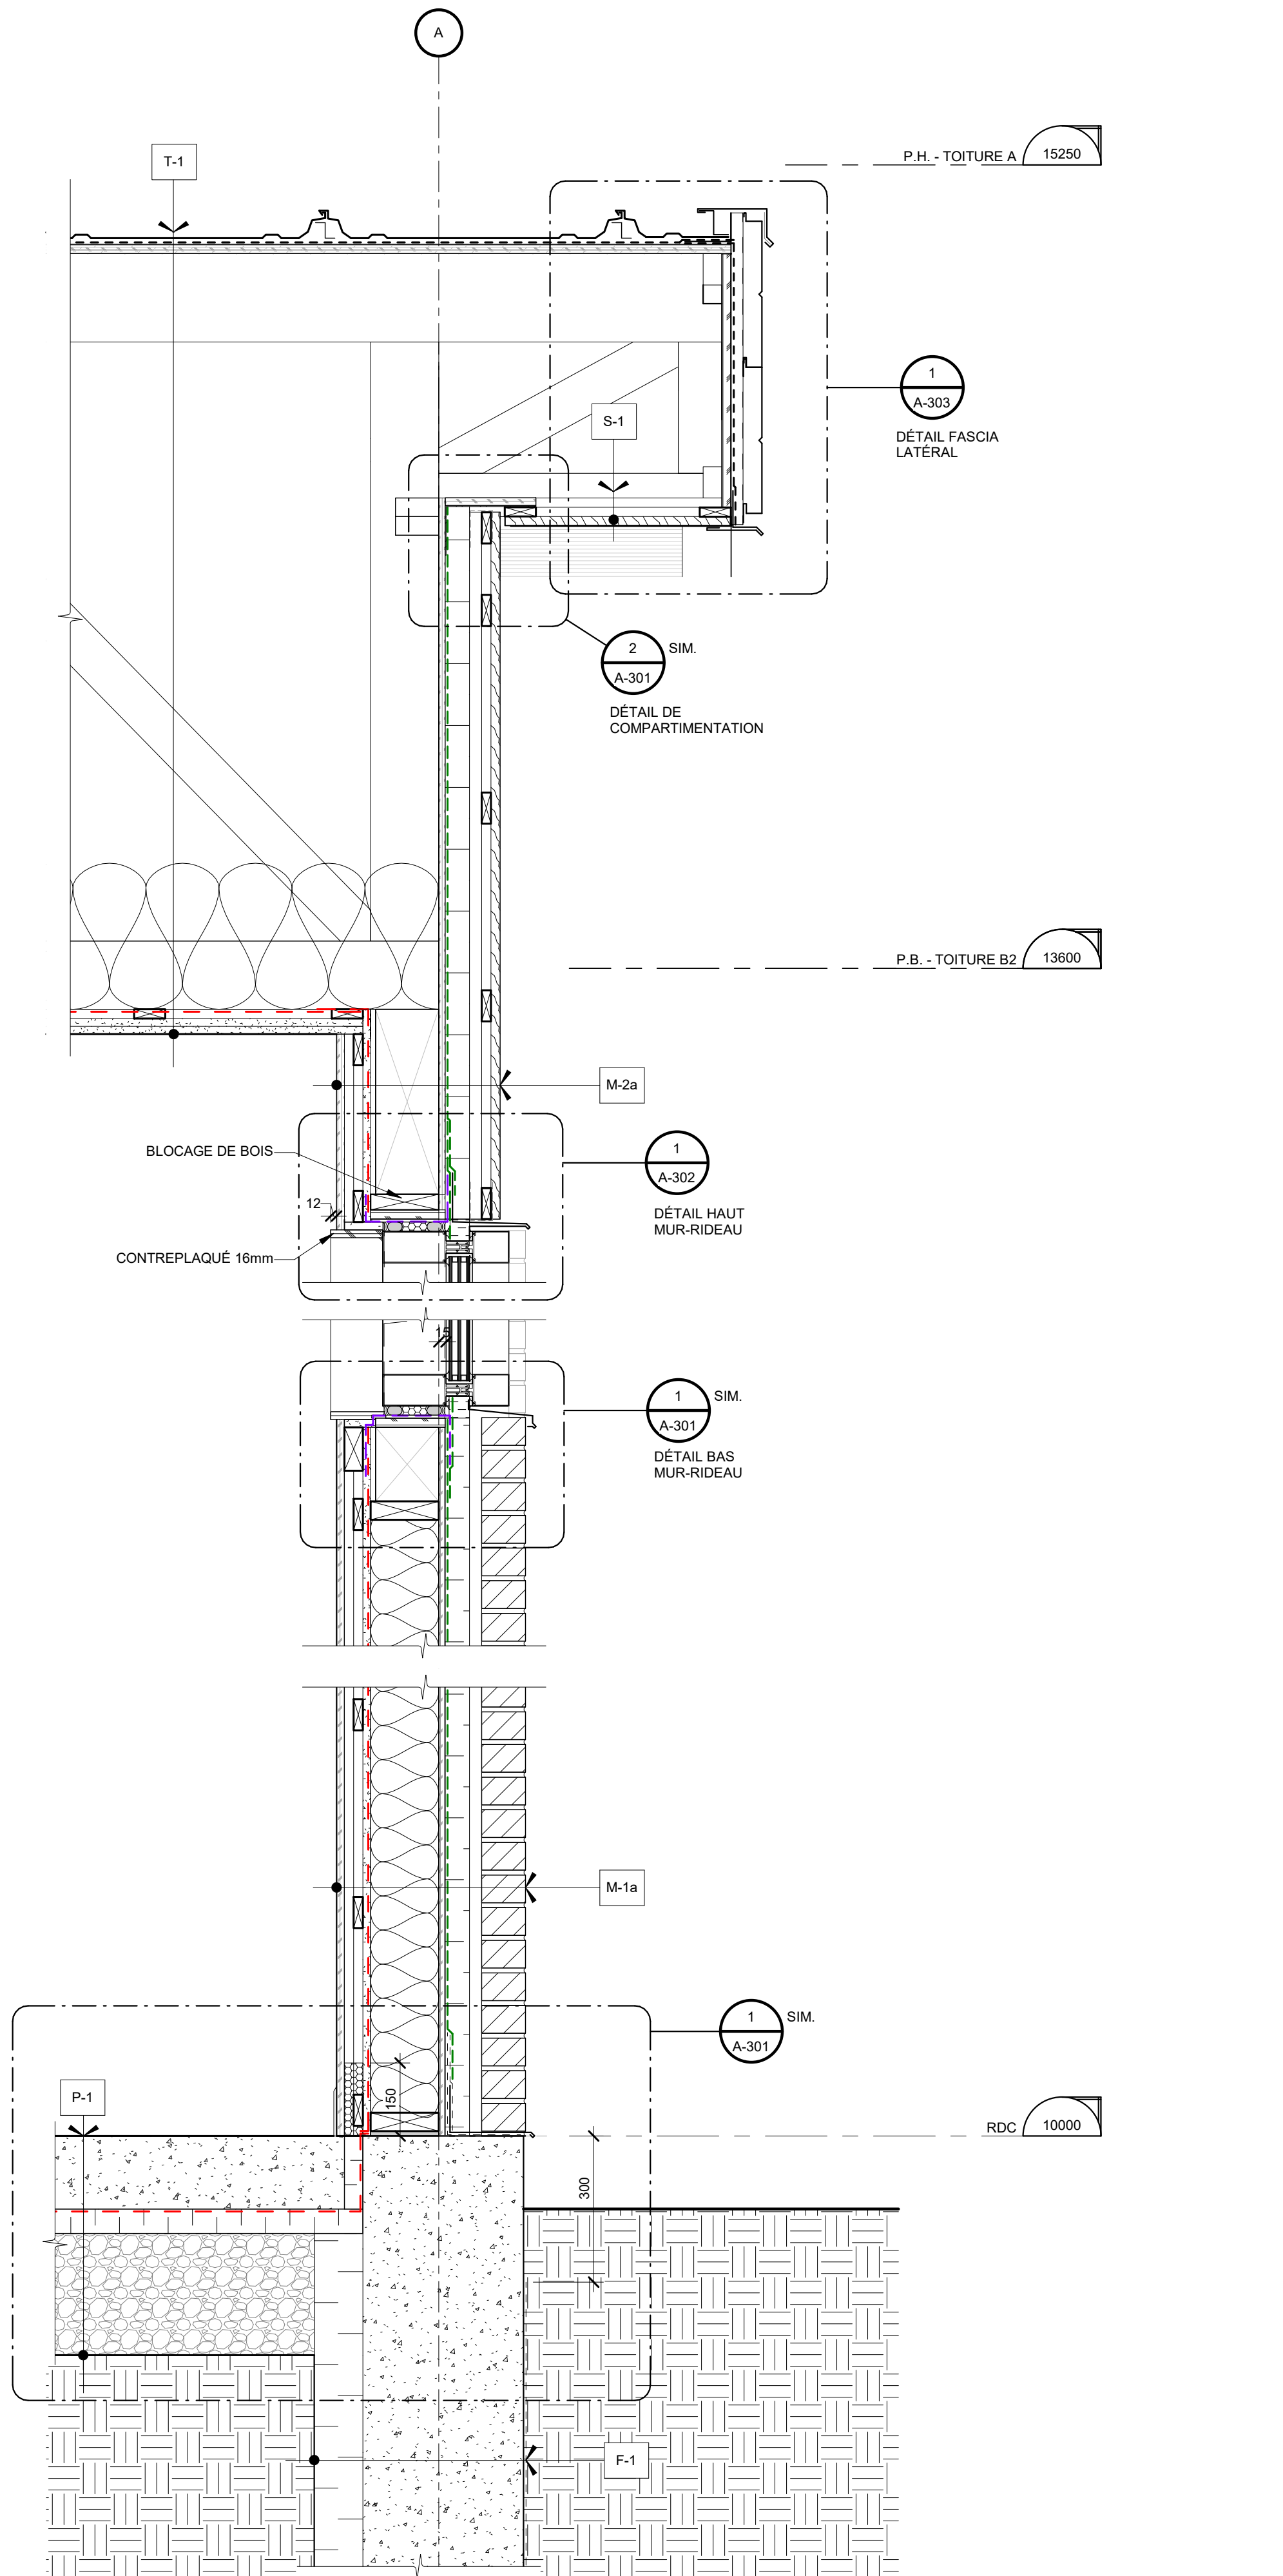

COUPE DE MUR
MUR SUD - MUR-RIDEAU GARAGE

2
1 : 10 A-306

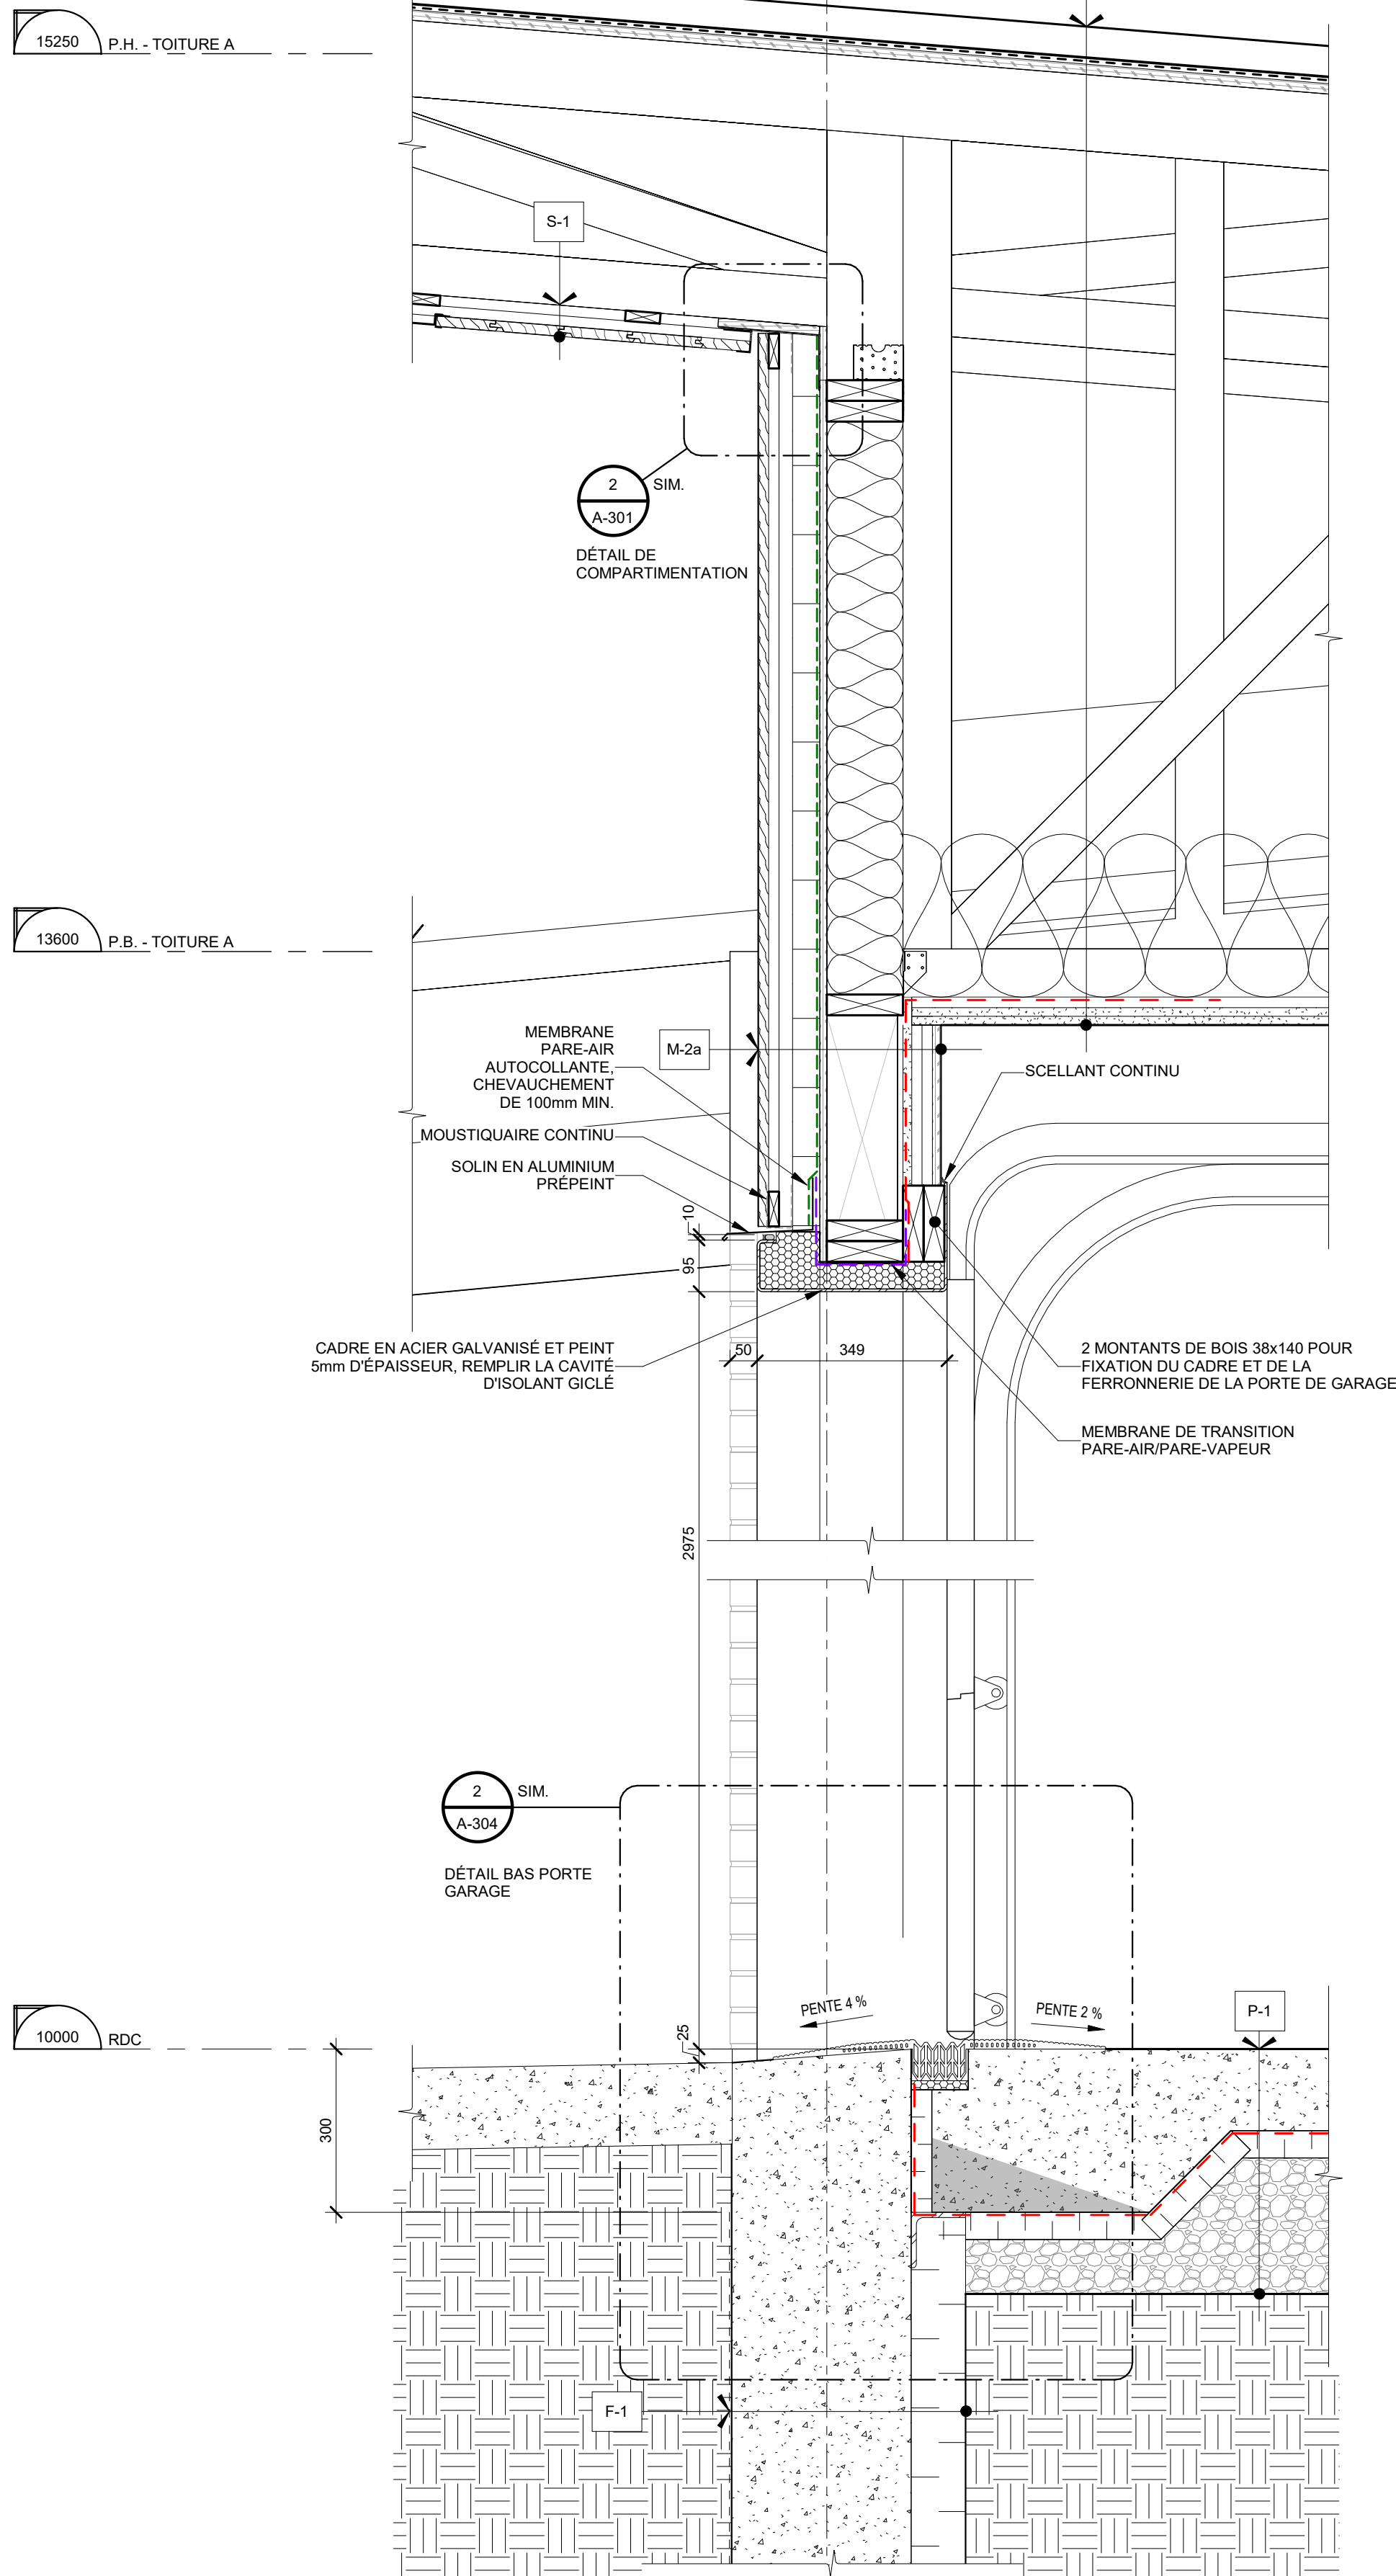

COUPE DE MUR
MUR NORD - PORTE DU GARAGE

1
1 : 10 A-306

NOTE GÉNÉRALE
ASSURER LA CONTINUITÉ DE LA RÉSISTANCE AU FEU (MURS ET TOITS) TYP.

TOITURE
T-1 TOITURE MÉTALLIQUE EN PENTE
DRF 45 MIN.
• REVÊTEMENT MÉTALLIQUE À ATTACHES DISSIMULÉES
• MEMBRANE AUTOCOILLANTE HAUTE TEMPÉRATURE
• CONTREPLAQUÉ 18mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• POUTRELLE DE BOIS, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• ENTRETOIT VENTILÉ
• ISOLANT EN NATTE, FIBRE DE VERRE 300mm (R-40)
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• 2 GYPSES TYPE C 16mm, PEINT

SOFFITE
S-1 SOFFITE DE BOIS
DRF 45 MIN.
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• REVÊTEMENT DE BOIS POUR SOFFITE

MURS EXTÉRIEURS
M-1 MUR DE MAÇONNERIE
DRF 45 MIN.
• BRIQUE 90mm
• ESPACE D'AIR 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOILLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT

M-1a IDEM À M-1, MAIS REMPLACER LE GYPSE DE FINITION INTÉRIEUR PAR UN CONTREPLAQUÉ 13mm
M-1b IDEM À M-1, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm

M-2 MUR DE REVÊTEMENT DE BOIS
DRF 45 MIN.
• REVÊTEMENT DE BOIS VERTICAL, PLANCHES 125mm
• FOURRURES DE BOIS HORIZONTALES 19x64mm
• BARRES Z VERTICALES 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• ATTACHES THERMIQUES 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOILLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT

M-2a IDEM À M-2, MAIS REMPLACER LE GYPSE DE FINITION INTÉRIEUR PAR UN CONTREPLAQUÉ 13mm
M-2b IDEM À M-2, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm

M-3 MUR DE REVÊTEMENT MÉTALLIQUE
DRF 45 MIN.
• REVÊTEMENT MÉTALLIQUE EN ALUMINIUM
• FOURRURES MÉTALLIQUES HORIZONTALES 22mm
• BARRES Z VERTICALES 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• ATTACHES THERMIQUES 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOILLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE EN BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT

M-3a IDEM À M-3, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm

M-4 SANS OBJET
M-5 MUR ÉCRAN
• PLANCHE DE BOIS 19x140mm ESPACÉES
• FOURRURES 19x64mm @ 400mm C/C À TEINDRE DE COULEUR NOIR
• STRUCTURE D'ACIER ET DE BOIS, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• FOURRURES 19x64mm @ 400mm C/C À TEINDRE DE COULEUR NOIR
• PLANCHE DE BOIS 19x140mm ESPACÉES

M-6 MUR DE REVÊTEMENT DE BOIS
DRF 45 MIN.
• REVÊTEMENT DE BOIS VERTICAL, PLANCHES 152mm
• FOURRURES DE BOIS HORIZONTALES 19x64mm
• BARRES Z VERTICALES 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• ATTACHES THERMIQUES 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOILLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 38x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT

PA-1 PARAPET
DRF 45 MIN.
• MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• ISOLANT RIGIDE 38mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE EN BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 38x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT


PA-2 PARAPET
DRF 45 MIN.
• TOLE D'ACIER PLIÉ, CAL. 22
• MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• OSSATURE DE BOIS 38x89mm @ 400mm C/C REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm @ 400mm C/C REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• 2 GYPSES TYPE X 16mm, PEINT

PA-3 PARAPET
• TOLE EN ACIER PLIÉ, CAL. 22
• MEMBRANE INTRAMURALE
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm @ 400mm C/C

PA-4 PARAPET
• TOLE EN ACIER PLIÉ, CAL. 22
• MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• OSSATURE DE BOIS 38x38mm @ 400mm C/C REMPLI D'ISOLANT EN LAINE DE ROCHE
• CONTREPLAQUÉ 13mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.


FONDACTIONS
F-1 FONDATION - MUR DE MAÇONNERIE
• PANNEAU DE PROTECTION
• MEMBRANE ÉLASTOMÈRE LIQUIDE (POUR SUIVRE LA MEMBRANE JUSQU'AU BAS DES SEMELLES DE FONDATION)
• BÉTON, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• ISOLANT RIGIDE 100mm (POUR SUIVRE L'ISOLANT JUSQU'AU SEMELLES DE FONDATION)

PLANCHERS
P-1 DALLE DE BÉTON - PAVILLON PRINCIPAL
• DALLE DE BÉTON 150mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• ISOLANT RIGIDE 50mm (SUR LES PREMIERS 1200mm AU PÉRIMÈTRE DU MUR EXT.)
• REMBLAI

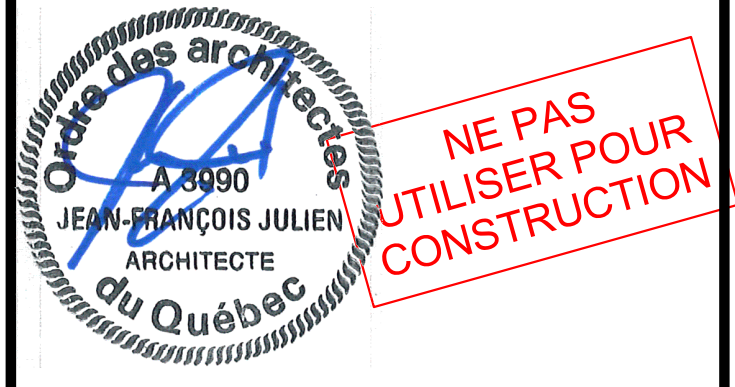

NOTES :
L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS DE CES DESSINS ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. CE DESSIN POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.

4	2025-05-08	SOUMISSION	JFJ
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%	JFJ
NO.	DATE	ÉMIS	PAR
ÉMISSIONS			



DRÔITS D'AUTEUR :
AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN NE PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR UN AUTRE PROJET SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE CARDIN JULIEN INC.


8963, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2S 2N1
Téléphone : 514 272-6798 • courriel@cardinjulien.com
www.cardinjulien.com

PROJET :
Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre
NOUVEAU BÂTIMENT
49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3

TITRE :
COUPES DE MUR


CONÇU : HF/JFJ	DATE : 2023/05/01	ND : 22-2022
DESSINÉ : AFM	FIC/2022_A_GEN-2023	FEUILLE : 18/33
VÉRIFIÉ : JFJ	ÉCH. : Comme Indiqué	A-306

2025-05-08 13:45:55

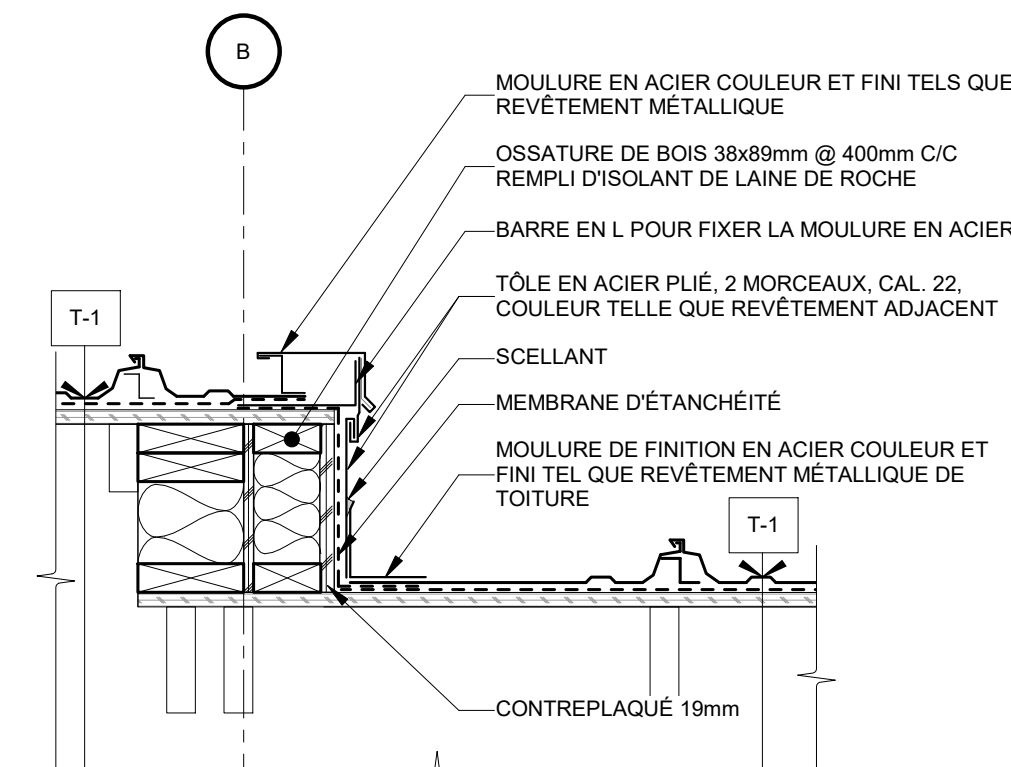


DÉTAIL EN COUPE
JONCTION TOITURE A ET B2

1 : 10 A-307

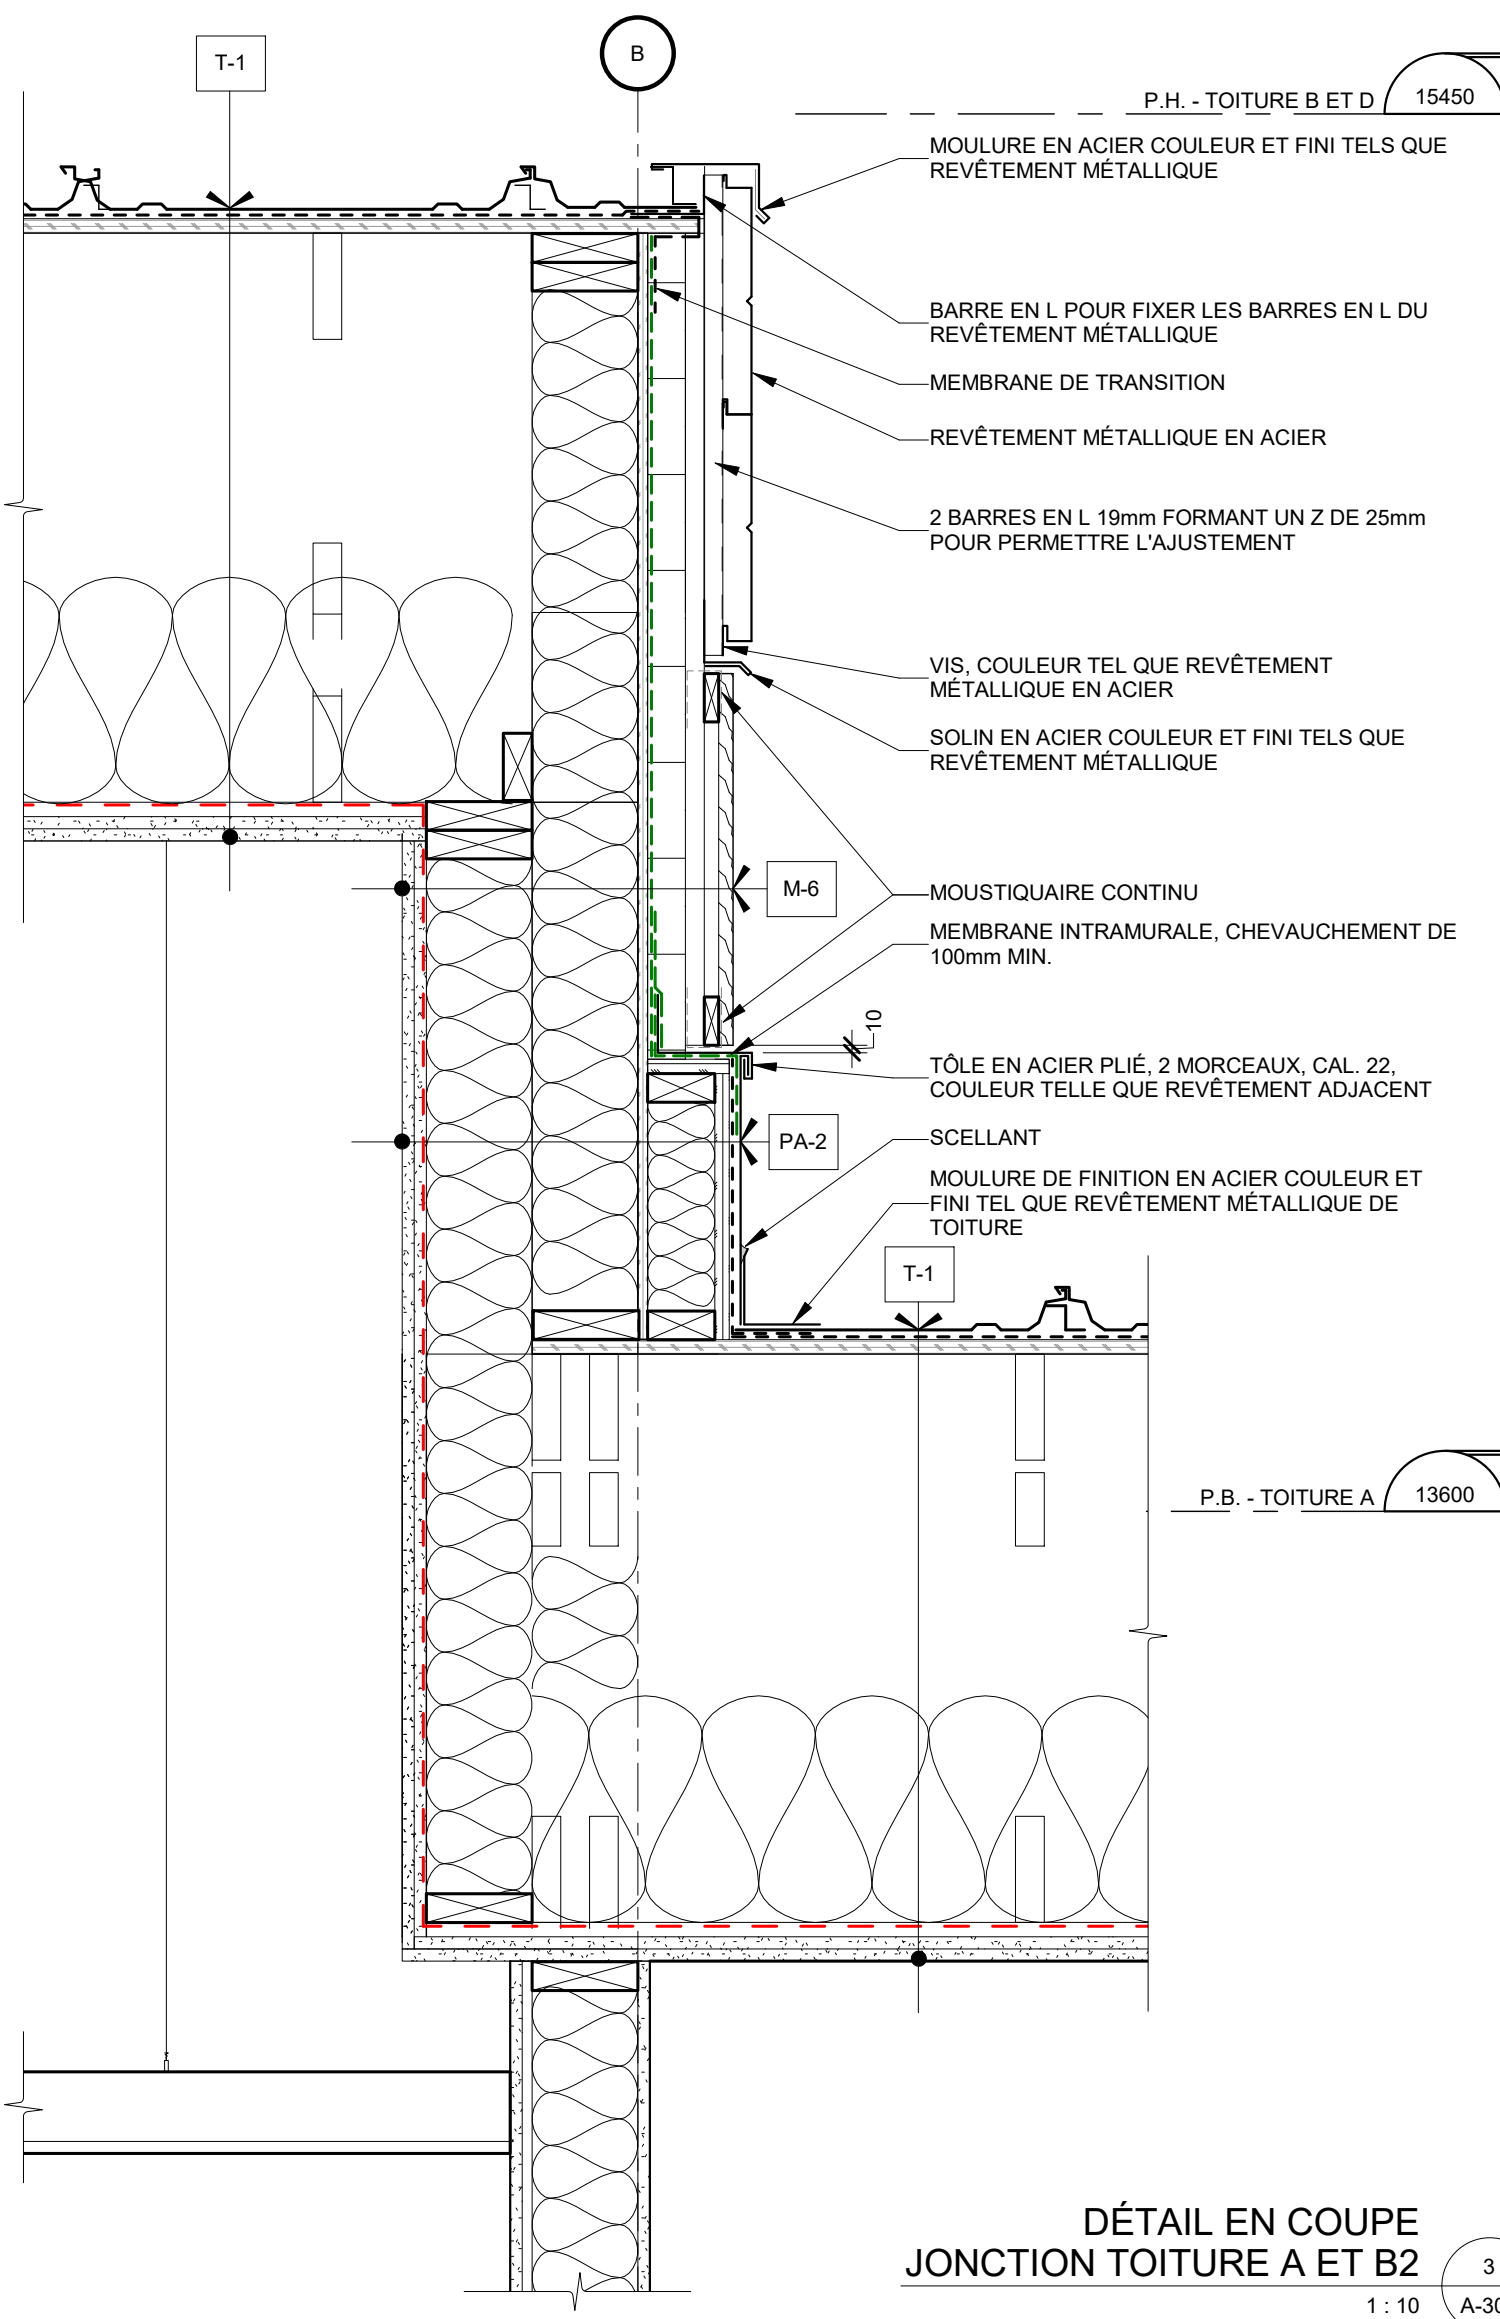


DÉTAIL EN COUPE
JONCTION TOITURE A ET B2

1 : 10 A-307

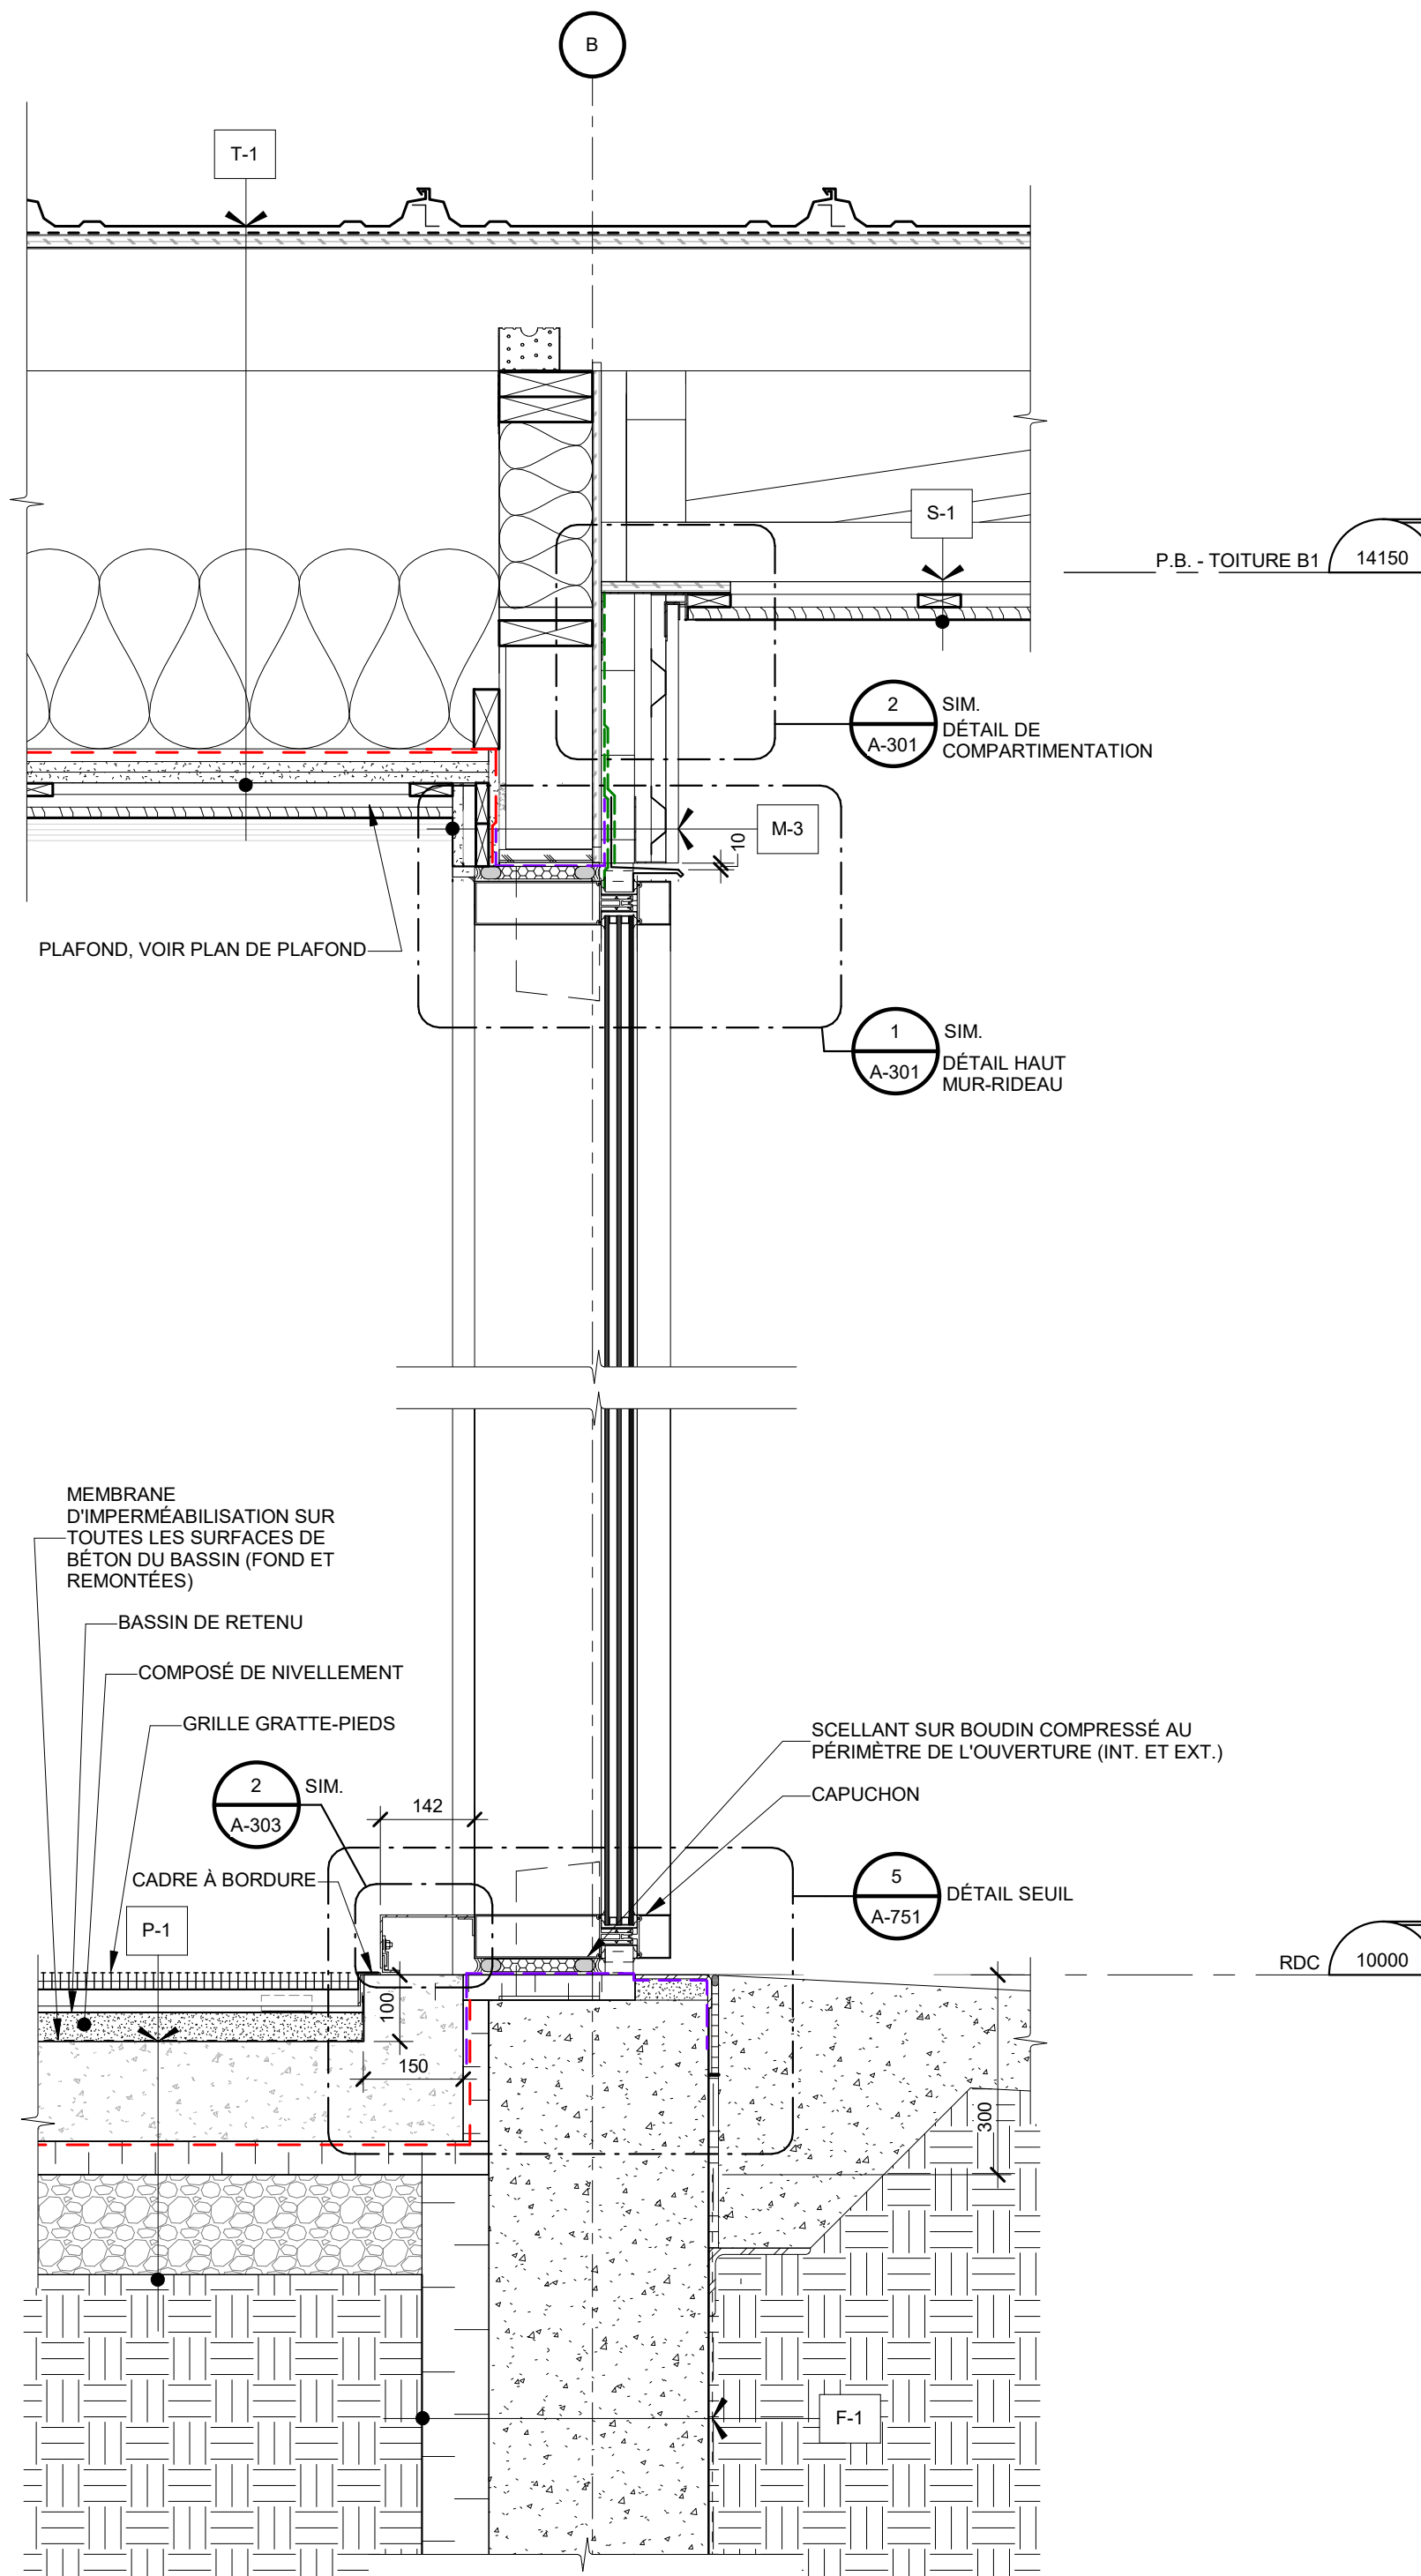

COUPE DE MUR
ENTRÉE PRINCIPALE

1 : 10 A-307

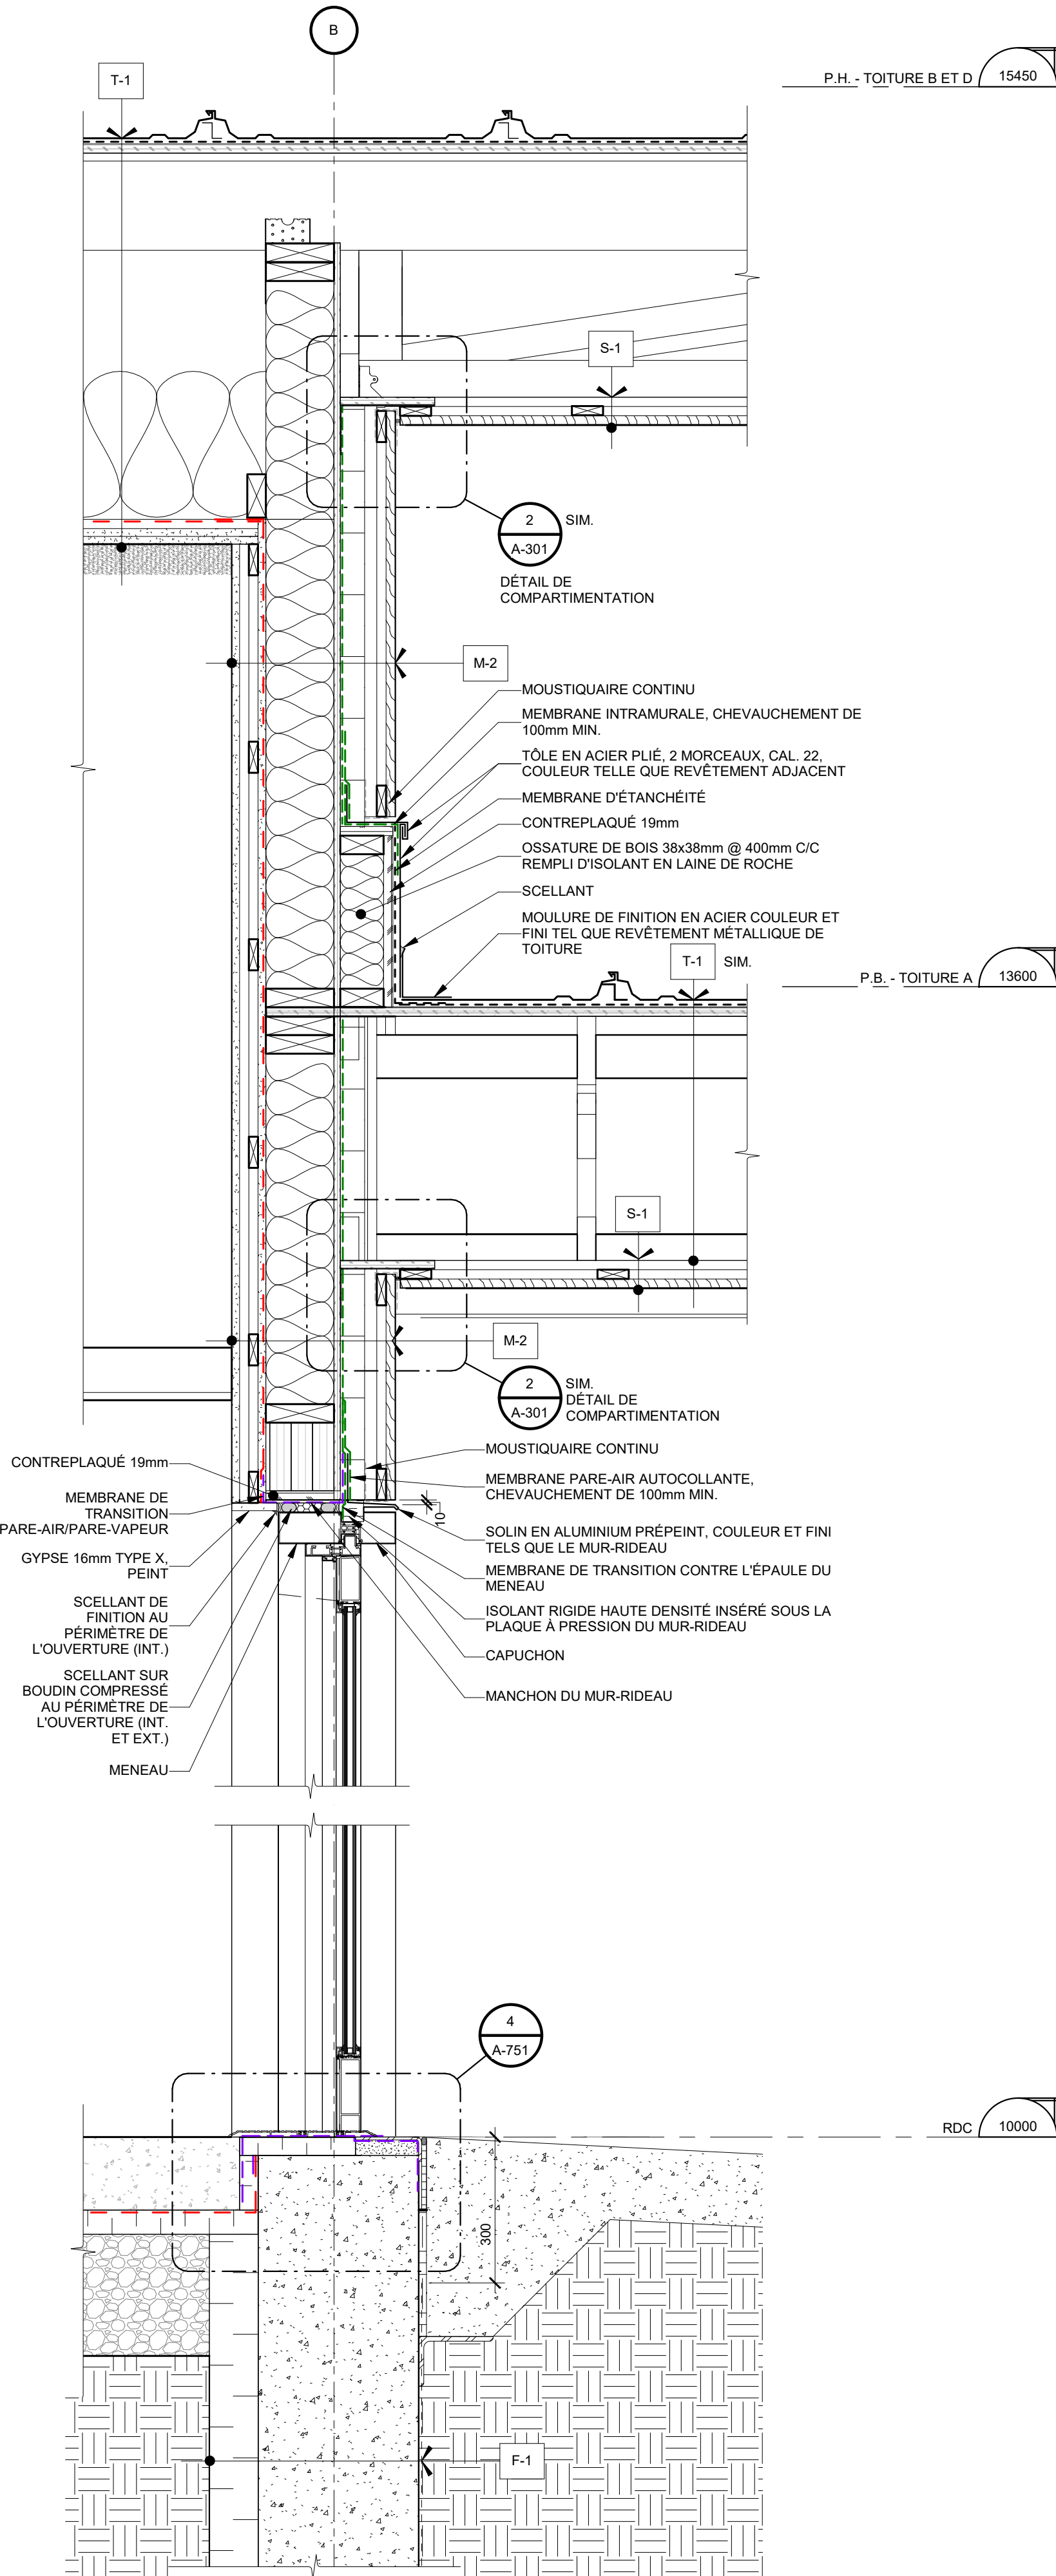

COUPE DE MUR
MUR OUEST - ISSUE

1 : 10 A-307

NOTE GÉNÉRALE
ASSURER LA CONTINUITÉ DE LA RÉSISTANCE AU FEU (MURS ET TOITS) TYP.

TOITURE
T-1 TOITURE MÉTALLIQUE EN PENTE
DRF 45 MIN.
• REVÊTEMENT MÉTALLIQUE À ATTACHES DISSIMULÉES
• MEMBRANE AUTOCOLLANTE HAUTE TEMPÉRATURE
• CONTREPLAQUÉ 19mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• POUTRELLE DE BOIS, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• ENTRETOIT VENTILÉ
• ISOLANT EN NATTE, FIBRE DE VERRE 300mm (R-40)
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• 2 GYPSES TYPE C 16mm, PEINT

SOFFITE
S-1 SOFFITE DE BOIS
DRF 45 MIN.
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• REVÊTEMENT DE BOIS POUR SOFFITE

MURS EXTERIEURS
M-1 MUR DE MAÇONNERIE
DRF 45 MIN.
• BRIQUE 90mm
• ESPACE D'AIR 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT

M-1a IDEM À M-1, MAIS REMPLACER LE GYPSE DE FINITION INTÉRIEUR PAR UN CONTREPLAQUÉ 13mm
M-1b IDEM À M-1, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm

M-2 MUR DE REVÊTEMENT DE BOIS
DRF 45 MIN.
• REVÊTEMENT DE BOIS VERTICAL, PLANCHES 125mm
• FOURRURES DE BOIS HORIZONTALES 19x64mm
• BARRES Z VERTICALES 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• ATTACHES THERMIQUES 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT

M-2a IDEM À M-2, MAIS REMPLACER LE GYPSE DE FINITION INTÉRIEUR PAR UN CONTREPLAQUÉ 13mm
M-2b IDEM À M-2, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm

M-3 MUR DE REVÊTEMENT MÉTALLIQUE
DRF 45 MIN.
• REVÊTEMENT MÉTALLIQUE EN ALUMINIUM
• FOURRURES MÉTALLIQUES HORIZONTALES 22mm
• BARRES Z VERTICALES 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• ATTACHES THERMIQUES 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE EN BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT

M-3a IDEM À M-3, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm
M-4 SANS OBJET
M-5 MUR ÉCRAN

• PLANCHE DE BOIS 19x140mm ESPACÉES
• FOURRURES 19x64mm @400mm C/C À TEINDRE DE COULEUR NOIR
• STRUCTURE D'ACIER ET DE BOIS, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• FOURRURES 19x64mm @400mm C/C À TEINDRE DE COULEUR NOIR
• PLANCHE DE BOIS 19x140mm ESPACÉES

M-6 MUR DE REVÊTEMENT DE BOIS
DRF 45 MIN.
• REVÊTEMENT DE BOIS VERTICAL, PLANCHES 152mm
• FOURRURES DE BOIS HORIZONTALES 19x64mm
• BARRES Z VERTICALES 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• ATTACHES THERMIQUES 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 38x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT

PA-1 PARAPET
DRF 45 MIN.
• MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• ISOLANT RIGIDE 38mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE EN BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 38x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT


PA-2 PARAPET
DRF 45 MIN.
• TÔLE D'ACIER PLIÉ, CAL. 22
• MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• OSSATURE DE BOIS 38x89mm @ 400mm C/C REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• 2 GYPSES TYPE X 16mm, PEINT

PA-3 PARAPET
• TÔLE EN ACIER PLIÉ, CAL. 22
• MEMBRANE INTRAMURALE
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm @ 400mm C/C

PA-4 PARAPET
• TÔLE EN ACIER PLIÉ, CAL. 22
• MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• OSSATURE DE BOIS 38x38mm @ 400mm C/C REMPLI D'ISOLANT EN LAINE DE ROCHE
• CONTREPLAQUÉ 13mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.

FOUNDATIONS
F-1 FONDATION - MUR DE MAÇONNERIE
• PANNEAU DE PROTECTION
• MEMBRANE ÉLASTOMÈRE LIQUIDE (POUR SUIVRE LA MEMBRANE JUSQU'AU BAS DES SEMELLES DE FONDATION)
• BÉTON, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• ISOLANT RIGIDE 100mm (POUR SUIVRE L'ISOLANT JUSQU'AU SEMELLES DE FONDATION)












PLANCHERS
P-1 DALLE DE BÉTON - PAVILLON PRINCIPAL
• DALLE DE BÉTON 150mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• ISOLANT RIGIDE 50mm (SUR LES PREMIERS 1200mm AU PÉRIMÈTRE DU MUR EXT.)
• REMBLAI

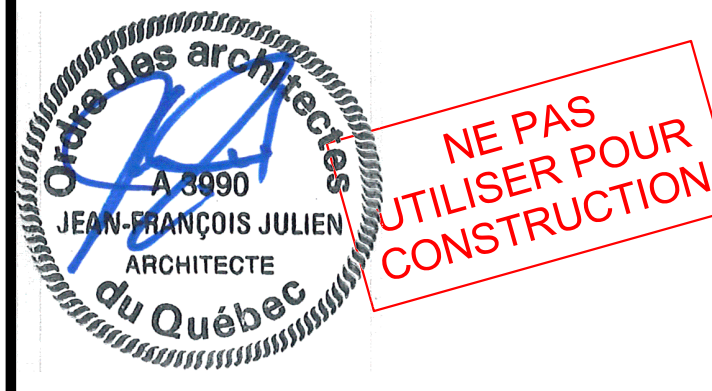

NOTES :
L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS DE CES DESSINS ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. CE DESSIN POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.

NO.	DATE	ÉMISSIONS	ÉMIS	PAR
4	2025-05-08	SOUMISSION		JFJ
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%		JFJ

2025-05-08 13:44:02

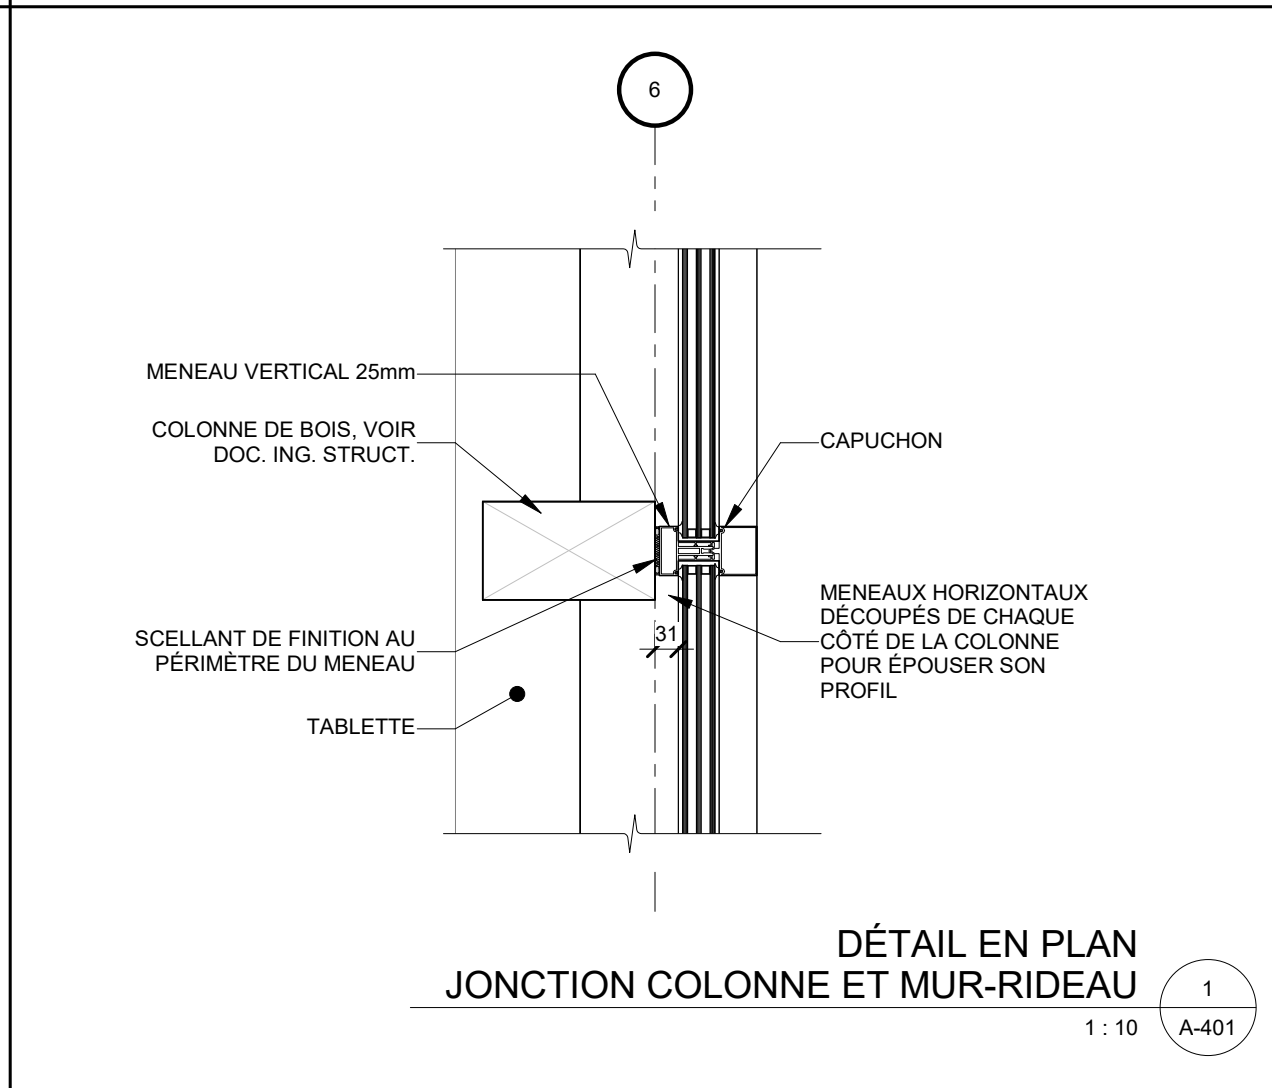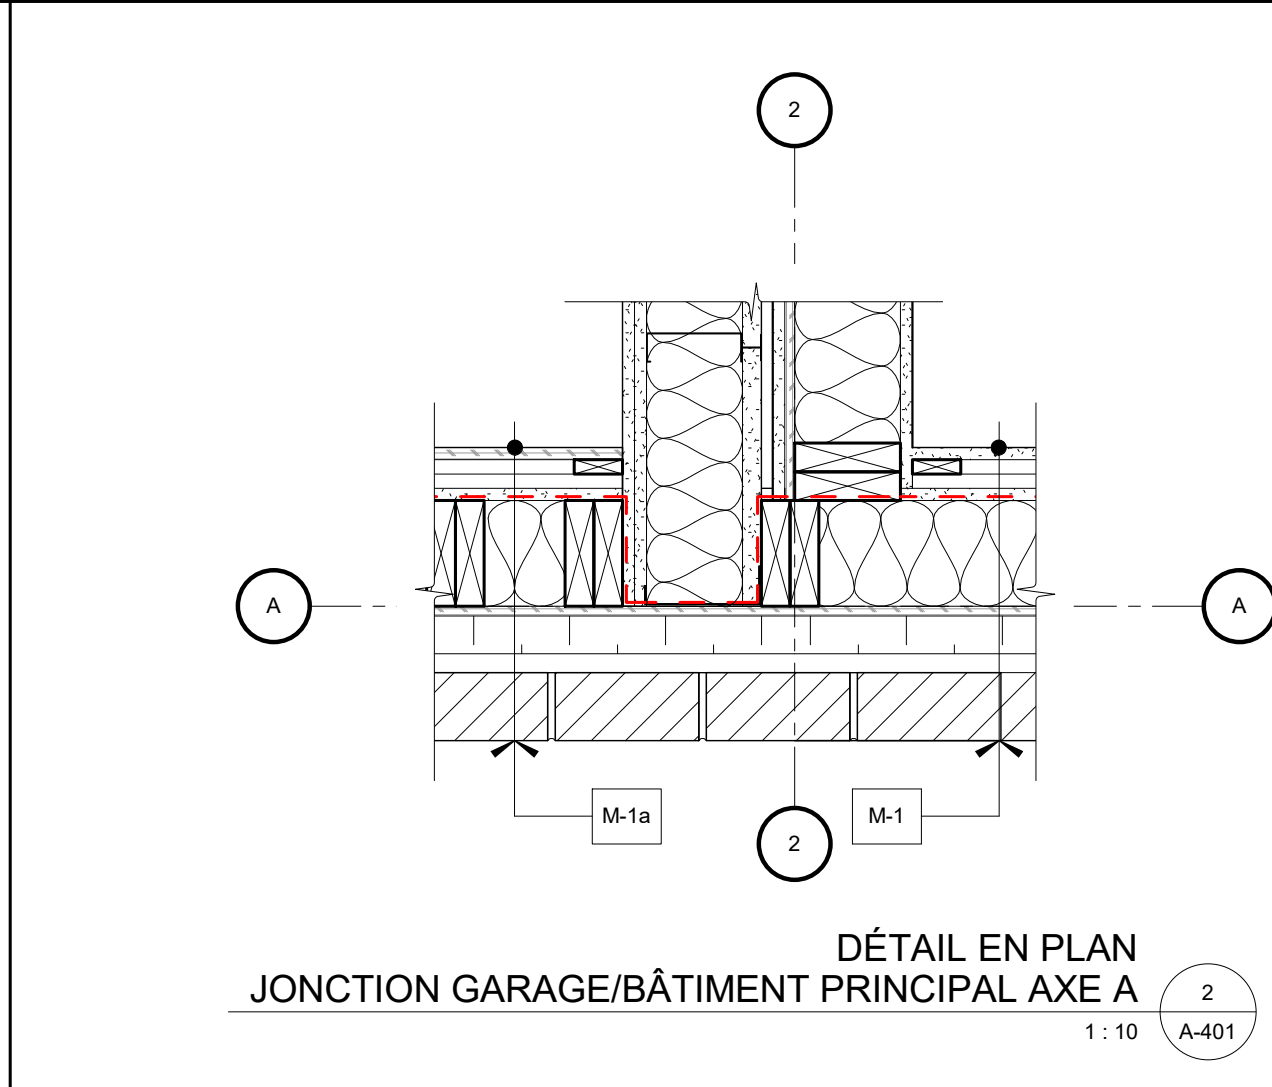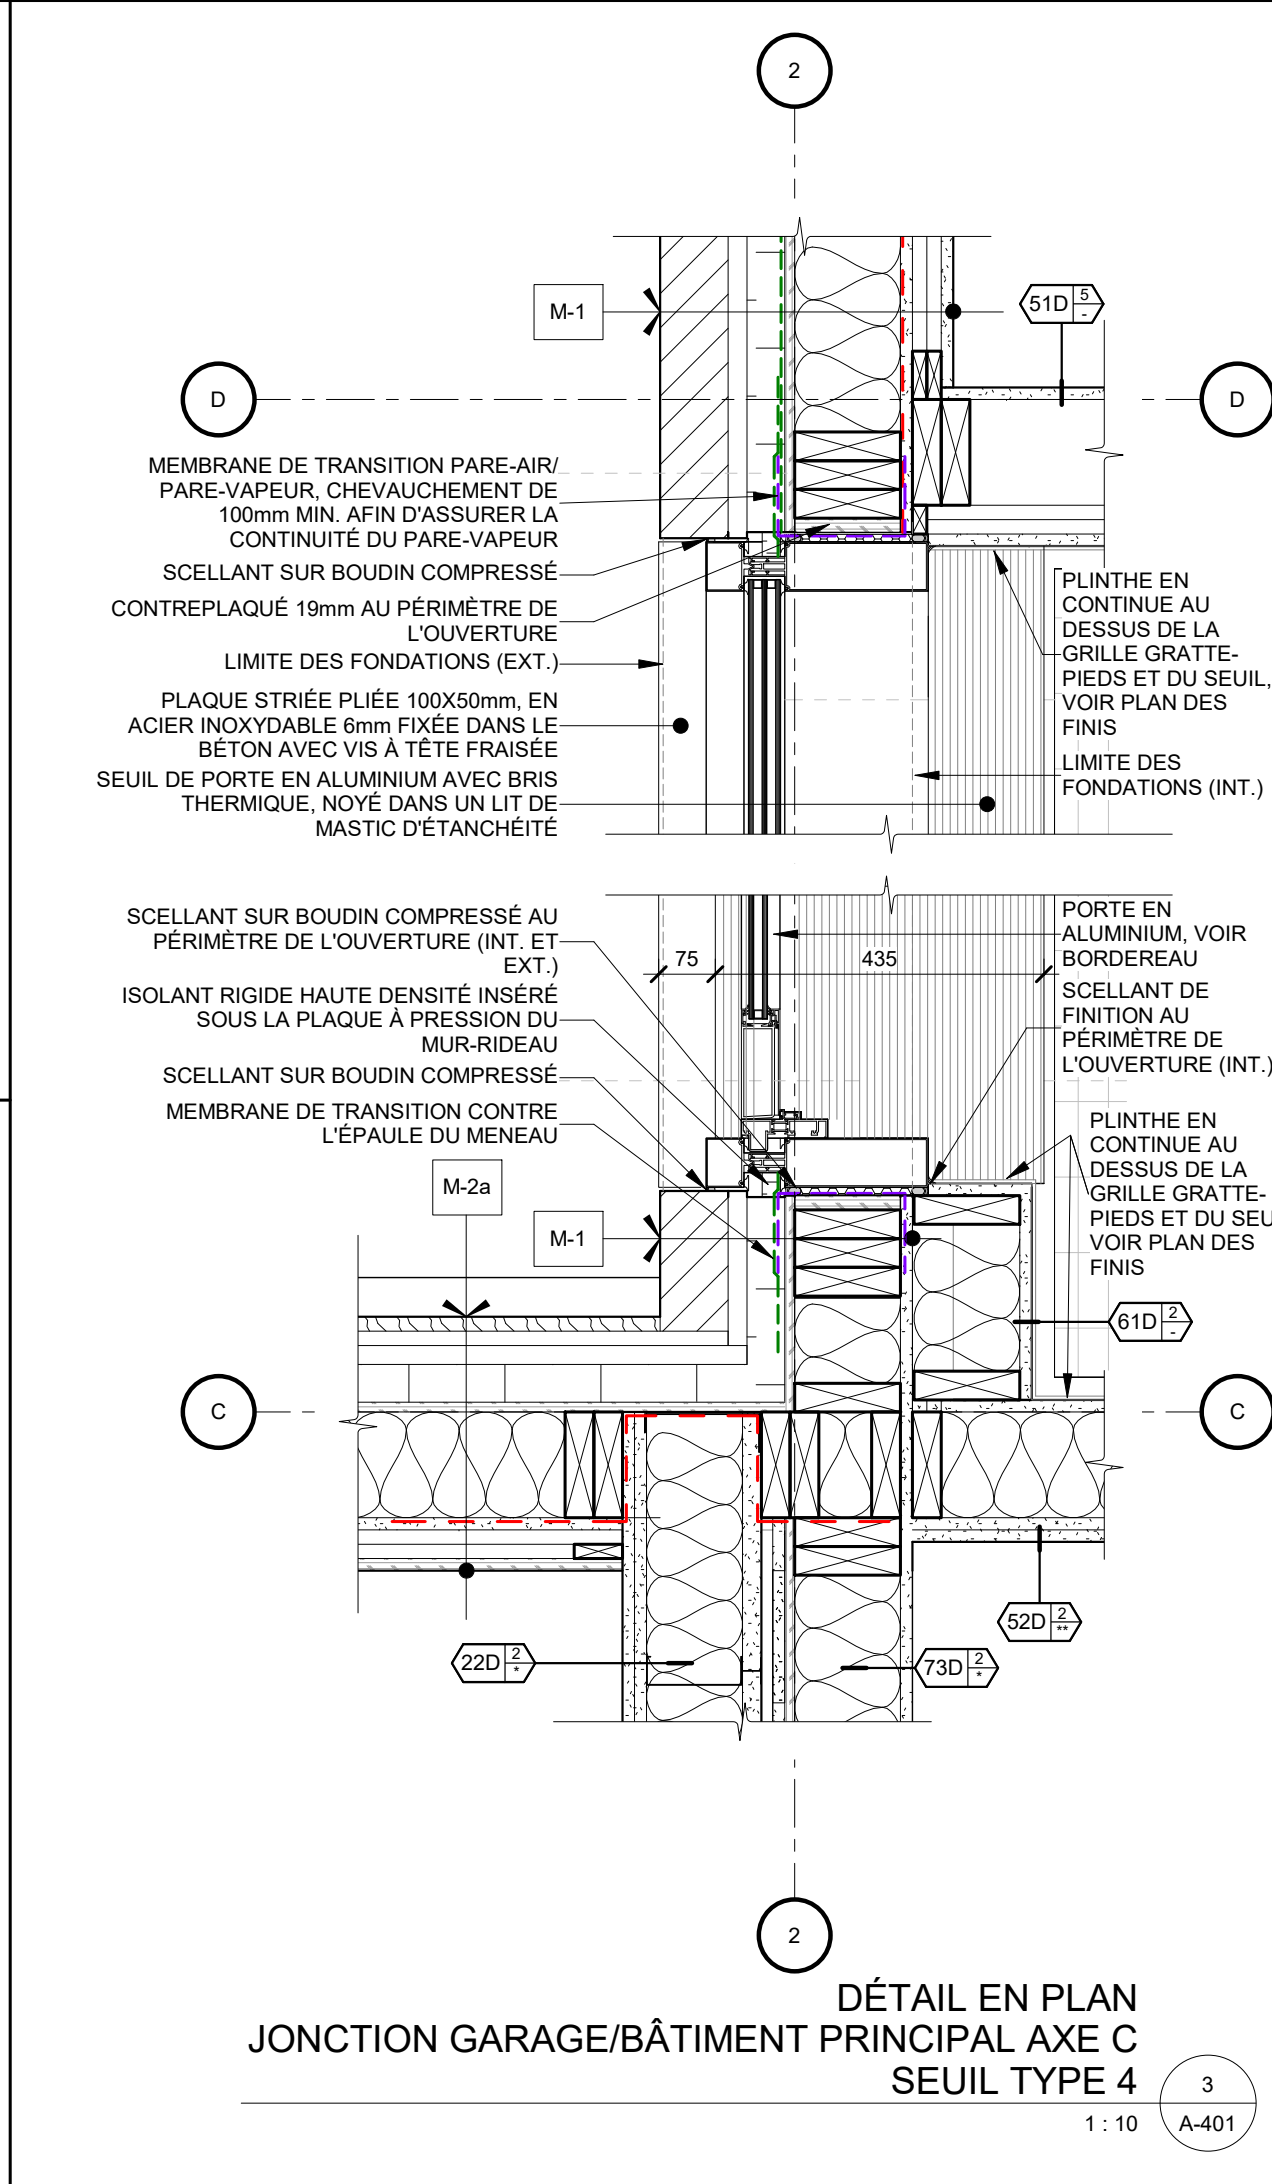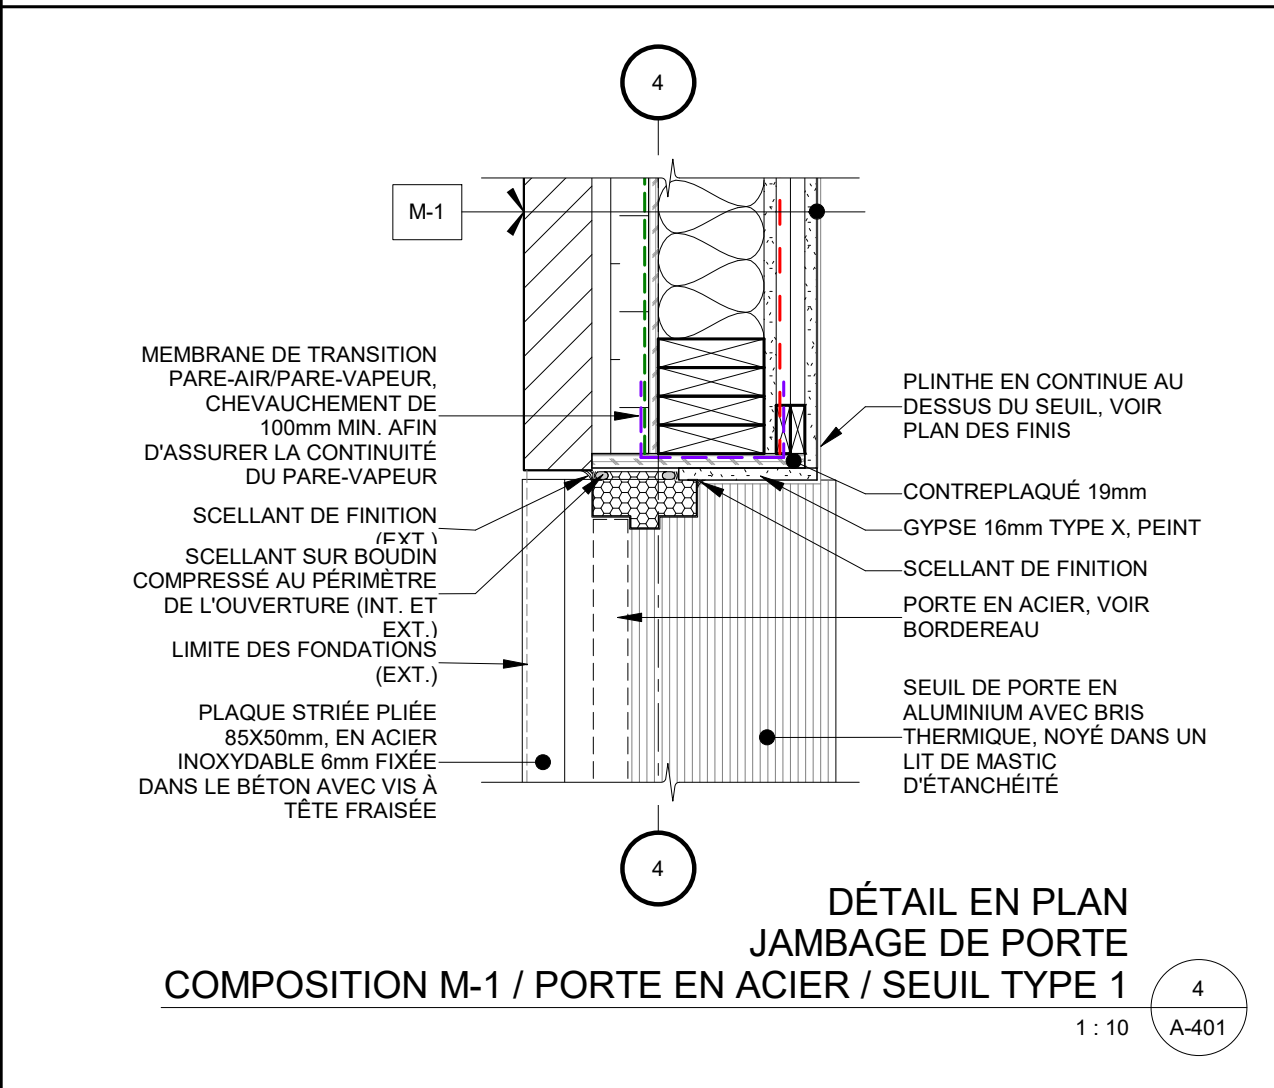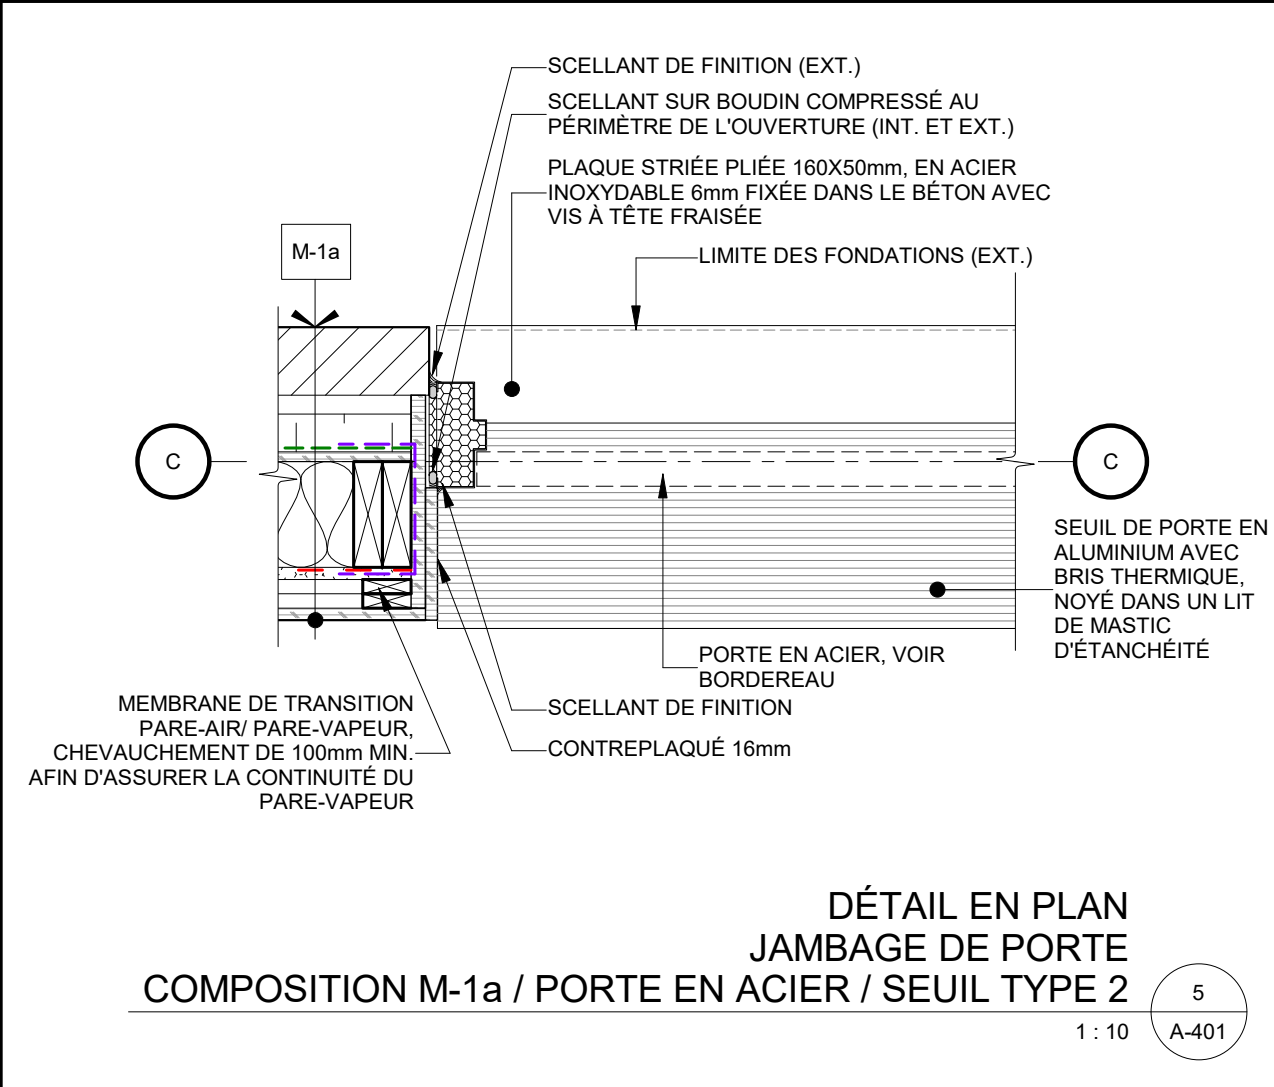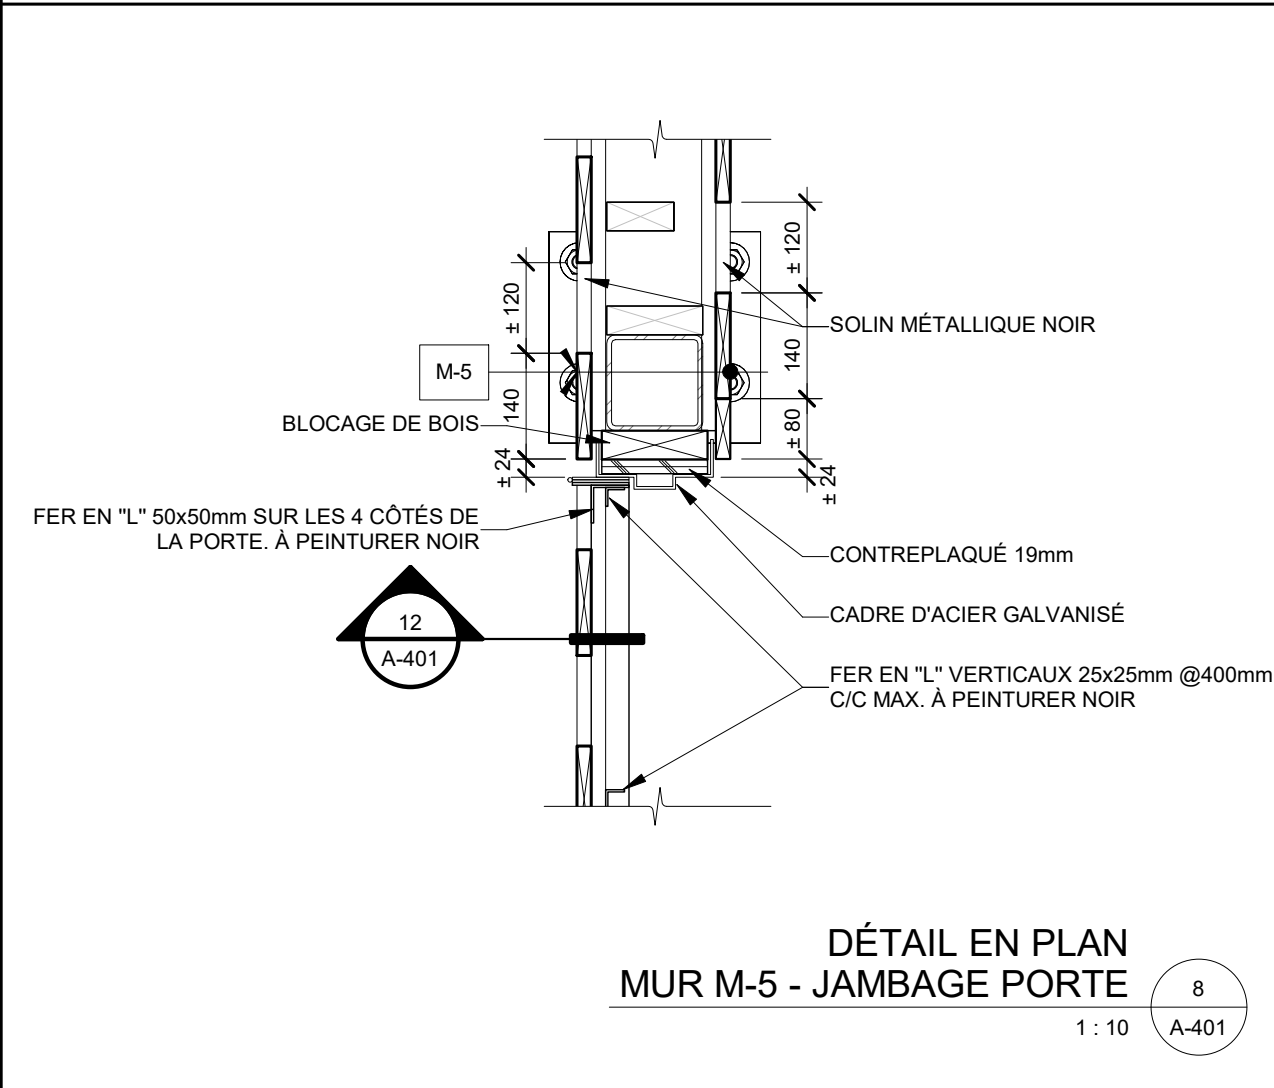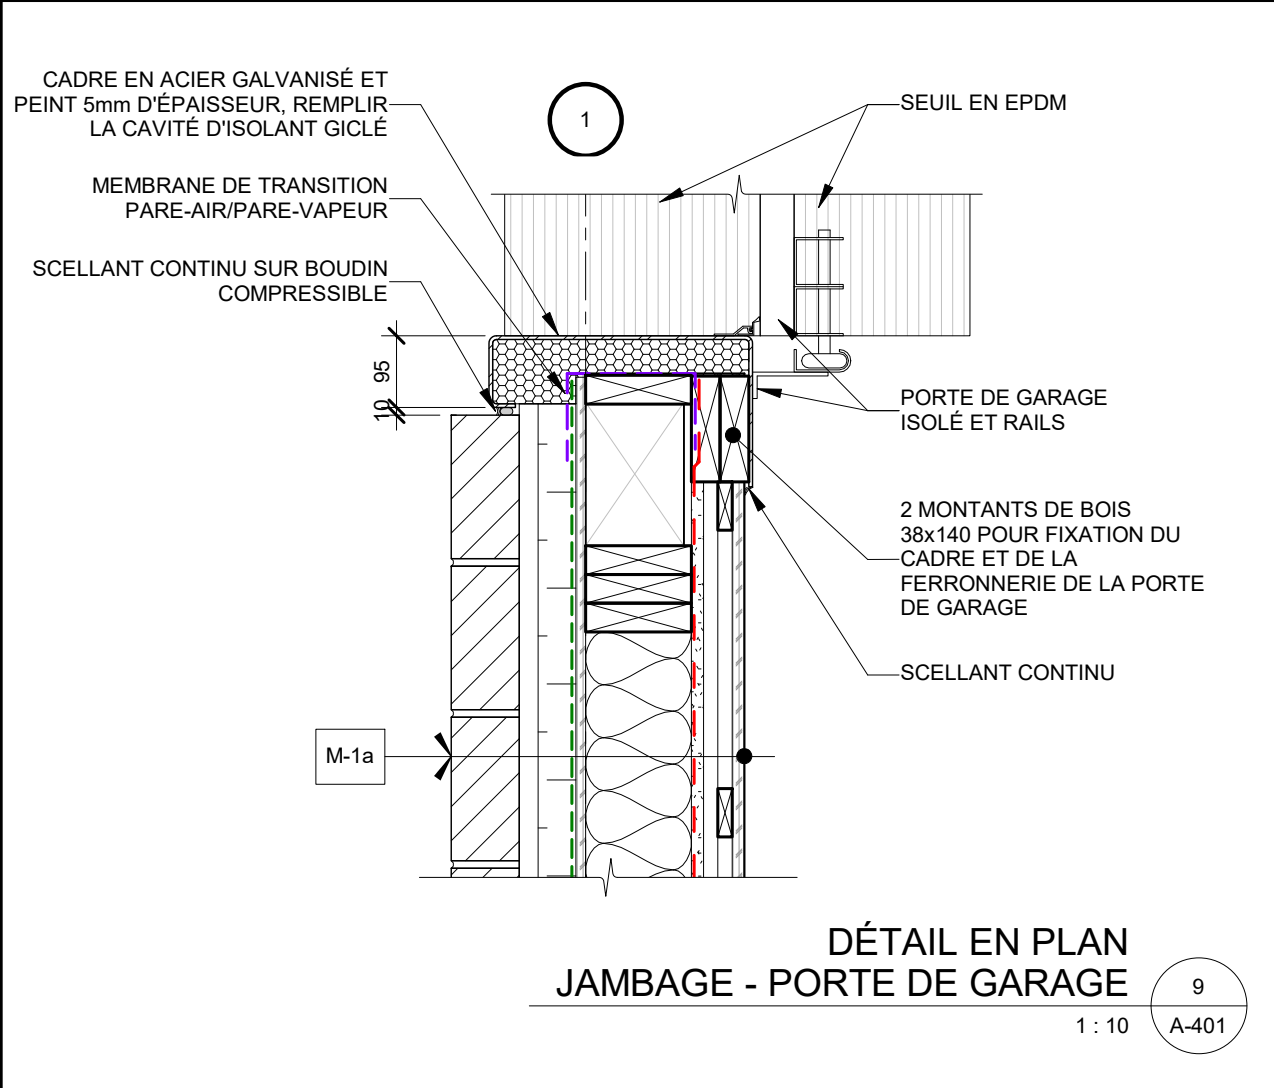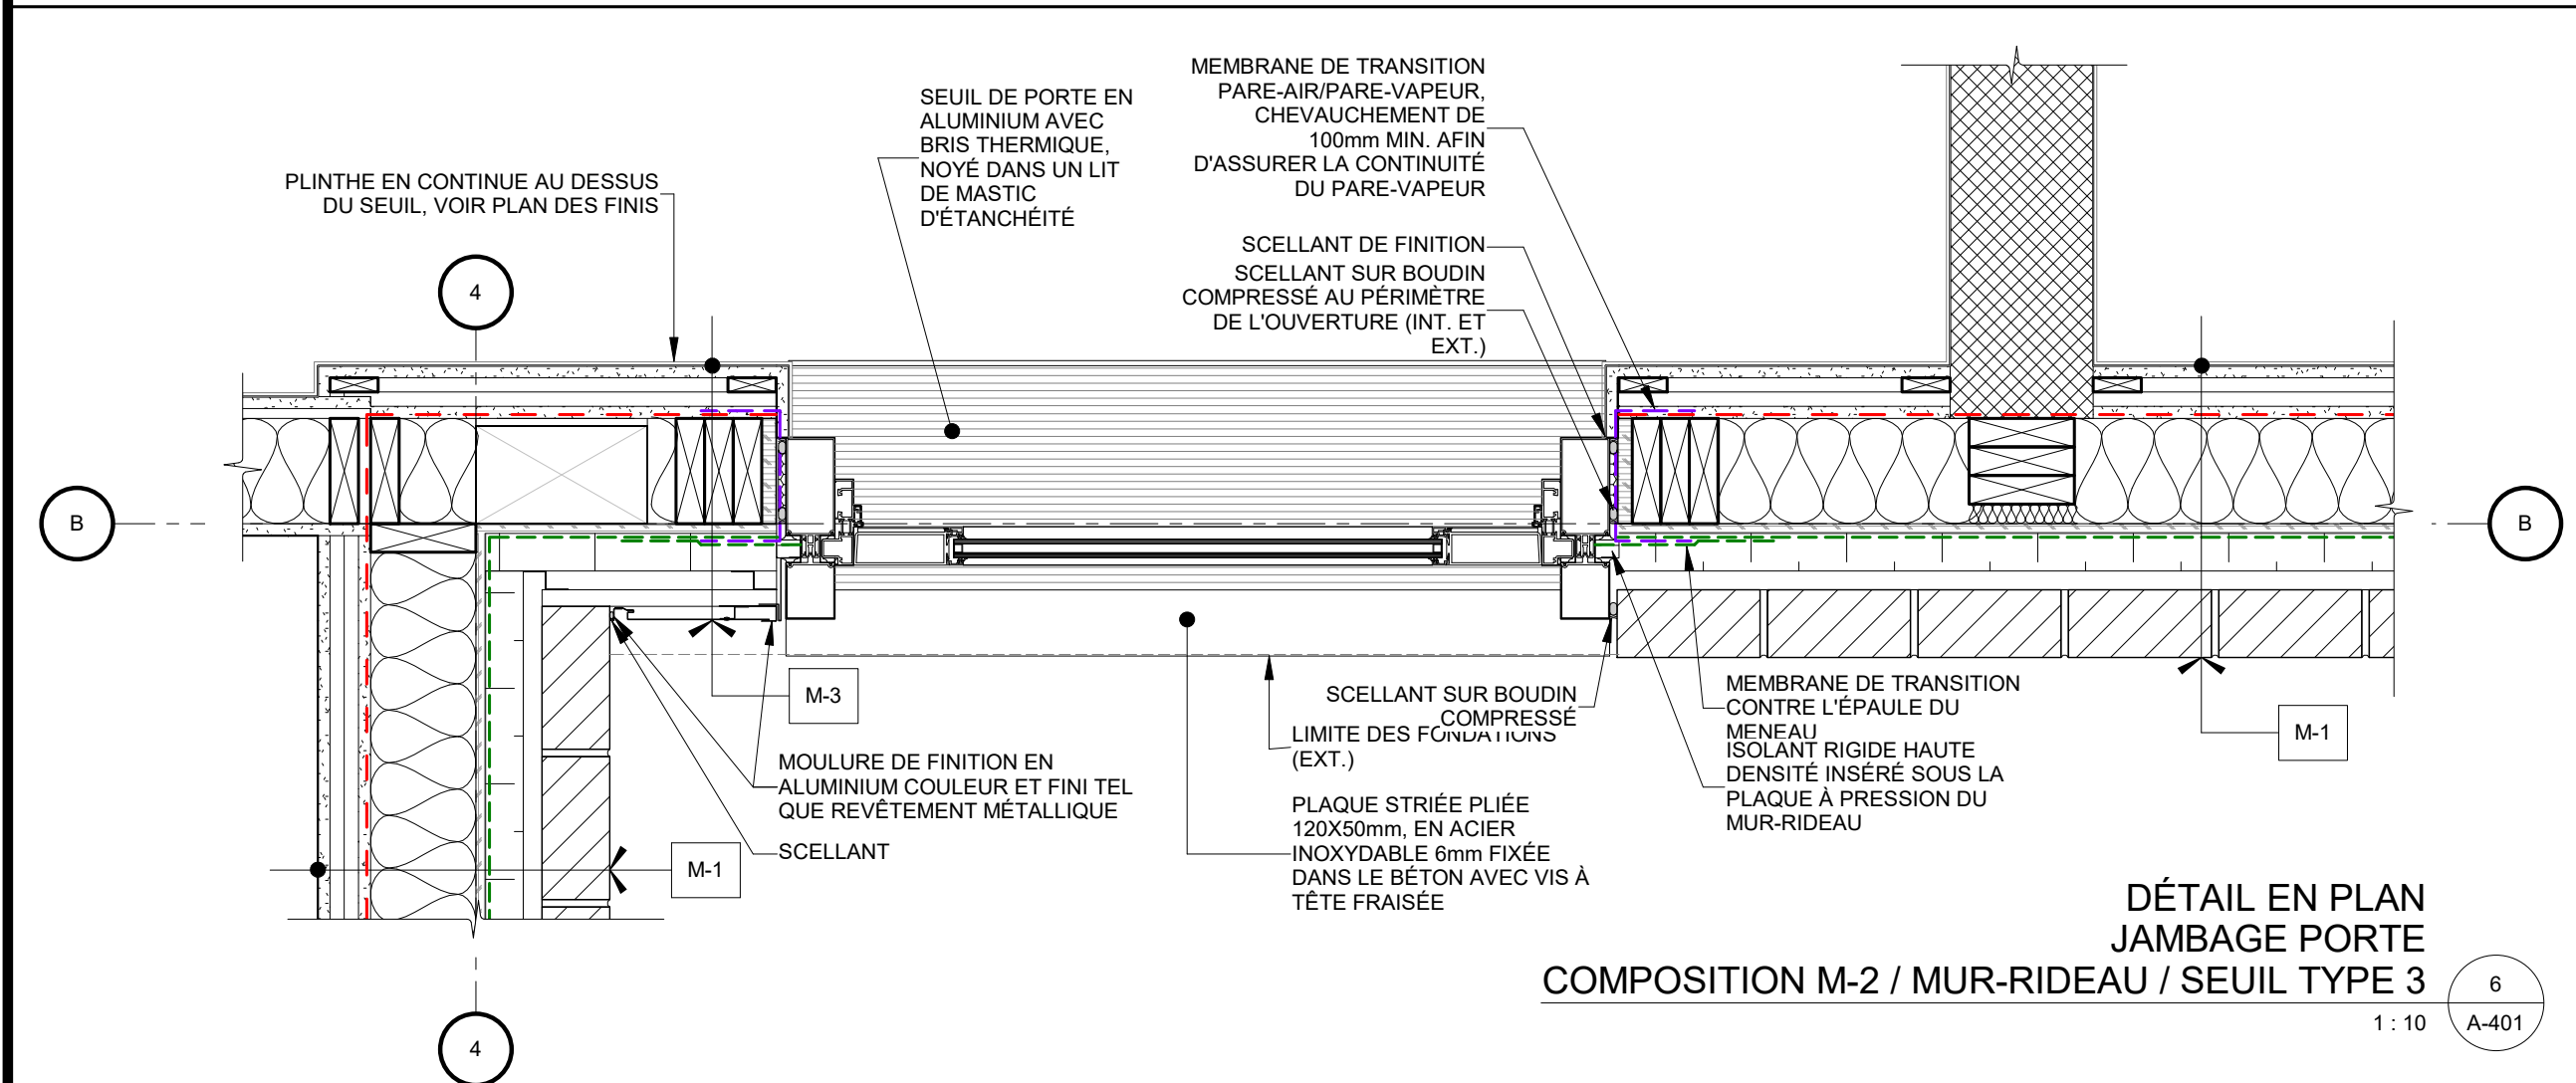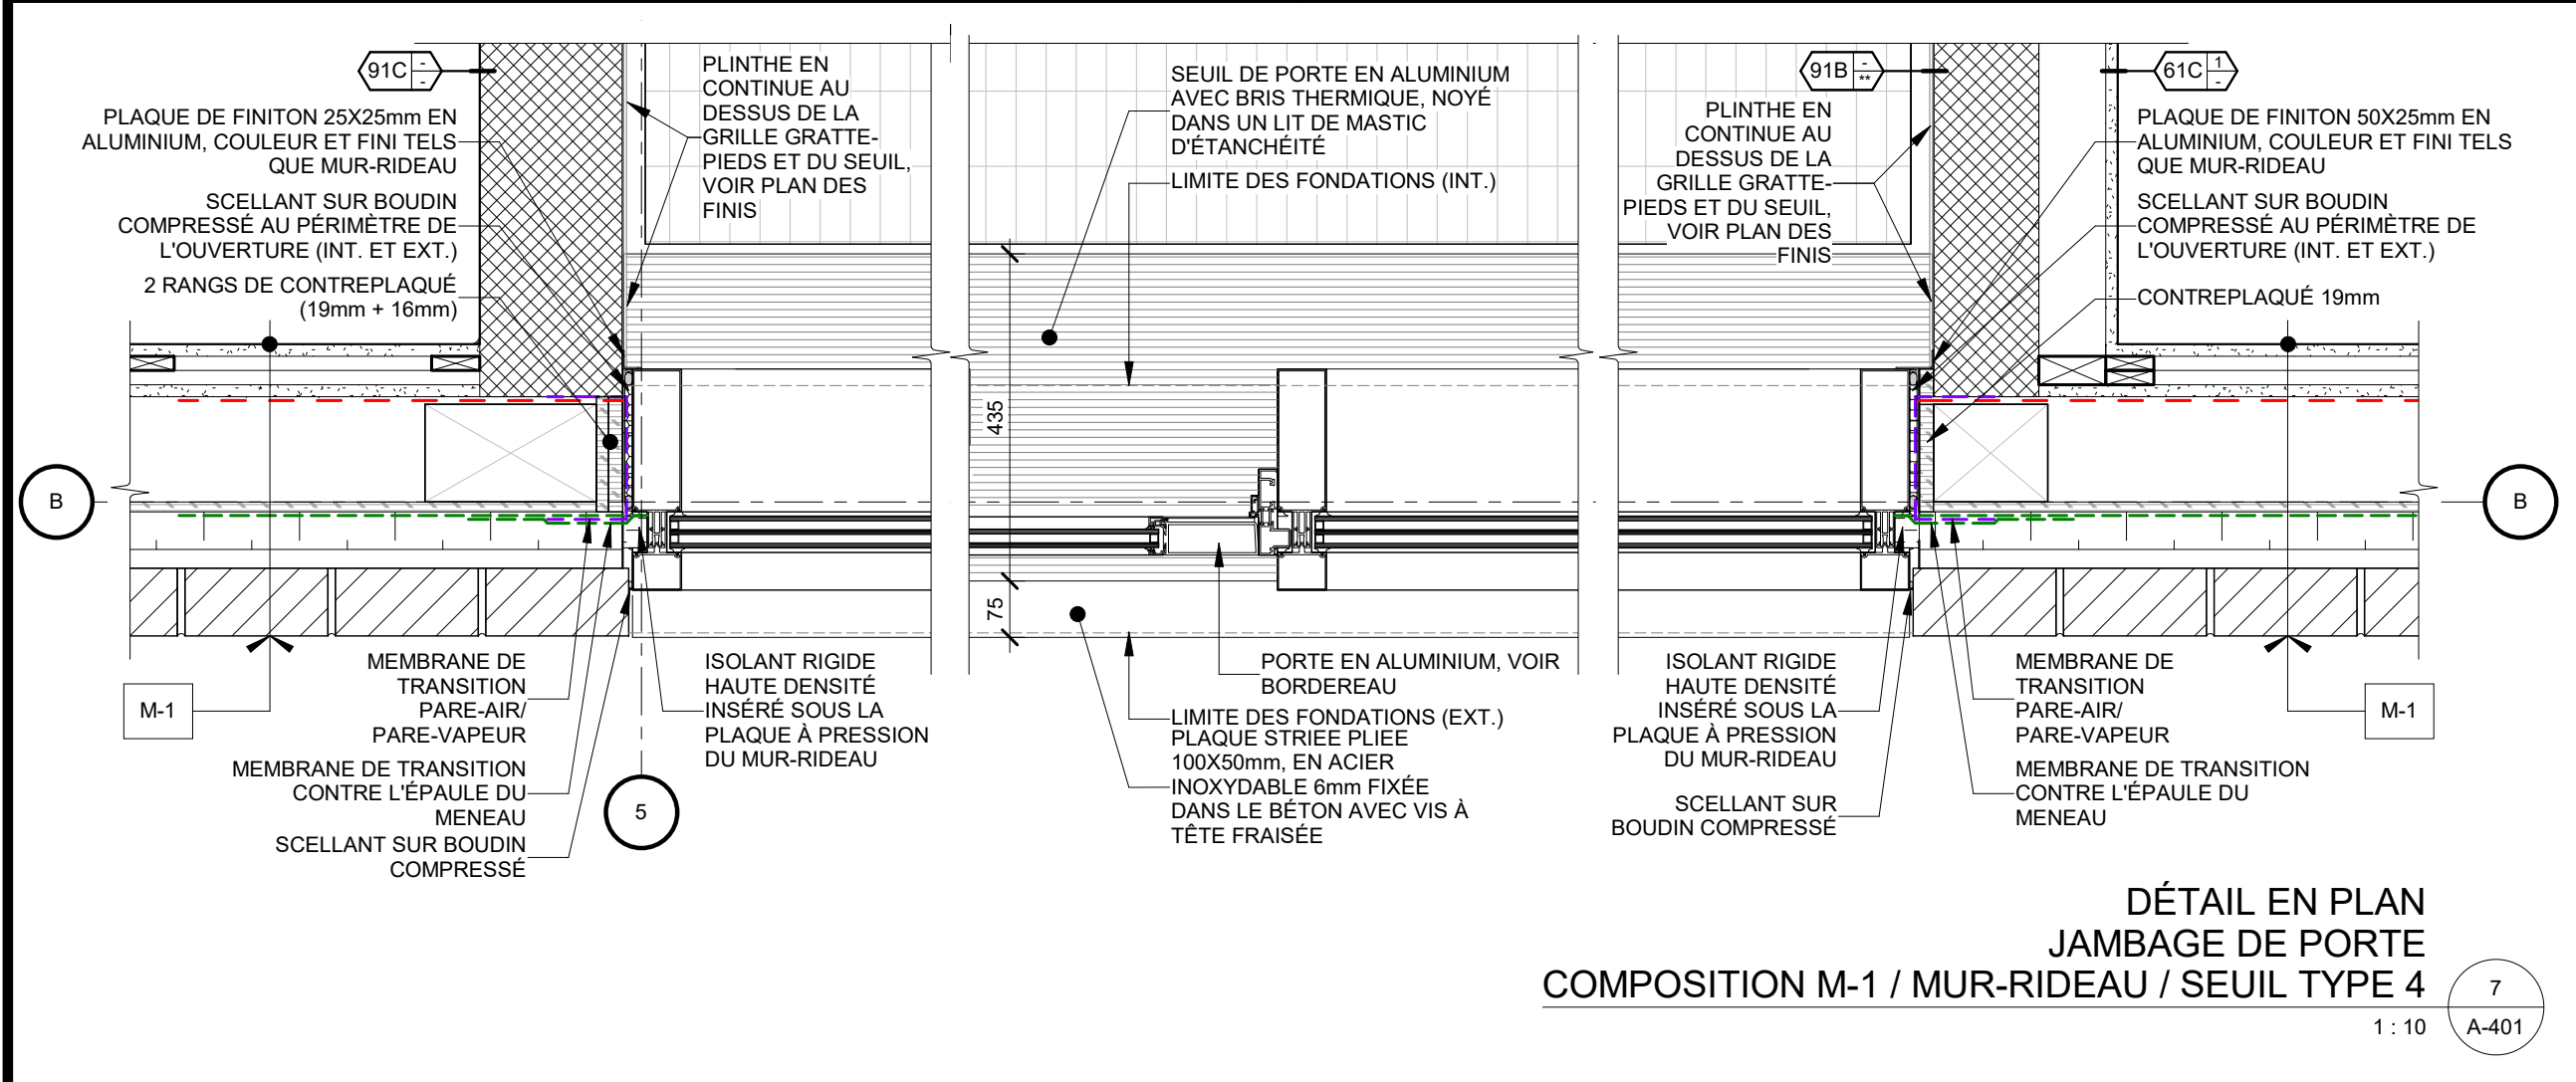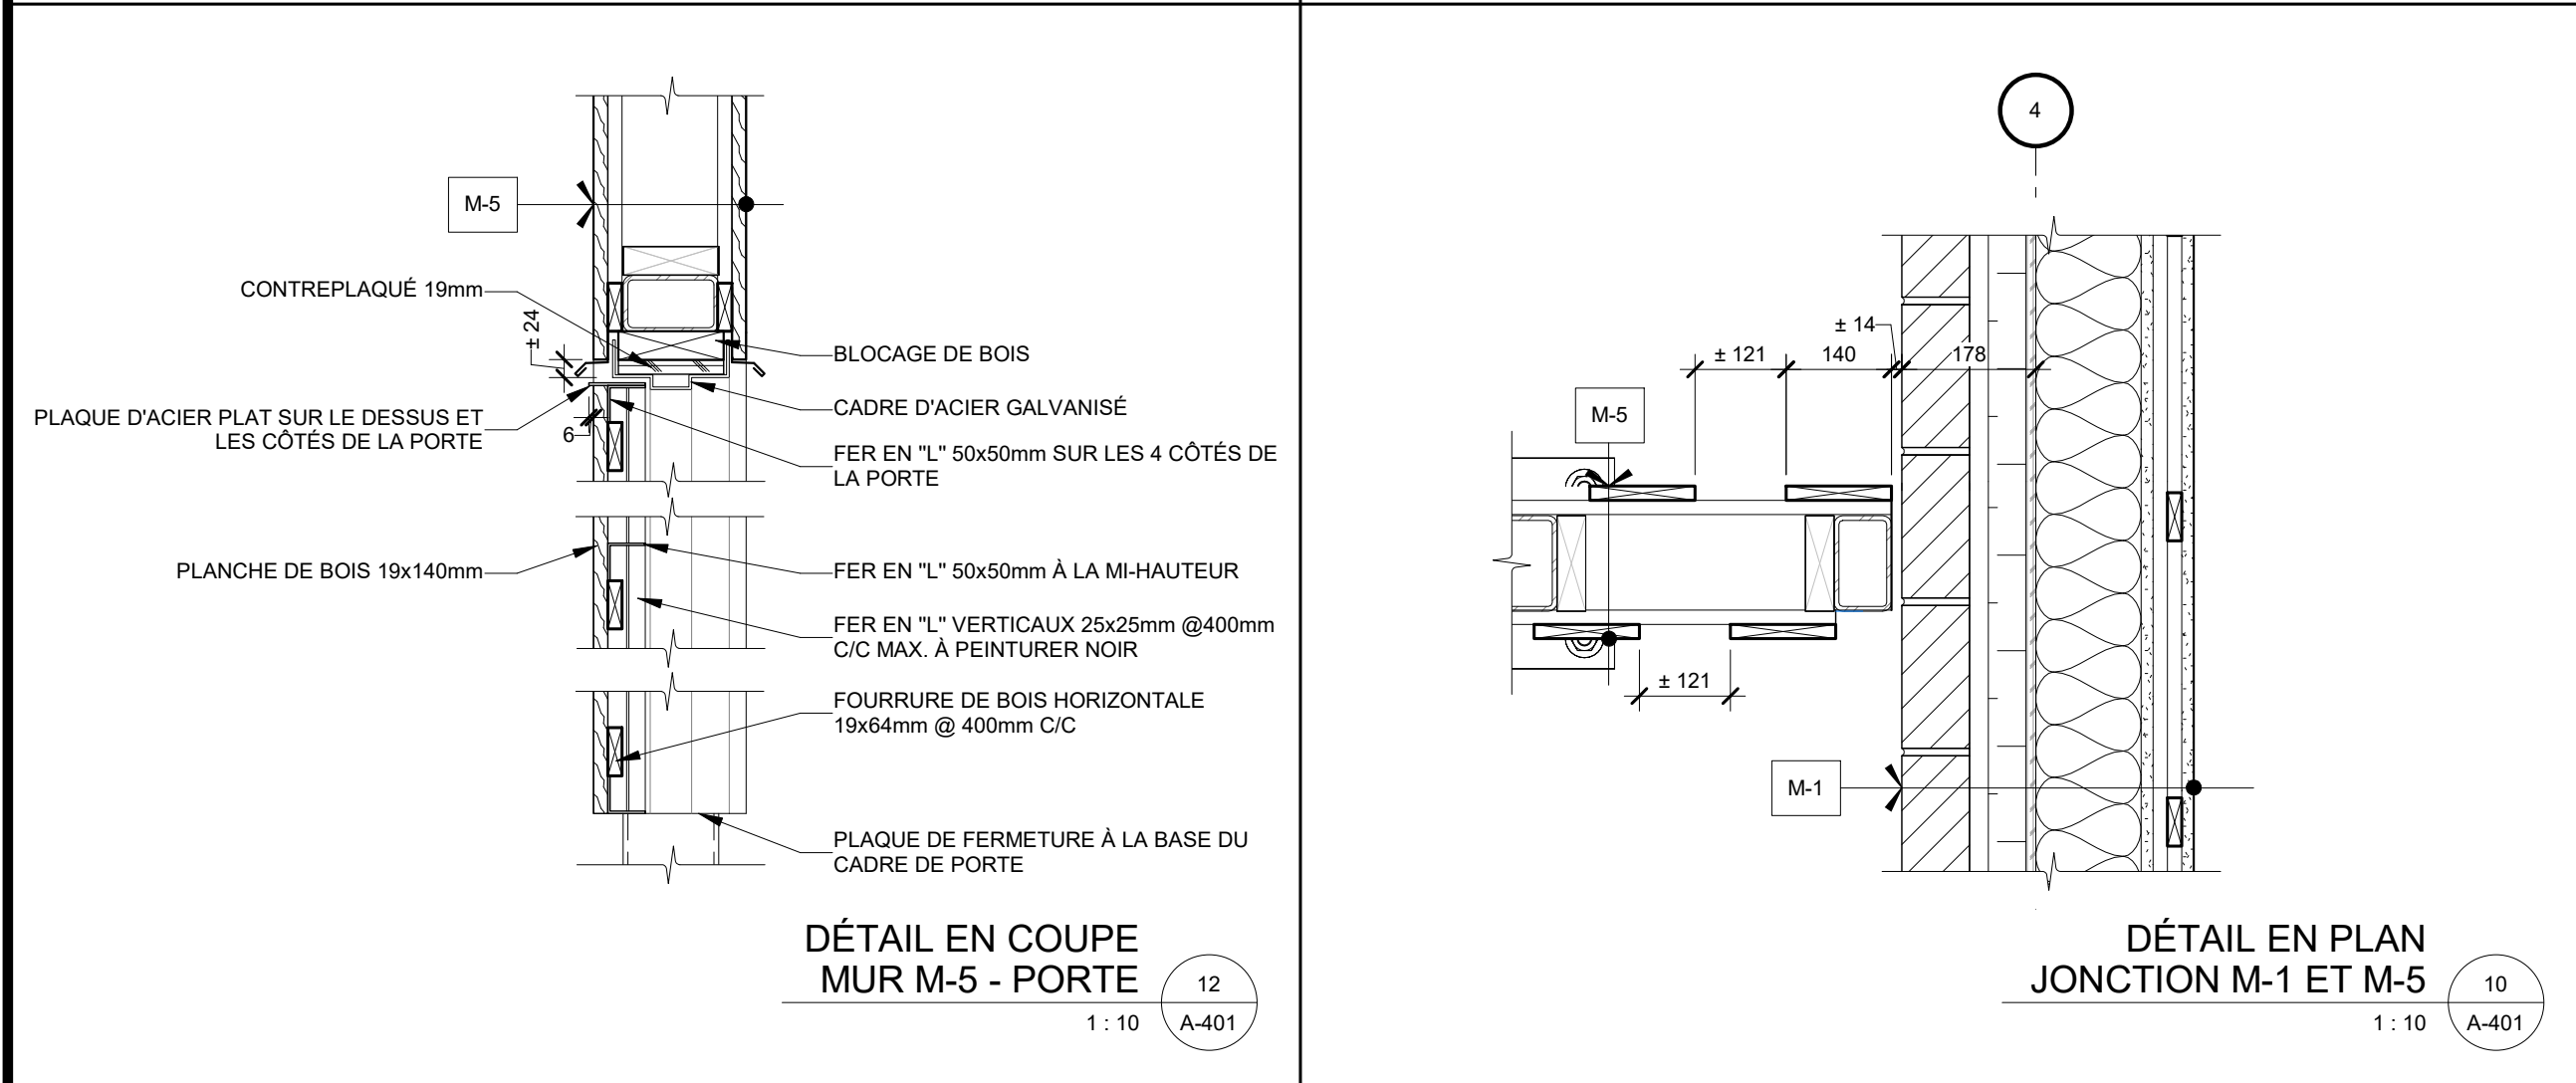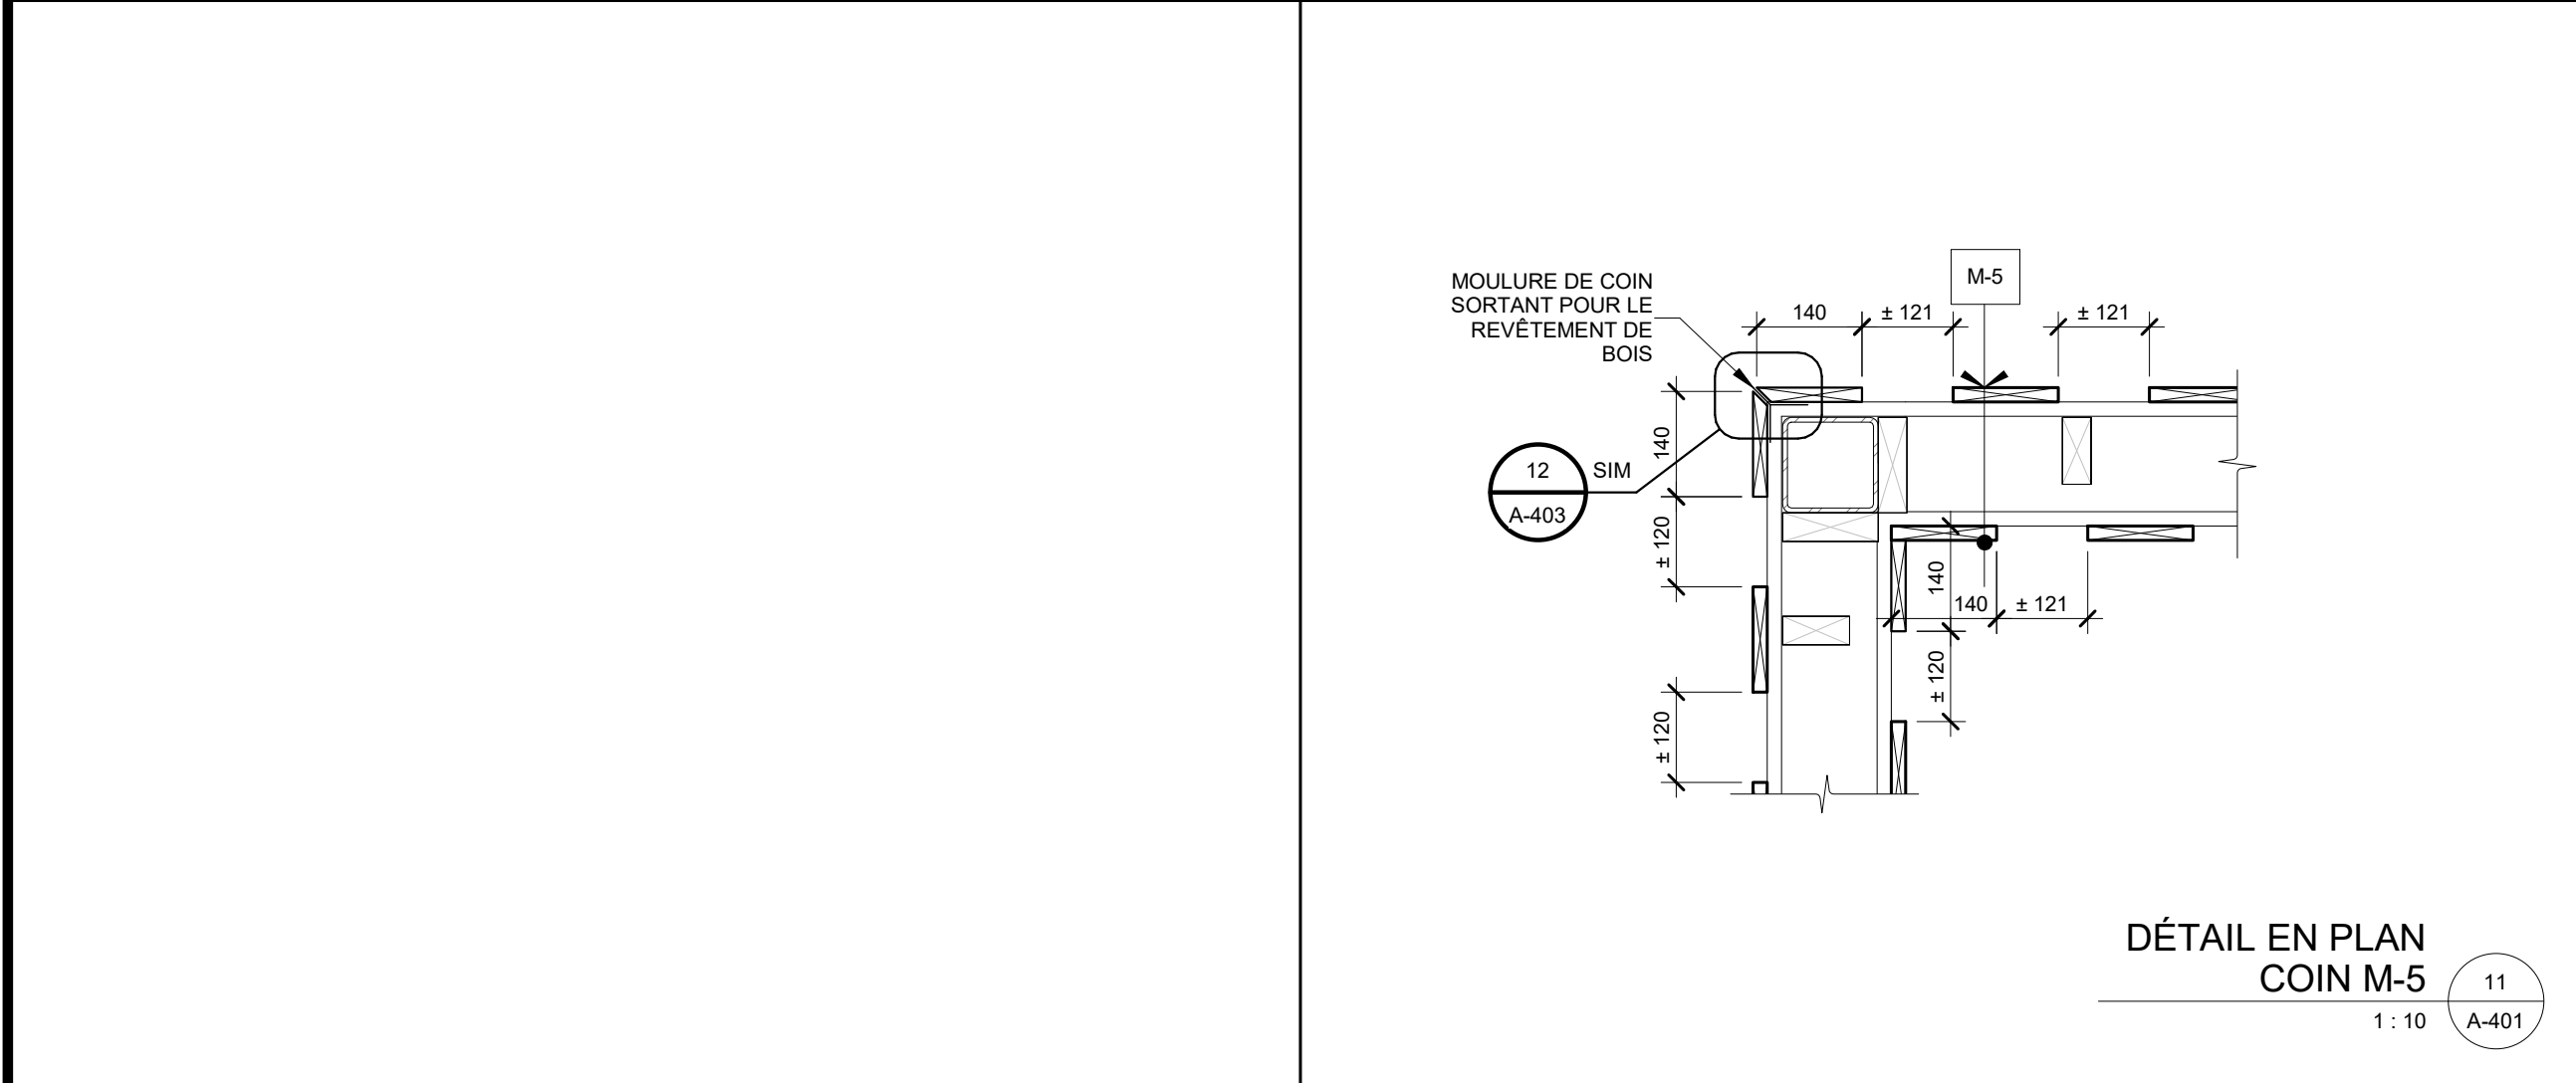

NOTE GÉNÉRALE
ASSURER LA CONTINUITÉ DE LA RÉSISTANCE AU FEU (MURS ET TOITS) TYP.

TOITURE
T-1 TOITURE MÉTALLIQUE EN PENTE DISSIMULÉES
DRF 45 MIN.
• MEMBRANE AUTOCOLLANTE HAUTE TEMPÉRATURE
• CONTREPLAQUÉ 19mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• POUTRELLE DE BOIS, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• ENTRETOIT VENTILÉ
• ISOLANT EN NATTE, FIBRE DE VERRE 300mm (R-40)
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• 2 GYPSÉS TYPE C 16mm, PEINT

SOFFITE
S-1 SOFFITE DE BOIS
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• REVÊTEMENT DE BOIS POUR SOFFITE

MURS EXTÉRIEURS
M-1 MUR DE MACONNERIE
DRF 45 MIN.
• BRIQUE 90mm
• ESPACE D'AIR 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT

M-1a IDEM À M-1, MAIS REMPLACER LE GYPSE DE FINITION INTÉRIEUR PAR UN CONTREPLAQUÉ 13mm

M-1b IDEM À M-1, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm

M-2 MUR DE REVÊTEMENT DE BOIS
DRF 45 MIN.
• REVÊTEMENT DE BOIS VERTICAL, PLANCHES 125mm
• FOURRURES DE BOIS HORIZONTALES 19x64mm
• BARRES Z VERTICALES 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• ATTACHES THERMIQUES 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT

M-2a IDEM À M-2, MAIS REMPLACER LE GYPSE DE FINITION INTÉRIEUR PAR UN CONTREPLAQUÉ 13mm

M-2b IDEM À M-2, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm

M-3 MUR DE REVÊTEMENT MÉTALLIQUE
DRF 45 MIN.
• REVÊTEMENT MÉTALLIQUE EN ALUMINIUM
• FOURRURES MÉTALLIQUES HORIZONTALES 22mm
• BARRES Z VERTICALES 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• ATTACHES THERMIQUES 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT

M-3a IDEM À M-3, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm

M-4 SANS OBJET

M-5 MUR ÉCRAN
• PLANCHE DE BOIS 19x140mm ESPACÉES
• FOURRURES 19x64mm @400mm C/C À TEINDRE DE COULEUR NOIR
• STRUCTURE D'ACIER ET DE BOIS, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• FOURRURES 19x64mm @400mm C/C À TEINDRE DE COULEUR NOIR
• PLANCHE DE BOIS 19x140mm ESPACÉES

M-6 MUR DE REVÊTEMENT DE BOIS
DRF 45 MIN.
• REVÊTEMENT DE BOIS VERTICAL, PLANCHES 152mm
• FOURRURES DE BOIS HORIZONTALES 19x64mm
• BARRES Z VERTICALES 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• ATTACHES THERMIQUES 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 38x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT

PA-1 PARAPET
DRF 45 MIN.
• MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• ISOLANT RIGIDE 38mm
• ISOLANT RIGIDE 100mm
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 38x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT

PA-2 PARAPET
DRF 45 MIN.
• TOLE D'ACIER PLIÉE, CAL. 22
• MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• OSSATURE DE BOIS 38x38mm @ 400mm C/C REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm @ 400mm C/C REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• 2 GYPSÉS TYPE X 16mm, PEINT

PA-3 PARAPET
• TOLE EN ACIER PLIÉE, CAL. 22
• MEMBRANE INTRAMURALE
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm @ 400mm C/C

PA-4 PARAPET
• TOLE EN ACIER PLIÉE, CAL. 22
• MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• OSSATURE DE BOIS 38x38mm @ 400mm C/C REMPLI D'ISOLANT EN LAINE DE ROCHE
• CONTREPLAQUÉ 13mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.

FONDATIONS
F-1 FONDATION - MUR DE MACONNERIE
• PANNEAU DE PROTECTION
• MEMBRANE ELASTOMÈRE LIQUIDE (POUR SUIVRE LA MEMBRANE JUSQU'AU BAS DES SEMELLES DE FONDATION)
• BÉTON, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• ISOLANT RIGIDE 100mm (POUR SUIVRE L'ISOLANT JUSQU'AUX SEMELLES DE FONDATION)

PLANCHERS
P-1 DALLE DE BÉTON - PAVILLON PRINCIPAL
• DALLE DE BÉTON 150mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• ISOLANT RIGIDE 50mm (SUR LES PREMIERS 1200mm AU PÉRIMÈTRE DU MUR EXT.)
• REMBLAI

Ordre des architectes
A 3990
JEAN-FRANÇOIS JULIEN
ARCHITECTE
du Québec

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

NOTES :
L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS DE CES DESSINS ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. CE DESSIN POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.

NO.	DATE	ÉMISSION	ÉMIS
4	2025-05-08	SOUMISSION	JFJ
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%	JFJ
NO.	DATE	ÉMIS	PAR

ÉMISSIONS

DROITS D'AUTEUR :
AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN NE PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR UN AUTRE PROJET SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE CARDIN JULIEN INC.

Cardin Julien
6963, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2S 2N1
Téléphone : 514 272-6798 • courriel: gcardin@cardinjulien.com
www.cardinjulien.com

PROJET :
Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre
NOUVEAU BÂTIMENT
49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3

TITRE :
DÉTAILS


CONÇU :	DATE :	N/D :
HFJ/JFJ	2023/05/01	22-2022

DESSINÉ :	FIC/2022_A_GEN-2023	FEUILLE :
AFM		20/33

VÉRIFIÉ :	ÉCH. :	Comme Indiqué
JFJ		

A-401


2025-05-08 13:44:11

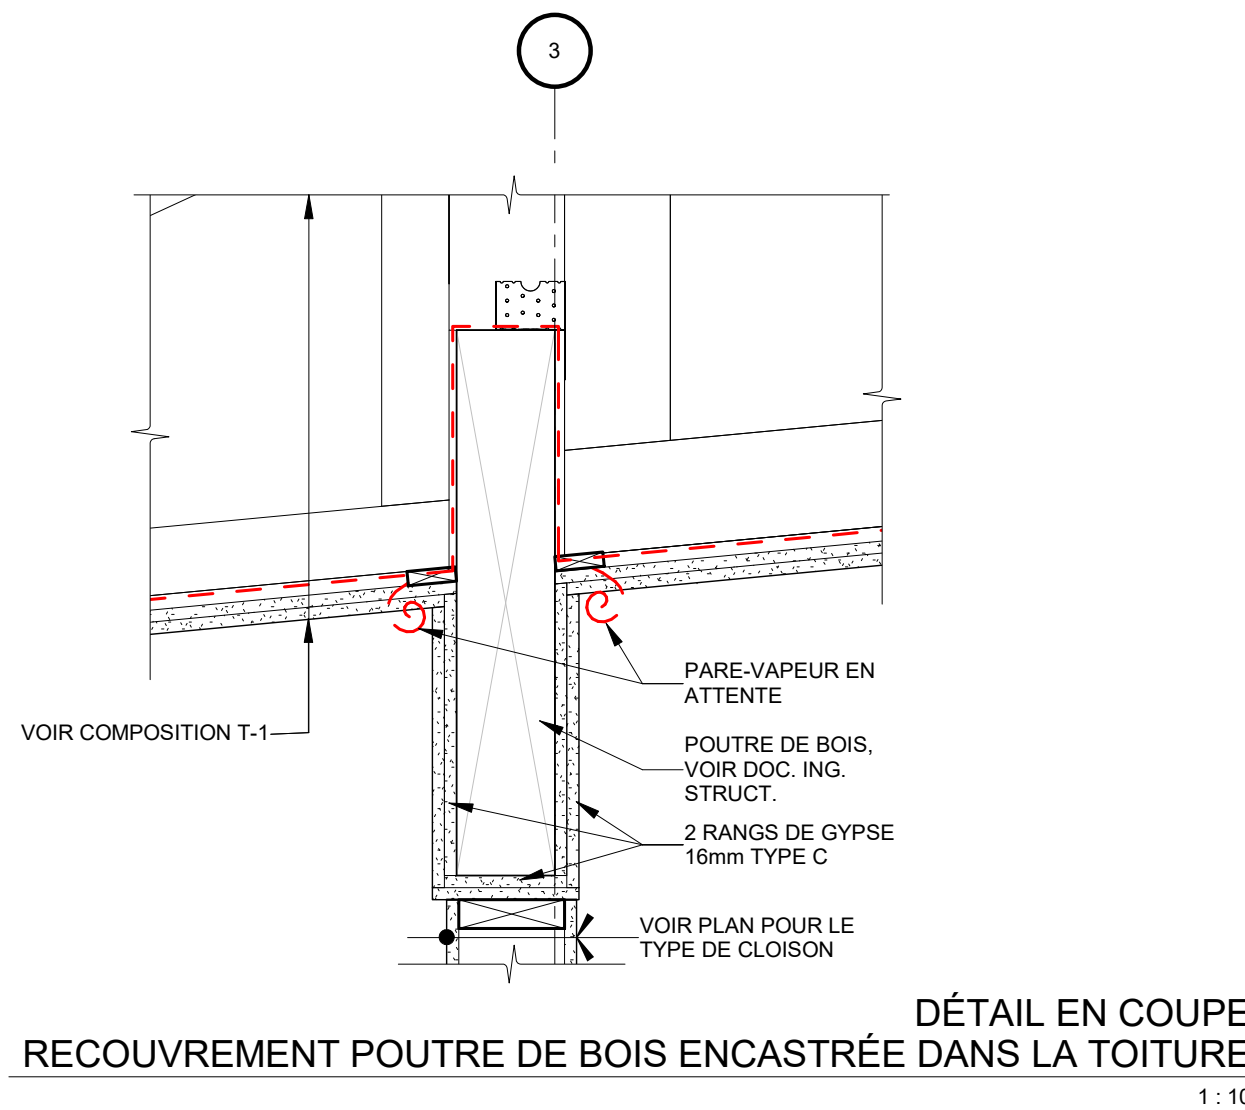

DÉTAIL EN COUPE
RECouvrement POUTRE DE BOIS ENCASTRÉE DANS LA TOITURE

1 : 10


9
A-402

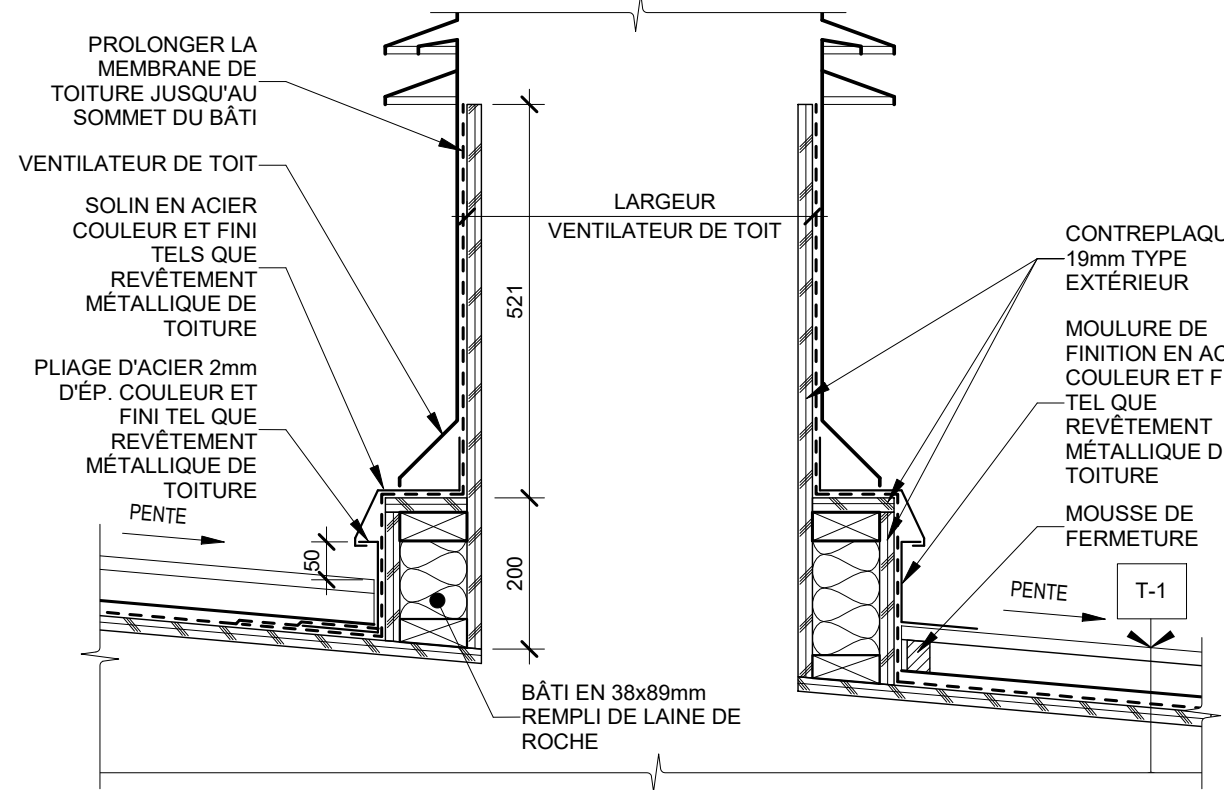

DÉTAIL EN COUPE
ÉTANCHÉITÉ VENTILATEUR DE TOIT

1 : 10


8
A-402

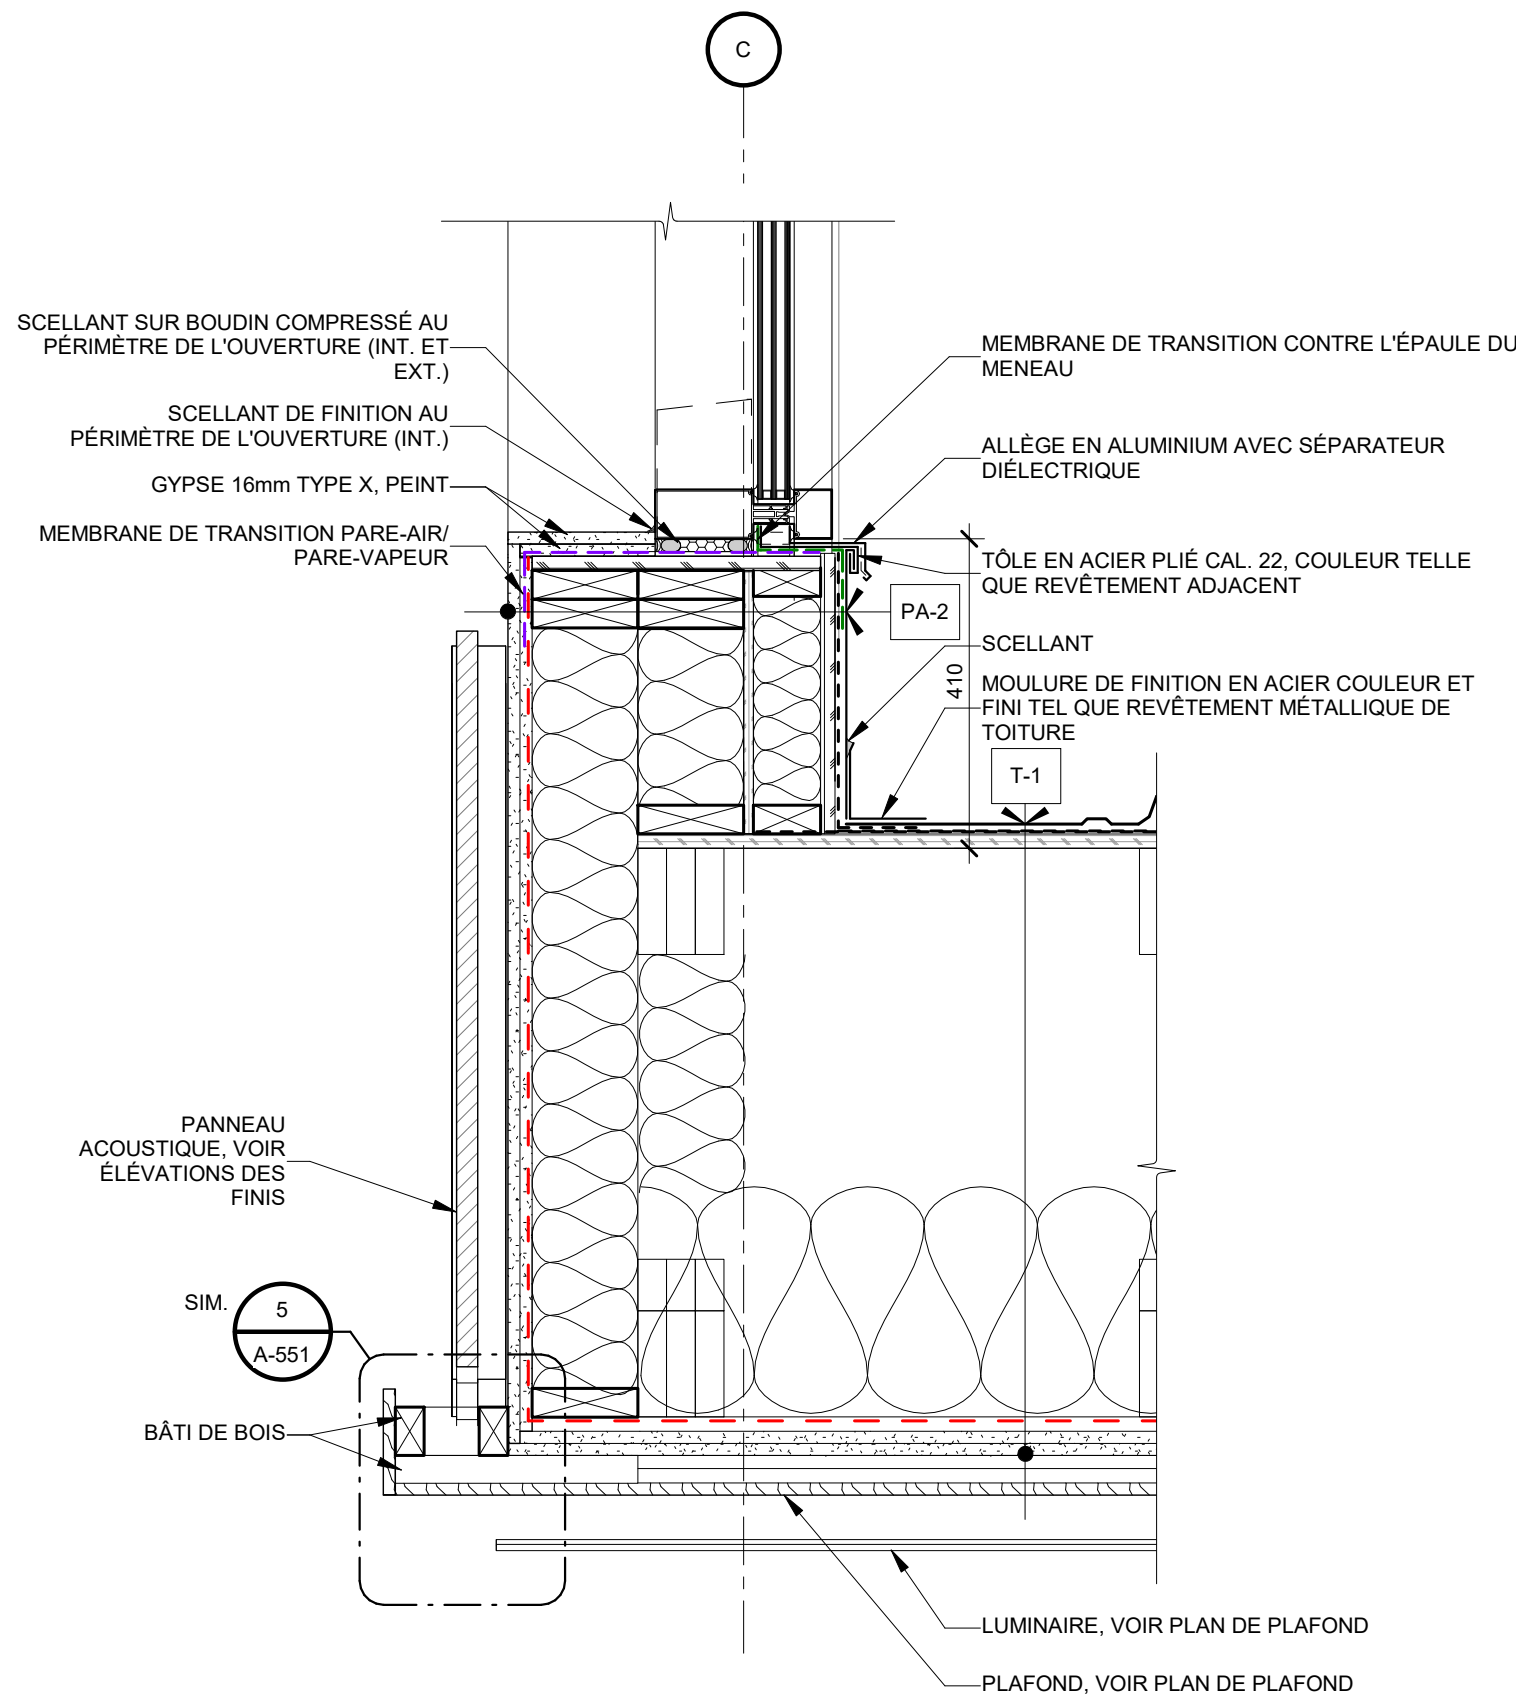

DÉTAILS EN COUPE
MUR-RIDEAU ESPACE VISITEUR

1 : 10


7
A-402

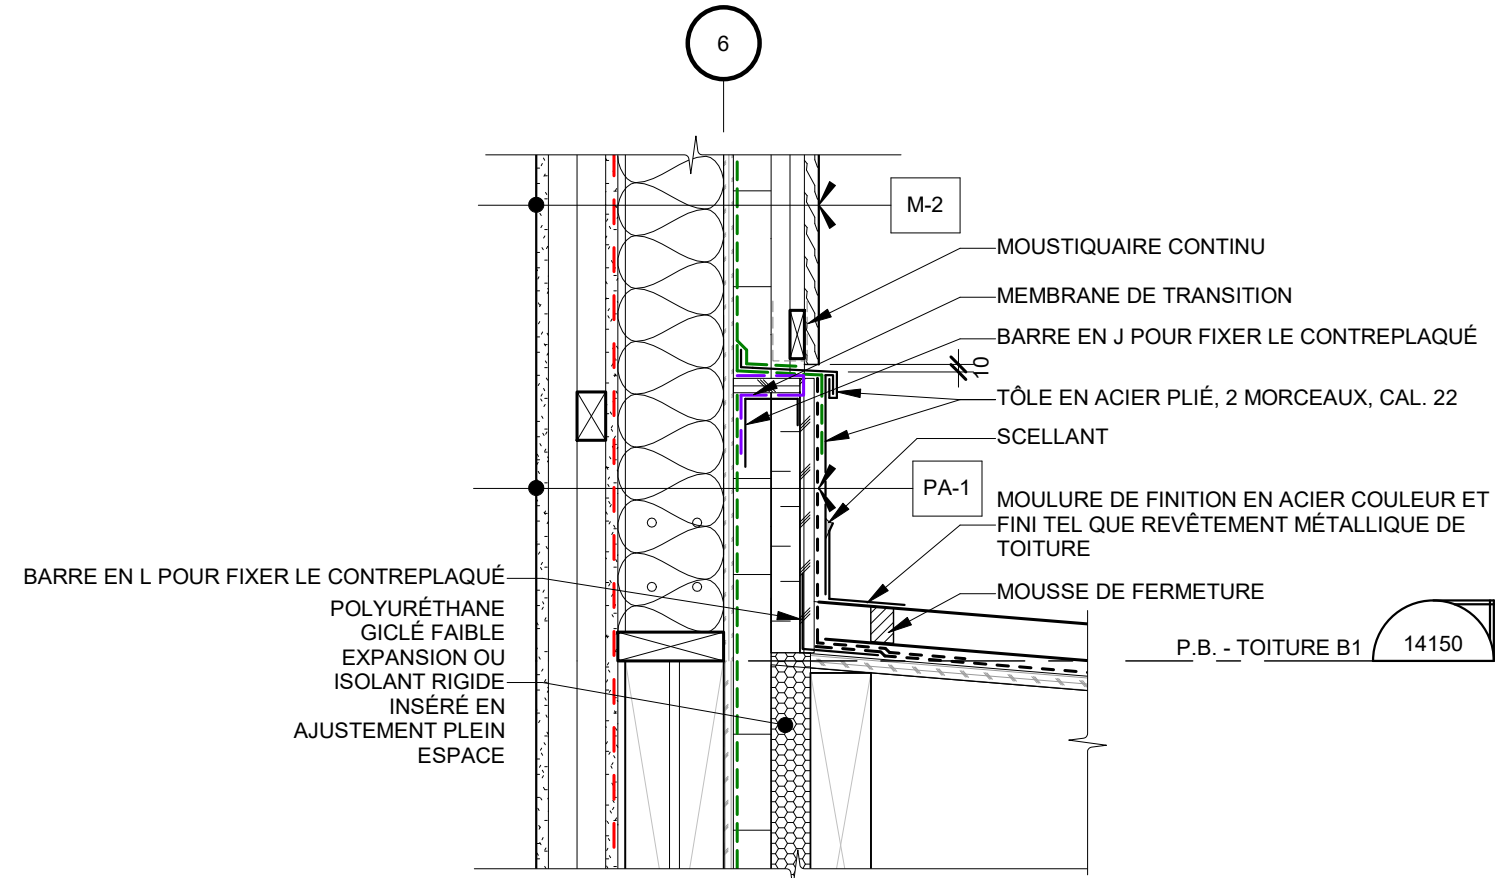

DÉTAIL EN COUPE
AXE 6- JONCTION M-2 ET TOITURE

1 : 10


6
A-402

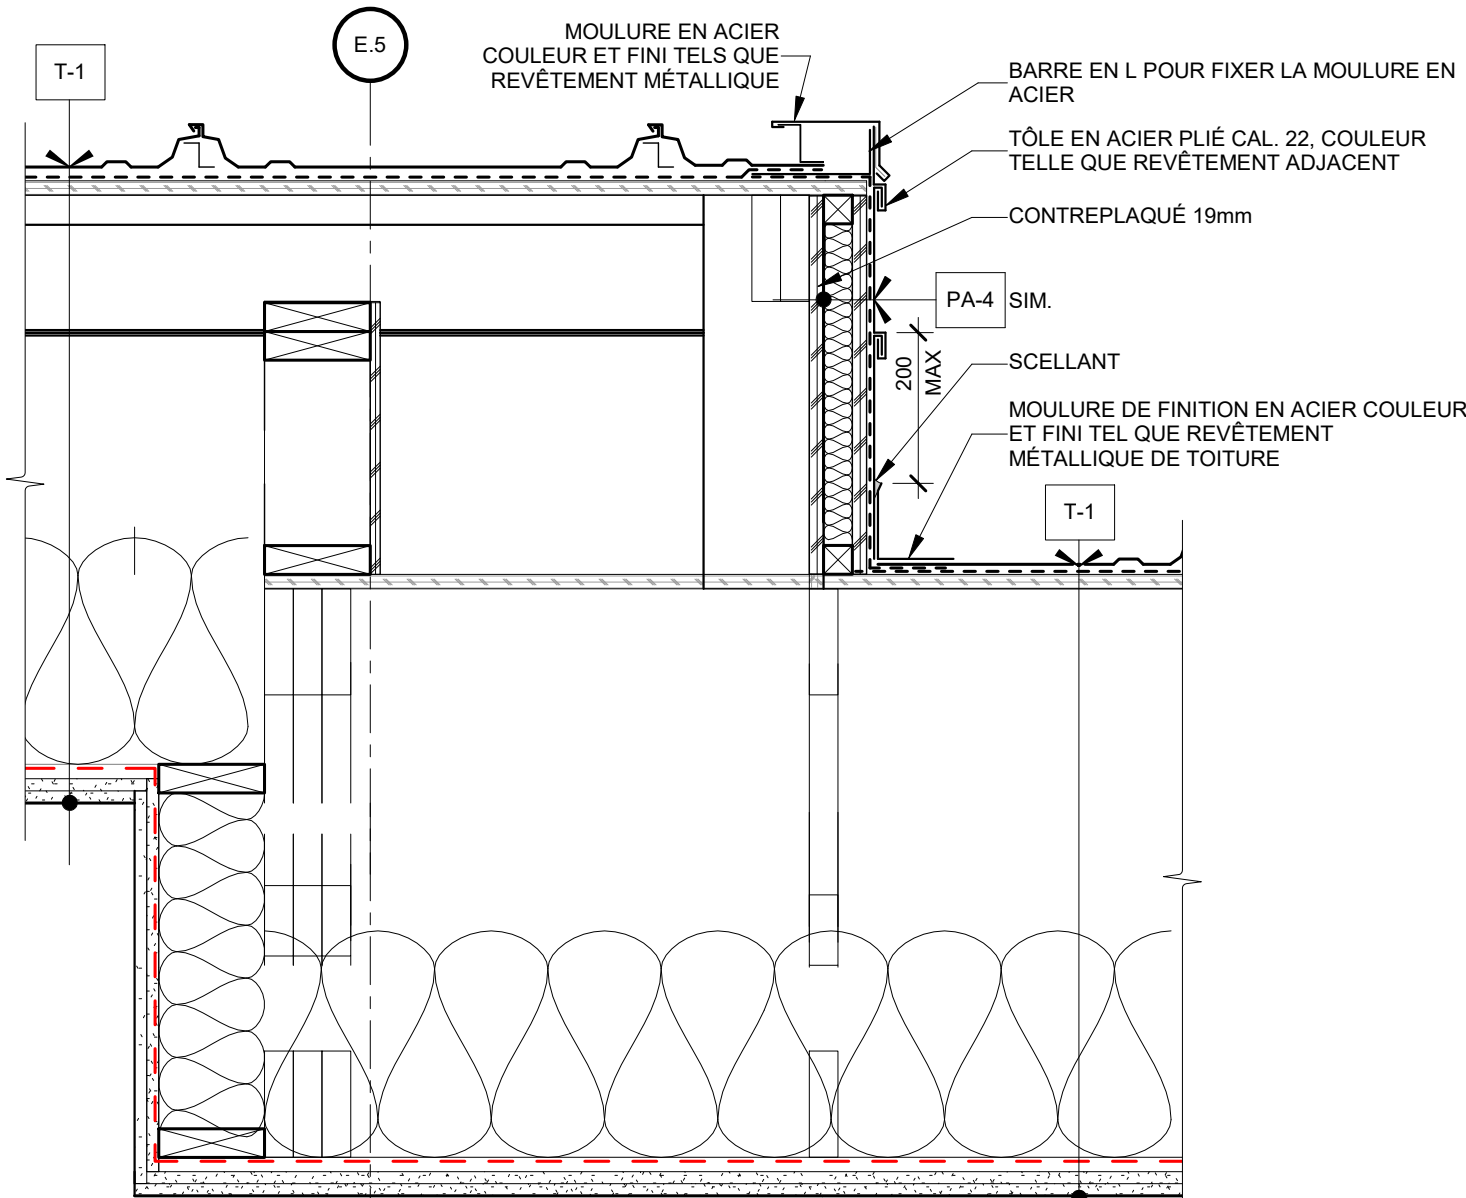

DÉTAIL EN COUPE
JONCTION TOITURE C ET D

1 : 10


5
A-402

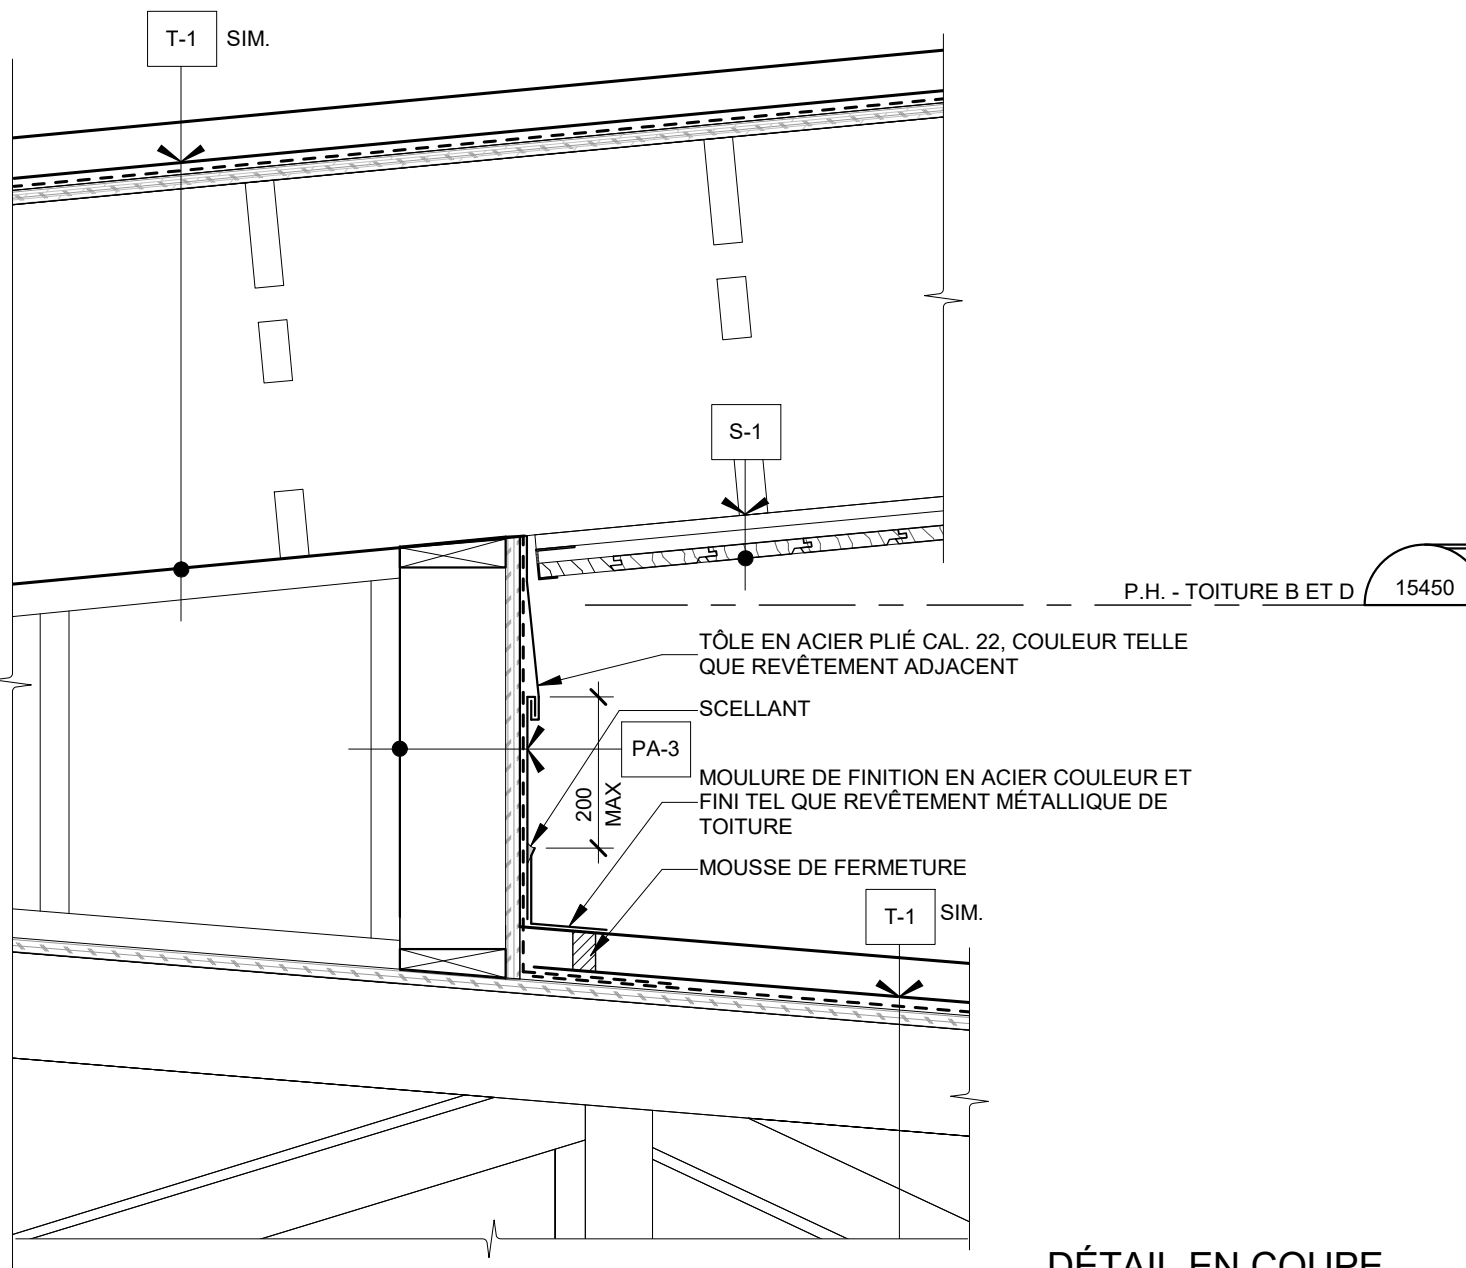

DÉTAIL EN COUPE
RETOUR TOITURE

1 : 10


4
A-402

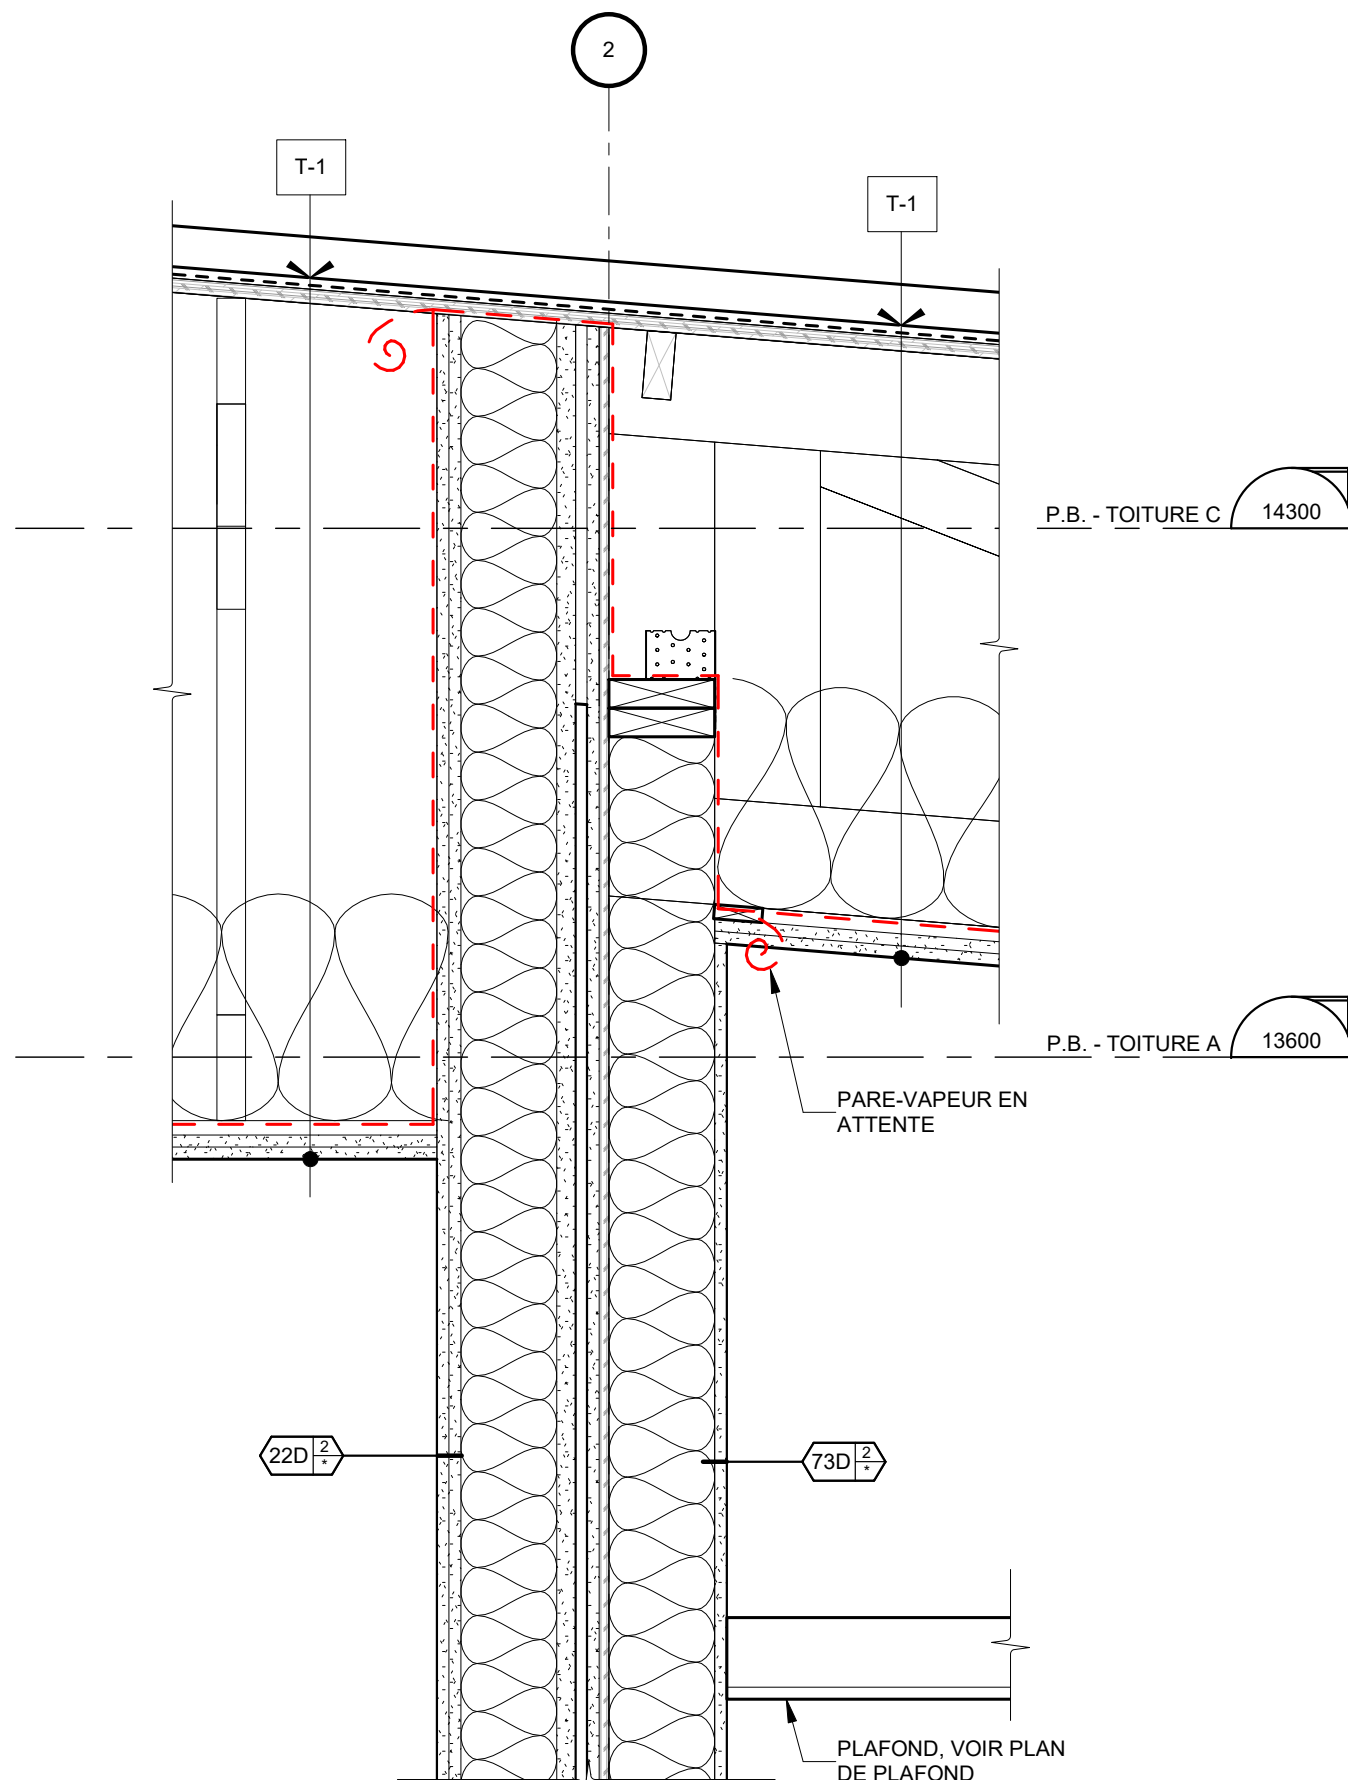

DÉTAIL EN COUPE
SÉPARATION GARAGE ET BÂTIMENT PRINCIPAL

1 : 10


3
A-402

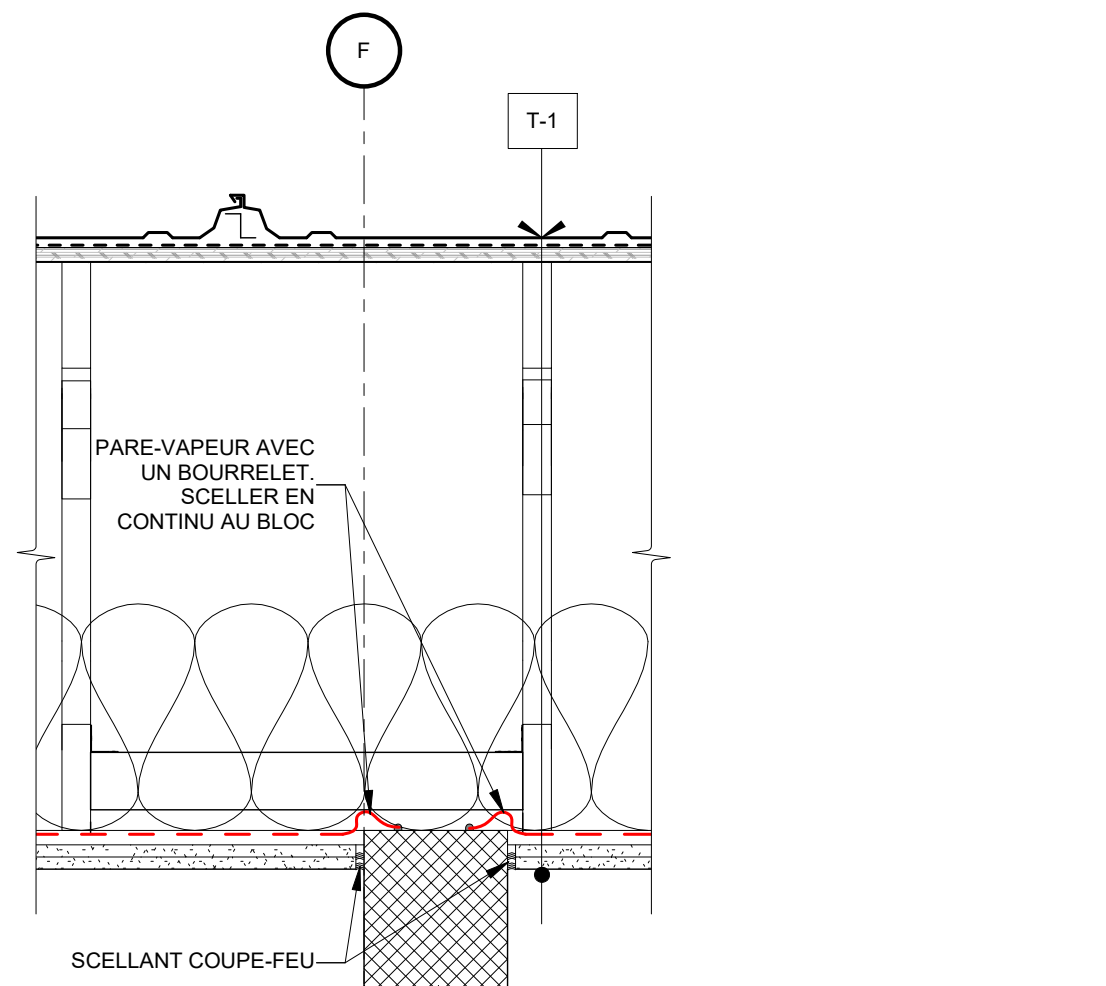

DÉTAIL EN COUPE
TÊTE BLOC DE BÉTON

1 : 10

2
A-402

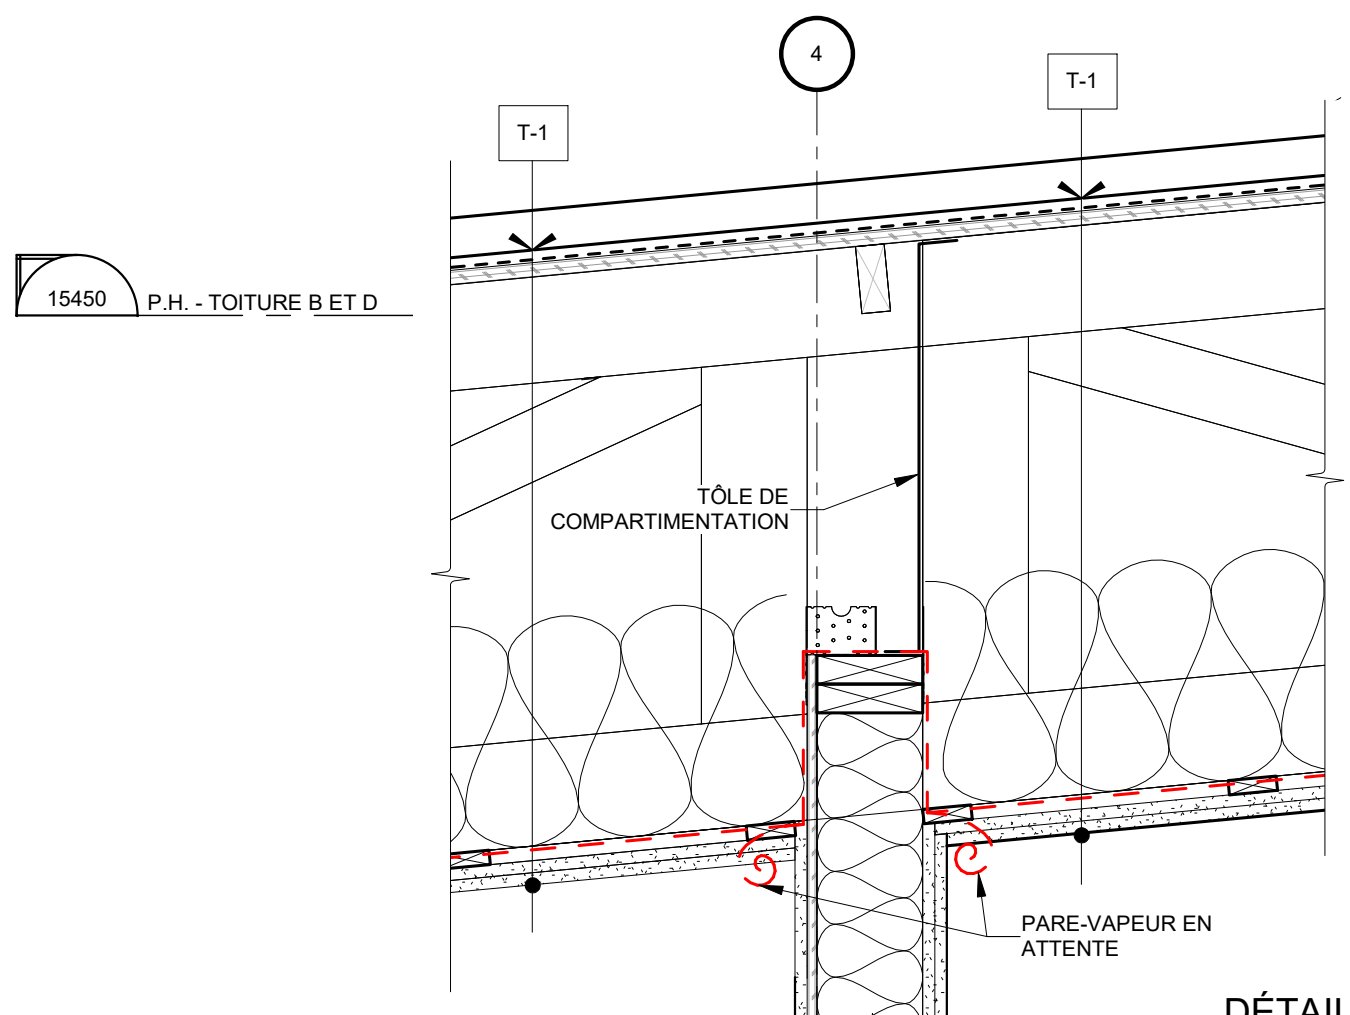

DÉTAIL EN COUPE
COMPATIMENTATION DU TOIT

1 : 10

1
A-402

NOTE GÉNÉRALE
ASSURER LA CONTINUITÉ DE LA RÉSISTANCE AU FEU (MURS ET TOITS) TYP.

TOITURE
T-1 TOITURE MÉTALLIQUE EN PENTE
DRF 45 MIN. • REVÊTEMENT MÉTALLIQUE A ATTACHES DISSIMULÉES
• MEMBRANE AUTOCOGLANTE HAUTE TEMPÉRATURE
• CONTREPLAQUÉ 19mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• POUTRELLE DE BOIS, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• ENTRETOIT VENTILÉ
• ISOLANT EN NATTE, FIBRE DE VERRE 300mm (R-40)
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• 2 GYPSES TYPE C 16mm, PEINT

SOFFITE
S-1 SOFFITE DE BOIS
DRF 45 MIN. • 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• REVÊTEMENT DE BOIS POUR SOFFITE

MURS EXTÉRIEURS
M-1 MUR DE MAÇONNERIE
DRF 45 MIN. • BRIQUE 90mm
• ESPACE D'AIR 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOGLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT

M-1a IDEM À M-1, MAIS REMPLACER LE GYPSE DE FINITION INTÉRIEUR PAR UN CONTREPLAQUÉ 13mm
M-1b IDEM À M-1, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm

M-2 MUR DE REVÊTEMENT DE BOIS
DRF 45 MIN. • REVÊTEMENT DE BOIS VERTICAL, PLANCHES 125mm
• FOURRURES DE BOIS HORIZONTALES 19x64mm
• BARRES Z VERTICALES 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• ATTACHES THERMIQUES 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOGLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT

M-2a IDEM À M-2, MAIS REMPLACER LE GYPSE DE FINITION INTÉRIEUR PAR UN CONTREPLAQUÉ 13mm
M-2b IDEM À M-2, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm

M-3 MUR DE REVÊTEMENT MÉTALLIQUE
DRF 45 MIN. • REVÊTEMENT MÉTALLIQUE EN ALUMINIUM
• FOURRURES MÉTALLIQUES HORIZONTALES 22mm
• BARRES Z VERTICALES 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• ATTACHES THERMIQUES 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOGLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE EN BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT

M-3a IDEM À M-3, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm

M-4 SANS OBJET
M-5 MUR ÉCRAN
• PLANCHE DE BOIS 19x140mm ESPACÉES
• FOURRURES 19x64mm @400mm C/C À TEINDRE DE COULEUR NOIR
• STRUCTURE D'ACIER ET DE BOIS, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• FOURRURES 19x64mm @400mm C/C À TEINDRE DE COULEUR NOIR
• PLANCHE DE BOIS 19x140mm ESPACÉES

M-6 MUR DE REVÊTEMENT DE BOIS
DRF 45 MIN. • REVÊTEMENT DE BOIS VERTICAL, PLANCHES 152mm
• FOURRURES DE BOIS HORIZONTALES 19x64mm
• BARRES Z VERTICALES 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• ATTACHES THERMIQUES 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOGLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• 2 GYPSES TYPE X 16mm


PA-1 PARAPET
DRF 45 MIN. • MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• ISOLANT RIGIDE 38mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE EN BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 38x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT

PA-2 PARAPET
DRF 45 MIN. • TÔLE D'ACIER PLIÉ, CAL. 22
• MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• OSSATURE DE BOIS 38x89mm @ 400mm C/C REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm @ 400mm C/C REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• 2 GYPSES TYPE X 16mm, PEINT

PA-3 PARAPET
• TÔLE EN ACIER PLIÉ, CAL. 22
• MEMBRANE INTRAMURALE
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm @ 400mm C/C
PA-4 PARAPET
• TÔLE EN ACIER PLIÉ, CAL. 22
• MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• OSSATURE DE BOIS 38x38mm @ 400mm C/C REMPLI D'ISOLANT EN LAINE DE ROCHE (POUR SUIVRE L'ISOLANT JUSQU'ÀUX SEMELLES DE FONDATION)

FONDACTIONS
F-1 FONDATION - MUR DE MAÇONNERIE
• PANNEAU DE PROTECTION
• MEMBRANE ELASTOMÈRE LIQUIDE (POUR SUIVRE LA MEMBRANE JUSQU'AU BAS DES SEMELLES DE FONDATION)
• BÉTON, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• ISOLANT RIGIDE 100mm (POUR SUIVRE L'ISOLANT JUSQU'ÀUX SEMELLES DE FONDATION)

PLANCHERS
P-1 DALLE DE BÉTON - PAVILLON PRINCIPAL
• DALLE DE BÉTON 150mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• ISOLANT RIGIDE 50mm (SUR LES PREMIERS 1200mm AU PÉRIMÈTRE DU MUR EXT.)
• REMBLAI

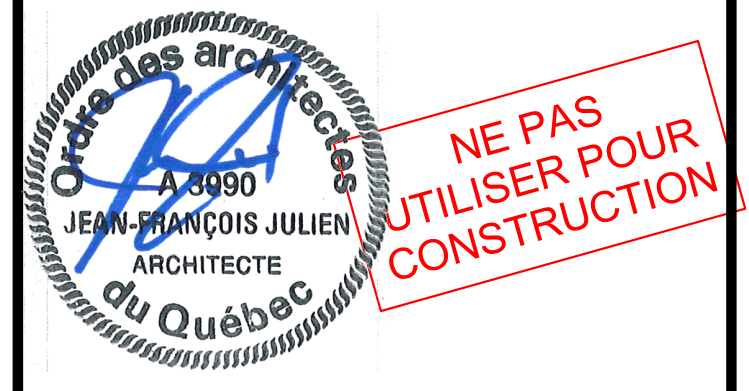

NE PAS
UTILISER POUR
CONSTRUCTION

NOTES :
L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS DE CES DESSINS ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. CE DESSIN POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.

NO.	DATE	ÉMISSIONS	ÉMIS	PAR
4	2025-05-08	SOUSSION		JFJ
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%		JFJ
				PAR

NOTE GÉNÉRALE PARE-VAPEUR:
AVANT L'INSTALLATION DES FERMES DE TOIT, L'ENTREPRENEUR DOIT INSTALLER LE PARE-VAPEUR DE TOITURE SUR LE DESSUS DES POUTRES ET MURS PORTEURS. LE PARE-VAPEUR DOIT DÉPASSER DE PART ET D'AUTRE DE L'ÉLÉMENT POUR PERMETTRE LE RACCORDEMENT ET LA CONTINUITÉ DU PARE-VAPEUR DE TOIT.

DROITS D'AUTEUR :
AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN NE PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR UN AUTRE PROJET SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE CARDIN JULIEN INC.

 **Cardin Julien**





















8963, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2S 2N1
Téléphone : 514 272-6798 • courriel@cardinjulien.com
www.cardinjulien.com

PROJET :
Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre
NOUVEAU BÂTIMENT
49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3


TITRE :
DÉTAILS

CONÇU : HF/JFJ	DATE : 2023/05/01	ND : 22-2022
DESSINÉ : AFM	FIC/2022_A_GEN-2023	FEUILLE : 21/33
VÉRIFIÉ : JFJ	ÉCH. : Comme Indiqué	A-402

2025-05-08 13:44:18

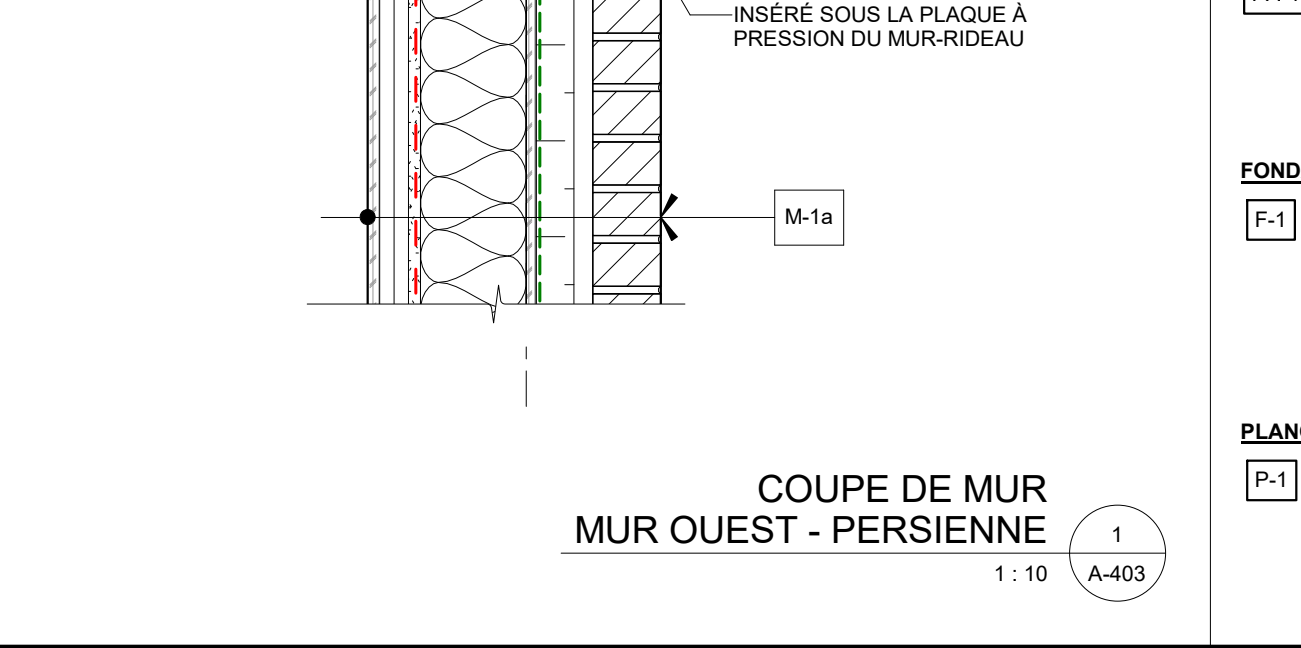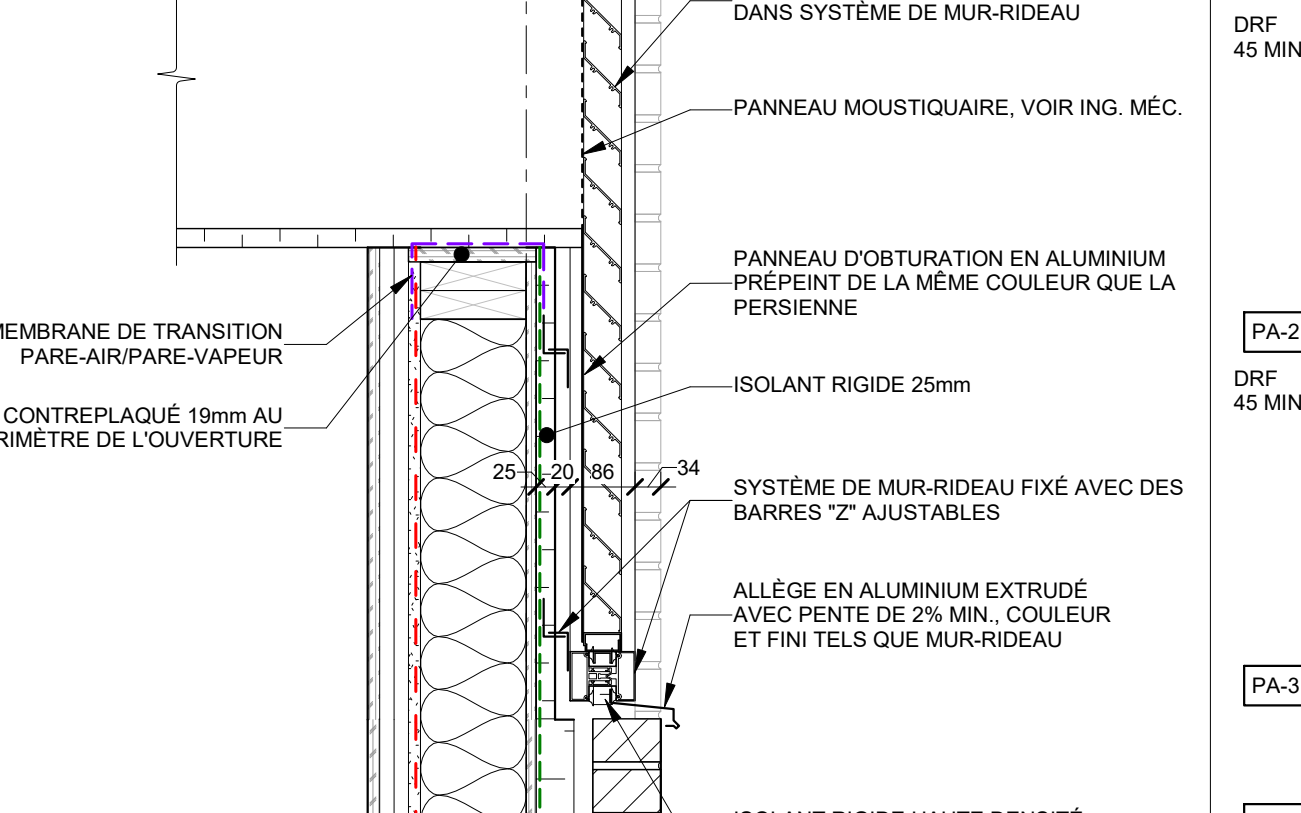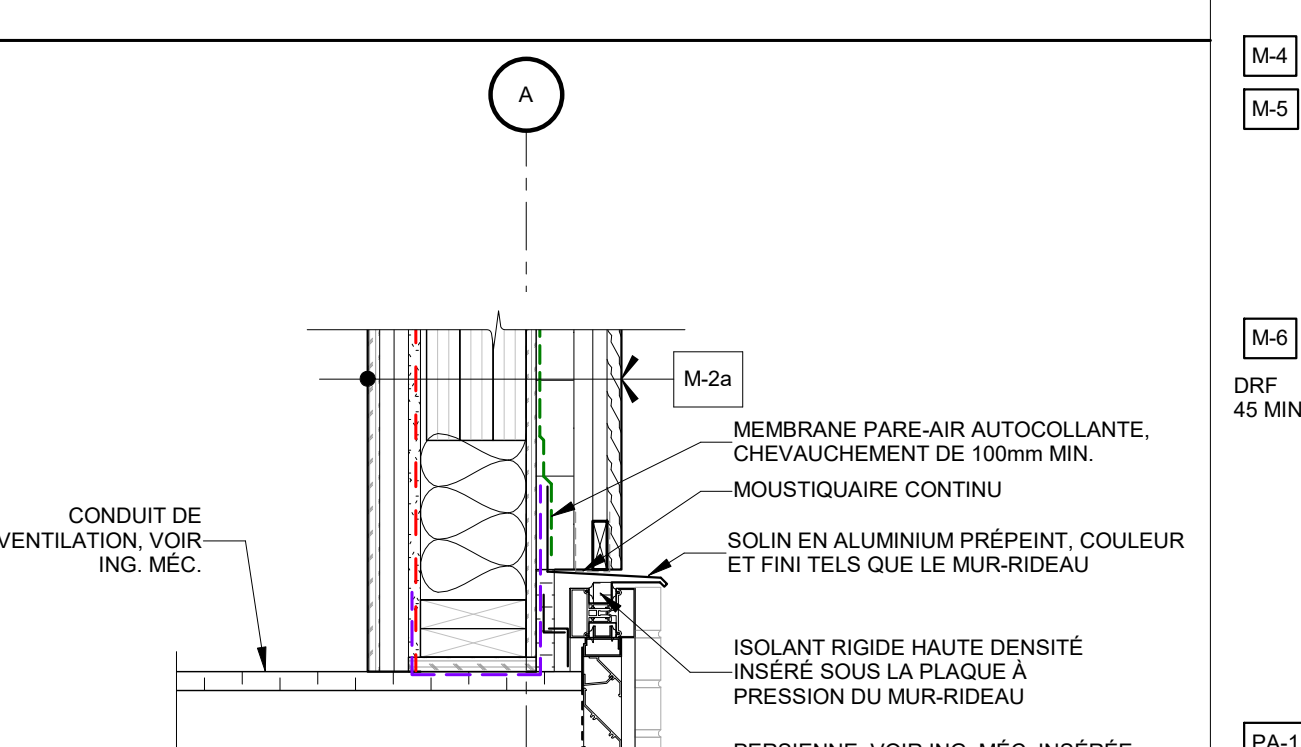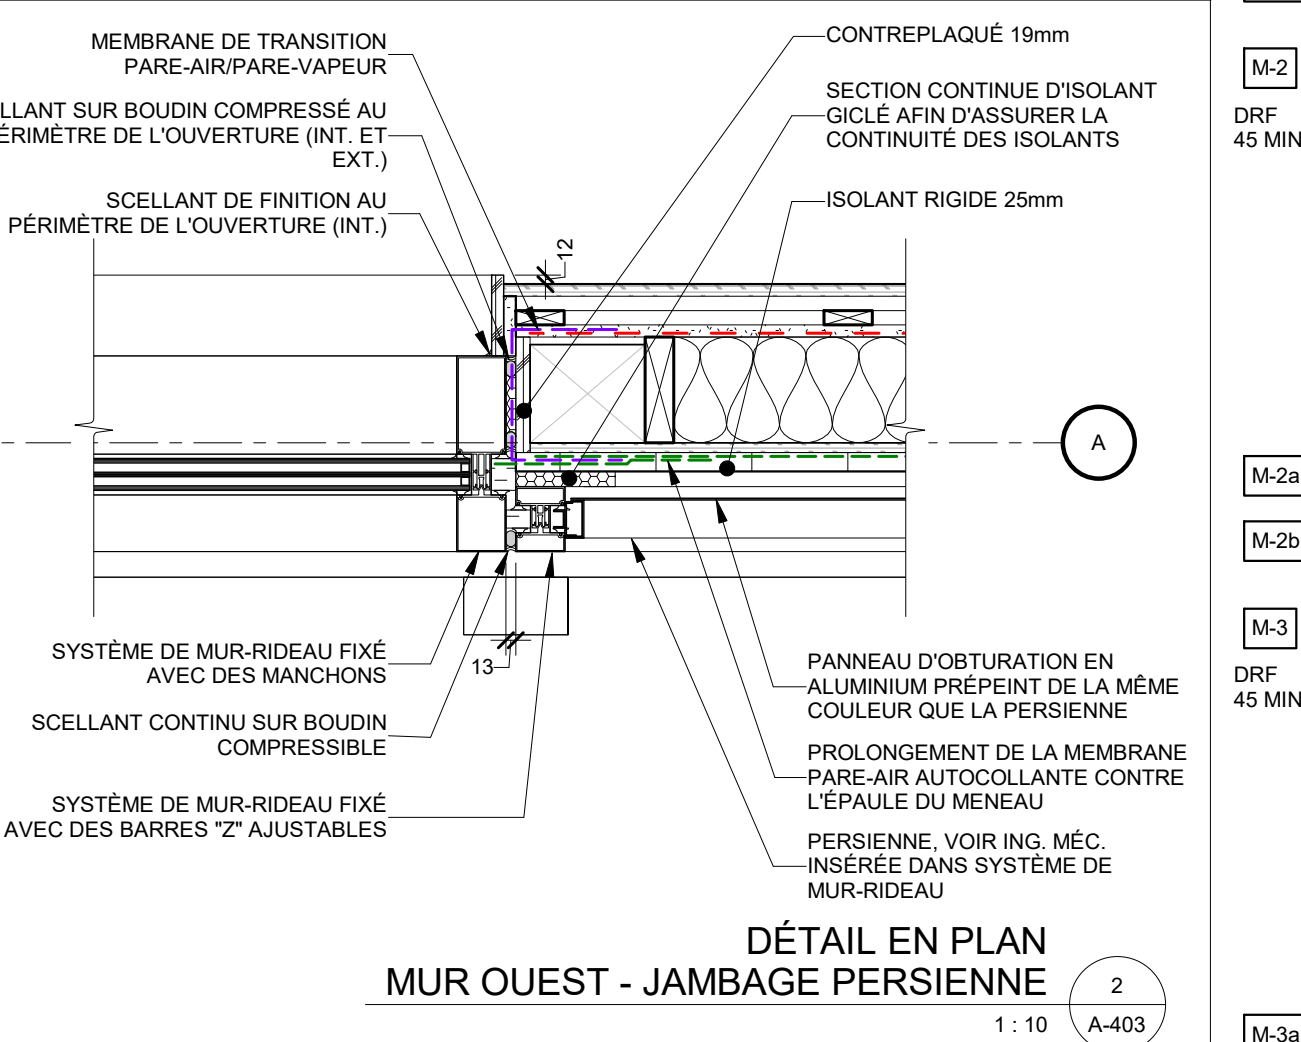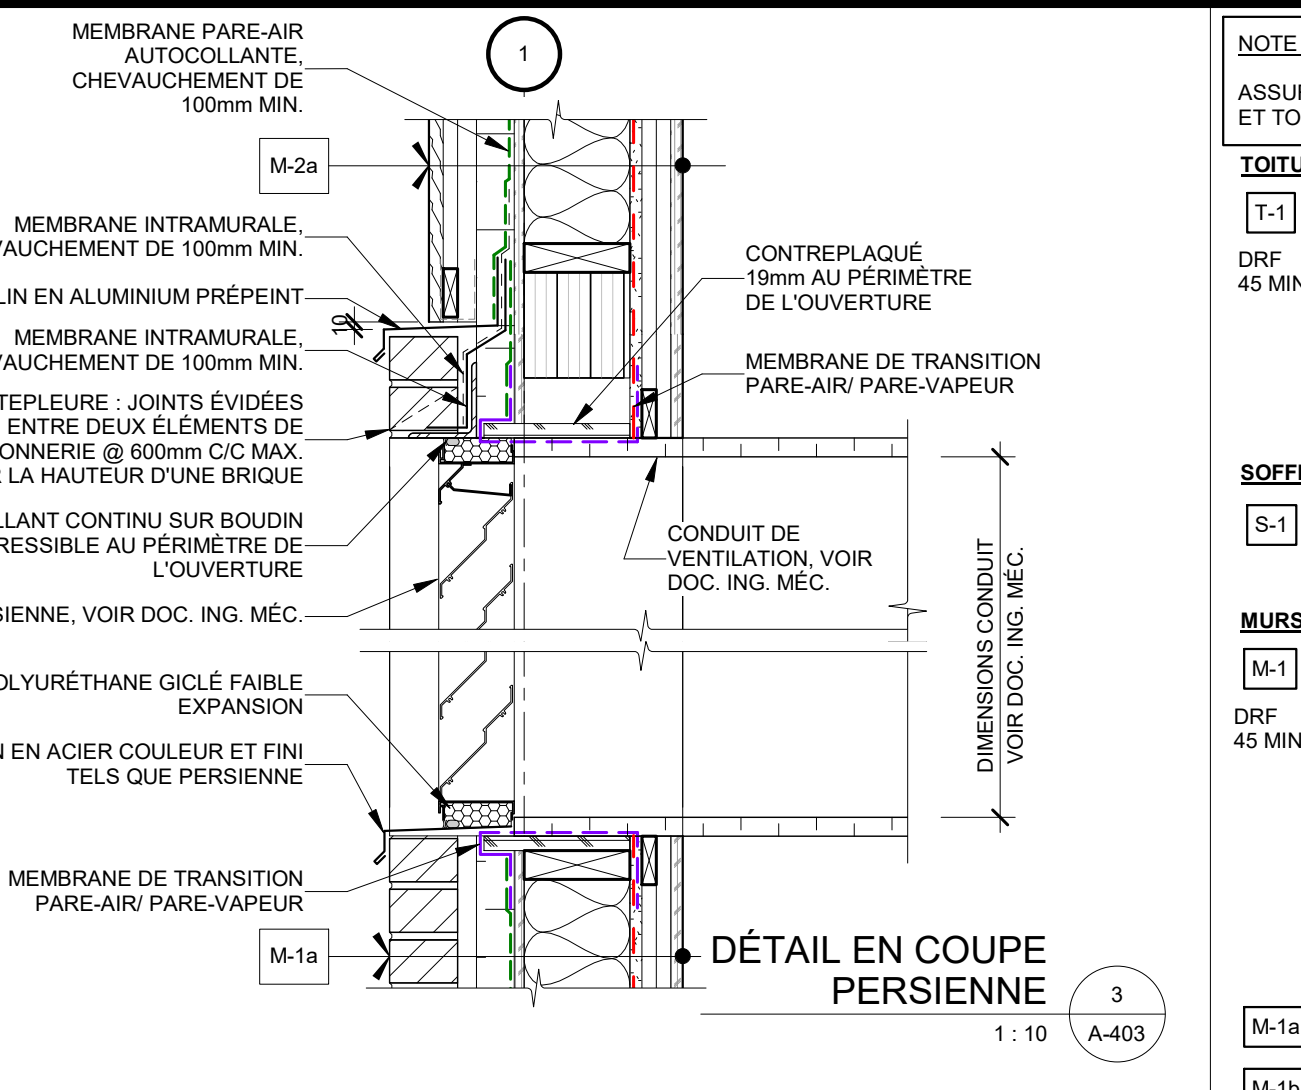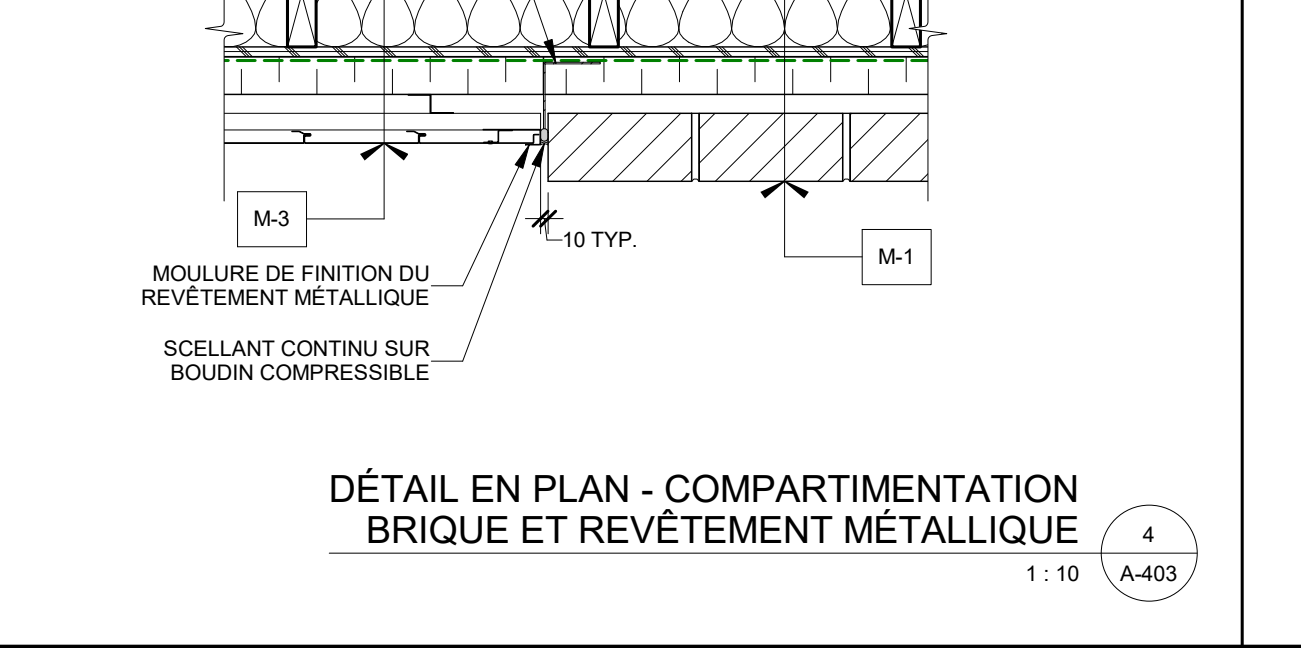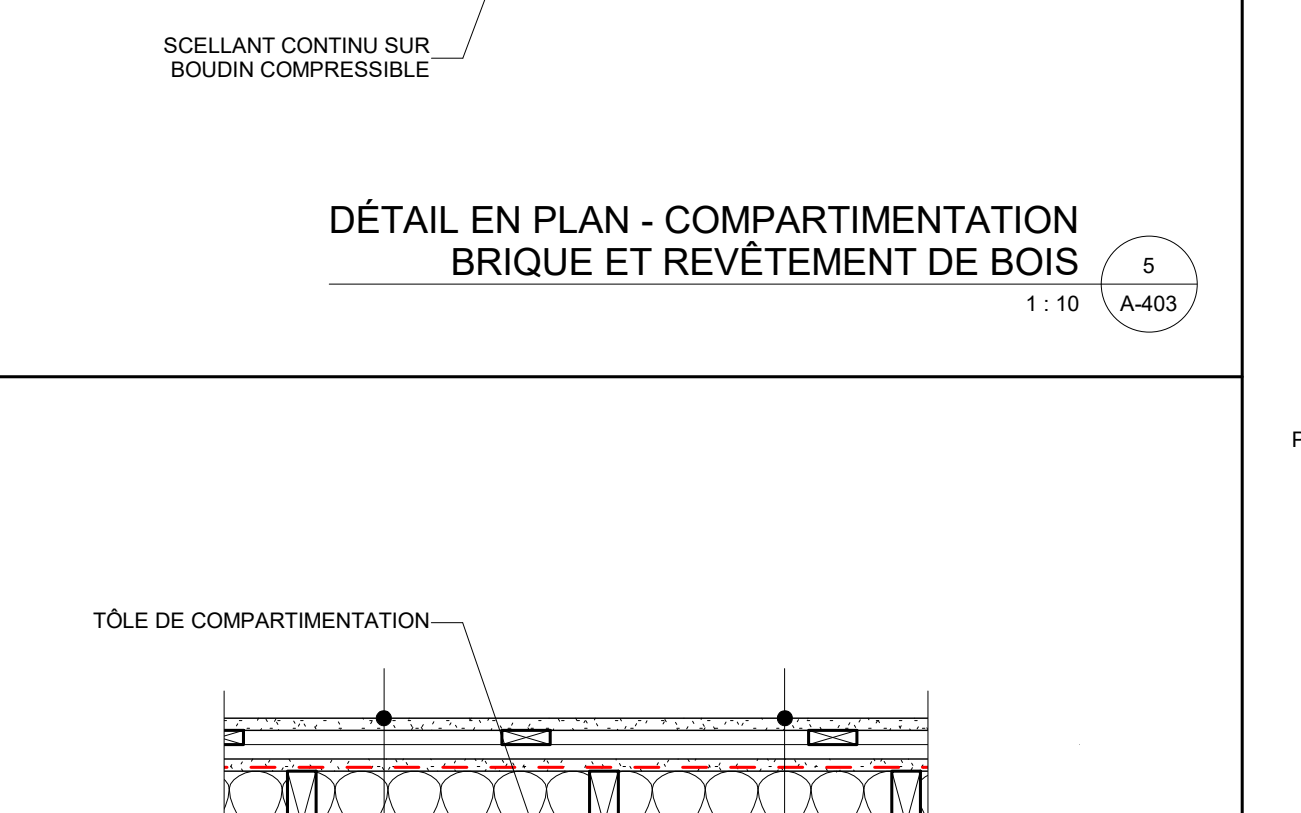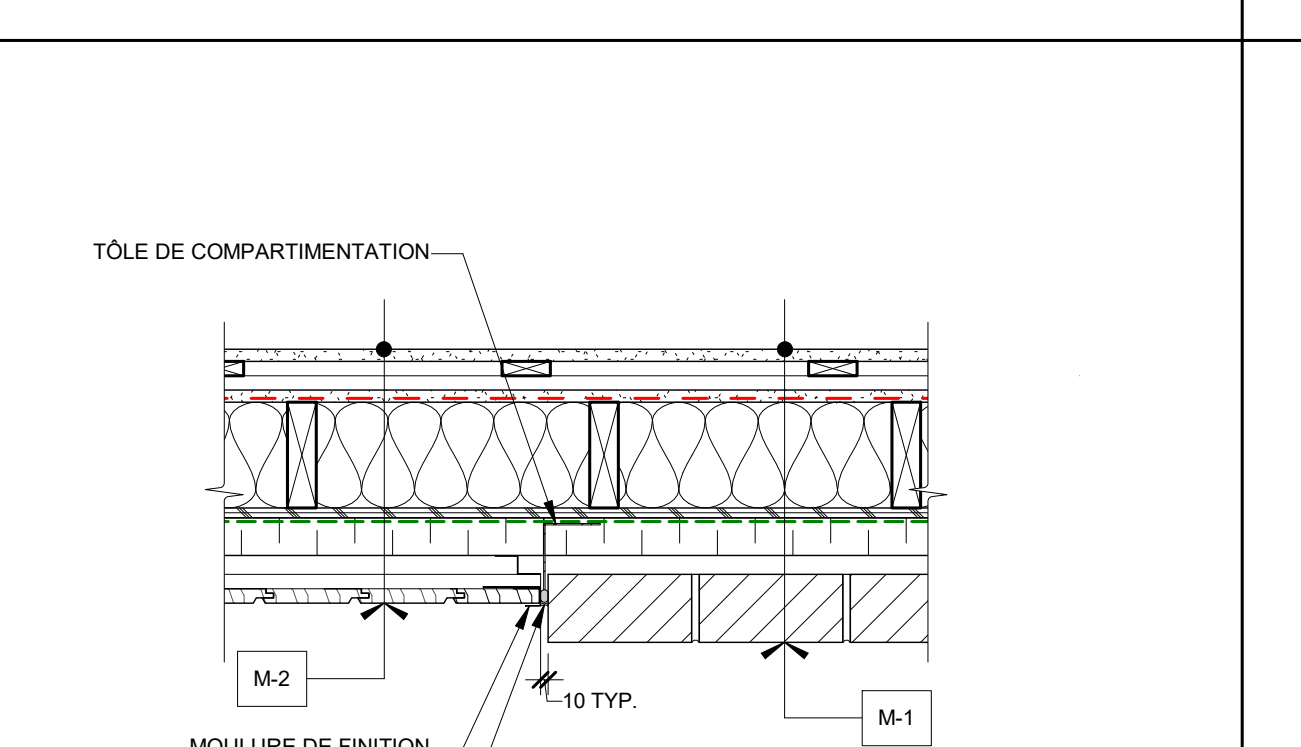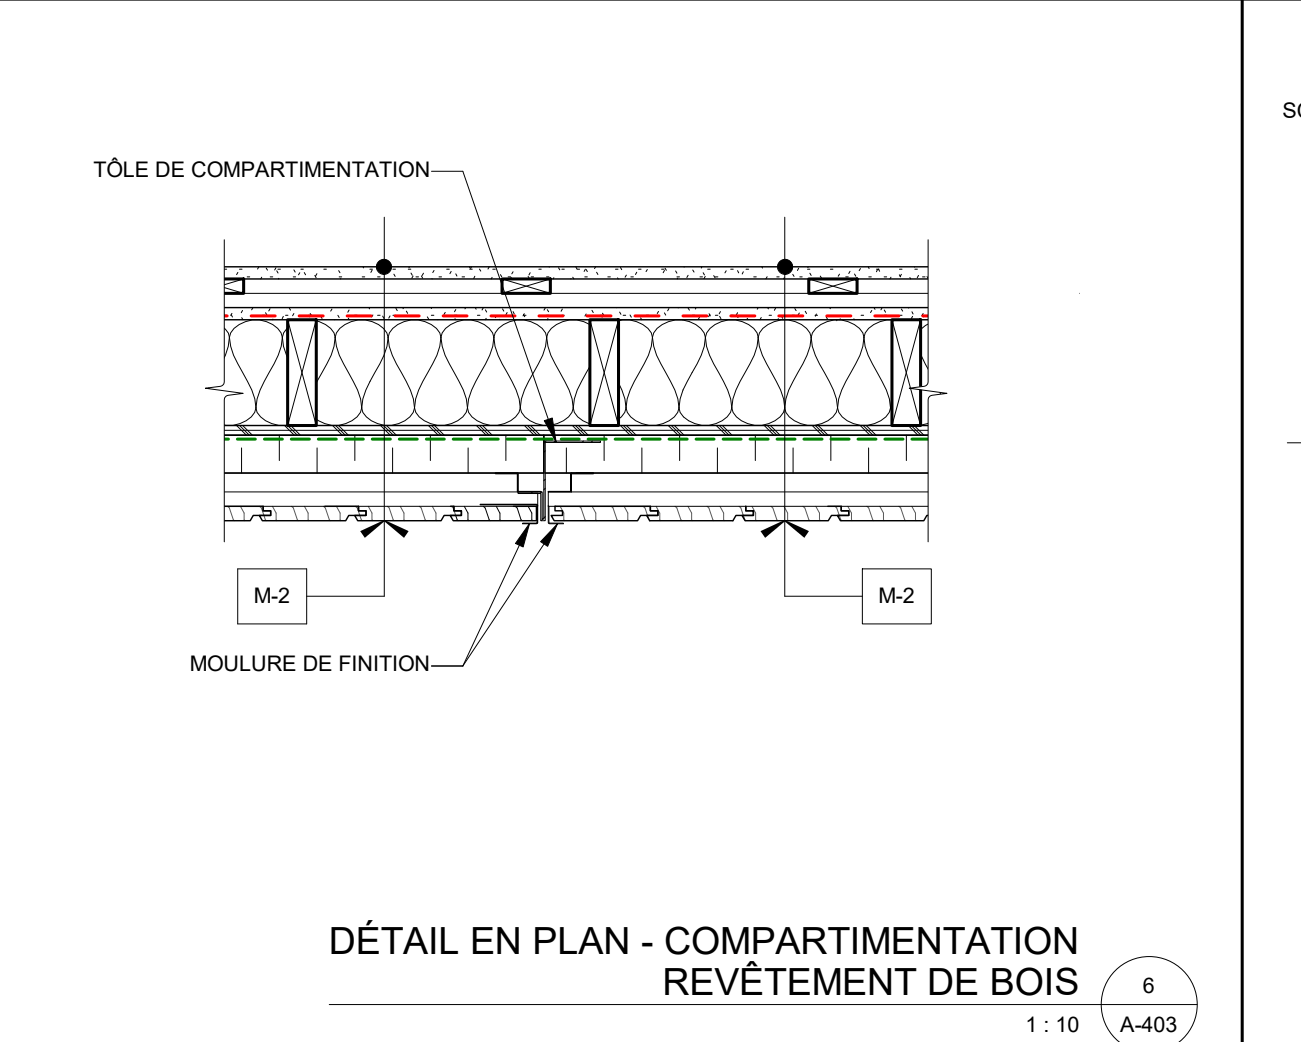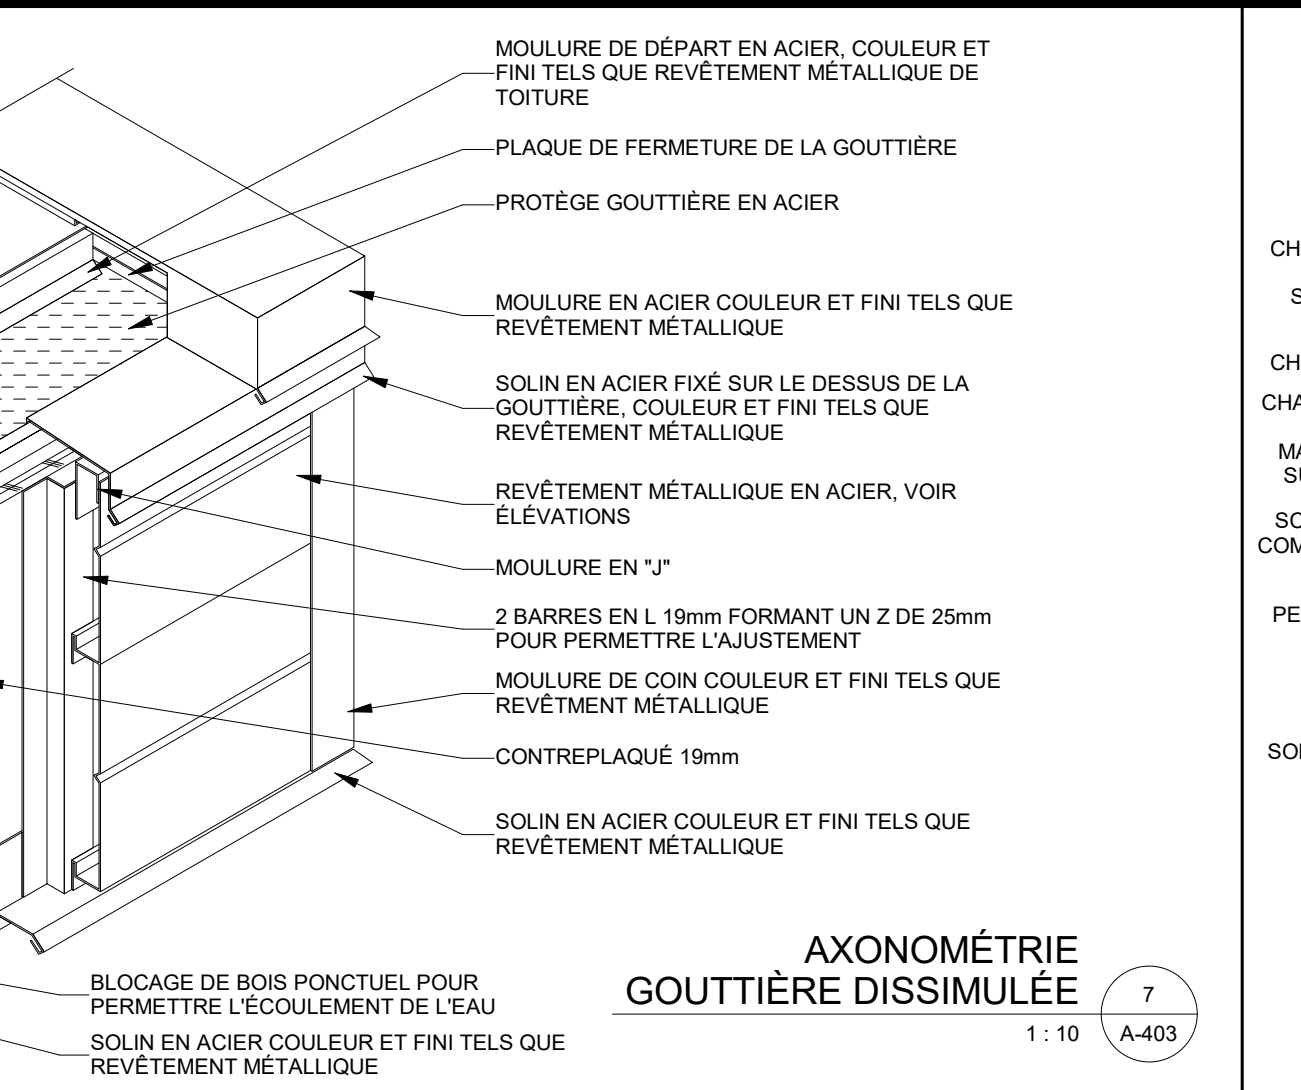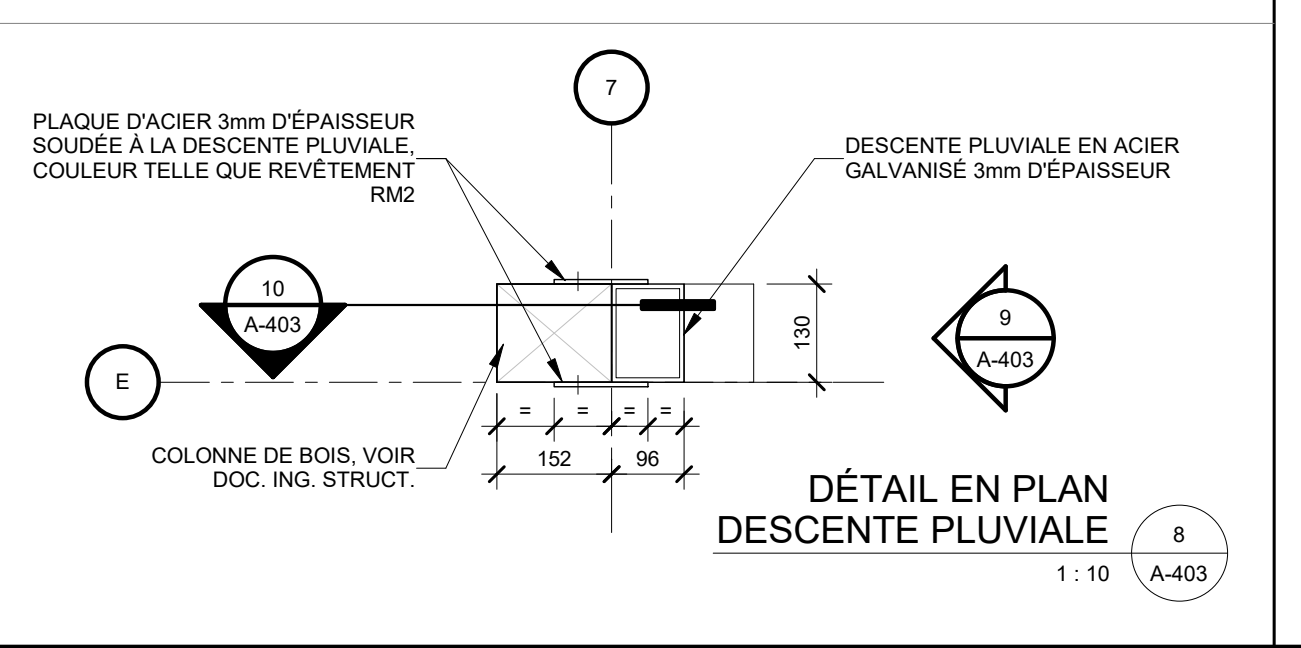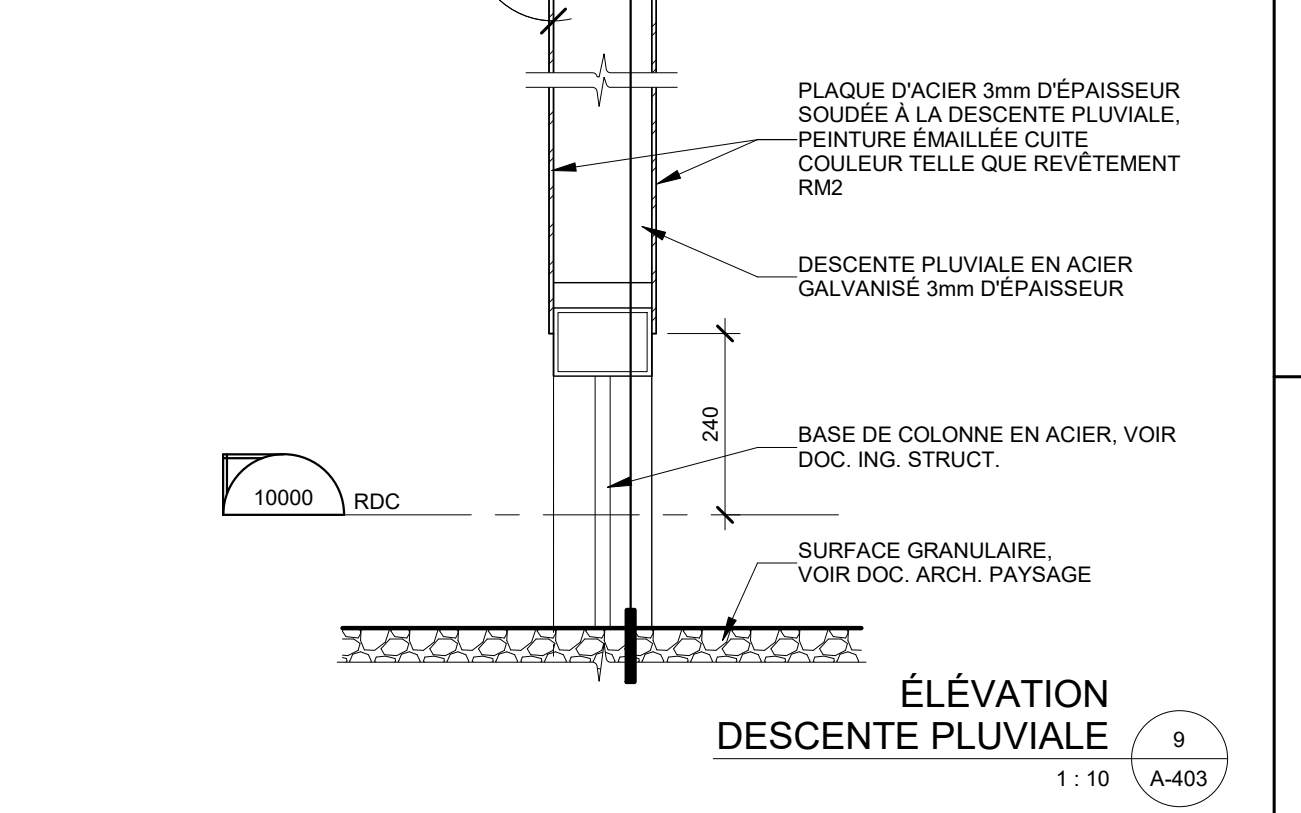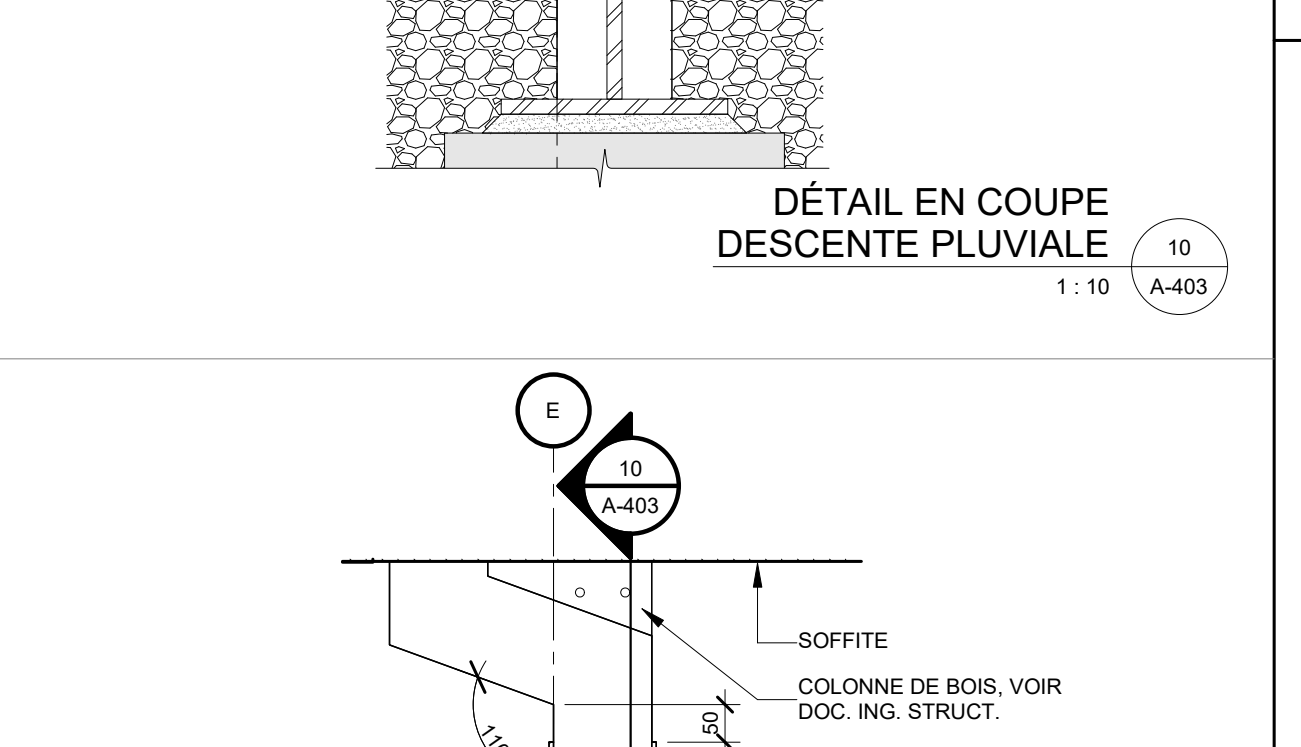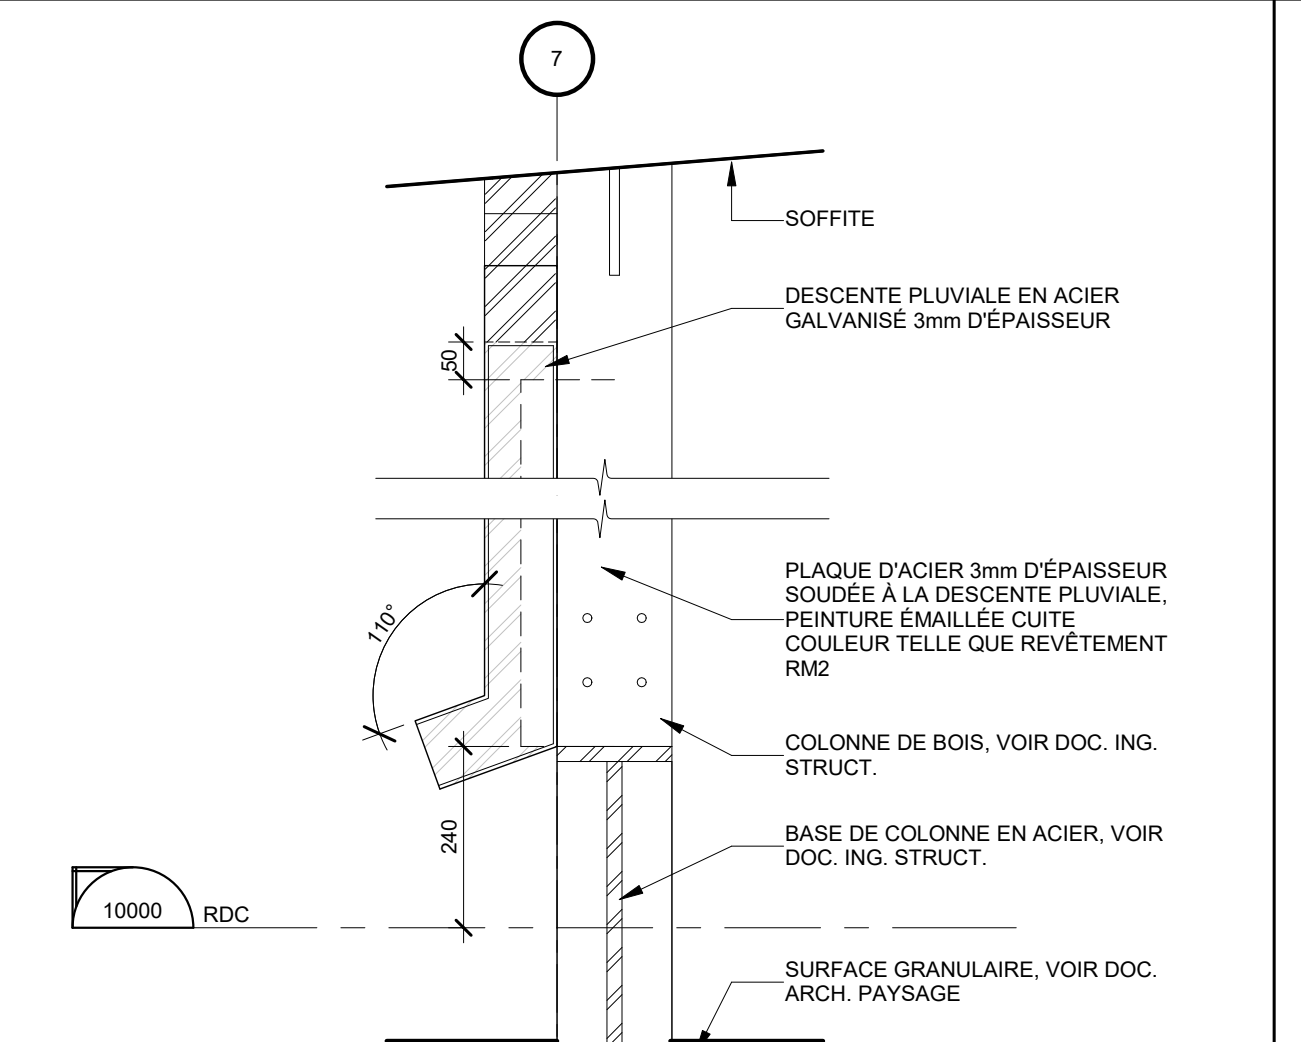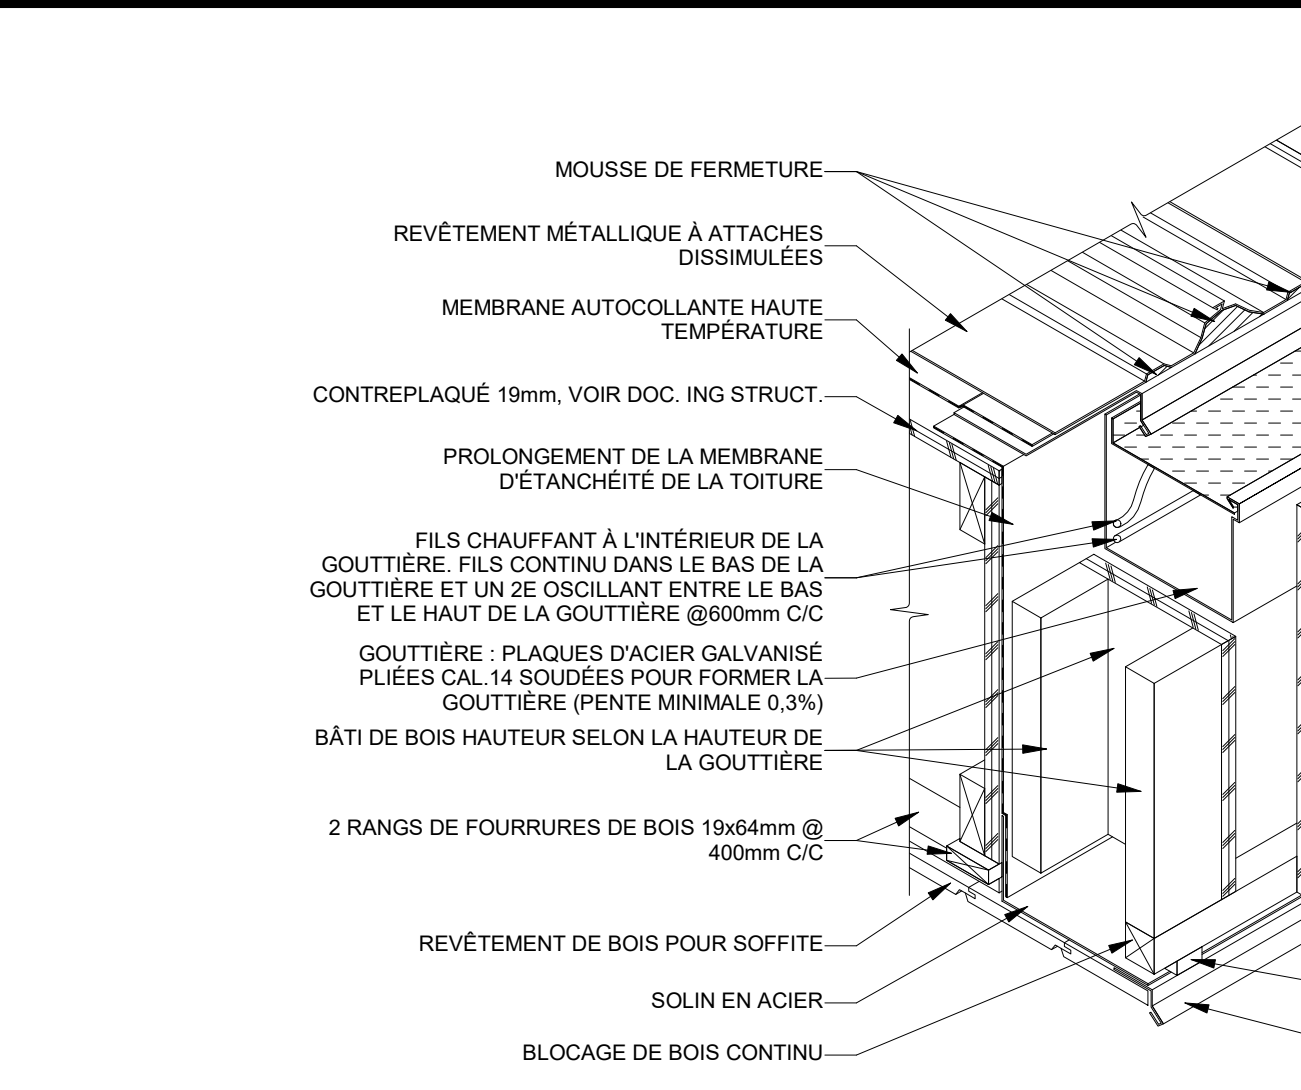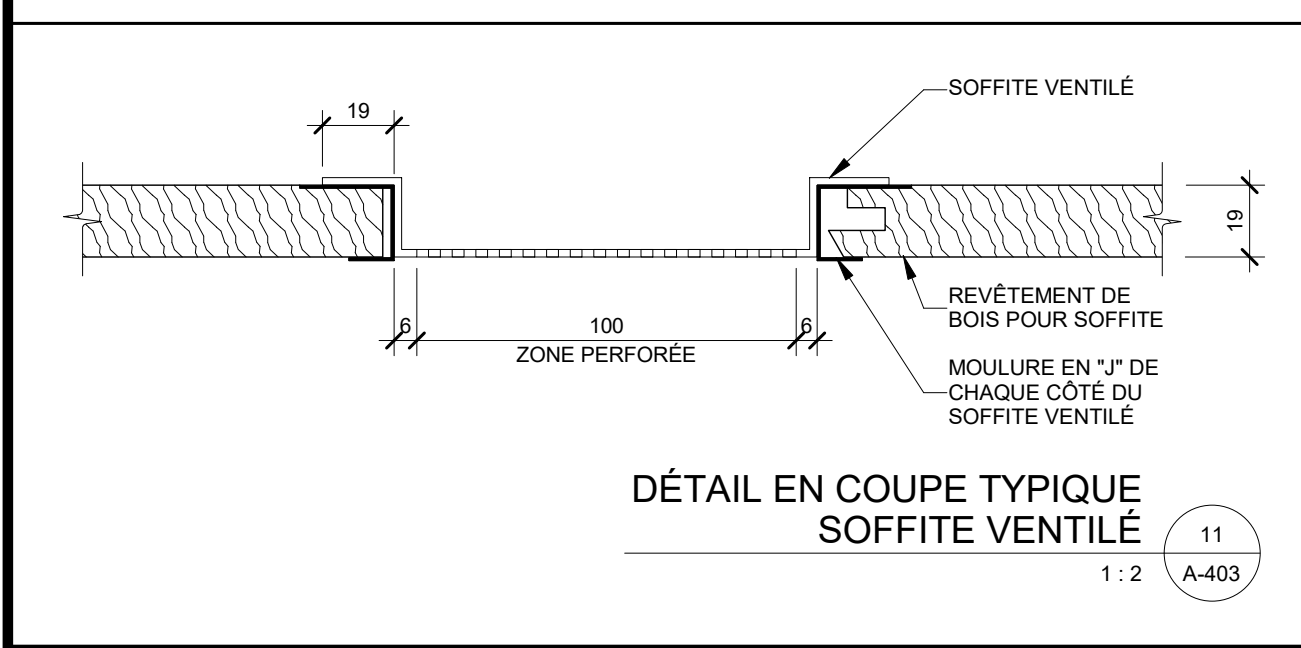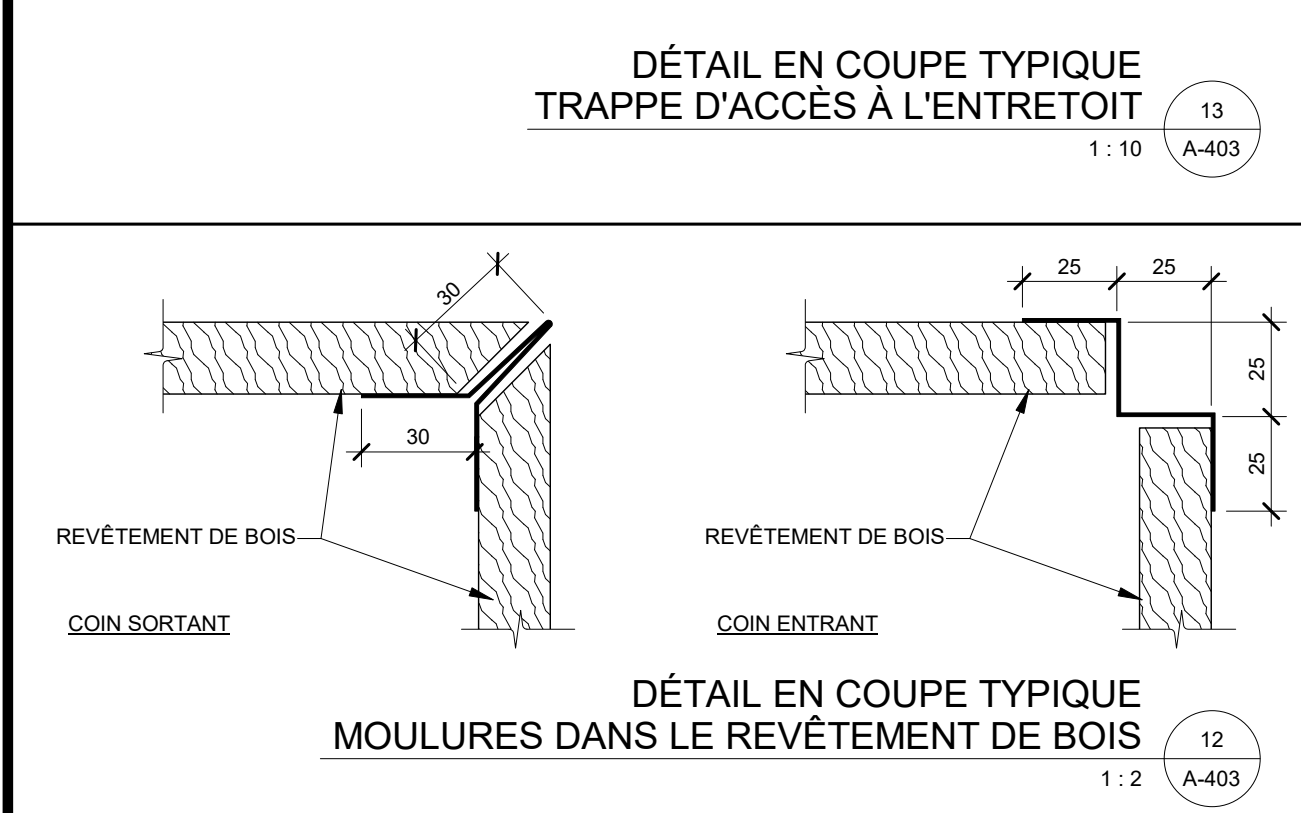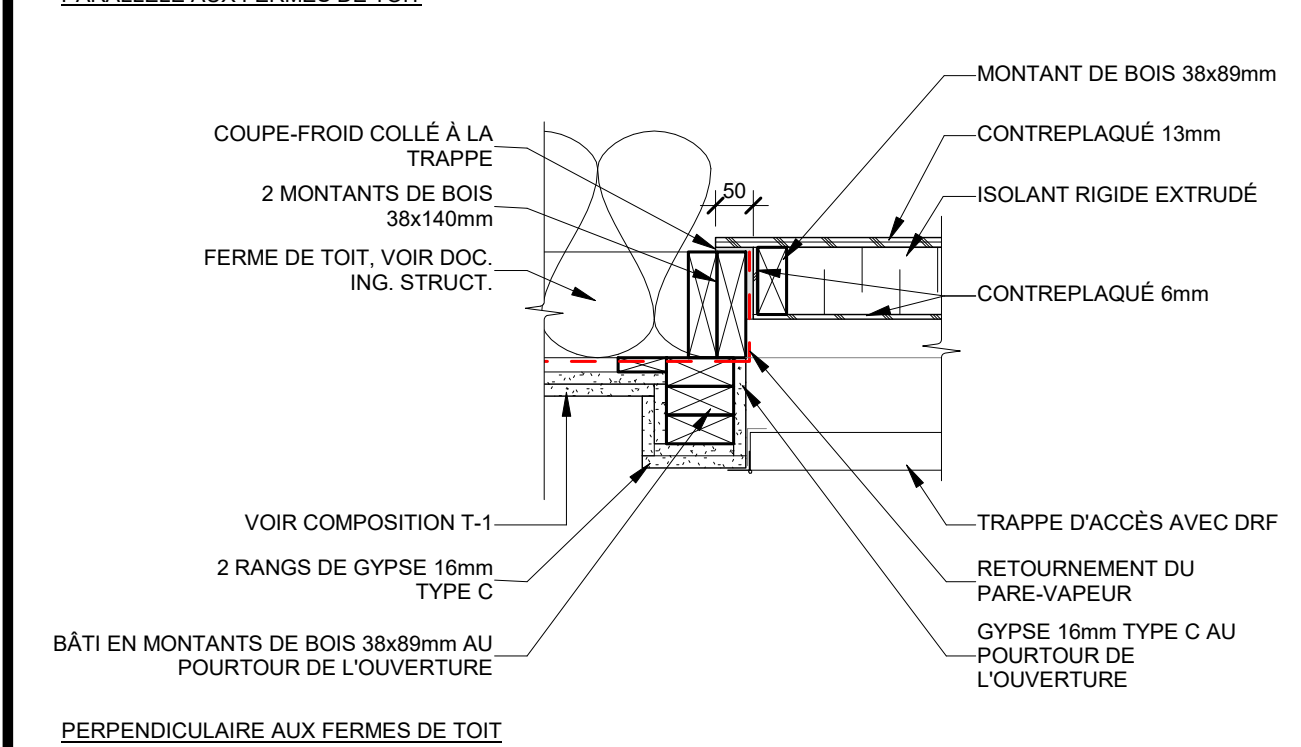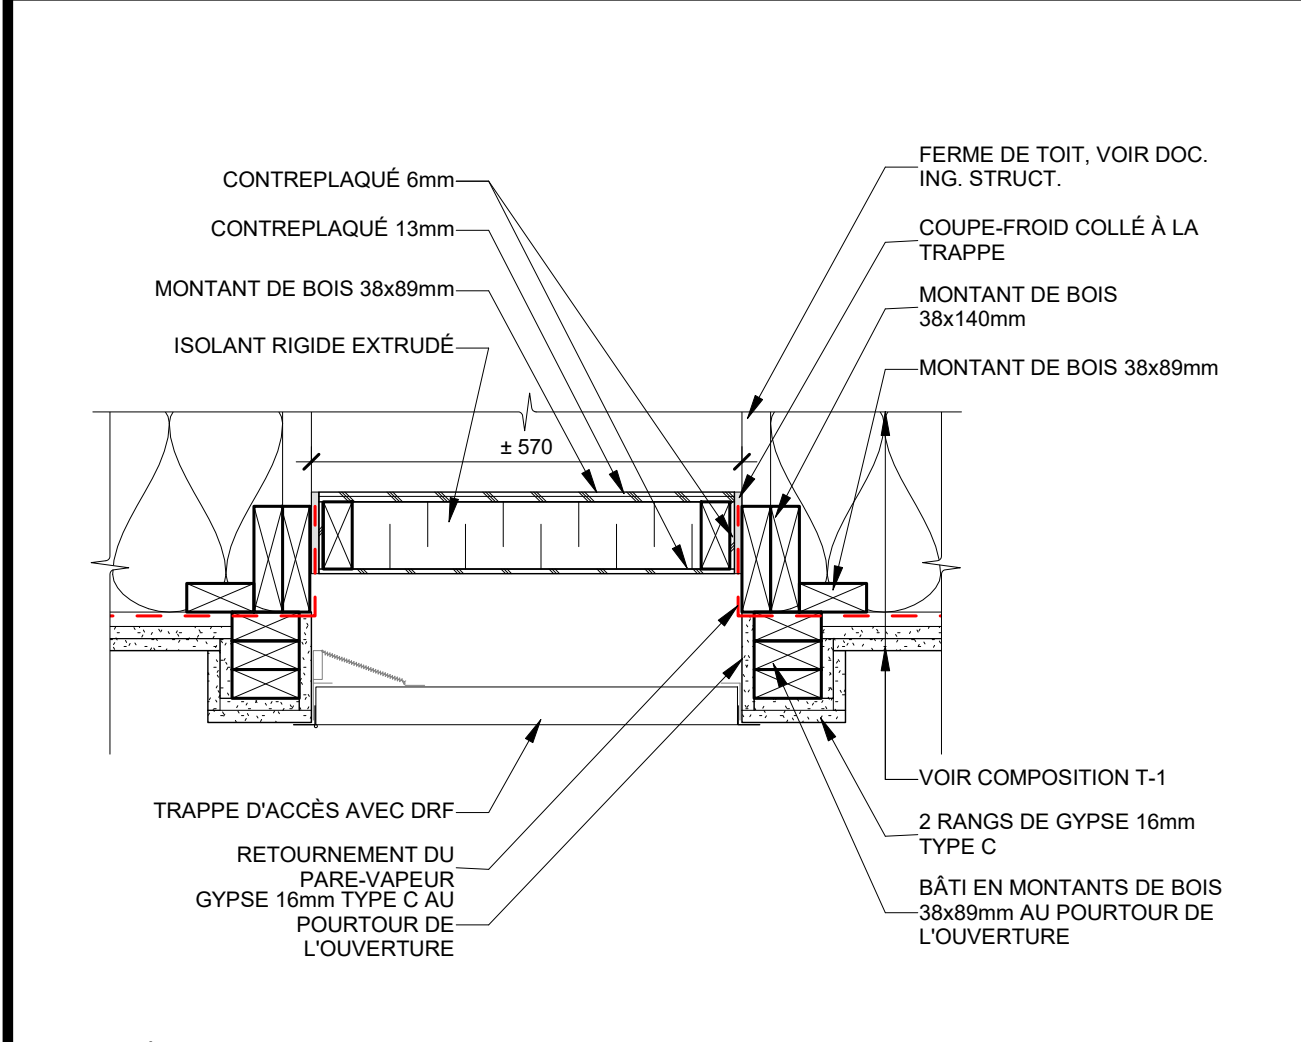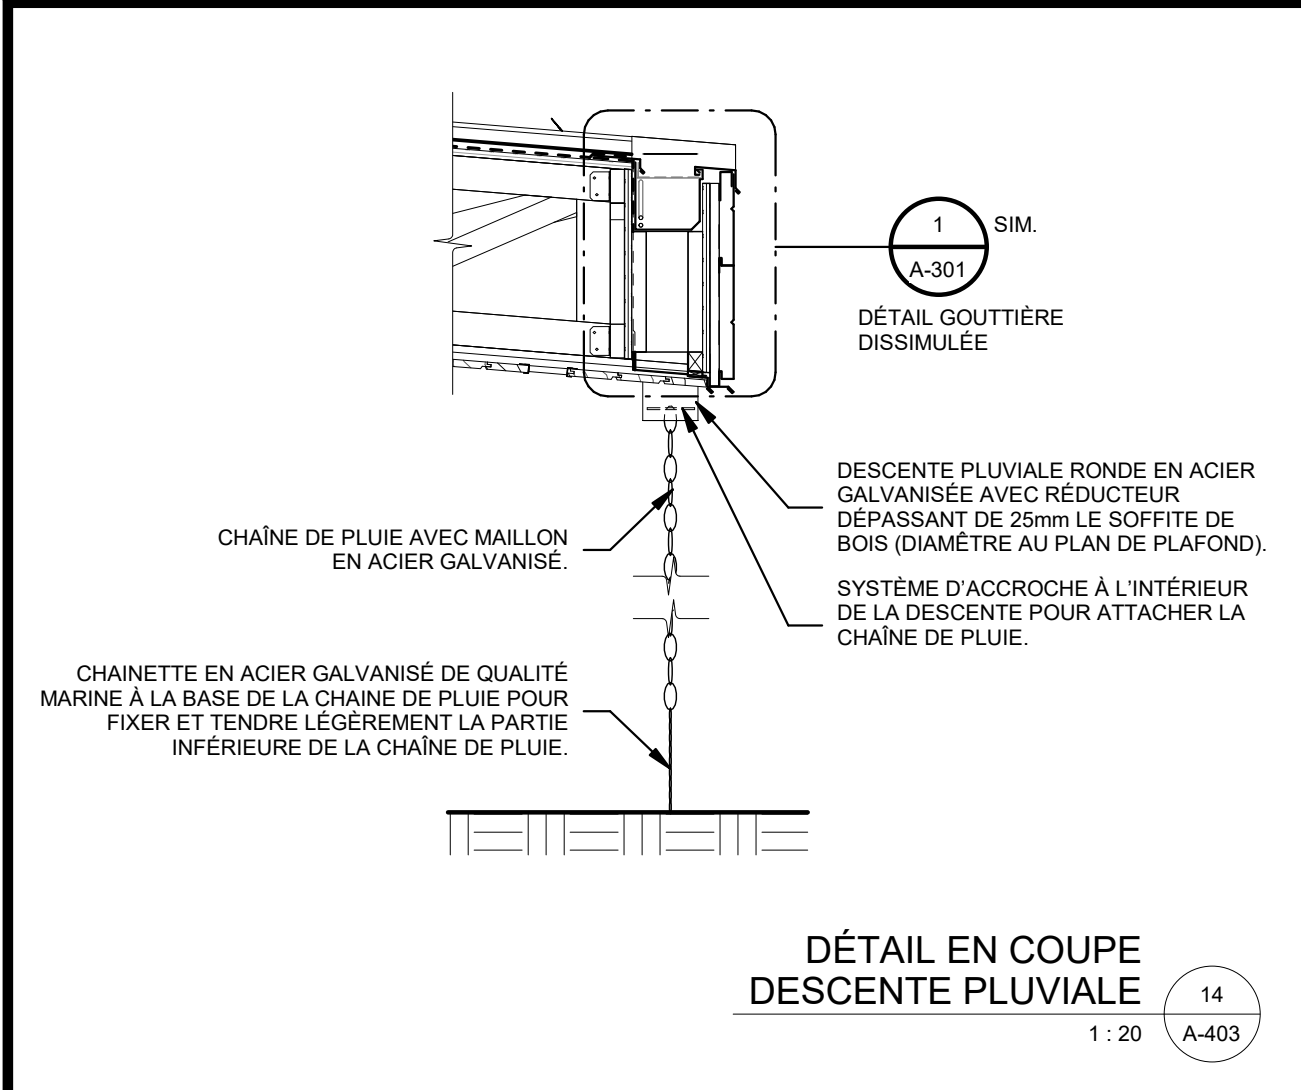

- NOTE GÉNÉRALE**
ASSURER LA CONTINUITÉ DE LA RÉSISTANCE AU FEU (MURS ET TOITS) TYP.
- TOITURE**
T-1 TOITURE MÉTALLIQUE EN PENTE
DRF 45 MIN.
• REVÊTEMENT MÉTALLIQUE À ATTACHES DISSIMULÉES
• MEMBRANE AUTOCOLLANTE HAUTE TEMPÉRATURE
• CONTREPLAQUÉ 19mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• POUTRELLE DE BOIS, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• ENTRETOIT VENTILÉ
• ISOLANT EN NATTE, FIBRE DE VERRE 300mm (R-40)
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• 2 GYPSES TYPE C 16mm, PEINT
- SOFFITE**
S-1 SOFFITE DE BOIS
DRF 45 MIN.
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• REVÊTEMENT DE BOIS POUR SOFFITE
- MURS EXTÉRIEURS**
M-1 MUR DE MAÇONNERIE
DRF 45 MIN.
• BRIQUE 90mm
• ESPACE D'AIR 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT
M-1a IDEM À M-1, MAIS REMPLACER LE GYPSE DE FINITION INTÉRIEUR PAR UN CONTREPLAQUÉ 13mm
M-1b IDEM À M-1, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm
M-2 MUR DE REVÊTEMENT DE BOIS
DRF 45 MIN.
• REVÊTEMENT DE BOIS VERTICAL, PLANCHES 125mm
• FOURRURES DE BOIS HORIZONTALES 19x64mm
• BARRES Z VERTICALES 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• ATTACHES THERMIQUES 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT
M-2a IDEM À M-2, MAIS REMPLACER LE GYPSE DE FINITION INTÉRIEUR PAR UN CONTREPLAQUÉ 13mm
M-2b IDEM À M-2, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm
M-3 MUR DE REVÊTEMENT MÉTALLIQUE
DRF 45 MIN.
• REVÊTEMENT MÉTALLIQUE EN ALUMINIUM
• FOURRURES MÉTALLIQUES HORIZONTALES 22mm
• BARRES Z VERTICALES 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• ATTACHES THERMIQUES 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 19x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT
M-3a IDEM À M-3, MAIS REMPLACER LES 2 RANGS DE FOURRURES 19x64mm PAR 2 RANGS DE FOURRURES 38x64mm
M-4 SANS OBJET
M-5 MUR ÉCRAN
• PLANCHE DE BOIS 19x140mm ESPACÉES
• FOURRURES 19x64mm @ 400mm C/C À TEINDRE DE COULEUR NOIR
• STRUCTURE D'ACIER ET DE BOIS, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• FOURRURES 19x64mm @ 400mm C/C À TEINDRE DE COULEUR NOIR
• PLANCHE DE BOIS 19x140mm ESPACÉES
M-6 MUR DE REVÊTEMENT DE BOIS
DRF 45 MIN.
• REVÊTEMENT DE BOIS VERTICAL, PLANCHES 152mm
• FOURRURES DE BOIS HORIZONTALES 19x64mm
• BARRES Z VERTICALES 25mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• ATTACHES THERMIQUES 50mm
• MEMBRANE PARE-AIR AUTOCOLLANTE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 38x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT
PA-1 PARAPET
DRF 45 MIN.
• MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• ISOLANT RIGIDE 38mm
• ISOLANT RIGIDE 50mm
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE EN BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• GYPSE TYPE X 16mm
• 2 RANGS DE FOURRURES DE BOIS 38x64mm @ 400mm C/C
• GYPSE 16mm, PEINT
PA-2 PARAPET
DRF 45 MIN.
• TÔLE D'ACIER PLIÉ, CAL. 22
• MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• OSSATURE DE BOIS 38x89mm @ 400mm C/C REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• CONTREPLAQUÉ 13mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm (VOIR DOC. ING. STRUCT.) REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm @ 400mm C/C REMPLI D'ISOLANT DE LAINE DE ROCHE
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• 2 GYPSES TYPE X 16mm, PEINT
PA-3 PARAPET
DRF 45 MIN.
• TÔLE EN ACIER PLIÉ, CAL. 22
• MEMBRANE INTRAMURALE
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• OSSATURE DE BOIS 38x140mm @ 400mm C/C
PA-4 PARAPET
DRF 45 MIN.
• TÔLE EN ACIER PLIÉ, CAL. 22
• MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
• CONTREPLAQUÉ 19mm
• OSSATURE DE BOIS 38x38mm @ 400mm C/C REMPLI D'ISOLANT EN LAINE DE ROCHE
• ISOLANT RIGIDE 100mm (POUR SUIVRE L'ISOLANT JUSQU'ÀUX SEMELLES DE FONDATION)
- FONDACTIONS**
F-1 FONDATION - MUR DE MAÇONNERIE
• PANNEAU DE PROTECTION
• MEMBRANE ELASTOMÈRE LIQUIDE (POUR SUIVRE LA MEMBRANE JUSQU'AU BAS DES SEMELLES DE FONDATION)
• BÉTON, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• ISOLANT RIGIDE 100mm (POUR SUIVRE L'ISOLANT JUSQU'ÀUX SEMELLES DE FONDATION)
- PLANCHERS**
P-1 DALLE DE BÉTON - PAVILLON PRINCIPAL
• DALLE DE BÉTON 150mm, VOIR DOC. ING. STRUCT.
• PARE-VAPEUR EN FEUILLE
• ISOLANT RIGIDE 50mm (SUR LES PREMIERS 1200mm AU PÉRIMÈTRE DU MUR EXT.)
• REMBLAI

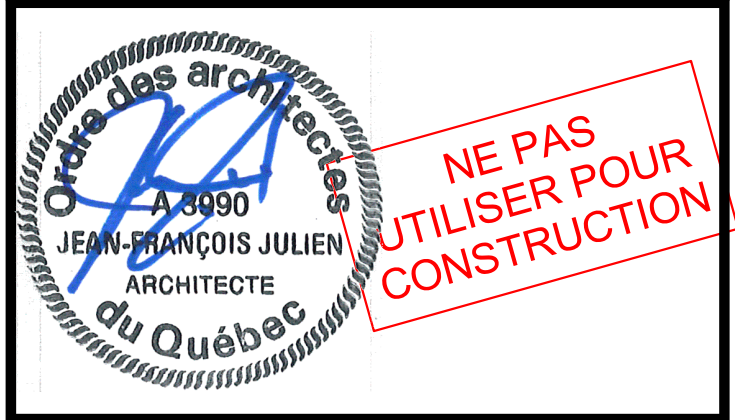

NOTES :
L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET DIRECTIONS DES TRAVAUX ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES DIRECTEMENT SUR CE Dessin. CE Dessin POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.

NO.	DATE	ÉMISSIONS	PAR
4	2025-05-08	SOUMISSION	JFJ
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%	JFJ
NO.	DATE	ÉMISSIONS	PAR

4	2025-05-08	SOUMISSION	JFJ
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%	JFJ
NO.	DATE	ÉMISSIONS	PAR

4	2025-05-08	SOUMISSION	JFJ
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%	JFJ
NO.	DATE	ÉMISSIONS	PAR

DROITS D'AUTEUR :
AUCUNE PARTIE DE CE Dessin NE PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR UN AUTRE PROJET SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE CARDIN JULIEN INC.


Cardin Julien
6963, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2S 2N1
Téléphone : 514 272-6798 • courriel: gcardin@cardinjulien.com
www.cardinjulien.com

PROJET :
Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre
NOUVEAU BÂTIMENT
49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3


TITRE :
DÉTAILS

CONÇU : HF/JFJ	DATE : 2023/05/01	N/D : 22-2022
DESSINÉ : AFM	FIC/2022_A_GEN-2023	FEUILLE : 22/33
VÉRIFIÉ : JFJ	ÉCH. : Comme Indiqué	A-403


2025-05-08 13:47:26

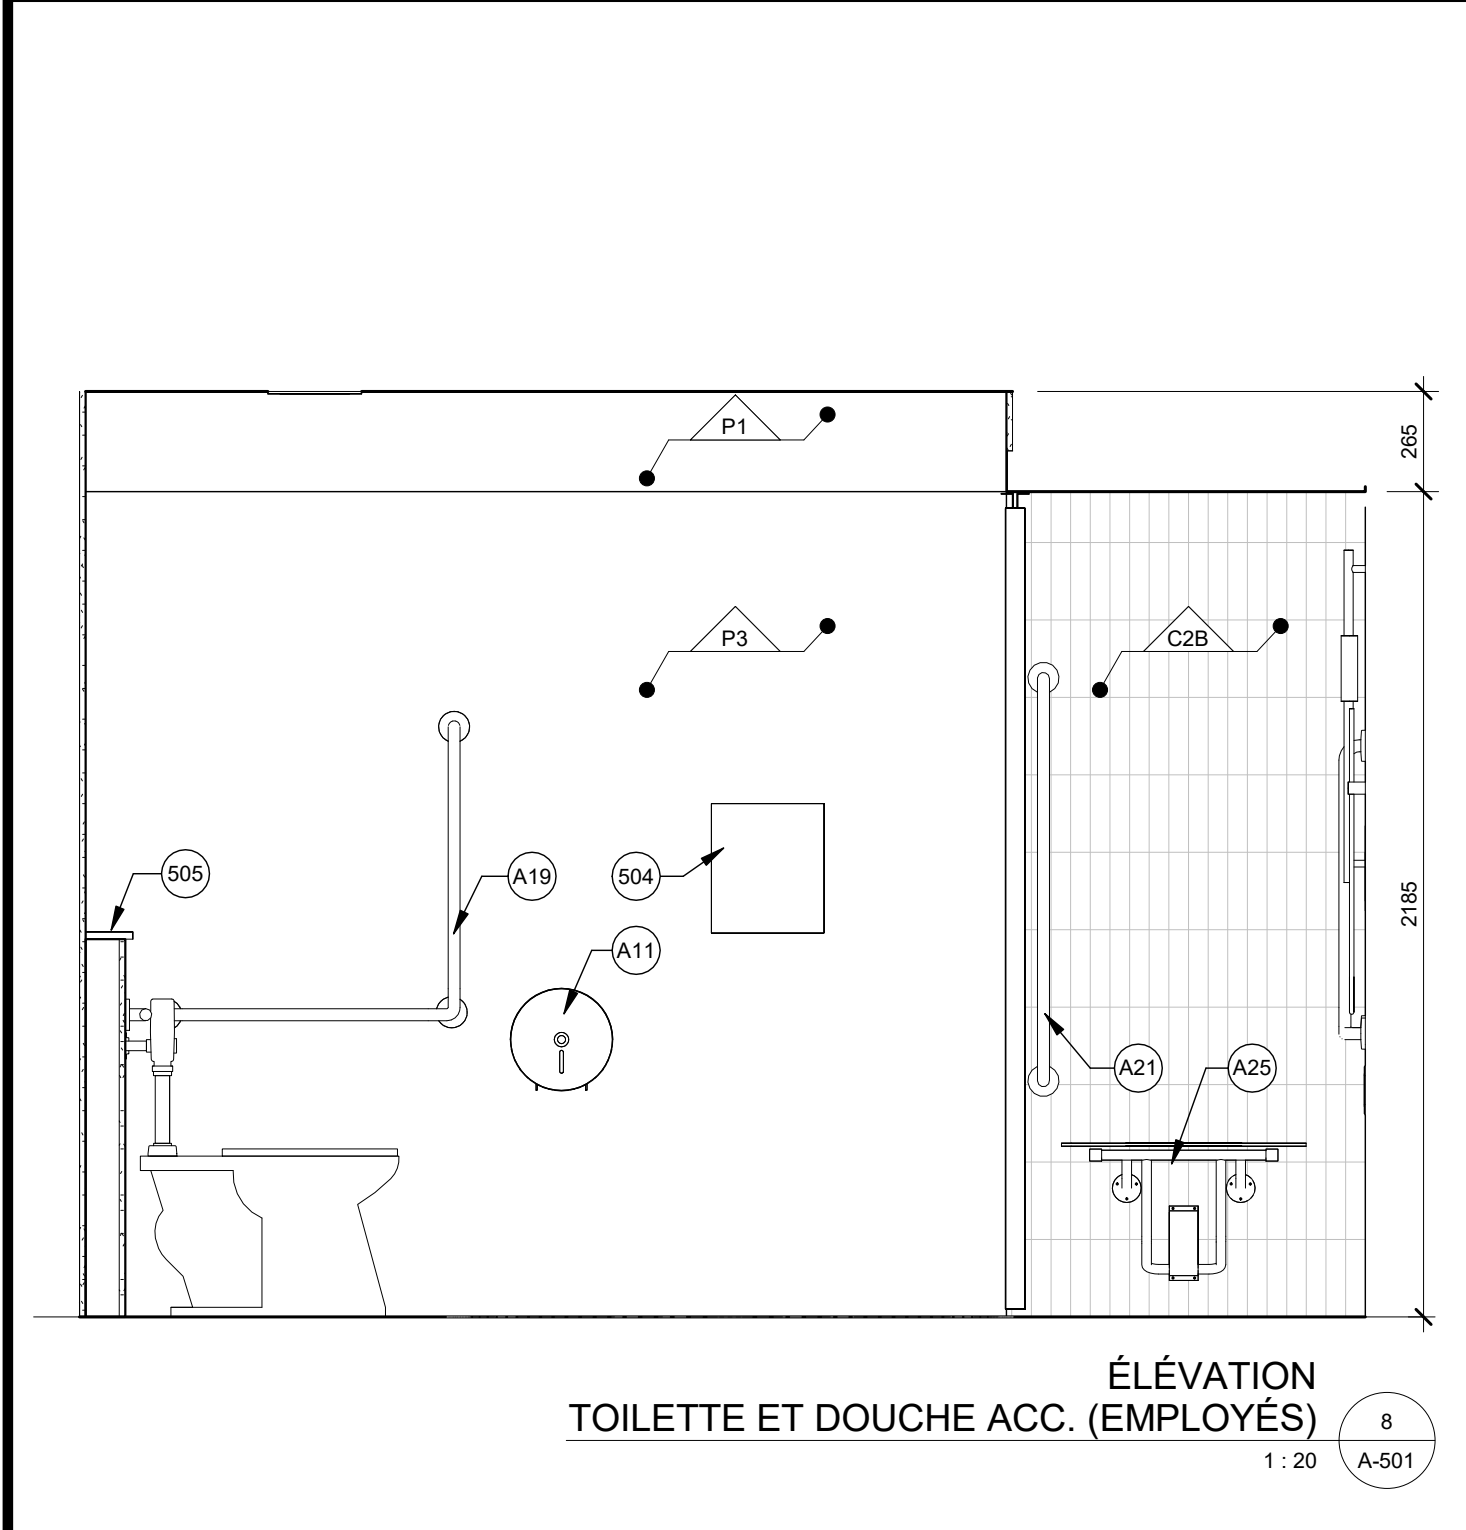


ÉLÉVATION
TOILETTE ET DOUCHE ACC. (EMPLOYÉS)
1 : 20 A-501

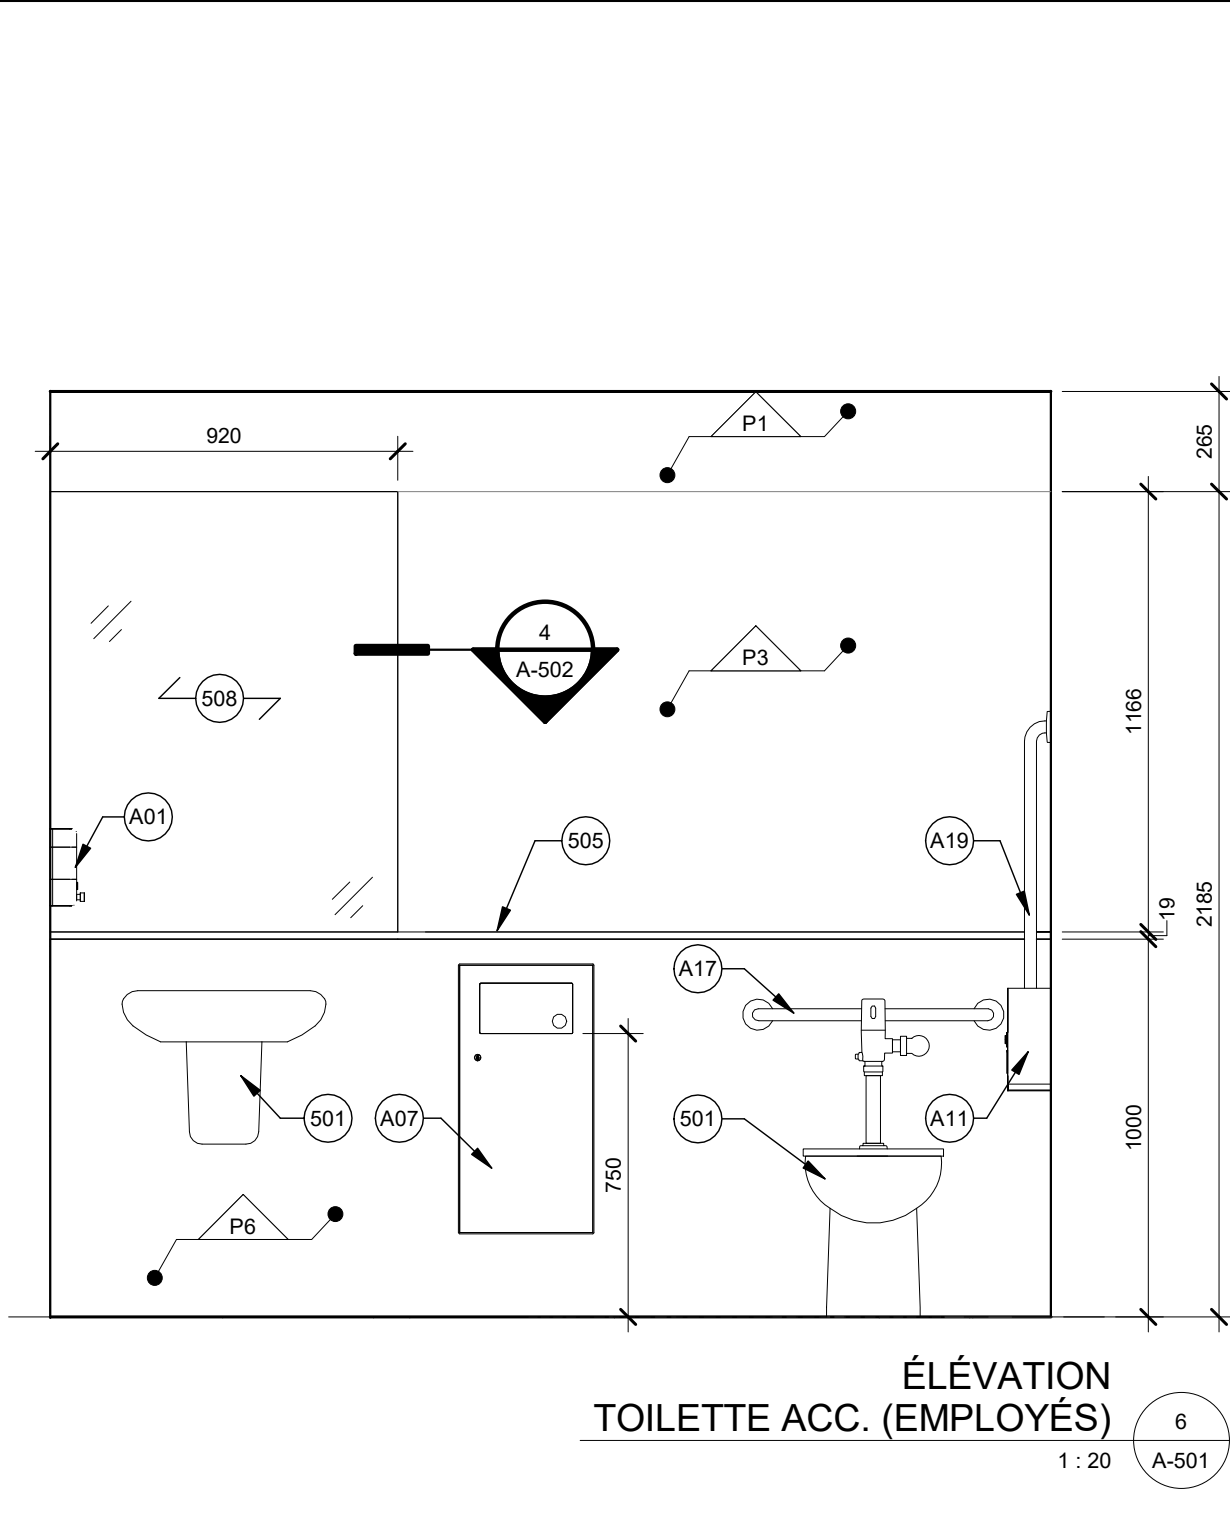


ÉLÉVATION
TOILETTE ACC. (EMPLOYÉS)
1 : 20 A-501

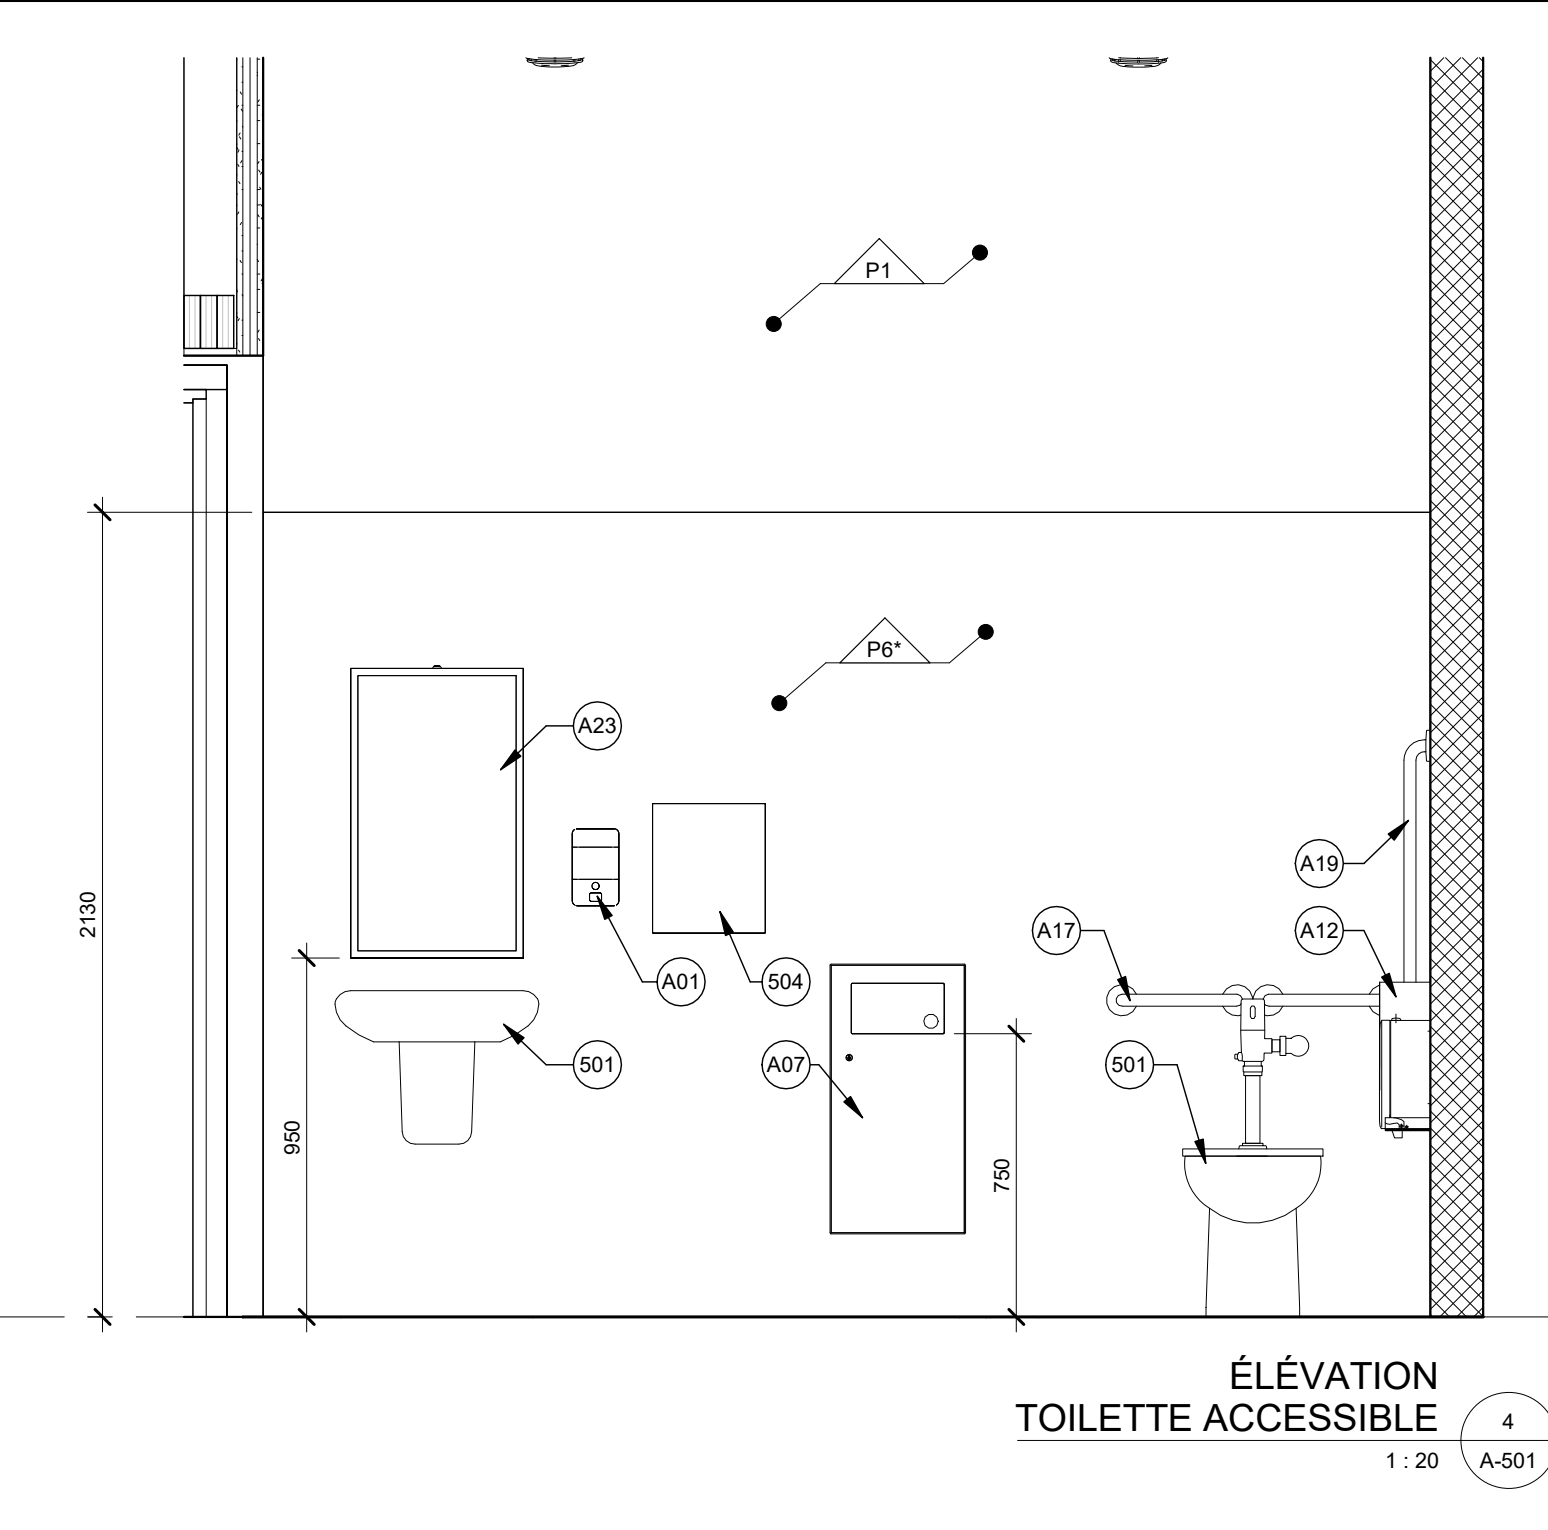


ÉLÉVATION
TOILETTE ACCESSIBLE
1 : 20 A-501

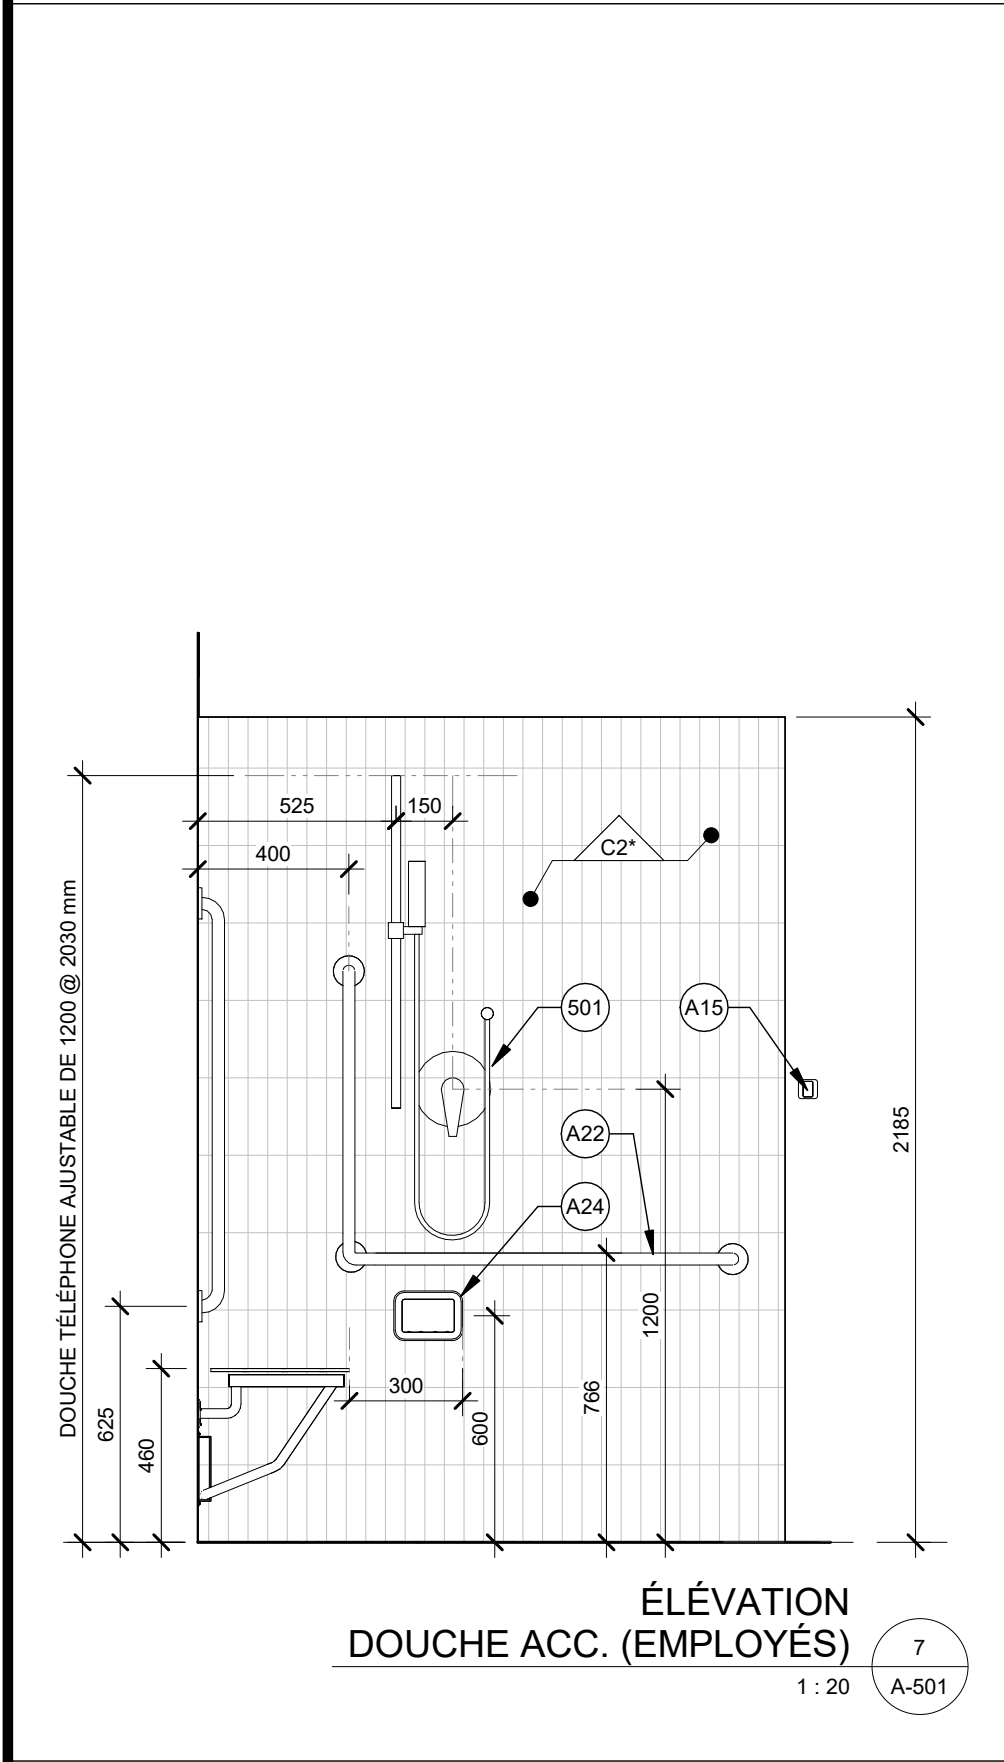


ÉLÉVATION
DOUCHE ACC. (EMPLOYÉS)
1 : 20 A-501

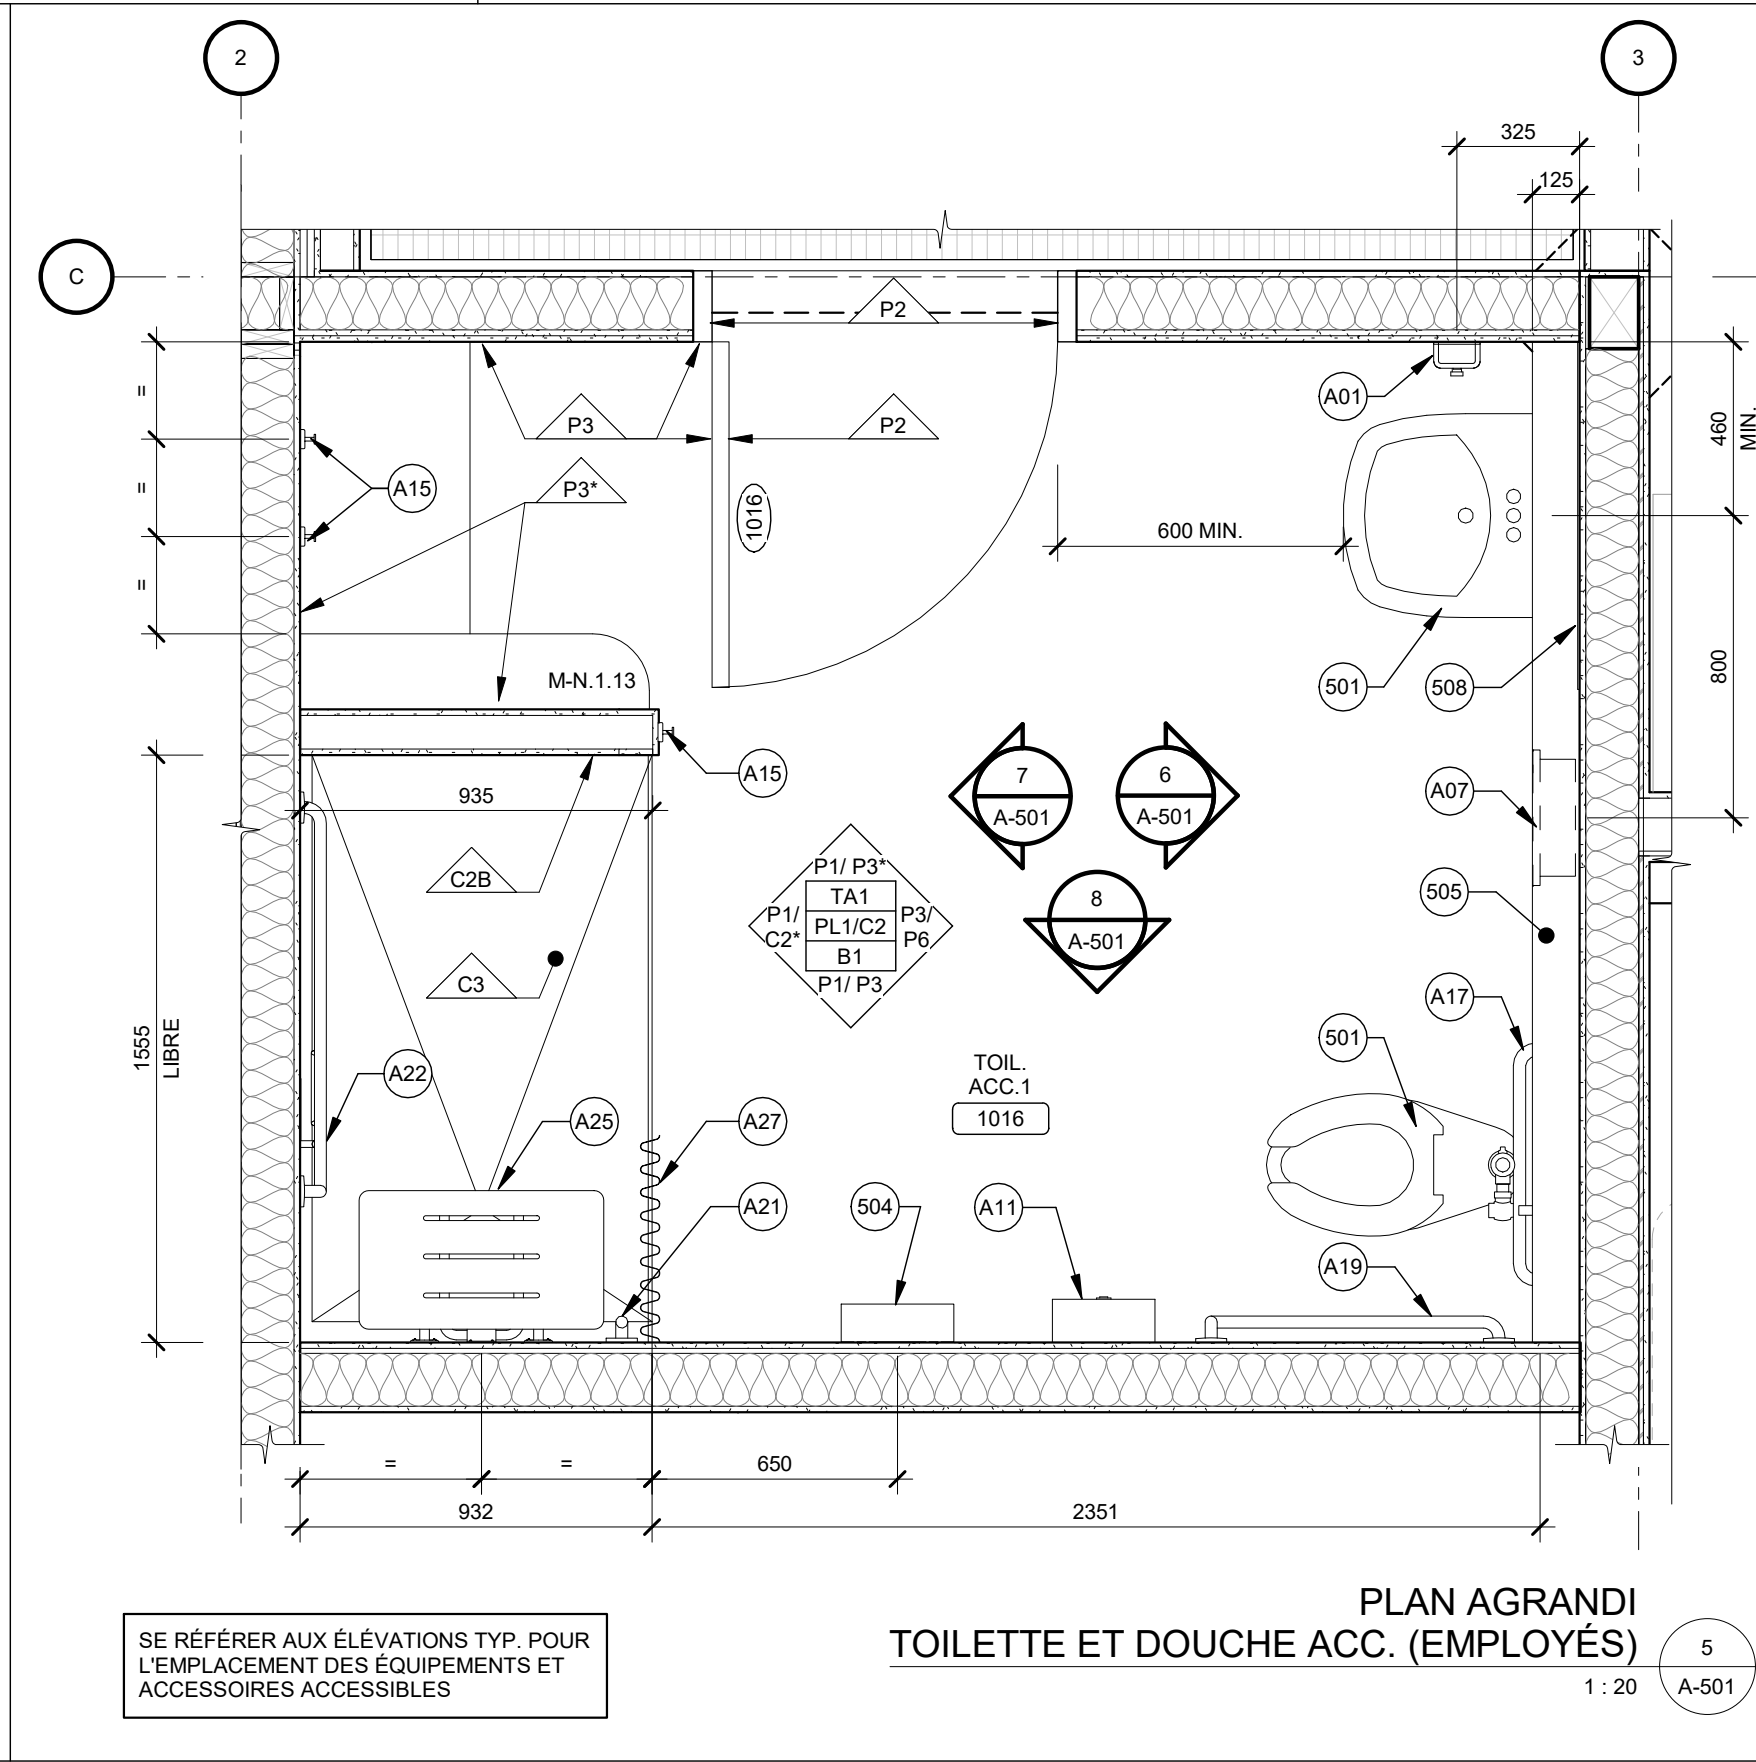


PLAN AGRANDI
TOILETTE ET DOUCHE ACC. (EMPLOYÉS)
1 : 20 A-501

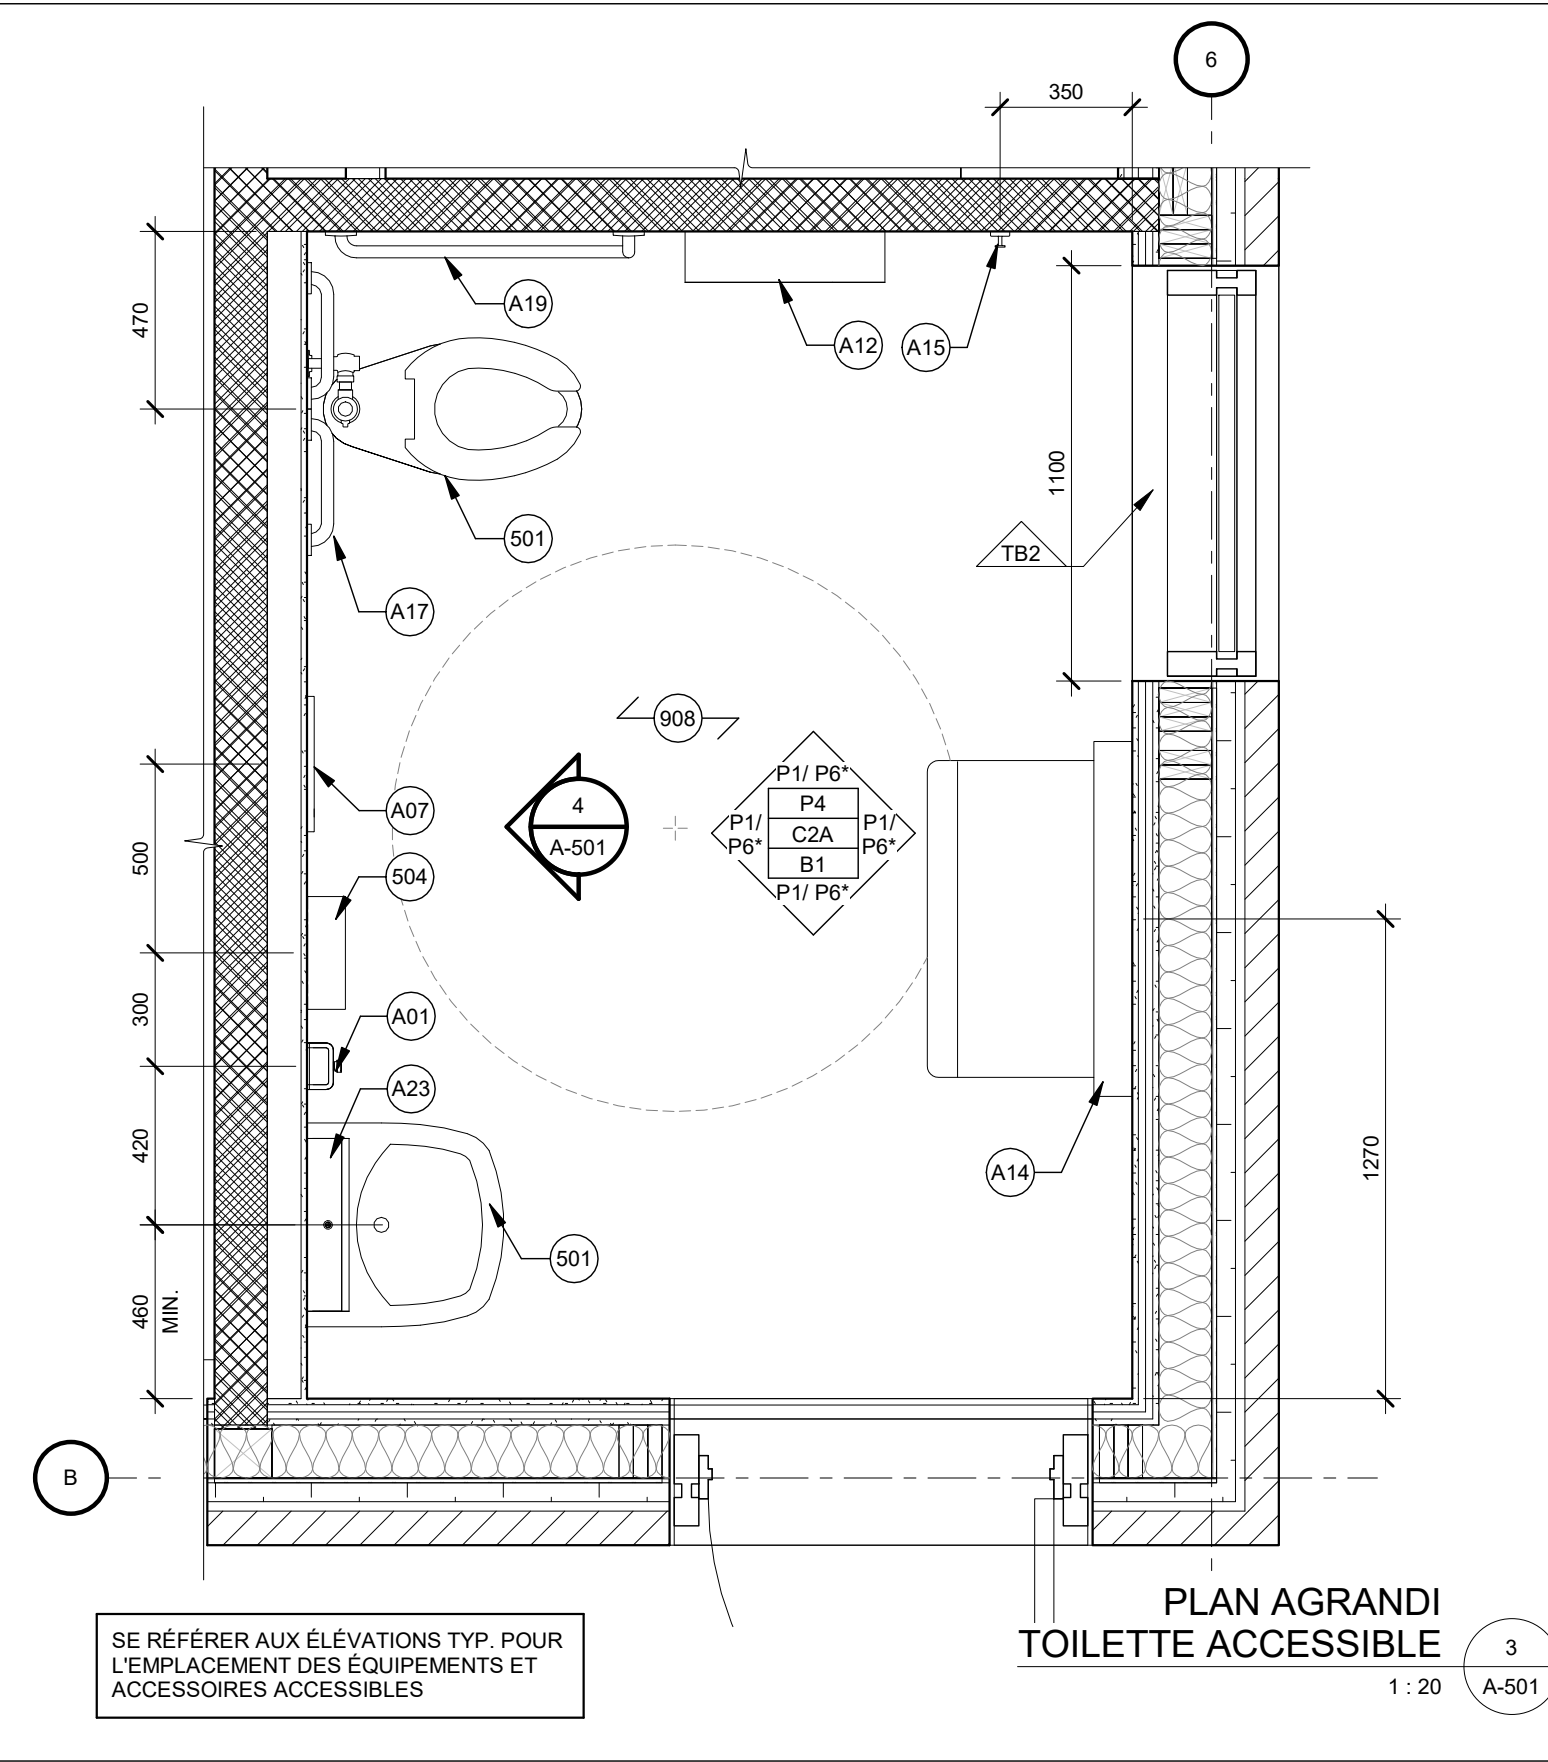

PLAN AGRANDI
TOILETTE ACCESSIBLE
1 : 20 A-501

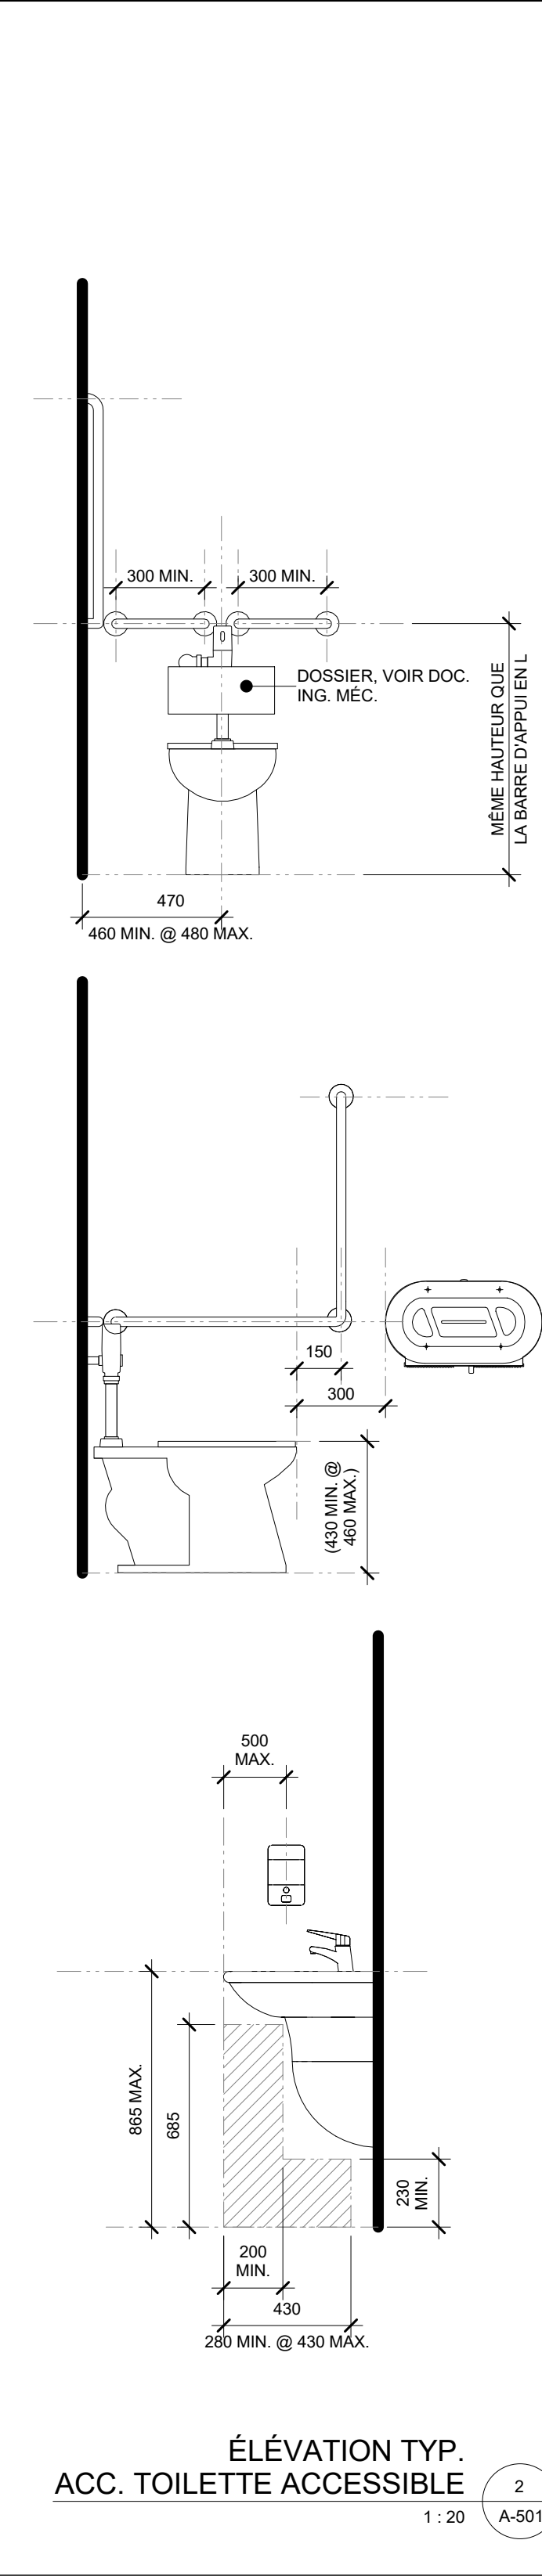

ÉLÉVATION TYP.
ACC. TOILETTE ACCESSIBLE
1 : 20 A-501

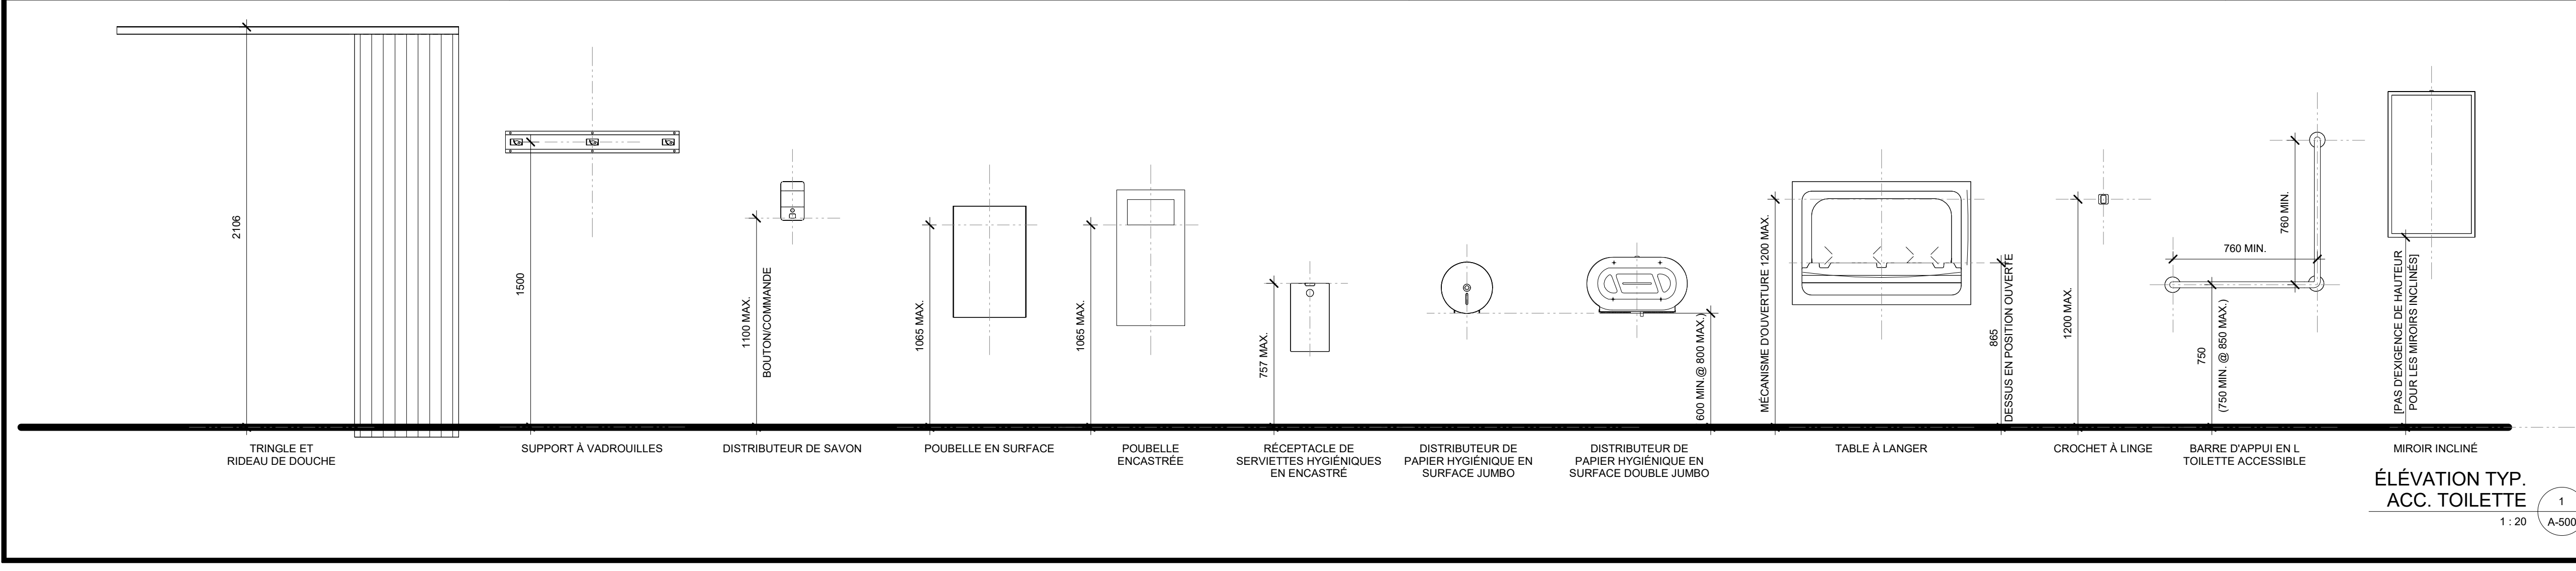

ÉLÉVATION TYP.
ACC. TOILETTE
1 : 20 A-501

NOTES GÉNÉRALES - WC:

- LES ÉQUIPEMENTS DE WC DANS LES TOILETTES À MOBILITÉ RÉDUITE DOIVENT ÊTRE CONFORMES À LA NORME CSA-B851-18
- VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS SUR PLACE AVANT DE PROCÉDER À LA FABRICATION DES PARTITIONS DE WC
- ALIGNER LES JOINTS DE LA CÉRAMIQUE AVEC LE CENTRE DES DRAINS DE PLANCHER DANS LES DEUX SENS
- UTILISER DU GYPSE DE TYPE HYDROFUGE, RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ ET À L'IMPACT RENFORCÉS D'UN TREILLIS DE FIBRE DE VERRE POUR LES CLOISONS DES TOILETTES.

LÉGENDE DES FINIS

BÉTON

B1 BÉTON POLI

BOIS

Fournir l'ensemble des échantillons de bois simultanément pour approbation de l'agencement par l'arch.

LA1/ LA3 LATTE DE PLAFOND BOIS : PIN DIM : 100mm (4") COUL: TEL QUE BO2

TB1 TABLETTE DE BOIS ÉRABLE MASSIF NATUREL COUL: AGENCER À LA1 FINI: VERNIS

CÉRAMIQUE

C1 AGENCEMENT DE CÉRAMIQUE MURALE (FONCE) CIE: CENTURA COL: COSTA NOVA COUL: NAVAL C1A MAT C1B LUSTRE

C1* MOTIF EN ALTERNANCE (A AUX DEUX B + A AUX TROIS B)

C2 AGENCEMENT DE CÉRAMIQUE MURALE - DOUCHE (PÂLE) CIE: CENTURA COL: COSTA NOVA COUL: BABY BLUE C2A MAT C2B LUSTRE

C3 CÉRAMIQUE PLANCHER DOUCHE CIE: CENTURA COL: CLASSIC/TECHNO COUL: NAVY

ÉPOXY

EP1 COUL: GRIS MOYEN

PEINTURE

* PEINTURER LA COULEUR À UNE HAUTEUR DE 2130mm.

P1 COULEUR GÉNÉRALE PEINTURE MF: #0011 (Poussière de sucre)

P2 PORTE ET CADRE ZACIER PEINTURE MF: #0210 (Anse dissimulée)

P3 COULEUR ACCENT - PÂLE PEINTURE MF: #0644 (Dansons sous la pluie)

P4 PLAFOND GYPSE PEINTURE MF: #260-0 (Super blanc)

P5 COULEUR ACCENT - FONCE PEINTURE MF: #0620 (Plein d'étoiles)

P6 COULEUR ACCENT PEINTURE MF: #0645 (Teinte calme)

P7 CONDUITS ET MÉC. APPARENTE AU CHOIX DE L'ARCHITECTE

PLINTHE

PL1 VINYLE CIE: FORBO OU ÉQV. MODÈLE: WALL BASE HAUTEUR: 100mm COUL: ALUMINIUM (C06)

PL2 PLINTHE À GORGE VINYLE TEL QUE LE PLANCHER HAUTEUR: 100mm MOULURE DE FINITION

TUILE ACOUSTIQUE

TA1 TUILE ACOUSTIQUE COUL: DEEP BLUE (S203) - Bradleycorp

VINYLE DE PLANCHER

V1 VINYLE GÉNÉRAL SPHERA ENERGETIC CIE: FORBO OU ÉQV. COUL: CONCRETE (S0202)

V2 VINYLE ACCENT SPHERA ENERGETIC CIE: FORBO OU ÉQV. COUL: VIVID DENIM (S1207)

DIVERS

CS1 CASIERS PEHD COUL: DEEP BLUE (S203) - Bradleycorp

TB2 TABLETTE D'ALUMINIUM

TB3 TABLETTE D'ACIER INOXYDABLE

GGP GRILLE GRATTE-PIEDS


PA1 PANNEAUX ACOUSTIQUES INSTALLATION: EN QUINCONCE, AU-DESSUS DES MURS DE BLOCS DE BÉTON DIM: 610x1220 mm ÉPAISSEUR 25mm COUL: BEIGE (FBG)

ML1 MOULURE DE FINITION ALUMINIUM COULEUR: TEL QUE MUR RIDEAU DIM: DÉPASSER DE 6mm DU PANNEAU ACOUSTIQUE

PT1 PARTITION DE TOILETTE COUL: TEL QUE STR3

CM CLOISON MOBILE TISSUS: QUARRY BLUE (2026) PAR GULFORD OF MAINE PANNEAU EXTENSIBLE DE MÊME COULEUR QUE LES PANNEAUX

CP COINS PROTECTEURS DÉGAGEMENT: 100mm DU SOL CP1 COIN PROTECTEUR EN "L" DIM: (H) 2350mm x (L-L) 50 mm COIN PROTECTEUR EN "U" DIM: (H) 2350mm x (L-L) 50 mm x ÉP. DU MUR

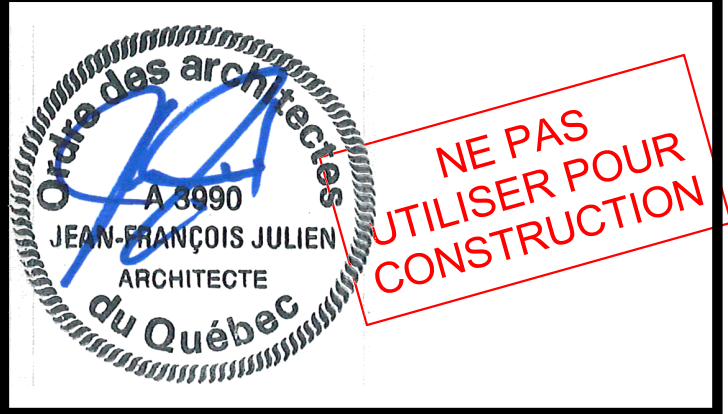

NOTES:

L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS DE CES DESSINS ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. CE DESSIN POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.

NO.	DATE	ÉMIS	PAR
4	2025-05-08	SOUMISSION	JFJ
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%	JFJ
2	2024-09-06	EXÉCUTION - AVANCEMENT 75%	JFJ
1			PAR

NOTES SPÉCIFIQUES - PLANS D'AGRANDIS

501 ÉQUIPEMENT DE PLOMBERIE, VOIR ING. MÉC.

502 ÉVIER EN SURFACE SOLIDE, VOIR DEVIS

503 CUVE, VOIR ING. MÉC.

504 SECHOIR PAR ING. ÉLECT.

505 TABLETTE EN BOIS 19mm, VOIR PLANS DE FINIS

506 ÉTAGERES HORS CONTRAT, FOURNIR ET INSTALLER DE CLOUAGE C.P. 19mm

507 CÉRAMIQUE MURALE AVEC MOULURE DE FINITION EN ALUMINIUM AU-DESSUS

508 MIROIR SUR MESURE

509 ESPACE LIBRE POUR LA RÉCUREUSE

510 PARTITION DE TOILETTE, VOIR LÉGENDE DES FINIS

511 TABLETTE DE BOIS, VOIR PAGES D'ÉBÉNISTERIE

512 REMPLACER LE GYPSE DE LA COMPOSITION PAR C.P. 16MM VIS À VIS LE MIROIR

NOTES SPÉCIFIQUES - D'ACCESSOIRES

A01 DISTRIBUTEUR DE SAVON MURAL

A06 POUBELLE EN SURFACE

A07 POUBELLE ENCASTRÉE

A08 RÉCÉPTACLE DE SERVIETTES HYGIÉNIQUES ENCASTRÉ

A11 DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE EN SURFACE JUMBO

A12 DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE EN SURFACE DOUBLE JUMBO

A14 TABLE À LANGER

A15 CROCHET À LINGE

A17 BARRE D'APPUI HORIZONTALE 600mm

A19 BARRE D'APPUI EN L TOILETTE ACCESSIBLE

A21 BARRE D'APPUI VERTICALE 1005mm

A22 BARRE D'APPUI EN L DOUCHE ACCESSIBLE

A23 MIROIR

A24 PORTE-SAVON

A25 BANC DE DOUCHE

A26 SUPPORT À VADROUILLES

A27 TRINGLE ET RIDEAU DE DOUCHE

A34 DISTRIBUTEUR DE SAVON SUR COMPTOIR

A37 MARCHEPIEDS AUTORETRACTABLE

NOTES SPÉCIFIQUES - FINIS

901 REVÊTEMENT "TABLEAU BLANC"

902 INFORMATIONS SUR LES FINIS, SE RÉFÉRER AUX AGRANDIS INTÉRIEURS

903 PRÉCISION SUR LES FINIS, SE RÉFÉRER AUX PAGES D'ÉBÉNISTERIE

904 ALIGNER LA TABLETTE À LA COLONNE DE BOIS

905 DÉPASSEMENT DE LA TABLETTE DE 25mm DU MUR

906 PEINTURE ACCENT DU SOL À 1750mm DE HAUT

907 HAUTEUR D'INSTALLATION DE LA CÉRAMIQUE: 2030mm (10 CÉRAMIQUES PLEINES)

908 HAUTEUR D'INSTALLATION DE LA CÉRAMIQUE: 2045mm (ALIGNER LA CÉRAMIQUE AVEC LA PORTE ADJACENTE).

DRÔITS D'AUTEUR:

AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN NE PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR UN AUTRE PROJET SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE CARDIN JULIEN INC.

Cardin Julien

8963, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2S 2N1
Téléphone: 514 272-6798 • courriel@cardinjulien.com
www.cardinjulien.com

PROJET:

Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre


NOUVEAU BÂTIMENT

49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3


TITRE:

PLANS AGRANDIS - TOILETTES

CONÇU : HF/JFJ	DATE : 2023/05/01	ND : 22-2022
DESSINÉ : AFM	FIC/2022_A_GEN-2023	FEUILLE : 23/33
VÉRIFIÉ : JFJ	ÉCH. : Comme Indiqué	A-501

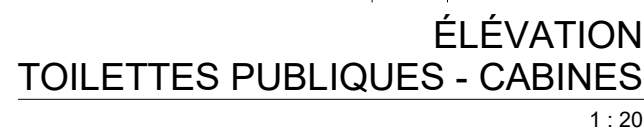


2025-05-05 13:44:44

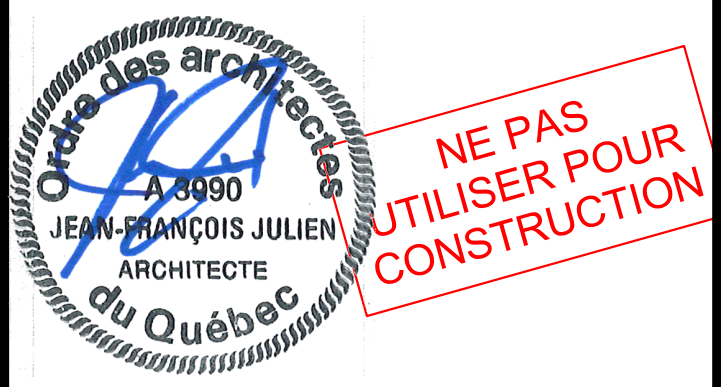

NOTES :


L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS DE CES DESSINS ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. CE DESSIN POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.

4	2025-05-08	SOUMISSION	JFJ
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%	JFJ
2	2024-09-06	EXÉCUTION - AVANCEMENT 75%	JFJ
NO.	DATE	ÉMIS	PAR
ÉMISSIONS			

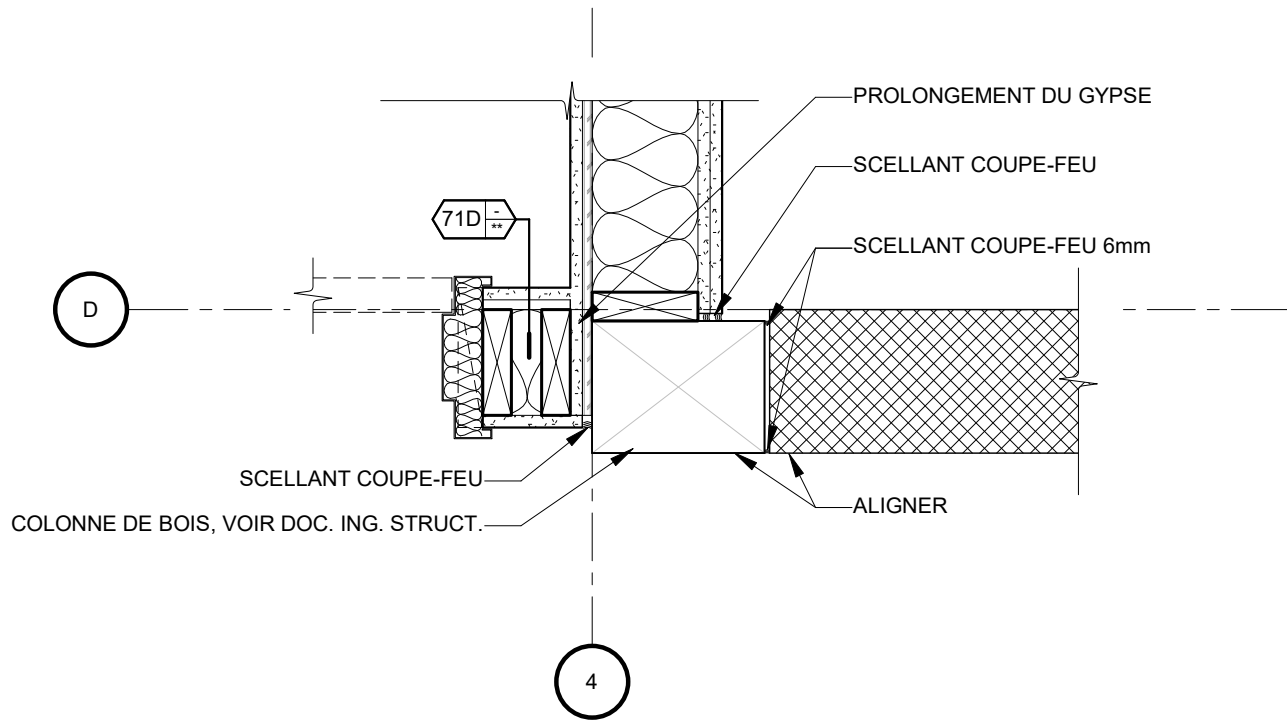


DÉTAIL EN PLAN
JONCTION COLONNE DE BOIS ET CLOISONS

3
1 : 10
A-551

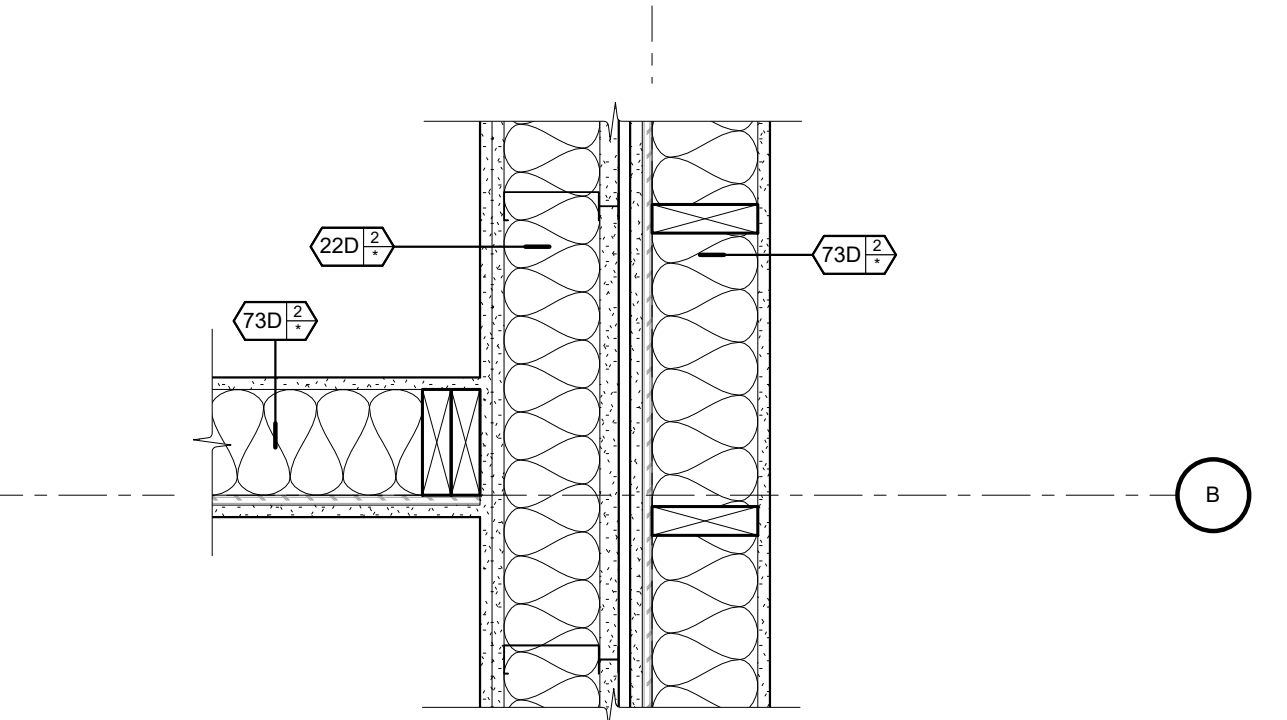


DÉTAIL EN PLAN
JONCTION AXE B ET 2

2
1 : 10
A-551

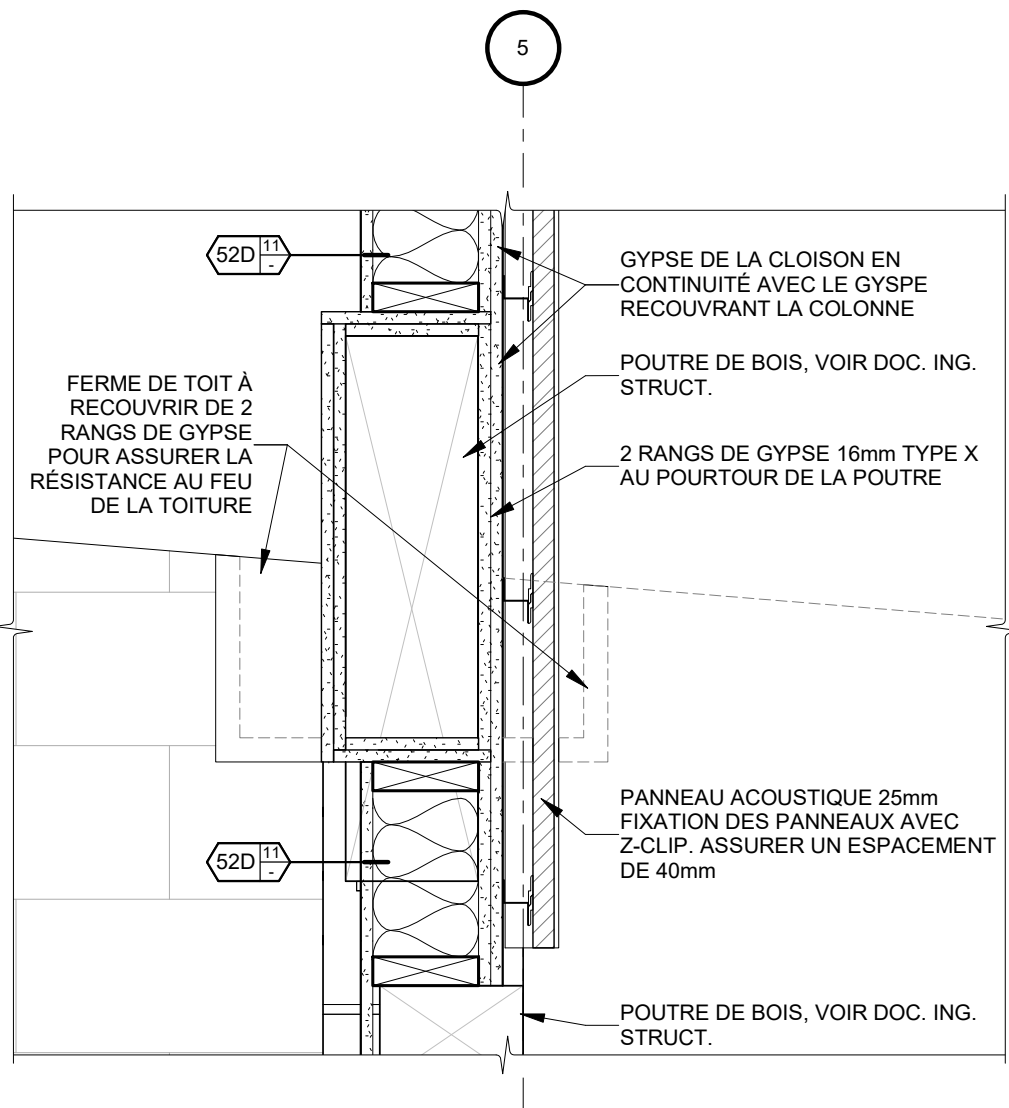


DÉTAIL EN COUPE
RECOUVREMENT POUTRE ENTRE AXES E ET F

6
1 : 10
A-551

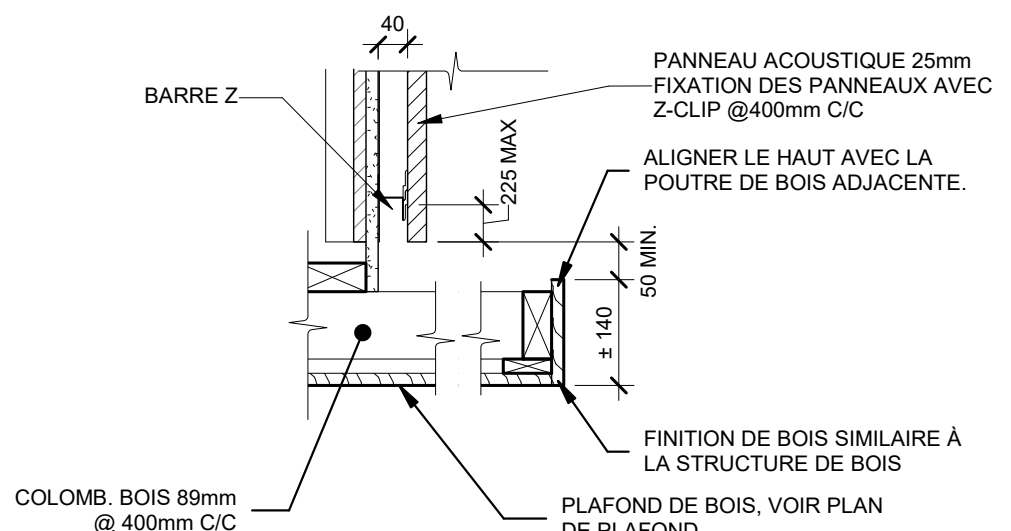


DÉTAIL EN COUPE
JCT. PANNEAU / PLAFOND

5
1 : 10
A-551

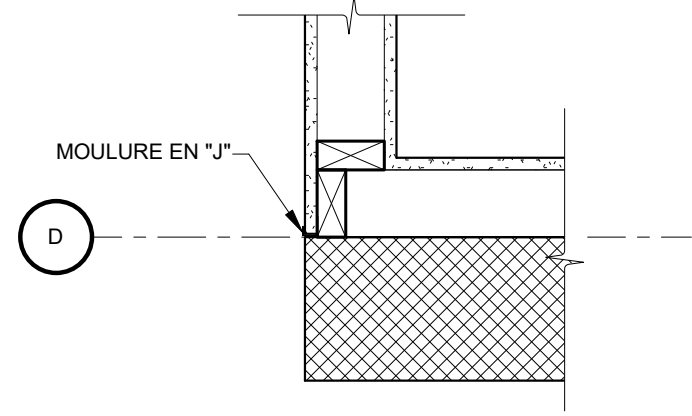


DÉTAIL EN PLAN
JONCTION BLOC ET CLOISON

4
1 : 10
A-551

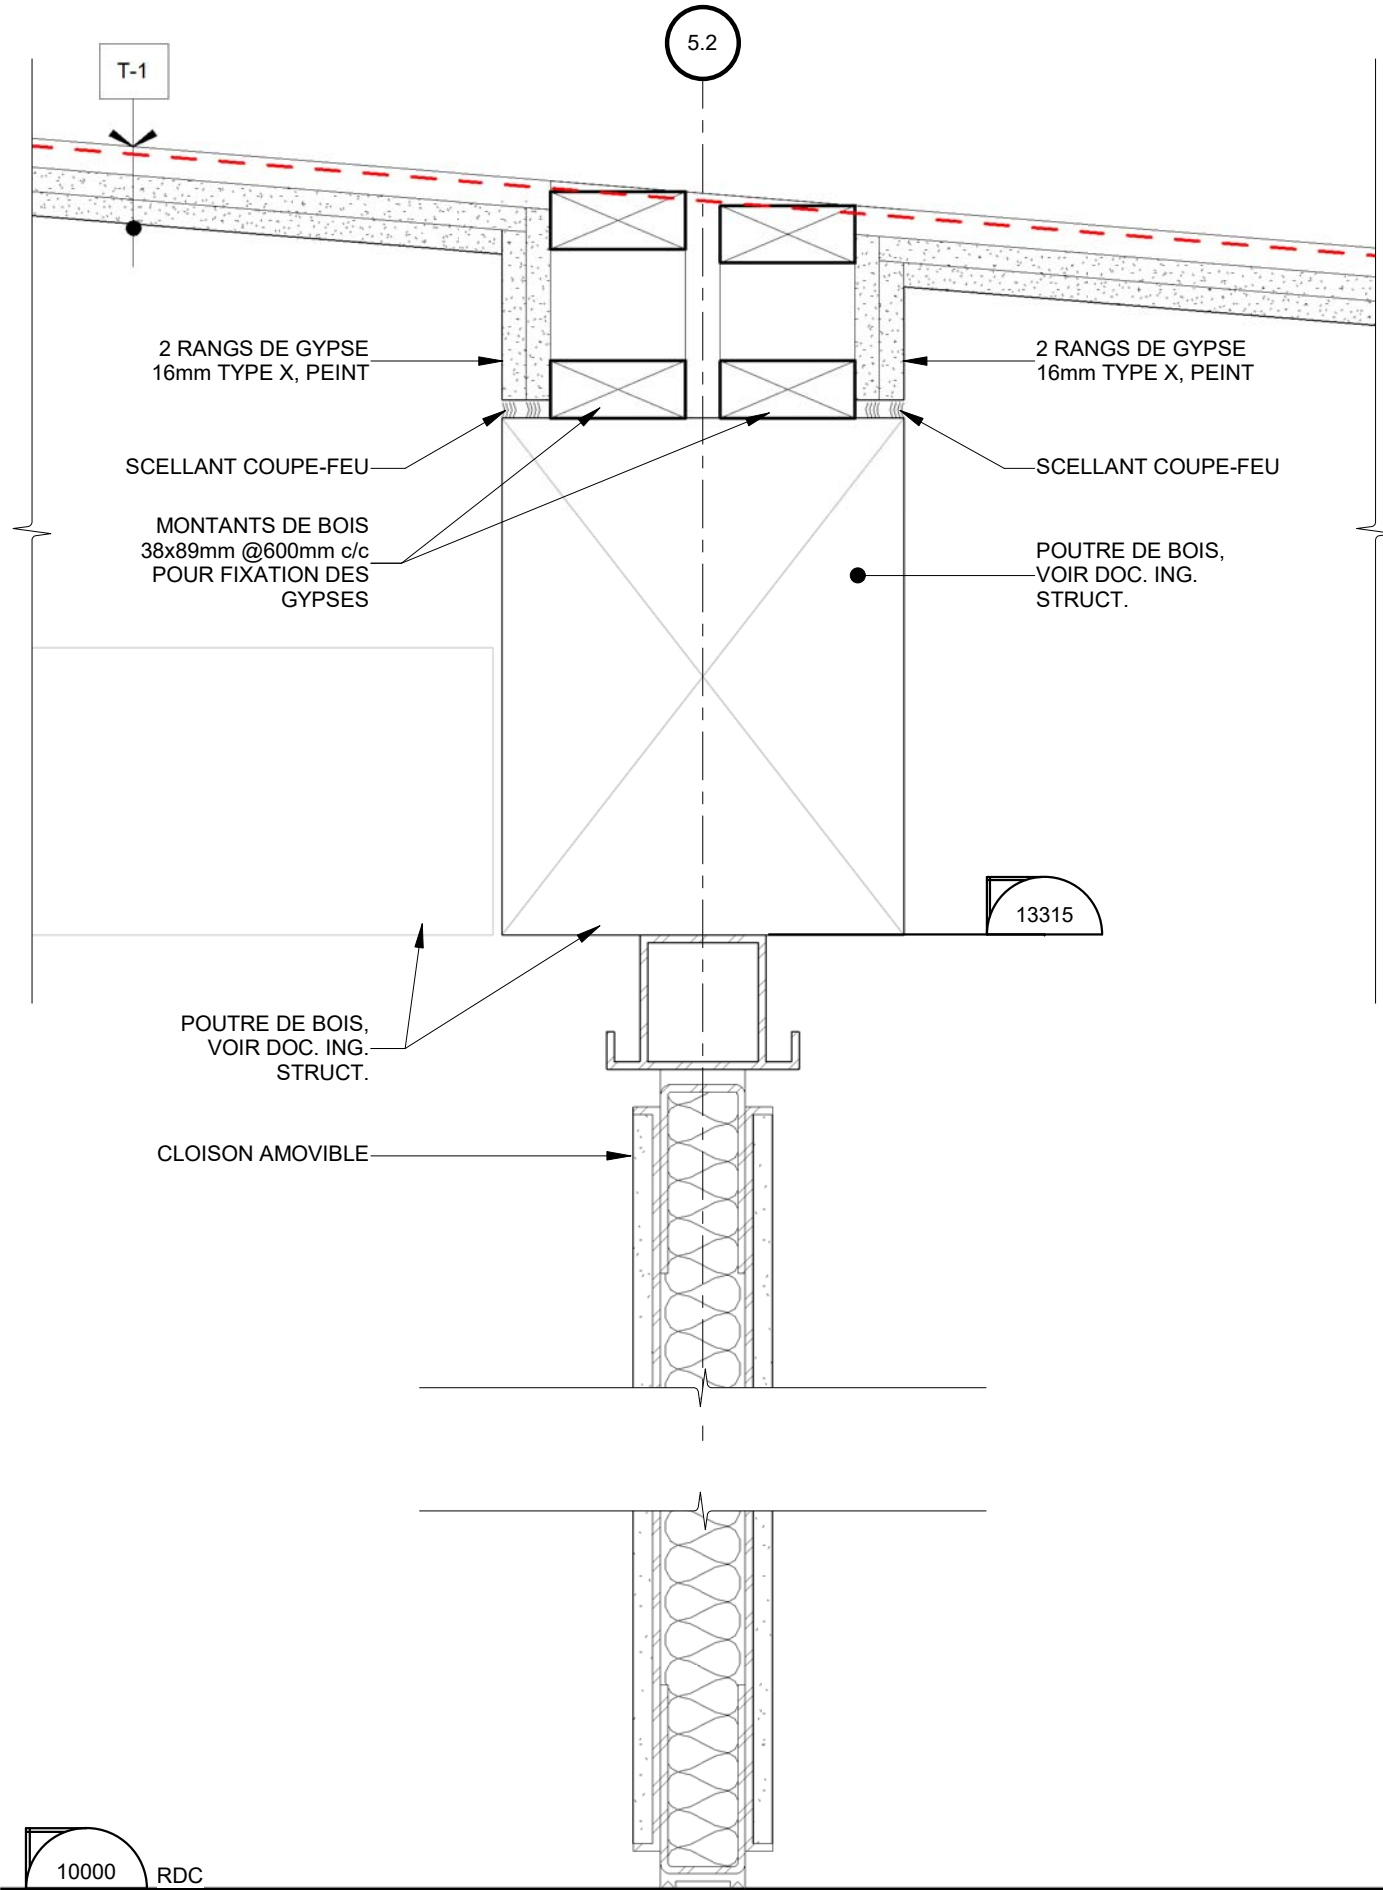

DÉTAIL EN COUPE
CLOISON AMOVIBLE

1
1 : 5
A-551



Cardin Julien


6963, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2S 2N1
Téléphone : 514 272-6798 • courriel@cardinjulien.com
www.cardinjulien.com

PROJET :
Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre
NOUVEAU BÂTIMENT
49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3

TITRE :
DÉTAILS INTÉRIEURS




CONÇU : HF/JFJ	DATE : 2023/05/01	N/D : 22-2022
DESSINÉ : AFM	FIC/2022_A_GEN-2023	FEUILLE : 25/33
VÉRIFIÉ : JFJ	ÉCH. : Comme Indiqué	A-551

2025-05-05 13:44:54

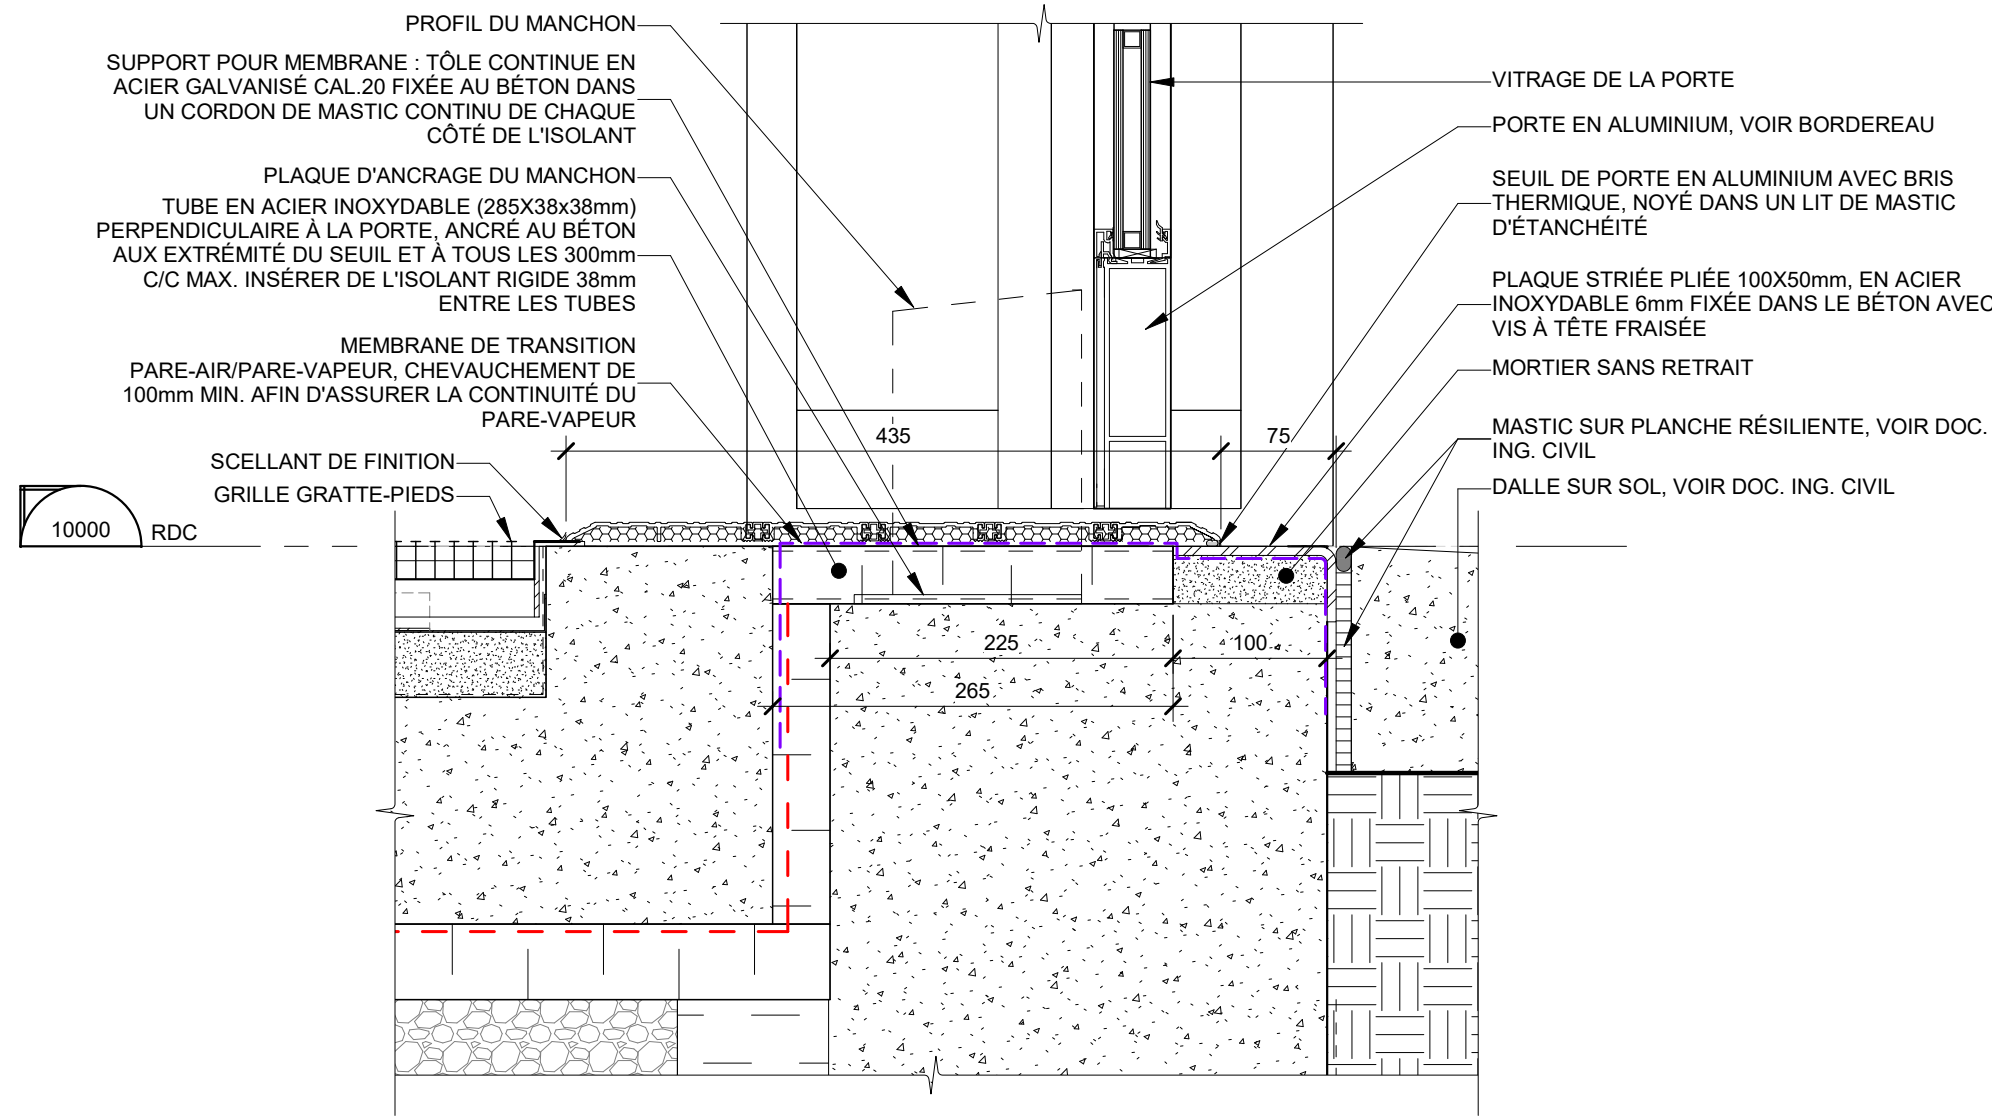


DÉTAIL EN COUPE
SEUIL TYPE 4

1 : 5 A-751

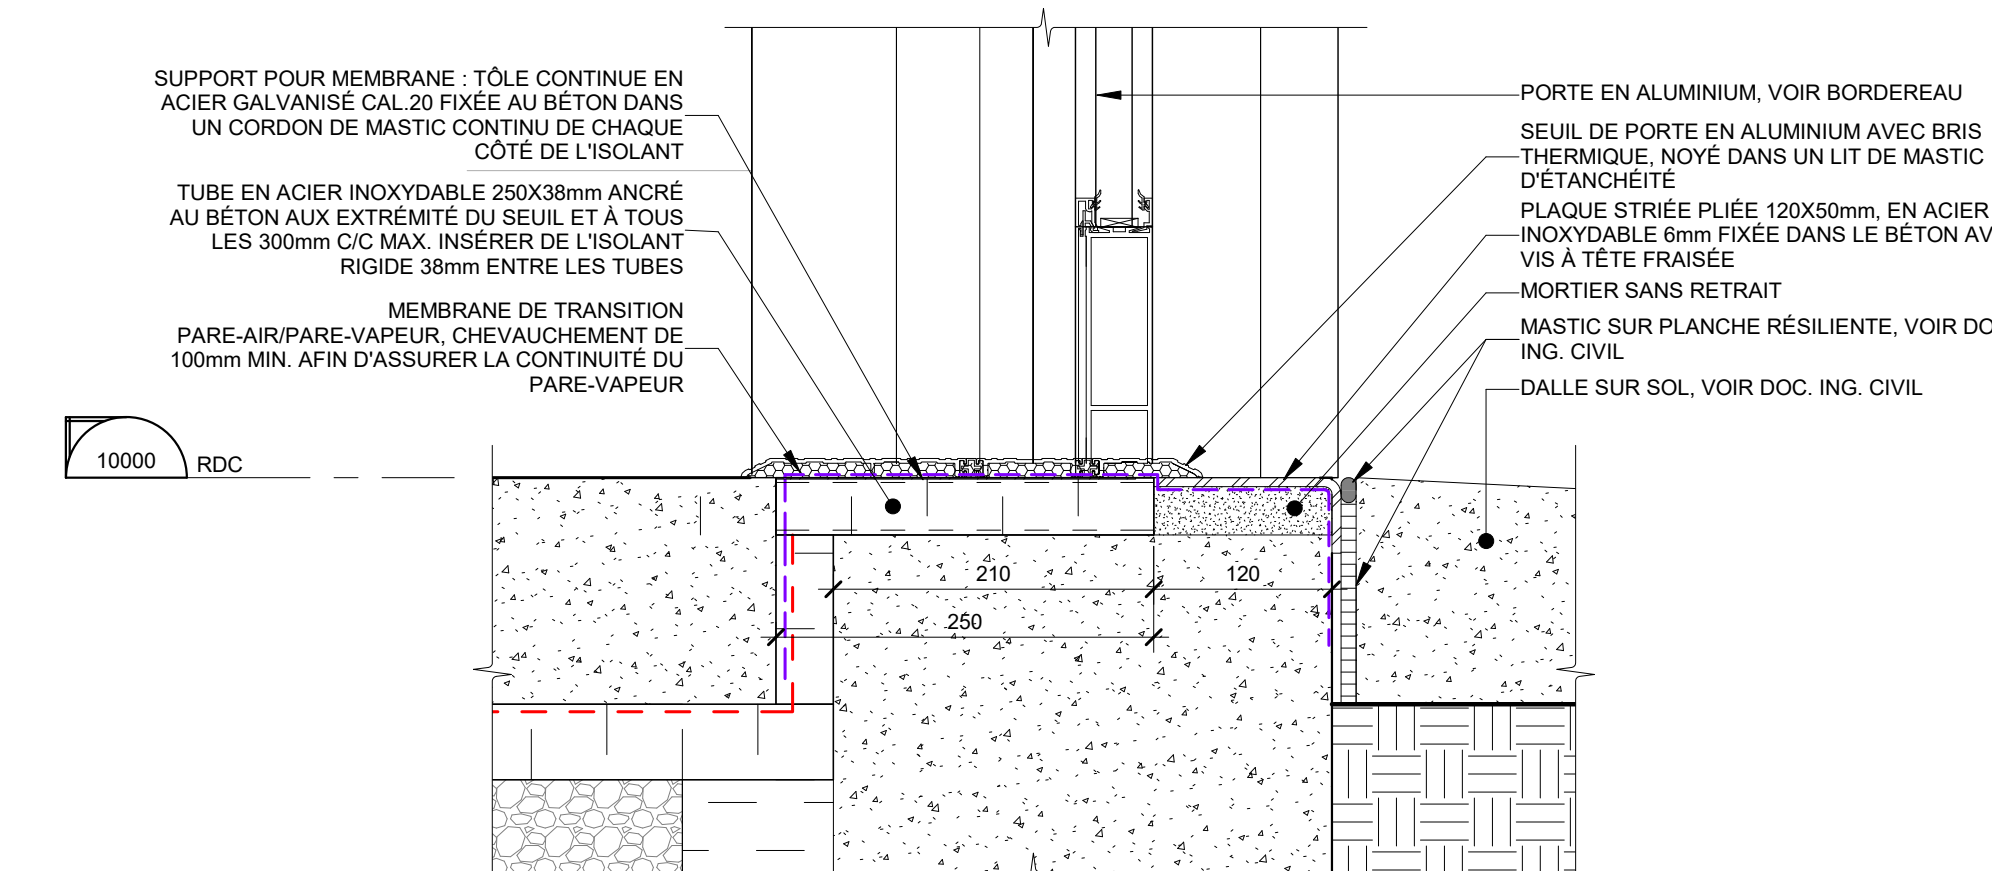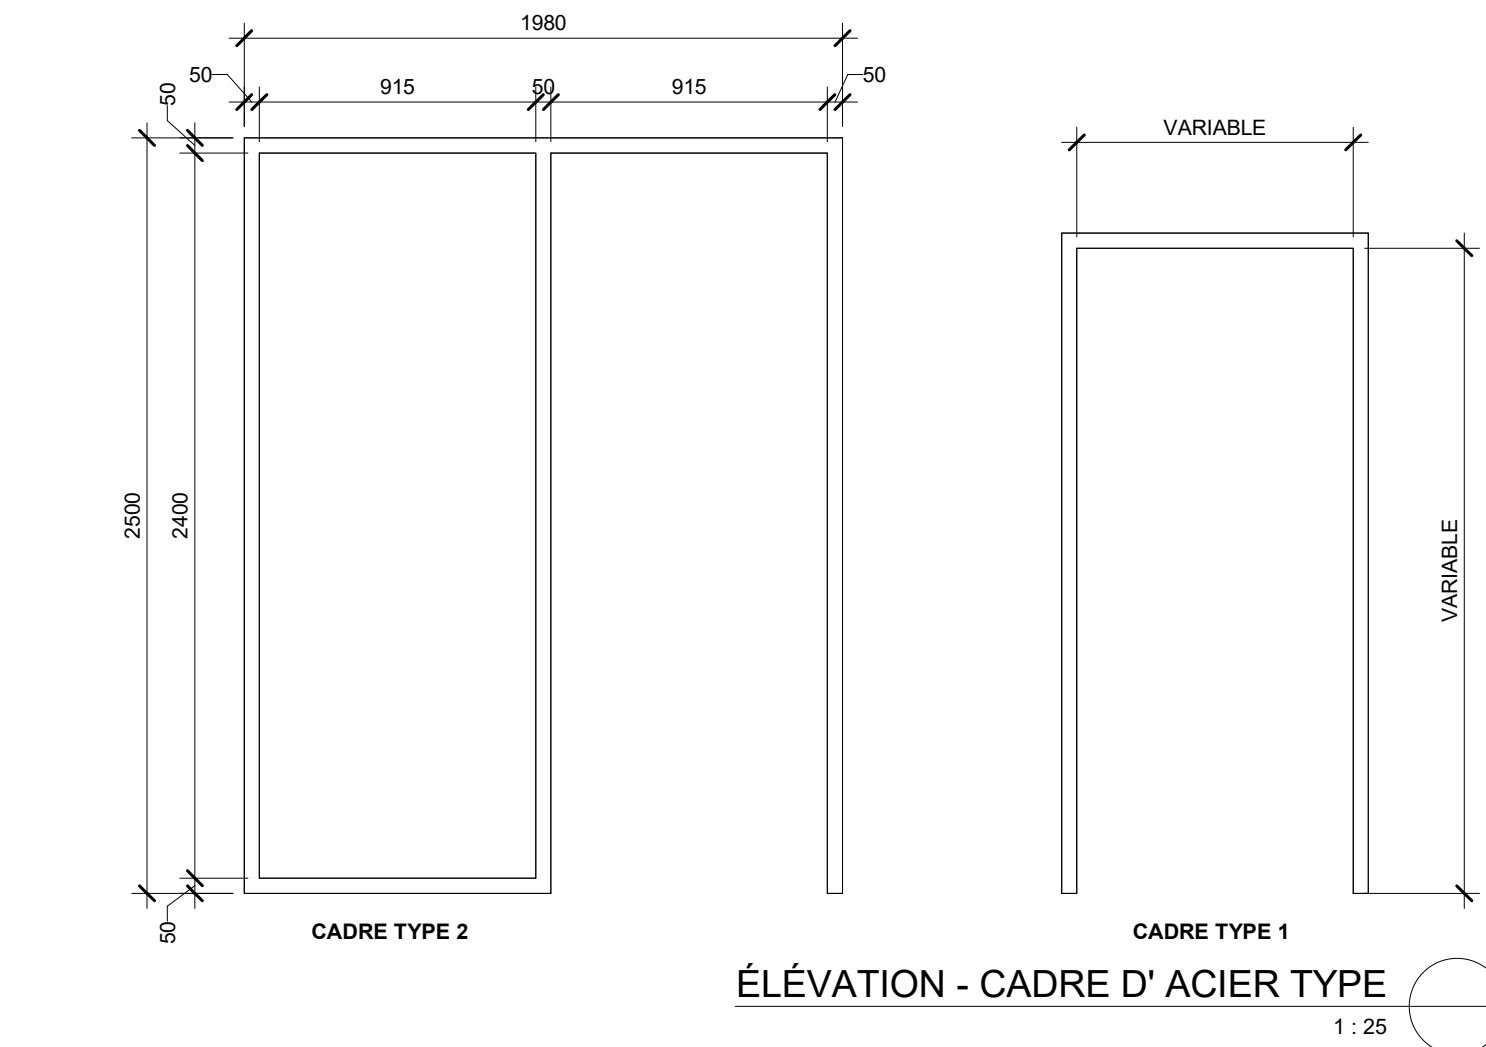
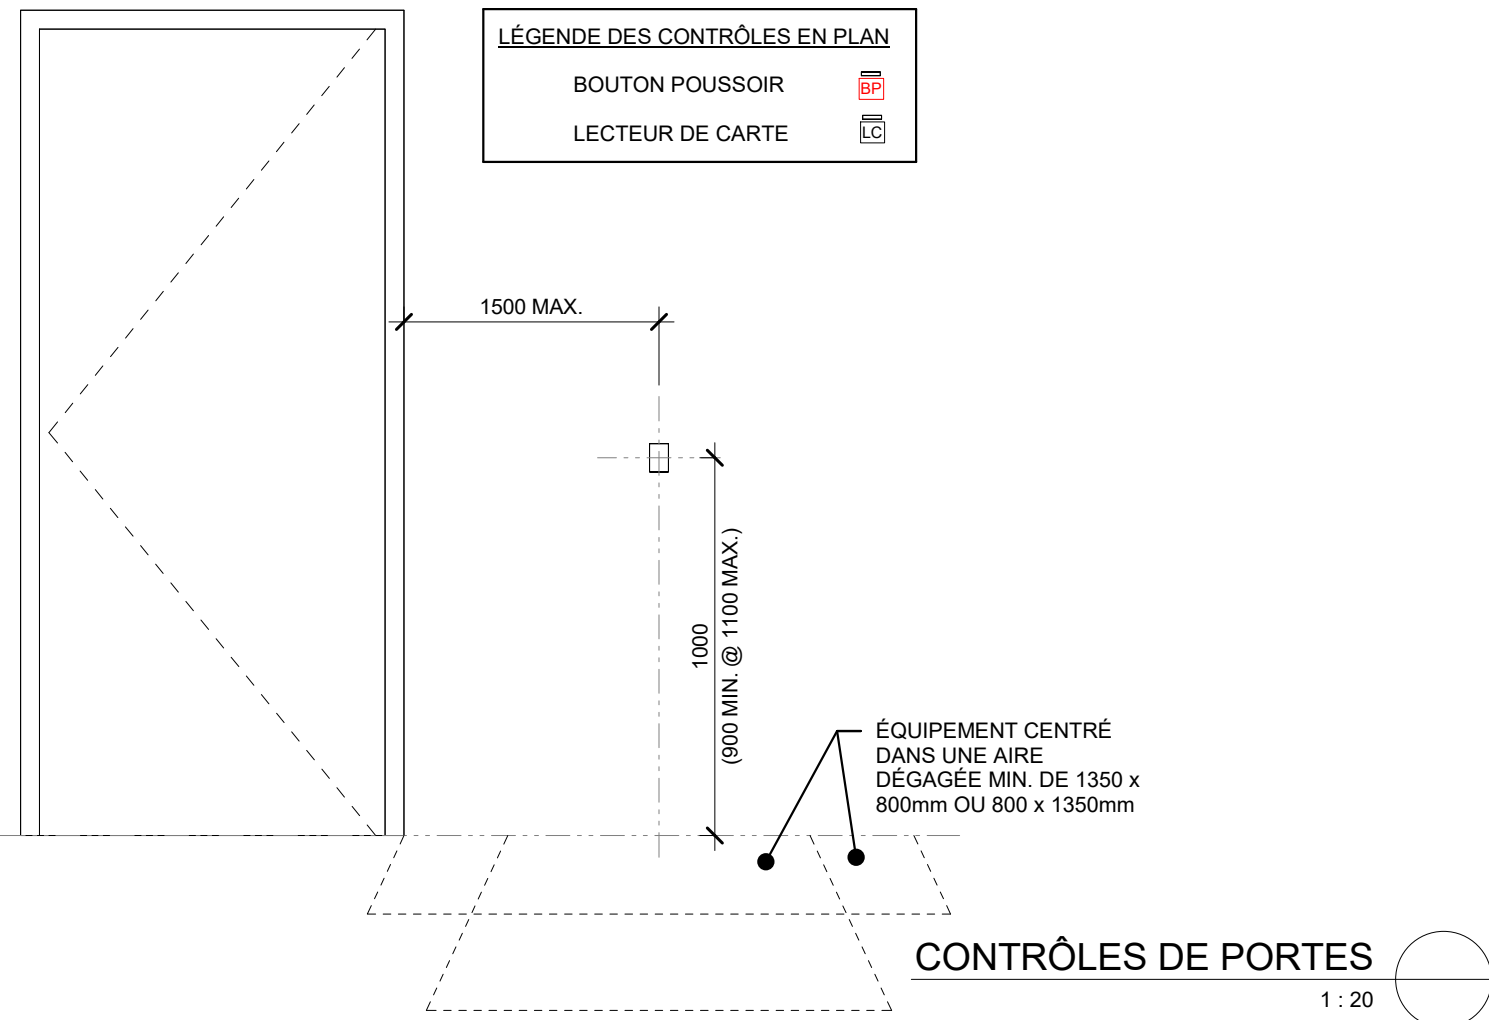


DÉTAIL EN COUPE
SEUIL TYPE 3

1 : 5 A-751

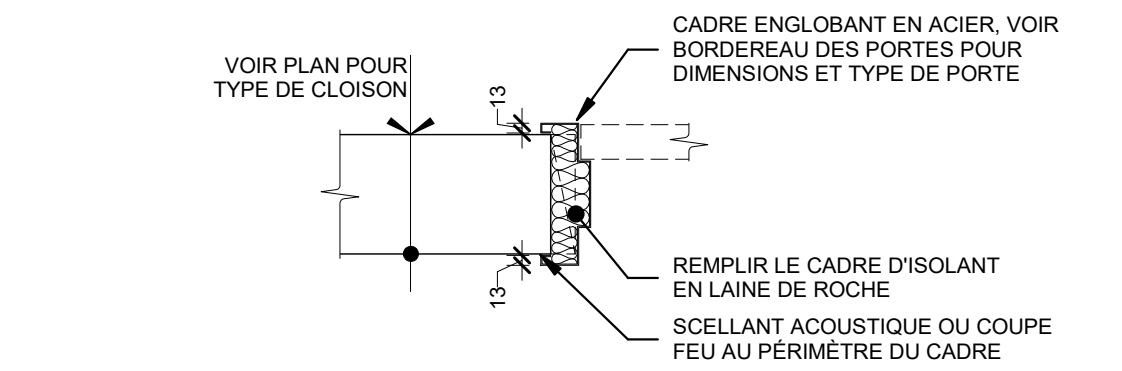

CADRE ENGLOBANT

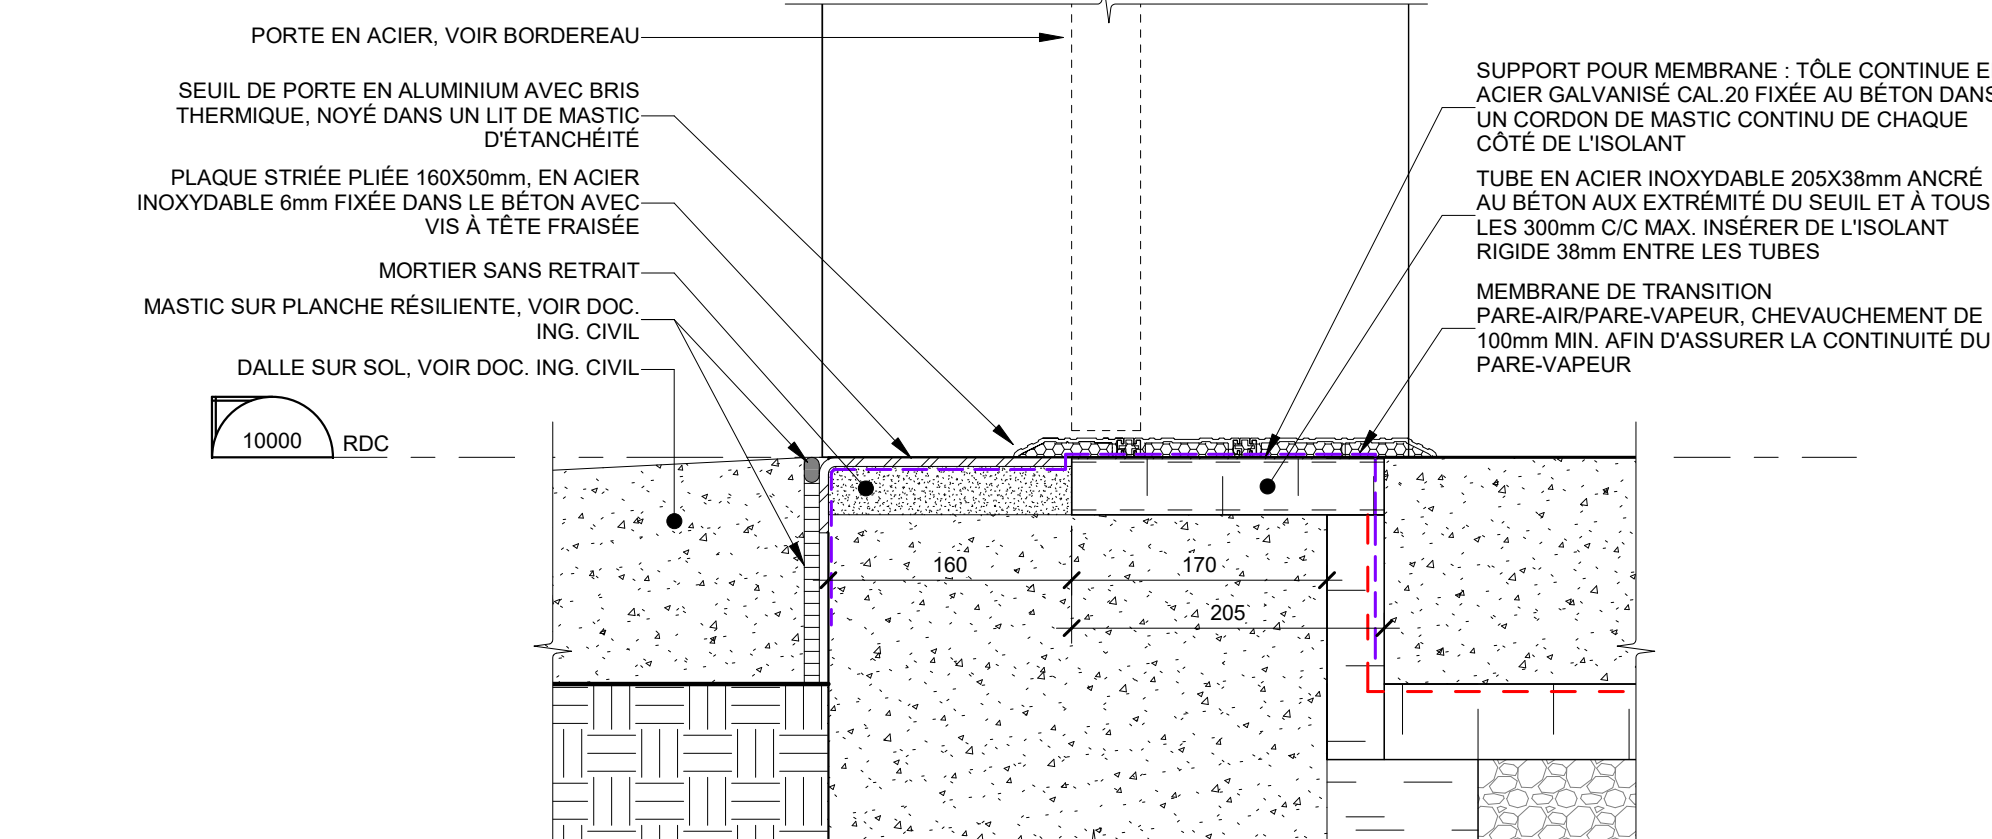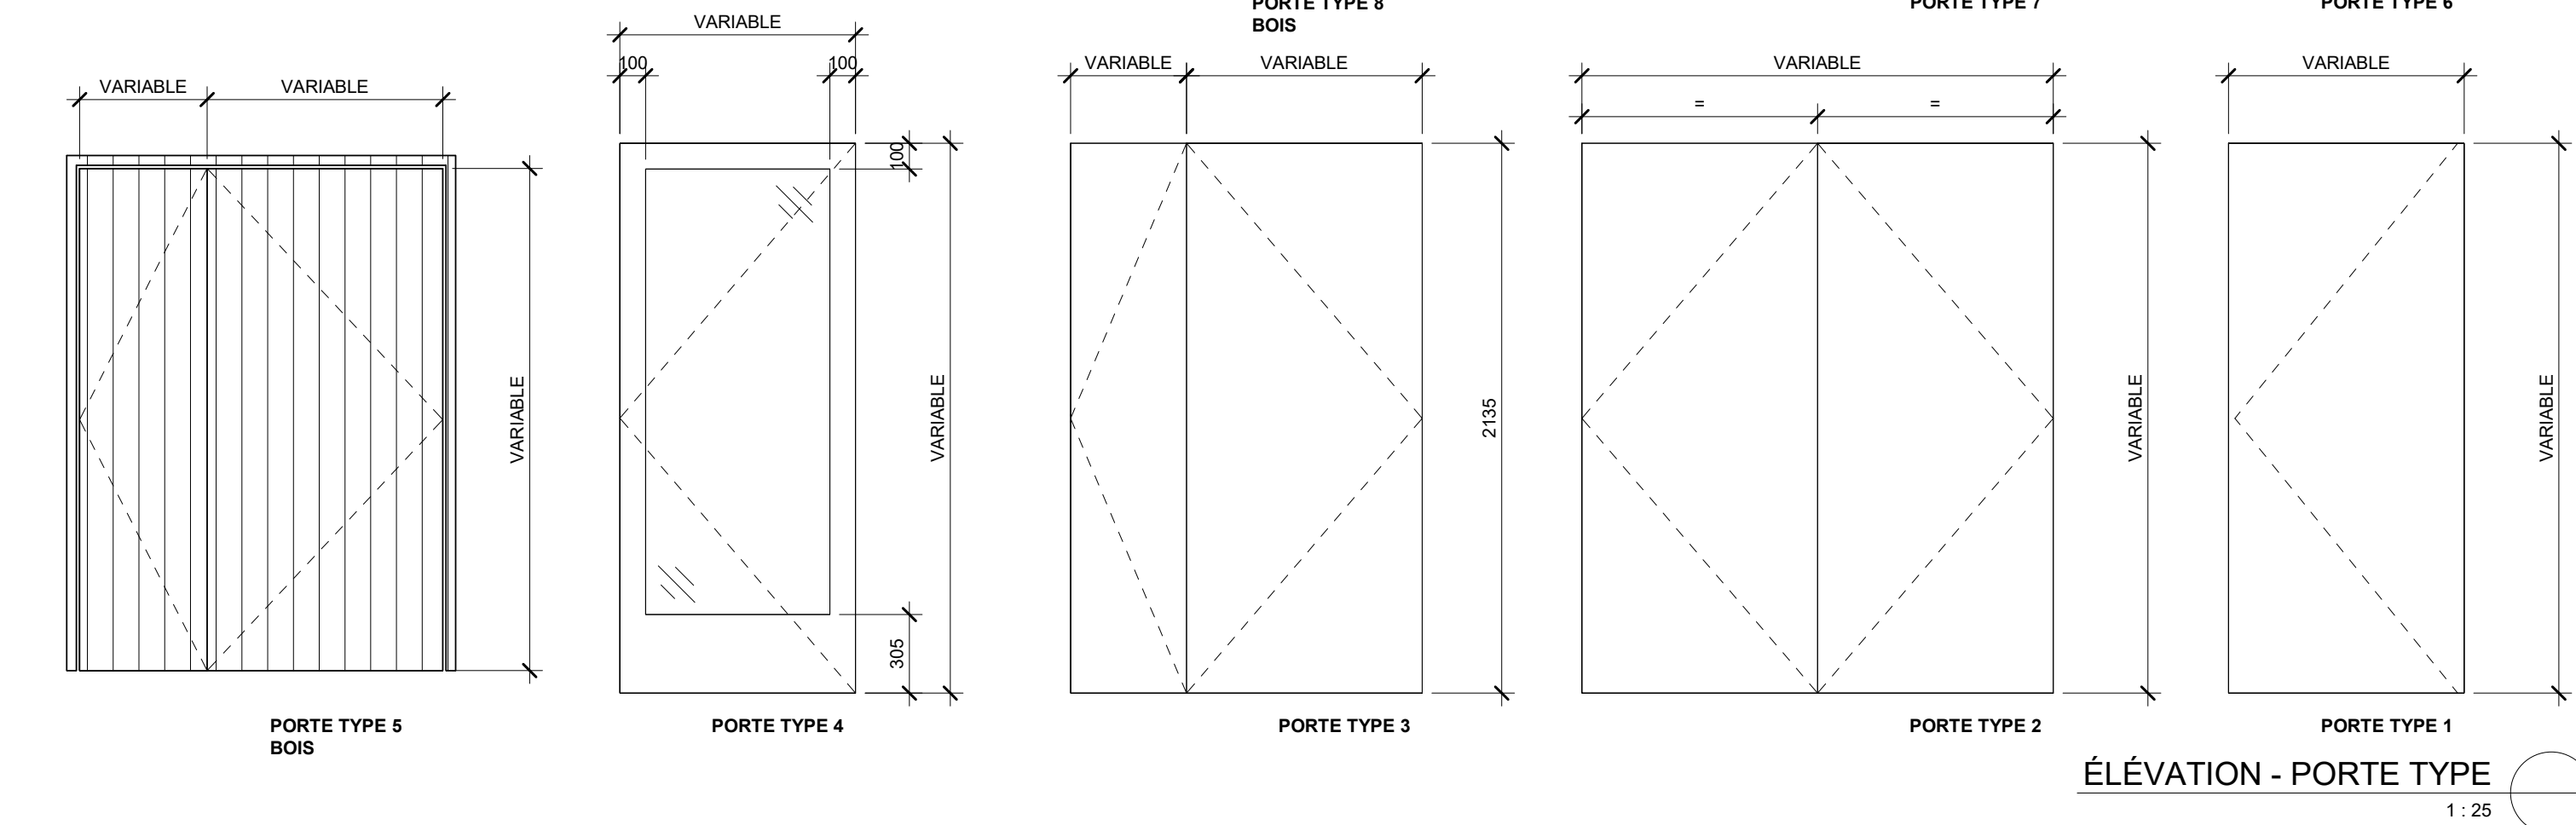


DÉTAIL EN COUPE
SEUIL TYPE 2

1 : 5 A-751

BORDEREAU DE PORTES																	
NO. PORTE	DE LA PIECE (NUMERO)		TYPE	MAT.	LARG.	PORTE				CADRE				RÉSISTANCE AU FEU	ACCÈSIBILITÉ	LECTEUR DE CARTE	REMARQUE
						HAUT.	ÉPAIS.	VERRE	FINI	TYPE	MAT.	VERRE	FINI				
1001	1003	1003	7	AL	2x915	2430	51	VL	-	-	AL	VT / VLT	-		Oui		1.4.5.7.8
1004.1	1004	1003	6	AL	915	2430	51	VL	-	-	AL	VT / VLT	-		Oui		1.
1004.2	1003	1004	6	AL	915	2430	51	VL	-	-	AL	VT	-		Oui		1.
1004A	1004A	1004	3	A	915x450	2135	45	-	P	1	A	-	P		Non		14.
1004B	1004B	1004	3	A	915x450	2135	45	-	P	1	A	-	P		Non		14.
1005	1004	1005	1	A	915	2135	45	-	P	1	A	-	P		Non		14.
1006	1003	1006	3	A	915x450	2430	45	-	P	1	A	-	P		Oui		14.
1008	1008	1007	1	A	915	2135	45	-	P	1	A	-	P	20 min.	Non		14.
1009.1	1003	1009	4	A	915	2430	45	VL	P	1	A	-	P		Oui		14.
1009.2	1009	1010	4	A	915	2430	45	VL	P	1	A	-	P		Oui	Oui	3.4.14.
1010	1010	1003	8	AL	915x810	2430	45	VL	-	-	AL	VT	-		Oui	Oui	1.3.4.8.
1011	1010	1011	4	A	915	2430	45	VL	P	1	A	-	P		Oui		14.
1012	1012	1010	6	AL	915	2430	51	VL	-	-	AL	VT / VLT	-		Oui		14.
1013	1012	1013	1	A	915	2135	45	-	P	1	A	-	P		Oui		14.
1014A	1014	Garage	2	AL	1830	2440	45	-	-	-	-	-	-		6.12.		
1015	1014	1015	2	A	2x915	2135	45	-	P	1	A	-	P	20 min.	Oui		14.
1015A	1015	EXT.	Garage		5180	2975	45	-	-	-	-	-	-		6.12.		
1016	1016	1012	1	A	915	2135	45	-	P	1	A	-	P		Oui		14.
1017	1021D	1017	4	A	915	2430	45	VL	P	2	A	VL	-		Oui		14.
1018	1010	1018	4	A	915	2430	45	VL	P	1	A	-	P		Oui		14.
1019	1019	1021D	4	A	915	2430	45	VL	P	2	A	VL	-		Oui		14.
1020	1003	1020	1	A	915	2135	45	-	P	1	A	-	P		Oui		14.
1021A	1021	1021A	3	A	915x810	2135	45	-	P5	1	A	-	P5		Non		14.
P-01	EXT.	1003	7	AL	2x915	2430	51	VT02	-	-	AL	VT02	-		Oui		1.4.5.7.8
P-02	EXT.	EXT.	6	AL	915	2430	51	VT01	-	-	AL	VT	-		Oui		1.4.8.9.13.
P-03	1004A	EXT.	6	AL	915	2430	51	VT01	-	-	AL	VT01	-		Oui		1.8.
P-04	1004	EXT.	6	AL	2x915	2430	51	VT01	-	-	AL	VT01	-		Oui		1.8.
P-05	EXT.	1004	6	AL	915	2430	51	VT01	-	-	AL	VT01	-		Non		1.8.
P-06	EXT.	1005	1	A	915	2150	45	-	P	1	A	-	P		Non		8.11.15.
P-07	TEC-101	EXT.	3	A	915x450	2450	45	-	P	1	A	-	P		Non	Oui	3.4.8.8.11.15.
P-08	EXT.	EXT.	5	A	915x450	1950	45	-	BOIS	1	A	-	P		Non		2.3.
P-09	EXT.	1012	6	AL	915	2430	51	VT01	-	-	AL	VT01	-		Oui		1.3.4.8.
P-10	EXT.	1014	2	A	915	2485	45	-	P	1	A	-	P		Non	Oui	3.4.8.11.15.
P-11	EXT.	1003	6	AL	915	2430	51	VT02	-	-	AL	-	-		Non		14.
P-E1	EXT.	E-1001	COUL.	BOIS	2x2500	3000	45	-	-	-	A	-	-		Non		ENTREPÔT
P-E2	E-1001	EXT.	8	A	915	2135	45	-	BOIS	-	A	-	A		Non		ENTREPÔT - 2.3.14.
TEC-101	1004	TEC-101	1	A	915	2135	45	-	P	1	A	-	P	45 min.	Non		14.
TEC-102	TEC-102	1015	3	A	915x810	2135	45	-	P	1	A	-	P	1.5h	Non	Oui	3.4.8.14.
TEC-103	1010	TEC-103	1	A	915	2450	45	-	P6	1	A	-	P6		Non	Oui	3.4.8.14.
TEC-104	1003	TEC-104	1	A	865	2135	45	-	P	1	A	-	P		Non	Oui	3.4.8.14.

DÉTAIL EN COUPE
SEUIL TYPE 1

1 : 5 A-751

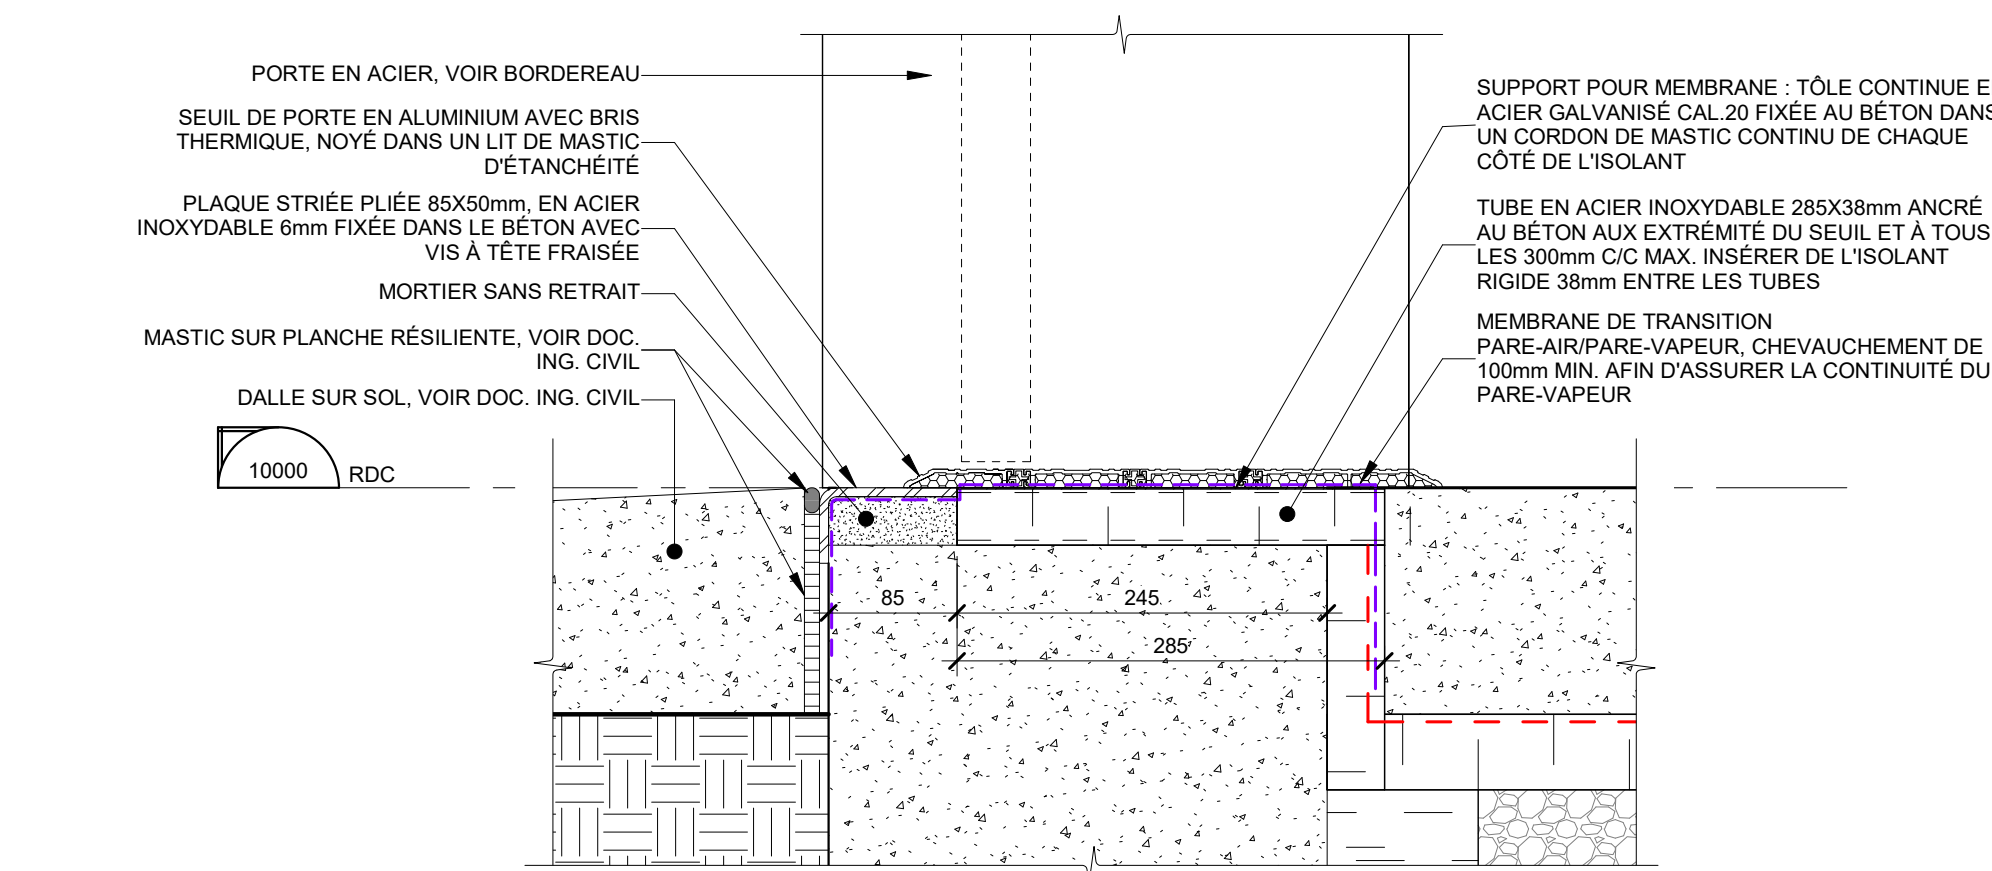

NOTES :

L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS DE CES DESSINS ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. CE DESSIN POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.

NO.	DATE	ÉMISSIONS
4	2025-05-08	SOUMISSION
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%
2	2024-09-06	EXÉCUTION - AVANCEMENT 75%
1	2024-07-18	EXÉCUTION - AVANCEMENT 50%
NO.	DATE	ÉMISSIONS

LÉGENDE - PORTES ET CADRES :

A : ACIER
AL : ALUMINIUM
VT : VERRE TREMPÉ
VLT : VERRE LAMINE TREMPÉ
VRS : VERRE RÉSISTANT AU FEU
VT01 : VERRE THERMOS DOUBLE TYPE 1
VT02 : VERRE THERMOS DOUBLE TYPE 2
VT0T : VERRE THERMOS DOUBLE TRANSLUCIDE
VT11 : VERRE THERMOS TRIPLE TYPE 1
VT12 : VERRE THERMOS TRIPLE TYPE 2
VT1T : VERRE THERMOS TRIPLE TRANSLUCIDE
P : PEINTURE P2 (VOIR PLAN DES FINIS)
P.A. : PEINTURE ACCENT P6 (VOIR PLAN DES FINIS)
PER : PERSIENNE (VOIR DOC. ING. MÉCANIQUE)
- : SANS OBJET

NOTES GÉNÉRALES - PORTES ET CADRES :

- POUR LES GROUPES DE QUINCAILLERIE, VOIR DEVIS SECTION 08 71 10.
- CERTAINES SECTIONS VITRÉES RECEVRONT DES PELLICULES GIVRÉES IDENTIFIÉES PL, VOIR DESSINS ET DEVIS.
- COORDONNER LA QUINCAILLERIE ÉLECTRIFIÉE AVEC L'ING. ELEC.

REMARQUES :

- PORTE ET CADRE EN ALUMINIUM, VOIR DEVIS SECTION 08 44 13 ET PAGES DE MUR RIDEAU
- PORTE EXTERIEURE DISSIMULÉE, VOIR DÉTAIL ET DEVIS 07 46 23
- LECTEUR DE CARTE
- CONTACT MAGNETIQUE
- OPÉRATEUR DE PORTE
- CLAVIER NUMÉRIQUE
- BOUTON POUSSOIR
- DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
- SERRURE SUR MINUTEUR (ACCÈS SELON LES HEURES D'OUVERTURE DÉTERMINÉES)
- HAUTEUR D'INSTALLATION À 1100mm DU SOL
- PORTE ISOLÉE
- PORTE DE GARAGE
- PELLICULE APPLIQUÉE, VOIR DEVIS
- CADRE ENGLOBANT
- CADRE AÉLÉURANT

PROJET :

Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre

NOUVEAU BÂTIMENT

49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3

Cardin Julien

6963, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2S 2N1
Téléphone: 514 272-6798 • courriel@cardinjulien.com
www.cardinjulien.com

PROJET :

Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre

NOUVEAU BÂTIMENT

49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3

CONÇU : HF/JFJ

DATE : 2023/05/01

N/D : 22-2022

DESSINÉ : AFM


FIC/2022_A_GEN/2023

FEUILLE : 26/33


VÉRIFIÉ : JFJ

ÉCH. : Comme Indiqué


A-751

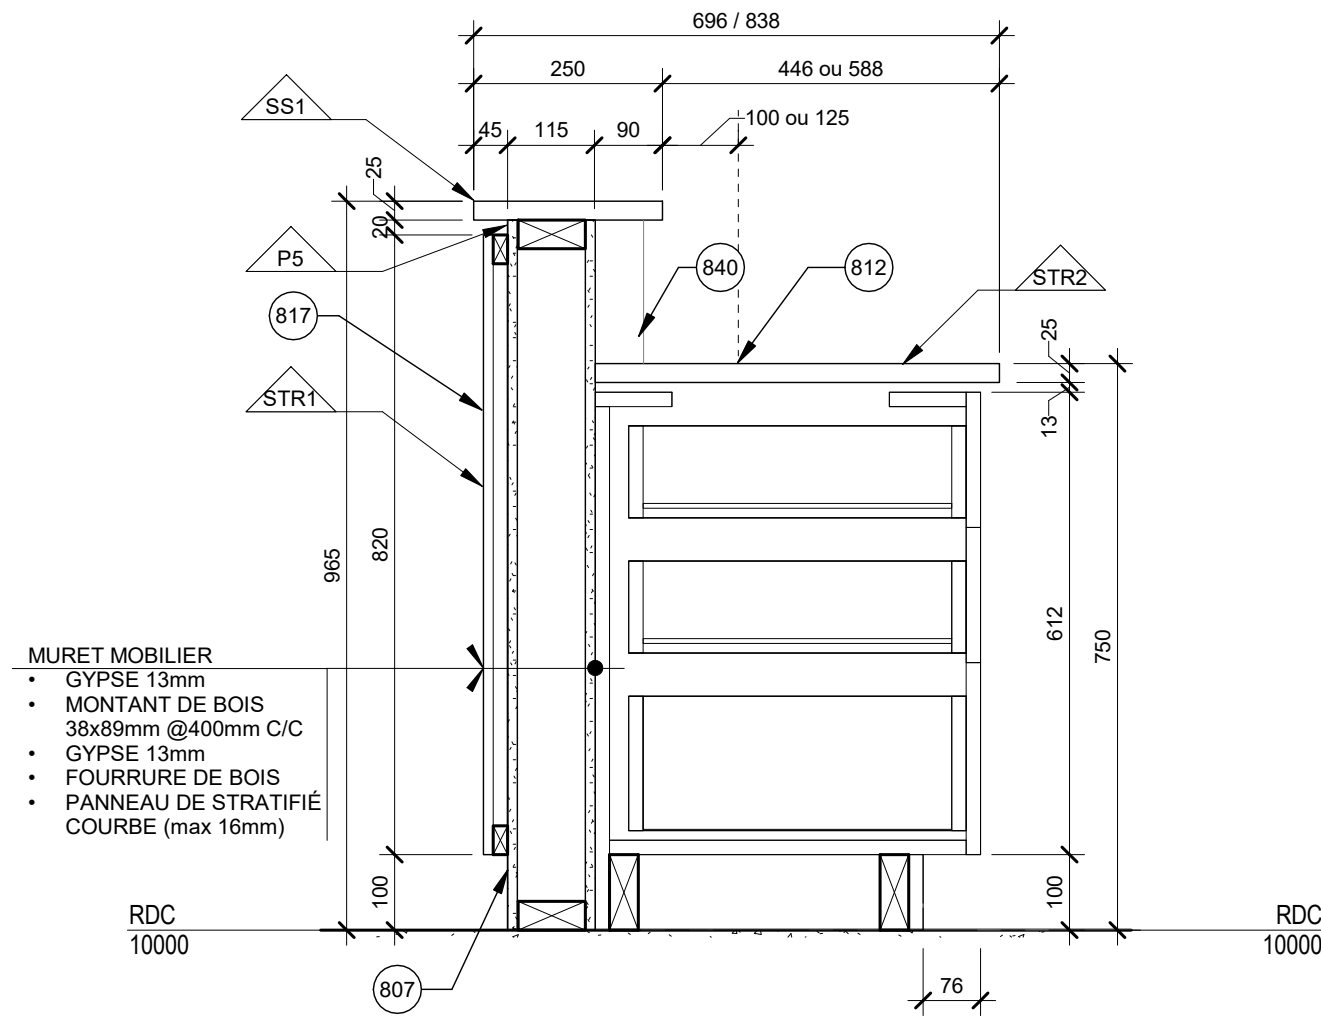


COUPE
M-N1.21 - COMPTOIR D'ACCUEIL
1 : 10
A-801

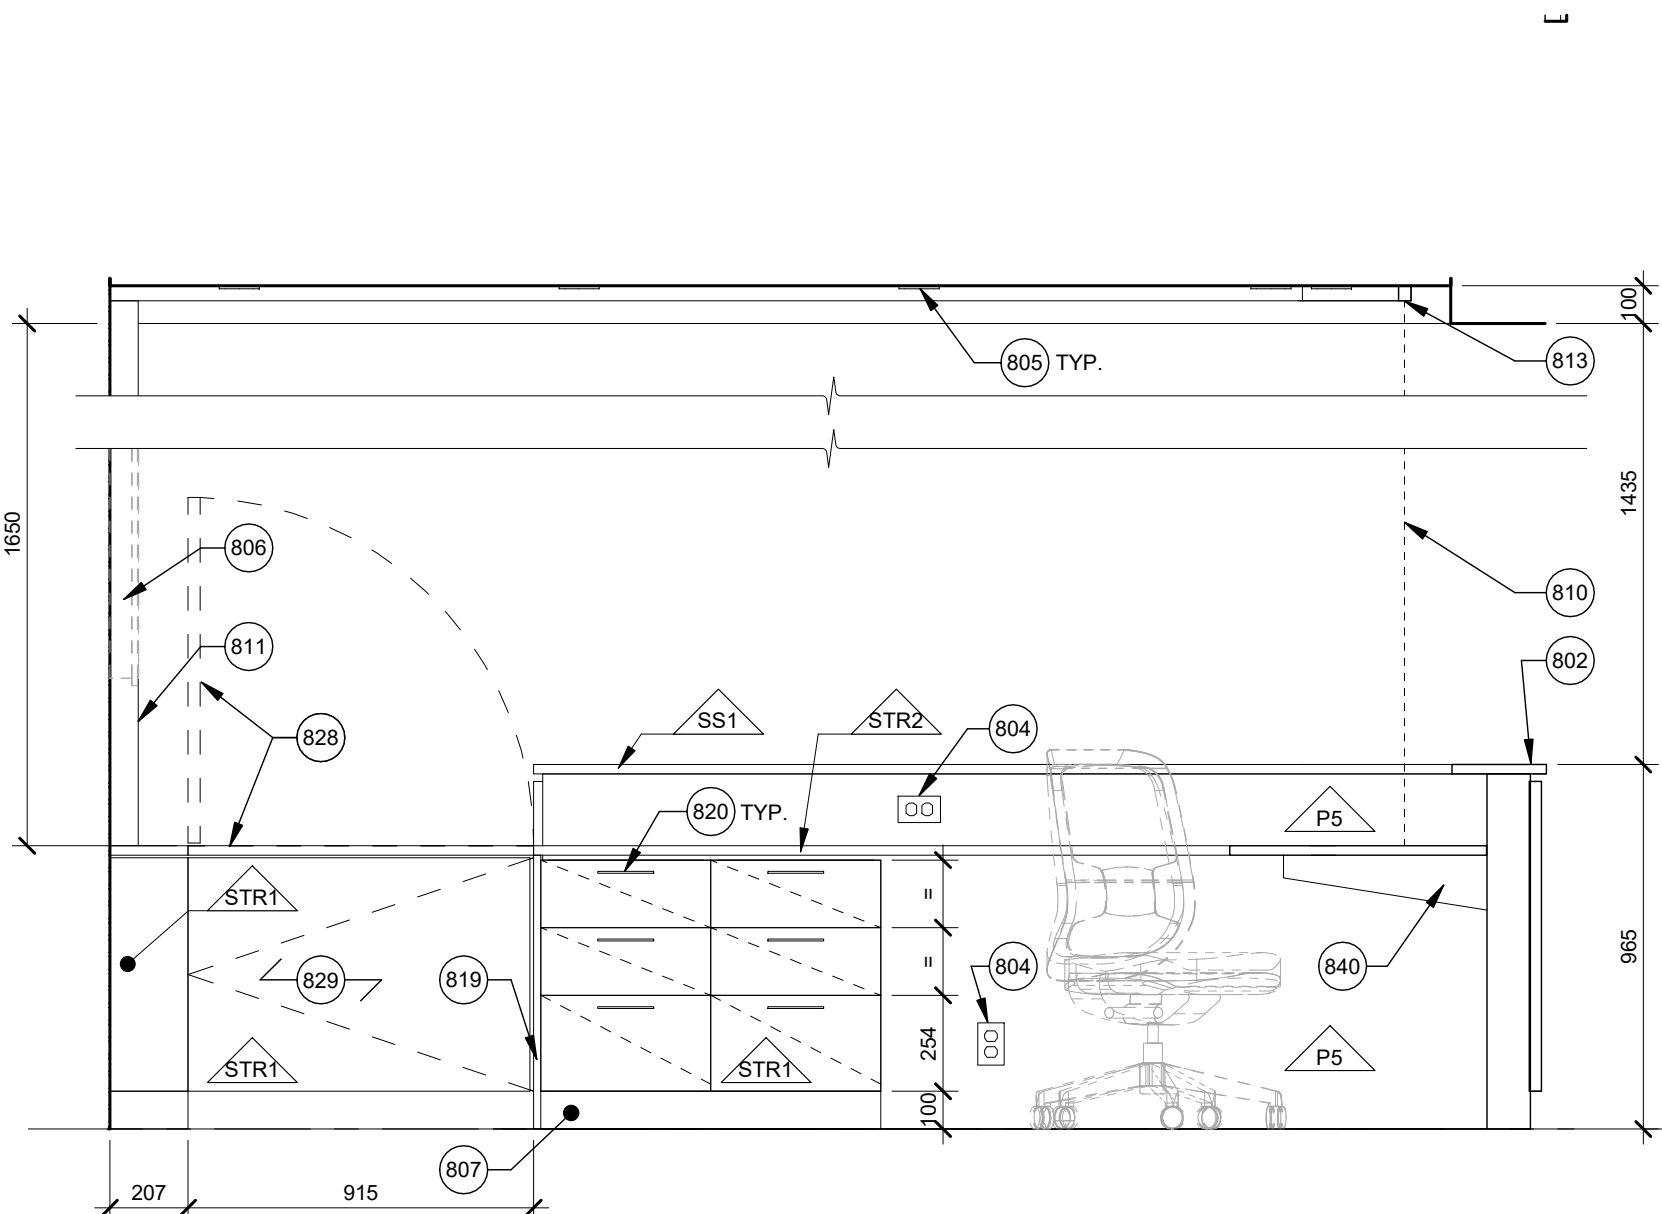


ÉLÉVATION
M-N1.21 - COMPTOIR D'ACCUEIL
1 : 20
A-801

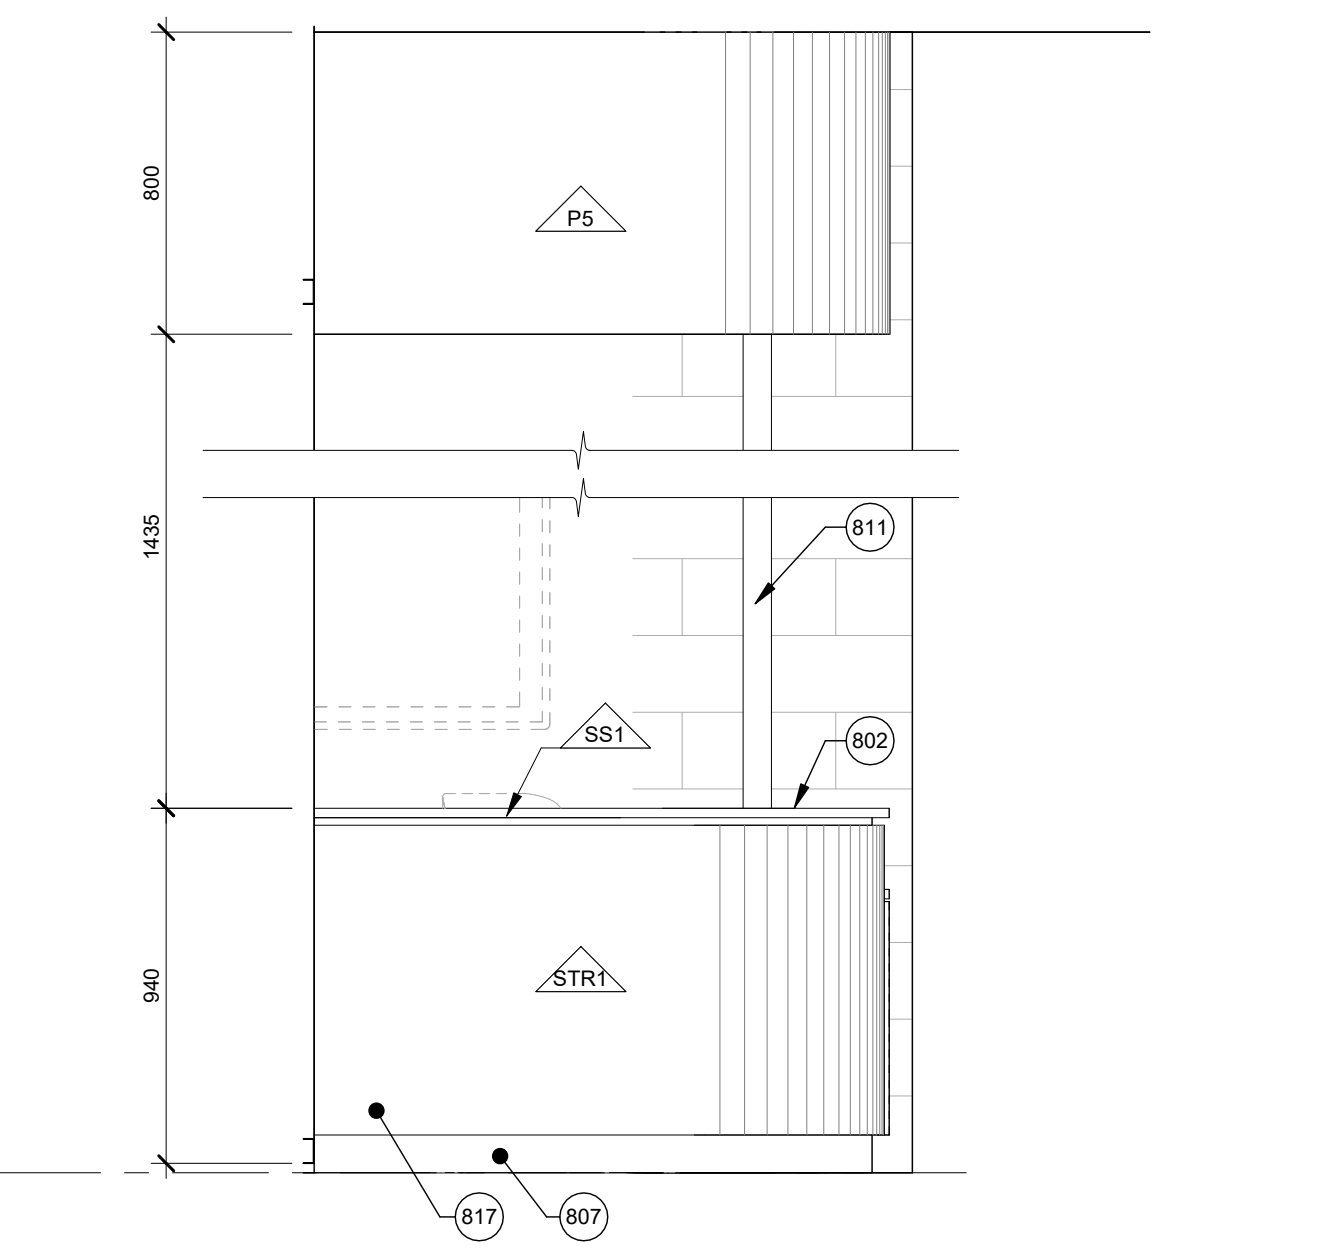


ÉLÉVATION
M-N1.21 - COMPTOIR D'ACCUEIL
1 : 20
A-801

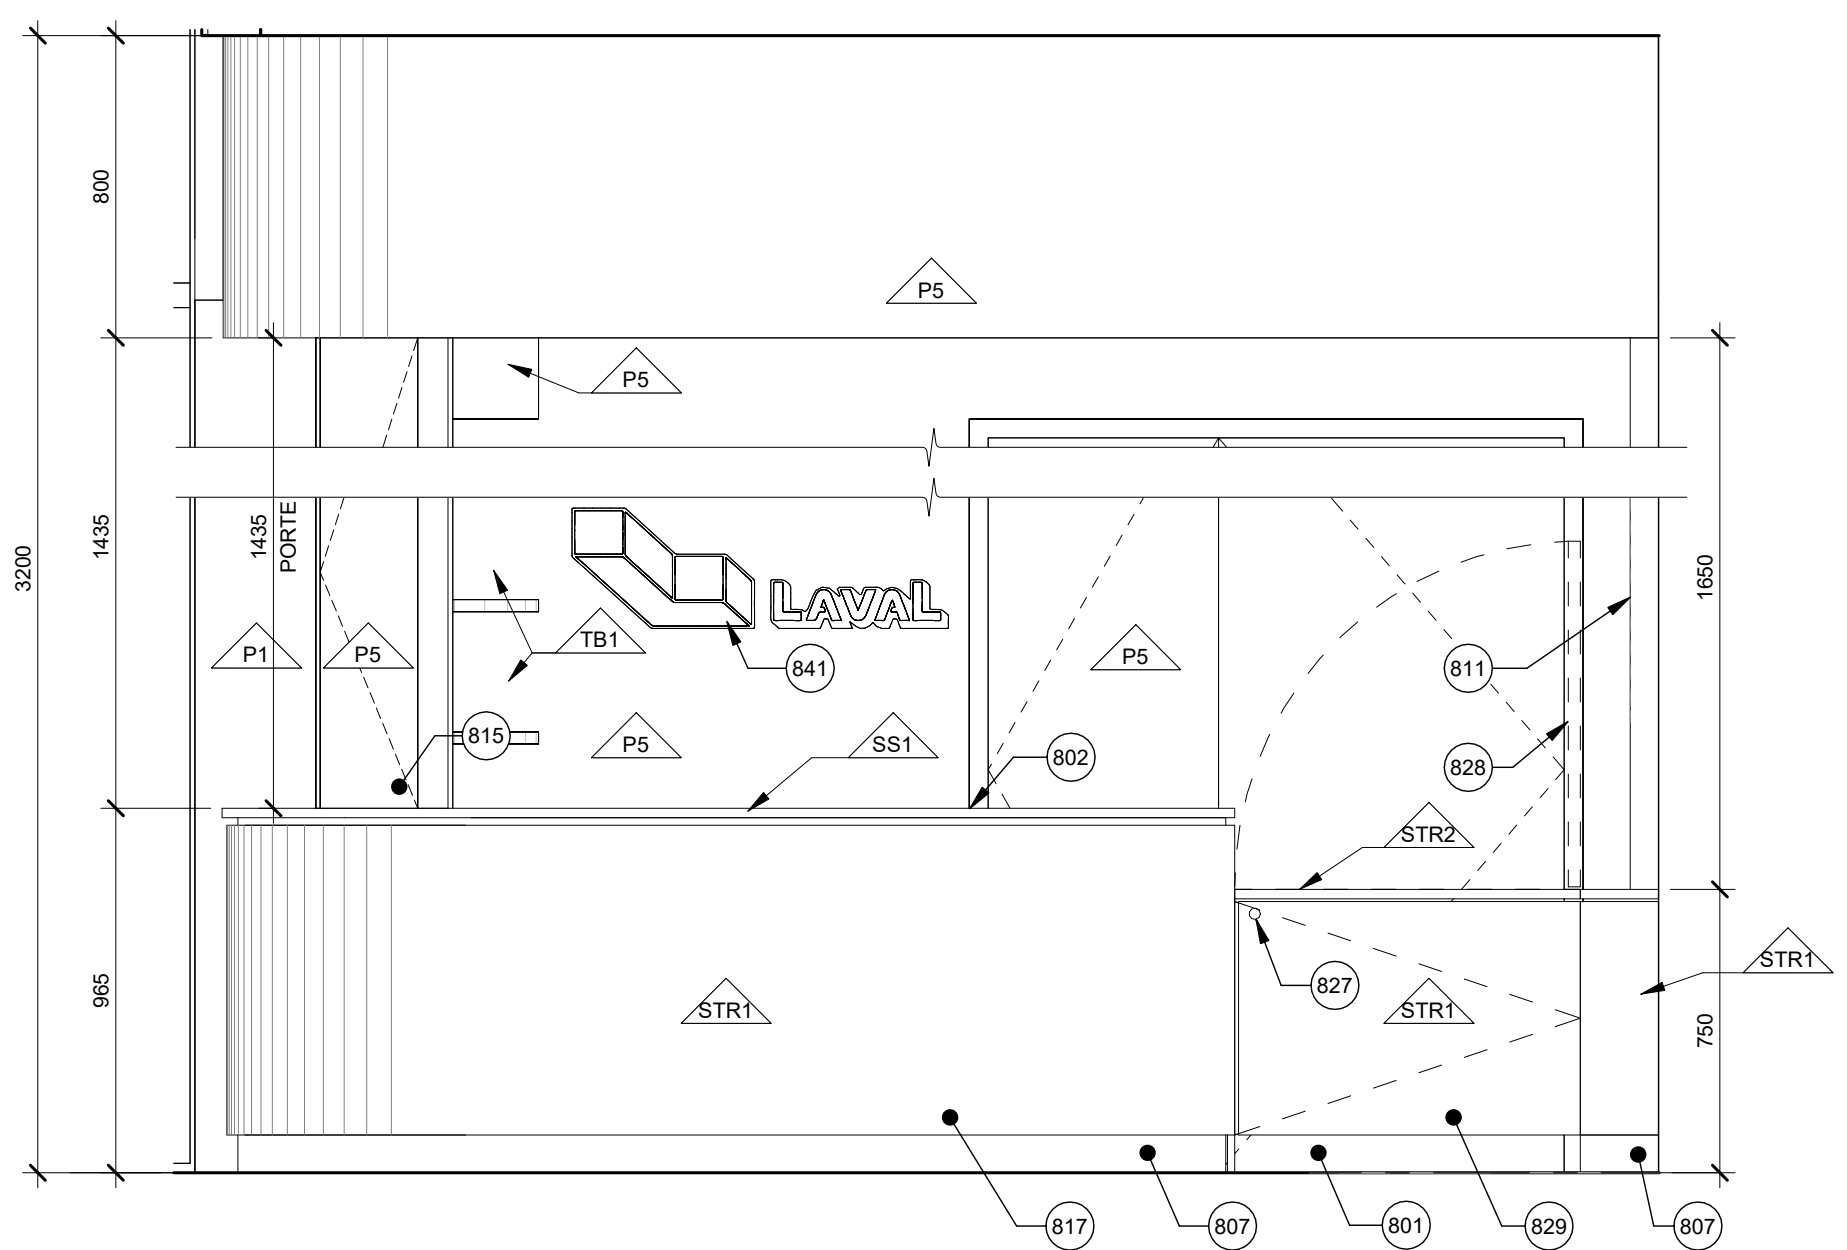


ÉLÉVATION
M-N1.21 - COMPTOIR D'ACCUEIL
1 : 20
A-801

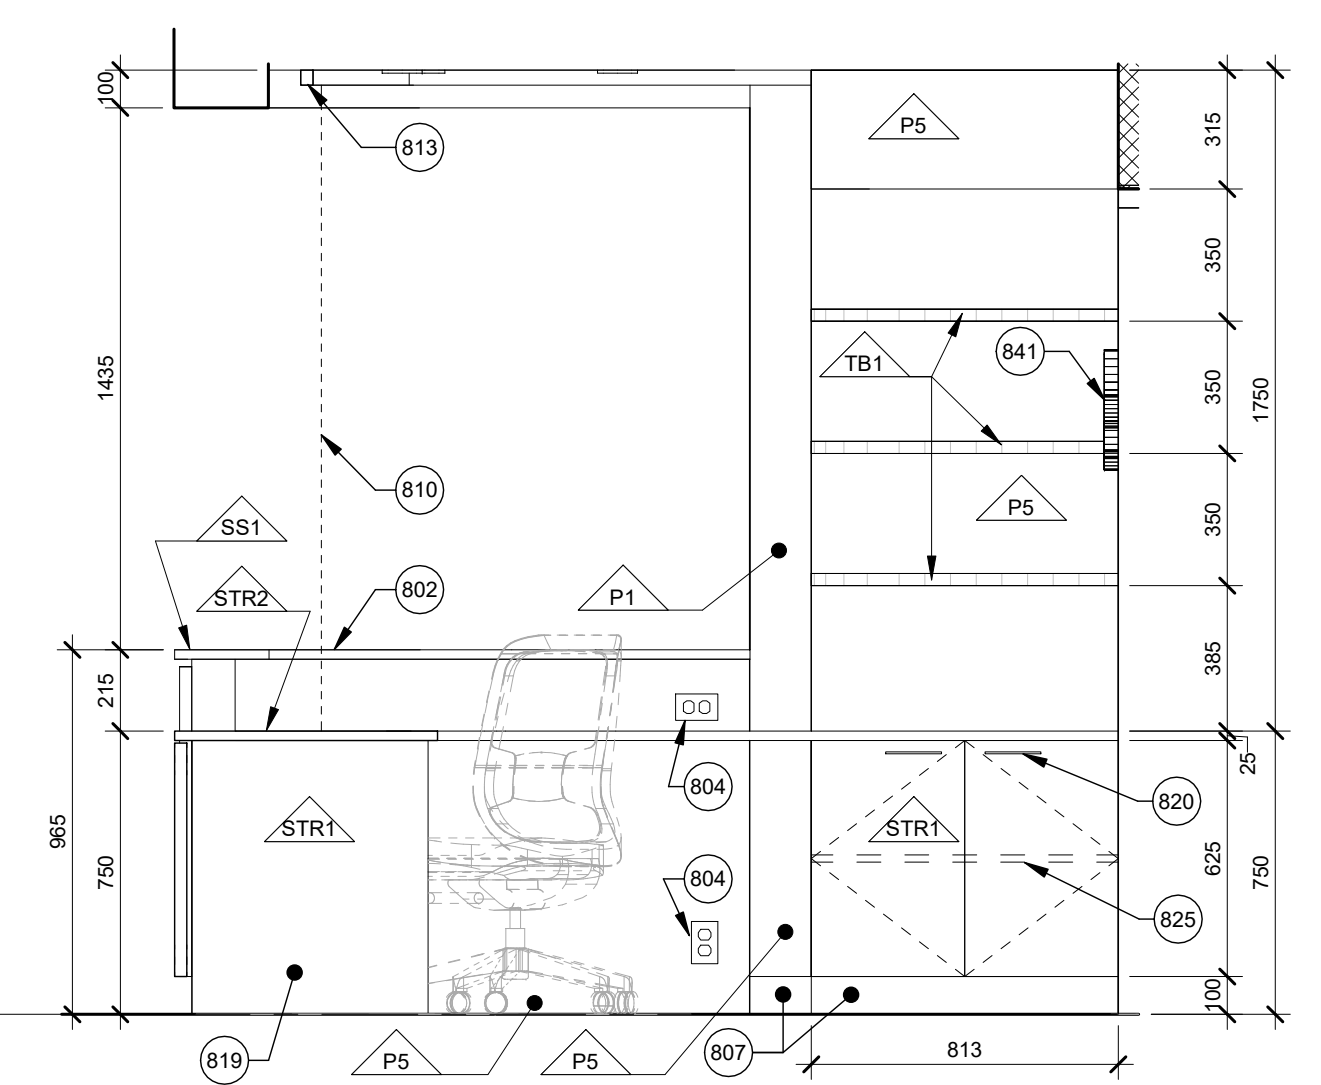


ÉLÉVATION
M-N1.21 - COMPTOIR D'ACCUEIL
1 : 20
A-801

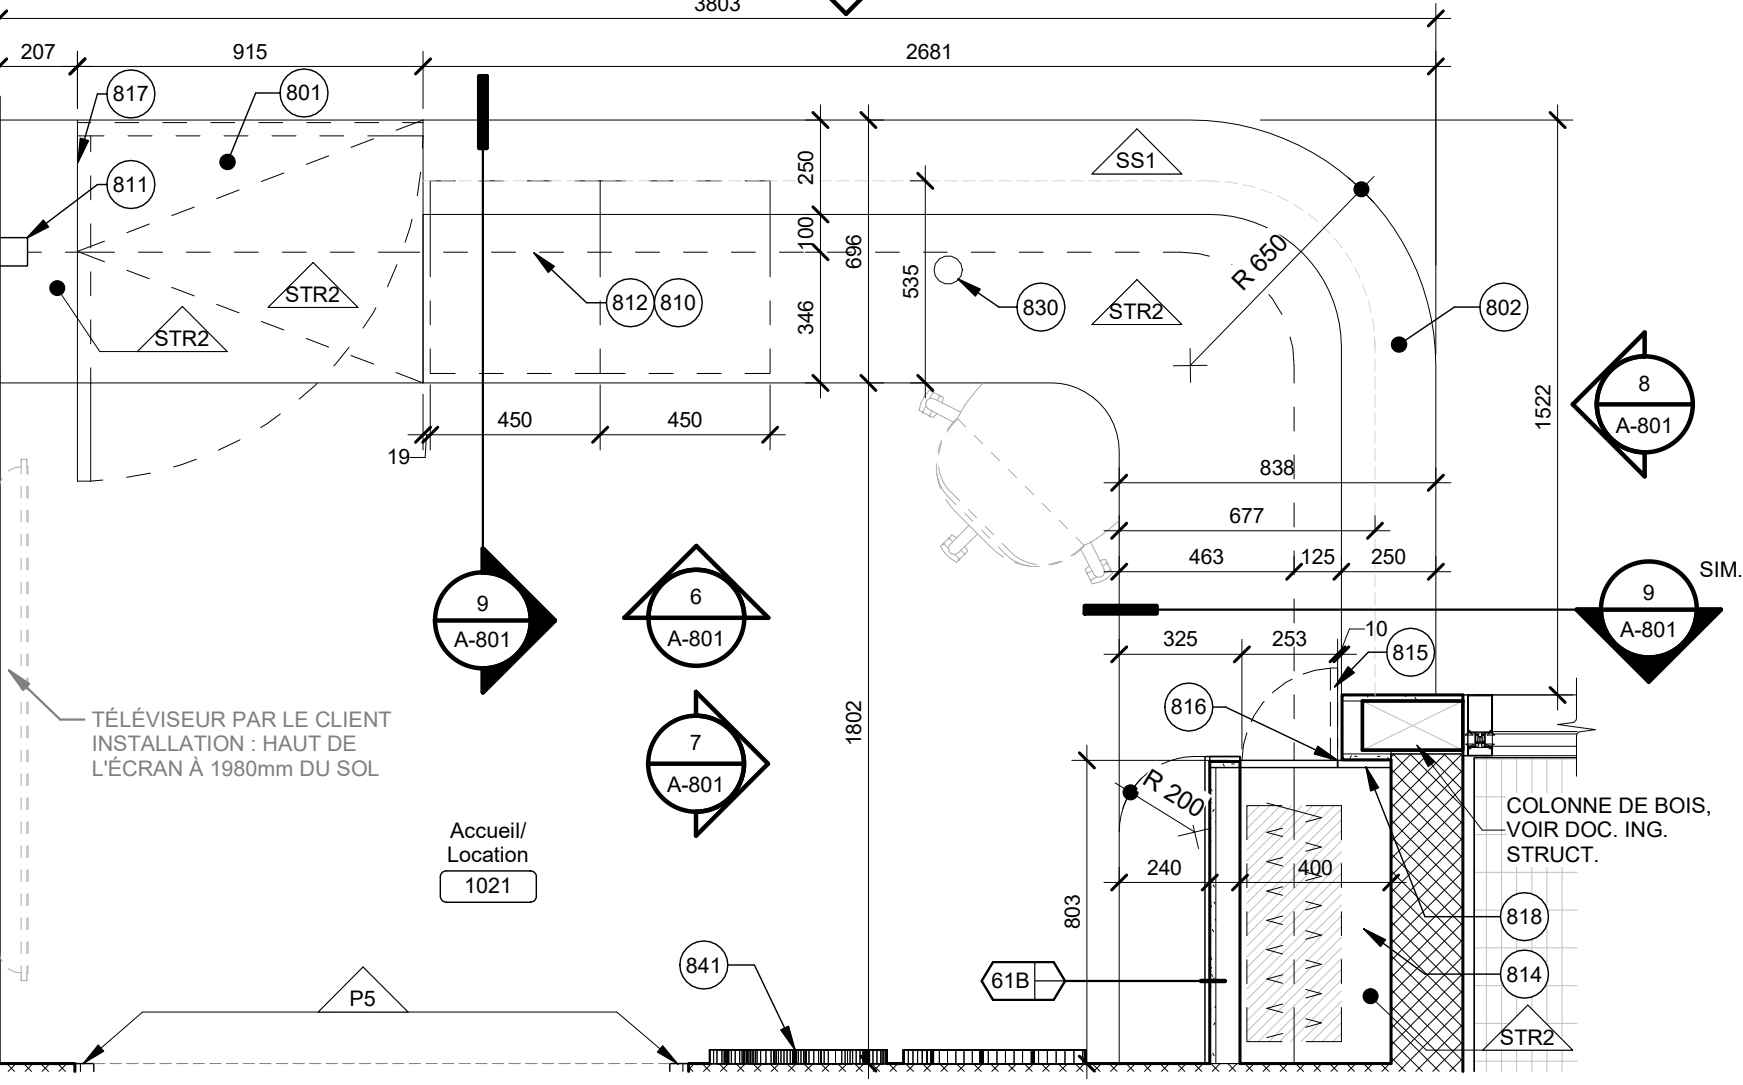


PLAN AGRANDI
M-N1.21 - COMPTOIR D'ACCUEIL
1 : 20
A-801

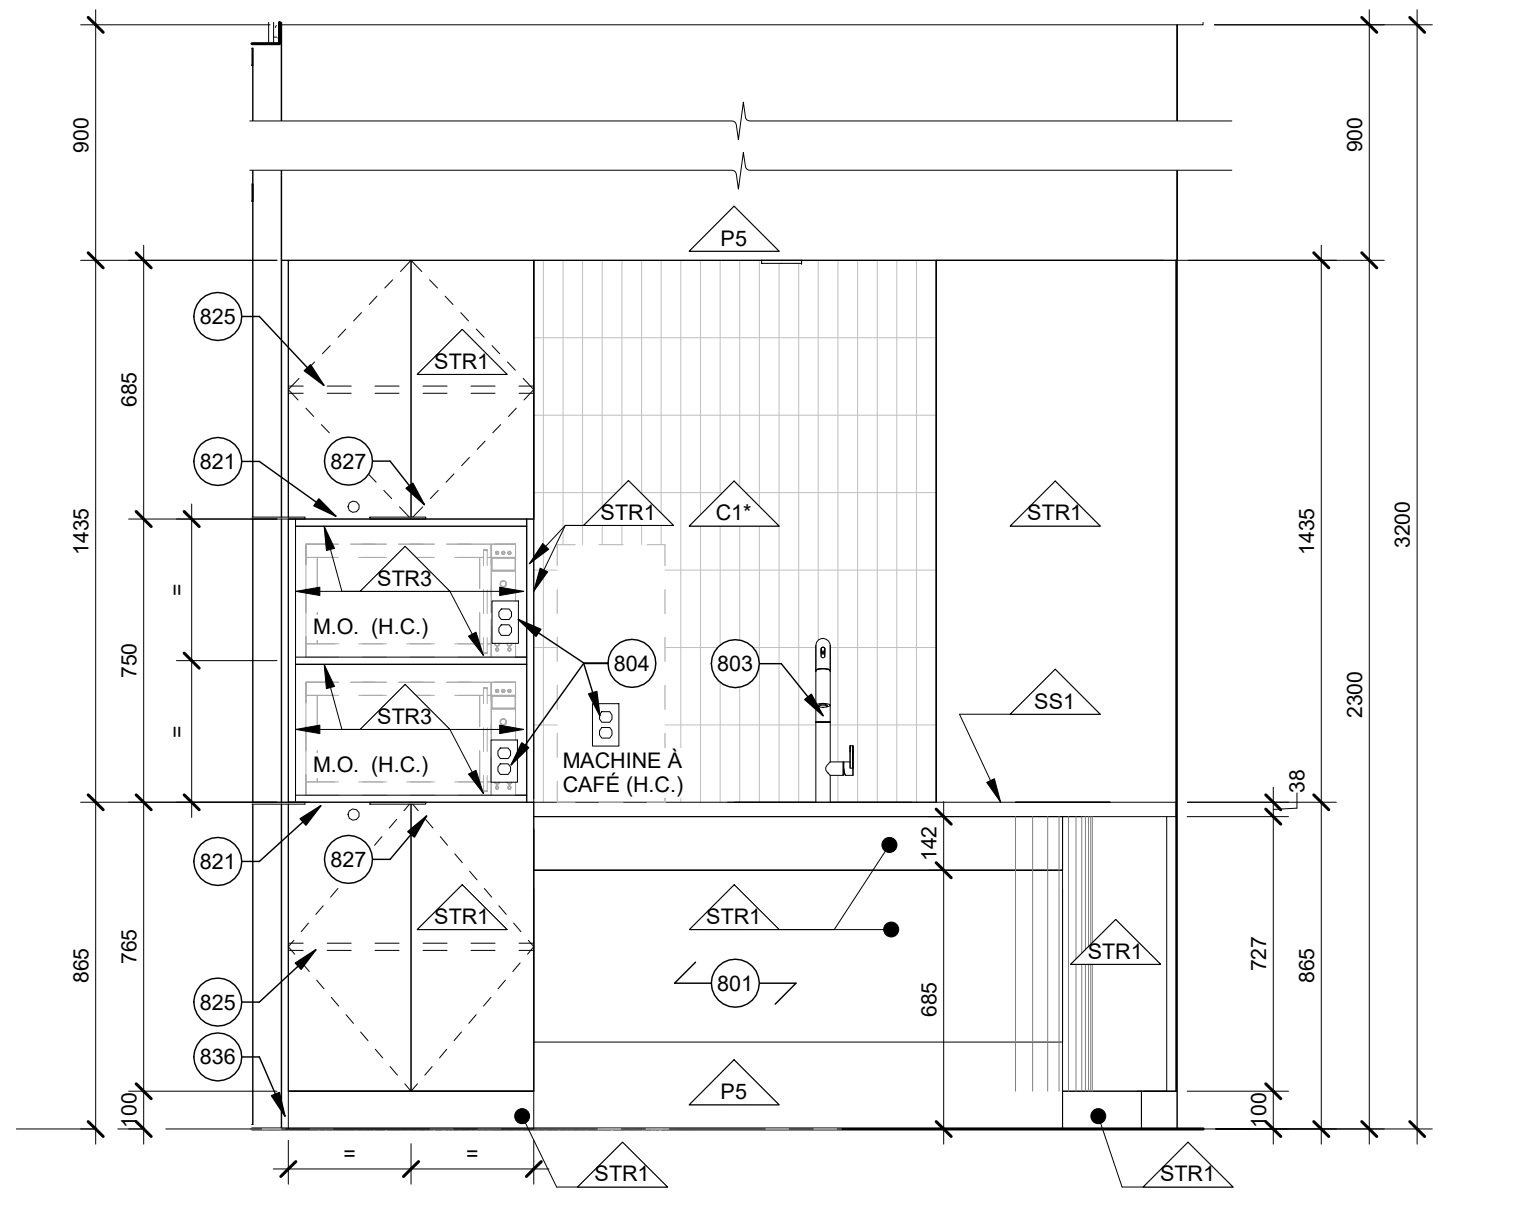

ÉLÉVATION
M-N1.03.1 - CAFÉ
1 : 20
A-801

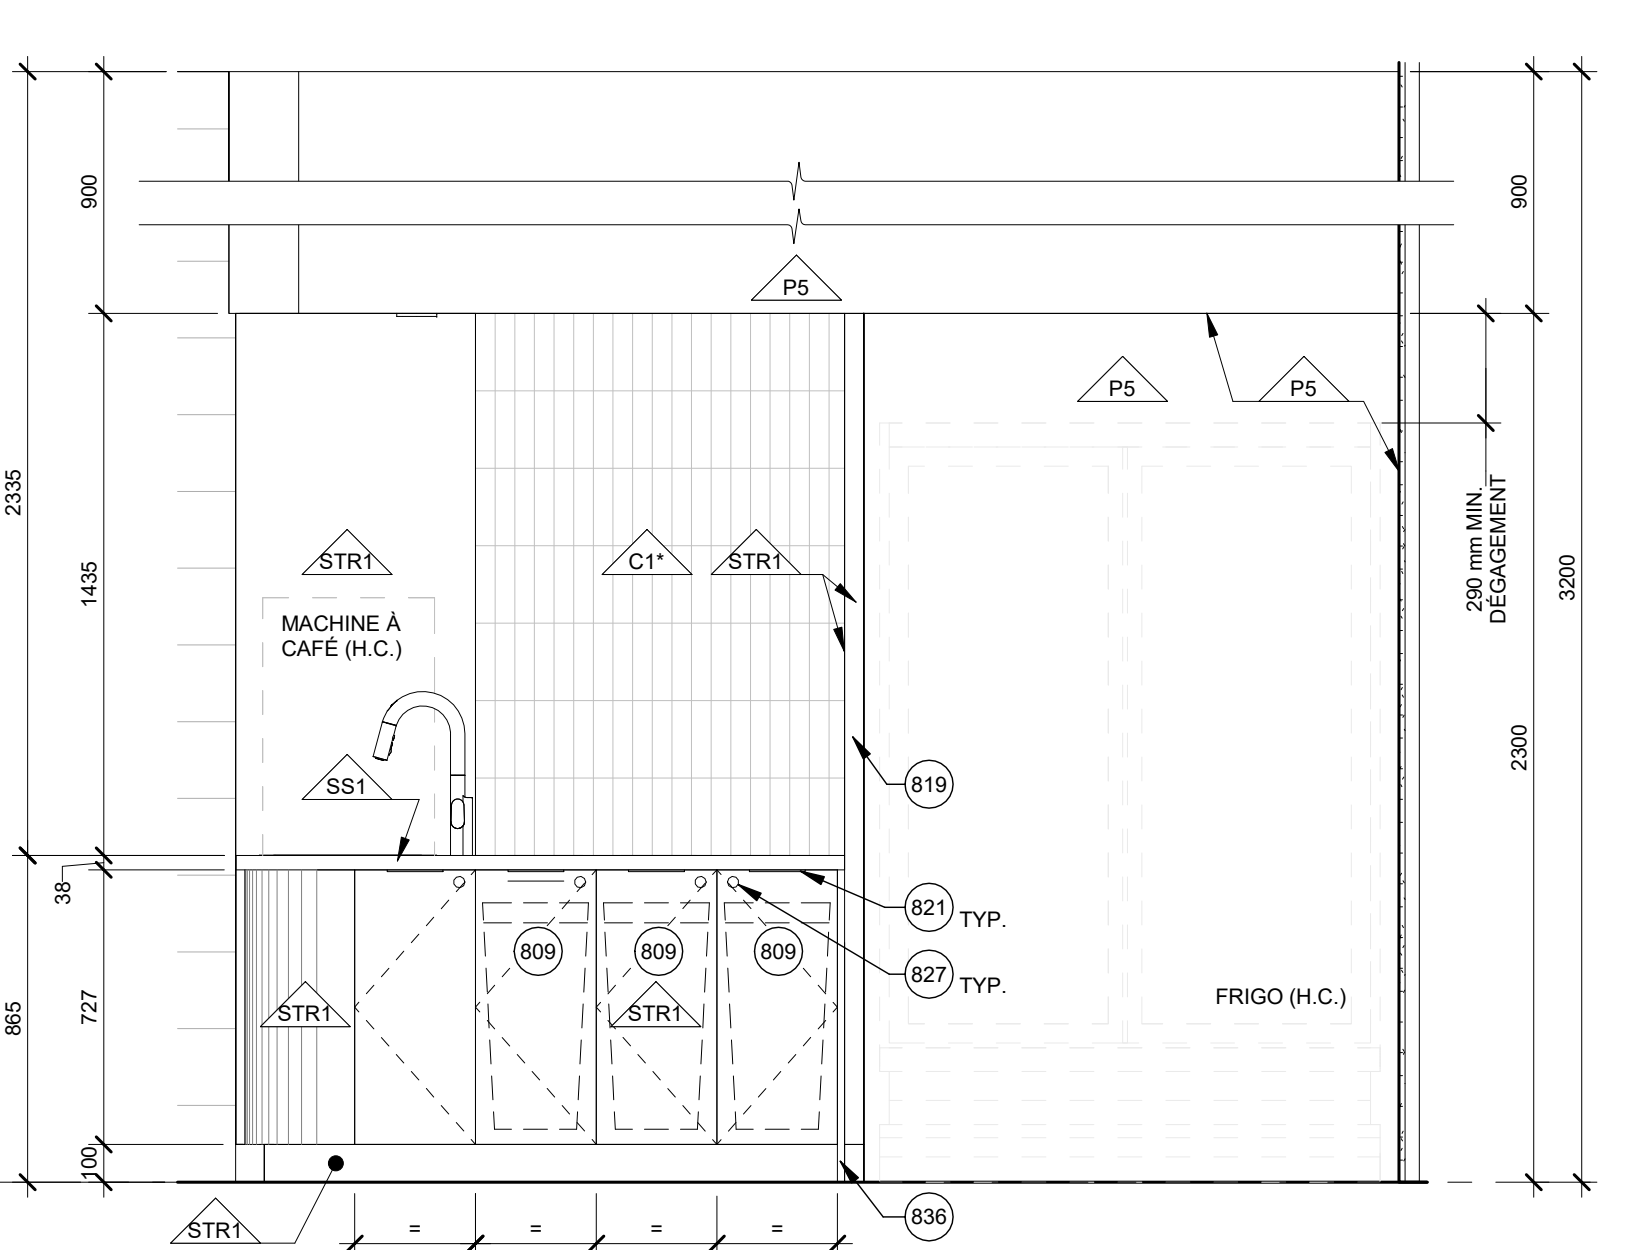

ÉLÉVATION
M-N1.03.1 - CAFÉ
1 : 20
A-801

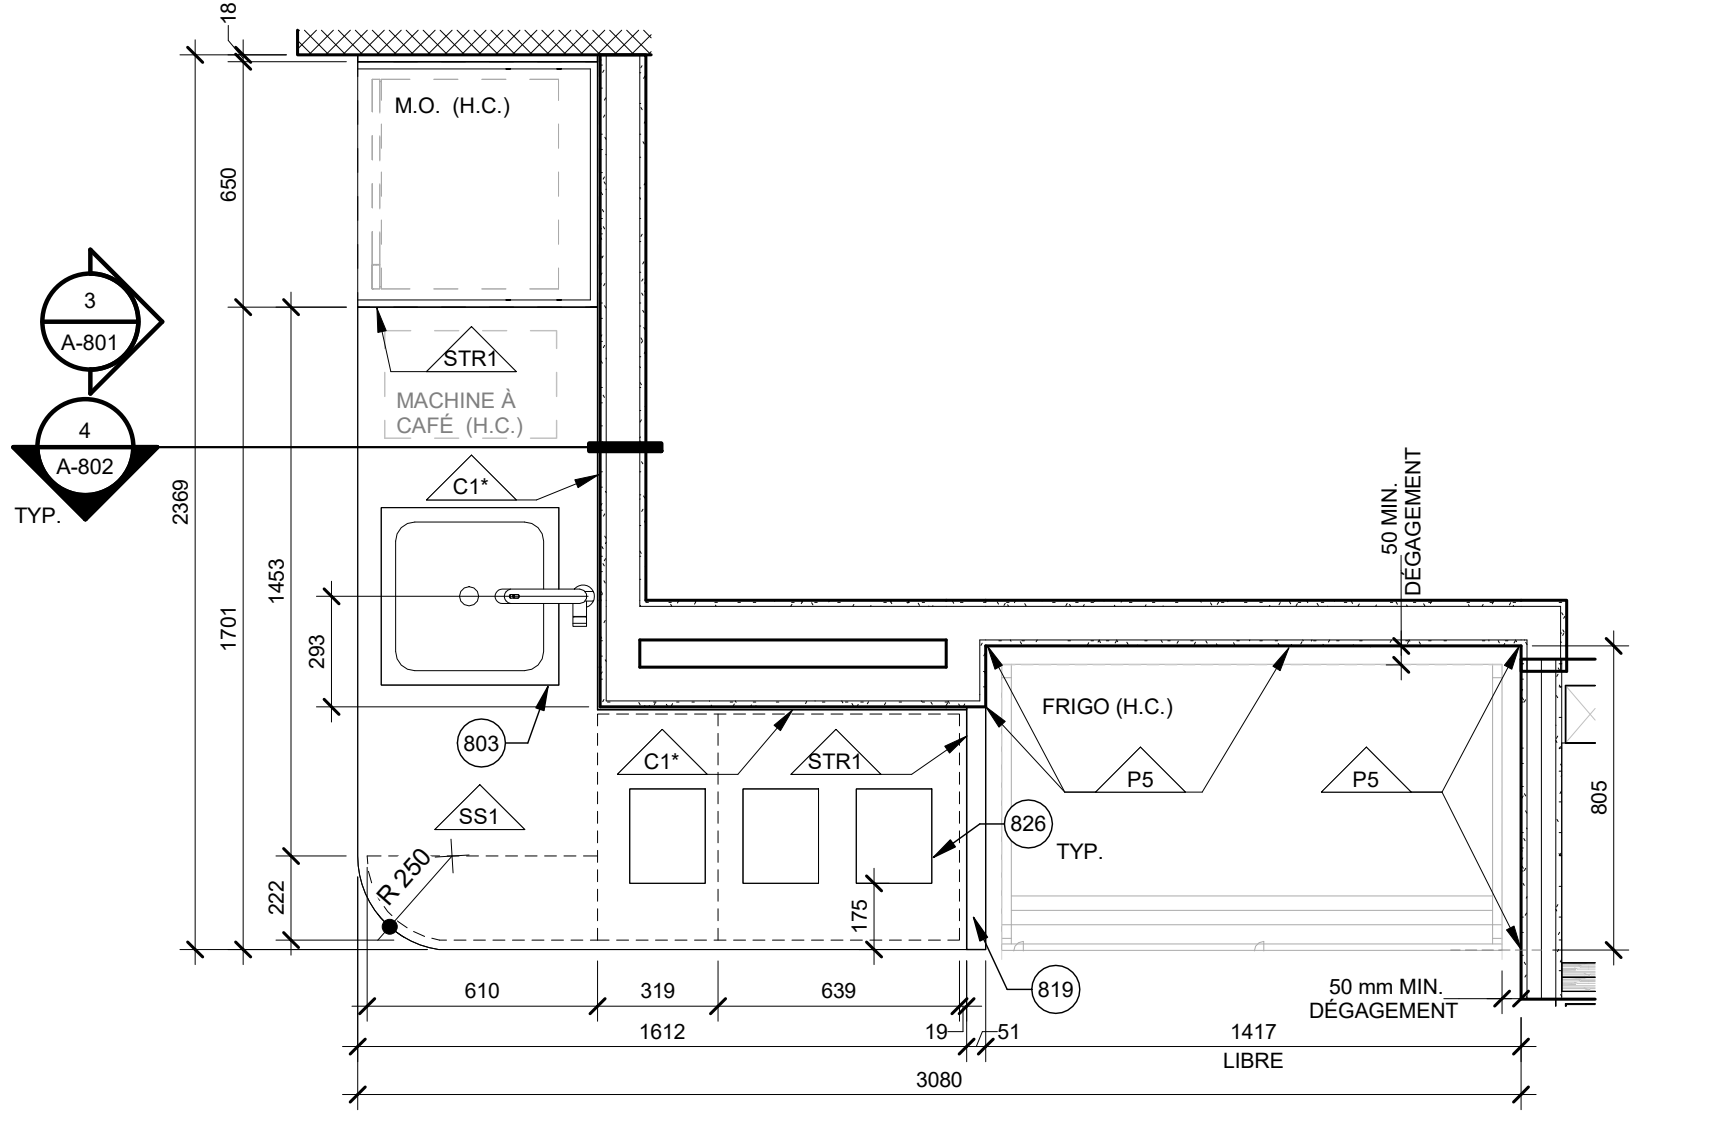

PLAN AGRANDI
M-N1.03.1 - CAFÉ
1 : 20
A-801

LÉGENDE D'ÉBÉNISTERIE

ACIER

AC1 COMPTOIR EN ACIER INOXYDABLE À BORD
CARRÉ, ÉPAISSEUR DE 40mm

SURFACE SOLIDE

SS1 CIE: FORMICA
COLLECTION : SURFACE SOLID EVERFORM
COUL : MORTIER DÉLAVÉ (601)

SS2 CIE: FORMICA
COLLECTION : SURFACE SOLID EVERFORM
COUL : BLANC BRILLANT (109)

STRATIFIÉ

STR1 PUBLIC - BLEU FONCÉ
CIE: ABET LAMINATI
COUL : #1804 - BLU TENEBRE
FINI : MAT

STR2 PUBLIC - COMPTOIR D'ACCUEIL
TEL QUE STR3

STR3

CIE: FORMICA
COUL : ÉRABLE AMBRÉ #7012
FINI : MAT

STR4 BUREAUX - BLEU PÂLE

CIE: ABET LAMINATI
COUL : #801 - AZZURRO TEMPESTA
FINI : MAT

STR5 ATELIER - ORANGE
CIE: ABET LAMINATI
COUL : #861 - LUCIDA
FINI : LUSTRE

BOIS
FOURNIR L'ENSEMBLE DES ÉCHANTILLONS POUR APPROBATION DE L'AGENCEMENT PAR L'ARCH.

CB1 COMPTOIR DE BOIS - ATELIER
SURFACE EN ÉRABLE À BORDS ARRONDIS DE
44mm (1 3/4") D'ÉPAISSEUR

CPB CONTREPLAQUE DE MERISIER BALTIQUE
PLAQUAGE DE MERISIER DE QUALITÉ SELECT.
COUL : AGENCER À CB1
FINI : MAT

BOIS
FOURNIR L'ENSEMBLE DES ÉCHANTILLONS POUR APPROBATION DE L'AGENCEMENT PAR L'ARCH.

CB1 COMPTOIR DE BOIS - ATELIER
SURFACE EN ÉRABLE À BORDS ARRONDIS DE
44mm (1 3/4") D'ÉPAISSEUR

CPB CONTREPLAQUE DE MERISIER BALTIQUE
PLAQUAGE DE MERISIER DE QUALITÉ SELECT.
COUL : AGENCER À CB1
FINI : MAT

LÉGENDE DES FINIS

BÉTON

B1 BÉTON POLI

BOIS

FOURNIR L'ENSEMBLE DES ÉCHANTILLONS DE BOIS SIMULTANÉMENT POUR
APPROBATION DE L'AGENCEMENT PAR L'ARCH.

LA/1 LATTE DE PLAFOND
BOIS PIN
DIM : 100mm (4")
COUL : TEL QUE BO2

TB1 TABLETTE DE BOIS
ÉRABLE MASSIF
NATUREL
COUL : AGENCER À LA1
FINI : VERNIS

STR STRUCT APPARENTE
(PAR ING)
FINI: HUILÉ, À AGENCER
À LA1.

BC1 BANC EXTÉRIEUR
CÈDRE BLANC DE L'EST
FINI: TEL QUE BO2

CÉRAMIQUE

C1 AGENCEMENT DE
CÉRAMIQUE MURALE
(FONCÉ)
CIE: CENTURA
COL: COSTA NOVA
COUL: NAVAL

C1A MAT C1B LUSTRE

C1* MOTIF EN ALTERNANCE
(A AUX DEUX B + A AUX TROIS B)

C2 AGENCEMENT DE
CÉRAMIQUE MURALE -
DOUCHE (PÂLE)
CIE: CENTURA
COL: COSTA NOVA
COUL: BABY BLUE

C2A MAT C2B LUSTRE

C2* MOTIF EN ALTERNANCE
(A AUX DEUX B + A AUX TROIS B)

C3 CÉRAMIQUE PLANCHER
DOUCHE
CIE: CENTURA
COL: CLASSIC/TECHNO
COUL: NAVY

ÉPOXY

EP1 COUL: GRIS MOYEN

PEINTURE

* PEINTURE LA COULEUR
À UNE HAUTEUR DE 2130mm.

P1 COULEUR GÉNÉRALE
PEINTURE MF : #0011
(Poussière de sucre)

P2 PORTE ET CADRE
D'ACIER
PEINTURE MF : #0210
(Anse dissimulée)

P3 COULEUR ACCENT -
PÂLE
PEINTURE MF : #0644
(Dansons sous la pluie)

P4 PLAFOND GYPSE
PEINTURE MF : #260-0
(Super blanc)

P5 COULEUR ACCENT -
FONCÉ
PEINTURE MF : #0620
(Plein d'étoiles)

P6 COULEUR ACCENT -
PÂLE
PEINTURE MF : #0645
(Teinte cadre)

P7 CONDUITS ET MÉC.
APPARENTE
AU CHOIX DE L'ARCHITECTE

PLINTHE

PL1 VINYLE
CIE: FORBO OU ÉQV.
MODELE: WALL BASE
HAUTEUR: 100mm
COUL: ALUMINIUM (C06)

PL2 PLINTHE À GORGE
VINYLE TEL QUE LE
PLANCHER
HAUTEUR: 100mm
MOULURE DE FINITION

TUILE ACOUSTIQUE

TA1 TUILE ACOUSTIQUE
DIM : 1220x610 (STANDARD)

VINYLE DE PLANCHER

V1 VINYLE GÉNÉRAL
SPHERA ENERGETIC
CIE: FORBO OU ÉQV.
COUL : CONCRETE (50202)

V2 VINYLE ACCENT
SPHERA ENERGETIC
CIE: FORBO OU ÉQV.
COUL: VIVID DENIM (51207)

DIVERS

CS1 CASIERS PEHD
COUL : DEEP BLUE (S203 - Bradleycorp)

TB2 TABLETTE D'ALUMINIUM

TB3 TABLETTE D'ACIER INOXYDABLE

GGP GRILLE GRATTE-PIEDS


PA1 PANNEAUX ACOUSTIQUES
INSTALLATION : EN QUINCONCE, AU-DESSUS DES
MURS DE BLOCS DE BÉTON
DIM : 610x1220mm ÉPAISSEUR 25mm
COUL: BEIGE (FBG)

ML1 MOULURE DE FINITION ALUMINIUM
COULEUR : TEL QUE MUR RIDEAU
DIM : DÉPASSER DE 6mm DU PANNEAU
ACOUSTIQUE.

PT1 PARTITION DE TOILETTE
COUL: TEL QUE STR3

CM CLOISON MOBILE
TISSEUS : QUARRY BLUE (2026) PAR OUTILFORD DE MAINE
Panneau extensible de même couleur que
les panneaux

CP COINS PROTECTEURS
DÉGAGEMENT : 100mm DU SOL
CP1 COIN PROTECTEUR EN "L"
DIM : (H) 2350mm x (L) 50 mm
CP2 COIN PROTECTEUR EN "U"
DIM : (H) 2350mm x (L) 50 mm x ÉP. DU MUR

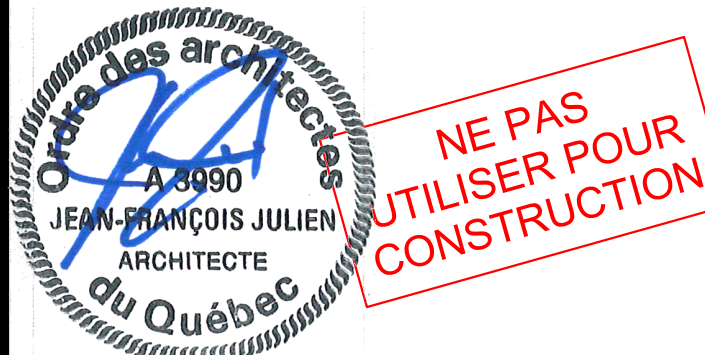

NOTES :
L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET
DIMENSIONS DE CES DESSINS ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES
TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES
AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES
DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. CE DESSIN POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA
CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.

NO.	DATE	ÉMISSION	ÉMIS	PAR
4	2025-05-08	SOUMISSION		JFJ
3	2024-10-01	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%		JFJ
2	2024-09-06	EXÉCUTION - AVANCEMENT 75%		JFJ
1				PAR

NOTES GÉNÉRALES - ÉBÉNISTERIE :

- LIMITER ET FOURNIR L'EMPLACEMENT DES JOINTS DES
COMPTOIRS LORS DE L'ÉMISSION DES DESSINS
D'ATELIER.
- FOURNIR LES ÉCHANTILLONS DE TOUS LES
REVÊTEMENTS DE BOIS SIMULTANÉMENT POUR
ANALYSE.
- SAUF SI AUTREMENT INDIQUÉ, TOUTES LES
TABLETTES MURALES DOIVENT ÊTRE SOUTIÈNUS PAR
UN SOUTIÈN CACHÉ, VOIR DEVIS.

NOTES SPÉCIFIQUES - ÉBÉNISTERIE

- ZONE ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE, VOIR DÉTAIL 4/A-802
- ZONE COMPTOIR HAUT
- ÉVIER ET ROBINETTERIE, VOIR ING. MÉC.
- PRISES ÉLECTRIQUES, VOIR ING. ELECT.
- LUMINAIRE ENCASTRÉ, VOIR ING. ELECT.
- TELEVISEUR PAR LE CLIENT.
- PLINTHE MURALE DE VINYLE, VOIR PLANS DES FINIS.
- PICTOGRAMME EN VINYLE (DÉCHETS, RECYCLAGE ET/OU
MATIÈRE ORGANIQUE) À COORDONNER AU CHANTIER.
- VOLET COMPTOIR.
- VERROU DE COMPTOIR DU VOLET AVEC DOUILLE
ANTIPOUSSIERE. POSITION À COORD. AU CHANTIER.
- DOUILLE ANTIPOUSSIERE ENCASTRÉE DANS LE
COMPTOIR.
- RAIL DU VOLET COMPTOIR, FIXATION SELON LES
RECOMMANDATIONS DU FABRICANT.
- NICHE POUR VOLET COMPTOIR.
- PORTE: 2 ÉPAISSEURS MDF (32mm) ET LOQUET DE TYPE
"TOUCH-LATCH" DANS LE HAUT ET LE BAS DE LA PORTE.
- PENTURE PIANO 50mm PLEINE HAUTEUR POUR
OUVERTURE À 180°.
- PANNEAU MURAL COURBE (CONTREPLAQUE FLEXIBLE
STRATIFIÉ).
- PANNEAU MURAL (CONTREPLAQUE STRATIFIÉ).
- PANNEAU DE RENFORT RECOUVRENT DE STRATIFIÉ.
- POIGNÉE TYPE 1, VOIR DEVIS.
- POIGNÉE TYPE 2, VOIR DEVIS.
- CENTRE DE RECYCLAGE Euro-Cargo SIMPLE, VOIR DEVIS.
- CENTRE DE RECYCLAGE Euro-Cargo DOUBLE, VOIR DEVIS.
- CENTRE DE RECYCLAGE Euro-Cargo TRIPLE, VOIR DEVIS.
- TYP.: TABLETTES AJUSTABLES SUR CRÉMAILLÈRES.
- PASSE-DÉCHETS, VOIR DEVIS. DIMENSIONS DE
L'OUVERTURE SELON LES RECOMMANDATIONS DU
FABRICANT.
- SERRURE, VOIR DEVIS (SYSTÈME DE CLÉ À COORDONNER
EN CHANTIER).
- COMPTOIR ESCAMOTABLE - PENTURE SUR COMPTOIR.
- PORTE DE FERMETURE - PENTURE PIANO.
- PASSE-FILS DIAMÈTRE 75mm EN INOX. EMBLEMENT À
COORDONNER SUR PLACE.
- SUPPORT DISSIMULÉ EN ACIER, PRÉVOIR FOND DE
VISSAGE, VOIR DEVIS.
- ÉVIER EN SURFACE SOLIDE.
- STRUCTURE EN HSS 75x75 @ MAX 1500mm c/c INSÉRÉE
DANS LA GLOISON DE GYPSE ET ANCRÉE À LA DALLE
(PLAQUE 89x89 EN ACIER SOUDÉE À LA BASE) ET AU MUR
DE BLOC.
- HSS 75x75 SOUDÉ À CELUI DANS LE MUR.
- ALIGNER
- PANNEAU DE REMPLISSAGE TEL QUE FINI ADJACENT.
- PIED ET STRUCTURE EN ACIER.
- RENFORT SUPPLÉMENTAIRE POUR CAISSON DU BAS
(BANC).
- POLE D'ALUMINIUM CAL 16 / DIA. 33mm (1 5/16")
SUPPORT INTERMÉDIAIRE.
- LOGO HORS CONTRAT. FOND DE VISSAGE À
COORDONNER EN CHANTIER.
- PLAQUE D'ACIER INOXYDABLE MURALE (FINI TEL QUE
AC1), VOIR DEVIS.

DROITS D'AUTEUR :

AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN NE PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR UN AUTRE
PROJET SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE CARDIN JULIEN INC.




6963, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2S 2N1
Téléphone: 514 272-6798 • courriel: gcardin@cardinjulien.com
www.cardinjulien.com

PROJET:
**Pavillon d'accueil - Bois de
l'Équerre**
NOUVEAU BÂTIMENT
49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3

TITRE :
**ÉBÉNISTERIE - CAFÉ &
ACCUEIL**

CONÇU : HJF/JFJ	DATE : 2023/05/01	N/D : 22-2022
DESSINÉ : AFM	FIC/2022_A_GEN/2023	FEUILLE : 27/33
VÉRIFIÉ : JFJ	ÉCH. : Comme Indiqué	A-801

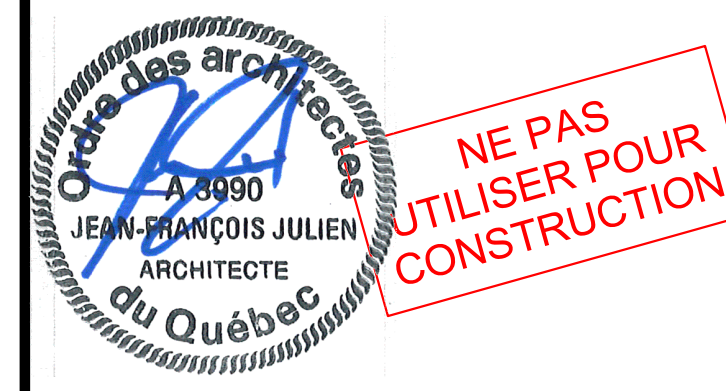

NOTES :

L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS DE CES DESSINS ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. CE DESSIN POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.

NO.	DATE	ÉMIS	PAR
4	2025-05-08	SOUMISSION	JFJ
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%	JFJ
2	2024-09-06	EXÉCUTION - AVANCEMENT 75%	JFJ
1			
ÉMISSIONS			

NOTES GÉNÉRALES - EBÉNISTERIE :

- LIMITER ET FOURNIR L'EMPLACEMENT DES JOINTS DES COMPTOIRS LORS DE L'ÉMISSION DES DESSINS D'ATELIER.
- FOURNIR LES ÉCHANTILLONS DE TOUS LES REVÊTEMENTS DE BOIS SIMULTANÉMENT POUR ANALYSE.
- SAUF SI AUTREMENT INDIQUÉ, TOUTES LES TABLETTES MURALES DOIVENT ÊTRE SUPPORTÉES PAR UN SUPPORT CACHÉ, VOIR DEVIS.

NOTES SPÉCIFIQUES - EBÉNISTERIE

- ZONE ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE, VOIR DÉTAIL 4/A-802
- ZONE COMPTOIR HAUT
- ÉVIER ET ROBINETTERIE, VOIR ING. MEC.
- PRISES ÉLECTRIQUES, VOIR ING. ELECT.
- LUMINAIRE ENCASTRÉ, VOIR ING. ELECT.
- TELEVISEUR PAR LE CLIENT.
- PLINTHE MURALE DE VINYLE, VOIR PLANS DES FINIS.
- PICTOGRAMME EN VINYLE (DECHETS, RECYCLAGE ET/OU MATIÈRE ORGANIQUE) À COORDONNER AU CHANTIER.
- VOLET COMPTOIR.
- VERROU DE COMPTOIR DU VOLET AVEC DOUILLE ANTIPOUSSIÈRE. POSITION À COORD. AU CHANTIER.
- DOUILLE ANTIPOUSSIÈRE ENCASTRÉE DANS LE COMPTOIR.
- RAIL DU VOLET COMPTOIR, FIXATION SELON LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT.
- NICHE POUR VOLET COMPTOIR.
- PORTE: 2 ÉPAISSEURS MDF (32mm) ET LOQUET DE TYPE "TOUCH-LATCH" DANS LE HAUT ET LE BAS DE LA PORTE.
- PANNEAU PIANO 50mm FLEINE HAUTEUR POUR OUVERTURE À 180°.
- PANNEAU MURAL COURBE (CONTREPLAQUÉ FLEXIBLE STRATIÉ).
- PANNEAU MURAL (CONTREPLAQUE STRATIÉ).
- PANNEAU DE RENFORT RECOUVRENT DE STRATIÉ.
- POIGNÉE TYPE 1, VOIR DEVIS.
- POIGNÉE TYPE 2, VOIR DEVIS.
- CENTRE DE RECYCLAGE Euro-Cargo SIMPLE, VOIR DEVIS.
- CENTRE DE RECYCLAGE Euro-Cargo DOUBLE, VOIR DEVIS.
- CENTRE DE RECYCLAGE Euro-Cargo TRIPLE, VOIR DEVIS.
- TYP.: TABLETTES AJUSTABLES SUR CRÉMAILLÈRES.
- PASSE-DECHETS, VOIR DEVIS. DIMENSIONS DE L'OUVERTURE SELON LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT.
- SERRURE, VOIR DEVIS (SYSTÈME DE CLÉ À COORDONNER EN CHANTIER).
- COMPTOIR ESCAMOTABLE - PENTURE SUR COMPTOIR.
- PORTE DE FERMETURE - PENTURE PIANO.
- PASSE-FILS DIAMÈTRE 75mm EN INOX. EMBLACEMENT À COORDONNER SUR PLACE.
- SUPPORT DISSIMULÉ EN ACIER, PRÉVOIR FOND DE VISSAGE, VOIR DEVIS.
- ÉVIER EN SURFACE SOLIDE.
- STRUCTURE EN HSS 75x75 @ MAX 1500mm c/c INSÉRÉE DANS LA CLOISON DE GYPSE ET ANCRÉE À LA DALLE (PLAQUE 89x89 EN ACIER SOUDÉE À LA BASE) ET AU MUR DE BLOC.
- HSS 75x75 SOUDÉ À CELUI DANS LE MUR.
- ALIGNER.
- PANNEAU DE REMPLISSAGE TEL QUE FINI ADJACENT.
- PIED ET STRUCTURE EN ACIER.
- RENFORT SUPPLÉMENTAIRE POUR CAISSON DU BAS (BANC).
- POLE D'ALUMINIUM CAL. 16 / DIA. 33mm (1 5/16").
- SUPPORT INTERMÉDIAIRE.
- LOGO HORS CONTRAT. FOND DE VISSAGE À COORDONNER EN CHANTIER.
- PLAQUE D'ACIER INOXYDABLE MURALE (FINI TEL QUE AC1), VOIR DEVIS.

DROITS D'AUTEUR :

AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN NE PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR UN AUTRE PROJET SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE CARDIN JULIEN INC.



PROJET :

Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre

NOUVEAU BÂTIMENT



49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3

TITRE :


ÉBÉNISTERIE - BANCS

CONÇU : HF/JFJ	DATE : 2023/05/01	N/D : 22-2022
DESSINÉ : AFM	FIC/2022_A_GEN-2023	FEUILLE : 30/33
VÉRIFIÉ : JFJ	ÉCH. : Comme Indiqué	A-804


- LÉGENDE D'EBÉNISTERIE**
- ACIER**
- AC1 COMPTOIR EN ACIER INOXYDABLE À BORD CARRE, ÉPAISSEUR DE 40mm
- SURFACE SOLIDE**
- SS1 CIE: FORMICA COLLECTION : SURFACE SOLID EVERFORM COUL : MORTIER DELAVÉ (601)
- SS2 CIE: FORMICA COLLECTION : SURFACE SOLID EVERFORM COUL : BLANC BRILLANT (109)
- STRATIÉ**
- STR1 PUBLIC - BLEU FONCÉ CIE: ABET LAMINATI COUL : BLU TENEBRE FINI : MAT
- STR2 PUBLIC - COMPTOIR D'ACCUEIL TEL QUE STR3
- STR3 BOIS CIE: FORMICA COUL : ÉRABLE AMBRÉ #7012 FINI : MAT
- STR4 BUREAUX - BLEU PÂLE CIE: ABET LAMINATI COUL : #801 - AZZURRO TEMPESTA FINI : MAT
- STR5 ATELIER - ORANGE CIE: ABET LAMINATI COUL : #861 - LUCIDA FINI : LUSTRÉ
- BOIS**
- FOURNIR L'ENSEMBLE DES ÉCHANTILLONS POUR APPROBATION DE L'AGENCEMENT PAR L'ARCH.
- CB1 COMPTOIR DE BOIS - ATELIER SURFACE EN ÉRABLE À BORDS ARRONDIS DE 44mm (1 3/4 ") D'ÉPAISSEUR
- CPB CONTREPLAQUÉ DE MERISIER BALTIQUE PLAQUAGE DE MERISIER DE QUALITÉ SELECT. COUL : AGENCER À CB1 FINI : MAT
- LÉGENDE DES FINIS**
- BÉTON**
- B1 BÉTON POLI
- BOIS**
- FOURNIR L'ENSEMBLE DES ÉCHANTILLONS DE BOIS SIMULTANÉMENT POUR APPROBATION DE L'AGENCEMENT PAR L'ARCH.
- LA1/ LA3 LATTE DE PLAFOND BOIS : PIN DIM : 100mm (4") COUL: TEL QUE BO2
- STR STRUCT. APPARENTE (PAR ING.) FINI: HUILE, À AGENCER À LA1.
- TB1 TABLETTE DE BOIS ÉRABLE MASSIF NATUREL COUL : AGENCER À LA1 FINI : VERNIS
- BC1 BANC EXTÉRIEUR CÉDRE BLANC DE L'EST FINI: TEL QUE BO2
- CÉRAMIQUE**
- C1 AGENCEMENT DE CÉRAMIQUE MURALE (FONCÉ) CIE: CENTURA COL : COSTA NOVA COUL : NAVAL
- C2 AGENCEMENT DE CÉRAMIQUE MURALE - DOUCHE (PÂLE) CIE: CENTURA COL : COSTA NOVA COUL : BABY BLUE
- C1A MAT C1B LUSTRÉ C2A MAT C2B LUSTRÉ
- C1* MOTIF EN ALTERNANCE (A AUX DEUX B + A AUX TROIS B)
- C2* MOTIF EN ALTERNANCE (A AUX DEUX B + A AUX TROIS B)
- C3 CÉRAMIQUE PLANCHER DOUCHE CIE: CENTURA COL: CLASSIC/TECHNO COUL : NAVY
- ÉPOXY**
- EP1 COUL: GRIS MOYEN
- PEINTURE**
- * PEINTURER LA COULEUR À UNE HAUTEUR DE 2130mm.
- P1 COULEUR GÉNÉRALE PEINTURE MF : #0011 (Poussière de sucre)
- P2 PORTE ET CADRE D'ACIER PEINTURE MF : #0210 (Anse dissimulée)
- P3 COULEUR ACCENT - PÂLE PEINTURE MF : #0644 (Dansons sous la pluie)
- P4 PLAFOND GYPSE PEINTURE MF : #260-0 (Super blanc)
- P5 COULEUR ACCENT - FONCÉ PEINTURE MF : #0620 (Plein d'étoiles)
- P6 COULEUR ACCENT PEINTURE MF : #0645 (Tente gaine)
- P7 CONDUITS ET MEC. APPARENTE AU CHOIX DE L'ARCHITECTE
- PLINTHE**
- PL1 VINYLE CIE: FORBO OU ÉQV. MODÈLE: WALL BASE HAUTEUR : 100mm COUL: ALUMINIUM (C06)
- PL2 PLINTHE À GORGE VINYLE TEL QUE LE PLANCHER HAUTEUR : 100mm MOULURE DE FINITION
- TUILE ACOUSTIQUE**
- TA1 TUILE ACOUSTIQUE DIM : 1220x610 (STANDARD)
- VINYLE DE PLANCHER**
- V1 VINYLE GÉNÉRAL SPHERA ENERGETIC CIE: FORBO OU ÉQV. COUL : CONCRETE (50202)
- V2 VINYLE ACCENT SPHERA ENERGETIC CIE: FORBO OU ÉQV. COUL: VIVID DENIM (51207)
- DIVERS**
- CS1 CASIERS PEHD COUL : DEEP BLUE (S203) - Bradleycorp
- TB2 TABLETTE D'ALUMINIUM
- TB3 TABLETTE D'ACIER INOXYDABLE
- GSP GRILLE GRATTE-PIEDS
- PA1 PANNEAUX ACOUSTIQUES INSTALLATION : EN QUINCONCE, AU-DESSUS DES MURS DE BLOCS DE BÉTON DIM : 610X1220 mm ÉPAISSEUR 25mm COUL: BEIGE (F80)
- ML1 MOULURE DE FINITION ALUMINIUM COULEUR : TEL QUE MUR RIDEAU DIM : DÉPASSER DE 6mm DU PANNEAU ACOUSTIQUE.
- PT1 PARTITION DE TOILETTE COUL: TEL QUE STR3
- CM CLOISON MOBILE TISSUS : QUARRY BLUE (2026) PAR SUIFORD DE MAINE PANNEAU EXTENSIBLE DE MÊME COULEUR QUE LES PANNEAUX
- CP COINS PROTECTEURS DÉGAGEMENT : 100mm DU SOL CP1 COIN PROTECTEUR EN "L" DIM : (H) 2350mm x (L-L) 50 mm CP2 COIN PROTECTEUR EN "J" DIM : (H) 2350mm x (L-L) 50 mm x ÉP. DU MUR

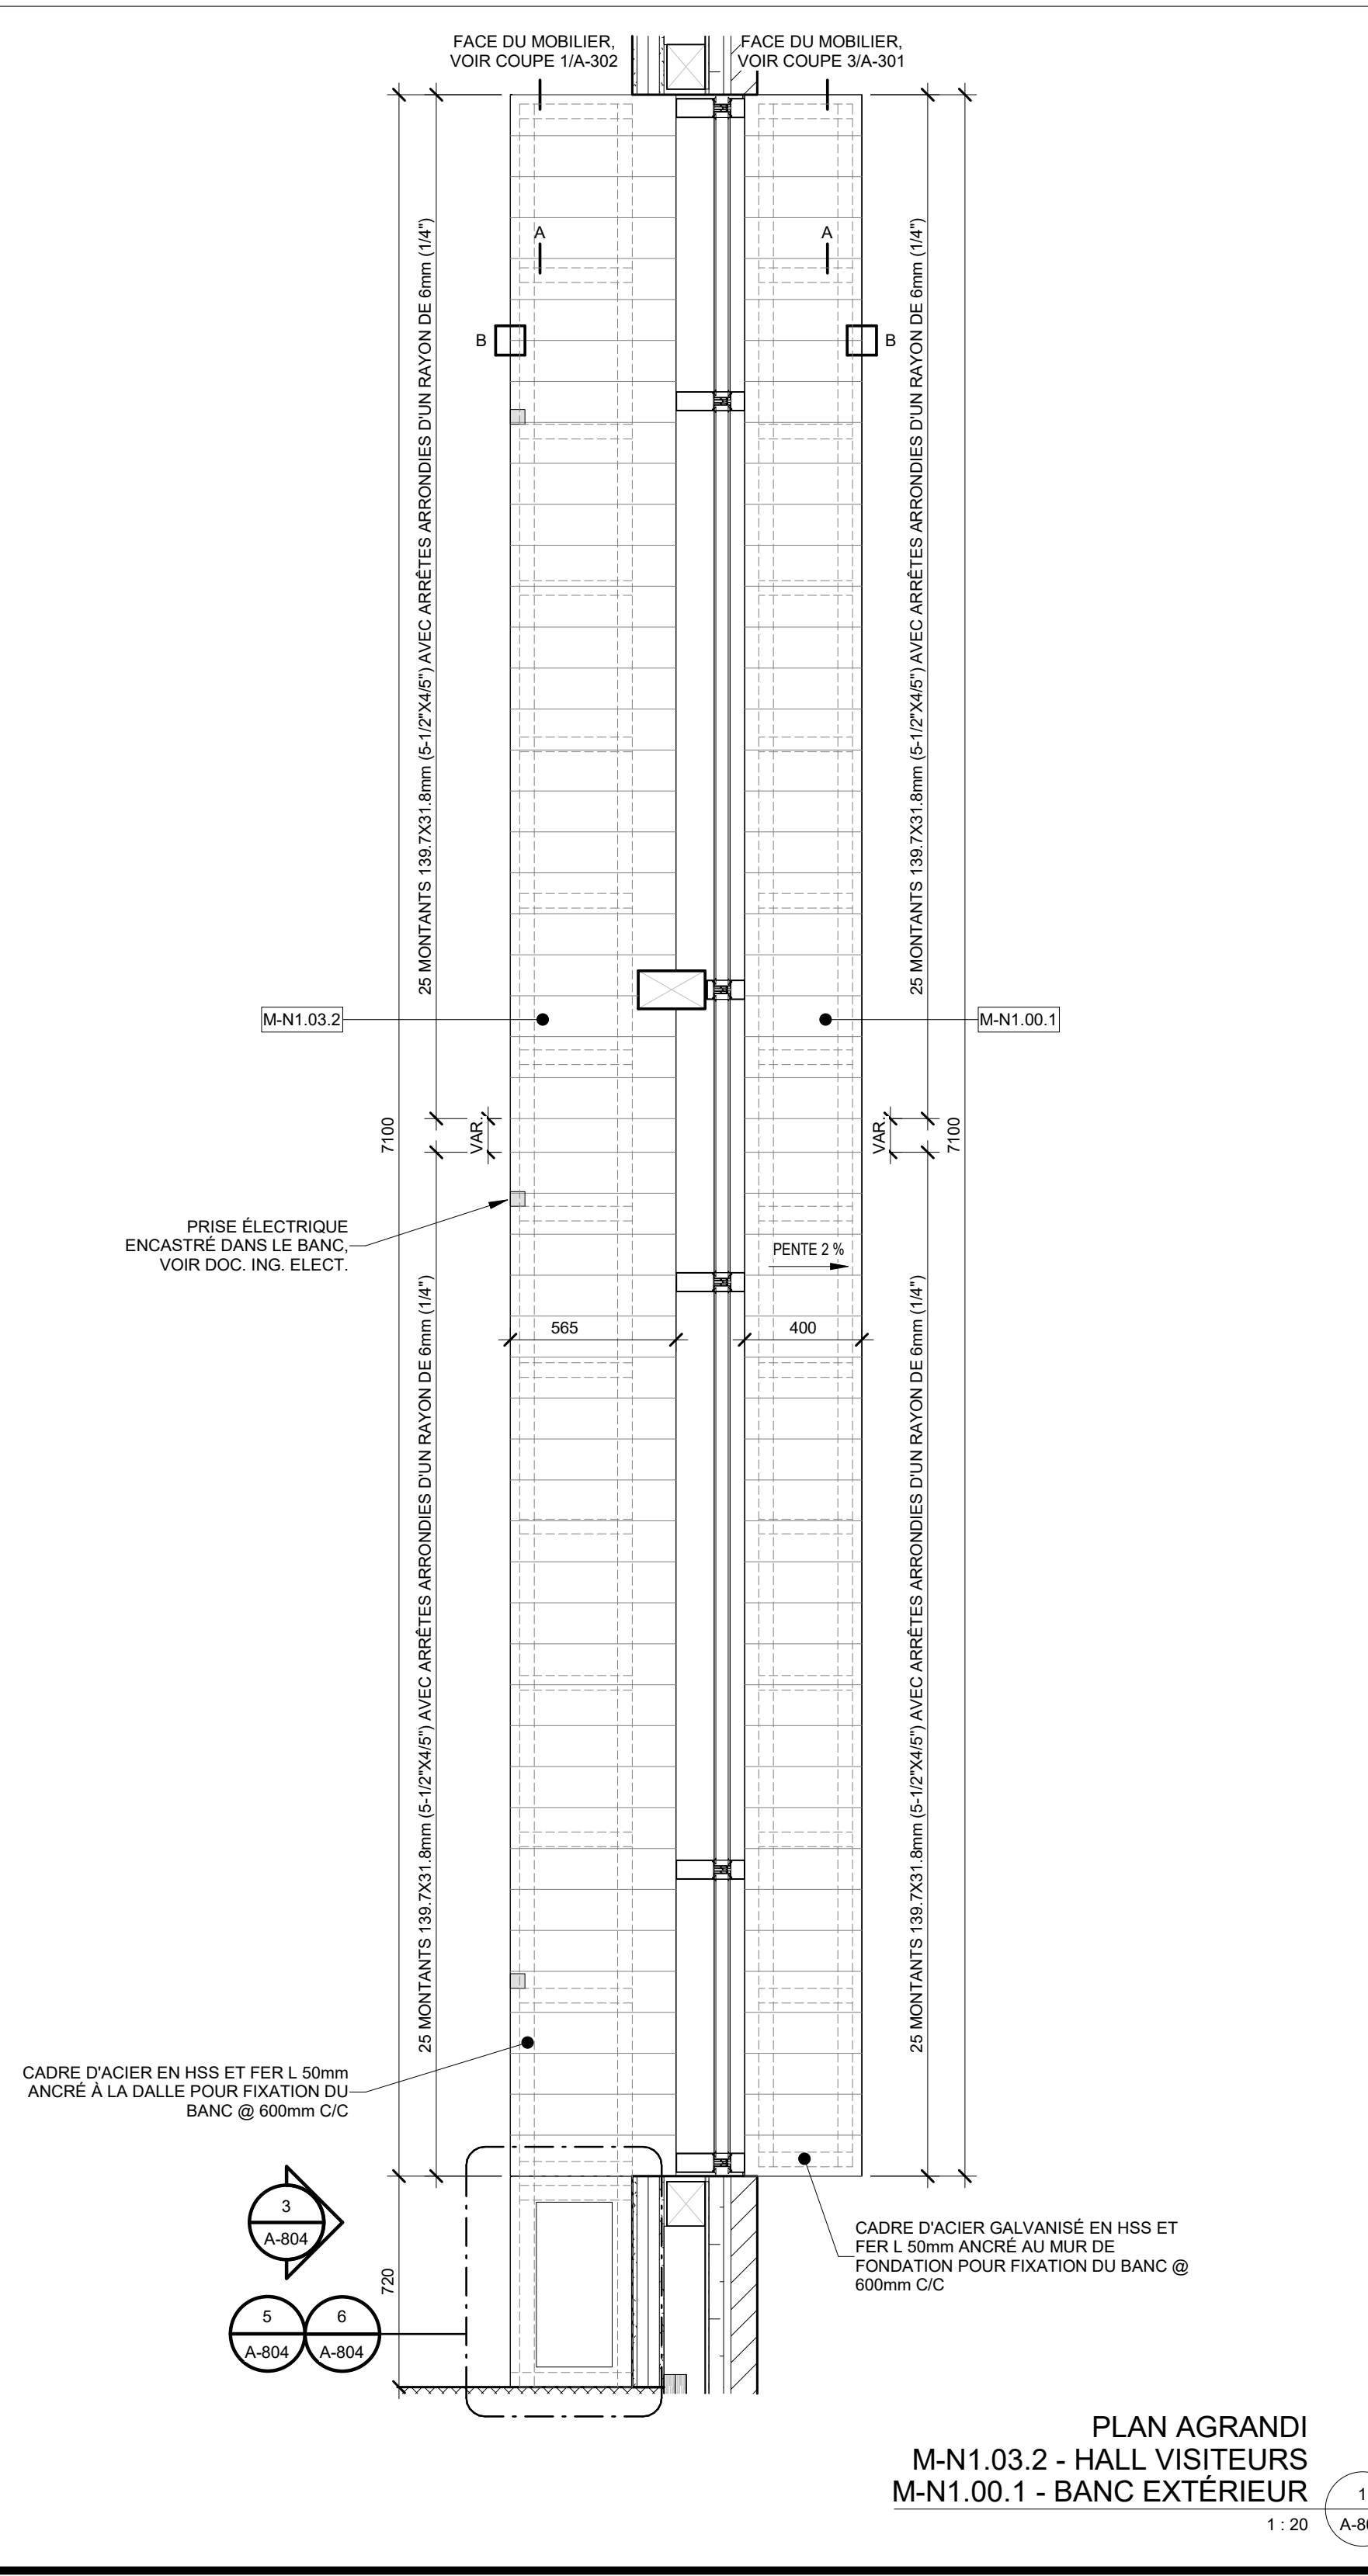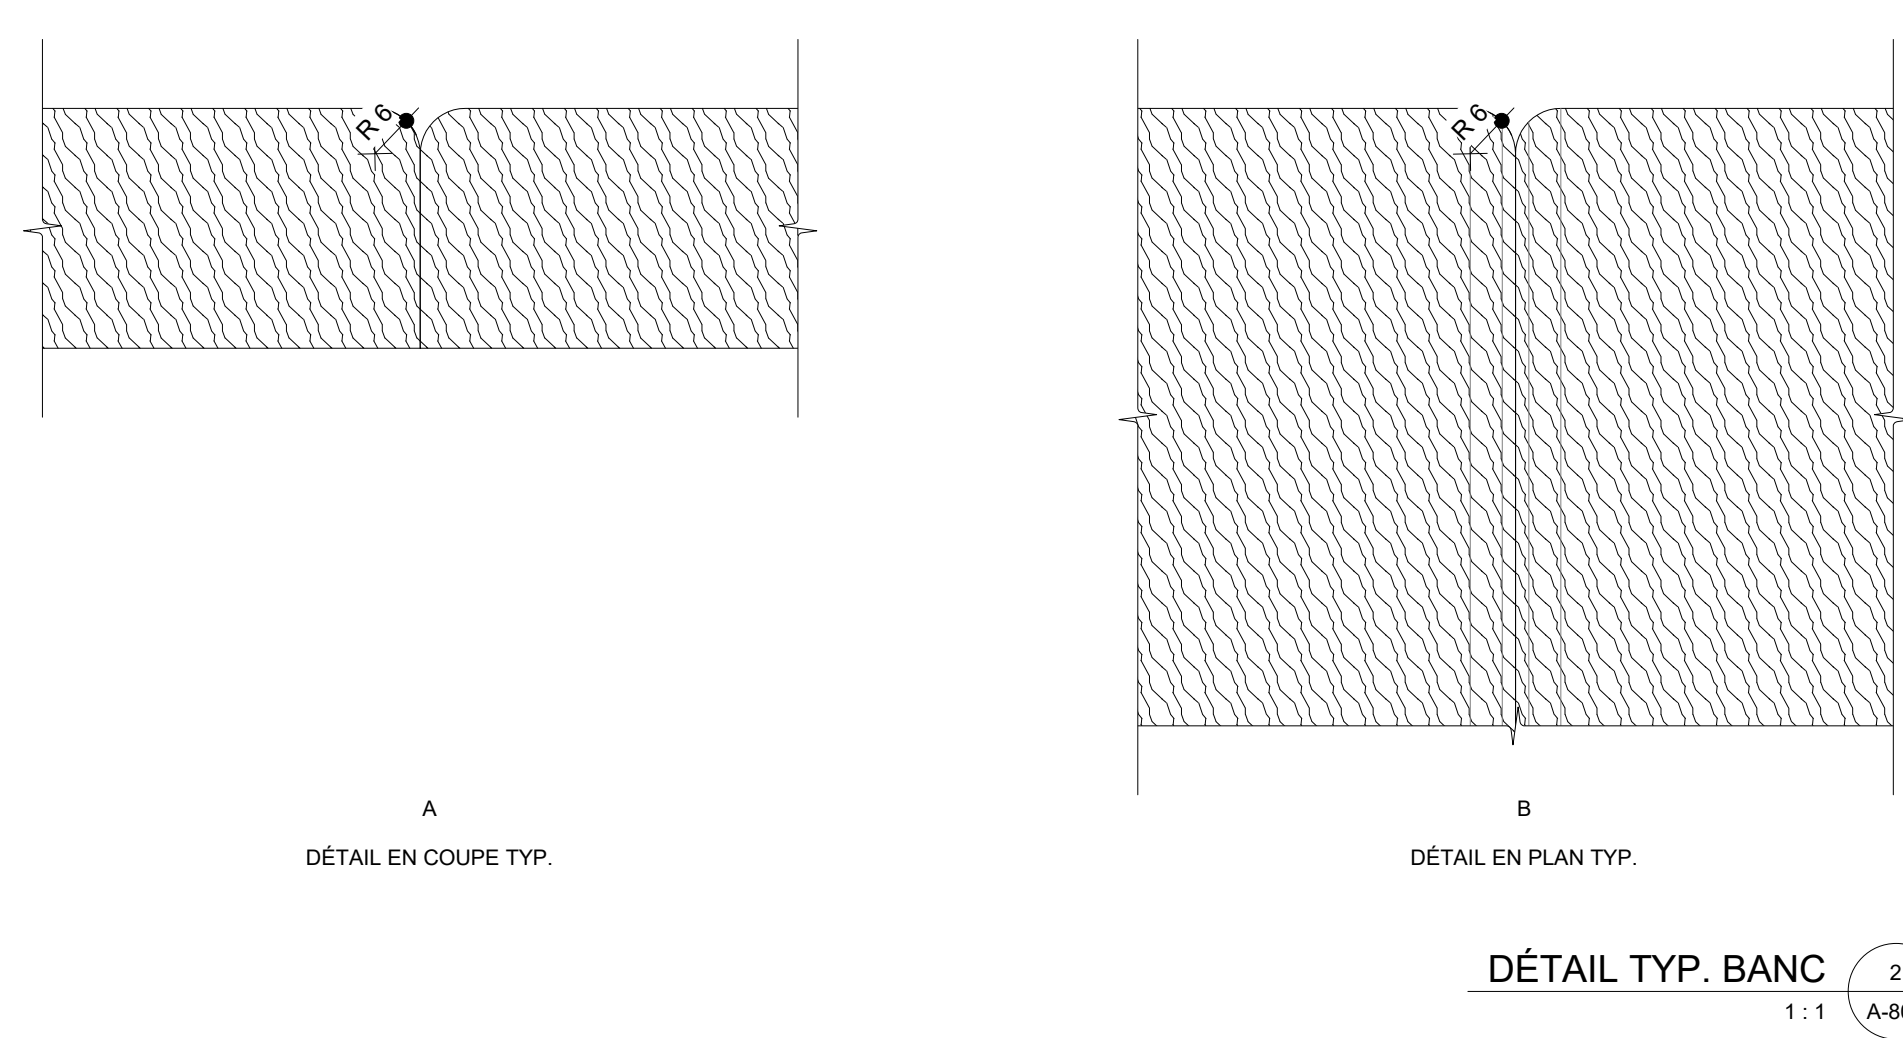


ÉLÉVATION - BAC À PLANTES 1:10 A-804

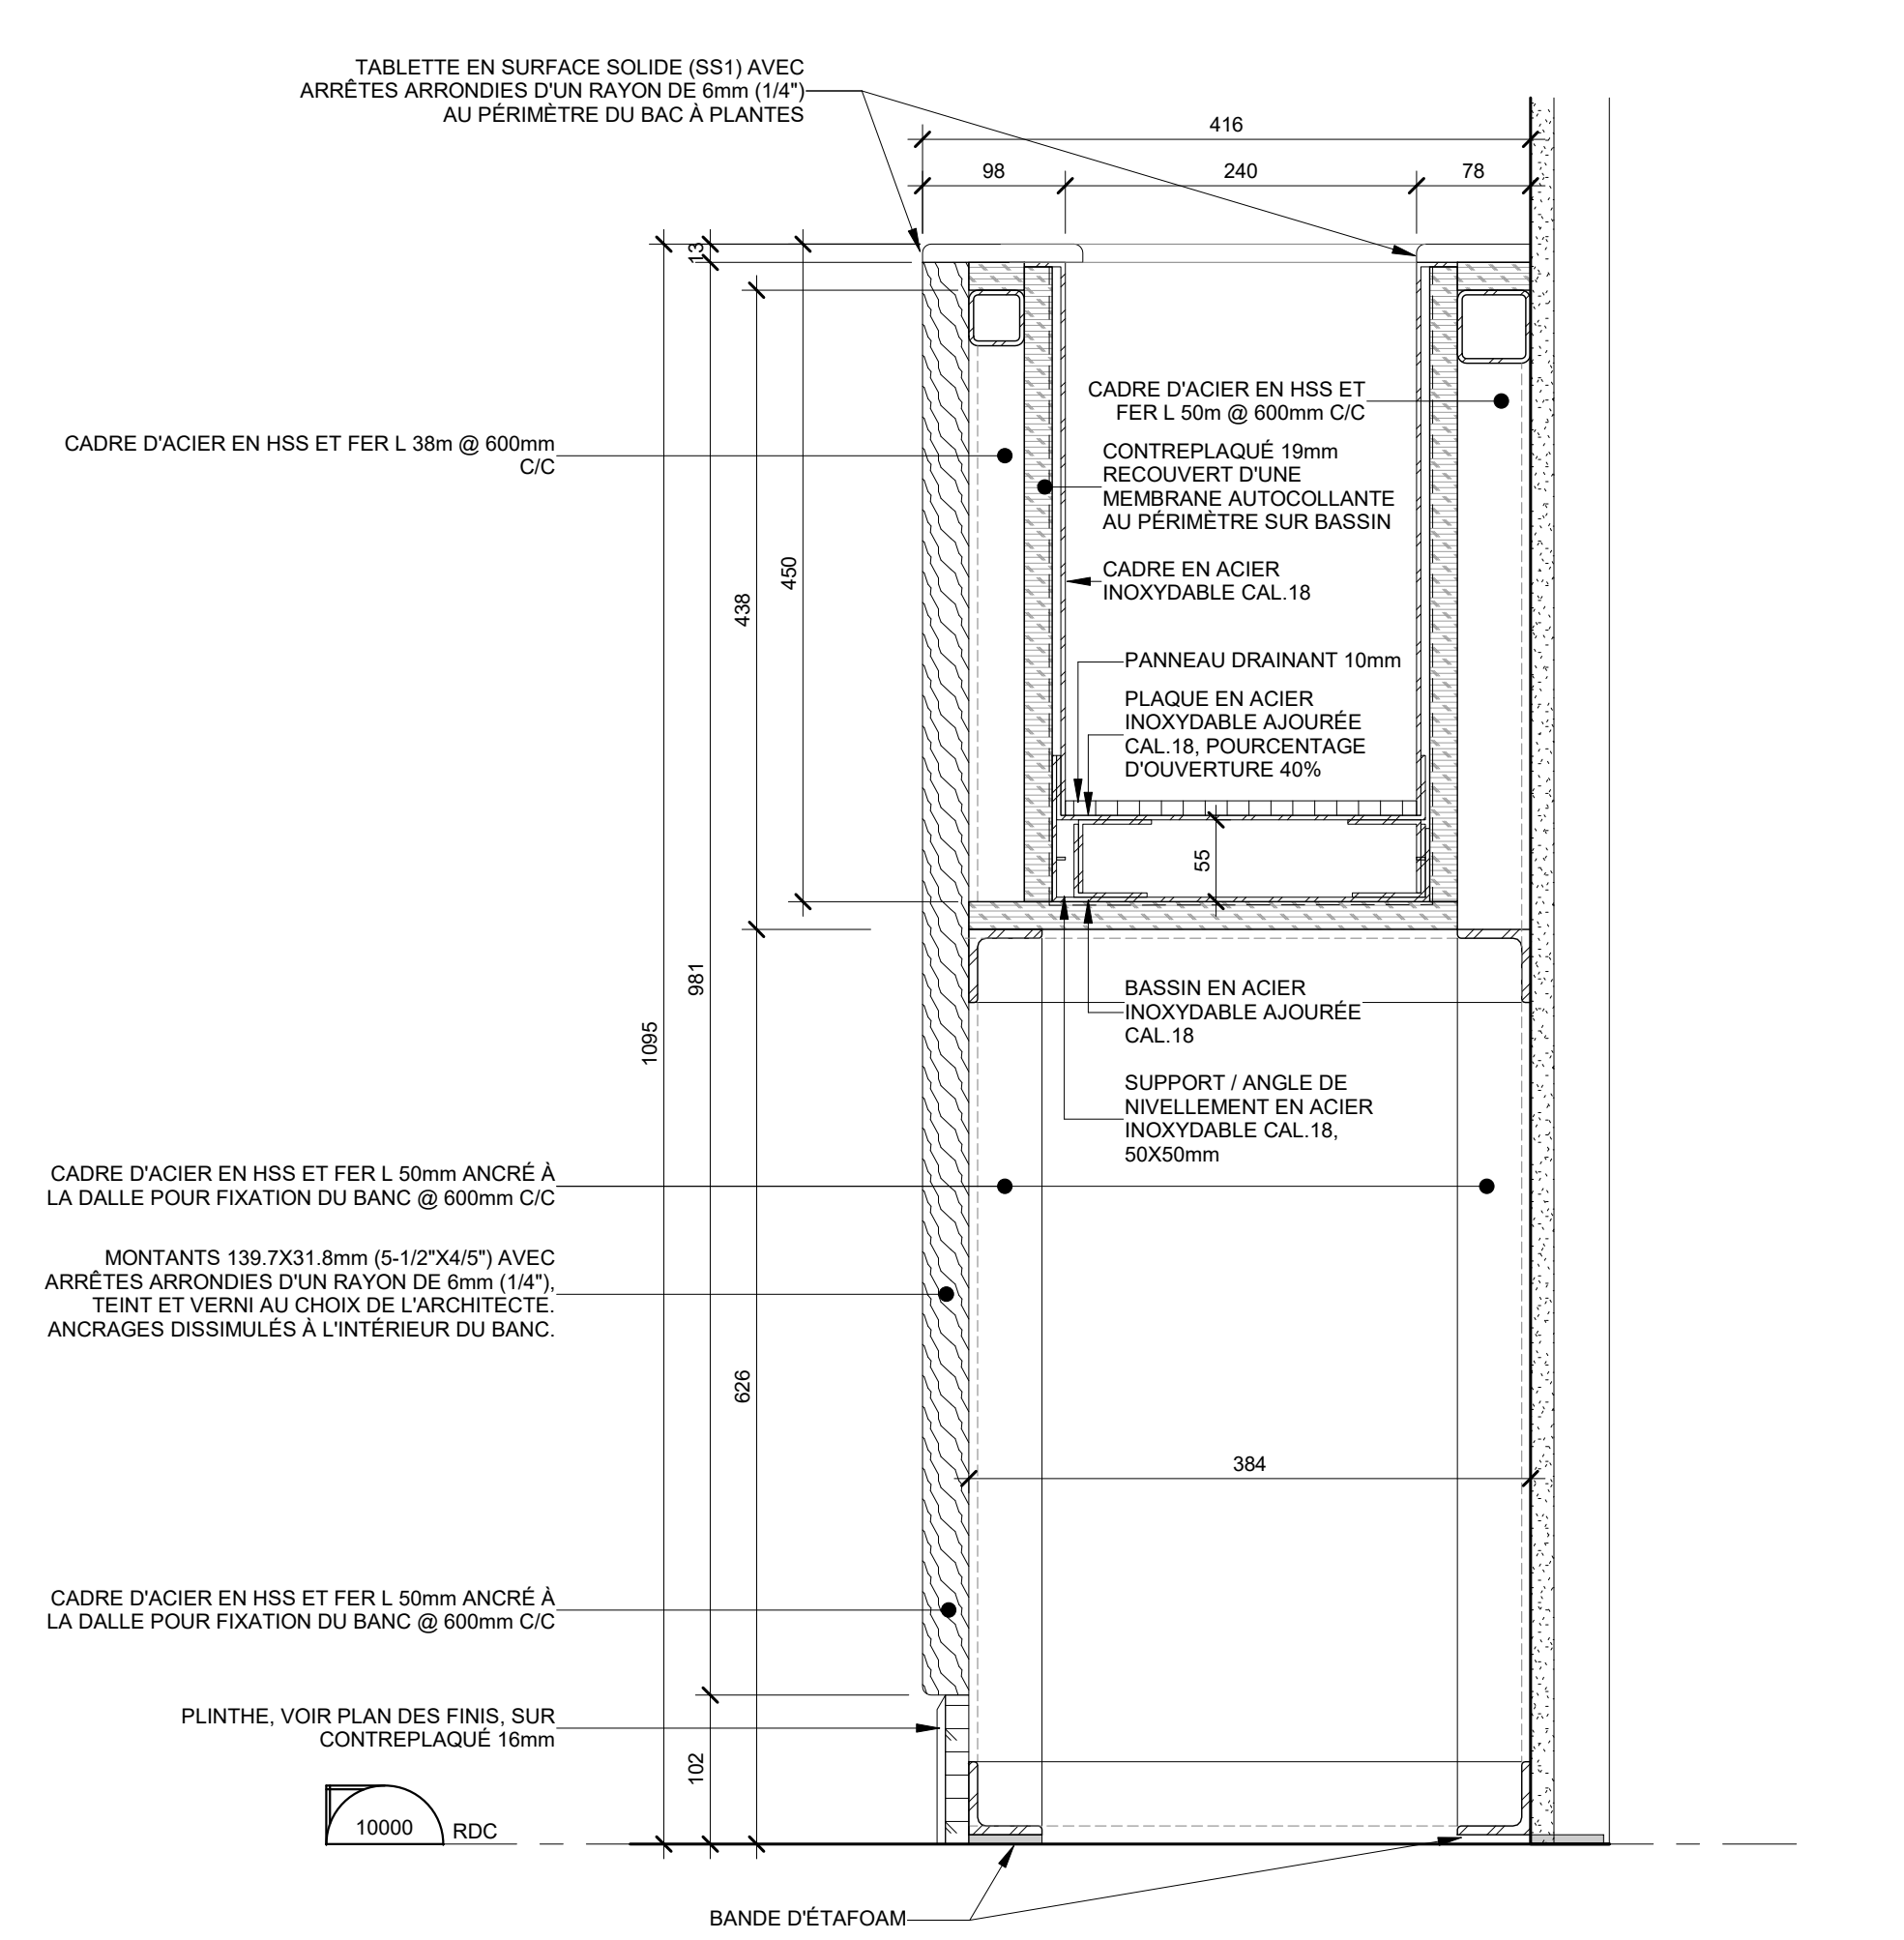


DÉTAIL EN COUPE - BAC À PLANTES 1:5 A-804

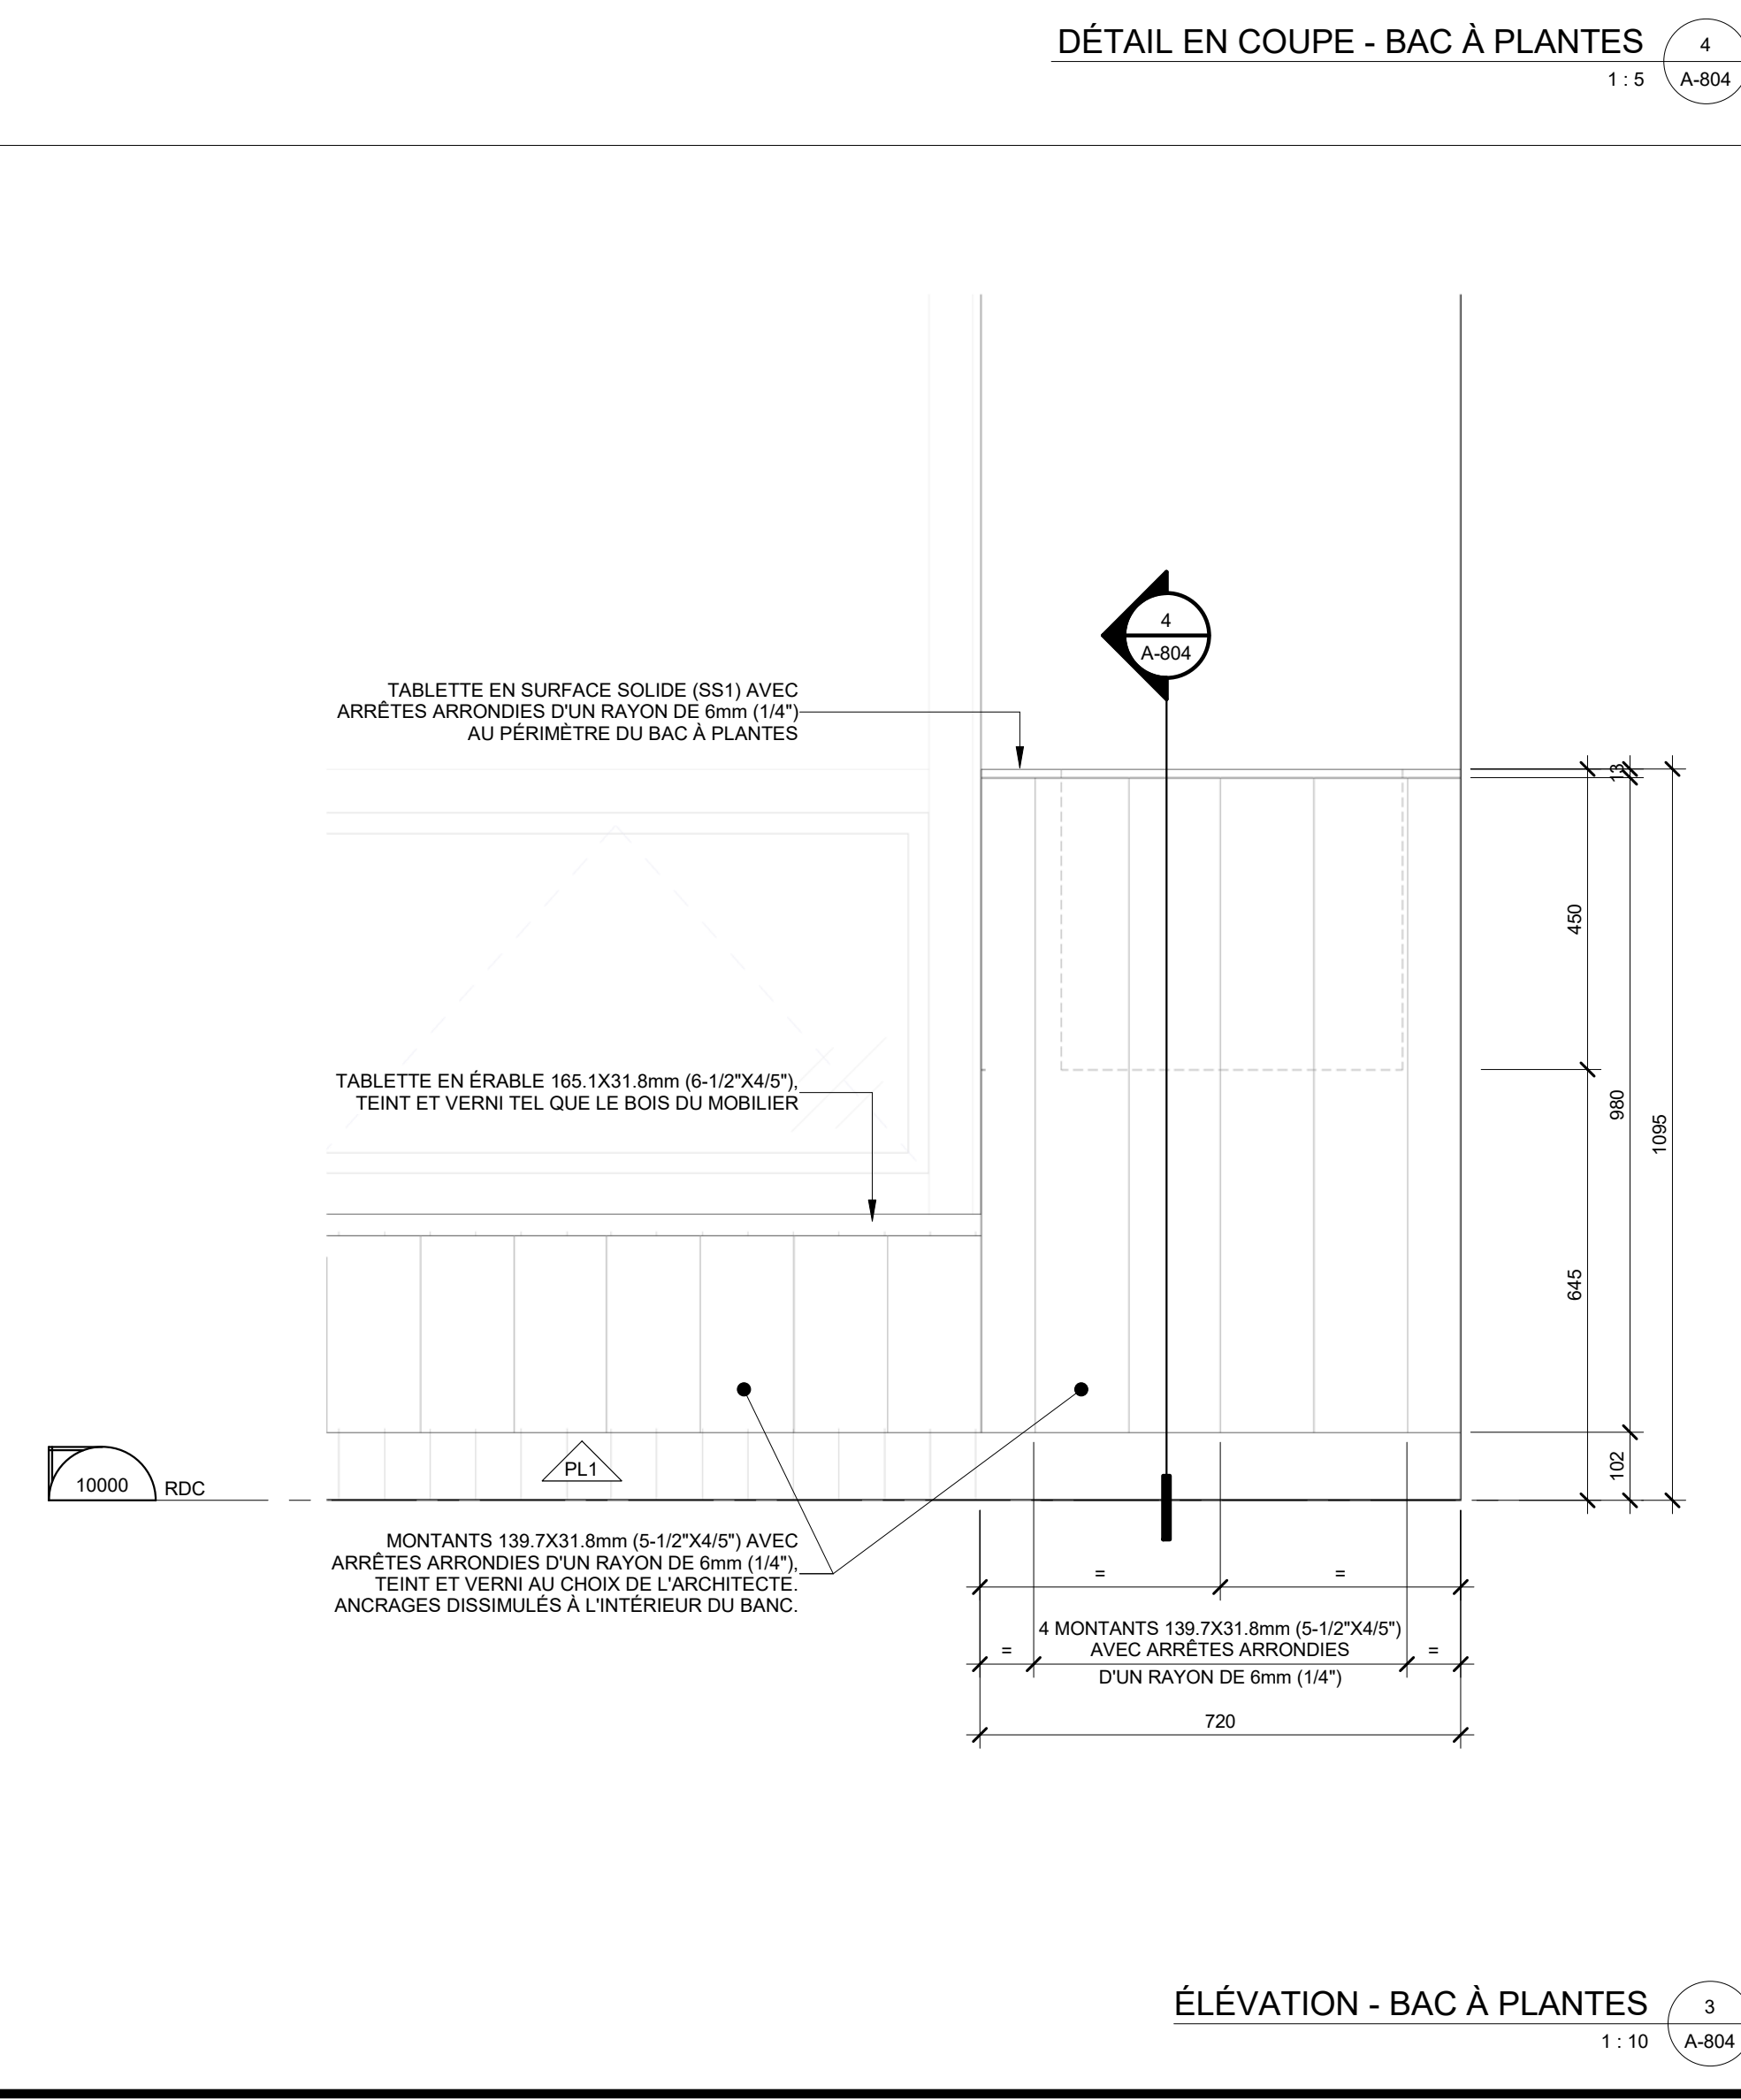


DÉTAIL EN PLAN - BAC À PLANTES NIV.10102 1:10 A-804

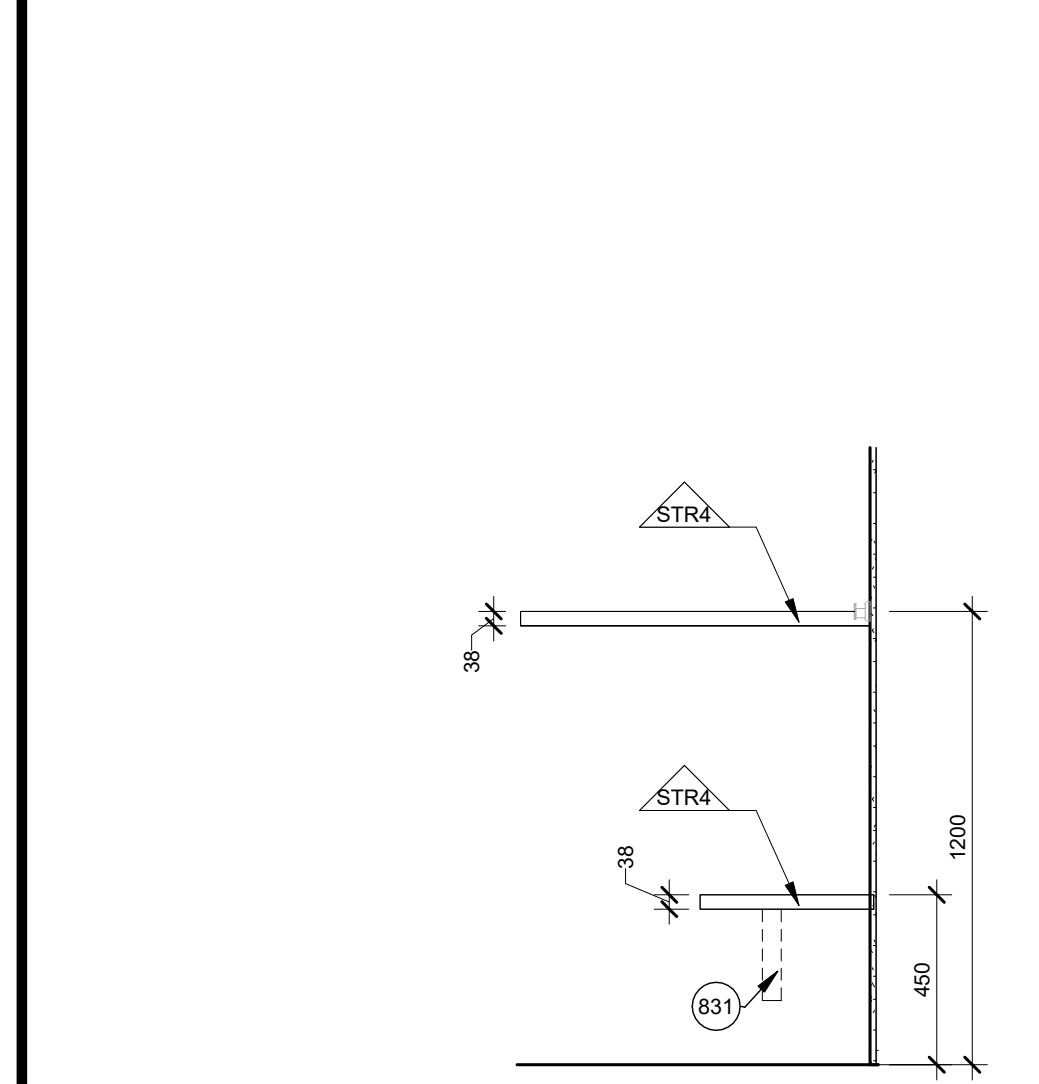


COUPE AGRANDI M-N.1.13 -WC EMPLOYÉS 1:20 A-804

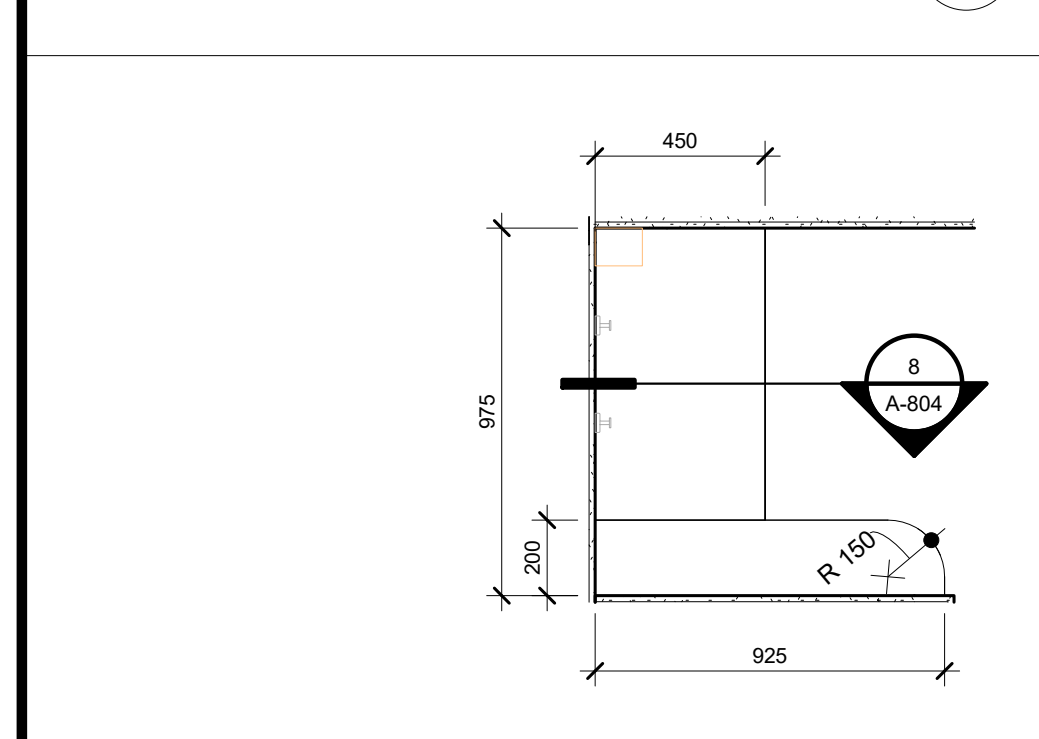


PLAN AGRANDI M-N.1.13 -WC EMPLOYÉS 1:20 A-804

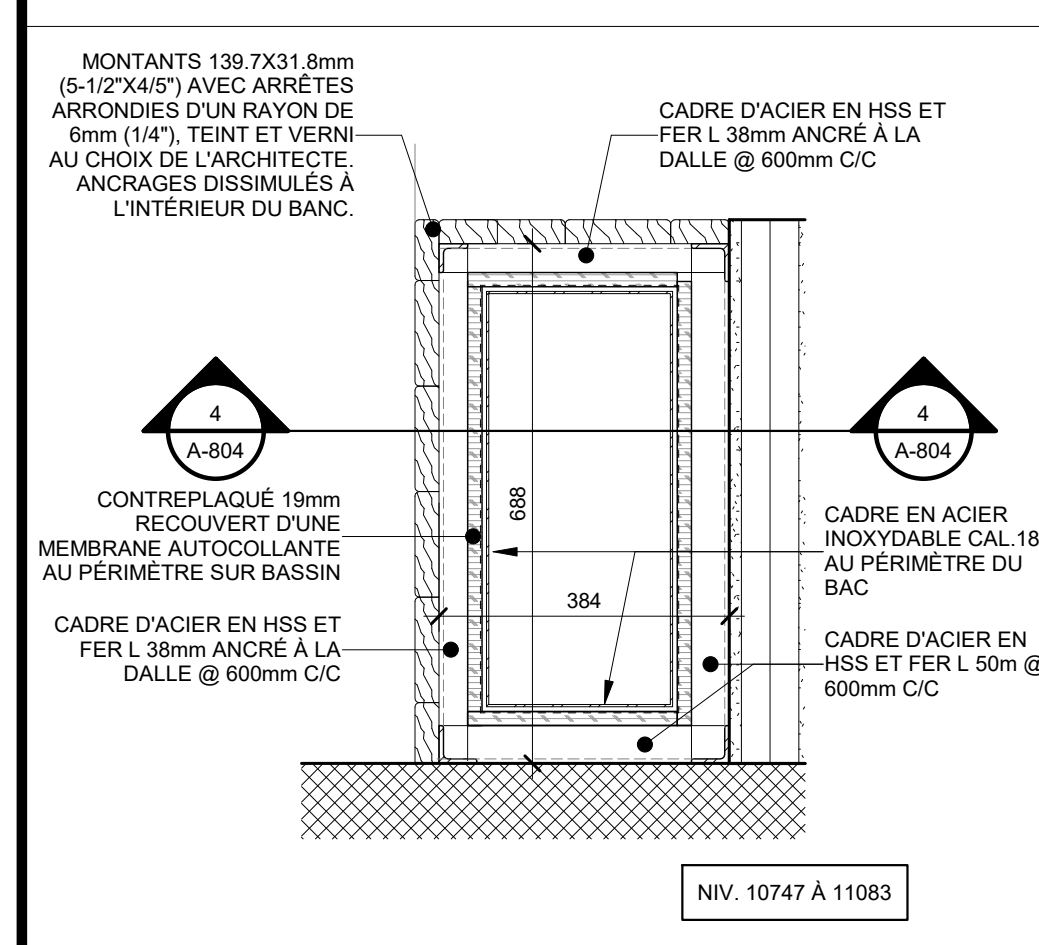

DÉTAIL EN PLAN - BAC À PLANTES NIV.10747 1:10 A-804

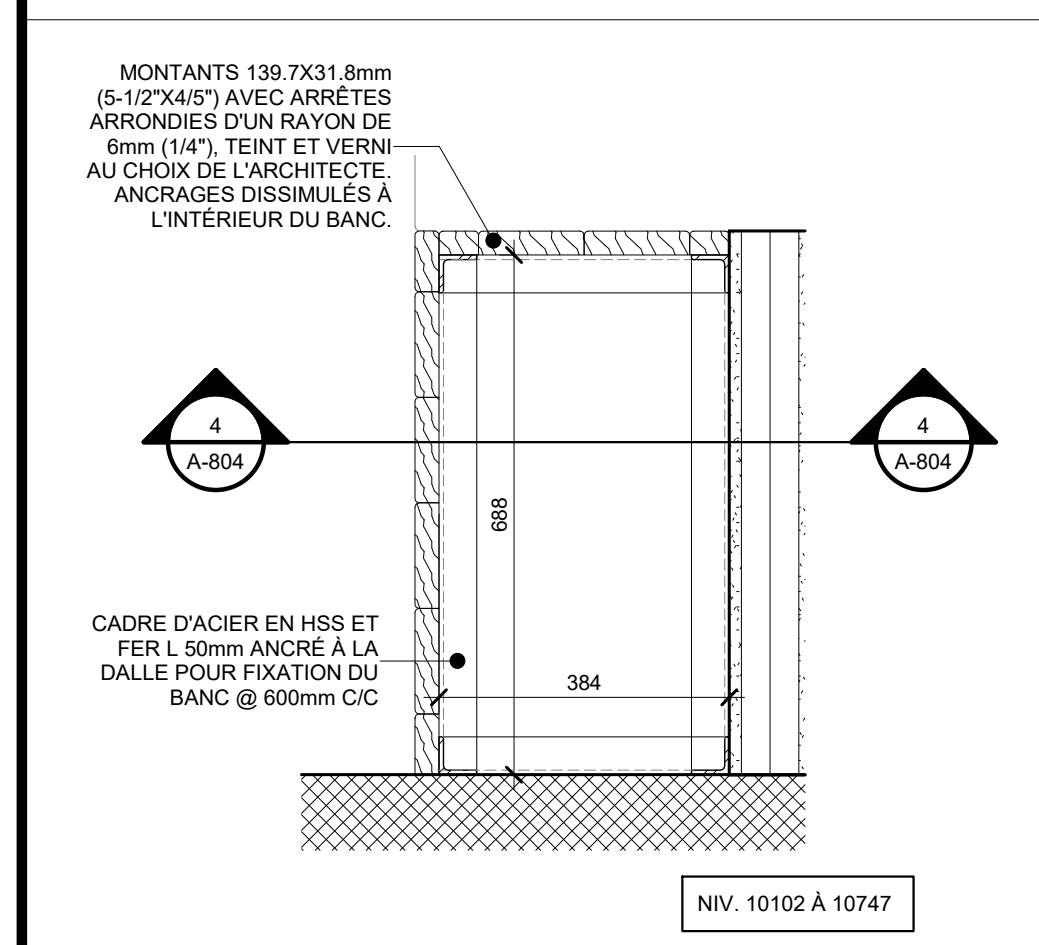

DÉTAIL EN PLAN - BAC À PLANTES NIV.10102 1:10 A-804

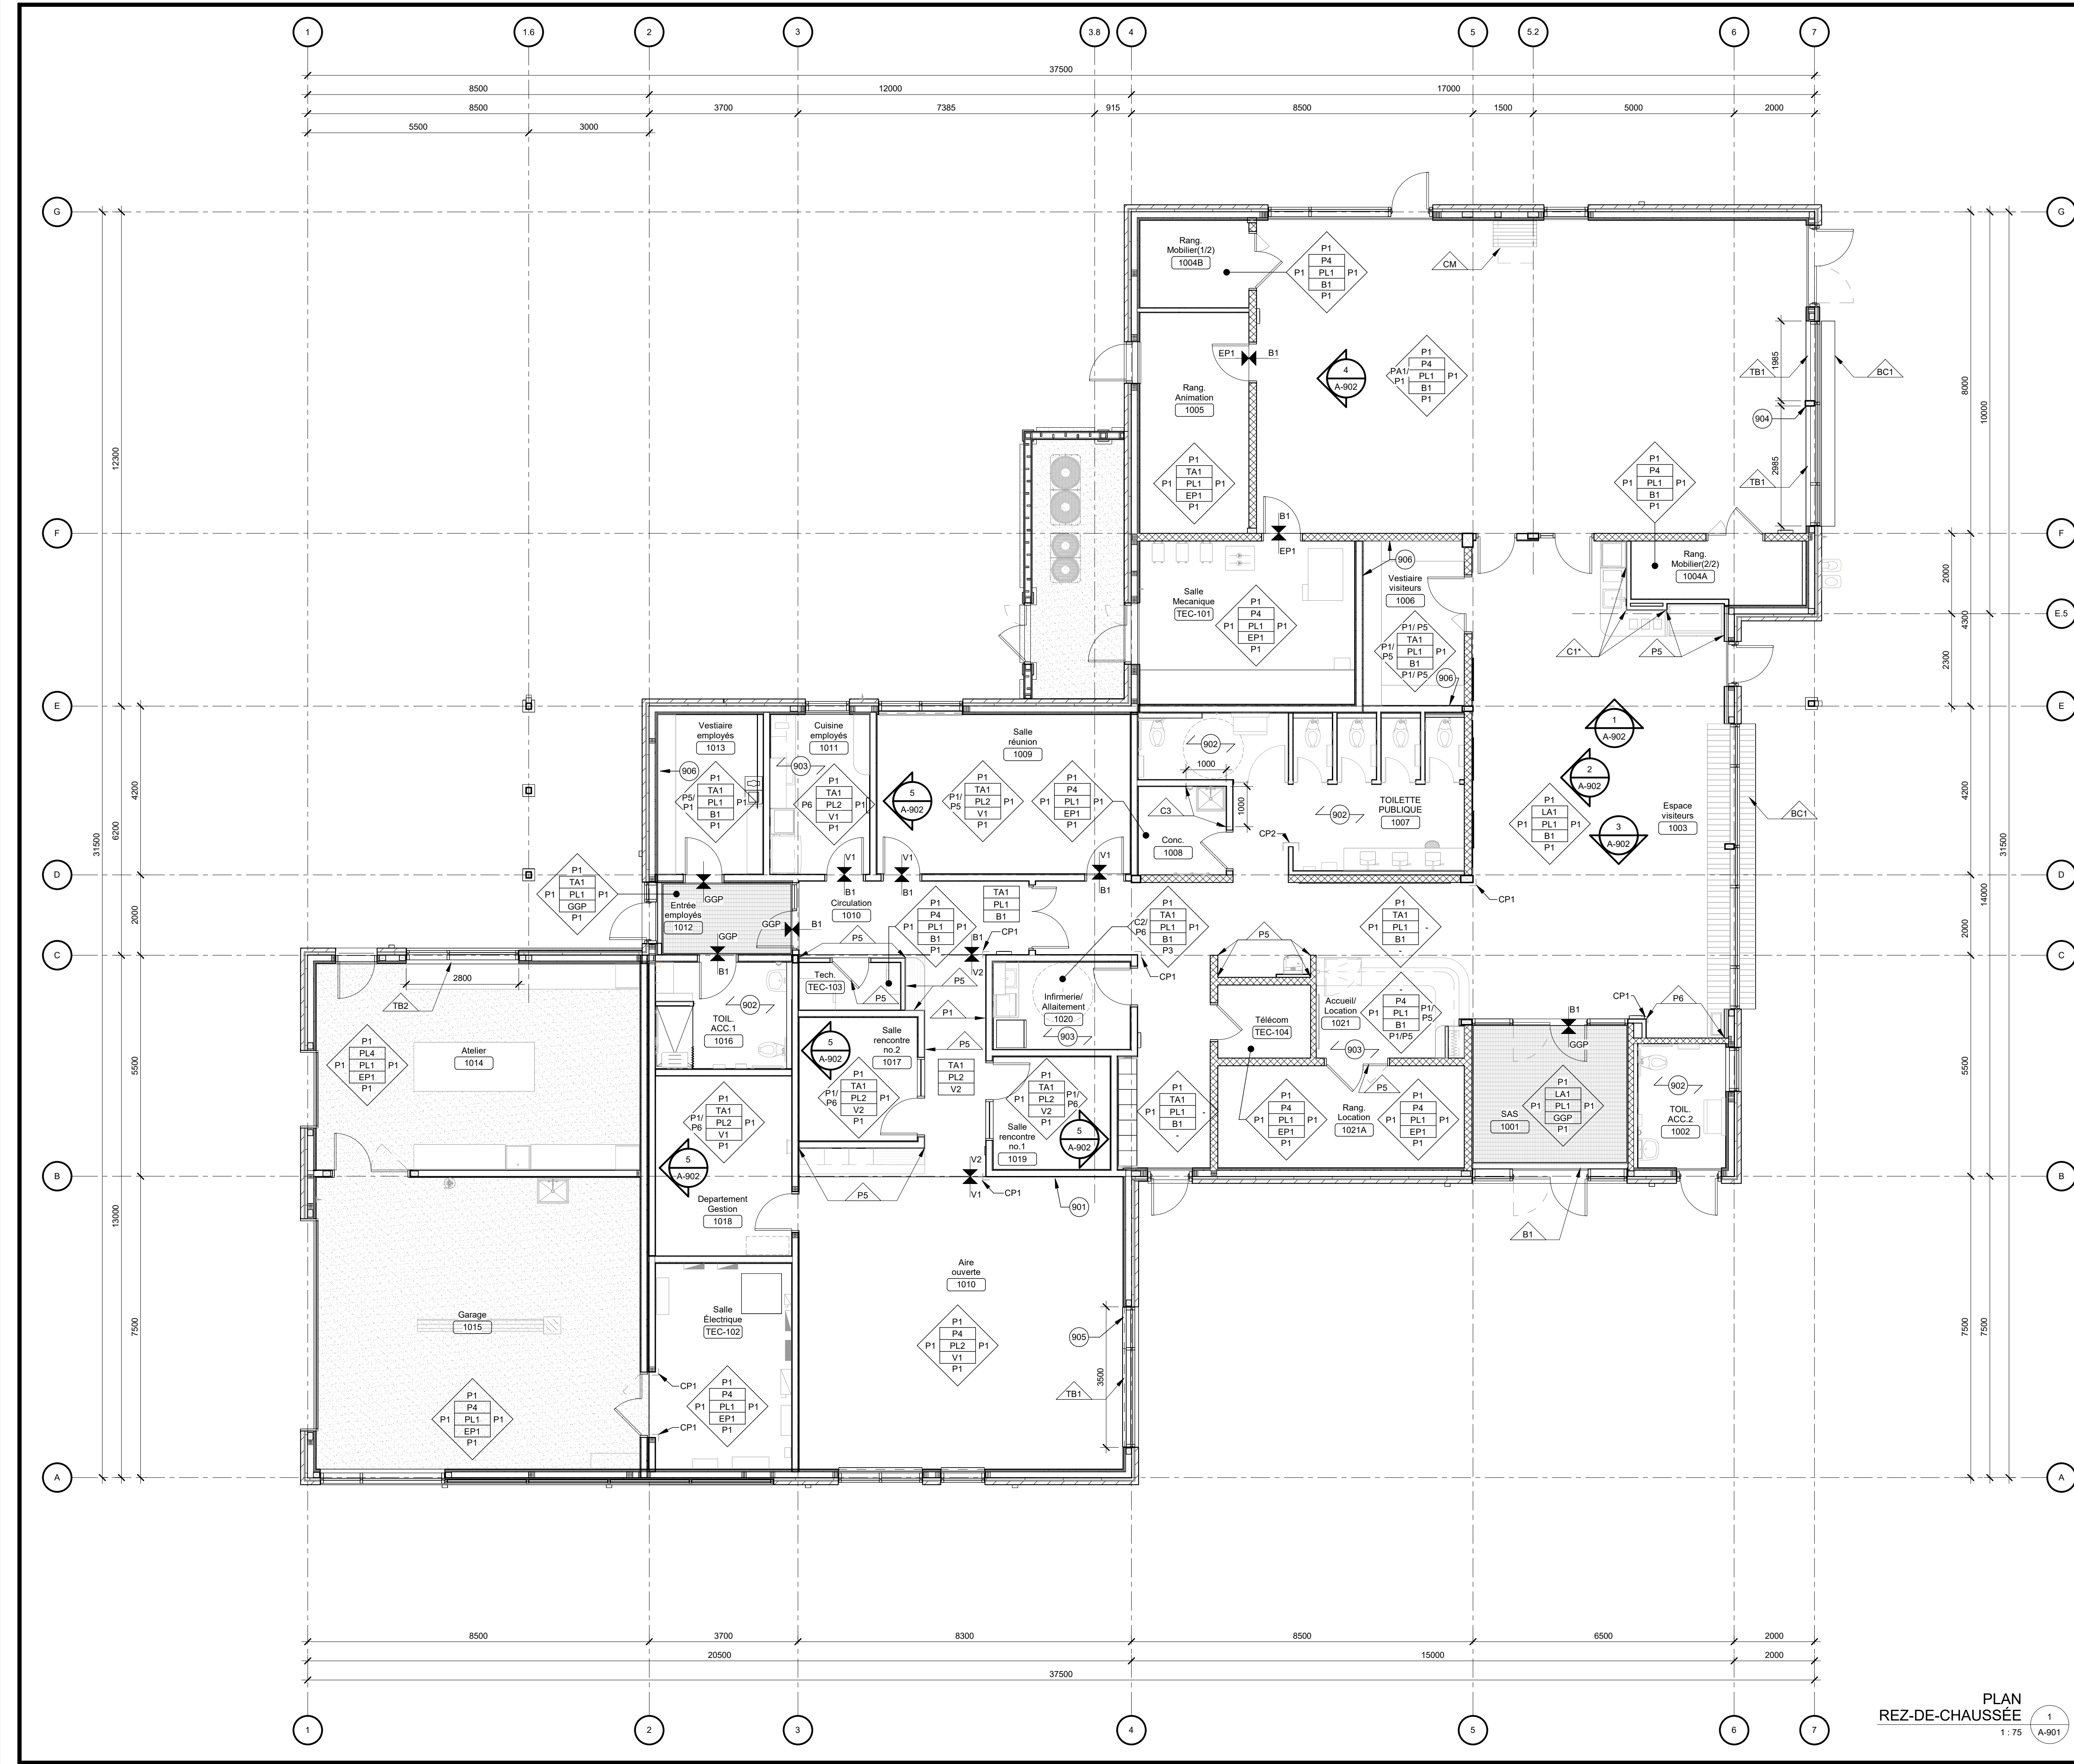

PLAN
REZ-DE-CHAUSSÉE
1 : 75

NOTES GÉNÉRALES - FINIS :

1. PRODUIRE UN ÉCHANTILLON DE CHAQUE COULEUR DE PEINTURE SUR PLÂCE POUR RÉVISION PAR L'ARCHITECTE.
2. SAUF INDICATION CONTRAIRE, PEINTURER TOUTES LES CLOISONS DE LA COULEUR P1.
3. SAUF INDICATION CONTRAIRE, PEINTURER TOUTES LES CLOISONS SUR LEUR PLEINE HAUTEUR LORSQUE CELLES-CI SONT VISIBLES.
4. SAUF INDICATION CONTRAIRE, PEINTURER TOUS LES PLAFONDS EN GYPSE DE LA COULEUR P4.
5. SAUF INDICATION CONTRAIRE, PEINTURER TOUS LES CADRES ET PORTES D'ACIER DE LA COULEUR P2.
6. SAUF INDICATION CONTRAIRE, DANS UN LOCAL SANS PLAFOND, PEINTURER TOUS LES ÉLÉMENTS D'ELECTROMÉCANIQUES (CONDUITS, DIFFUSEURS, RETOURS, SUPPORTS, ETC.) DE LA COULEUR P4 LORSQUE CELLES-CI SONT VISIBLES.
7. SAUF INDICATION CONTRAIRE, PRÉVOIR UNE MOULURE DE TRANSITION À LA JONCTION ENTRE DEUX FINIS, LORSQU'APPLICABLE, PRÉVOIR LES MOULURES DE TRANSITION AU CENTRE DES PORTES EN POSITION FERMÉE.
8. PRÉVOIR DES PLINTHES SUR TOUTES LES CLOISONS AINSI QU'ÀUX MURS PÉRIMÉTRIQUES DU BÂTIMENT.
9. PRÉVOIR PEINTURER TOUTES LES SURFACES DES SALLES ÉLECTRIQUE ET MÉCANIQUE À L'EXCEPTION DES CONTRÔLES IGNIFUGES.
10. PEINTURER TOUTES LES BASES DE BÉTON POUR LES ÉQUIPEMENTS ELECTROMÉCANIQUES DE FINI EP1.
11. TOUTES LES TABLETTES DE BOIS AUX FENÊTRES SONT DE FINI TB1.
12. ASSURER L'ALIGNEMENT DES PANNEAUX ACOUSTIQUES ENTRE LES TROIS MURS DU HALL VISITEURS.

NOTES SPÉCIFIQUES - FINIS

- 901 REVÊTEMENT "TABLEAU BLANC" INFORMATIONS SUR LES FINIS, SE RÉFÉRER AUX AGRANDIS INTÉRIEURS
- 902 PRÉCISION SUR LES FINIS, SE RÉFÉRER AUX PAGES DÉBENSTRIER
- 903 ALIGNER LA TABLETTE À LA COLONNE DE BOIS DÉPASSEMENT DE LA TABLETTE DE 25mm DU MUR
- 904 PEINTURE ACCENT DU SOL À 1750mm DE HAUT
- 905 HAUTEUR D'INSTALLATION DE LA CÉRAMIQUE: 2030mm (10 CÉRAMIQUES PLEINES).
- 906 HAUTEUR D'INSTALLATION DE LA CÉRAMIQUE: 2045mm (ALIGNER LA CÉRAMIQUE AVEC LA PORTE ADJACENTE).

LÉGENDE DES FINIS

BÉTON

B1 BÉTON POLI

BOIS

FOURNIR L'ENSEMBLE DES ÉCHANTILLONS DE BOIS SIMULTANÉMENT POUR APPROBATION DE L'AGENCEMENT PAR L'ARCH.

LA1/ LA3 LATTE DE PLAFOND

DIM : 100mm (4")

COUL : TEL QUE BO2

TB1 TABLETTE DE BOIS

ÉRABLE MASSIF

NATUREL

COUL : AGENCER À LA1

FINI : VERNIS

CÉRAMIQUE

C1 AGENCEMENT DE CÉRAMIQUE MURALE (FONCE)

CIE: CENTURA

COL : COSTA NOVA

COUL : NAVAL

C1A MAT C1B LUSTRE

C2 MOTIF EN ALTERNANCE (A AUX DEUX B + A AUX TROIS B)

C2A MAT C2B LUSTRE

C3 CÉRAMIQUE PLANCHER DOUCHE

CIE: CENTURA

COL: CLASSIC/TECHNO

COUL : NAVY

ÉPOXY

EP1 COUL: GRIS MOYEN

PEINTURE

* PEINTURER LA COULEUR À UNE HAUTEUR DE 2130mm.

P1 COULEUR GÉNÉRALE

PEINTURE MF : #0011 (Poussière de sucre)

P2 PORTE ET CADRE D'ACIER

PEINTURE MF : #0210 (Anse dissimulée)

P3 COULEUR ACCENT - PALE

PEINTURE MF : #0644 (Dansons sous la pluie)

PL1 VINYLE

CIE: FORBO OU ÉQV

MODELE: WALL BASE

HAUTEUR : 100mm

COUL: ALUMINIUM (C06)

PL2 PLINTHE À GORGE

VINYLE TEL QUE LE PLANCHER

HAUTEUR: 100mm

MOULURE DE FINITION

TA1 TUILE ACOUSTIQUE

DIM : 1220x610 (STANDARD)

VINYLE DE PLANCHER

V1 VINYLE GÉNÉRAL

SPHERA ENERGETIC

CIE: FORBO OU ÉQV

COUL : CONCRETE (S0202)

V2 VINYLE ACCENT

SPHERA ENERGETIC

CIE: FORBO OU ÉQV

COUL: VIVID DENIM (S1207)

DIVERS

CS1 CASIERS PEHD

COUL : DEEP BLUE (S203) - Bradleycorp

TB2 TABLETTE D'ALUMINIUM

TB3 TABLETTE D'ACIER INOXYDABLE

GGP GRILLE GRATTE-PIEDS

PA1 PANNEAUX ACOUSTIQUES

INSTALLATION : EN QUINCONCE, AU-DESSUS DES MURS DE BLOCS DE BÉTON

DIM : 610x1220 mm ÉPAISSEUR 25mm

COUL: BEIGE (FB0)

ML1 MOULURE DE FINITION ALUMINIUM

COULEUR : TEL QUE MUR RIDEAU

DIM : DÉPASSER DE 6mm DU PANNEAU ACOUSTIQUE.

PT1 PARTITION DE TOILETTE

COUL: TEL QUE STR3

CM CLOISON MOBILE

TISSUS : QUARRY BLUE (2026) PAR GULFORD DE MARNE

PANNEAU EXTENSIBLE DE MÊME COULEUR QUE LES PANNEAUX

CP COINS PROTECTEURS


DÉGAGEMENT : 100mm DU SOL

CP1 COIN PROTECTEUR EN "L"

DIM : (H) 2350mm x (L-L) 50 mm

CP2 COIN PROTECTEUR EN "U"

DIM : (H) 2350mm x (L-L) 50 mm x ÉP. DU MUR

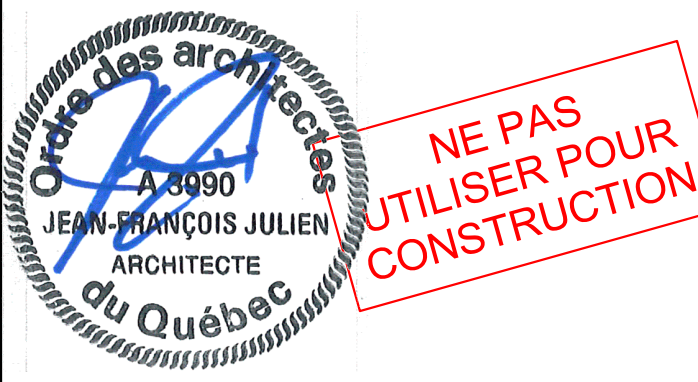


NOTES :


L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS DE CES DESSINS ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. CE DESSIN POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.

NO.	DATE	ÉMISSIONS
4	2025-05-08	SOUMISSION
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%
2	2024-09-06	EXÉCUTION - AVANCEMENT 75%
NO.	DATE	ÉMISSIONS

PLAN CLÉ

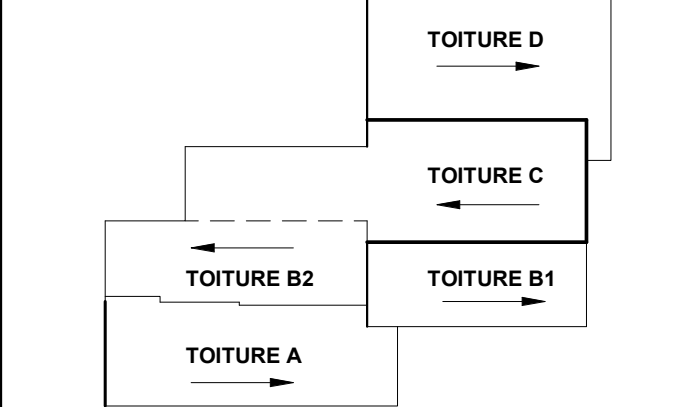


LÉGENDE GÉNÉRALE

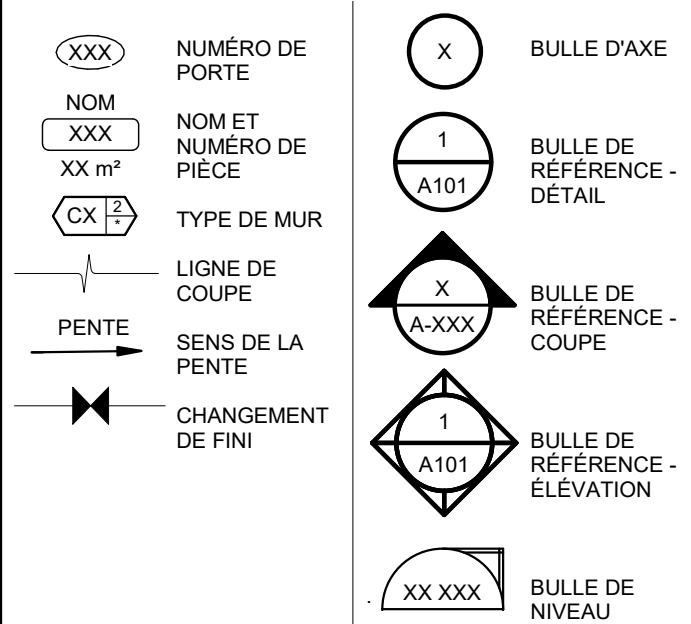

ABÉVIACTIONS
SIM SIMILAIRE
INV INVERSÉ
TYP. TYPIQUE
H.C. HORS CONTRAT
L.L. LIGNE LIBRE

O.B. OUVERTURE BRUTE
O.L. OUVERTURE LIBRE
P.H. POINT HAUT
P.B. POINT BAS

LÉGENDE DES FINIS

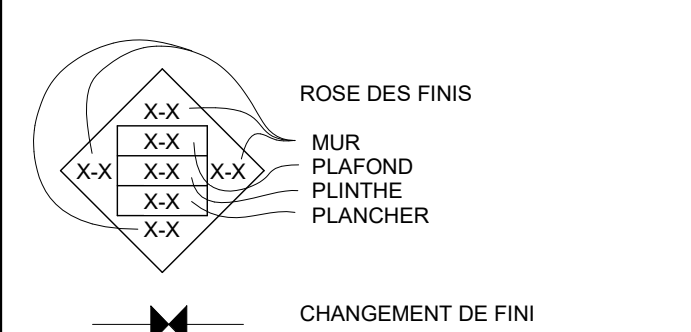

DROITS D'AUTEUR :





AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN NE PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR UN AUTRE PROJET SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE CARDIN JULIEN INC.



PROJET :
Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre
NOUVEAU BÂTIMENT
49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3

TITRE :
PLANS DES FINIS - REZ-DE-CHAUSSÉE

CONÇU : HF/JFJ	DATE : 2023/05/01	N/D : 22-2022
DESSINÉ : AFM	FIC/2022_A_GEN-2023	FEUILLE : 31/33
VÉRIFIÉ : JFJ	ÉCH. : Comme Indiqué	A-901

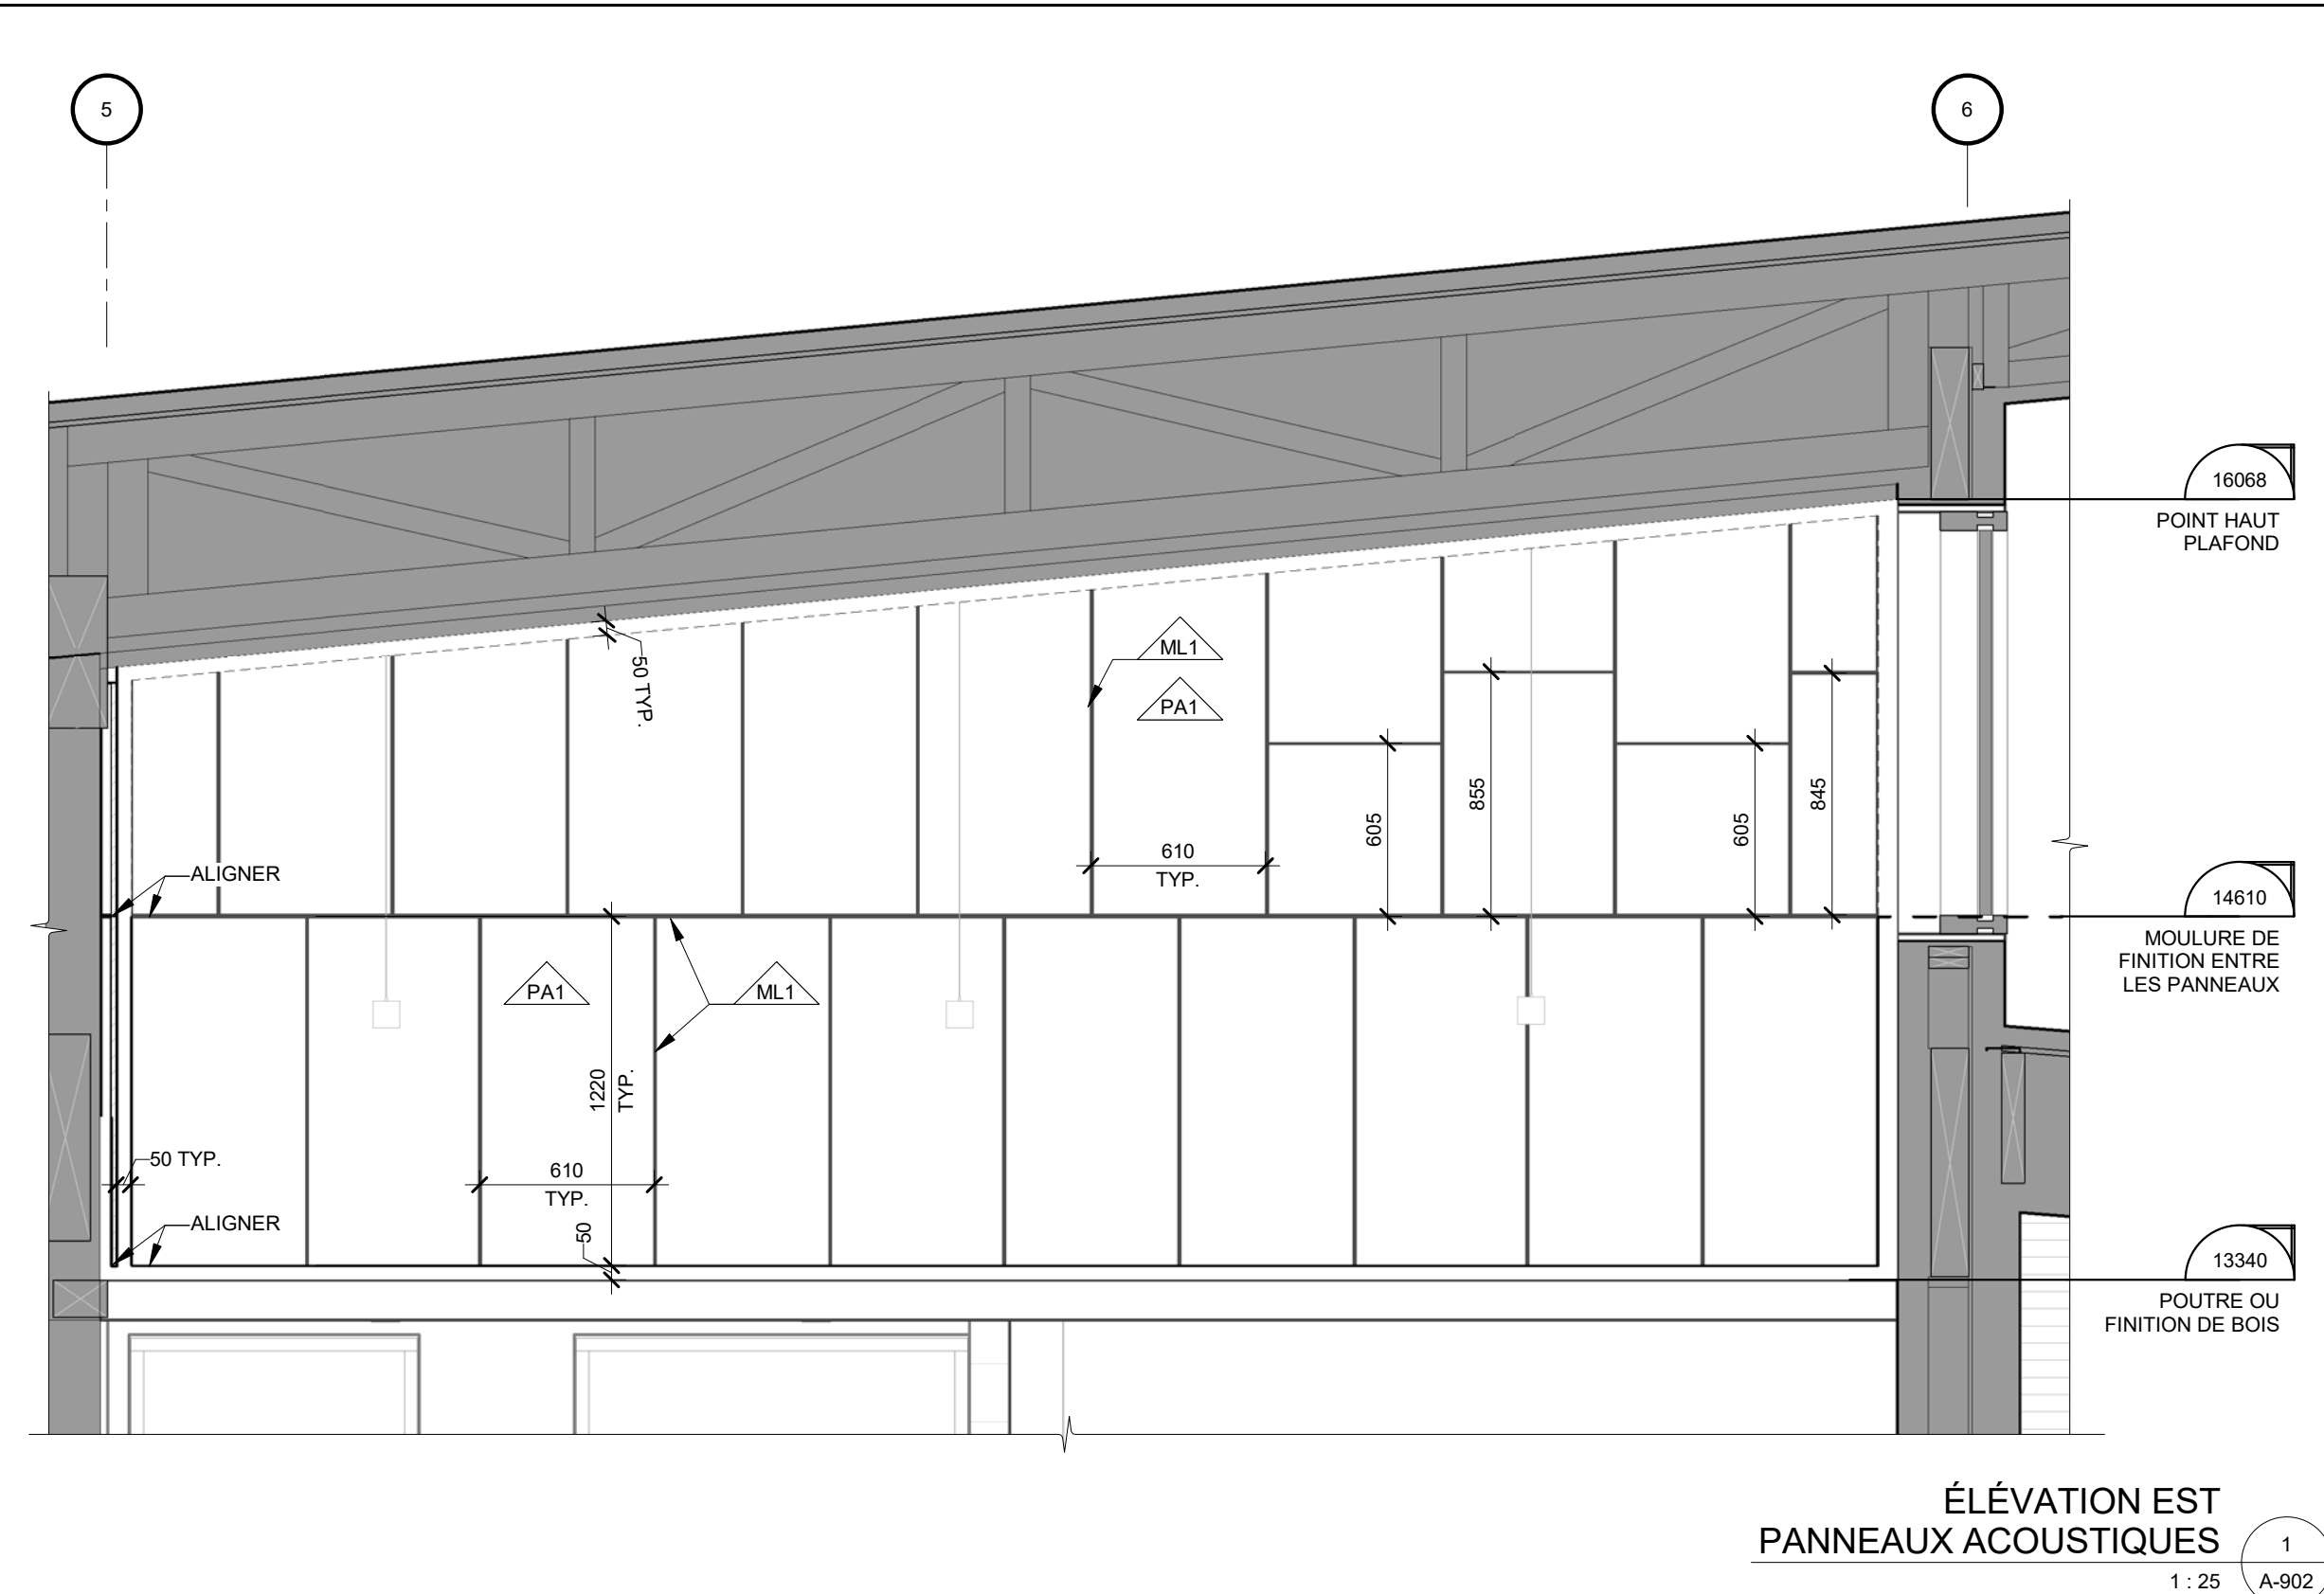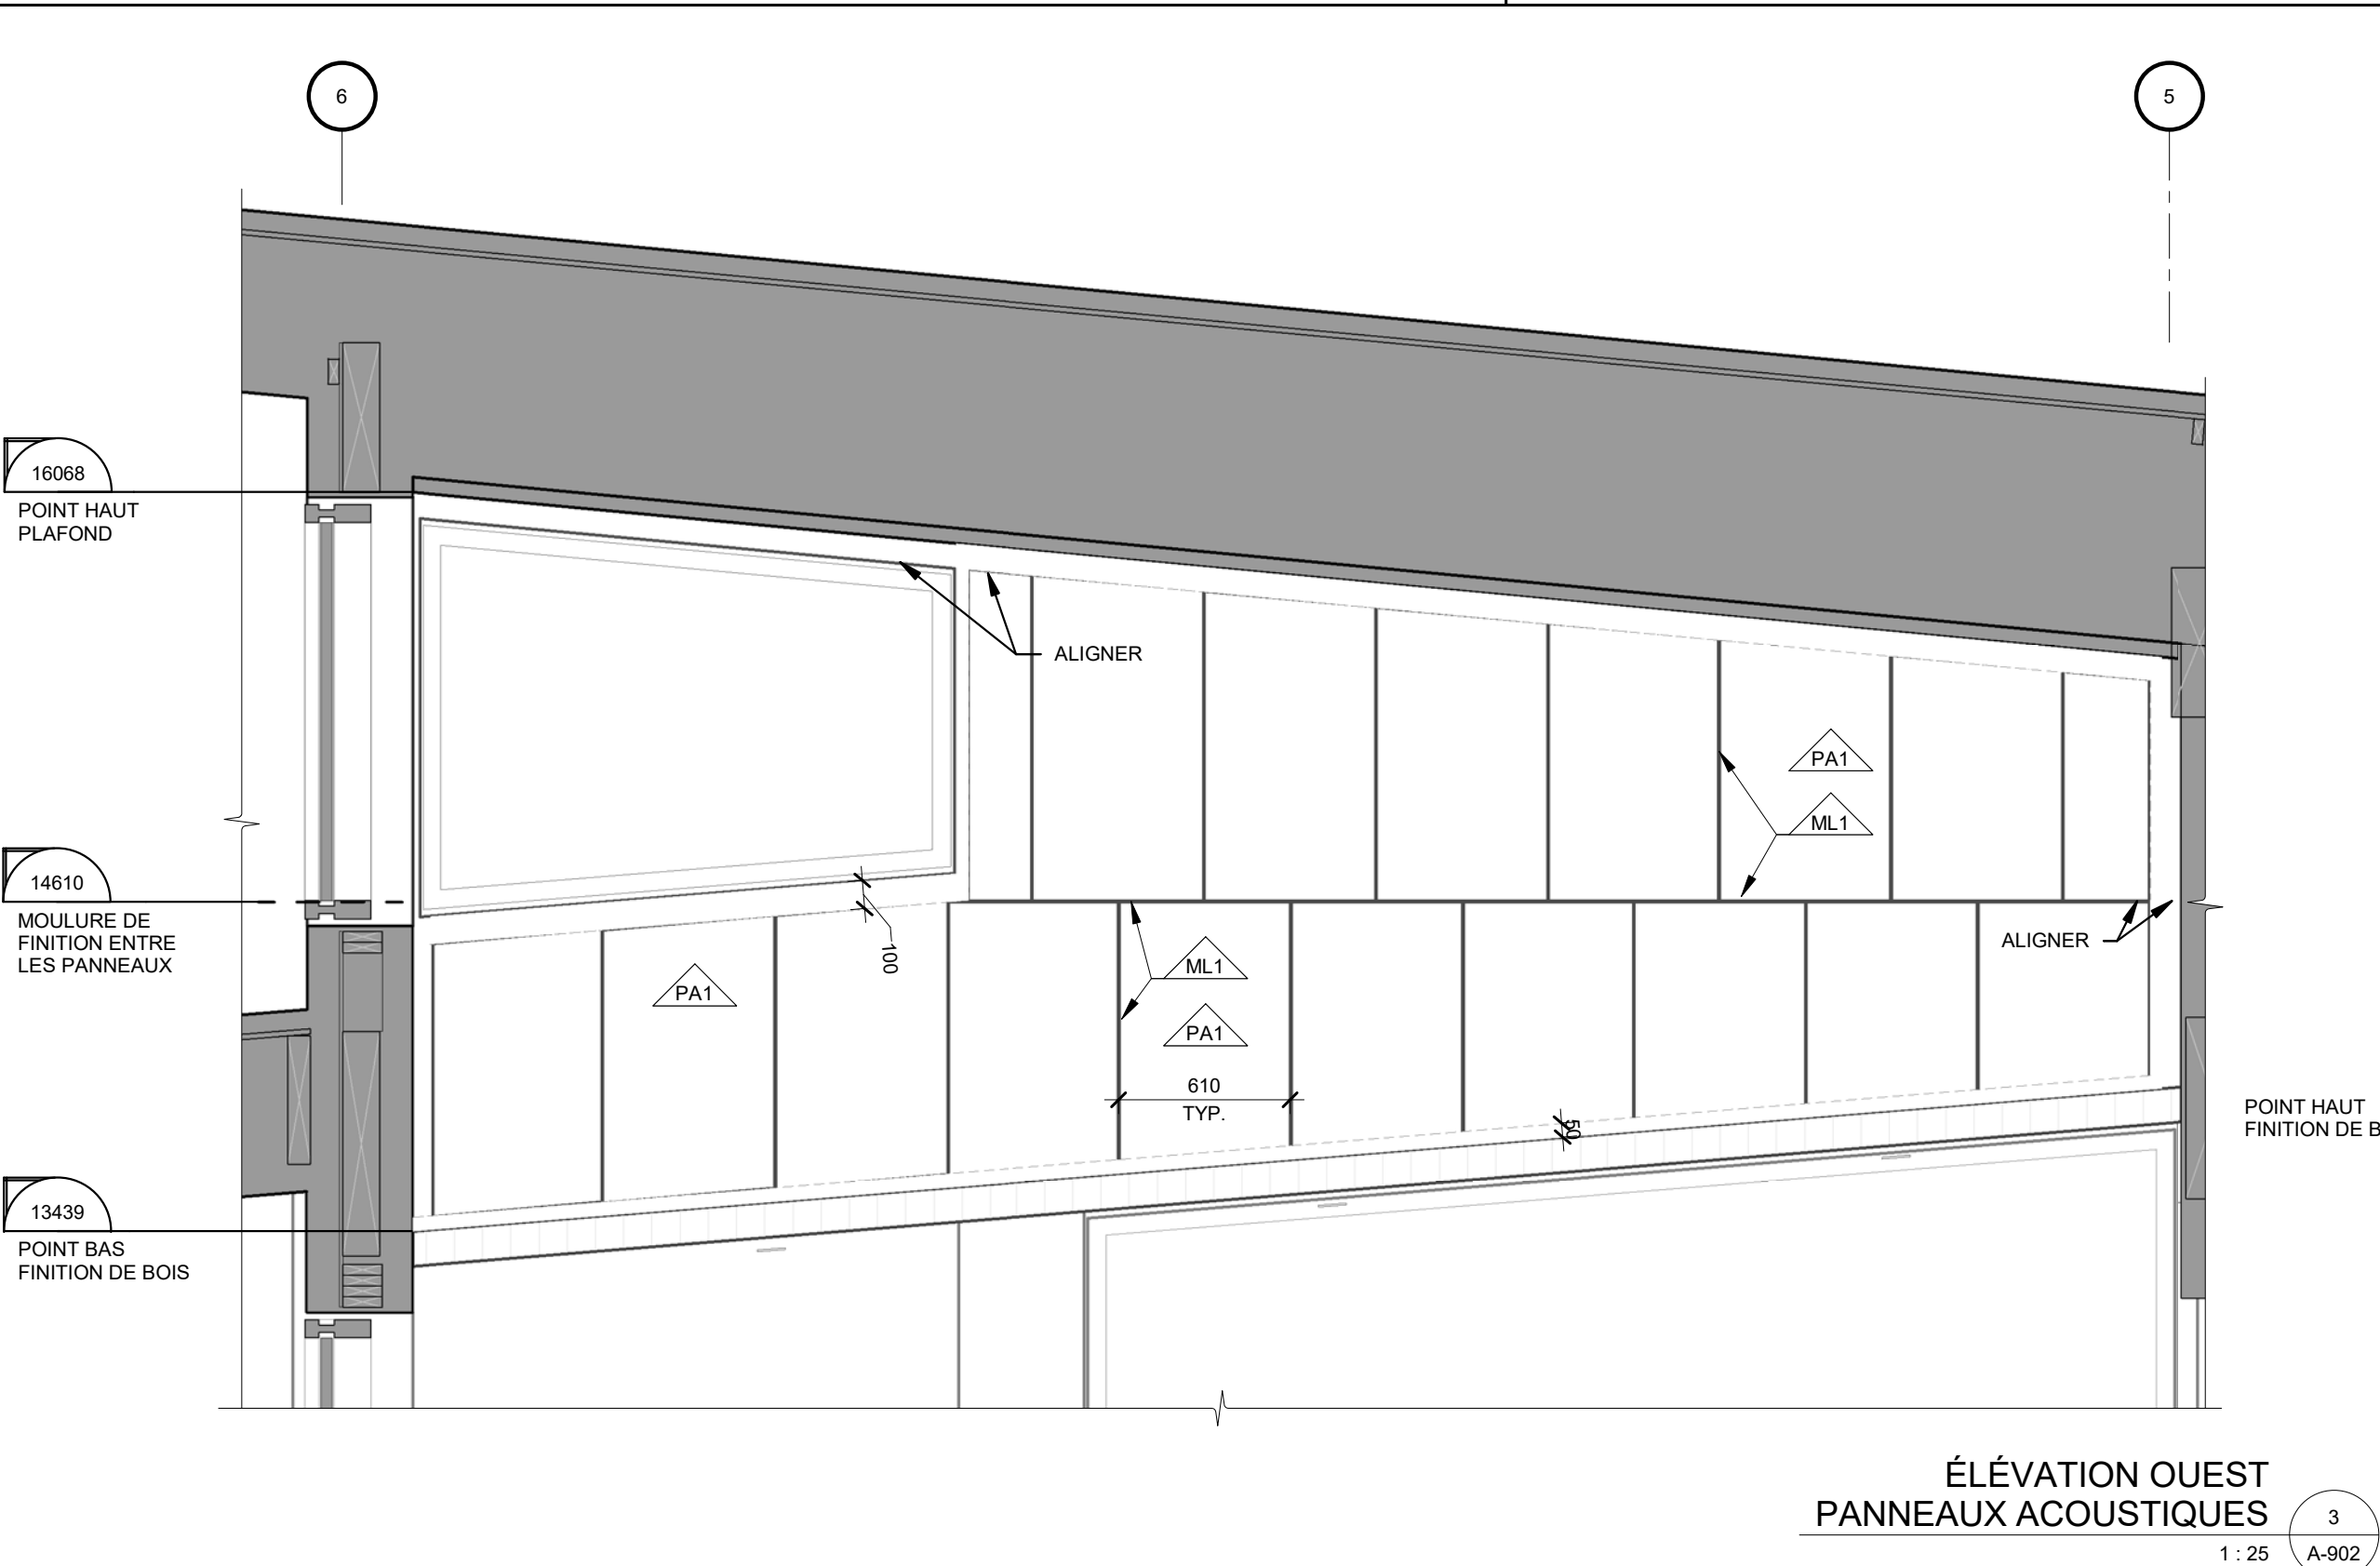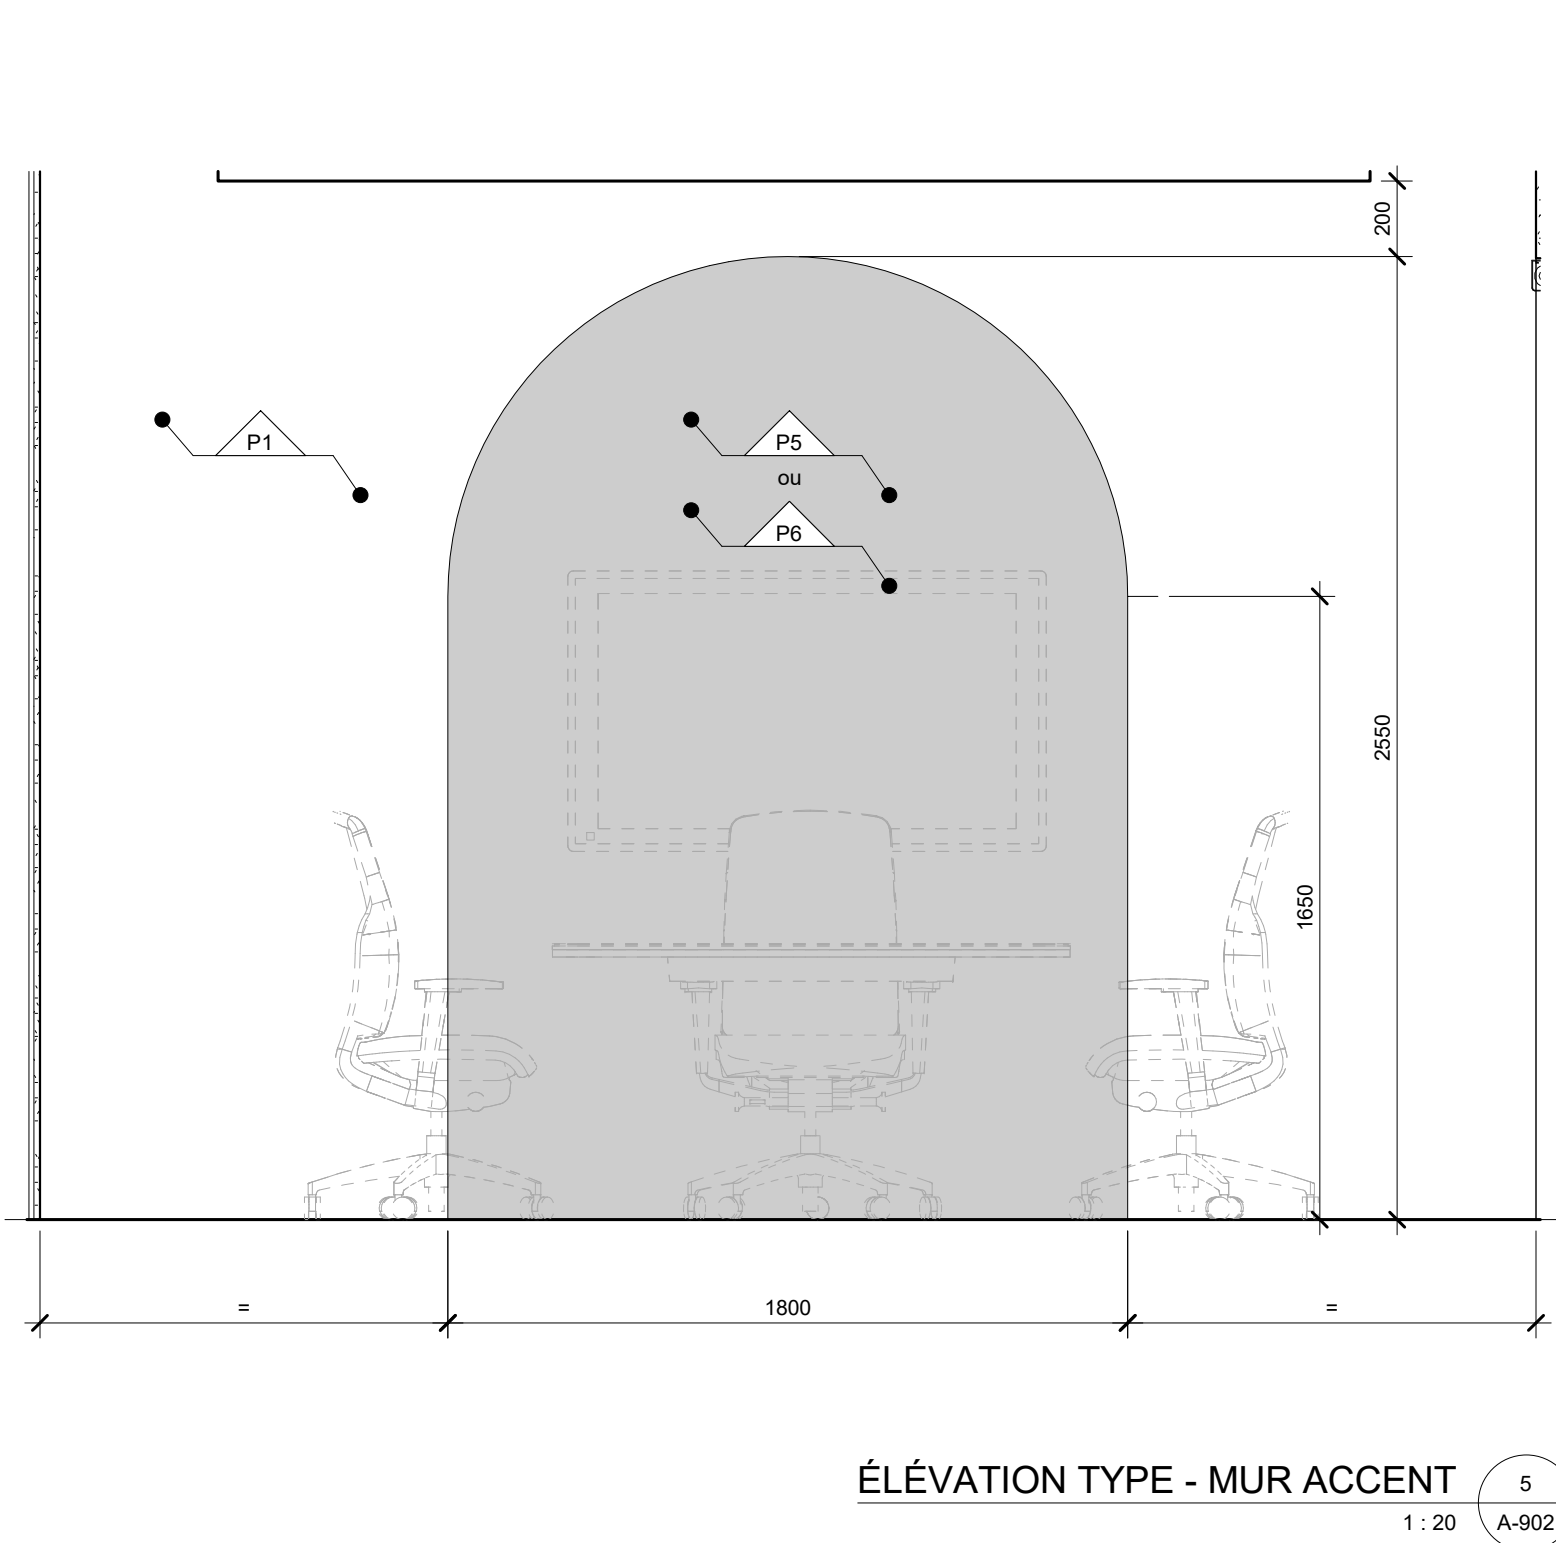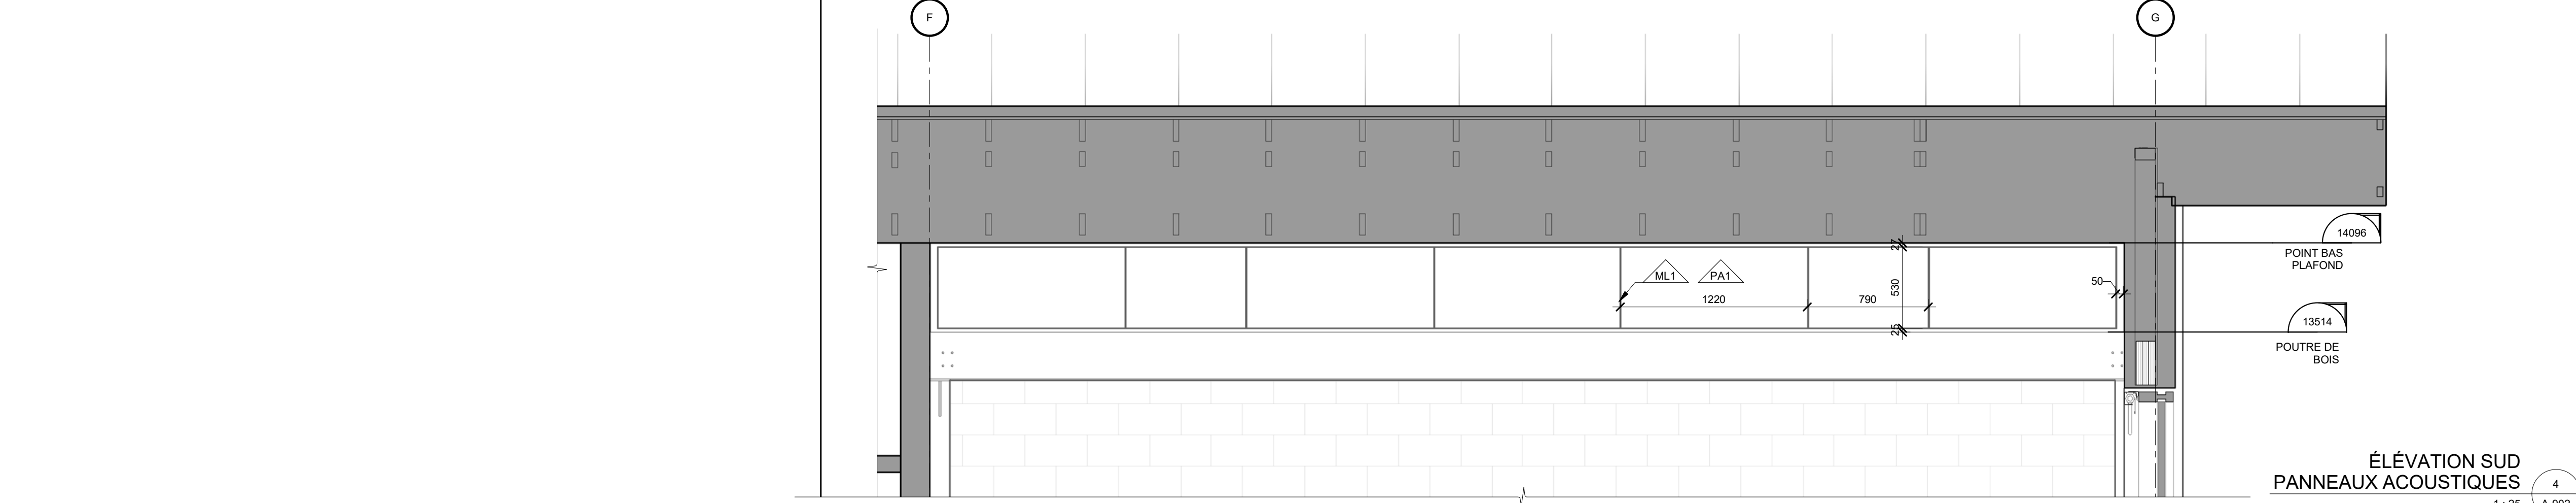

NOTES GÉNÉRALES - FINIS :

1. PRODUIRE UN ÉCHANTILLON DE CHAQUE COULEUR DE PEINTURE SUR PLACE POUR RÉVISION PAR L'ARCHITECTE
2. SAUF INDICATION CONTRAIRE, PEINTURER TOUTES LES CLOISONS DE LA COULEUR P1
3. SAUF INDICATION CONTRAIRE, PEINTURER TOUTES LES CLOISONS SUR LEUR PLEINE HAUTEUR. LORSQUE CELLES-CI SONT VISIBLES.
4. SAUF INDICATION CONTRAIRE, PEINTURER TOUS LES PLAFONDS EN GYPSE DE LA COULEUR P4
5. SAUF INDICATION CONTRAIRE, PEINTURER TOUS LES CADRES ET PORTES D'ACIER DE LA COULEUR P2
6. SAUF INDICATION CONTRAIRE, DANS UN LOCAL SANS PLAFOND, PEINTURER TOUS LES ÉLÉMENTS ÉLECTROMÉCANIQUES (CONDUITS, DIFFUSEURS, RETOURS, SUPPORTS, ETC.) DE LA COULEUR P4 LORSQUE CELUX-CI SONT VISIBLES.
7. SAUF INDICATION CONTRAIRE, PRÉVOIR UNE MOULURE DE TRANSITION À LA JONCTION ENTRE DEUX FINIS. LORSQU'APPLICABLE, PRÉVOIR LES MOULURES DE TRANSITION AU CENTRE DES PORTES EN POSITION FERMÉE.
8. PRÉVOIR DES PLINTHES SUR TOUTES LES CLOISONS AINSI QU'ÀUX MURS PÉRIMÉTRIQUES DU BÂTIMENT.
9. PRÉVOIR PEINTURER TOUTES LES SURFACES DES SALLES ÉLECTRIQUE ET MÉCANIQUE À L'EXCEPTION DES CONTRÔLES IGNIFUGES
10. PEINTURER TOUTES LES BASES DE BÉTON POUR LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉCANIQUES DE FINI EP1
11. TOUTES LES TABLETTES DE BOIS AUX FENÊTRES SONT DE FINI TB1
12. ASSURER L'ALIGNEMENT DES PANNEAUX ACOUSTIQUES ENTRE LES TROIS MURS DU HALL VISITEURS.

LÉGENDE DES FINIS

BÉTON
B1 BÉTON POLI

BOIS
FOURNIR L'ENSEMBLE DES ÉCHANTILLONS DE BOIS SIMULTANÉMENT POUR APPROBATION DE L'AGENCEMENT PAR L'ARCH.

LA1 LATTE DE PLAFOND
DIM : 100mm (4")
COUL : TEL QUE B02

STR STRUCT. APPARENTE (PAR INO)
FINI : HUILE, À AGENCER À LA1.

TB1 TABLETTE DE BOIS
ÉRABLE MASSIF
NATUREL
COUL : AGENCER À LA1
FINI : VERNIS

BC1 BANC EXTÉRIEUR
CÈDRE BLANC DE L'EST
FINI : TEL QUE B02

CÉRAMIQUE
C1 AGENCEMENT DE CÉRAMIQUE MURALE (FONCE)
CIE : CENTURA
COL : COSTA NOVA
COUL : NAVAL

C1A MAT C1B LUSTRE

C2 AGENCEMENT DE CÉRAMIQUE MURALE - DOUCHE (PALE)
CIE : CENTURA
COL : COSTA NOVA
COUL : BABY BLUE

C2A MAT C2B LUSTRE

C3 CÉRAMIQUE PLANCHER DOUCHE
CIE : CENTURA
COL : CLASSIC/TECHNO
COUL : NAVY

ÉPOXY
EP1 COUL : GRIS MOYEN

PEINTURE
* PEINTURER LA COULEUR À UNE HAUTEUR DE 2130mm.

P1 COULEUR GÉNÉRALE
PEINTURE MF : #0011 (Poussière de sucre)

P2 PORTE ET CADRE D'ACIER
PEINTURE MF : #0210 (Anse dissimulée)

P3 COULEUR ACCENT - PALE
PEINTURE MF : #0644 (Dansons sous la pluie)

P4 PLAFOND GYPSE
PEINTURE MF : #260-0 (Super blanc)

P5 COULEUR ACCENT - FONCE
PEINTURE MF : #0620 (Fleuri d'étoiles)

P6 COULEUR ACCENT - TYP.
PEINTURE MF : #0645 (Teinte calme)

P7 CONDUITS ET MÉC. APPARENTE
AU CHOIX DE L'ARCHITECTE

PLINTHE
PL1 VINYLE
CIE : FORBO OU ÉQV.
MODELE : WALL BASE
HAUTEUR : 100mm
COUL : ALUMINIUM (C06)

PL2 PLINTHE À GORGE
VINYLE TEL QUE LE PLANCHER
HAUTEUR : 100mm
MOULURE DE FINITION

TUILE ACOUSTIQUE
TA1 TUILE ACOUSTIQUE
DIM : 1220x610 (STANDARD)

VINYLE DE PLANCHER
V1 VINYLE GÉNÉRAL
SPHERA ENERGETIC
CIE : FORBO OU ÉQV.
COUL : CONCRETE (50202)

V2 VINYLE ACCENT
SPHERA ENERGETIC
CIE : FORBO OU ÉQV.
COUL : VIVID DENIM (51207)

DIVERS
CS1 CASIERS PEHD
COUL : DEEP BLUE (S203) - Bradleycorp

TB2 TABLETTE D'ALUMINIUM

TB3 TABLETTE D'ACIER INOXYDABLE

GGP GRILLE GRATTE-PIEDS


PA1 PANNEAUX ACOUSTIQUES
INSTALLATION : EN QUINCONCE, AU-DESSUS DES MURS DE BLOCS DE BÉTON
DIM : 610x1220 mm ÉPAISSEUR 25mm
COUL : BEIGE (FBG)

ML1 MOULURE DE FINITION ALUMINIUM
COULEUR : TEL QUE MUR RIDEAU
DIM : DÉPASSER DE 6mm DU PANNEAU ACOUSTIQUE.

PT1 PARTITION DE TOILETTE
COUL : TEL QUE STR3

CM CLOISON MOBILE
TISSE : QUARRY BLUE (2026) PAR OULFORD OF MAINE
PANNÉAU EXTENSIBLE DE MÊME COULEUR QUE LES PANNEAUX

CP COINS PROTECTEURS
DÉGAGEMENT : 100mm DU SOL
CP1 COIN PROTECTEUR EN "L"
DIM : (H) 2350mm x (L-L) 50 mm
CP2 COIN PROTECTEUR EN "U"
DIM : (H) 2350mm x (L-L) 50 mm x ÉP. DU MUR

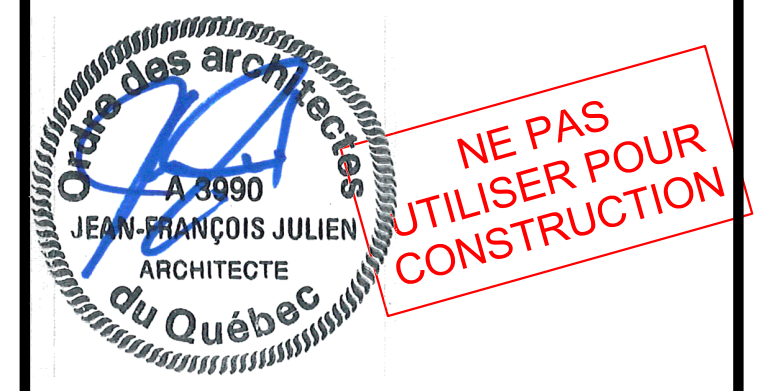


NOTES :

L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS DE CES DESSINS ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. CE DESSIN POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.

4	2025-05-08	SOUMISSION	JFJ
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%	JFJ
2	2024-09-06	EXÉCUTION - AVANCEMENT 75%	JFJ
NO.	DATE	ÉMIS	PAR

ÉMISSIONS

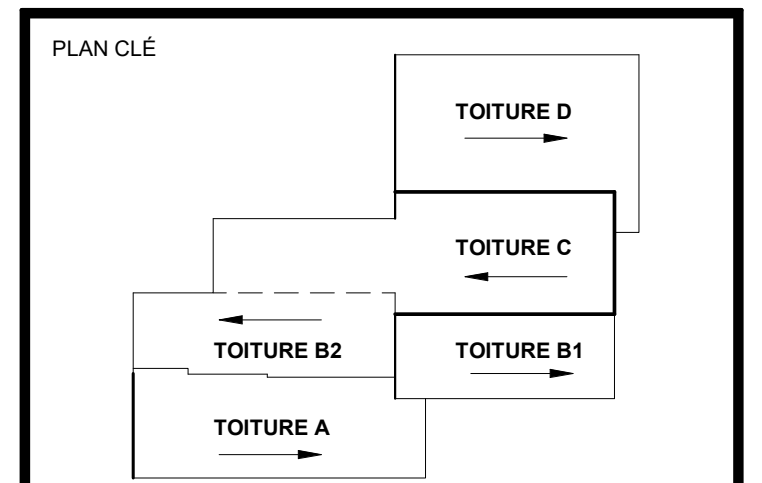

LÉGENDE GÉNÉRALE

XXX NUMÉRO DE PORTE

NOM XXX NOM ET NUMÉRO DE PIÈCE

CX TYPE DE MUR

LIGNE DE COUPE

PENTE SENS DE LA PENTE

CHANGEMENT DE FINI

X BULLE D'AXE

1 BULLE DE RÉFÉRENCE - DÉTAIL

X BULLE DE RÉFÉRENCE - COUPE

1 BULLE DE RÉFÉRENCE - ÉLEVATION

XX XXX BULLE DE NIVEAU

ABÉVIATIONS
SIM SIMILAIRE
INV INVERSE
TYP. TYPIQUE
H.C. HORS CONTRAT
L.L. LINTÉAU LIBRE

O.B. OUVERTURE BRUTE
O.L. OUVERTURE LIBRE
P.H. POINT HAUT
P.B. POINT BAS

LÉGENDE DES PANNEAUX ACOUSTIQUES

----- EMPLACEMENT DE LA COUPE SUR LA PANNEAU ACOUSTIQUE

DROITS D'AUTEUR :

AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN NE PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR UN AUTRE PROJET SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE CARDIN JULIEN INC.

Cardin Julien

6963, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2S 2N1
Téléphone : 514 272-6798 • courriel@cardinjulien.com
www.cardinjulien.com

PROJET : Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre
NOUVEAU BÂTIMENT
49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3

TITRE : ÉLÉVATIONS DES FINIS - PANNEAUX ACOUSTIQUES

CONÇU : HF/JFJ	DATE : 2023/05/01	N/D : 22-2022
DESSINÉ : AFM	FIC/2022_A_GEN-2023	FEUILLE : 32/33
VÉRIFIÉ : JFJ	ÉCH. : Comme Indiqué	A-902

2025-05-05 13:46:11




NOTES GÉNÉRALES - SIGNALATIQUE :

1. LA SIGNALATIQUE A ÉTÉ RÉALISÉE PAR LA VILLE DE LAVAL ET EST BASÉE SUR LES DOCUMENTS FOURNIS LE 9 SEPTEMBRE 2024.

2. SE RÉFÉRER AU DEVIS POUR LA HAUTEUR D'INSTALLATION ET DESCRIPTION.

NOTES SPÉCIFIQUES - SIGNALISATION

1-DSP E	DIRECTIONNEL_POTENCE
2-ISM.E	IDENTIFICATION_MURAL
3-NC	IDENTIFICATION_MURAL
4-IE.V	RÈGLEMENTATION_VINYLE
5-IRM.2.E.V	RÈGLEMENTATION_VINYLE
6-IDS.2	IDENTIFICATION_SUSPENDU
7-IE.1.L	IDENTIFICATION_MURAL ÉLECTRIFIÉE (VOIR ING.)
8-ITM	IDENTIFICATION_MURAL
9-ITM	IDENTIFICATION_MURAL
10-ISSP	SÉCURITÉ_POTENCE
10a-ISSM	**SÉCURITÉ_MURAL
11-ISM	IDENTIFICATION_MURAL
12-ISU	SÉCURITÉ_MURAL
13-IRM.V	RÈGLEMENTATION_VINYLE
14-ILMB	IDENTIFICATION_MURAL
15-ILMB	IDENTIFICATION_MURAL
16-ILM	IDENTIFICATION_MURAL
17-ITM	IDENTIFICATION_MURAL
18-ILM	IDENTIFICATION_MURAL
20-ILM	IDENTIFICATION_MURAL
22-ISM	IDENTIFICATION_MURAL
23-IRM.E	RÈGLEMENTATION_MURAL
24-IRM.E.V	RÈGLEMENTATION_VINYLE
25-IRM.2.E.V	RÈGLEMENTATION_VINYLE
26-ISM	IDENTIFICATION_MURAL
26a-IRM.2.V	RÈGLEMENTATION_VINYLE
27-ISM	IDENTIFICATION_MURAL
28-ILMB	IDENTIFICATION_MURAL
29-IRM.E	RÈGLEMENTATION_MURAL
30-ILMB	IDENTIFICATION_MURAL
31-ITM	IDENTIFICATION_MURAL
31a-ITM	IDENTIFICATION_MURAL
32-ITM.E	IDENTIFICATION_MURAL
33-ILMB	IDENTIFICATION_MURAL
34-ITM	IDENTIFICATION_MURAL
35-ITM	IDENTIFICATION_MURAL
38-ILMB	IDENTIFICATION_MURAL
40-IRM.7	RÈGLEMENTATION_MURAL
41-ITM	IDENTIFICATION_MURAL
42-ILMB	IDENTIFICATION_MURAL
43-ISM	IDENTIFICATION_MURAL
43b-IRM.2.E	RÈGLEMENTATION_MURAL
44-ISP	IDENTIFICATION_POTENCE
44a-IE.4	IDENTIFICATION_MURAL
45-ITM	IDENTIFICATION_MURAL
46-DSP	DIRECTIONNEL_POTENCE
47-ISM	IDENTIFICATION_MURAL
47a-ISP	IDENTIFICATION_POTENCE
48-IRM.2.V	RÈGLEMENTATION_VINYLE
49-ISSP	SÉCURITÉ_POTENCE
50-SO	INFORMATION_VINYLE
51-ITM.E	IDENTIFICATION_MURAL
52-IRM.2.E	RÈGLEMENTATION_MURAL
53-IRM.1	RÈGLEMENTATION_MURAL

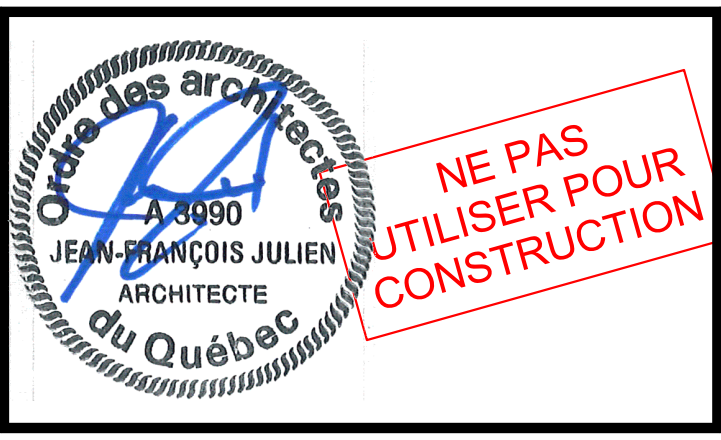

NOTES :

L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT VÉRIFIER TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS DE CES DESSINS ET SUR PLACE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. TOUTES LES ERREURS ET OMISSIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS. LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ÊTRE MESURÉES DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. CE DESSIN POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR LA CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ SIGNÉ PAR LES EXPERTS-CONSEILS.

NO.	DATE	ÉMISSIONS	ÉMIS	PAR
4	2025-05-08	SOUSSION		JFJ
3	2024-10-04	EXÉCUTION - AVANCEMENT 100%		JFJ
				PAR

DROITS D'AUTEUR :

AUCUNE PARTIE DE CE DESSIN NE PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR UN AUTRE PROJET SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE CARDIN JULIEN INC.



PROJET :

Pavillon d'accueil - Bois de l'Équerre

NOUVEAU BÂTIMENT

49 RANG DE L'ÉQUERRE, LAVAL, QC H7L 6A3

TITRE :

PLAN SIGNALÉTIQUE - REZ-DE-CHAUSSÉE

CONÇU : HF/JFJ	DATE : 2023/05/01	N/D : 22-2022
DESSINÉ : AFM	FIC/2022_A_GEN-2023	FEUILLE : 33/33
VÉRIFIÉ : JFJ	ÉCH. : Comme Indiqué	A-951

2025-05-08 13:46:37